

Enlaces y capturas de prueba

Base de datos - acceso de lectura

Base de datos PRISMA en Airtable.

<https://airtable.com/appCLWzIxdZcPyBv5/shrMXBaLE6mHzWOR6>

Vista pública de la base de datos.

PRISMA — Gestión Inteligente de Recl... Copiar base Denunciar abuso Airtable

TICKETS DE RECLAMO EDIFICIOS ANTECEDENTES DE MANTENIMIENTO

Vistas Grid view 1 campo oculto Filtro Grupo Clasificar

Encontrar una vista Grid view

	Asunto del reclamo	Descripción del reclamo	e-mail del vecino	Unidad / sector	Edificio	Nombre del edificio	Estado
1	Pérdida de agua en sal...	Hay una pérdida de agua al muy ...	rllozagu...	Torre 1 - Sala d...	Complejo Se	Complejo San ...	Vecino informado de las novedades
2	Animal peligroso en el ...	La señora Lezcano del Sto A es ...	ricardolo...	Piso 5º	Torre Parque	Torre Parque	En revisión humana
3	Ruidos molestos en el ...	El señor Loza se queja de los ruid...	reloza@ya...	Torre 3 - piso 1º	Complejo Se	Complejo San ...	Vecino informado de las novedades
4	Pérdida de agua en sal...	Se observa una pérdida de agua ...	ricardolo...	Sala de máqui...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades
5	Prueba técnica — Pérdi...	Se observa una pérdida continua...	relozagu...	Sala de máqui...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades
6	Prueba informativa — ...	No encuentro información sobre...	rllozagu...	Espacios comu...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades
7	Prueba adicional técnic...	La luminaria del acceso principal ...	relozagu...	Acceso princip...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades
☐	Prueba adicional infor...	No encuentro las indicaciones pa...	rllozagu...	Salón de usos ...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades

Capturas de las rutas técnica e informativa, la revisión humana y las fallas.

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 1 - derivación técnica

Caso: pérdida de agua en sala de máquinas. Edificio: Los Tilos.

Escenario 0 - historial de la ejecución.

PRISMA ESCENARIO CERO — Google Forms a Airtable						
DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS						
History						
Started	Trigger / Activity	Status	Duration	Credits	Operations	
3 oct 2026, 11:43:27	Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	3	
28 sept 2026, 22:30:56	Scenario was moved from "Uncategorized" to "ENTREGA FINAL" by Rene Ayaga.					
28 sept 2026, 22:30:23	Scenario was edited by Rene Ayaga.					
28 sept 2026, 22:26:46	Scenario was edited by Rene Ayaga.					
28 sept 2026, 22:22:27	Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	3	
28 sept 2026, 22:22:27	Scenario was edited by Rene Ayaga.					

Escenario 0 - ejecución completada.

PRISMA | ESCENARIO CERO — Google Forms a Airtable

DIAGRAM HISTORY 3 DE OCTUBRE DE 2026 11:43:27 INCOMPLETE EXECUTIONS

Replay run

Cycle 1/1

Google Sheets

Watch New Rows

1

Airtable

Search Records

2

Airtable

Create a Record

4

3 DE OCTUBRE DE 2026 11:43:27

Run ID: 2b30d62300294044b24504b81a74...

Run name: -

Trigger: Manual

Duration: 3 seconds

Operations: 3

Credits: 3

Data size: 1.5 KB

Source run: -

Simple log

Advanced log

Google Sheets - Watch New Rows

1

+0.8s

The operation was completed.

Airtable - Search Records

2

+1.7s

The operation was completed.

Airtable - Create a Record

4

+0.7s

The operation was completed.

Coderhouse - AI Automation | Comisión 96930 | Entregable complementario | Ricardo E. Loza Roldán

2

Airtable - ticket pendiente de IA.

☐	A Asunto del reclamo	📄 Descripción del reclamo	✉ e-mail del...	A Unidad / sector	🏢 Edificio	🏠 Nombre del edificio	🕒 Estado
1	Pérdida de agua en sala de ...	Hay una pérdida de agua al muy ...	rijozaguar...	Torre I - Sala de máquinas	Complejo San Martín	Complejo San Martín	Vecino informado de las novedades de su reclamo
2	Animal peligroso en el 5º piso	La señora Lezcano del Sto A es ...	ricardolo...	Piso 5º	Torre Parque	Torre Parque	En revisión humana
3	Ruidos molestos en el 1ro A	El señor Loza se queja de los ruid...	reloza@ya...	Torre 3 - piso 1º	Complejo San Martín	Complejo San Martín	Vecino informado de las novedades de su reclamo
🔍 ☐ ☒	Pérdida de agua en sala de ...	Se observa una pérdida de agua ...	ricardolo...	Sala de máquinas	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades de su reclamo
5	Prueba técnica — Pérdida d...	Se observa una pérdida continua...	relozaguar...	Sala de máquinas	Los Tilos	Los Tilos	Pendiente de IA

PRISMA | ESCENARIO 1 - Pipeline con el análisis IA hasta HITL Replay run

DIAGRAM HISTORY > 3 DE OCTUBRE DE 2026 11:58:26 INCOMPLETE EXECUTIONS Cycle 1/1

The diagram illustrates a workflow with the following steps:

- Airtable - Search Records (1)
- Airtable - Search Records (2)
- Airtable - Search Records (3)
- Tools - Text aggregator
- Google Gemini AI
- JSON
- Airtable - Update a Record
- Stack - Send a Message
- Retry

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 1 - derivación técnica (continuación)

Escenario 1 - tareas completadas.




Airtable - recomendación de tipo 1 y fundamento.

☐	A Asunto del reclamo		Evidenci a adjunta	☒ Aproba do por huma...	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máqu...	novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso				0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	novedades de su recla...		✓	0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máqu...	novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
☐ +	Prueba técnica — Pérdida de agu...			☐	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 11:58

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 1 - derivación técnica (continuación)

Slack - aviso para revisión humana.

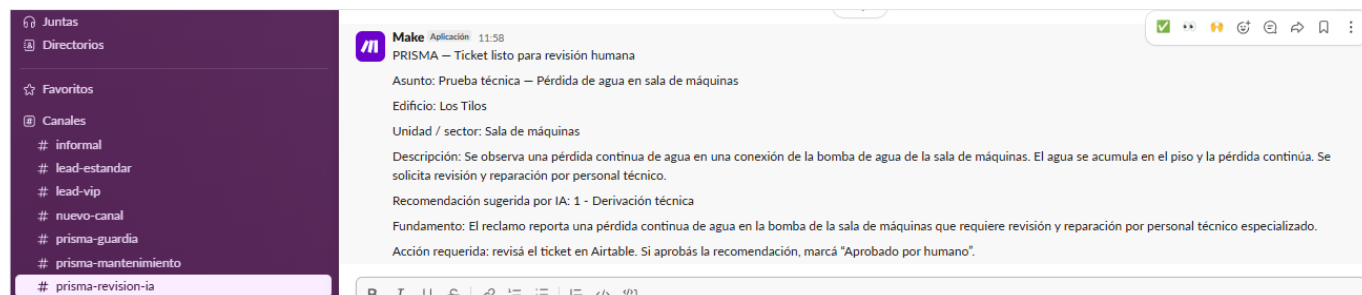


Airtable - ticket en revisión, sin aprobación.

	Asunto del reclamo	Estado	Evidencia adjunta	Aprobado por humano	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máqu...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	En revisión humana			0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máqu...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica - Pérdida de agu...	En revisión humana			1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 11:58

Airtable - aprobación humana marcada.

	Asunto del reclamo	Estado	Evidenci a adjunta	Aproba do por huma...	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máq...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	En revisión humana			0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máq...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérdida de agu...	En revisión humana		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 11:58


PRISMA | ESCENARIO 2 - Ejecución operativa post aprobación humana

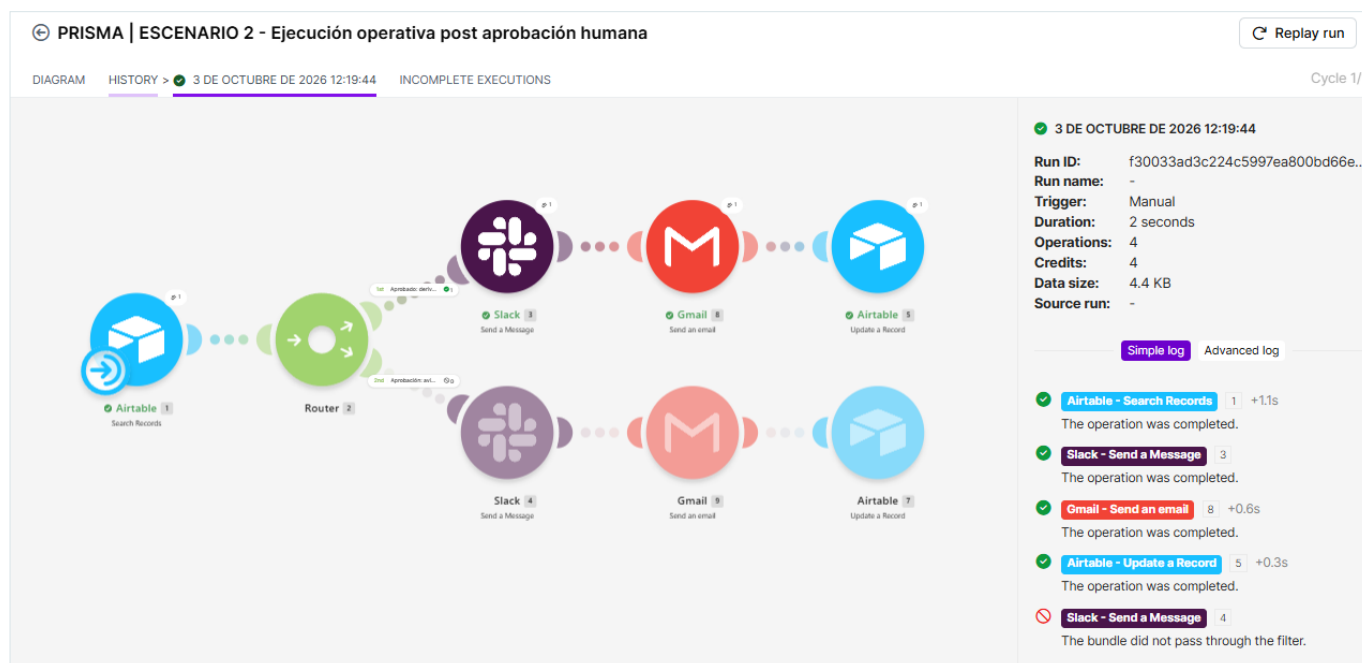


Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 1 - derivación técnica (continuación)

Slack - aviso al canal de mantenimiento.

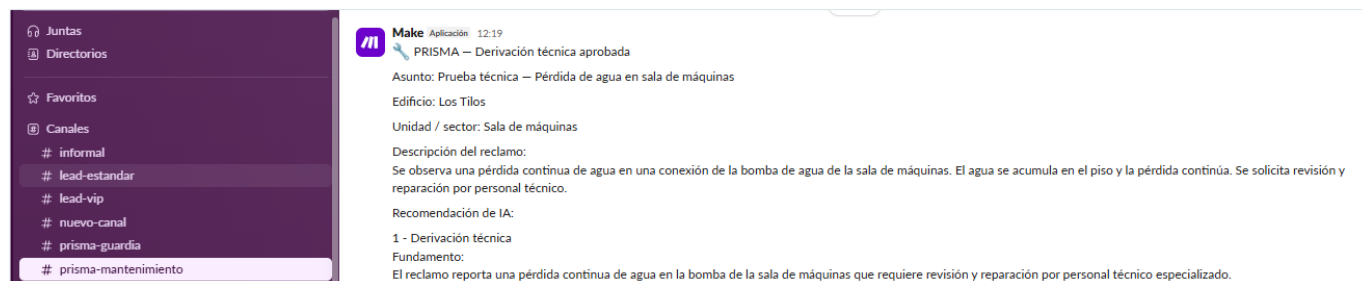

Gmail - comunicación al vecino.

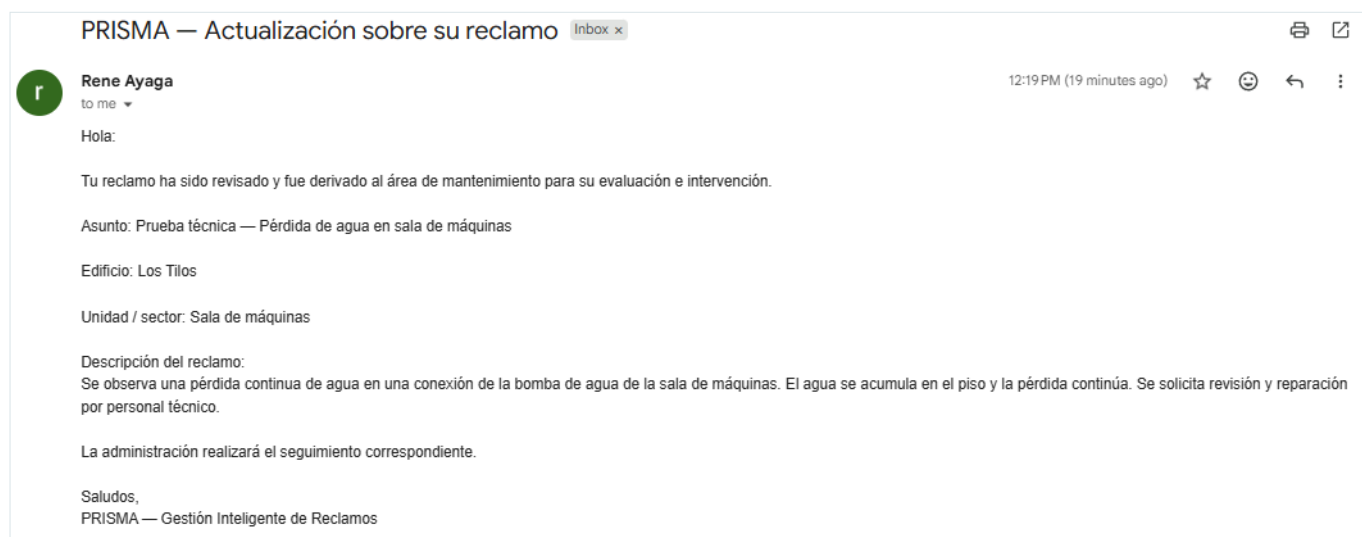

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 1 - derivación técnica (continuación)

Airtable - vecino informado de las novedades de su reclamo.

☐	A Asunto del reclamo	Estado	Evidenci a adjunta	Aproba do por huma...	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máqu...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	En revisión humana			0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máqu...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérdida de agu...	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 12:19
+								

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa

Caso: consulta sobre horarios de limpieza. Edificio: Los Tilos.

Google Sheets - respuestas recibidas del formulario.

PRISMA — Respuestas de reclamos ☆ 📁 ☁						
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda						
100% 123 Roboto 10 B I A						
Marca temporal						
A	B	C	D	E	F	
Form_Responses						
Marca temporal	Asunto del reclamo	Descripción del reclamo	e-mail del vecino	Unidad / sector	Edificio	
28/09/2026 21:30:10	Pérdida de agua en sala de máqui	Se observa una pérdida de agua en la	ricardolozaroldan@gmail.com	Sala de máquinas	Los Tilos	
3/10/2026 11:25:02	Prueba técnica – Pérdida de agua	Se observa una pérdida continua de a	relozaguarch@gmail.com	Sala de máquinas	Los Tilos	
3/10/2026 12:45:04	Prueba informativa – Falta de info	No encuentro información sobre los di	rjlozaguarch@gmail.com	Espacios comunes	Los Tilos	

Escenario 0 - historial de la ejecución.

PRISMA ESCENARIO CERO — Google Forms a Airtable						
DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS						
History						
Started ▾	Run name ⓘ ▾	Trigger / Activity	Status ▾	Duration ▾	Credits ▾	Oper ⓘ
3 oct 2026, 12:46:40		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	🔄 ⋮
3 oct 2026, 11:43:27		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	🔄 ⋮
28 sept 2026, 22:30:56		📁 Scenario was moved from "Uncategorized" to "ENTREGA FINAL" by Rene Ayaga.				
28 sept 2026, 22:30:23		✎ Scenario was edited by Rene Ayaga.				
28 sept 2026, 22:26:46		✎ Scenario was edited by Rene Ayaga.				
28 sept 2026, 22:22:27		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	🔄 ⋮
28 sept 2026, 22:22:27		✎ Scenario was edited by Rene Ayaga.				

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa (continuación)

Escenario 0 - ejecución completada.


PRISMA | ESCENARIO CERO — Google Forms a Airtable

DIAGRAMHISTORY >3 DE OCTUBRE DE 2026 12:46:40INCOMPLETE EXECUTIONS

Replay run

Cycle 1/1

✓ 1



✓ Google Sheets 1

Watch New Rows

✓ 1



✓ Airtable 2

Search Records

✓ 1



✓ Airtable 4

Create a Record

3 DE OCTUBRE DE 2026 12:46:40

Run ID: 1685f581754a4c59a1275e8f60c78a...

Run name: -

Trigger: Manual

Duration: 3 seconds

Operations: 3

Credits: 3

Data size: 1.7 KB

Source run: -

Simple logAdvanced log

✓ Google Sheets - Watch New Rows 1 +0.9s

The operation was completed.

✓ Airtable - Search Records 2 +1.7s

The operation was completed.

✓ Airtable - Create a Record 4 +0.8s

The operation was completed.

Airtable - ticket pendiente de IA.

	Asunto del reclamo	Nombre del edificio	Estado	Evidencia adjunta	Aprobado por humano	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA
1	Pérdida de agua en sala de máquinas. Posible ...	Complejo San Martín	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...
2	Animal peligroso en el 5º piso	Torre Parque	En revisión humana			0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo refiere a una cuesti...
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Complejo San Martín	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	0 - Gestión informativa, sin derivaci...	El reclamo corresponde a una ...
4	Pérdida de agua en sala de máquinas	Los Tilos	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...
5	Prueba técnica — Pérdida de agua en sala de ...	Los Tilos	Vecino informado de las novedades de su recla...		✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...
6	Prueba informativa — Falta de información so...	Los Tilos	Pendiente de IA				

Coderhouse - AI Automation | Comisión 96930 | Entregable complementario | Ricardo E. Loza Roldán

10

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa (continuación)

Escenario 1 - análisis completado.



Airtable - recomendación de tipo 0 y revisión humana.

☐	Asunto del reclamo	Nombre del edificio	Estado	Aprobado por humana	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máquinas. Posible ...	Complejo San Mar...	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	Torre Parque	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Complejo San Mar...	Vecino informado de las no...	✓	0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máquinas	Los Tilos	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérdida de agua en sala de ...	Los Tilos	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 12:19
☐	Prueba informativa — Falta de información so...	Los Tilos	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		3/10/2026 12:54

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa (continuación)

Slack - aviso para revisión humana.

Directorios

Favoritos

Canales

- # informal
- # lead-estandar
- # lead-vip
- # nuevo-canal
- # prisma-guardia
- # prisma-mantenimiento
- # prisma-revision-ia

Make

Aplicación

12:54

PRISMA – Ticket listo para revisión humana

Asunto: Prueba informativa – Falta de información sobre horarios de limpieza

Edificio: Los Tilos

Unidad / sector: Espacios comunes

Descripción: No encuentro información sobre los días y horarios de limpieza de los espacios comunes del edificio. Solicito que la administración me informe el cronograma vigente y dónde puedo consultarlo. El reclamo se refiere únicamente a la falta de información; no se observan daños ni fallas que requieran reparación.

Recomendación sugerida por IA: 0 - Gestión informativa, sin derivación técnica

Fundamento: El reclamo corresponde a una solicitud de información sobre el cronograma de limpieza y no requiere intervención técnica.

Acción requerida: revisa el ticket en Airtable. Si aprobás la recomendación, marcá "Aprobado por humano".

B

I

T

U

↺

↻

☰

☷

⌂

</>

🔍

Airtable - aprobación humana sin marcar.

☐	Asunto del reclamo	Nombre del edificio	Estado	☒ Aprobado por humano	🕒 Tipo de tratamiento sugerido por IA	📄 Fundamento de la recomendación de la IA	📄 Detalle de error técnico	📅 Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máquinas. Posible ...	Complejo San Mar...	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	Torre Parque	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Complejo San Mar...	Vecino informado de las no...	✓	0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máquinas	Los Tilos	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérdida de agua en sala de ...	Los Tilos	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 12:19
6	Prueba informativa — Falta de información so...	Los Tilos	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		3/10/2026 12:54

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa (continuación)

Airtable - aprobación humana marcada.

☐	Asunto del reclamo	Nombre del edificio	Estado	Aprobado por humana...	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fundamento de la recomendación de la IA	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máquinas. Posible ...	Complejo San Mar...	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	Torre Parque	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Complejo San Mar...	Vecino informado de las no...	✓	0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máquinas	Los Tilos	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérdida de agua en sala de ...	Los Tilos	Vecino informado de las no...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 12:19
6	Prueba informativa — Falta de información so...	Los Tilos	En revisión humana	✓	0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		3/10/2026 12:54

Escenario 2 - historial de ejecuciones.

PRISMA | ESCENARIO 2 - Ejecución operativa post aprobación humana

DIAGRAM

HISTORY

INCOMPLETE EXECUTIONS


History

Started ▾	Run name ⓘ ▾	Trigger / Activity	Status ▾	Duration ▾	Credits ▾	Of ⓘ
3 oct 2026, 13:16:34		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	🔄 ⋮
3 oct 2026, 12:19:44		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	2 seconds	4	🔄 ⋮
28 sept 2026, 22:36:12		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	2 seconds	4	🔄 ⋮
26 sept 2026, 1:52:10		📄 Scenario was moved from "Uncategorized" to "ENTREGA FINAL" by Rene Ayaga.				
26 sept 2026, 1:29:23		✎ Scenario was edited by Rene Ayaga.				
26 sept 2026, 1:18:10		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	🔄 ⋮
25 sept 2026, 23:56:00		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	🔄 ⋮
25 sept 2026, 23:43:32		✎ Scenario was edited by Rene Ayaga.				

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa (continuación)

Escenario 2 - ejecución de la ruta informativa.

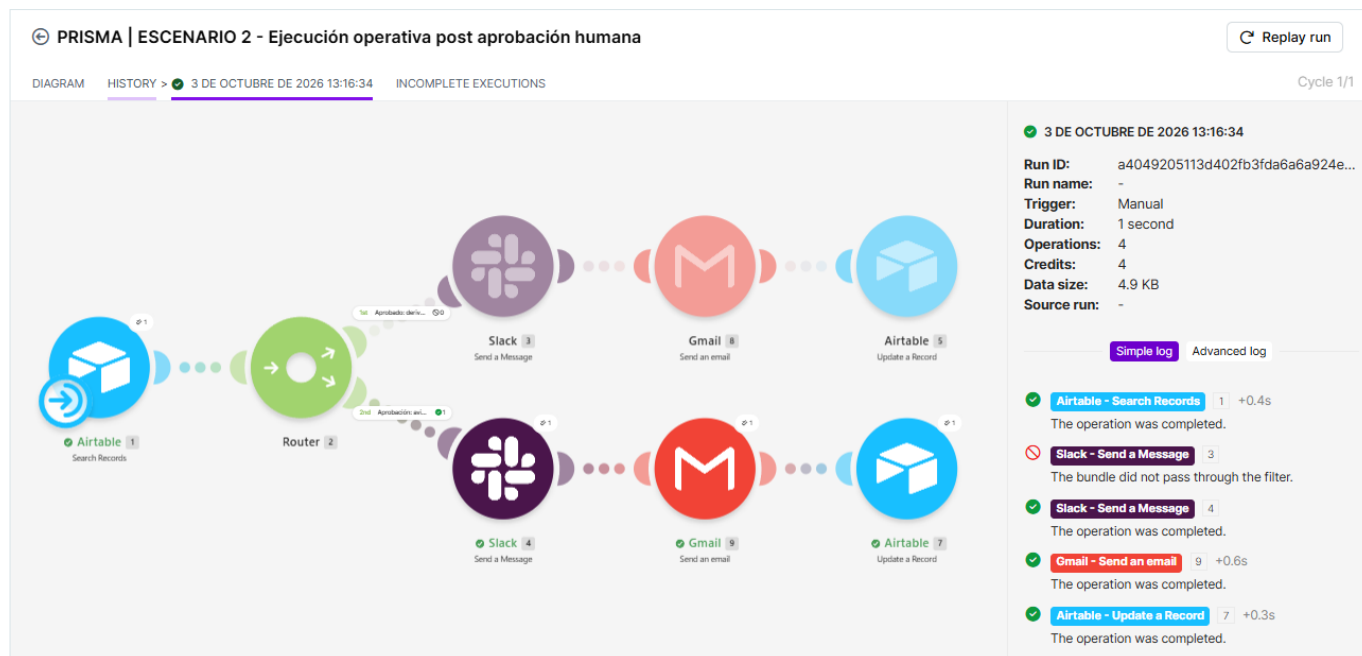

Slack - aviso al canal de guardia.

Buscar una conversación...

Juntas

Directorios

Favoritos

Canales

- # informal
- # lead-estandar
- # lead-vip
- # nuevo-canal
- # prisma-guardia

Make Aplicación 13:16

PRISMA — Gestión informativa aprobada

Asunto: Prueba informativa — Falta de información sobre horarios de limpieza

Edificio: Los Tilos

Unidad / sector: Espacios comunes

Descripción del reclamo:
 No encuentro información sobre los días y horarios de limpieza de los espacios comunes del edificio. Solicito que la administración me informe el cronograma vigente y dónde puedo consultarlo. El reclamo se refiere únicamente a la falta de información; no se observan daños ni fallas que requieran reparación.

Recomendación de IA:
 0 - Gestión informativa, sin derivación técnica

Fundamento:
 El reclamo corresponde a una solicitud de información sobre el cronograma de limpieza y no requiere intervención técnica.

Acción requerida: registrar el aviso correspondiente y mantener informado al vecino sobre las novedades del reclamo.

Enlaces y capturas de prueba

Ruta tipo 0 - gestión informativa (continuación)

Gmail - comunicación al vecino.

PRISMA — Actualización sobre su reclamo

Recibidos x



Rene Ayaga

<reneayaga@gmail.com>

para mí

1:16 p.m. (hace 3 minutos)

☆

😊

↩

⋮

Hola:

Tu reclamo ha sido revisado por la administración.

Asunto: Prueba informativa — Falta de información sobre horarios de limpieza

Edificio: Los Tilos

Unidad / sector: Espacios comunes

Descripción del reclamo:
No encuentro información sobre los días y horarios de limpieza de los espacios comunes del edificio. Solicito que la administración me informe el cronograma vigente y dónde puedo consultarlo. El reclamo se refiere únicamente a la falta de información; no se observan daños ni fallas que requieran reparación.

La situación quedó registrada y la administración realizará el seguimiento correspondiente. Te mantendremos informado ante cualquier novedad.

Saludos,
PRISMA — Gestión Inteligente de Reclamos

Airtable - vecino informado de las novedades de su reclamo.

☐	▲ Asunto del reclamo	🏠 Nombre del edificio	🕒 Estado	✅ Aprobado por humano	🕒 Tipo de tratamiento sugerido por IA	📄 Fundamento de la recomendación de la IA	📄 Detalle de error técnico	📅 Fecha última ejecución
1	Pérdida de agua en sala de máquinas...	Complejo San ...	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El caso reporta una pérdida de...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el 5º piso	Torre Parque	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo refiere a una cuesti...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el 1ro A	Complejo San ...	Vecino informado de las novedades ...	✓	0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sala de máquinas	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérdida de agua e...	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El reclamo reporta una pérdid...		3/10/2026 12:19
6	Prueba informativa — Falta de infor...	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	0 - Gestión informativa, sin deriva...	El reclamo corresponde a una ...		3/10/2026 13:16

Enlaces y capturas de prueba

Cinco recorridos completados

Horarios de inicio de las ejecuciones registradas en Make.

Prueba	Fecha	Escenario 0	Escenario 1	Escenario 2
1	28/09/2026	22:22:27	22:33:15	22:36:12
2	03/10/2026	11:43:27	11:58:26	12:19:44
3	03/10/2026	12:46:40	12:54:52	13:16:34
4	03/10/2026	14:27:21	14:28:58	14:29:59
5	03/10/2026	14:32:48	14:33:42	14:34:47

Se cuentan ejecuciones que procesaron tickets; se excluyen las búsquedas sin registros.

Escenario 0 - historial de ejecuciones exitosas.

PRISMA ESCENARIO CERO — Google Forms a Airtable									
DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS									
History									
Started ▾	Run name ⓘ ▾	Trigger / Activity	Status ▾	Duration ▾	Credits ▾	Operations ▾	Data transfer ▾	Source run	
3 oct 2026, 14:32:48		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	Less than 1 sec	3	3	1,7 KB		🔄 ⓘ
3 oct 2026, 14:27:21		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	3	1,5 KB		🔄 ⓘ
3 oct 2026, 12:46:40		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	3	1,7 KB		🔄 ⓘ
3 oct 2026, 11:43:27		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	3	1,5 KB		🔄 ⓘ
28 sept 2026, 22:30:56		📄 Scenario was moved from "Uncategorized" to "ENTREGA FINAL" by Rene Ayaga.							
28 sept 2026, 22:30:23		📄 Scenario was edited by Rene Ayaga.							
28 sept 2026, 22:26:46		📄 Scenario was edited by Rene Ayaga.							
28 sept 2026, 22:22:27		▶ Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	3	3	1,2 KB		🔄 ⓘ
28 sept 2026, 22:22:27		📄 Scenario was edited by Rene Ayaga.							

Cinco recorridos completados (continuación)

Escenario 1 - historial de ejecuciones exitosas.

PRISMA | ESCENARIO 1 - Análisis IA y revisión humana de reclamos

DIAGRAMHISTORYINCOMPLETE EXECUTIONS

History

Started	Run name	Trigger / Activity	Status	Duration	Credits	Operations	Data transfer	Source run
3 oct 2026, 14:33:42		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	8	8	6,0 KB	
3 oct 2026, 14:28:58		Manual run by Rene Ayaga	Success	2 seconds	8	8	5,6 KB	
3 oct 2026, 12:54:52		Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	8	8	5,9 KB	
3 oct 2026, 11:58:26		Manual run by Rene Ayaga	Success	4 seconds	8	8	5,5 KB	
28 sept 2026, 22:33:15		Manual run by Rene Ayaga	Success	4 seconds	8	8	4,9 KB	
26 sept 2026, 1:51:59		Scenario was moved from "Uncategorized" to "ENTREGA FINAL" by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 1:17:48		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 1:09:02		Manual run by Rene Ayaga	Success	2 seconds	8	8	4,8 KB	
26 sept 2026, 1:09:00		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 1:07:20		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 1:02:52		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 0:47:33		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 0:39:53		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	8	8	4,8 KB	

Escenario 2 - historial de ejecuciones exitosas.

PRISMA | ESCENARIO 2 - Ejecución operativa post aprobación humana

DIAGRAMHISTORYINCOMPLETE EXECUTIONS


History

Started	Run name	Trigger / Activity	Status	Duration	Credits	Operations	Data transfer	Source run
3 oct 2026, 14:34:47		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	4	4,9 KB	
3 oct 2026, 14:29:59		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	4	4,5 KB	
3 oct 2026, 14:27:56		Manual run by Rene Ayaga	Success	Less than 1 sec	1	1	27,0 B	
3 oct 2026, 13:16:34		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	4	4,9 KB	
3 oct 2026, 12:19:44		Manual run by Rene Ayaga	Success	2 seconds	4	4	4,4 KB	
28 sept 2026, 22:36:12		Manual run by Rene Ayaga	Success	2 seconds	4	4	3,9 KB	
26 sept 2026, 1:52:10		Scenario was moved from "Uncategorized" to "ENTREGA FINAL" by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 1:29:23		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
26 sept 2026, 1:18:10		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	4	3,9 KB	
25 sept 2026, 23:56:00		Manual run by Rene Ayaga	Success	1 second	4	4	4,1 KB	
25 sept 2026, 23:43:32		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
25 sept 2026, 23:09:37		Scenario was edited by Rene Ayaga.						
25 sept 2026, 23:05:12		Manual run by Rene Ayaga	Success	3 seconds	4	4	4,8 KB	


Enlaces y capturas de prueba

Pruebas adicionales - tipos 1 y 0

Tipo 1 - derivación técnica por falla de iluminación.

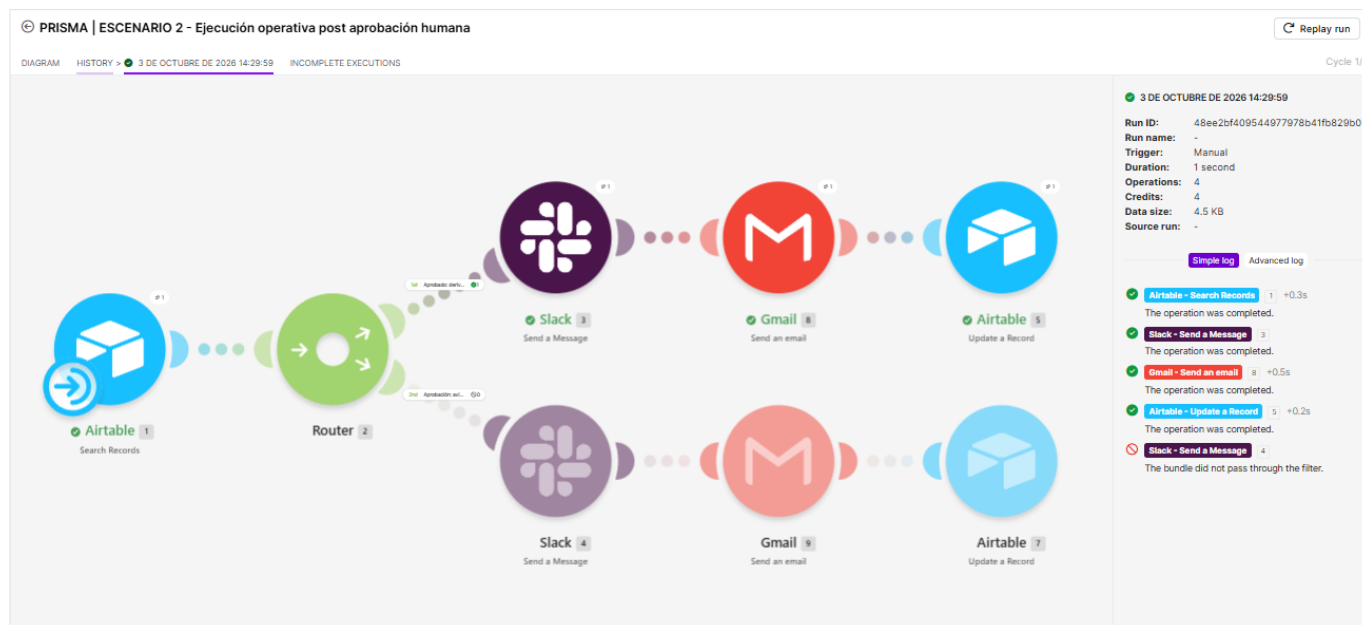

Tipo 0 - gestión informativa sobre reserva del salón.

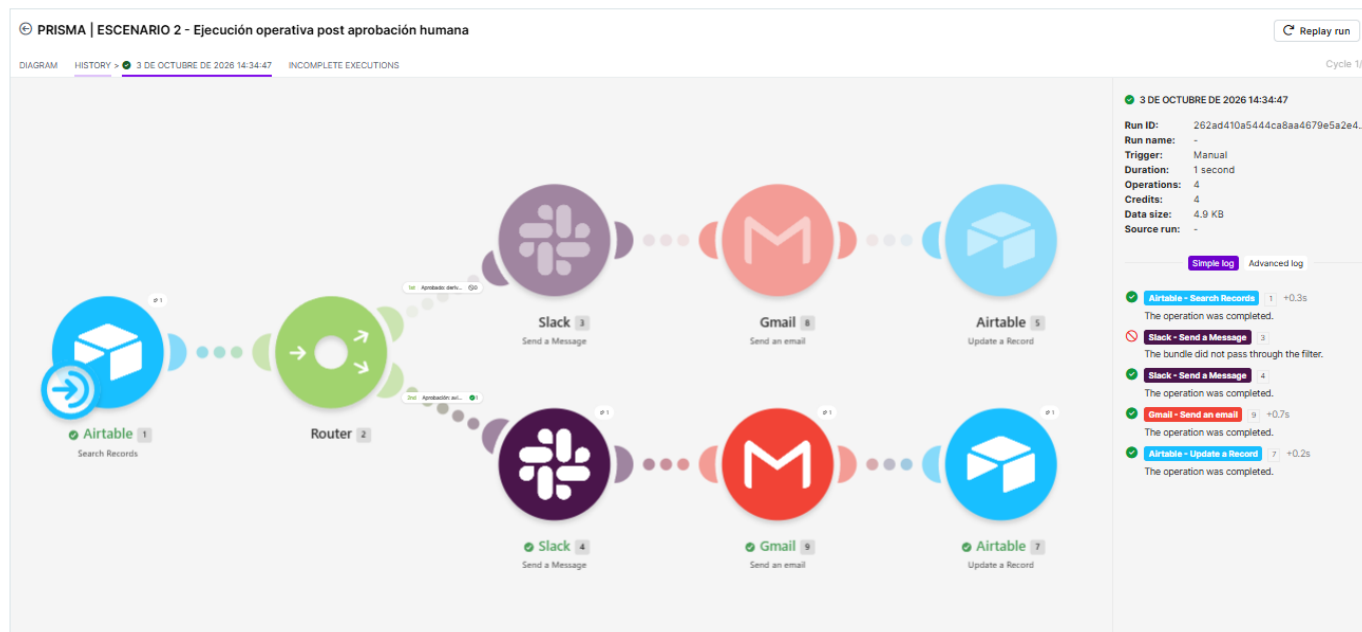

Enlaces y capturas de prueba

Pruebas adicionales - tipos 1 y 0 (continuación)


Airtable - resultado final de las pruebas adicionales.

	Asunto del reclamo	Unidad / sector	Edificio	Nombre del edificio	Estado	Aprobado por humano	Tipo de tratamiento sugerido por IA	Fuente	Detalle de error técnico	Fecha última ejecución
	Pérdida de agua en sala...	Torre 1 - Sala d...	Complejo Sa	Complejo San ...	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El cas...		25/9/2026 22:30
2	Animal peligroso en el ...	Piso 5º	Torre Parque	Torre Parque	En revisión humana		0 - Gestión informativa, sin derivación técnica	El rec...		26/9/2026 00:39
3	Ruidos molestos en el ...	Torre 3 - piso 1º	Complejo Sa	Complejo San ...	Vecino informado de las novedades ...	✓	0 - Gestión informativa, sin derivación técnica	El rec...		26/9/2026 01:18
4	Pérdida de agua en sal...	Sala de máqui...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El rec...		28/9/2026 22:36
5	Prueba técnica — Pérd...	Sala de máqui...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El rec...		3/10/2026 12:19
6	Prueba informativa — ...	Espacios com...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	0 - Gestión informativa, sin derivación técnica	El rec...		3/10/2026 13:16
7	Prueba adicional técnic...	Acceso princip...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	1 - Derivación técnica	El rec...		3/10/2026 14:30
8	Prueba adicional infor...	Salón de usos ...	Los Tilos	Los Tilos	Vecino informado de las novedades ...	✓	0 - Gestión informativa, sin derivación técnica	El rec...		3/10/2026 14:34
+										


Enlaces y capturas de prueba

Camino infeliz - error de Gemini

Gemini - error 503 por alta demanda del servicio.

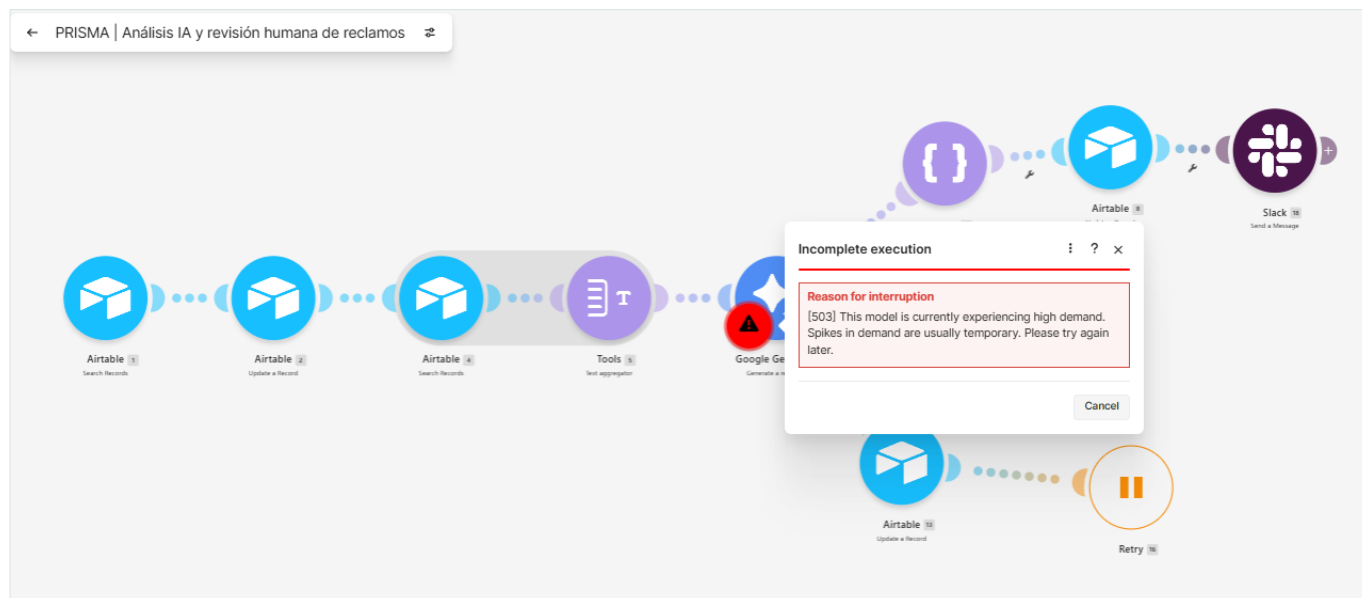

Escenario 1 - ejecución con error atendido por la ruta de error.

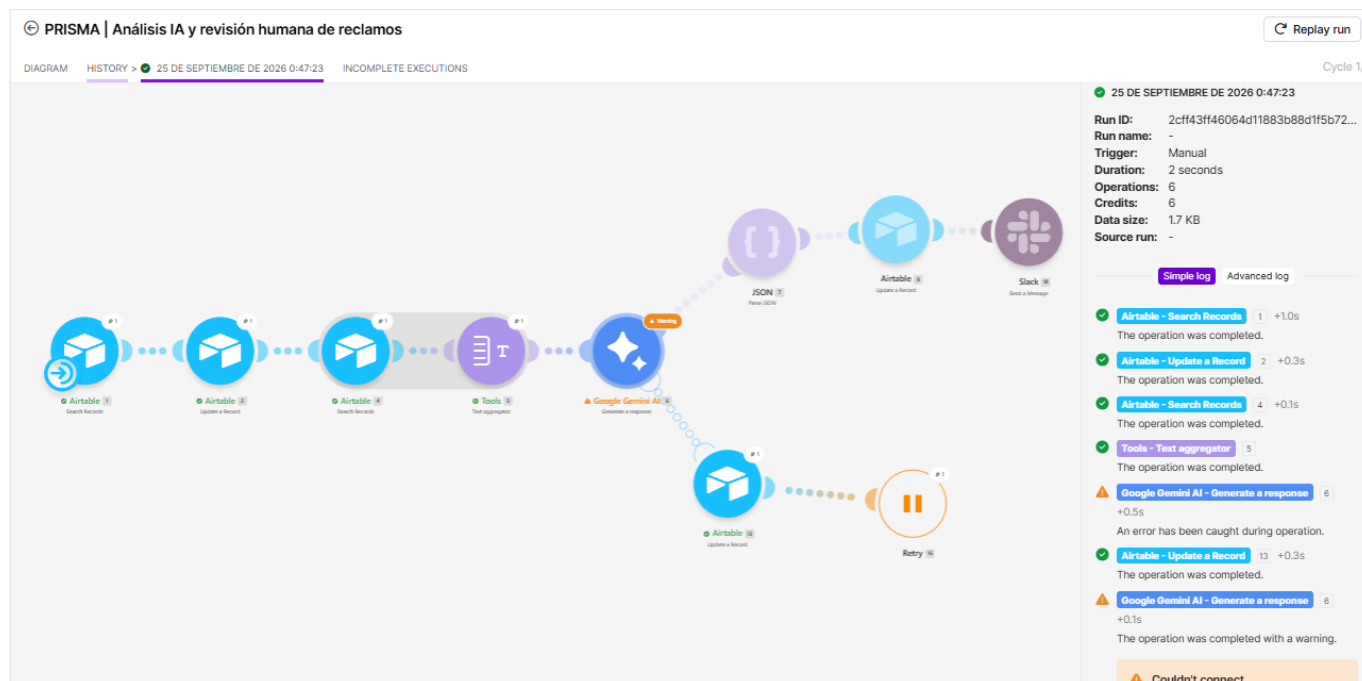


Enlaces y capturas de prueba

Camino infeliz - error de Gemini (continuación)

Airtable - ticket registrado en estado Error técnico.

PRISMA — Gestión Inteligente de Reclamos						
TICKETS DE RECLAMO						
EDIFICIOS ANTECEDENTES DE MANTENIMIENTO + Añadir o importar						
Grid view						
Ocultar campos Filtro Grupo IT Clasificar Configurar color team Compartir y sincronizar						
+ Crear nuevo...						
Encontrar una vista						
Grid view						
Asunto del reclamo						
Descripción del reclamo						
e-mail del vecino						
Unidad / sector						
Edificio						
Estado						
1 Ascensor detenido entre el 4.º y 5.º piso						
Un residente informa que el ascensor se detuvo entre...						
relozaguarch@gmail.com						
Torre A — palier de ascens...						
Error técnico						

Ruta de error - actualización del ticket en Airtable.

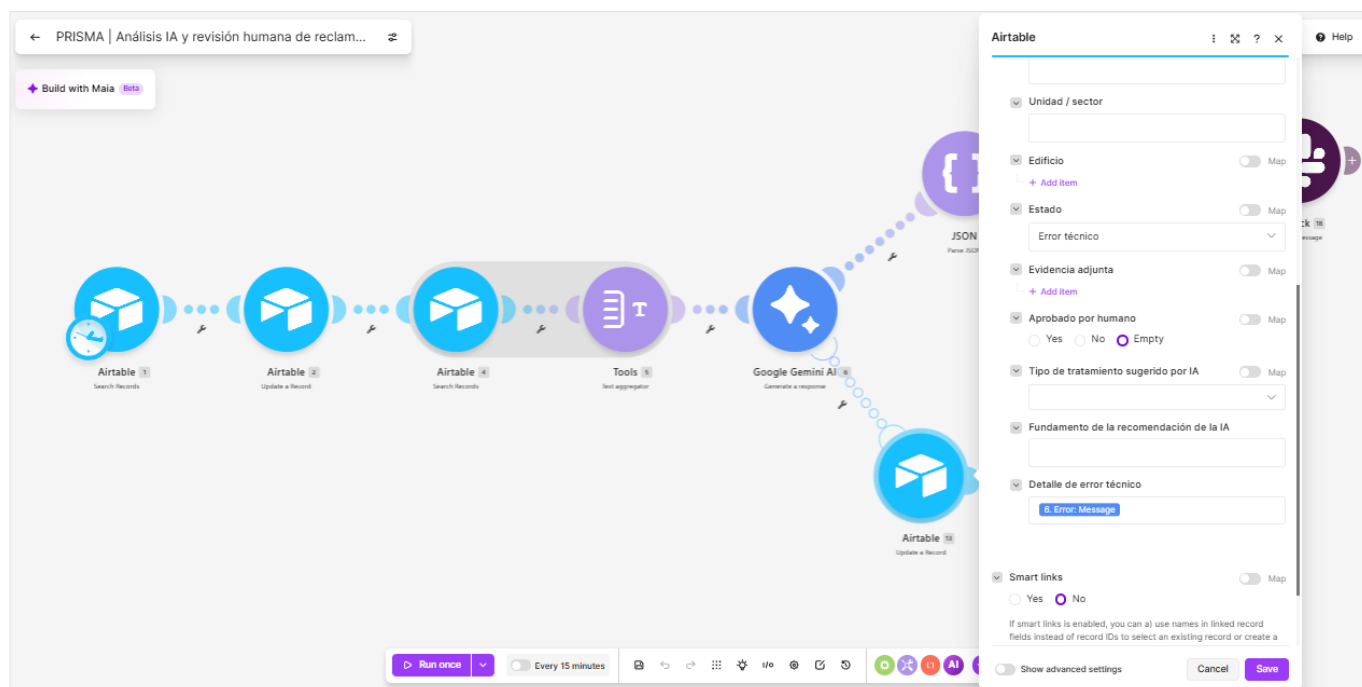

Retry - configuración de tres reintentos cada quince minutos.

Coderhouse - AI Automation | Comisión 96930 | Entregable complementario | Ricardo E. Loza Roldán

Enlaces y capturas de prueba

Camino infeliz - error de Gemini (continuación)

Make - listado de ejecuciones incompletas.

PRISMA ESCENARIO 1 - Pipeline con el análisis IA hasta HITL						
DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS						
Incomplete executions						
We cannot auto-retry the scheduled incomplete executions because your scenario is not active. Activate scenario						
☐ #	Created	Size	Status	Scheduled In	Attempts	
☐ 47bacd97ffa8443a873ac70c86a067b2	25 sept 2026, 17:46:31	3,192,0 B	Unresolved	-	0	Refresh More
☐ 6f36042ed2624db29a832fdb8f647067	25 sept 2026, 17:23:25	3,207,0 B	Unresolved	-	0	Refresh More
☐ 18cec6afda2d485cb632cc6353449b9f	25 sept 2026, 17:15:29	2,095,0 B	In progress	-	0	Refresh More
☐ ba8d0440f94a4cdf84c5f7eaf06a7363	25 sept 2026, 13:13:27	3,326,0 B	Unresolved	-	0	Refresh More
☐ 4ecc31a020c04900a2e17e349239fb18	25 sept 2026, 12:56:49	3,153,0 B	Unresolved	-	0	Refresh More
☐ d2aa39d5fc024bdfa3b4cb59dd47d678	25 sept 2026, 12:46:24	1,915,0 B	In progress	-	0	Refresh More
☐ Odd1d1f3efa04a94860a18d93103a1b0	25 sept 2026, 1:43:44	1,916,0 B	In progress	-	0	Refresh More
☐ ae78d7d85186437cabb5f5f5bb7b0d0	25 sept 2026, 1:28:45	1,916,0 B	In progress	-	1	Refresh More
☐ a96ec77188c24734a73a5d633c8ff43c	25 sept 2026, 0:47:25	1,617,0 B	In progress	-	2	Refresh More

Make - detalle de un intento fallido.

PRISMA | Análisis IA y revisión humana de reclamos

Go to original record

DIAGRAM HISTORY INCOMPLETE EXECUTIONS > RECORD #0 > ATTEMPTS > 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 1:43:50

```
graph LR; A1[Airtable - Search Records] --> A2[Airtable - Update a Record]; A2 --> A3[Airtable - Search Records]; A3 --> T1[Tools - Text aggregator]; T1 --> G1[Google Gemini AI - Generate a response]; G1 --> J1[JSON - Parse JSON]; J1 --> A4[Airtable - Update a Record]; A4 --> S1[Slack - Send a Message]; S1 --> A5[Airtable - Update a Record]; A5 --> R1[Retry]
```

25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 1:43:50

Run ID: aadb5bd01ab641adb352d98aab...

Run name: -

Trigger: -

Duration: 4 seconds

Operations: 2

Credits: 2

Data size: 739.0 B

Source run: -

Single log Advanced log

Google Gemini AI - Generate a response

+4.3s

An error has been caught during operation.

Airtable - Update a Record

13 +0.2s

The operation was completed.

Flow Control - Retry

16

Directive was processed with a warning.

The run was interrupted

Not allowed to create another incomplete execution unless the issue is solved

Code: ExecutionInterruptedError

Google Gemini AI - Generate a response

6

The operation failed with an error.

Couldn't connect

[503] This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.

Code: ConnectionError

Las capturas muestran la falla y los intentos pendientes, sin acreditar una recuperación automática exitosa.

Enlaces y capturas de prueba

Videos de prueba - demostración del pipeline

Los dos videos permiten verificar la ejecución de PRISMA y su resultado final. Se encuentran alojados en Google Drive. Se recomienda verlos en el siguiente orden.

Primera parte - video principal

Demuestra la ejecución del reclamo a través de los tres escenarios, la revisión humana y las comunicaciones.

[Abrir la primera parte del video de prueba](https://drive.google.com/file/d/1mwllF9FNBF84eOvkwuxHxw-e0axwvD01/view?usp=sharing)

<https://drive.google.com/file/d/1mwllF9FNBF84eOvkwuxHxw-e0axwvD01/view?usp=sharing>

Segunda parte - video complementario

Muestra en Airtable el estado final del ticket, después de informar al vecino.

[Abrir la segunda parte del video de prueba](https://drive.google.com/file/d/13M-v0zjVE0nrkcMoQsNwVPveh1vT0DG2/view?usp=sharing)

<https://drive.google.com/file/d/13M-v0zjVE0nrkcMoQsNwVPveh1vT0DG2/view?usp=sharing>