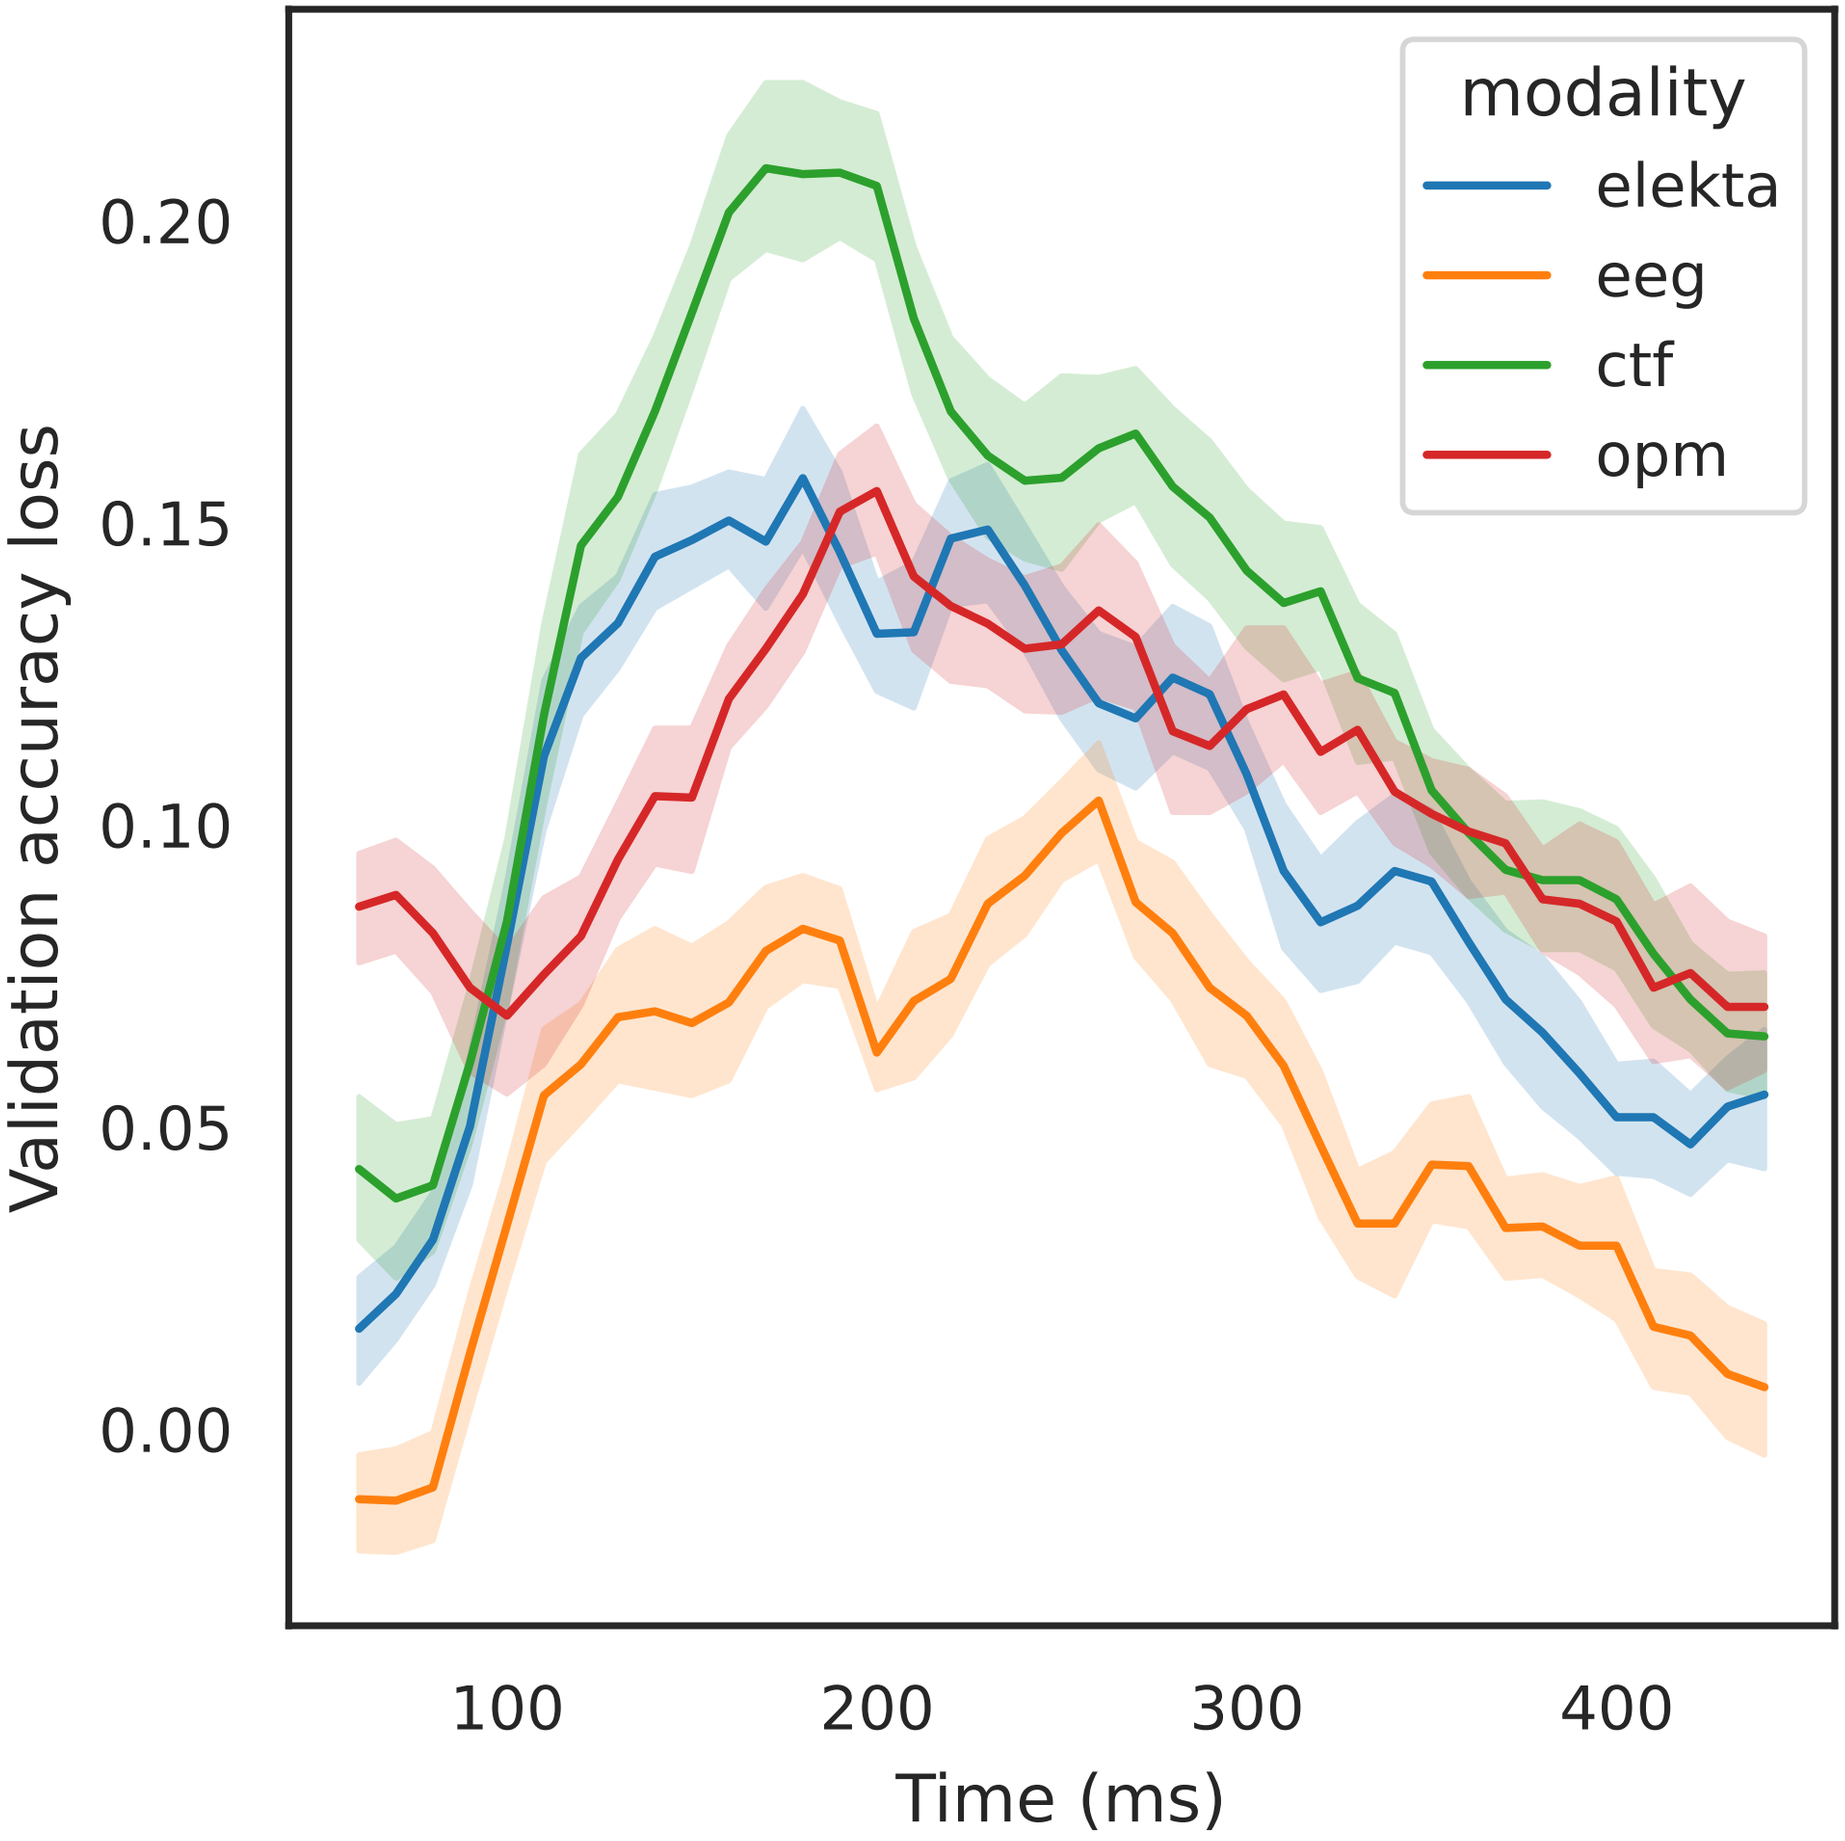
modality
elekta
eeg
ctf
opm
Validation accuracy loss
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
100
200
300
400
Time (ms)