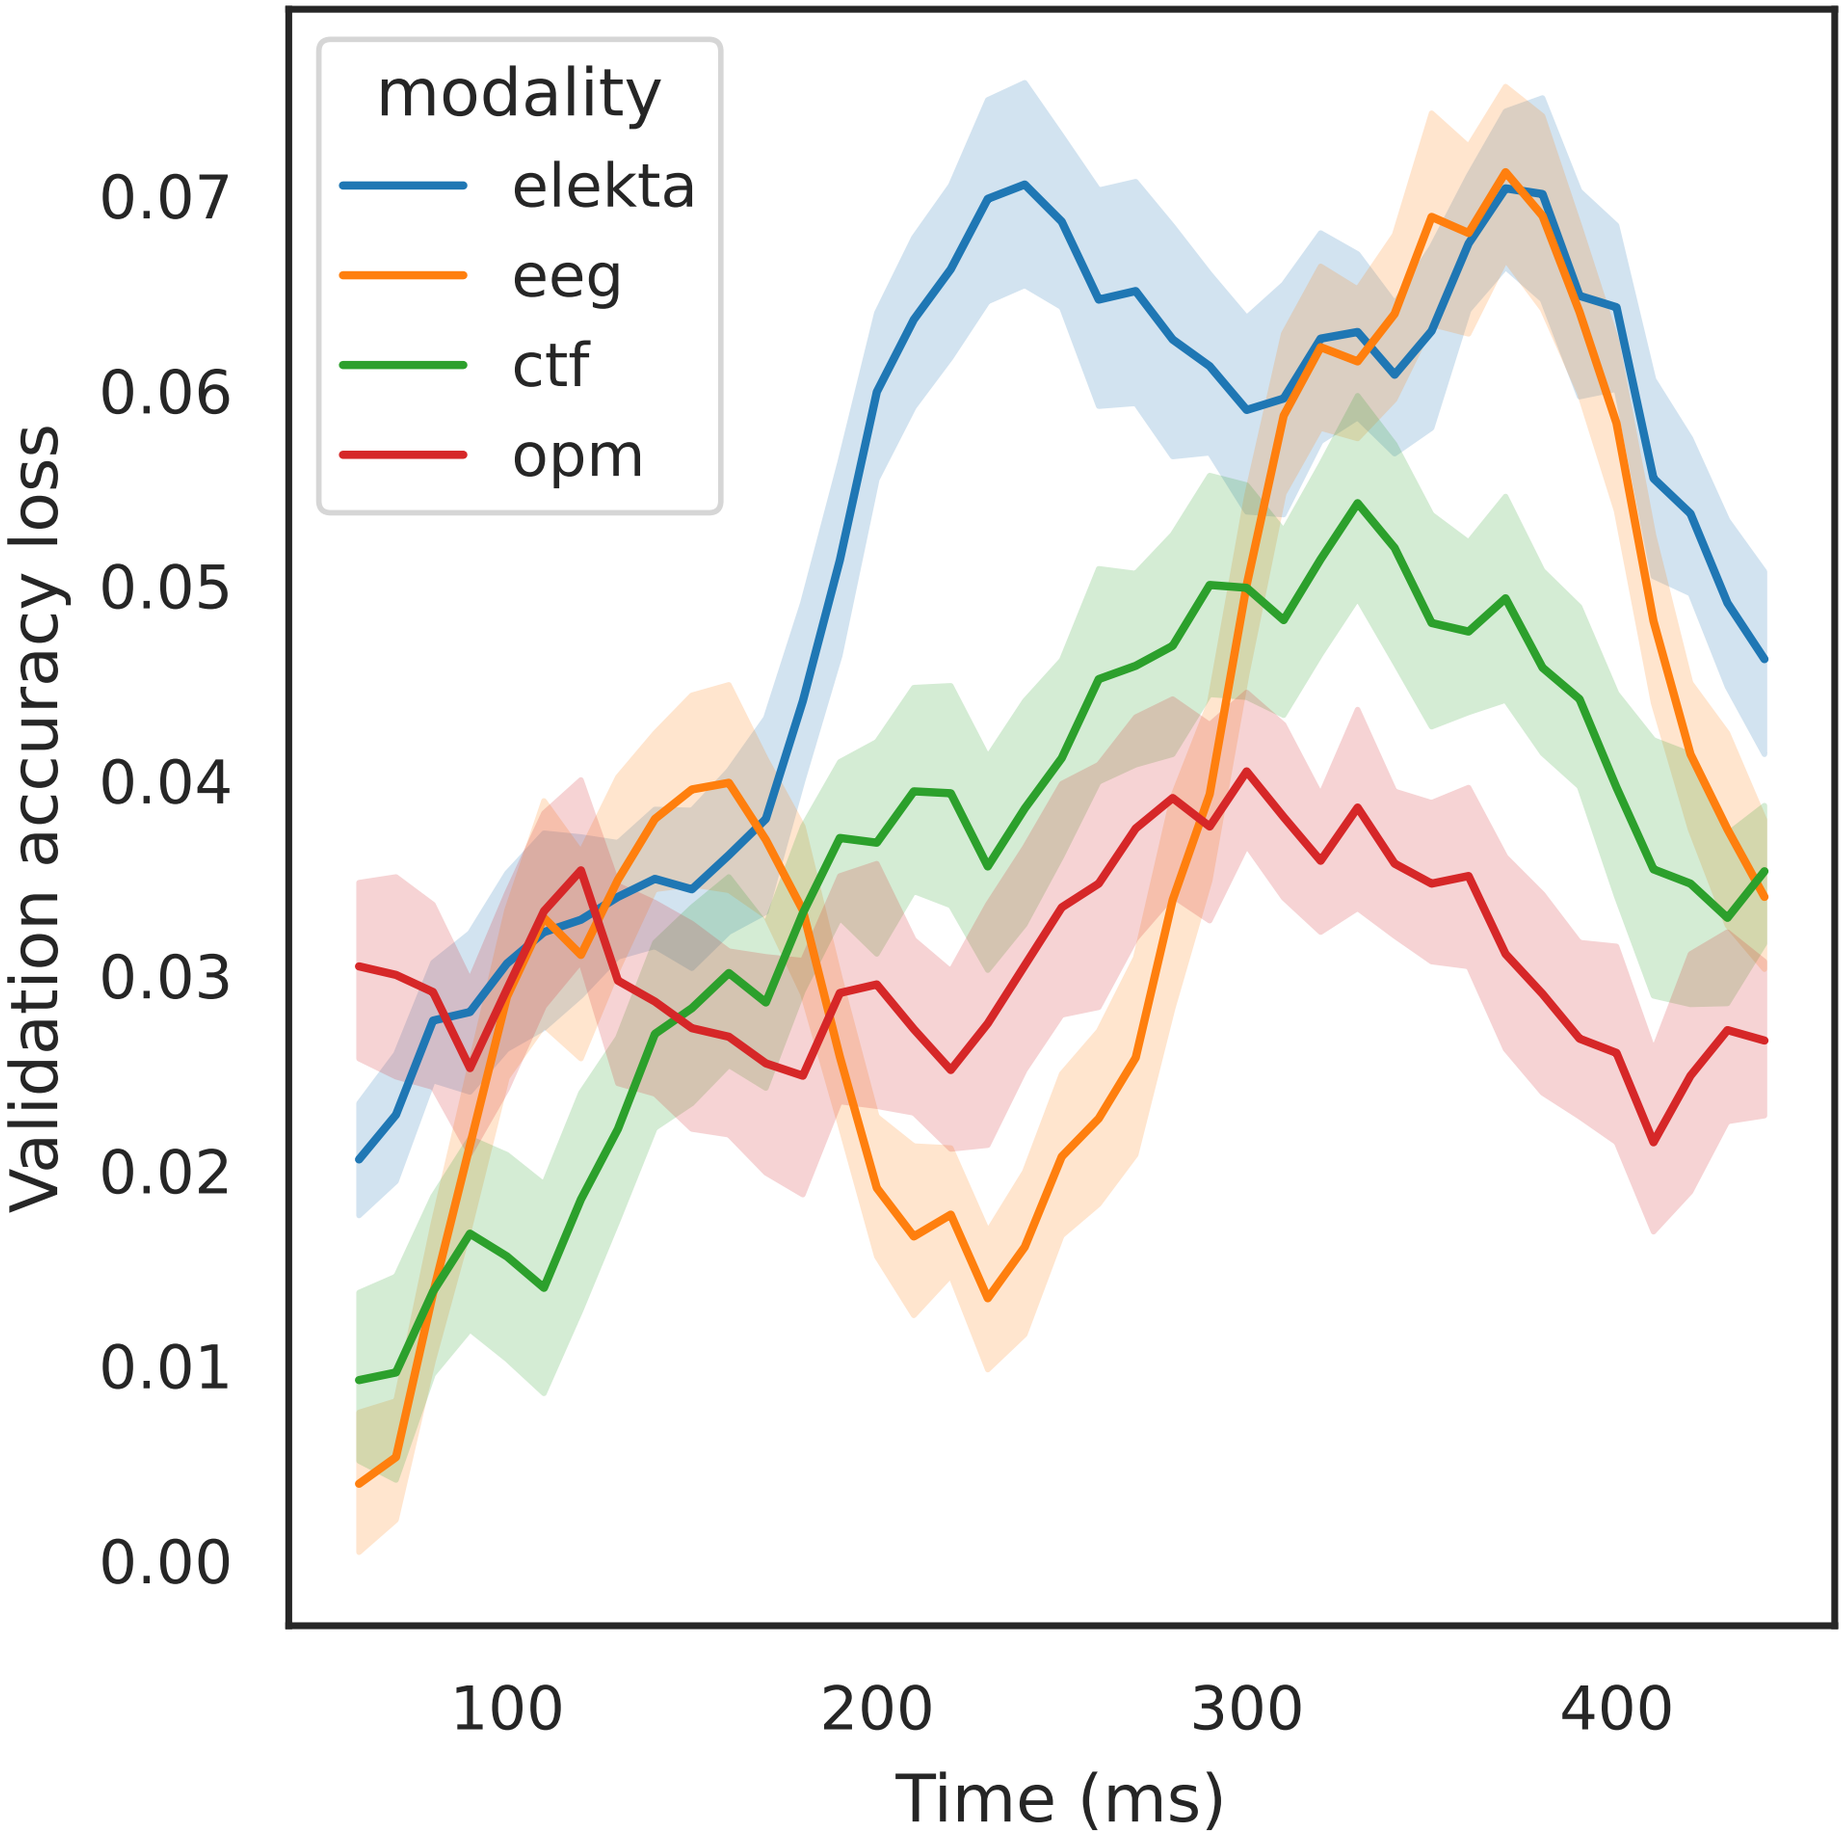
modality
elekta
eeg
ctf
opm
Validation accuracy loss
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
100
200
300
400
Time (ms)