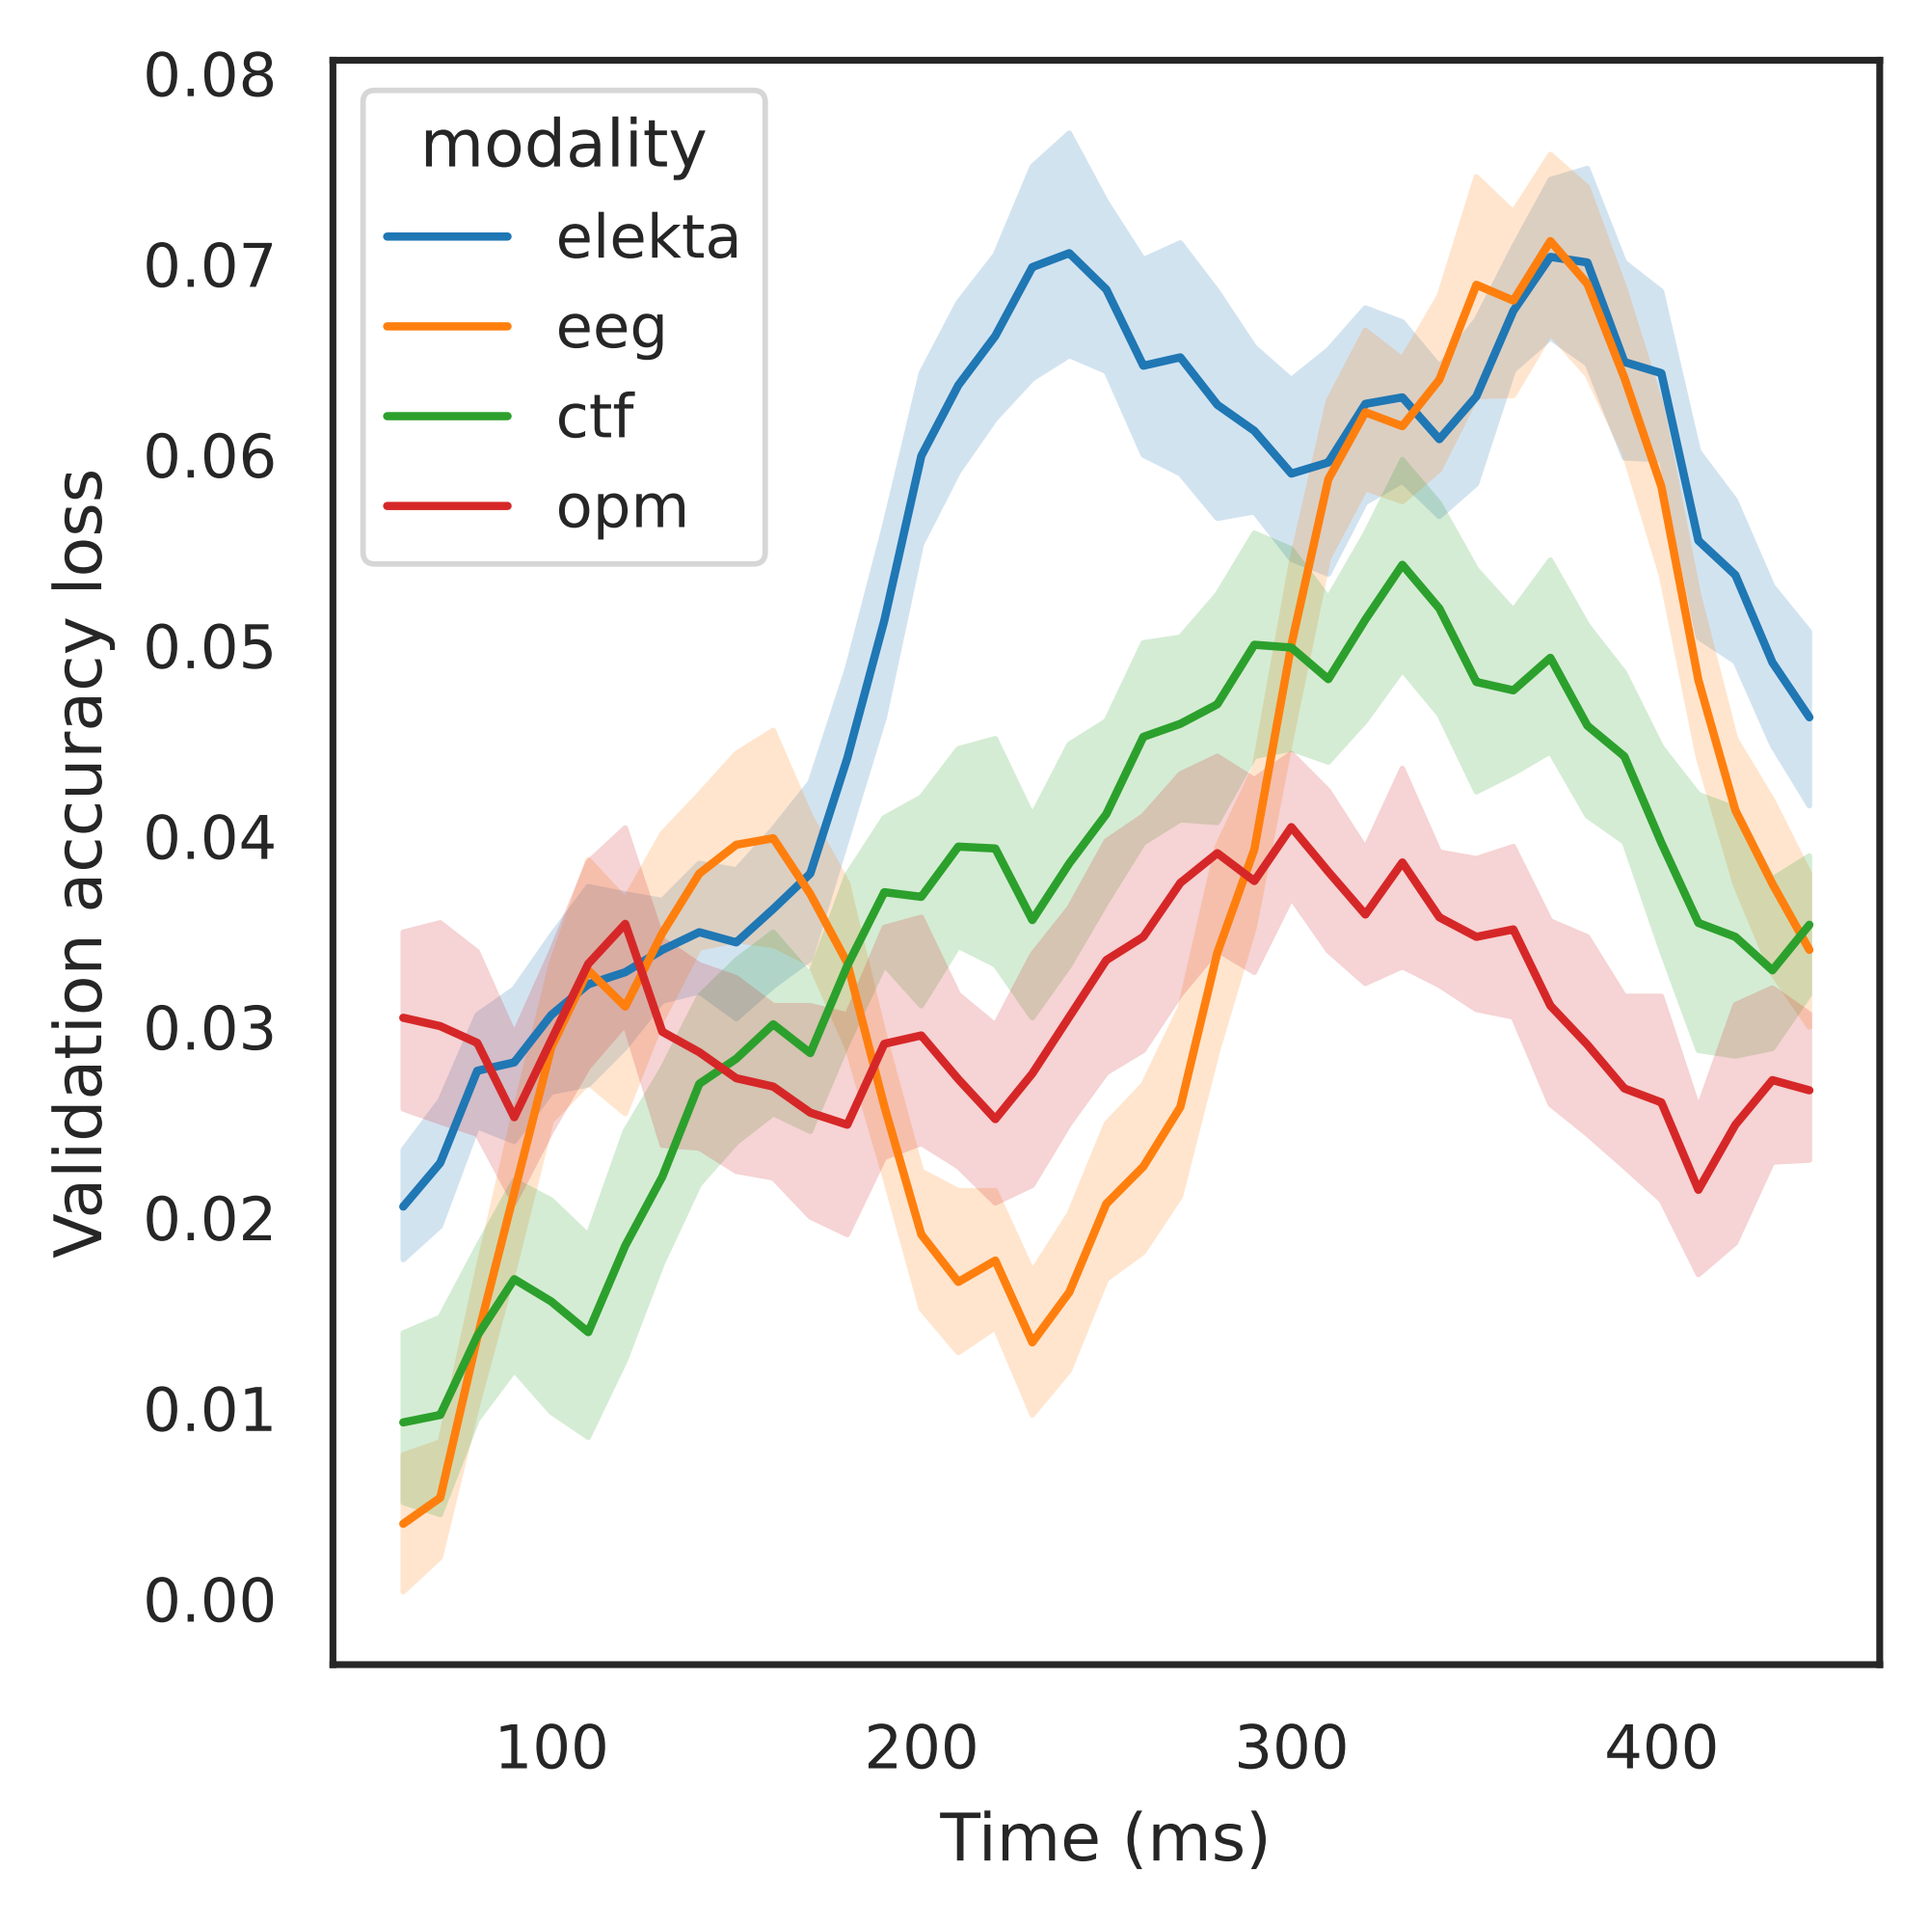
modality
elekta
eeg
ctf
opm
Validation accuracy loss
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
100
200
300
400
Time (ms)