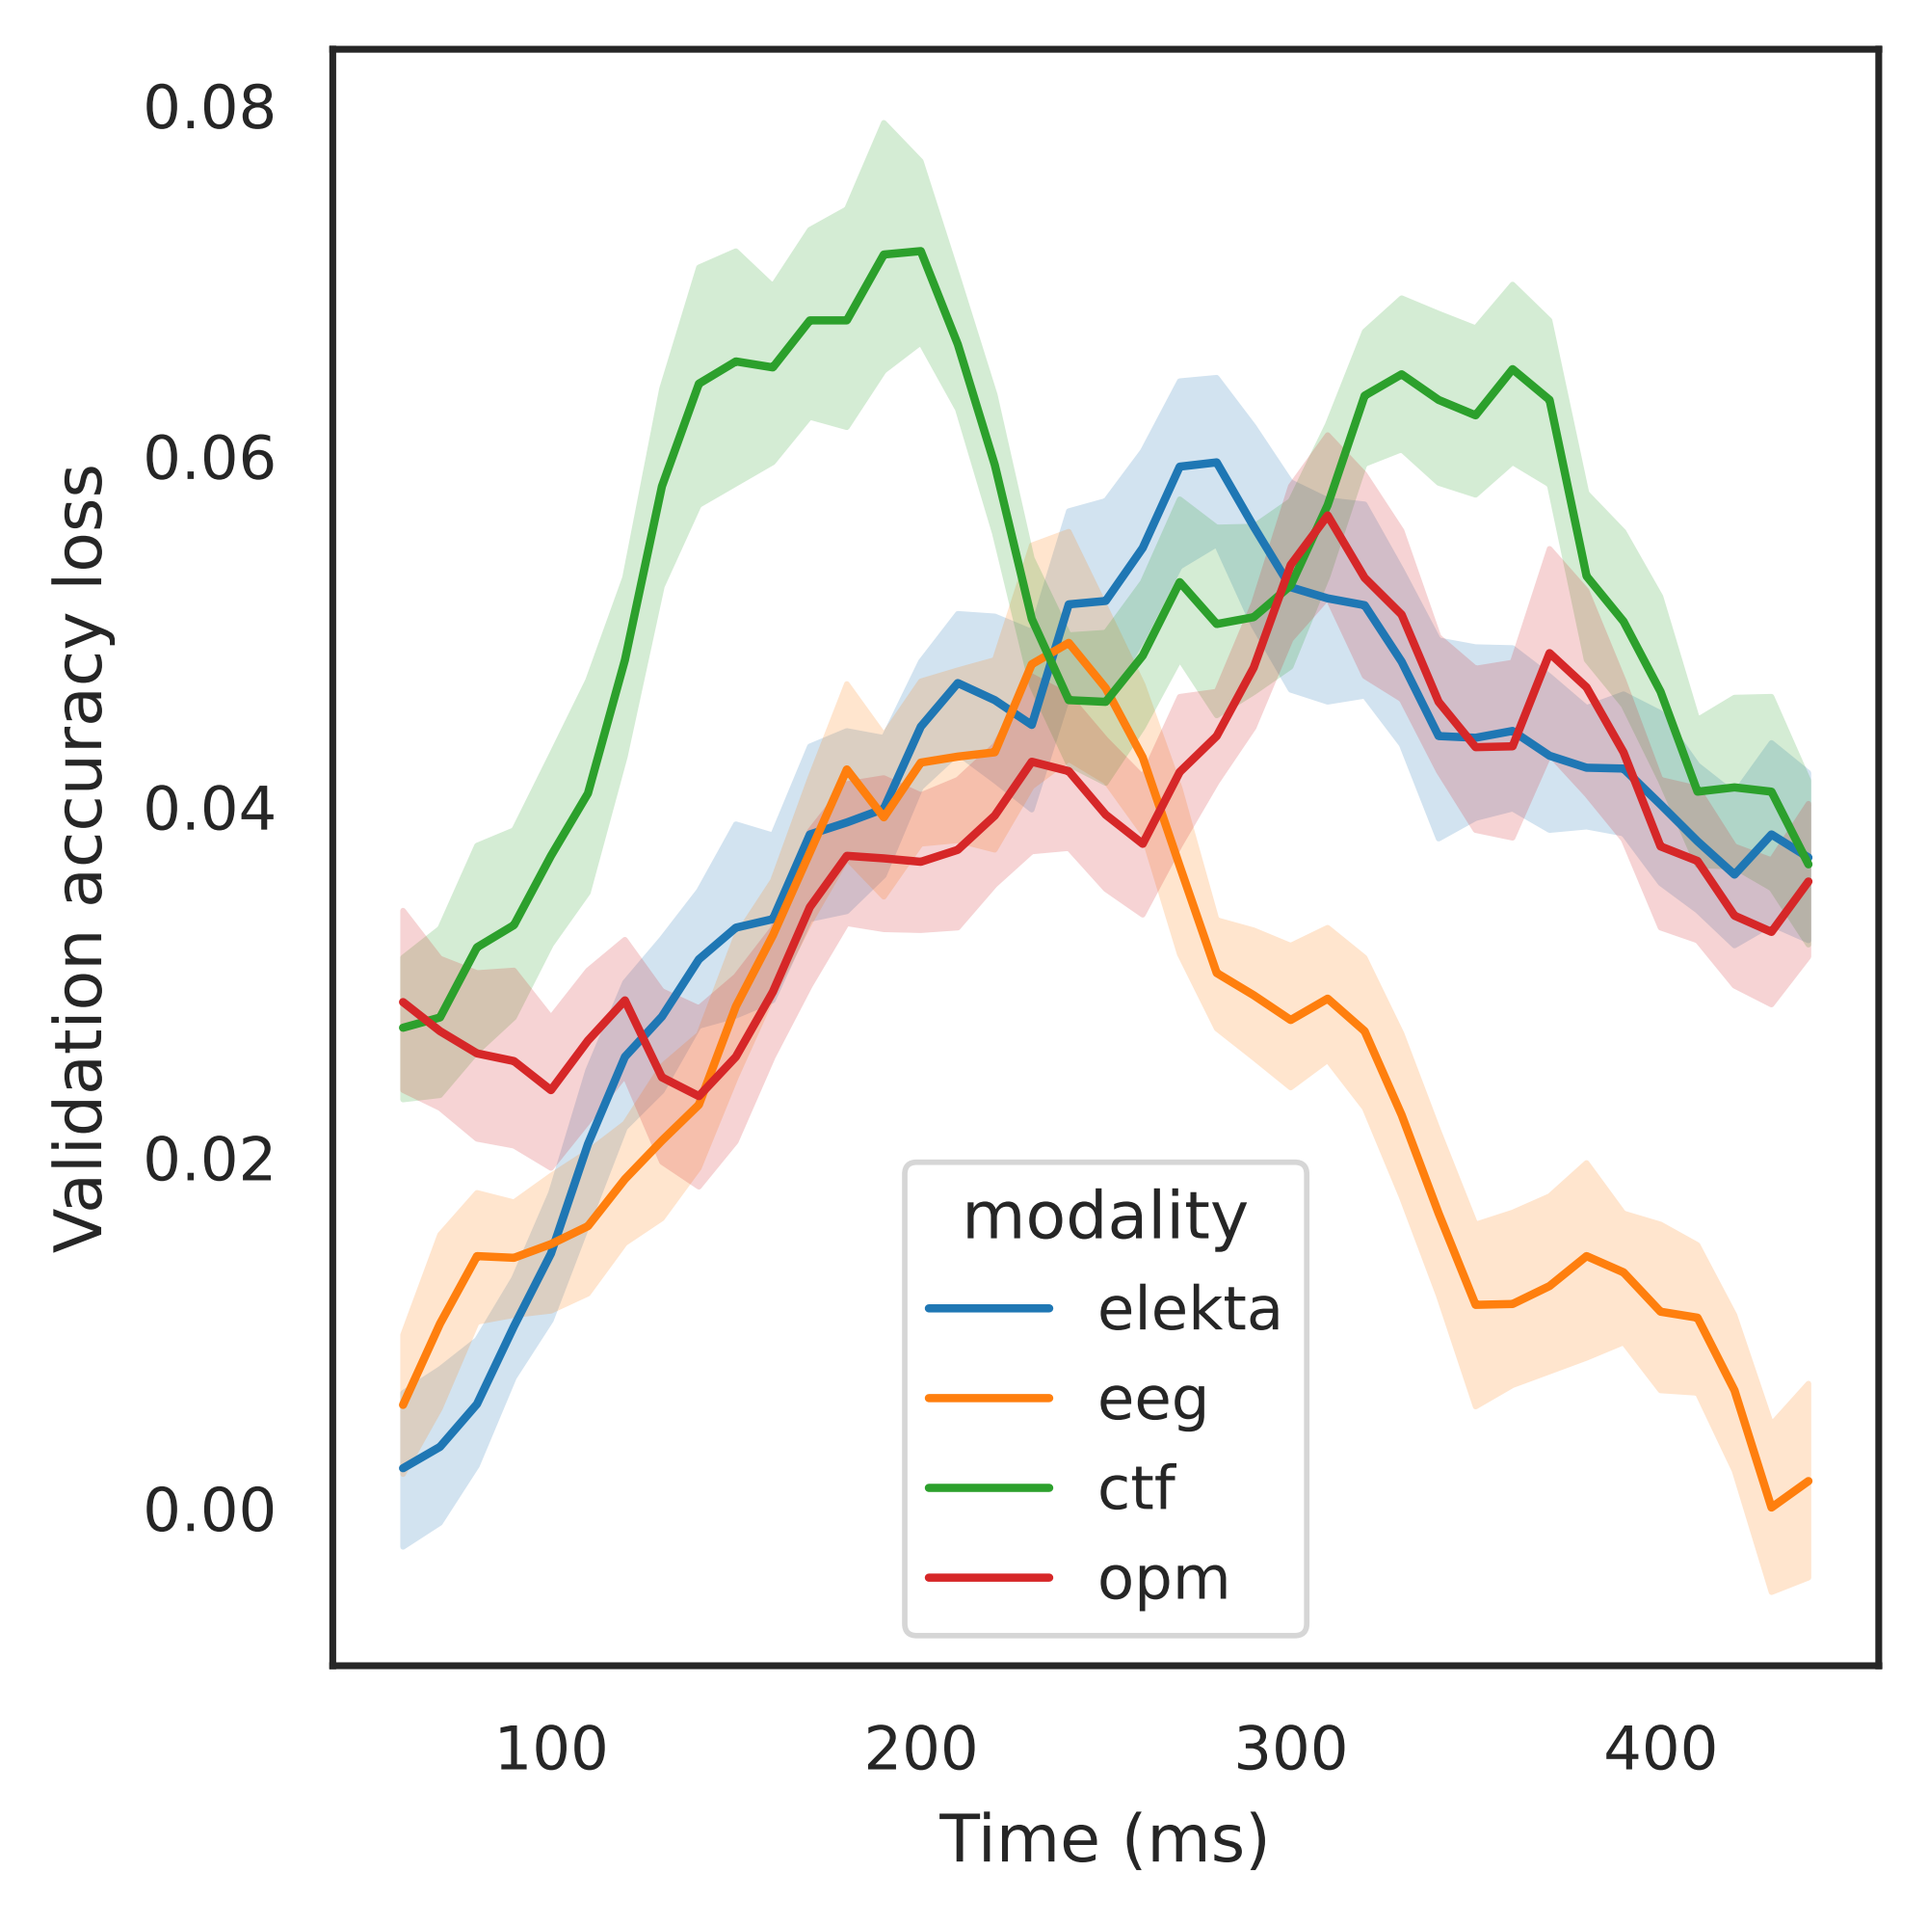
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Validation accuracy loss
100
200
300
400
Time (ms)
modality
elekta
eeg
ctf
opm