


Empfohlene Sicherungstypen

Baugröße		Empfohlener Sicherungstyp		Baugröße		Empfohlener Sicherungstyp	
		CE-konform (Siba URZ)	UL-konform			CE-konform (Siba URZ)	UL-konform
400 V	A	50 124 34 (16 A)	15 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J	230 V	A	3NA3805 (16 A)	15 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J
	B	50 124 34 (20 A)	20 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J		B	3NA3812 (32 A)	30 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J
	C	50 140 34 (30 A)	30 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J		C	3NA3820 (50 A)	50 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J
	D	50 140 34 (63 A)	60 A, 600 V Wechselstrom, Klasse J				

Schaltplan

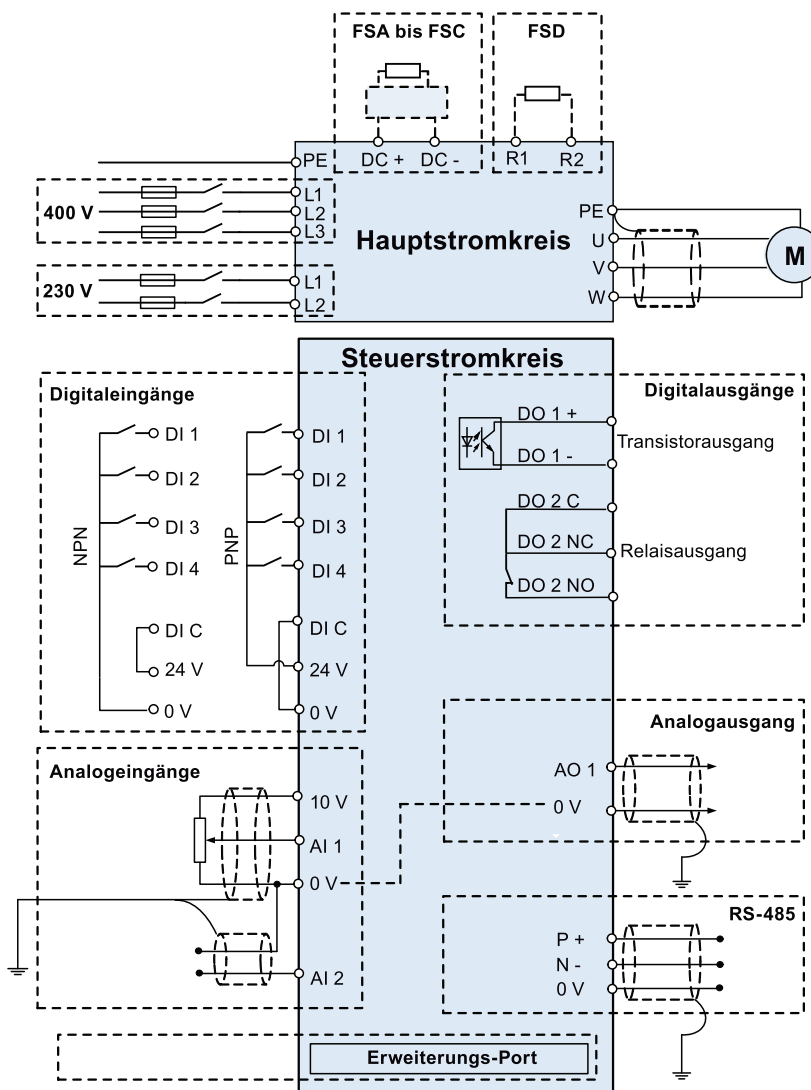

Siehe auch "Festlegen von Verbindungsmakros (Seite 50)".