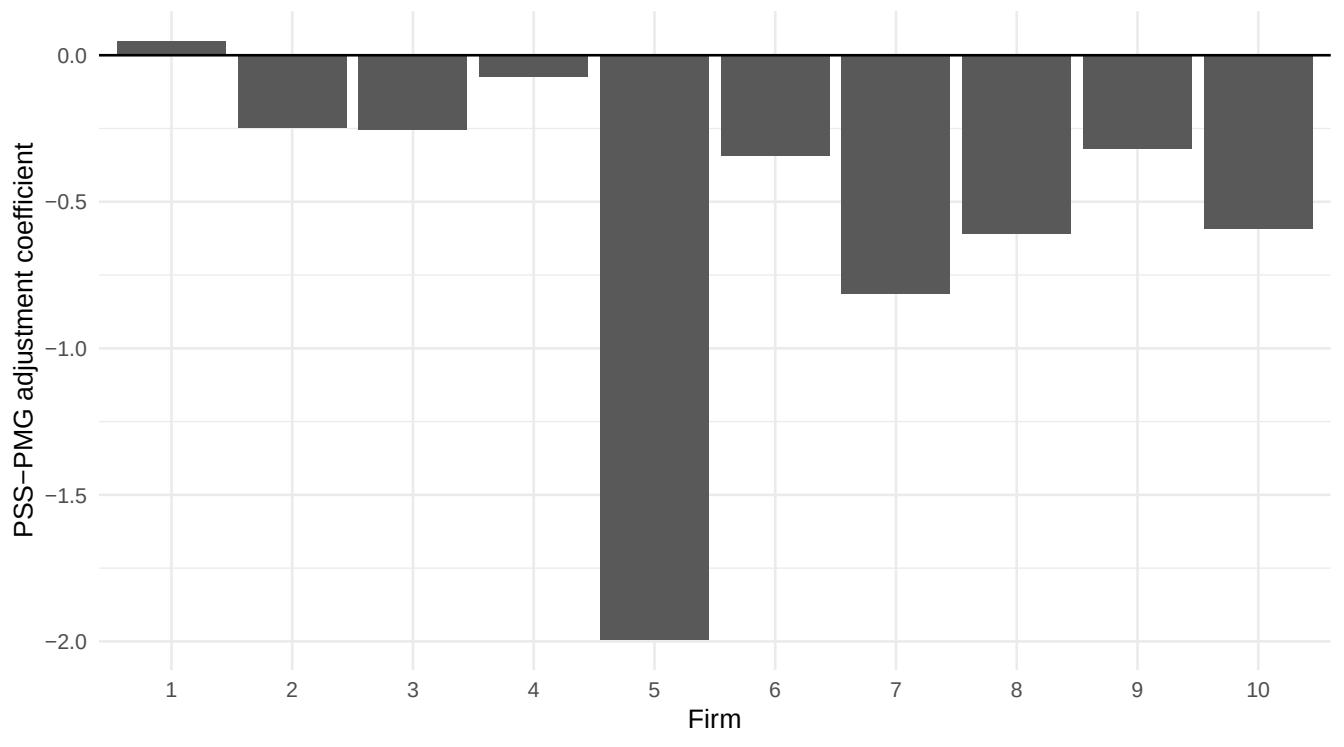
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
PSS−PMG adjustment coefficient
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Firm