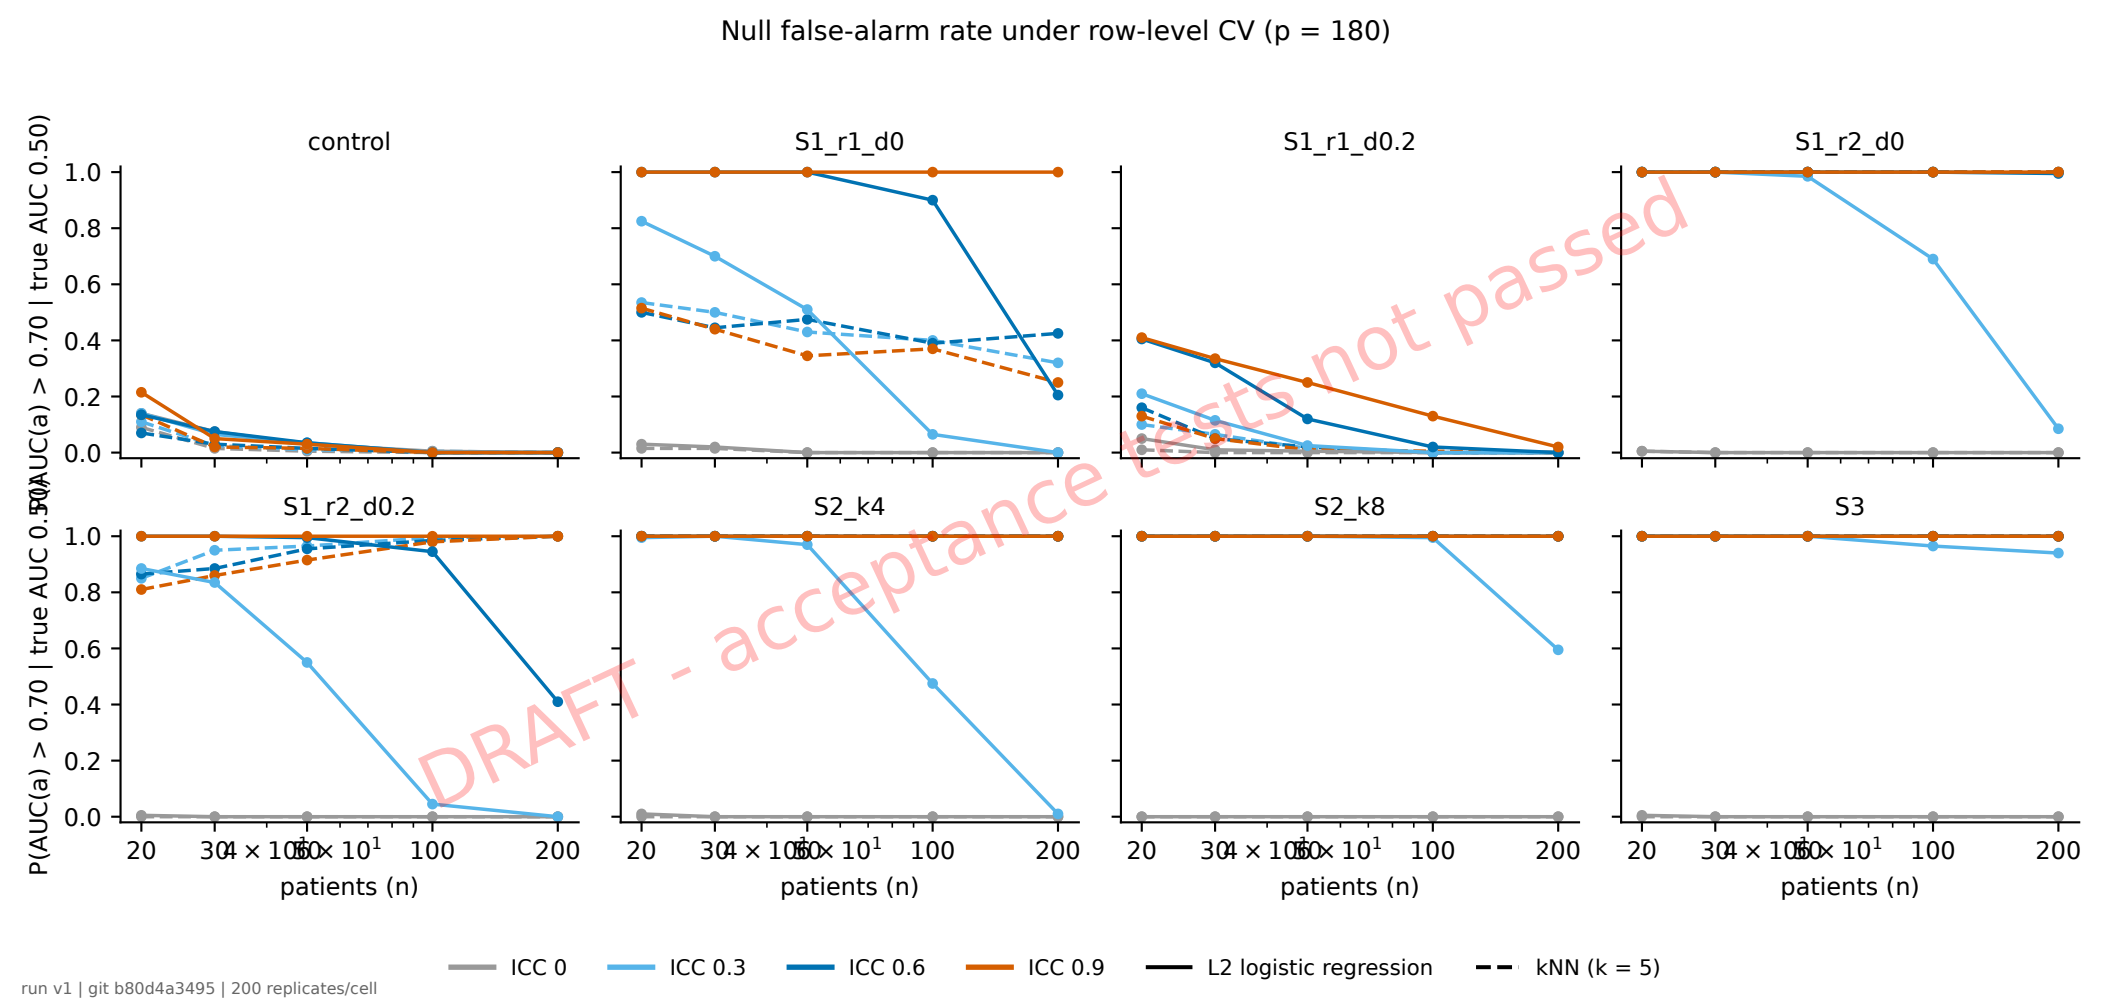
Null false-alarm rate under row-level CV (p = 180)
control
S1_r1_d0
S1_r1_d0.2
S1_r2_d0
S1_r2_d0.2
S2_k4
S2_k8
S3
P(AUC(a) > 0.70 | true AUC 0.50)
P(AUC(a) > 0.70 | true AUC 0.70)
patients (n)
DRAFT - acceptance tests not passed
ICC 0
ICC 0.3
ICC 0.6
ICC 0.9
L2 logistic regression
kNN (k = 5)
run v1 | git b80d4a3495 | 200 replicates/cell