

Vol.3-2

사이니지 기본시스템

Signage System

픽토그램	153
인포메이션 사인 (LED조명)	155
행거 사인 (LED조명)	161
돌출 사인 (LED 조명)	165
검사실 돌출 사인 (비조명)	168
지주사인	169
진료실 명패 사인	171
의료진 명패 사인	173
게시판	175

색상규정

강원대학교병원의 전용색상은 타브랜드와의 차별성을 표현하는 중요한 수단으로써 지정된 색상을 통일성있고, 정확하게 지속적으로 사용하는 것이 중요합니다.
컬러 적용 시 색상의 표현은 가이드에 제시된 컬러의 고유번호와 프로세스 컬러를 지켜 사용하도록 합니다.

벽체 색상_노루페인트(화이어키퍼)

Gray 1 벽 상단 Paint Color : Marshmallow CMYK : 6, 4, 9, 0	Gray 2 벽 하단 Paint Color : Warm Gray CMYK : 31, 29, 30, 6
--	---

인테리어필름_삼성인테리어필름 소이프

SG/SF 121 문	SG/SF 134 핸드레일	SG/SF 153 인포메이션 하단
----------------------------------	-------------------------------------	---

사인 색상

Charcoal Gray CMYK : 0, 0, 0, 85 진료실 명패, 문패, 지주간판, 돌출 아크릴	Dark Gray CMYK : 0, 0, 0, 90 행거사인, 인포메이션 상단 갈바(조명), 돌출 조명	White CMYK : 0, 0, 0, 0
Pink CMYK : 0, 42, 0, 0	Custom Yellow CMYK : 0, 5, 100, 0	Lemon Yellow CMYK : 0, 0, 41, 0

전용서체

KoPub돋움체_Pro Bold 강원대학교병원의 사이니지 전용서체로써 강원대학교병원의 일관된 브랜드 이미지를 형성합니다.
지정 서체는 각종 모든 시각 전달 매체에 사용되며 적용 항목의 성격에 따라 두께를 선택하여 사용합니다.
서체 사용 시에는 본 매뉴얼 해당 항목별로 예시된 내용에 준하도록 합니다.

KoPub돋움체_Pro Bold
1234567890 가나다라마바사아자차카타파하 강원대학교병원
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

사인별 폰트 규정

진료과 안내 지주사인

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 120pt (최소 100pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 48pt (최소 35pt), 자간 0, 장100%, 평100%

공간안내 지주사인

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 120pt (최소 100pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 48pt (최소 35pt), 자간 0, 장100%, 평100%

진료실 사인

- 진료과 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 109pt, 자간 0, 장100%, 평100%
- 진료실 숫자 : KoPub돋움체_Pro Bold 450pt / 280pt, 자간 0, 장100%, 평100%

의료진 명패

- 진료과 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 64pt / 54pt, 자간 0, 장100%, 평100%
- 이름 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 53pt, 자간 글자수에 따라 변경, 장100%, 평100%
- 직급 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 27pt, 자간 0, 장100%, 평100%

게시판

- 제목국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 123pt, 자간 0, 장100%, 평100%
- 제목영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 83pt, 자간 0, 장100%, 평100%

인포메이션 사인 (LED 조명)

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 216pt (최소 190pt), 행간 280pt, 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 82pt (최소 70pt), 행간 116pt, 자간 0, 장100%, 평100%

행거사인 (LED 조명)

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 216pt (최소 190pt), 행간 280pt, 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 82pt (최소 70pt), 행간 116pt, 자간 0, 장100%, 평100%

진료과 돌출 사인 (LED 조명)

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 250pt (최소 200pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 82pt (최소 60pt), 자간 0, 장100%, 평100%


검사실 돌출 사인 (비조명)


- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 220pt (최소 200pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 숫자 : KoPub돋움체_Pro Bold 800pt (최소 700pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 73pt (최소 60pt), 자간 0, 장100%, 평100%

픽토그램

					
화장실	여자 화장실	남자 화장실	에스컬레이터	엘레베이터	계단
					
장애인	임산부	노약자	신생아	방향표시	금연
					
낙상주의	주차구역	방사선	경고	손 씻기	관계자 외 출입제한

픽토그램 적용 예시

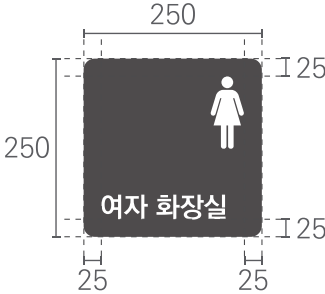
		
여자 화장실	남자 화장실	장애인 화장실

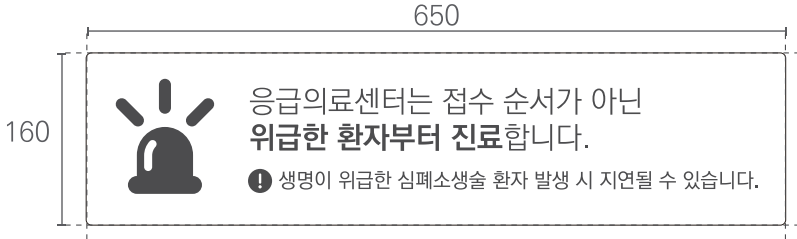 응급의료센터는 접수 순서가 아닌 위급한 환자부터 진료합니다. ! 생명이 위급한 심폐소생술 환자 발생 시 지연될 수 있습니다.	 의료인에 대한 폭력과 폭언은 자신과 타인의 생명을 위협하는 범죄이며, 관련 법에 따라 처벌받을 수 있습니다.
 전염병이 의심되는 분은 환자분류소에서 말씀해주세요.	 보호자는 한분만 출입이 가능 하오니 양해 부탁드립니다.
 접수 후 의료진의 안내가 있을 때까지 반드시 금식(음식,물)하여 주십시오.	 우리 소아청소년과는 가능한 빠르고 친절하게 문제를 해결하겠습니다.

인포메이션 사인 (LED 조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

※기존 부착물의 틀을 기본으로 하여 두께, 모양은 기존과 동일

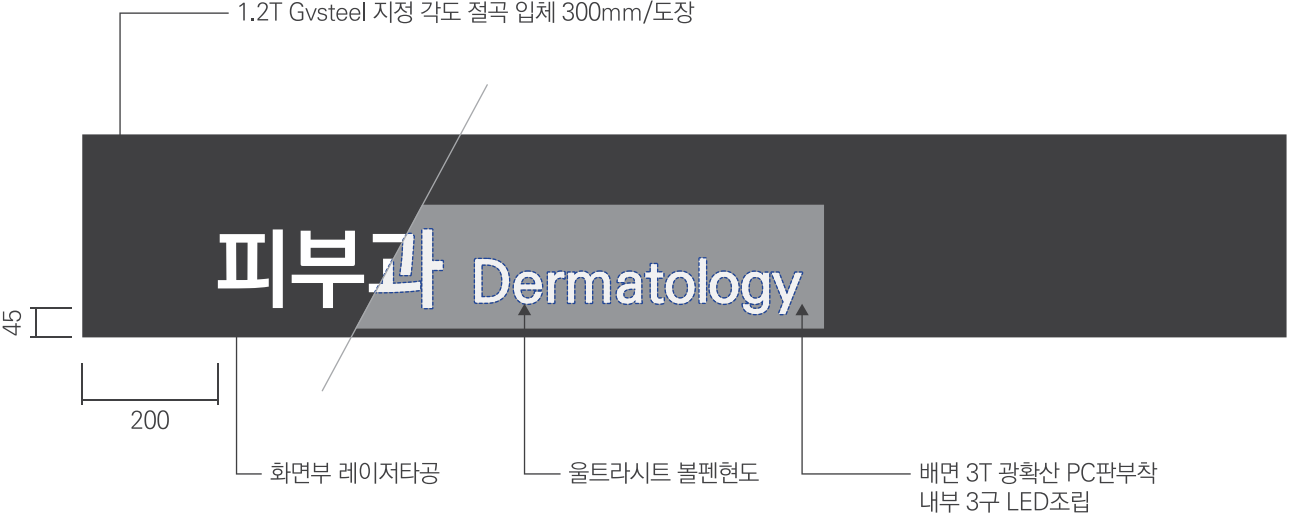

① 제작사양

- 1.2T Gvsteel 각도 절곡 입체 300mm 지정 라운드(R:45)
- 지정색상 도장
- 화면부 레이저 타공 / 배면 3T 광확산 PC판 부착
- 내부 3구 LED 조립
- 천장 부착형

② 서체규정

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 380pt (최소 330pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 250pt (최소 100pt), 자간 0, 장100%, 평100%


인포메이션 사인 색상규정

C0 M0 Y0 K90

C0 M0 Y0 K0


인포메이션 사인 설치예상도

본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

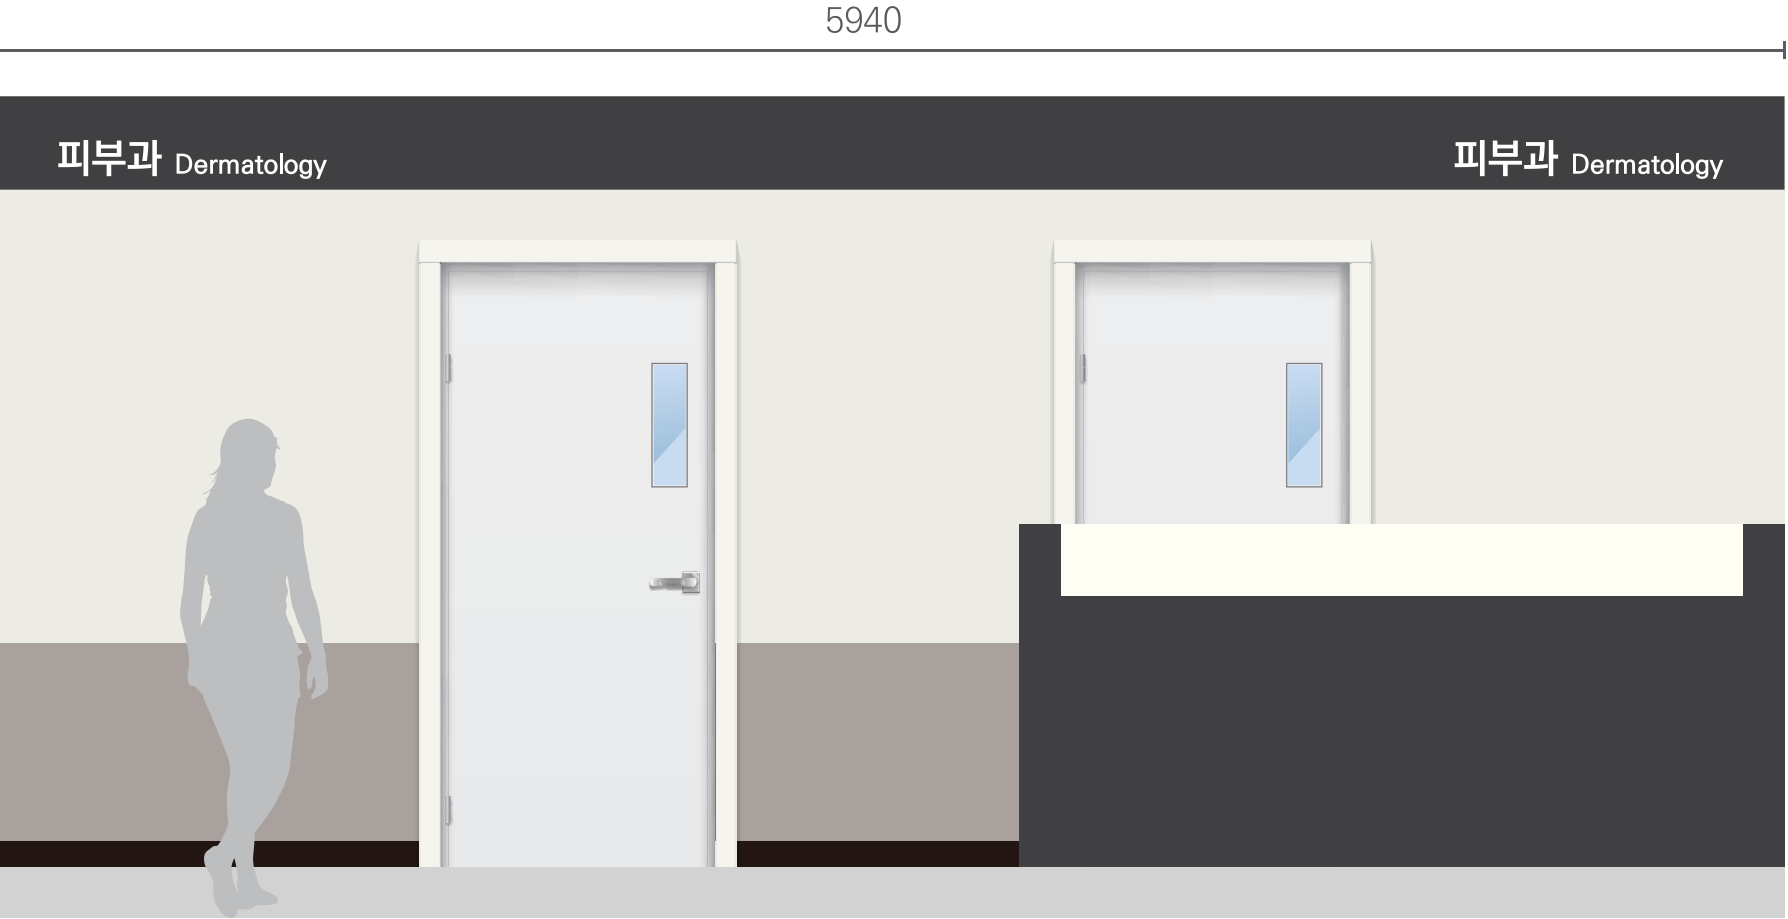


이비인후과 인포메이션 사인도면

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.
※기존 부착물의 틀을 기본으로 하여 두께, 모양은 기존과 동일

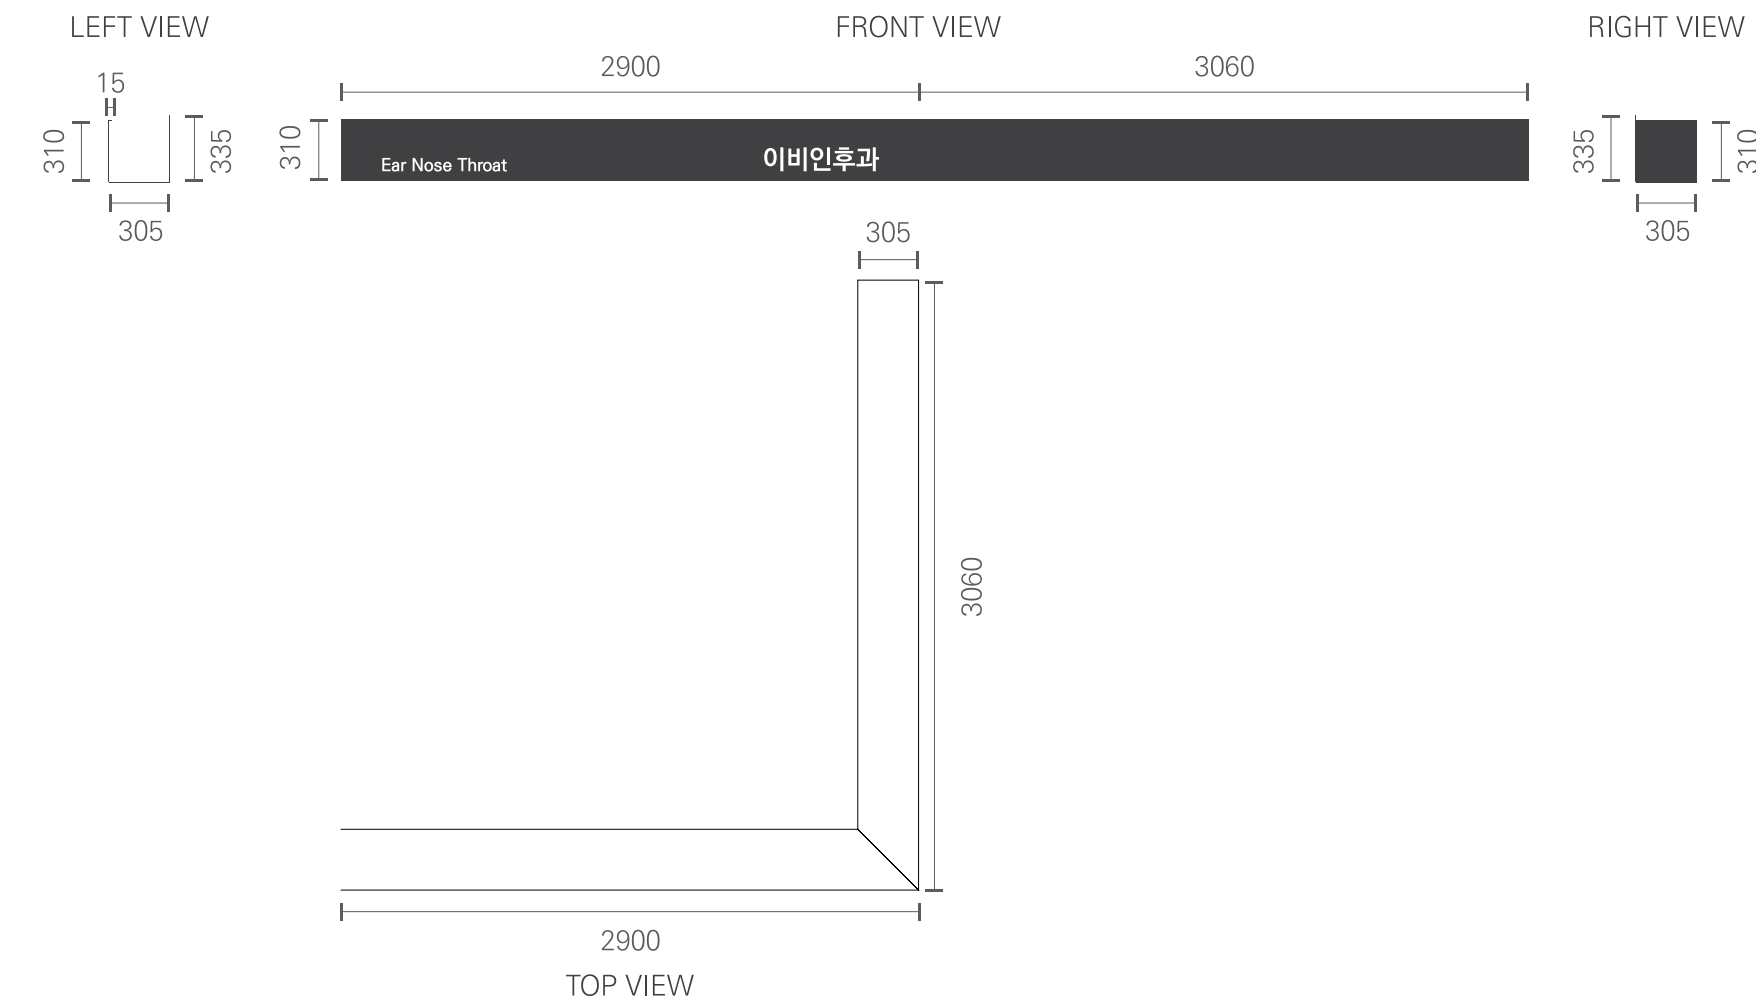


피부와 인포메이션 사인도면

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.
※기존 부착물의 틀을 기본으로 하여 두께, 모양은 기존과 동일

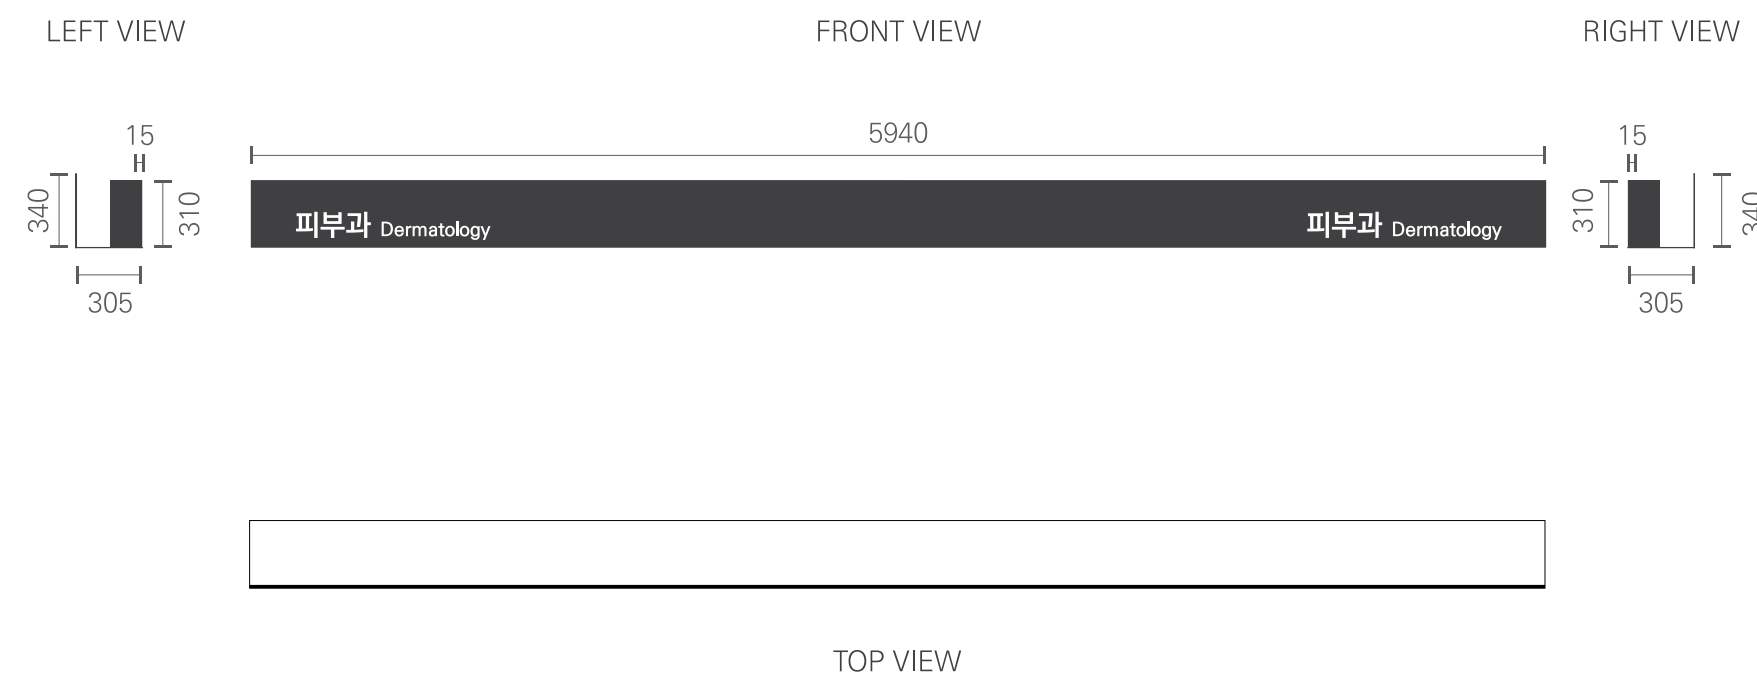

미용성형센터 인포메이션 사인도면

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.
※기존 부착물의 틀을 기본으로 하여 두께, 모양은 기존과 동일

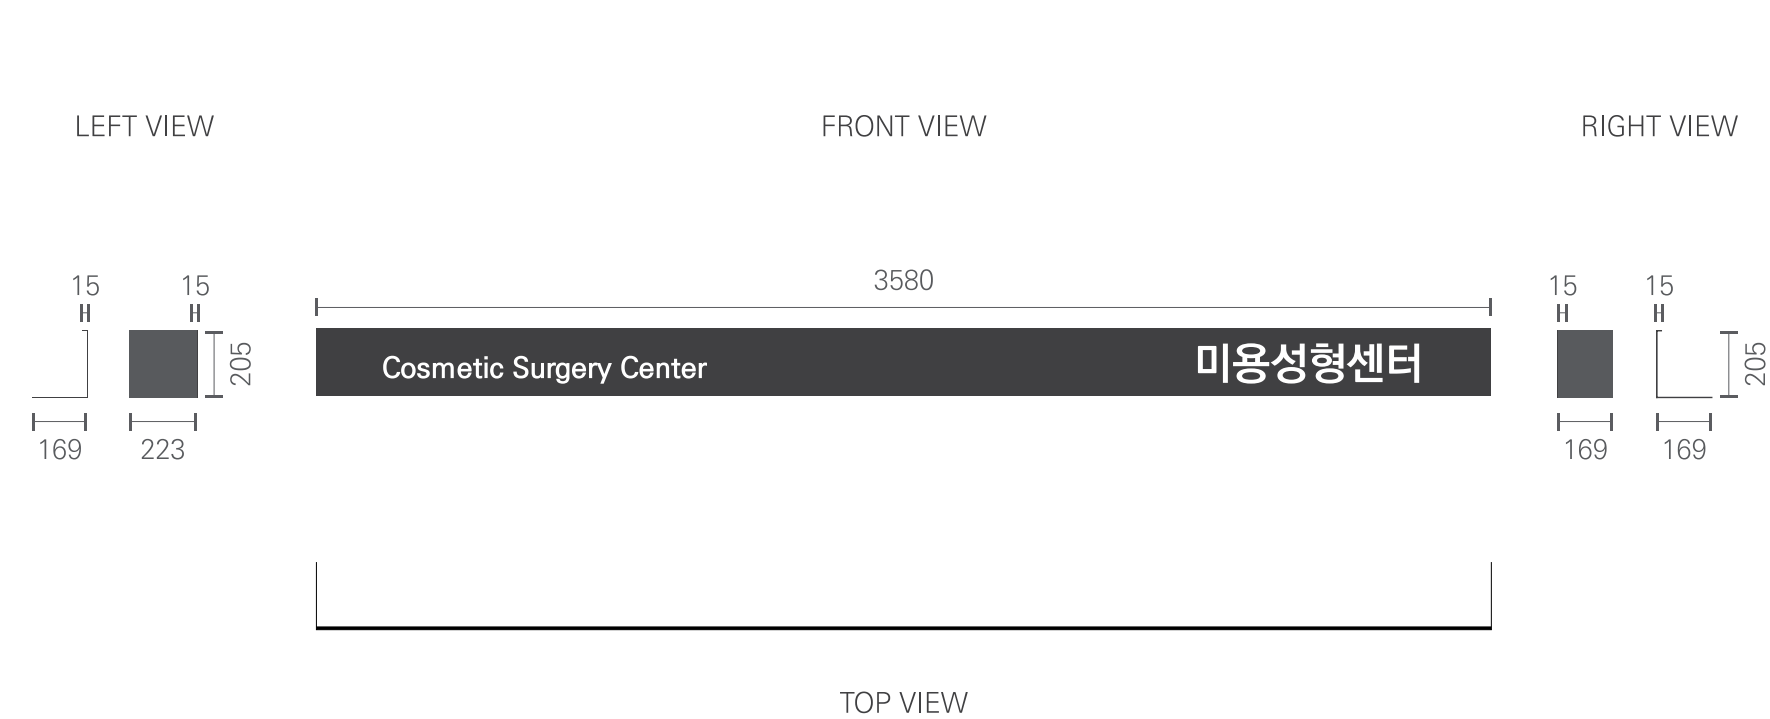


구강외과/치과 인포메이션 사인도면

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.
※기존 부착물의 틀을 기본으로 하여 두께, 모양은 기존과 동일



행거사인 (LED 조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

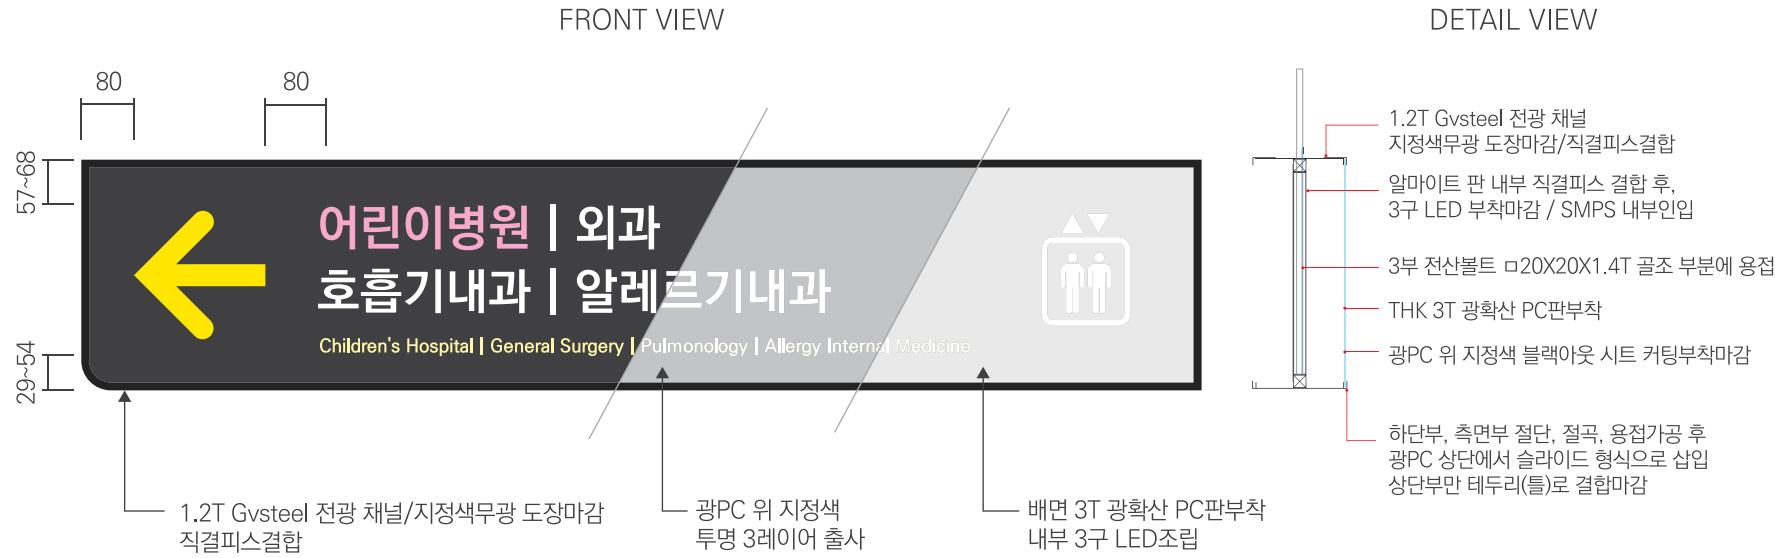

- ① 제작사양
- 1.2T Gvsteel 각도 절곡 입체 300mm 지정 모서리 라운드(R:45)
 - 지정색상 도장
 - 화면부 레이저 타공 / 배면 3T 광확산 PC판 부착
 - 내부 3구 LED 조립
 - 천장 부착형

- ② 서체규정
- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 216pt (최소 190pt), 행간 280pt
 - 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 82pt (최소 70pt), 행간 116pt

행거사인 색상규정

C0 M5 Y100 K0	C0 M0 Y41 K0	C0 M42 Y0 K0	C0 M0 Y0 K90
---------------	--------------	--------------	--------------

행거사인 설치예상도

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.



T자형 행거사인 (LED 조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

FRONT VIEW




DETAIL VIEW




기본형 행거사인 (LED 조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

FRONT VIEW

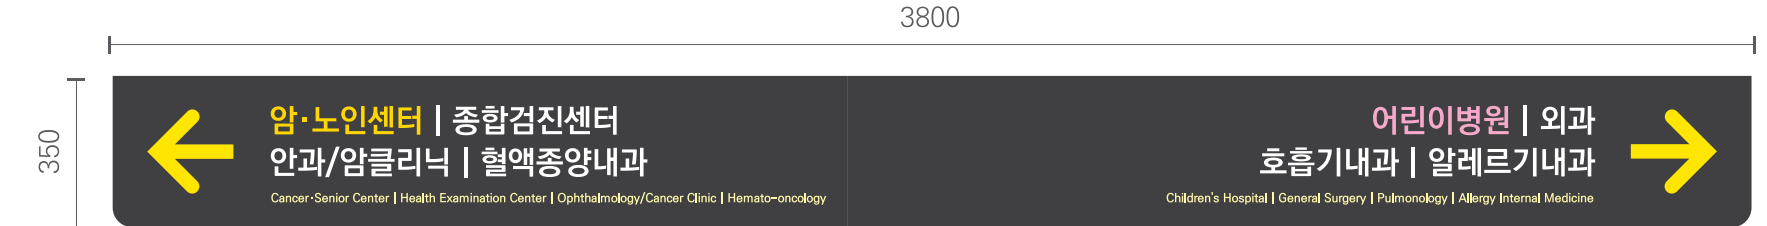


TOP VIEW



진료과 돌출 사인 (LED 조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

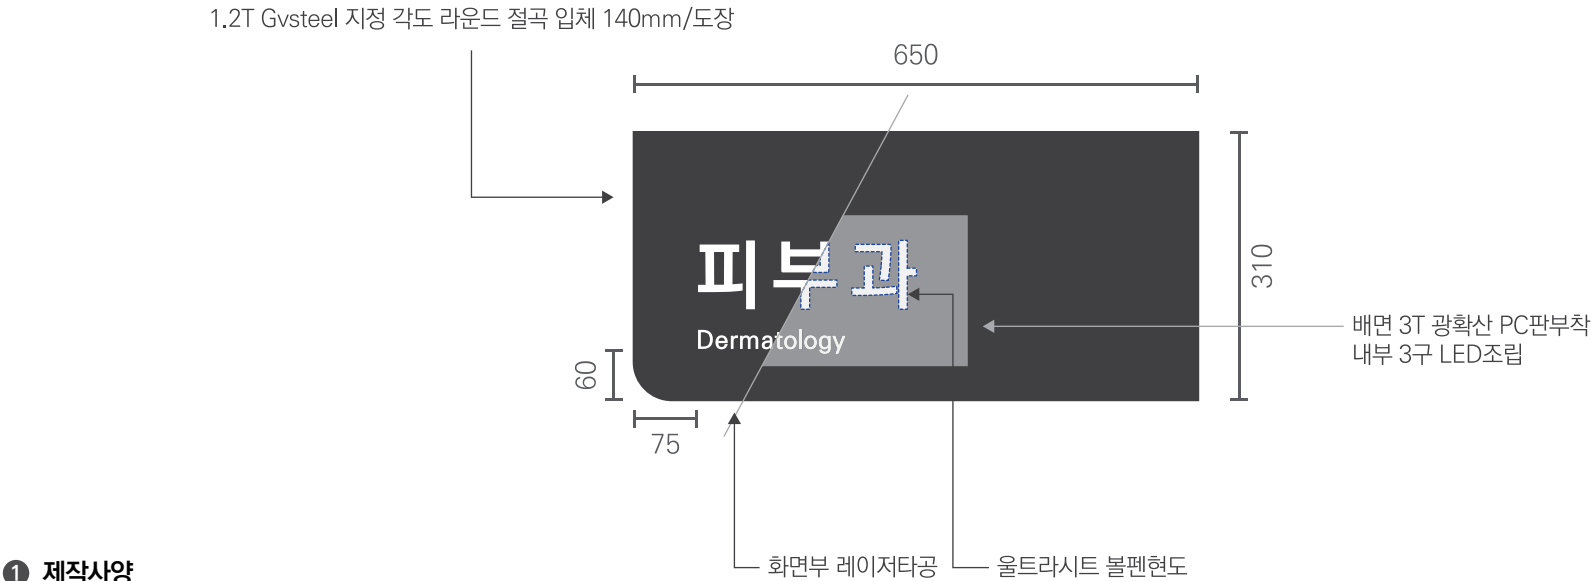

1 제작사양

- 1.2T Gvsteel 650*310 각도 절곡 입체 140mm 지정 모서리 라운드(R:45)
- 지정색상 도장
- 화면부 레이저 타공 / 배면 3T 광확산 PC판 부착
- 내부 3구 LED 조립
- 앞면 분리형

2 서체규정


- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 250pt (최소 200pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 82pt (최소 60pt), 자간 0, 장100%, 평100%

진료과 돌출 사인 색상규정

C0 M0 Y0 K90	C0 M0 Y0 K0
--------------	-------------

센터 돌출 사인 (LED 조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

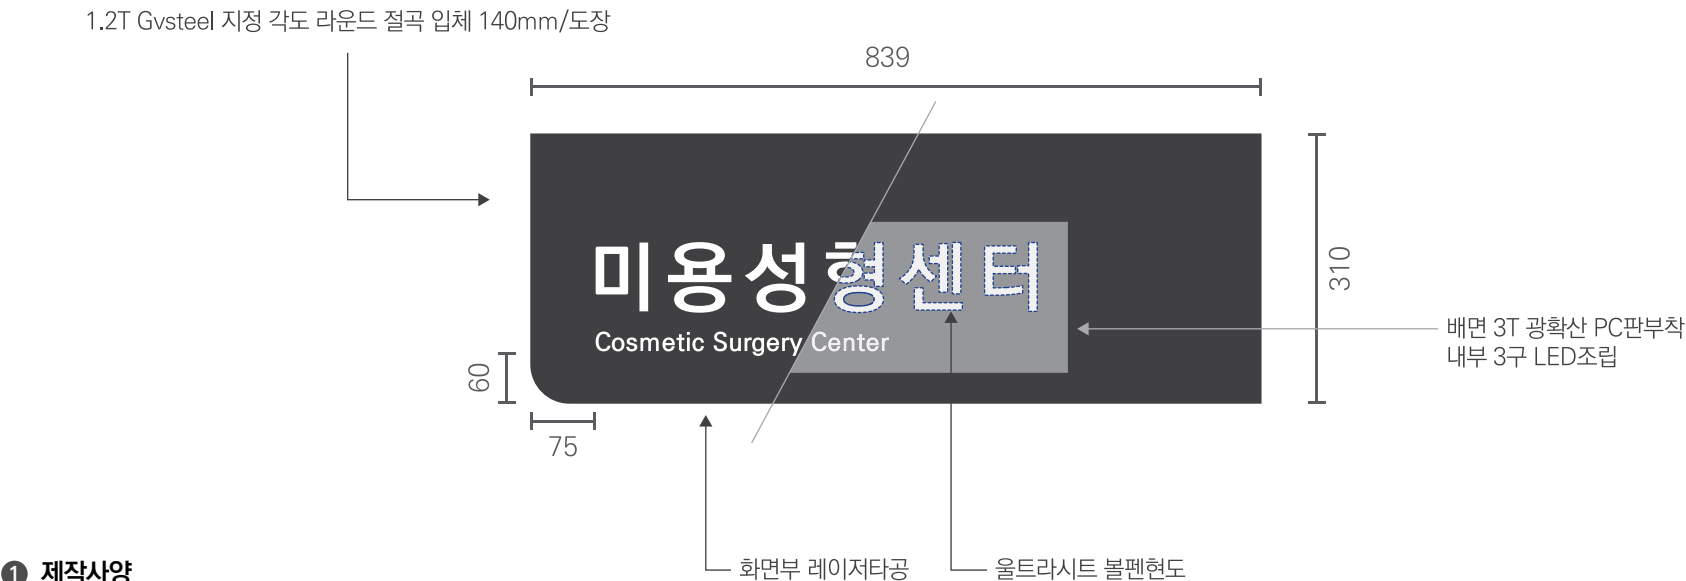

1 제작사양

- 1.2T Gvsteel 839*310 각도 절곡 입체 140mm 지정 모서리 라운드(R:45)
- 지정색상 도장
- 화면부 레이저 타공 / 배면 3T 광확산 PC판 부착
- 내부 3구 LED 조립
- 앞면 분리형

2 서체규정


- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 250pt (최소 200pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 82pt (최소 60pt), 자간 0, 장100%, 평100%

센터 돌출 사인 색상규정

C0 M0 Y0 K90	C0 M0 Y0 K0
--------------	-------------

화장실 돌출 사인 (LED조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

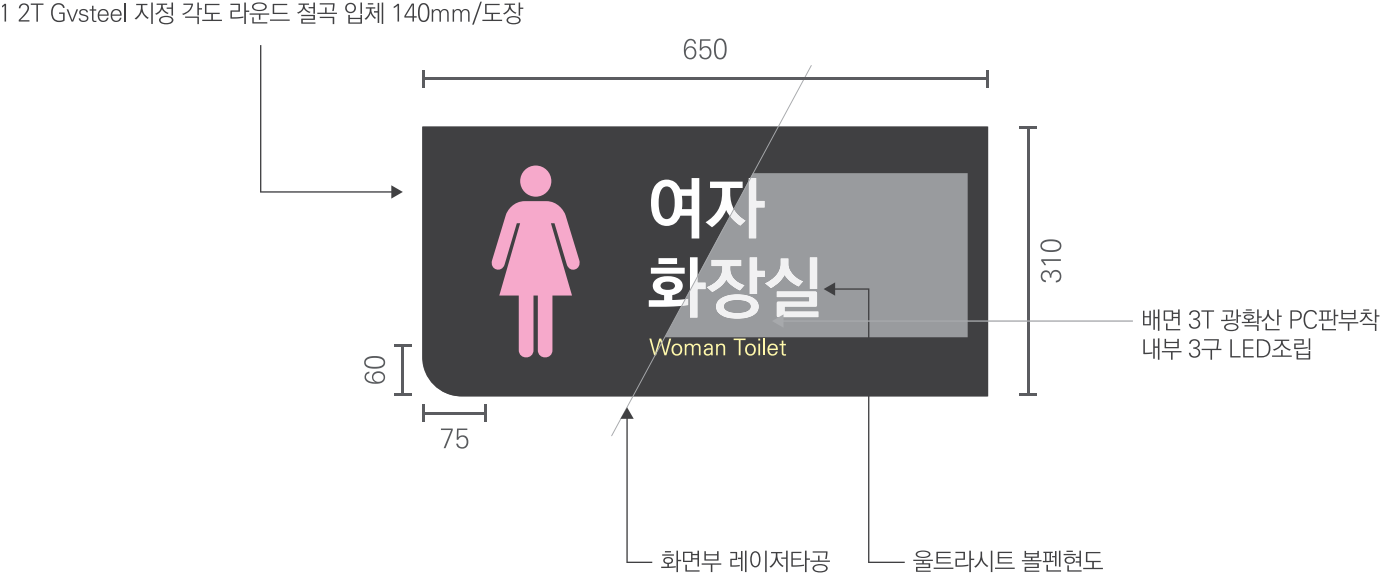

1 제작사양

- 1.2T Gvstee 650*310 각도 절곡 140mm 지정 모서리 라운드 (R:45)
- 지정색상 도장
- 화면부 시트커팅 마감

2 서체규정


- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 220pt (최소 200pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 73pt (최소 60pt), 자간 0, 장100%, 평100%

화장실 돌출 사인 색상규정

C0 M42 Y0 K0	C0 M0 Y0 K90
C0 M0 Y0 K0	C0 M0 Y41 K0

검사실 돌출 사인 (비조명)

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

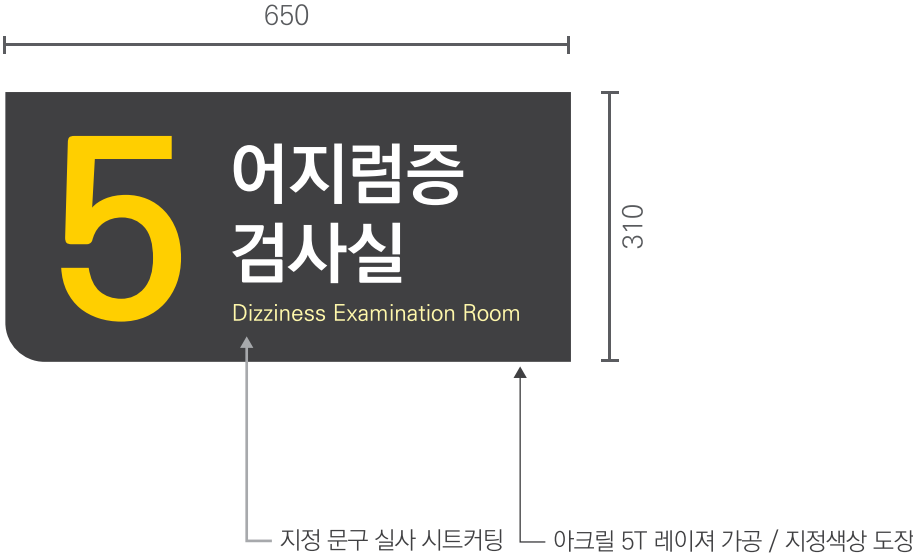

1 제작사양

- 5T 아크릴 650*310 지정 모서리 라운드 (R:45)
- 지정색상 도장
- 화면부 시트커팅 마감

2 서체규정

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 220pt (최소 200pt), 자간 0
- 숫자 : KoPub돋움체_Pro Bold 800pt (최소 700pt), 자간 0
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 73pt (최소 60pt), 자간 0

검사실 돌출 사인 색상규정

C0 M5 Y100 K0	C0 M0 Y41 K0	C0 M0 Y0 K85	C0 M0 Y0 K0
---------------	--------------	--------------	-------------

지주 사인 | 진료과안내

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

제작사양


- 1. 1.2T Gvsteel 500*1800 각도 절곡 입체 80mm 상부 라운드 절곡 (R:45)
- 지정색상 도장
- 하부 무게 지탱용 지주 받침

서체규정

- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 120pt (최소 100pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 48pt (최소 35pt), 자간 0, 장100%, 평100%

지주사인 색상규정

C0 M5 Y100 K0	C0 M0 Y41 K0	C0 M0 Y0 K90
C0 M37 Y100 K0	C0 M42 Y0 K0	C0 M0 Y0 K0

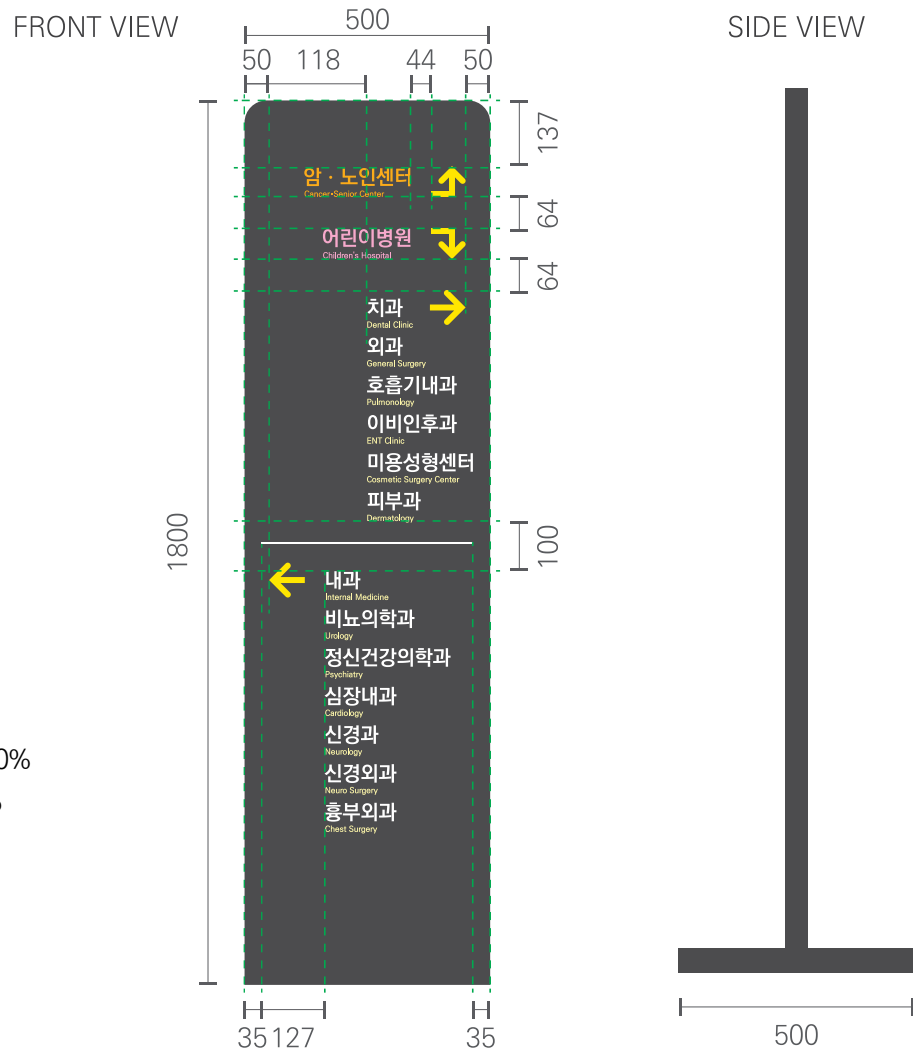

지주 사인 | 공간안내

※본 가이드는 최소한의 기본규정이며 시공환경에 따라 변형/변경될 수 있습니다.

1 제작사양


- 1.2T Gvsteel 500*1800 각도 절곡 입체 140mm 상부 라운드 절곡 (R:45)
- 지정색상 도장
- 하부 무게 지탱용 지주 받침

2 서체규정



- 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 120pt (최소 100pt), 자간 0, 장100%, 평100%
- 영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 48pt (최소 35pt), 자간 0, 장100%, 평100%

지주사인 색상규정

C0 M5 Y100 K0	C0 M0 Y41 K0	C0 M0 Y0 K90	C100 M88 Y10 K0
C0 M37 Y100 K0	C0 M42 Y0 K0	C0 M0 Y0 K0	C93 M0 Y100 K0

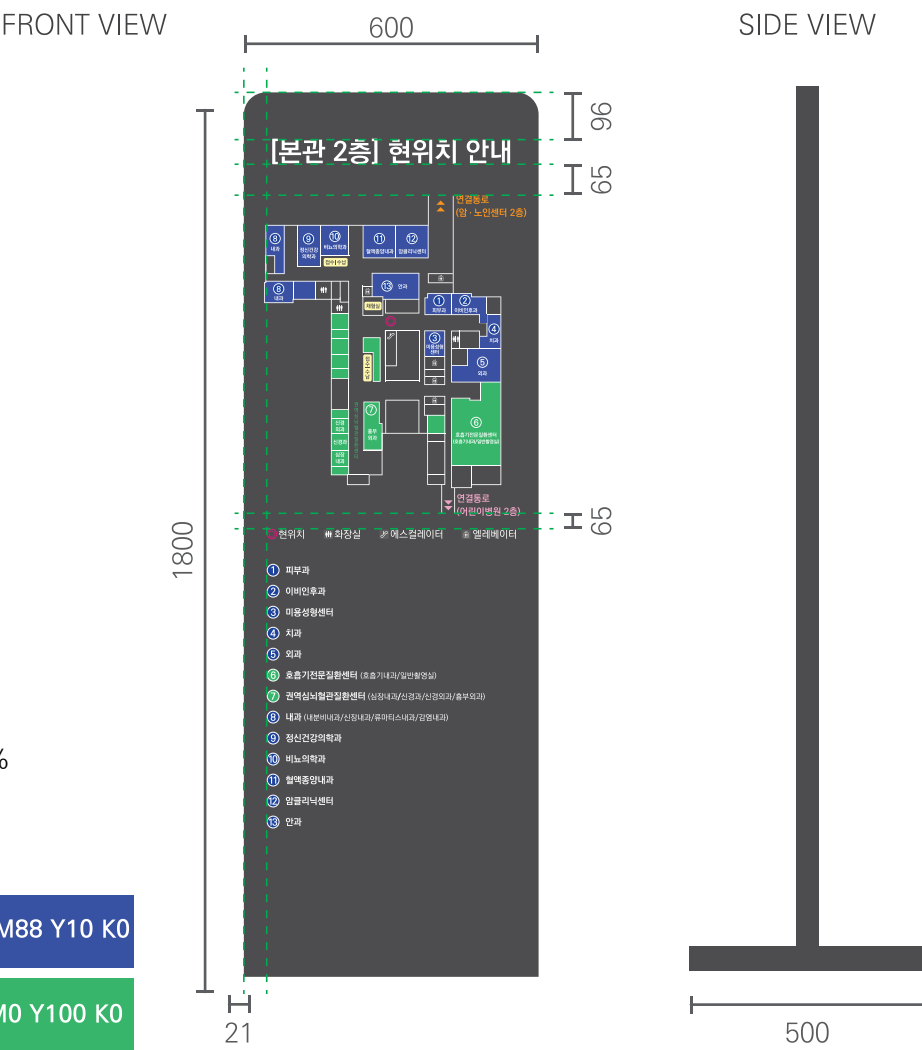

진료실 명패 사인 돌출형

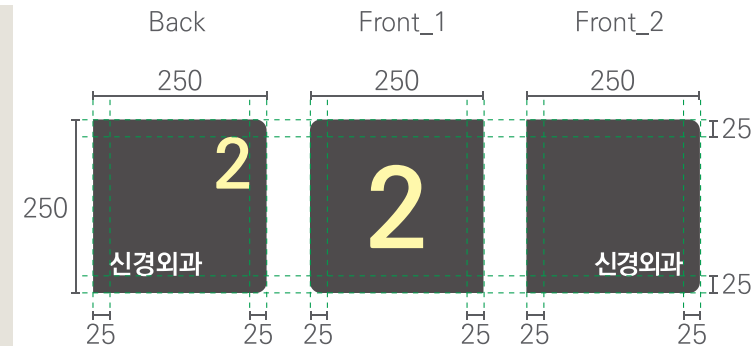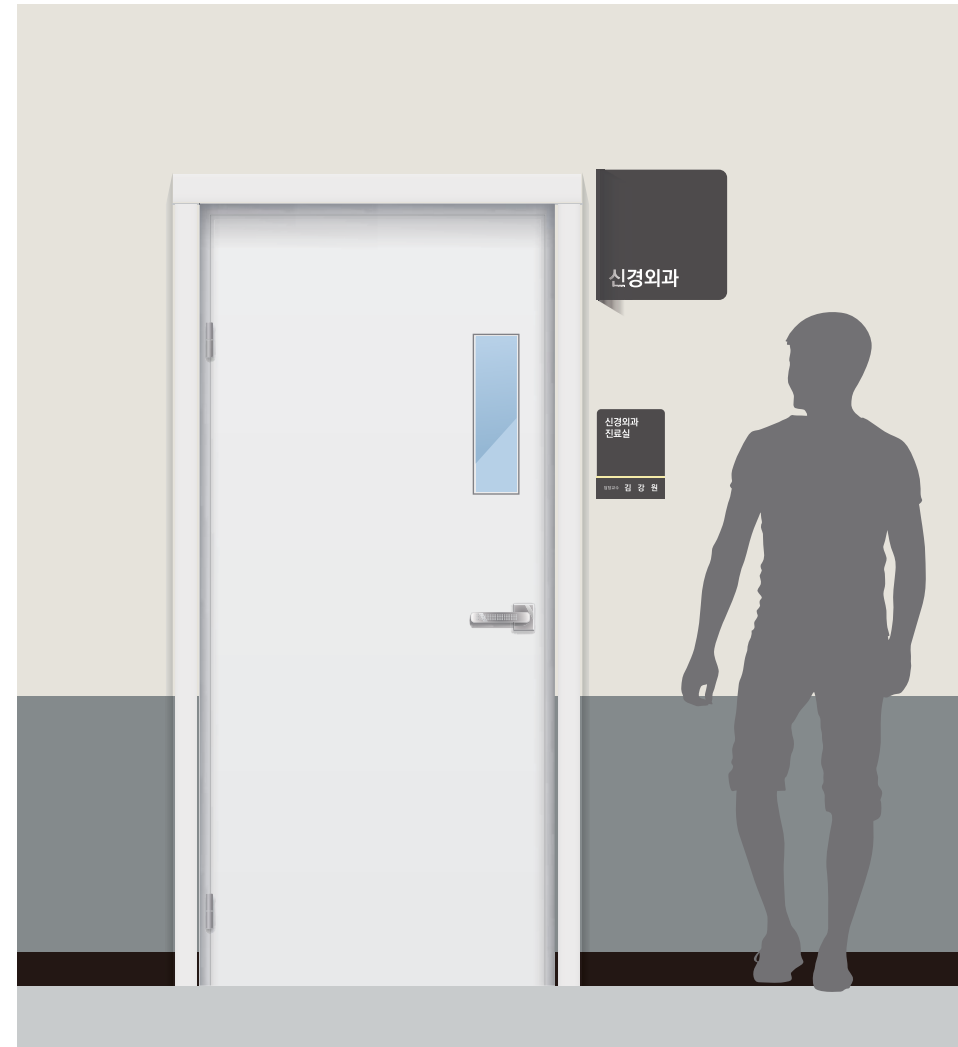

① 제작사양

- 5T 아크릴 250*250 모서리 라운드 레이저 가공 (2판)
- 지정색상 도장
- 기억자 조립(아크릴 본드)화면부 시트커팅 마감

② 서체규정

- 진료과 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 109pt
- 진료실 숫자 : KoPub돋움체_Pro Bold 450pt / 280pt


진료실 명패 사인 색상규정

C0 M0 Y41 K0

C0 M0 Y0 K85

C0 M0 Y0 K0

진료실 명패 사인 부착형

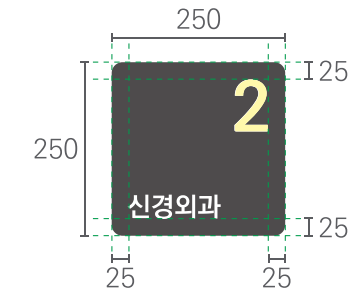

① 제작사양

- 5T 아크릴 250*250 모서리 라운드 레이저 가공
- 지정색상 도장
- 화면부 시트커팅 마감

② 서체규정

- 진료과 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 109pt
- 진료실 숫자 : KoPub돋움체_Pro Bold 280pt



진료실 명패 사인 색상규정

C0 M0 Y41 K0

C0 M0 Y0 K85

C0 M0 Y0 K0

의료진 명패 사인 부착형

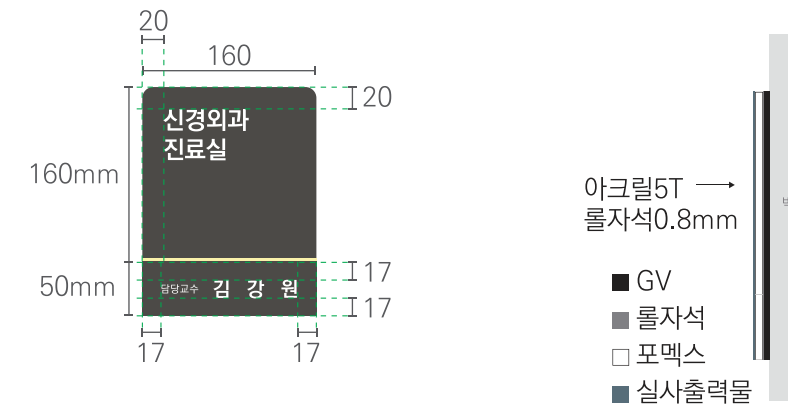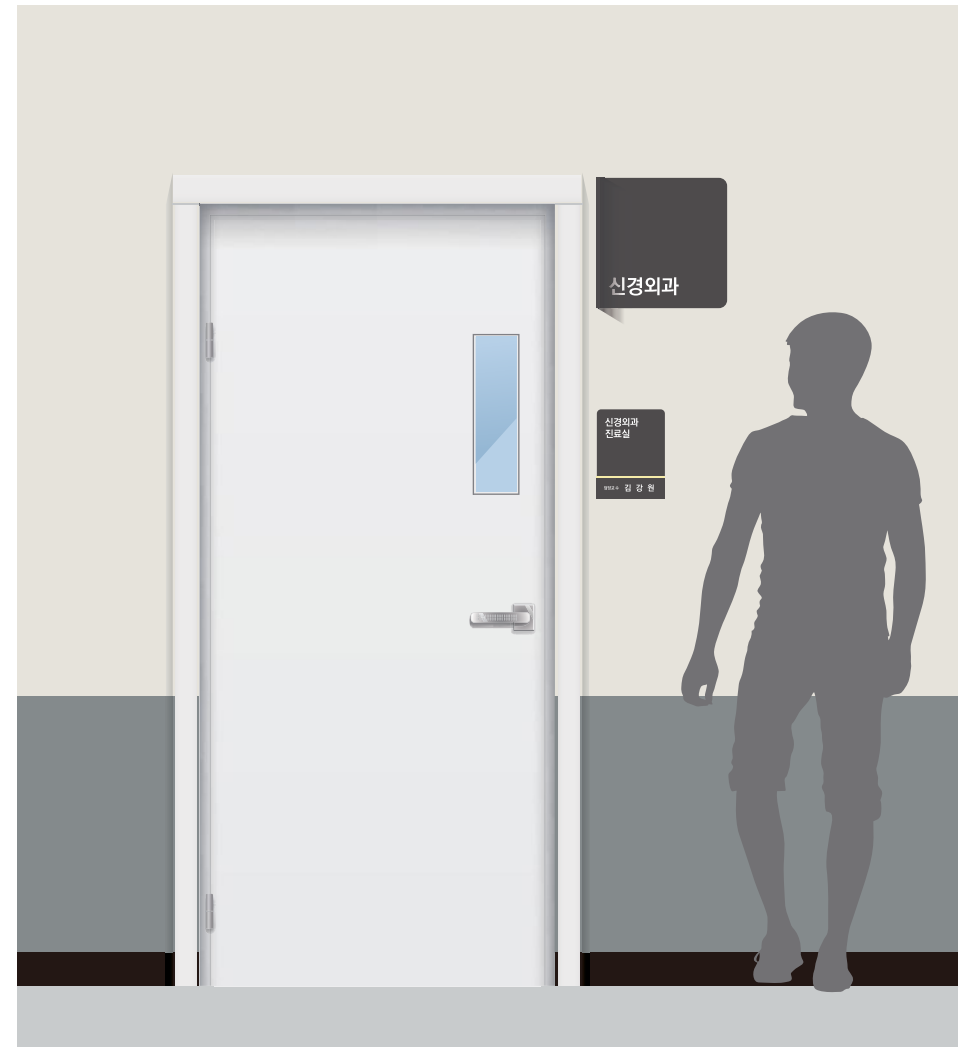

① 제작사양

- 1.5T Gvsteel 160*160 모서리 라운드 + 후면 자석시트 마감
- 1.5T Gvsteel 160*50 모서리 라운드 + 후면 자석시트 마감
- 아크릴 5T 도장마감 지정문구 시트커팅

② 서체규정

- 진료과 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 64pt /54pt
- 이름 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 53pt
- 직급 국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 27pt

의료진 명패 사인 색상규정

C0 M0 Y41 K0

C0 M0 Y0 K85

C0 M0 Y0 K0


의료진 명패 사인 부착형




- 이름 : KoPub돋움체 Bold 53pt, 자간800pt
- 직급 : KoPub돋움체 Bold 27pt, 자간60pt



- 이름 : KoPub돋움체 Bold 53pt, 자간300pt
- 직급 : KoPub돋움체 Bold 27pt, 자간60pt

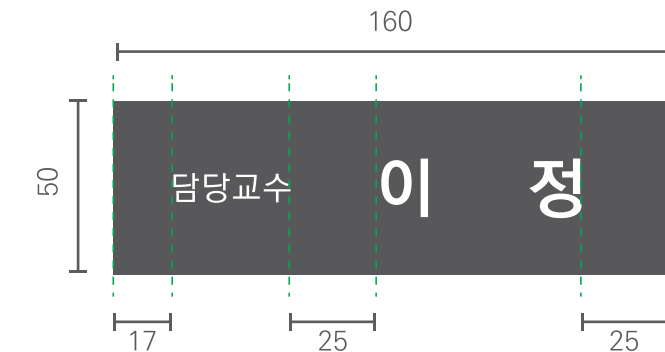


- 이름 : KoPub돋움체 Bold 53pt, 자간1520pt
- 직급 : KoPub돋움체 Bold 27pt, 자간60pt

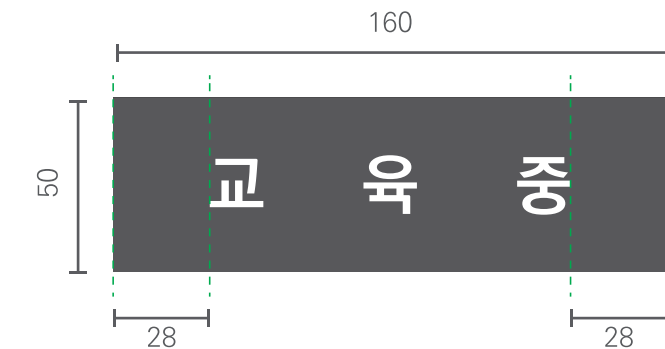

- 이름 : KoPub돋움체 Bold 53pt, 자간1500pt

게시판 A Type (A4용지 5X2)

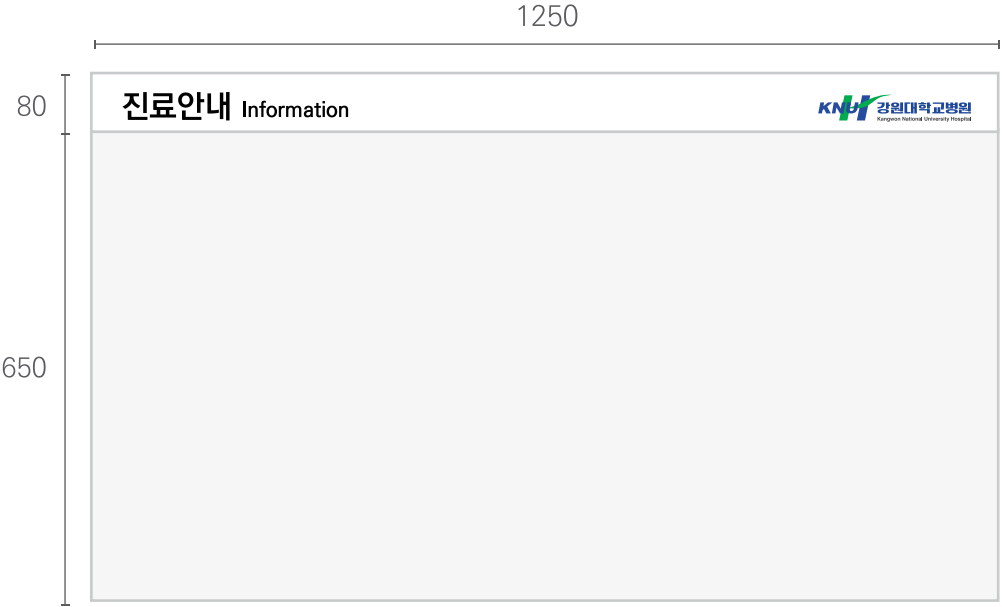


- ① **제작사양**
 - 1.2T Gvsteel 1250*650 자석마감
 - 전면 실사 출력 시트커팅
- ② **서체규정**
 - 제목국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 123pt
 - 제목영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 83pt
- ③ **로고규정**
 - 가로 211mm

게시판 B Type (A4용지 5X3)



- ① **제작사양**
 - 1.2T Gvsteel 1250*970 자석마감
 - 전면 실사 출력 시트커팅
- ② **서체규정**
 - 제목국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 123pt
 - 제목영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 83pt
- ③ **로고규정**
 - 가로 211mm

게시판 C Type (A2용지 1X3)

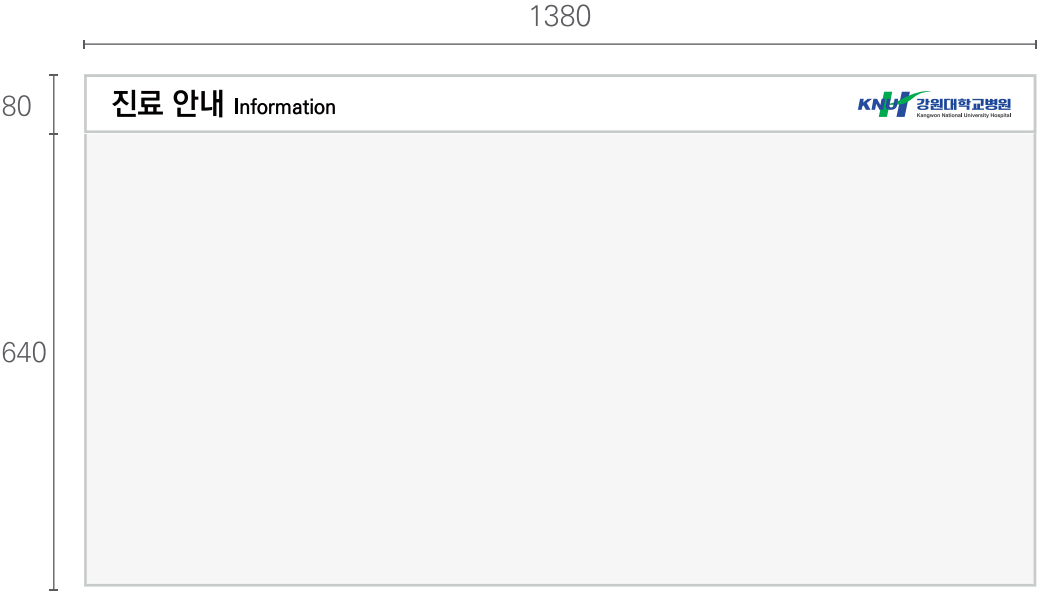

❶ 제작사양

- Gvsteel 1380*640 1.2T 자석마감
- 전면 실사 출력 시트커팅

❷ 서체규정

- 제목국문 : KoPub돋움체_Pro Bold 123pt
- 제목영문 : KoPub돋움체_Pro Bold 83pt

❸ 로고규정

- 가로 211mm

강원대학교병원 강원도 춘천시 백령로 156

※ 강원대학교병원의 허락 없이 무단 복사 및 복제를 금지합니다.
※ 문의 : 강원대학교병원 대외협력팀 : 033-258-9184

