

TPS Praktikum

Ellenbogen

Ramona-Gabriela Kallo
ramonagabriela.kallo@tu-dortmund.de

Lauritz Klünder
lauritz.kluender@tu-dortmund.de

Durchführung: 29.06.2020

Abgabe: 12.07.2020

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Patientenvorstellung	3
3	Bestrahlungsplanung	3
4	Auswertung und Diskussion	5
	Literatur	6

1 Einleitung

Zu den anderen orthopädischen Krankheitsbildern gehört auch der Ellenbogen. Es liegt also ein Befund des linken Ellenbogens (Epicondylitis ulnaris) und das soll im weiteren Verlauf näher untersucht werden.

2 Patientenvorstellung

Seit November 2015 hat eine Patientin Beschwerden beim linken Ellenbogen. Für eine Linderung der Symptome hat sie eine Reihe von konservativen Therapiemaßnahmen durchgeführt. Dazu gehört vor allem Ruhigstellung, Kühlung und Salbentherapie. Diese konservativen Therapiemaßnahmen haben leider nicht geholfen und die Patientin muss in die Strahlentherapie um am linken Ellenbogen bestrahlt zu werden. Hierbei wurden ihr die möglichen Wirkungen und Nebenwirkungen der Strahlentherapie durch den Arzt aufgeklärt. Diese wurden erfolgreich zur Kenntnis genommen. Zur weiteren Diagnosen gehören eine Schilddrüsenunterfunktion und Polyarthrose. Sie ist 168 cm groß, wiegt 78 kg und die medialen Druckschmerzen befindet sich am linken Ellenbogen. Durch diese Schmerzen wird ihre Bewegung auch beeinträchtigt. Für die Bestrahlungsplanung gehört eine Gesamtdosis von 30 Gy, welche in Fraktionen von 0,5 Gy in insgesamt 6 Bestrahlungen appliziert werden soll. Insgesamt sollen 3 Bestrahlungen pro Woche stattfinden. Das ist hilfreich, denn der Körper muss Zeit genug haben, auf die Behandlung zu reagieren. Falls es nach 8-10 Wochen keine Besserung ergibt, muss die Strahlentherapie wiederholt werden.

3 Bestrahlungsplanung

Das PTV ist in den CT-Daten bereits eingezeichnet und als nächstes wurde die Kontur des Ellenbogens als Body-Struktur eingezeichnet. Andere Gegenstände, wie z.B. Lagerungshilfe oder Patientenliege, werden als Struktur eingezeichnet, weil sich diese auch im Strahlengang befinden. Dosierte wird hier auf den ICRU Referenzpunkt und das Ziel der Bestrahlungsplanung ist, dass das Planungszielvolumen durch die 95 % Isodosenlinie umschlossen wird. Das Dosismaximum soll bei 106 % liegen. Für die Bestrahlungsplanung wurden zwei Felder mit einer Gewichtung von 0.5 erzeugt. Die beiden Felder sind gleich groß und haben eine Größe von 12 cm x 16,5 cm. Beim ersten Feld gibt es eine Gantry-Rotation von 0° und beim zweiten eine Gantry-Rotation von 180°. Der Bestrahlungsplan wird auf "100 % target mean"normiert. Für eine Schonung des umliegenden Gewebes werden MLCs verwendet, die an die Struktur angepasst werden können. Das ist in der Abbildung zu sehen.

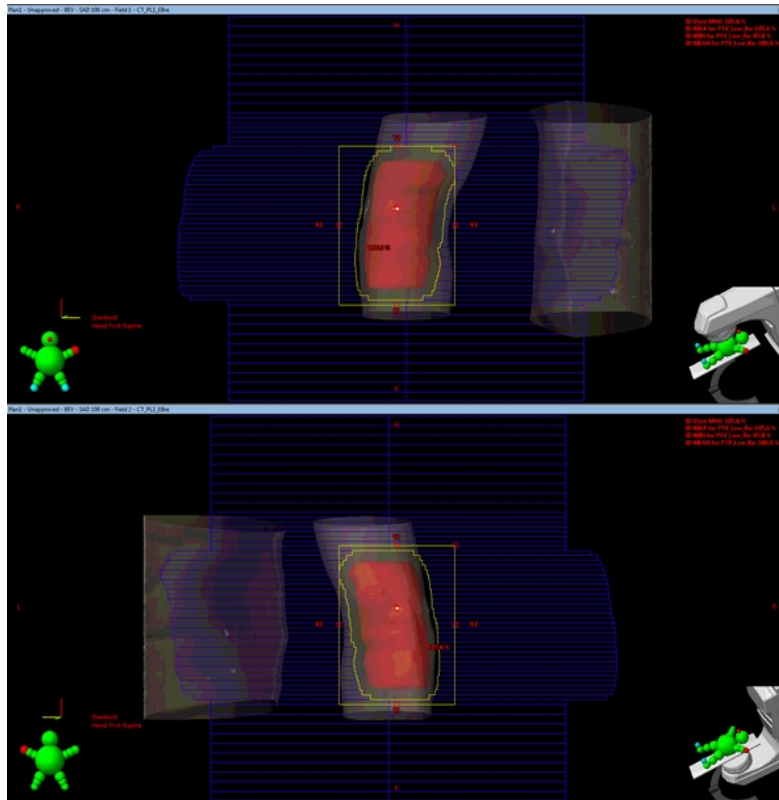


Abbildung 1: Zu sehen ist die Darstellung der Lamellen beim MLC. Beim oberen Bild handelt es sich um das Feld bei 0° und beim unteren Bild handelt es sich um das Feld bei 180° .

4 Auswertung und Diskussion

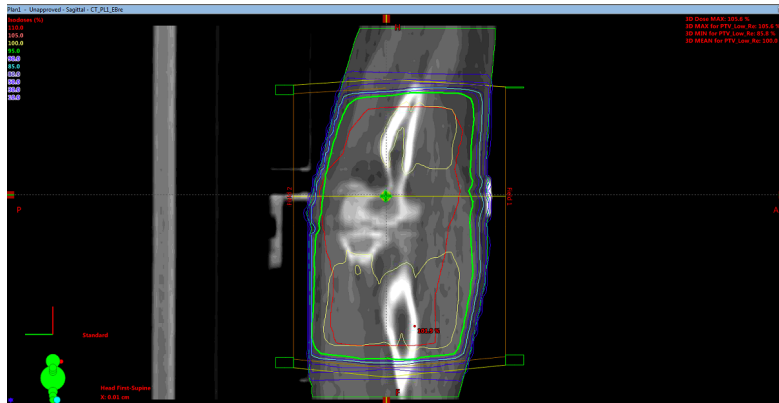


Abbildung 2

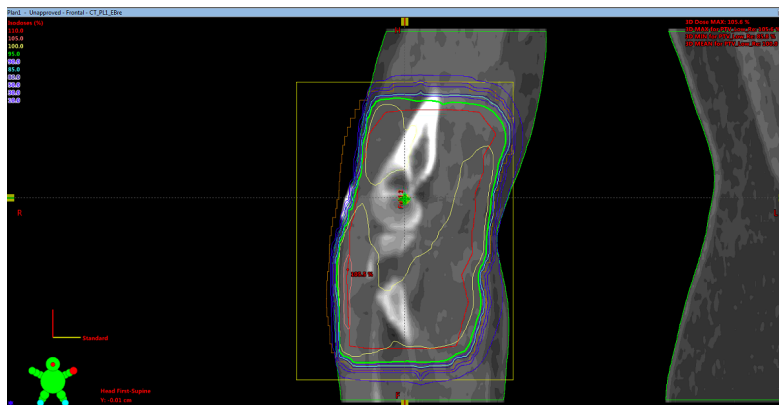


Abbildung 3

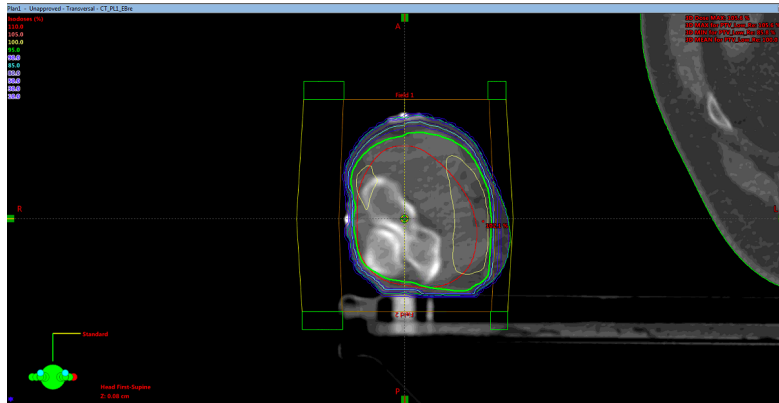


Abbildung 4

Literatur

- [1] TU Dortmund. *Versuch zum Literaturverzeichnis*. 2014.
- [2] John D. Hunter. „Matplotlib: A 2D Graphics Environment“. Version 1.4.3. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), S. 90–95. URL: <http://matplotlib.org/>.
- [3] Eric Jones, Travis E. Oliphant, Pearu Peterson u. a. *SciPy: Open source scientific tools for Python*. Version 0.16.0. URL: <http://www.scipy.org/>.
- [4] Eric O. Lebigot. *Uncertainties: a Python package for calculations with uncertainties*. Version 2.4.6.1. URL: <http://pythonhosted.org/uncertainties/>.
- [5] Travis E. Oliphant. „NumPy: Python for Scientific Computing“. Version 1.9.2. In: *Computing in Science & Engineering* 9.3 (2007), S. 10–20. URL: <http://www.numpy.org/>.