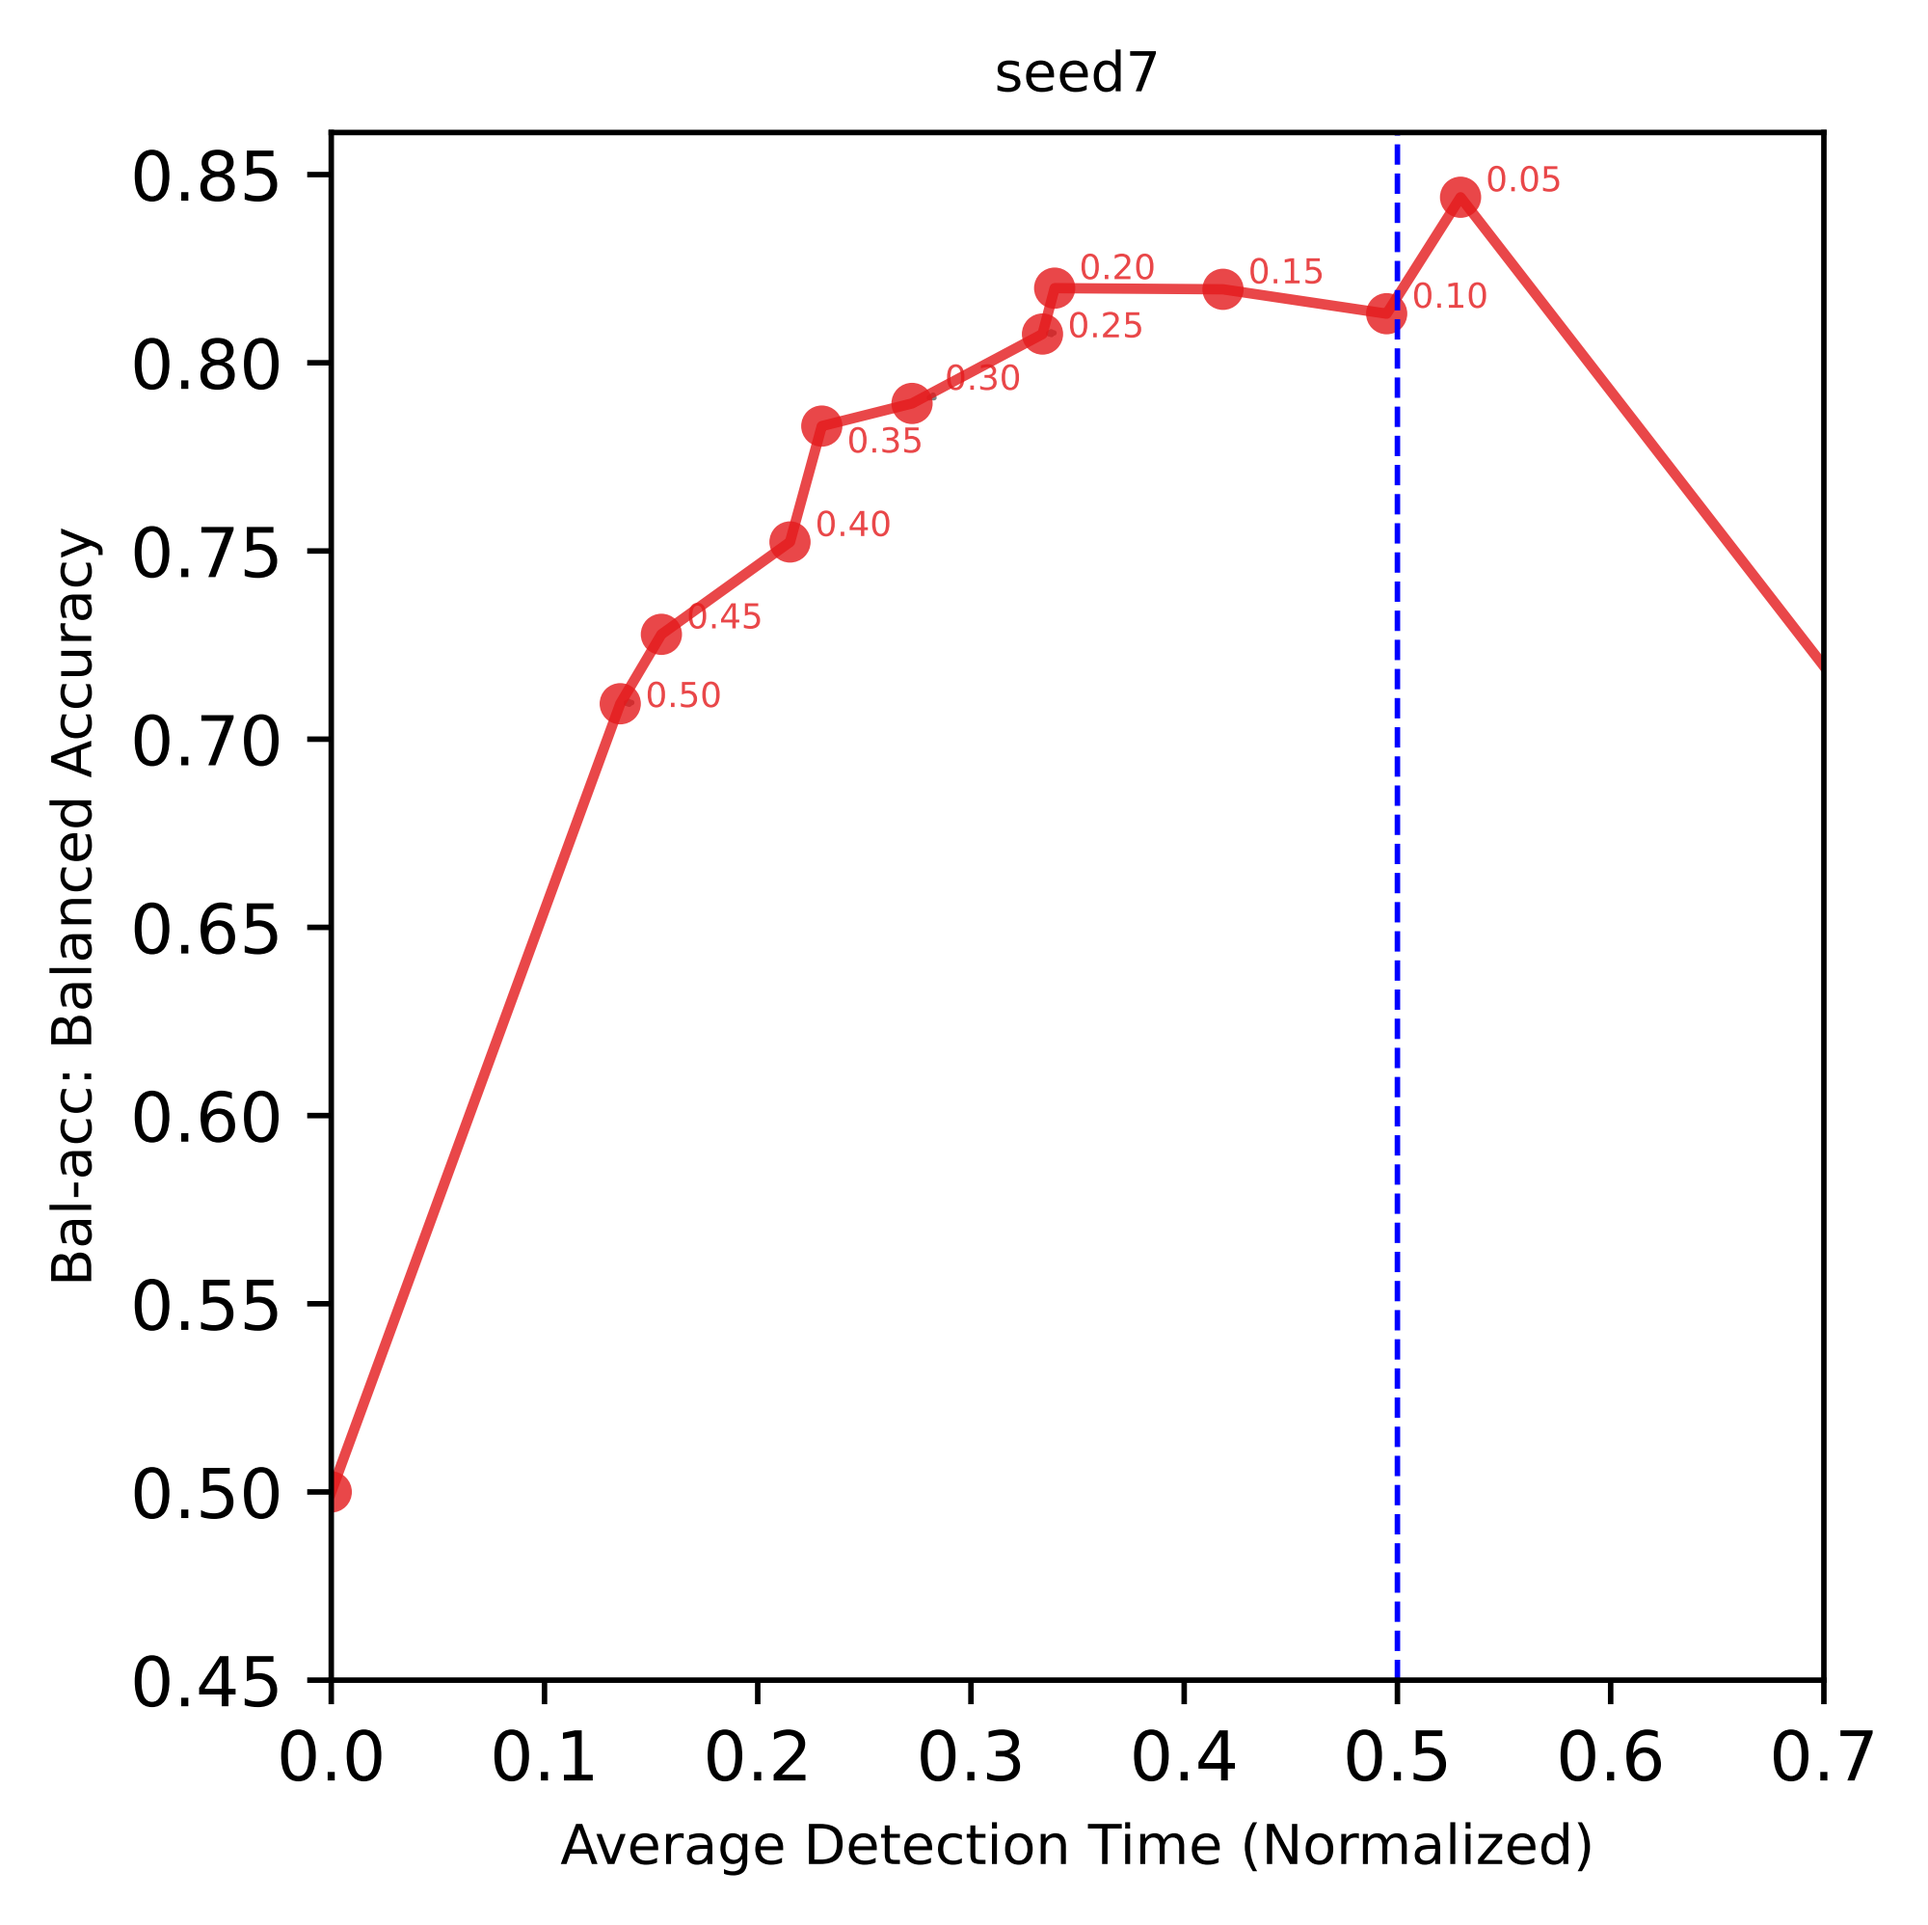
seed7
Bal-acc: Balanced Accuracy
Average Detection Time (Normalized)
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50