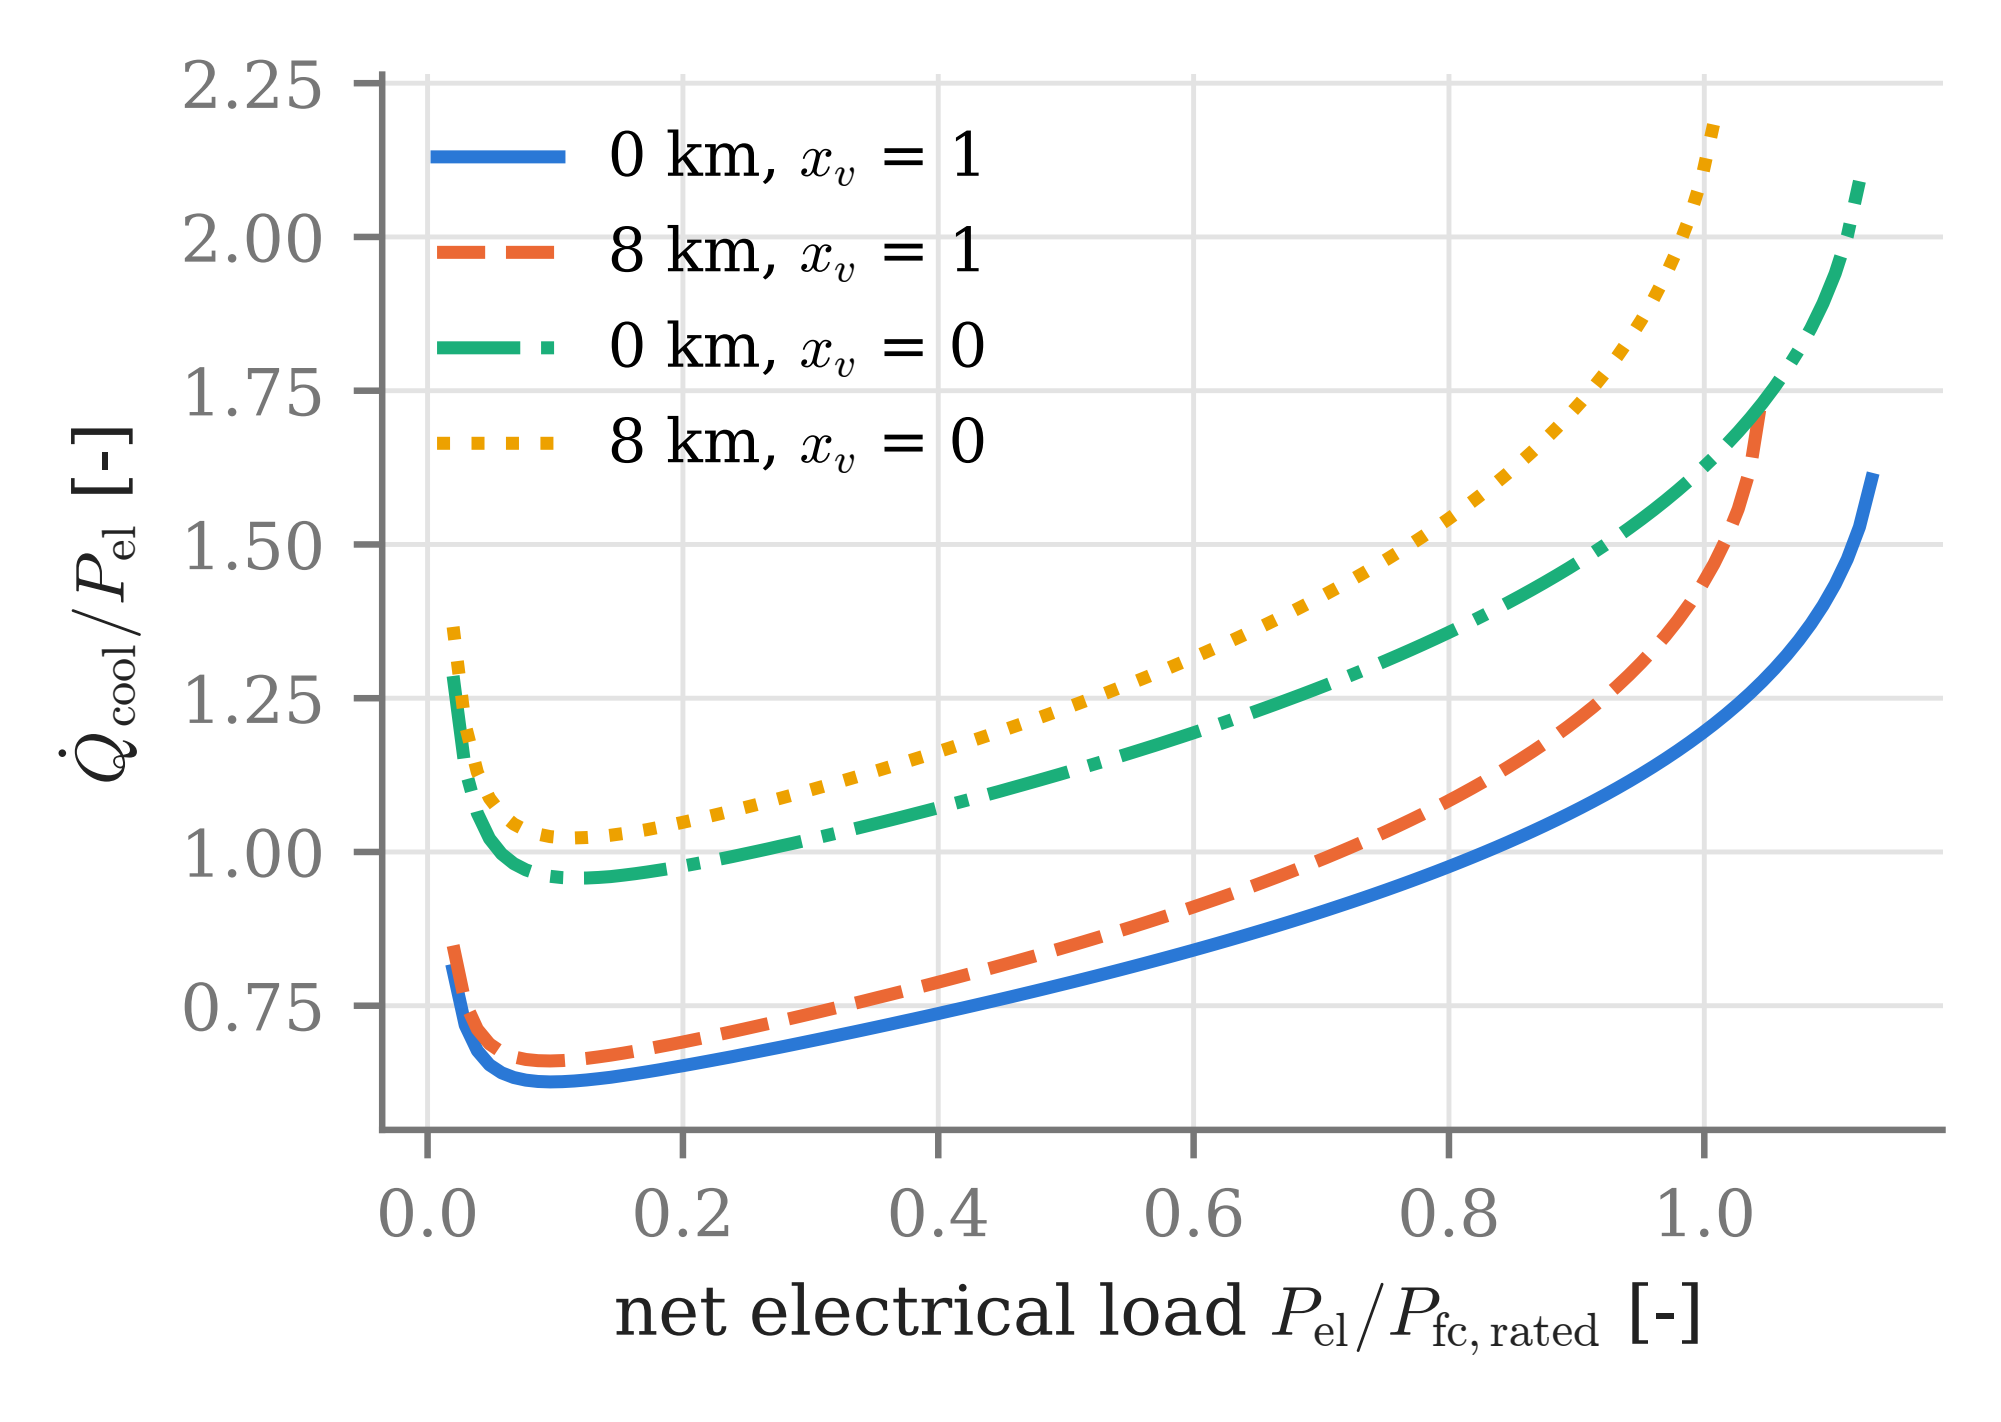
0 km, $x_v = 1$
8 km, $x_v = 1$
0 km, $x_v = 0$
8 km, $x_v = 0$
$\dot{Q}_{\mathrm{cool}}/P_{\mathrm{el}}$ [-]
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
net electrical load $P_{\mathrm{el}}/P_{\mathrm{fc,\,rated}}$ [-]