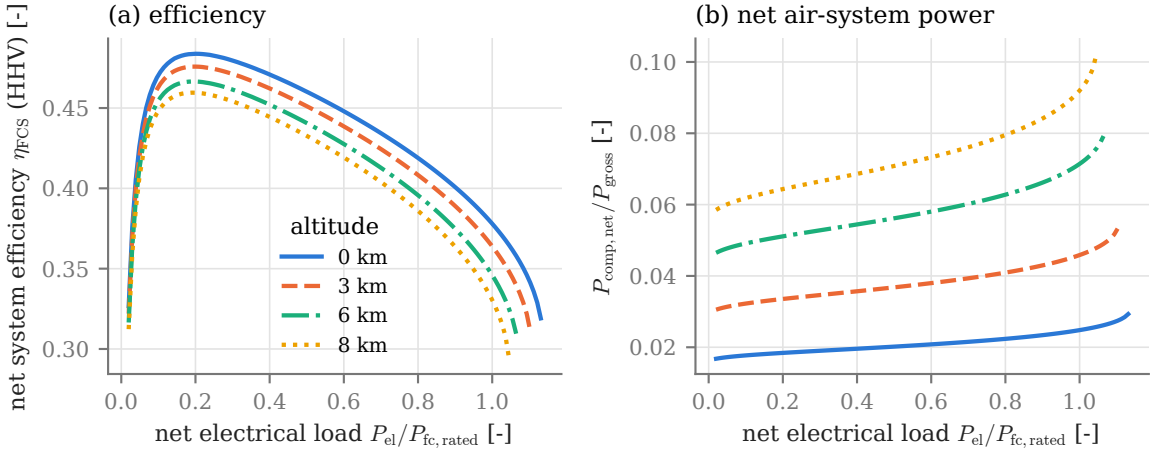
(a) efficiency
net system efficiency η_{FCS} (HHV) [-]
0.45
0.40
0.35
0.30
altitude
0 km
3 km
6 km
8 km
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
net electrical load $P_{\mathrm{el}}/P_{\mathrm{fc,\,rated}}$ [-]
(b) net air-system power
$P_{\mathrm{comp,\,net}}/P_{\mathrm{gross}}$ [-]
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
net electrical load $P_{\mathrm{el}}/P_{\mathrm{fc,\,rated}}$ [-]