Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 01.2
Yutaki

Modulo primo avviamento

Pompe di calore aria-acqua Yutaki (R410A, R32) e airH2O (R32, R290)

Come si compila: scegliere per prima cosa il **tipo di unità** e il **modello U.E.**: il modulo si adatta da solo (potenza, carica, spazi, curve). Le sezioni che non riguardano l'unità scelta vengono coperte in grigio (es. circuito frigorifero per i monoblocchi, sezione R290 per le unità R32 / R410A). I campi **verdi** sono calcolati automaticamente; i valori fuori dai limiti del manuale diventano **rossi**. Il modulo si compila con Adobe Acrobat Reader (gratuito) o con la versione web.

DATI GENERALI

Cliente		Data avviamento	
Indirizzo		Città	
Telefono cliente		Email cliente	
N° Avv. Focus 66		Potenza contatore	kW
Ditta installatrice		Tel. installatore	
Email installatore		Impianto fotovoltaico	kWp

ANAGRAFICA SAT

Ragione sociale SAT		Nome tecnico SAT	
Via e numero		Città (prov.)	
Telefono SAT		Email SAT	
N° iscrizione F-Gas		Patentino F-Gas tecnico	

UNITÀ INSTALLATA

Tipo di unità		Potenza nominale	kW
Refrigerante		Configurazione	
Modello U.I. / modulo / serbatoio		Seriale U.I.	
Modello U.E.		Seriale U.E.	

Modalità impianto | Cascata | N. unità

E' stata eseguita la visita pre-installativa? | Check list pre-avviamento (MOD 01.1) ricevuta?

i Yutaki M e airH2O 800 sono monoblocco: il circuito frigorifero è sigillato nell'unità esterna (Yutaki H e airH2O 800H / H Combi sono moduli hydrosplit collegati solo con tubazioni idrauliche). Per i monoblocco indicare come U.I. il control box o il modulo idronico. I modelli si scelgono dal menu oppure si scrivono a mano. La potenza nominale (riscaldamento A7/W35, catalogo tecnico) si compila dal modello U.E. e si può correggere. Yutampo e airHome Triple C hanno una sezione dedicata a pagina 3.

SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ATTIVI

Riscaldamento	ACS	Piscina	Raffreddamento
2a zona miscelata	Separatore idraulico WP3	Rich. ON C1 WP3	Kit raffreddamento installato


RIEPILOGO AUTOMATICO DEL MODULO

Stato	
Dettaglio	

i Il riepilogo si aggiorna mentre si compila: segnala portata, contenuto d'acqua, vuoto, carica, tensioni, distanze R290 e verifiche finali. L'esito definitivo è nella sezione "Esito del primo avviamento".

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

INSTALLAZIONE UNITÀ ESTERNA (SPAZI DI RISPETTO)

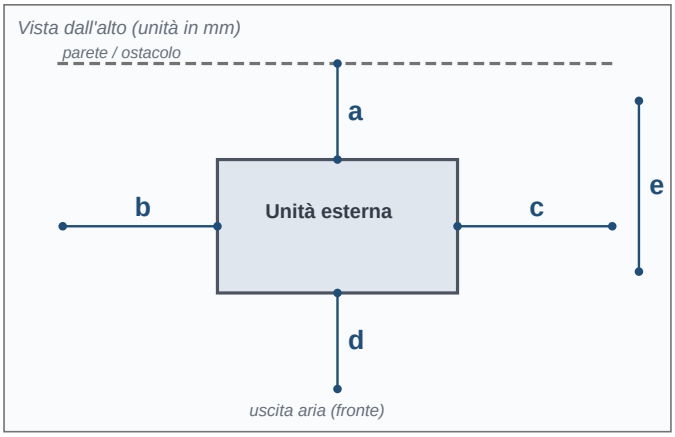

Distanza	Misurata		Minimo da manuale
a - retro / ingresso aria		mm	
b - lato sinistro		mm	
c - lato destro		mm	
d - fronte / uscita aria		mm	
e - sopra (spazio libero)		mm	
Evidenzia sul disegno			

i Misurare le distanze dagli ostacoli. Il minimo si compila dal modello U.E. (figure "Spazio di servizio" dei cataloghi tecnici): la quota scelta si evidenzia in blu, quelle sotto il minimo in rosso. Con più unità affiancate lasciare almeno 500 mm tra le unità.

CIRCUITO FRIGORIFERO (SOLO UNITÀ SPLIT YUTAKI / AIRH2O 600)

Diametro linea liquido		Diametro linea gas		Lunghezza linea		m	
Dislivello UE / UI		m	Vuoto statico		micron	Esito vuoto	
Carica di fabbrica W0		kg	Lunghezza senza carica		m	Carica aggiuntiva	g/m
Carica aggiuntiva calcolata		kg	Q.tà refrigerante aggiunta		kg	Carica totale	kg
Carica max aggiuntiva		kg	Carica totale massima		kg	Verifica	

*i W0, lunghezza senza carica, g/m e **carica massima aggiuntiva** si compilano dal modello U.E. (TCIT0150 / 0153: 1,5-3 HP 0,3 kg; 3,5-6 HP 0,8 kg solo riscaldamento, 1,4 kg reversibile, 1,8 kg oltre 30 m; altri modelli: scriverla dal manuale U.E.); W0, lunghezza senza carica e g/m si compilano dal modello U.E. (cataloghi TCIT0146 / 0150 / 0153):**verificarli sulla targhetta dell'unità esterna.** I diametri si propongono da catalogo: se diversi la casella diventa gialla e i g/m vengono ricalcolati in proporzione al volume del tubo del liquido. Si compilano a mano lunghezza, dislivello, vuoto e quantità aggiunta; il totale si calcola. Linea minima R32 3 m, R410A 5 m. airH2O 600 3,5-6 HP: oltre 30 m liquido 3/8".*

ZONA DI PROTEZIONE R290 (SOLO AIRH2O 800)

Posizione dell'unità esterna

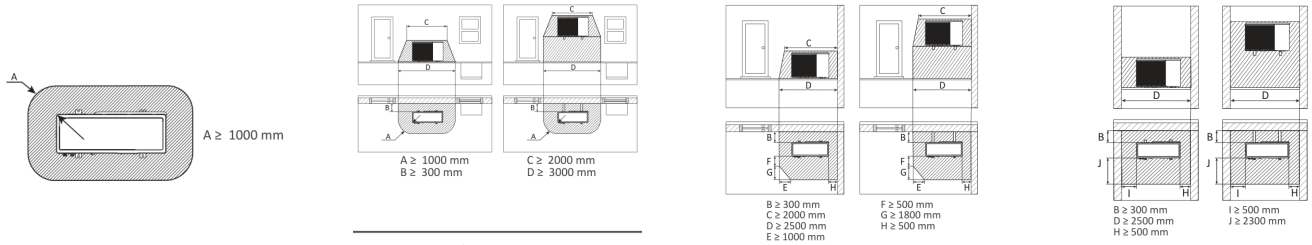


Figure PMML0670 par. 6.4: toccare la figura per scegliere la posizione (si evidenzia in blu).

Distanze minime richieste

A		mm		**B**		mm		**C**		mm		**D**		mm		**E**		mm	
F		mm		**G**		mm		**H**		mm		**I**		mm		**J**		mm	

Esito distanze

i Distanze misurate dall'unità esterna (PMML0670 par. 6.4): a terra / tetto piano in area aperta A >= 1000; di fronte a parete A >= 1000, B >= 300, C >= 2000, D >= 3000; in un angolo B >= 300, C >= 2000, D >= 2500, E >= 1000, F >= 500, G >= 1800, H >= 500; tra 3 pareti B >= 300, D >= 2500, H >= 500, I >= 500, J >= 2300 mm. Nella zona: nessuna fonte di innesco, nessuna apertura dell'edificio, nessuno scarico o pozzetto; la zona non deve estendersi su proprietà confinanti o aree pubbliche.

La zona si estende su proprietà confinanti o aree pubbliche?

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

CIRCUITO IDRAULICO

Tubazione idraulica		Pressione acqua a freddo	bar	Contenuto d'acqua	l
Glicole		Concentrazione	%	Protezione fino a	
Volume minimo d'acqua	l	Esito volume		Lungh. tubaz. UE-UI	m
Delta-P misurato UE (ingresso-uscita)	kPa	Portata misurata / letta (FF)			m3/h
Calcolo dalla curva della pompa					

Curva di pressione disponibile del modello (kPa) e punto di lavoro (colonna blu)



Portata ammessa		Esito portata			
Modalità di prova		T mandata acqua	°C	T ritorno acqua	°C
Delta T acqua	°C	Esito delta T		Potenza resa	
Potenza elettrica assorbita (da pag. 4)	kW	Efficienza misurata			

i Inserire il delta-P misurato tra ingresso e uscita acqua dell'unità: il modulo ricava la portata dalla curva di pressione disponibile del modello (cataloghi TCIT, precisione circa +/-10%). Se si conosce la portata (display FF) e non il delta-P, il modulo indica la pressione disponibile a quella portata. Con il glicole si applicano i fattori di correzione del catalogo (portata e perdite di carico). La potenza resa calcolata è indicativa.

YUTAMPO / AIRHOME TRIPLE C - UNITÀ E KIT

Serbatoio (modello)		Matricola serbatoio			
Kit ATW-CP-05 installato?		Esito kit			
Pressione acqua di rete	bar	Riduttore di pressione		Anodo	

YUTAMPO - LINEA FRIGORIFERA RAW-35RHC

Lunghezza linea	m	Dislivello	m	Carica di fabbrica W0	1,0 kg
Q.tà refrigerante aggiunta	kg	Esito linea			

i RAW-35RHC: precaricata per 20 m di linea (PMIT0544 par. 5.4.2), linea da 5 a 20 m, dislivello massimo 10 m, attacchi 1/4" - 3/8". Con carica totale da 1,84 kg serve la superficie minima del locale indicata nel manuale.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MULTI + SERBATOIO (AIRHOME TRIPLE C / RAM-NYP) - ATTACCHI UNITÀ ESTERNA

Unità esterna | Attacchi e limiti

Att.	Utenza collegata	Modello (menu o a mano)	Liquido - gas	Lunghezza m	Dislivello m
A					
B					
C					
D					
E					

Lunghezza totale m | Carica di fabbrica W0 kg | Senza carica fino a m

Carica aggiuntiva g/m | Carica agg. calcolata kg | Q.tà aggiunta kg

Carica totale kg | Verifica collegamenti

i Catalogo airHome Triple C 2025: linea minima 3 m per attacco, totale massimo 60 m, dislivello massimo 20 m; carica 2,00 kg, 30 m senza carica, poi 20 g/m (RAM-NYP: W0 2,05 / 2,40 kg, PMIT0544). Serbatoio TAW-RHD / RHC su un solo attacco dedicato: linea da 5 a 20 m, dislivello massimo 10 m. Le unità interne compatibili sono nel catalogo (RAK-DJ / VJ / XJ, RAF-XJ, RAD-VJ, RAI-VJ); gas 3/8" fino a 3,5 kW, 1/2" da 4,2 a 6 kW, 5/8" a 7 kW. W0, lunghezza senza carica e g/m si compilano dal modello: verificarli sulla targhetta.

SERBATOIO - IMPOSTAZIONI ACS (SMIT0135 CAP. 3)

Funzionamento | Riscaldatore elettrico

Setpoint utente °C | T massima installatore °C

Isteresi avvio PdC °C | Attesa riscaldatore min

Antilegionella | Giorno / ora / T

Esito impostazioni

Allarme visto

i Alta efficienza = compressore al punto di massima efficienza (consumi minimi); Alta velocità = massima potenza, serbatoio caldo nel minor tempo. Il riscaldatore è disabilitato di fabbrica: va abilitato se la T massima supera 55 °C o con l'antilegionella (ciclo settimanale da 50 a 75 °C). In "Alta richiesta" l'acqua si scalda con PdC, riscaldatore o entrambi; in "Standard" il riscaldatore parte dopo il tempo di attesa o quando la PdC si ferma. Serbatoio: pressione nominale 0,7 MPa (oltre 5 bar di rete installare il riduttore).

REGOLAZIONE RISCALDAMENTO - CURVA CLIMATICA CIRCUITO 1


Tipo di regolazione | Gradiente / offset al vertice

Temperatura esterna bassa (TA1L) °C | Mandata acqua a T esterna bassa (TS1L) °C

Temperatura esterna alta (TA1H) °C | Mandata acqua a T esterna alta (TS1H) °C

Setpoint fisso (regolazione "Fisso") °C

Curva risultante (mandata acqua in funzione della T esterna)

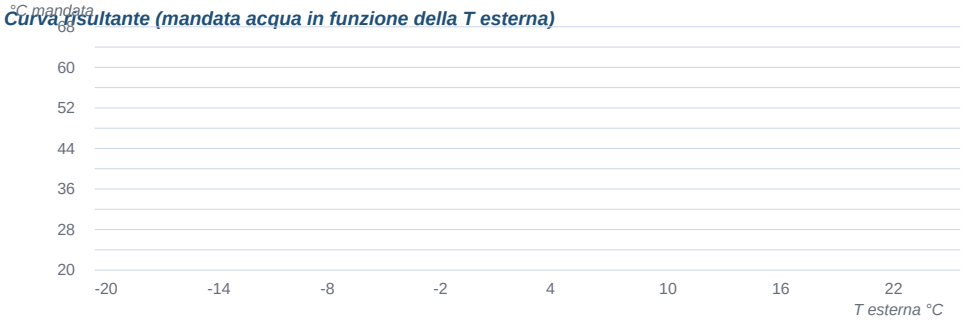

*i **Come si usa:** con "Punti OTC" la mandata varia in linea retta tra i due punti (TA1L, TS1L) e (TA1H, TS1H): più fa freddo fuori, più l'acqua è calda. Si attivano solo i campi della curva; con "Fisso" solo il setpoint. Valori di fabbrica: TA1L -20 °C / TS1L 44 °C, TA1H 20 °C / TS1H 20 °C (pavimento radiante; radiatori di solito 50-55 °C a -7 °C). Se la casa è fredda solo con il gelo alzare TS1L di 2-3 °C; se è sempre fredda alzare anche TS1H. Il grafico si aggiorna con i valori inseriti (sigle manuale: Tahnl, Tshnl, Tahnh, Tshnh).*

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

REGOLAZIONE RAFFREDDAMENTO - CURVA CLIMATICA CIRCUITO 1

Tipo di regolazione		Setpoint fisso (regolazione "Fisso")	°C
Temperatura esterna bassa (TA1L)	°C	Mandata acqua a T esterna bassa (TS1L)	°C
Temperatura esterna alta (TA1H)	°C	Mandata acqua a T esterna alta (TS1H)	°C

Curva raffreddamento risultante (mandata acqua in funzione della T esterna)



i Raffreddamento: TS1L = mandata più alta con aria esterna bassa, TS1H = mandata più fredda con aria esterna alta (CnTanLc, CnTsnLc, CnTanhc, CnTsnhc). Fabbrica: TA1L 23 °C, TS1L 22 °C, TA1H 32 °C. Con "Fisso" si attiva solo il setpoint. Con ventilconvettori non scendere sotto il punto di rugiada senza scarico condensa; con pannelli radianti non scendere sotto 18 °C.

IMPOSTAZIONI ACS

*i **IMPORTANTE - parametro GS:** per ACS in estate e riscaldamento in mezza stagione impostare l'opzione GS sulla scheda dell'unità esterna (DSW1 pin 4 ON + DSW2 pin 5 ON, valore 3, poi riportare i DIP OFF). Senza GS l'unità può non produrre ACS sopra 18 / 21 °C esterni.*


Modalità ACS		Controllo	
Setpoint ACS	°C	Controllo PDC	
Impost. controllo PDC	°C	Setpoint massimo	°C
Diff. temp. ON PDC	°C	Tempo max PDC per ACS	min
Tempo ciclo	h	Attesa RE	min
Priorità riscaldamento		Antilegionella	

*i **Standard / Economico:** in Standard la PDC riscalda il serbatoio appena scende sotto il setpoint meno il differenziale; in Economico lo riscalda solo nelle fasce orarie programmate. **Alta velocità** = massima potenza, serbatoio caldo prima; **Alta efficienza** = consumi minimi, tempi più lunghi. **Controllo PDC Fisso**: la PDC si ferma a una T fissa ("Impost. controllo PDC"), poi completa la resistenza; **delta-T**: si ferma a setpoint meno delta. **Diff. temp. ON PDC** = di quanti gradi deve scendere il serbatoio per ripartire. **Tempo max PDC per ACS / Tempo ciclo**= per quanto tempo l'ACS può togliere la PDC al riscaldamento e ogni quanto. **Attesa RE** = minuti prima che parta la resistenza. Antilegionella: ciclo settimanale ad almeno 60 °C.*

FONTE DI CALORE

Configurazione

Schema della configurazione: scegliere dal menu oppure toccare lo schema (lo schema scelto si evidenzia in blu).

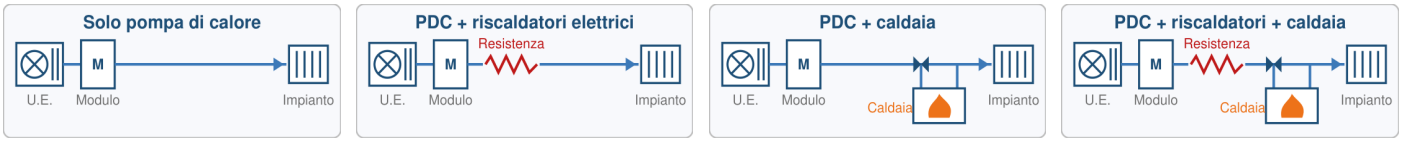

Temperatura di bivalenza caldaia	°C	Potenza riscaldatori elettrici	kW

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

FUNZIONI OPZIONALI E POMPA ACQUA

Spegnimento estivo		Prot. antigrippaggio pompa	
Funzione smart		Modalità pompa	
Tempo minimo OFF	min	Tempo minimo ON	min
Tempo ritardo spegnimento	min	Consiglio	

i ***Modalità pompa:*** *ECO = la pompa gira solo quando c'è richiesta di calore e si ferma in Thermo-OFF (consumi minimi; DSW4 pin 5 ON); Standard = la pompa resta sempre in funzione con il riscaldamento abilitato (utile con valvole di zona o portata sempre garantita); Fissa = velocità costante impostata a mano (impianti con separatore idraulico).* ***Spegnimento estivo:*** *ferma il riscaldamento sopra la T esterna impostata. Se in estate l'unità resta a lungo inutilizzata si consiglia di attivare l'antigrippaggio della pompa e, con ACS, l'antilegionella.*

CONTROLLI ALIMENTAZIONE - UNITÀ ESTERNA

Tipo alimentazione		Tensione nominale	V	Tensione neutro / terra	V
Monofase L/N a vuoto	V	Monofase L/N sotto carico	V		
Trifase L1/N sotto carico	V	L2/N sotto carico	V	L3/N sotto carico	V
Trifase L1-L2 sotto carico	V	L2-L3 sotto carico	V	L3-L1 sotto carico	V
Squilibrio di tensione	%	Esito tensioni			
Assorbimento misurato L1 (L)	A	Assorbimento L2	A	Assorbimento L3	A
Fattore di potenza (cos fi)	0,95	Potenza misurata (wattmetro)	kW	Potenza elettrica	kW

i *Scegliendo monofase o trifase le caselle non pertinenti diventano grigie. Squilibrio: massimo scostamento dalla media / media x 100, ammesso fino al 2% (sulle concatenate o, in mancanza, sulle fasi). Tensione ammessa +/-10% della nominale, neutro/terra sotto 5 V. Potenza elettrica: dal wattmetro se indicata, altrimenti V x I x cos fi (trifase: 1,732 x V concatenata x I media x cos fi).*

PRESSIONI DI LAVORO CIRCUITO FRIGORIFERO (UNITÀ SPLIT, YUTAMPO, TRIPLE C)

Riscaldamento - alta	bar	Riscaldamento - bassa	bar	T esterna durante la prova	°C
Raffreddamento - alta	bar	Raffreddamento - bassa	bar	T liquido (THMl / tL)	°C
ACS - alta	bar	ACS - bassa	bar	Manometri: modalità	





T satura condensazione / evaporaz.	
Sottoraffreddamento (Tsat - Tliq)	
T cond. - T mandata acqua	
T esterna - T evaporazione	
Preallarme visto durante la prova	

i *Pressioni relative (manometro) dopo almeno 30 minuti di funzionamento stabile. Il modulo calcola le temperature sature R32 / R410A e segnala in arancione i valori lontani dal normale (non blocca il primo avviamento): in riscaldamento T cond. circa 3-8 K sopra la mandata acqua, T evaporazione circa 4-10 K sotto la T esterna, sottoraffreddamento 2-8 K. I preallarmi (codici p del display 7 segmenti dell'U.E.) indicano un controllo di protezione attivo: annotarli anche se spariscono da soli.*

BUS H-LINK

Resistenza tra i morsetti 1-2 (H-LINK) a unità spente	Ohm	Esito	

i *Con bus correttamente terminato ed equilibrato la resistenza tra 1 e 2 è circa 75 Ohm. Scostamenti oltre +/-15 Ohm (sotto 60 o sopra 90 Ohm) non bloccano l'avviamento ma vanno verificati: controllare il DIP della resistenza terminale (DSW5 pin 1 su U.I. e U.E.: una sola terminazione per lato del bus) o il cavo bus (schermato, 0,75 mm2, senza giunte).*

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

IMPIANTO IN CASCATA

Controller cascata (modello) | Matricola controller | Software controller

Unità 1	RSW1	RSW2	**Unità 2**	RSW1	RSW2	**Unità 3**	RSW1	RSW2
Unità 4	RSW1	RSW2	**Unità 5**	RSW1	RSW2	**Unità 6**	RSW1	RSW2
Unità 7	RSW1	RSW2	**Unità 8**	RSW1	RSW2			

DSW1 controller (1 2 3 4) | DSW2 controller (1 2 3 4)

i Con la cascata compilare un verbale MOD 01.2 per ogni unità; in questo indicare il controller e la posizione RSW / DIP di ciascuna unità (indirizzi H-LINK tutti diversi). RSW1 / RSW2 dell'unità 1 si riportano da soli nella sezione DIP switch; in testata di ogni pagina compare "Unità 1 di N". Le righe oltre il numero di unità indicato si nascondono.

i Riportare la posizione dei DIP switch: quadratino vuoto = pin OFF, quadratino nero (spuntato) = pin ON. Sotto ogni scheda compare il significato dei pin messi su ON (SMIT0146 / SMIT0150). Le righe R290 si coprono per le unità R32 / R410A.

DIP SWITCH - UNITÀ ESTERNA (PCB1)

DSW1 / 301	1	2	3	4			DSW2	1	2	3	4	5	6
DSW3	1	2	3	4	5	6	DSW4	1	2	3	4	5	6
DSW5	1	2					DSW6	1	2	3			
DSW7 (R290)	1	2					PCB2 DSW1 (R290)	1	2	3	4		

RSW1 (N.)

Significato DIP U.E.

DIP SWITCH - UNITÀ INTERNA / MODULO / CONTROL BOX (PCB1)

DSW1	1	2	3	4			DSW2	1	2	3	4		
DSW3	1	2	3	4			DSW4	1	2	3	4	5	6	7	8
DSW5	1	2	3	4			DSW6	1	2				
DSW7	1	2	3	4			DSW18	1	2				
DSW15 (R290)	1	2	3	4	5	6	DSW16 (R290)	1	2	3	4	5	6

RSW1 (N.) | RSW2 (N.)

Significato DIP U.I.

SSW1 (R290) | SSW2 (R290)

REGISTRAZIONE CON SERVICE TOOL HITACHI


E' stata eseguita la registrazione con Service Tool Hitachi?

Se No, motivare la scelta

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

CONFIGURAZIONE INGRESSI / USCITE (MORSETTIERA)

Input 1 (13-14)		Output 1 (34-35)	
Input 2 (13-15)		Output 2 (34-36)	
Input 3 (16-17)		Output 3 (37-38)	
Input 4 (16-18)		Output 4 (39-40)	
Input 5 (16-19)		Output 9 (32-34)	
Input 6 (16-20)		Valvola 3 vie Hitachi	
Input 7 (16-21)		Termostato Hitachi	

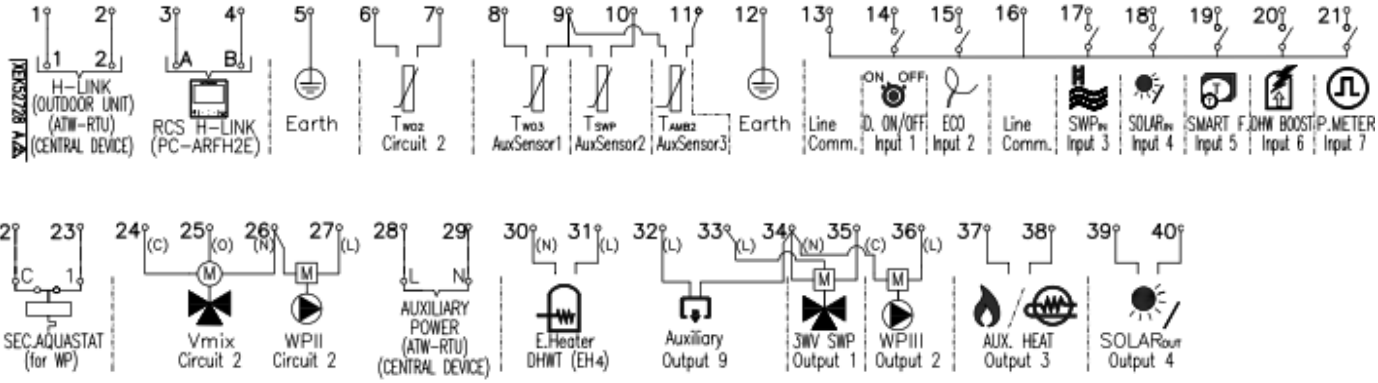

Morsetti utilizzati

i I morsetti si evidenziano in automatico: blu = ingressi, arancio = uscite, viola = sonde collegate (Disabilitato = spento). I comuni 13 e 16 (ingressi) e 6 / 9 (sonde) restano evidenziati se usati da più collegamenti.

SONDE COLLEGATE (MORSETTIERA TB2 UNITÀ INTERNA)

Sonda ACS (THMDHW) (5-6)		Sonda mandata circuito 2 (Two2) (7-6)	
Sonda mandata circuito 3 / separatore (Two3) (8-9)		Sonda piscina (Tswp) (10-9)	
Sonda secondo ambiente / esterna (Tamb2) (11-9)			

Sonde consigliate

FUNZIONE SMART / SMART GRID READY

*i **Smart Grid Ready (SG Ready):** due contatti dal gestore / inverter FV. SG1 = Azione Smart (Input 5, 16-19), SG2 = Smart Grid Ready 2 (Input 7, 16-21). Stati: SG1 aperto + SG2 aperto = funzionamento normale; SG1 chiuso + SG2 aperto = blocco (PdC ferma, es. fascia tariffaria); SG1 aperto + SG2 chiuso = funzionamento consigliato (setpoint alzati degli offset SG, es. surplus fotovoltaico); SG1 chiuso + SG2 chiuso = funzionamento forzato (offset massimi, ACS e accumulo caricati). Con la sola Azione Smart si sceglie un'azione: blocco PdC, limitazione corrente (A), blocco o solo ACS.*

Azione Smart (comando)		Tipo di input		Limitaz. corrente	A
Offset SG riscaldamento	°C	Offset SG raffreddamento	°C	Offset SG ACS	°C

Suggerimento

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

DISPLAY 7 SEGMENTI - PCB UNITÀ ESTERNA SPLIT R32 / R410A

i ***Come entrare nel menu del display U.E.:*** *premere PSW2 per più di 3 secondi per avviare la visualizzazione; PSW2 per passare al parametro successivo, PSW3 per tornare al precedente; PSW2 per più di 3 secondi per uscire (SMIT0150 par. 6.4). Valori con la PdC in riscaldamento stabile.*

CP	Capacità totale UI collegate (x 1/8)		**Ta**	T aria ambiente (°C)	
AC	Codice arresto anomalo compressore		**i**	Causa arresto inverter	
H1	Frequenza inverter (Hz)		**A2**	Corrente secondario inverter (A)	
Fo	Rapporto portata aria ventilatore		**nA**	Indirizzo unità esterna	
Eo	Apertura valvola espansione UE (%)		**EA**	Apertura valvola espansione UI (%)	
Td	T sommità compressore (°C)		**LA**	T tubo liquido UI (°C)	
Te	T evaporazione in riscaldamento (°C)		**dA**	Causa arresto unità interna	

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO - DISPLAY 7 SEGMENTI U.I. / MODULO E COMANDO

i *Valori dopo almeno 30 minuti di funzionamento stabile. Fonte principale: display 7 segmenti della PCB U.I. / modulo (PSW1 per più di 3 secondi); la colonna "Comando" indica il parametro equivalente del menu Informazioni del comando (PC-ARFH). Codici e descrizioni seguono il refrigerante scelto (R32 / R410A: SMIT0146 par. 7.4.2 - R290: SMGB0154 par. 7.3.1). Colonne ACS e raffreddamento coperte se il servizio non è attivo. FP (frequenza feedback pompa) deve restare tra 0 e 68: oltre, la pompa lavora al limite e il valore si colora di rosso; bilanciare il flusso dell'impianto (valvole di bilanciamento e di zona, by-pass, filtri, sfiato aria) fino a riportarlo nel campo. Le versioni software iniziano con H-.*

Firmware PCB U.I.		Uspec (potenza letta)		HP	Firmware U.E.	

Disp.	Comando	Descrizione	Riscaldamento	ACS	Raffreddamento
Display 7 segmenti PCB U.I. / modulo (prioritario)					
oP		Codice controllo protezione			
th		Setpoint acqua calda (°C)			
tc		Setpoint acqua fredda (°C)			
in	HPTi	T ingresso acqua THMWI (°C)			
ot	HPTo	T uscita acqua THMWO (°C)			
oi		T uscita acqua PdC THMWOHP (°C)			
o2	C2Two	T uscita acqua circuito 2 (°C)			
A1		T ausiliaria 1 THMaux1 (°C)			
oh.		T sonda superiore ACS (S Combi) (°C)			
oh	DHWt	T accumulo ACS THMDHWT1 (°C)			
A2		T ausiliaria 2 THMaux2 (°C)			
tA	OPTa	T ambiente unità esterna (°C)			
A3		T ausiliaria 3 THMaux3 (°C)			
tI	OPTav	T media ambiente UE, 2 h (°C)			
t1.		Seconda T media ambiente UE (°C)			
tG	HPTg	T gas in riscaldamento THMg (°C)			
tL		T liquido THMl (°C)			
Pr	WPS	Pressione acqua WPS (bar)			
td	HPTd	T gas di scarico (°C)			
dF	HPDEF	Sbrinamento			
d1	HPDI	Causa arresto compressore			
H1	HPH4	Frequenza inverter (Hz)			
E1	HPEVI	Apertura valvola espansione UI (%)			
Eo	HPEVO	Apertura valvola espansione UE (%)			
PP		Velocità pompa acqua (0-100 %)			
FP		Frequenza feedback pompa (0-68)			
FF		Portata acqua (m3/h)			
P1	HPP1	Corrente compressore (A)			
di		Ingressi digitali			
do		Uscite digitali			
Cd		Codice capacità / tipo unità			
Co		Codice capacità unità esterna			
Solo dal comando (menu Informazioni)					
-	**OPSt**	Stato di funzionamento (comando) (-)			
-	**C2MVP**	Posizione valvola miscelatrice C2 (%)			
-	**SWPt**	T piscina (°C)			
-	**C1Rt**	T ambiente C1 (°C)			
-	**C2Rt**	T ambiente C2 (°C)			
-	**C1OTCs**	Setpoint mandata calcolato C1 (°C)			
-	**C2OTCs**	Setpoint mandata calcolato C2 (°C)			
-	**DHWst**	Setpoint ACS (°C)			
-	**SWPst**	Setpoint piscina (°C)			

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

VERIFICHE FINALI DEL TECNICO SAT

i *SI = verificato e conforme, NO = non conforme, N.A. = non applicabile. Un NO su una voce IMPORTANTE rende l'avviamento NON CONFORME. Le voci delle unità split e R290 si coprono in automatico se non pertinenti.*

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Unità installate secondo il manuale: spazi di servizio, basamento o staffe antivibranti, scarico condensa libero e protetto dal gelo			
2	Circuito idraulico lavato, caricato e sfiatato; filtro a Y / defangatore pulito e valvole di intercettazione aperte **IMPORTANTE**			
3	Pressione dell'acqua a impianto freddo tra 1 e 2 bar (limiti di funzionamento 0,1 - 0,3 MPa)			
4	Vaso d'espansione presente e precaricato in base al contenuto d'acqua e all'altezza dell'impianto			
5	Protezione antigelo del circuito idraulico prevista dove necessaria (glicole, valvole antigelo, resistenze)			
6	Alimentazioni con protezioni dedicate (magnetotermico e differenziale), sezione dei cavi conforme, morsetti serrati **IMPORTANTE**			
7	Cavo H-LINK schermato, posato separato dai cavi di potenza, schermo a terra da un solo lato			
8	Sonde (ACS, mandata C2, sonda esterna o ambiente) collegate e lette correttamente dal comando			
9	Prova in riscaldamento eseguita per almeno 30 minuti con funzionamento stabile			
10	Prova ACS eseguita: l'accumulo si riscalda e la valvola a 3 vie commuta correttamente			
11	Prova in raffreddamento (se prevista): scarico condensa e isolamento anticondensa verificati			
12	A fine prova nessun allarme attivo sul comando e sul display a 7 segmenti **IMPORTANTE**			
13	Comando configurato: data e ora, lingua, curve climatiche, fasce orarie, antilegionella			
14	Connettività (airCloud Home / ATW-IOT) configurata e impianto registrato, se presente			
15	Cliente istruito su uso, manutenzione e allarmi; manuali consegnati			
16	Rubinetti dell'unità esterna completamente aperti, tappi serrati, prova fughe sugli attacchi a cartella **IMPORTANTE**			
17	Carica aggiuntiva scritta sull'etichetta dell'unità esterna e dichiarata in Banca Dati F-gas			
18	Zona di protezione R290 conforme alle distanze minime del manuale (vedi sezione R290) **IMPORTANTE**			
19	Nessuna fonte di innesco nella zona: prese, interruttori, lampade, fiamme libere, superfici a 360 °C o più **IMPORTANTE**			
20	Nessuna apertura dell'edificio nella zona: porte, finestre, prese d'aria, bocche di lupo, cantine, tombini, scarichi **IMPORTANTE**			
21	Valvola di ritegno installata sull'ingresso acqua dell'unità esterna (valvola antigelo tra unità e valvola di ritegno) **IMPORTANTE**			
22	Scarico della valvola di sicurezza e sistema di degassaggio dell'unità esterna liberi, non convogliati verso l'interno **IMPORTANTE**			
23	Verifica fughe con rilevatore idoneo ai gas infiammabili: nessuna fuga **IMPORTANTE**			
24	Gruppo di sicurezza (valvola 7 bar) e riduttore di pressione installati sull'ingresso acqua fredda del serbatoio **IMPORTANTE**			
25	Serbatoio riempito e sfiatato prima di alimentare il riscaldatore elettrico **IMPORTANTE**			
26	Scarico della valvola di sicurezza convogliato e scarico condensa dell'unità esterna libero			
27	Kit ATW-CP-05 installato (necessario per la garanzia estesa del serbatoio)			

NOTE

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

ESITO DEL PRIMO AVVIAMENTO

Esito automatico

Motivi

Esito confermato dal tecnico

Il cliente desidera essere contattato per la manutenzione ordinaria?

Recapito preferito

FIRME

Firma Installatore	Firma cliente	Firma Tecnico SAT
Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)	Nome e cognome (compilato dai dati, modificabile)
Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)	Firma (toccare il campo per firmare)

CONSENSI

- ☐ Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR)
- ☐ Consenso ad essere contattato per sondaggi a fini del controllo qualità del servizio
- ☐ Autorizzo BHC e il SAT a contattarmi per proporre la manutenzione ordinaria dell'impianto (facoltativo)

Firma cliente per accettazione

I dati personali sono trattati da Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica. Informativa completa su www.hitachiaircon.com.

INVIO DEL VERBALE

Cartolina garanzia firmata dal cliente? (versione con cartolina)

Destinatari suggeriti

Invia per mail

Il pulsante apre il programma di posta con il verbale allegato e i destinatari: email del cliente e del SAT; se la cartolina garanzia è firmata dal cliente, anche service-italia@bosch-hcgroup.com. Controllare e inviare.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Conferma la tua garanzia

Pompe di calore Hitachi Yutaki / airH2O - garanzia 2 + 3 anni



Modelli interessati (unità esterne; la garanzia vale anche per le unità interne abbinate)

- **Yutaki M:** RASM-VR2E (2-3 HP) / RASM-R1E - RASM-VR1E (4-7 HP)
- **airH2O 600 S / S Combi / Nordic:** RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E / RAS-WHNPE
- **airH2O 800 M / H / H Combi:** RASM-VTW2E
- **In Wall:** unità esterna airH2O 600 S di riferimento

DATI IMPIANTO E UTENTE FINALE

Utente finale (nome e cognome / ragione sociale)

Telefono

Indirizzo di installazione

E-mail

Palazzina / scala / interno (nuove costruzioni)

Unità n.

di (totale)

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

N. avviamento FOCUS

Data primo avviamento

Centro assistenza (SAT)

Ditta installatrice

! LA TUA GARANZIA HEATING SOLUTION AIRH2O: 2 + 3 ANNI

Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.

Estensione gratuita: ulteriori 36 mesi su tutti i componenti, manodopera esclusa (inclusa con contratto di manutenzione con un SAT autorizzato attivato entro 3 mesi dall'avviamento).

Condizione: primo avviamento obbligatorio eseguito da un SAT autorizzato; per airH2O 800 anche la visita pre-installativa.

CONFERMA LA RICEZIONE IN 3 PASSI - ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIAMENTO

1. Leggi le Condizioni Generali di Garanzia nelle pagine seguenti.

2. Firma la ricevuta nell'ultima pagina, con nome e cognome leggibili.

3. Inviala: inquadra il QR code con la fotocamera e allega la foto della ricevuta firmata, oppure scrivi a **service-italia@bosch-hcgroup.com** indicando il numero di avviamento. In alternativa consegnala al SAT o all'installatore.

GARANZIA CONVENZIONALE HITACHI

Documento aggiornato al 1° gennaio 2026

Quando acquisti un prodotto Hitachi Cooling & Heating, hai a disposizione due tipi di garanzia:

- una garanzia prevista dalla legge, che ti tutela nei confronti di chi ti ha venduto il prodotto ("garanzia legale");
- una garanzia aggiuntiva offerta volontariamente dal produttore Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. – di seguito BHC – Italia ("garanzia convenzionale").

La garanzia convenzionale si aggiunge alla garanzia legale e non la sostituisce né la riduce in alcun modo: puoi sempre far valere entrambe.

Garanzia legale

È Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Consumatore che acquista un prodotto beneficia, per legge, di una garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 170/2021. Di questa garanzia risponde per legge, nei confronti dell'acquirente, il venditore del prodotto (non il produttore).
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, ed è tenuto alla riparazione e sostituzione o, se queste risultano eccessivamente gravose, alla riduzione o restituzione del prezzo.
Se l'acquisto è effettuato da un soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Professionista/Azienda), non si applica la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, riservata ai soli Consumatori, ma la garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, che prevede termini differenti (denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta e prescrizione dell'azione entro 1 anno dalla consegna).

Garanzia convenzionale

Fermi e impregiudicati i diritti riconosciuti dalla legge (garanzia legale), di seguito sono descritte le condizioni della garanzia convenzionale offerta volontariamente dal produttore, BHC – Italia, ai sensi dell'art. 135-quinquies del Codice del Consumo, che si aggiunge alla garanzia legale del venditore senza sostituirla né limitarla.
La garanzia convenzionale BHC – Italia si applica a tutti i prodotti per la climatizzazione a marchio Hitachi Cooling & Heating venduti e installati nel territorio italiano. I prodotti Hitachi Cooling & Heating sono progettati e commercializzati da Bosch Home Comfort Group.
Fermo restando e senza alcun pregiudizio dei diritti derivanti dalla garanzia legale, la società Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. riconosce le seguenti condizioni di garanzia convenzionale:

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano (MI), Italy
C.F. e P.IVA; 07627830966 – REA. MI-1972164
www.hitachiaircon.com

BOSCH and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany.
Hitachi Cooling & Heating products are manufactured and sold by Bosch Home Comfort Group.

SERIE RESIDENZIALE MONO E MULTI (2 + 4 ANNI):

I prodotti appartenenti alla Serie Residenziale sono coperti da una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da idonea documentazione fiscale che deve essere inviata al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Con riferimento e limitatamente ai soli guasti relativi alle schede elettroniche e al compressore, è prevista inoltre un'estensione gratuita della garanzia di 48 mesi, che decorre al termine della Base (Estensione). La fornitura di questi ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona saranno a titolo gratuito.

Per l'intera durata del periodo di Estensione, gli interventi effettuati sulle unità non includono la manodopera da parte del SAT di zona, che rimane pertanto esclusa e a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, gratuita; decorre al termine della Base.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore (ricambi e trasporto al SAT gratuiti); manodopera esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Residenziale Mono e Multi:

- airHome 800: RAC-XJ-WHBE
- airHome 600: RAC-VJ-WHAE
- airHome 400: RAC-DJ-WHAE
- airHome 200: RAC-CJ-WHAE
- airHome Floor: RAC-XJ-FHAE
- Light Commercial Canalizzabile: RAC-NPE (taglia 70: RAC-70NPD)
- airHome Ducted Slim: RAC-VJ-NHAE
- airHome Cassette 4-vie: RAC-VJ-NHAE
- Multisplit (Gamma Multizone) – unità esterna comune: RAM-G-N-HCE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE UTOPIA & IVX (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia, con riferimento e limitatamente ai componenti, è estesa gratuitamente per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione, la copertura riguarda i componenti dell'unità, mentre è espressamente esclusa la manodopera del SAT, che resta pertanto a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita, dal termine della Base.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto eseguito da un SAT autorizzato.
- Copertura durante l'estensione: componenti dell'unità compresi; manodopera del SAT esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Utopia & IVX:

- Utopia Prime: RAS-HNC2E / RAS-HRC2E / RAS-HVNC2E / RAS-HVRC2E / RAS-HVRC3
- IVX Prime: RAS-HNP2E / RAS-HRP2E / RAS-HVNP2E / RAS-HVRP2E
- IVX Centrifugo: RASC-HNPE
- IVX XH: RAS-XHNPE / RAS-XHNP1E / RAS-XHVNP1E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE VRF SET FREE (2 + 2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, inclusi ricambi e manodopera. La fornitura dei ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona sono a titolo gratuito, così come la manodopera per l'installazione dei ricambi da parte del SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 24 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato (condizione necessaria e imprescindibile).
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità, ricambi e manodopera compresi, inclusa fornitura, trasporto e installazione dei ricambi, a titolo gratuito.

Elenco modelli unità esterne – Serie VRF Set Free:

- SET FREE MINI S & L: RAS-FSNME / RAS-FSVNME / RAS-FSXNME
- air365 Max: RAS-FSXNS2E
- air365 Max Pro: RAS-FSXNP2E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE HEATING SOLUTION airH2O (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'impianto è in ogni caso obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato; al ricorrere di tale condizione è riconosciuta un'estensione gratuita della garanzia per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, con esclusione della manodopera, che rimane pertanto a carico del cliente.

Qualora venga sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia, da attivarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di avviamento, la manodopera sarà inclusa per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia.

Per il prodotto IN WALL si applicano le stesse condizioni di garanzia previste per la serie Heating Solution; resta espressamente esclusa da tali condizioni la componentistica accessoria del circuito idraulico, per la quale è prevista una garanzia limitata a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto.

Per il prodotto airH2O 800, al fine di poter usufruire delle condizioni sopra riportate, è obbligatorio, oltre al primo avviamento, l'acquisto della visita pre-installativa finalizzata alla verifica della corretta installazione, entrambi eseguiti da un SAT di zona autorizzato. Qualora il SAT riscontri il mancato rispetto delle normative sui refrigeranti del gruppo A3, non potrà procedere al primo avviamento, con conseguente decadenza dell'estensione di garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto obbligatorio, eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità; manodopera esclusa e a carico del cliente, salvo quanto segue.
- Manodopera inclusa: se sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia entro 3 mesi dalla data di avviamento, per l'intera durata dell'estensione.
- Prodotto IN WALL: stesse condizioni della serie Heating Solution, con esclusione della componentistica accessoria del circuito idraulico, coperta per soli 24 mesi dalla data di acquisto.
- Prodotto airH2O 800: condizioni applicabili solo se, oltre al primo avviamento, è stata acquistata la visita pre-installativa, entrambe eseguite da un SAT di zona autorizzato; il mancato rispetto della normativa sui refrigeranti del gruppo A3 impedisce il primo avviamento e comporta la decadenza dell'estensione.

Elenco modelli unità esterne – Serie Heating Solution airH2O:

- Yutaki M: RASM-VR2E (2-3HP) / RASM-R1E - RASM-VR1E (4-7HP)
- airH2O 600 S: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E / RAS-WHNPE
- airH2O 600 S Combi: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E
- airH2O 600 S Combi – Nordic Version: RAS-WHVRP2E
- airH2O 800 M: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H Combi: RASM-VTW2E
- Prodotto IN WALL: stessa unità esterna della serie airH2O 600 S di riferimento

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (modulo idronico) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE Yutampo e airHome Triple C (2 + 4 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia. Con riferimento e limitatamente alle schede elettroniche e al compressore, con esclusione della manodopera e del serbatoio per l'acqua calda sanitaria, i cui costi restano pertanto a carico del cliente, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Qualora l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) venga acquistato e installato contestualmente e sia attivata l'opzione di primo avviamento (eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato), anche il serbatoio per l'acqua calda sanitaria rientra nella copertura dell'estensione di garanzia (restando esclusa la manodopera), alle medesime condizioni, termini e limitazioni sopra specificati.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, automatica e gratuita.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore; esclusi manodopera e serbatoio acqua calda sanitaria, a carico del cliente.
- Estensione al serbatoio: se acquistato e installato contestualmente l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) e attivato il primo avviamento da un SAT di zona autorizzato, il serbatoio rientra nella copertura (manodopera comunque esclusa), alle stesse condizioni e limiti.

Elenco modelli unità esterne – Serie Yutampo e airHome Triple C:

- Yutampo R32: RAW-RHC (bollitore collegato: TAW-RHC)
- airHome Triple C: RAM-Y-N-HAE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (o al bollitore) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE PRIMAIRY (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Primairy:

- Primairy (Canalizzata / Cassette 4-vie / Soffitto-Pavimento) – unità esterna comune: RAS-UFESNH1 (versione monofase) / RAS-UFESMH1 (versione trifase)

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE SAMURAI (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'unità costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il riconoscimento della garanzia e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione necessaria: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato, condizione imprescindibile per il riconoscimento della garanzia.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Samurai:

- Samurai S: RHMA-AVN
- Samurai M: RHMA-AX
- Samurai L: RCME-WH1

Nota: le unità Samurai sono chiller monoblocco; non è prevista un'unità interna abbinata ai fini della presente garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- Lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato sono gli unici documenti validi per riconoscere la garanzia di un prodotto e devono essere inviati al SAT di zona autorizzato per la verifica dei prodotti e per determinare la durata del periodo di garanzia.
- La garanzia convenzionale di Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. è valida solo per prodotti installati sul territorio italiano.
- La concessione della garanzia convenzionale si applica solo coinvolgendo una figura appartenente alla rete di SAT autorizzati, incaricata di identificare l'anomalia e provvedere al ripristino della funzionalità.
- Ogni intervento non imputabile a difettosità del prodotto e derivante da errori d'installazione, mancato rispetto di quanto indicato nei cataloghi e nei manuali tecnici, carente o errata manutenzione, manomissione o modifica del prodotto, non rientra negli interventi coperti da garanzia.
- Decaduto il periodo di garanzia, ogni intervento sarà a carico del Cliente.

CONDIZIONI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ

- In conformità alle norme e alle leggi vigenti in materia di sicurezza, le apparecchiature installate devono essere agevolmente e integralmente accessibili e raggiungibili in condizioni di sicurezza da parte del SAT di zona autorizzato e incaricato a svolgere qualsiasi operazione di diagnosi o riparazione.
- Eventuali criticità specifiche del sito di installazione devono essere preventivamente comunicate al momento della richiesta di intervento. In ogni caso, il Cliente è tenuto a ripristinare e garantire le condizioni di sicurezza del sito necessarie allo svolgimento dell'intervento.
- Le spese derivanti da tali attività di adeguamento o ripristino non sono in alcun caso a carico del Service BHC – Italia o del SAT di zona incaricato.
- Il SAT di zona può, qualora ritenga per qualsiasi comprovata ragione che il luogo o le condizioni di lavoro non siano sicure, rifiutare l'intervento, segnalando le criticità riscontrate a BHC – Italia per le opportune valutazioni. Qualora, a seguito di verifica in loco, non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per l'esecuzione dell'intervento, come opportunamente documentato dal SAT autorizzato, l'intervento verrà annullato e il costo della chiamata sarà addebitato al Cliente.

AMBITO DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto sopra, BHC – Italia riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che presentino anomalie riconducibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di seguito elencati:

- Il prodotto deve essere installato in conformità alle istruzioni riportate nei cataloghi tecnici e nei manuali di installazione, esclusivamente da installatori in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- Il prodotto deve essere mantenuto in buono stato di conservazione, con uso corretto e manutenzione diligente.
- Il Cliente non deve aver effettuato interventi diretti sul prodotto né tramite terzi non autorizzati da BHC – Italia, inclusi tentativi di riparazione o sostituzione di componenti.
- Gli interventi eseguiti dal SAT di zona autorizzato durante il periodo di garanzia non comportano proroga, rinnovo o estensione della garanzia originale.
- I ricambi forniti in vendita al di fuori del periodo di garanzia, se installati da personale autorizzato BHC – Italia, sono coperti da un'autonoma garanzia della durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di installazione.

- I sistemi appartenenti alle serie VRF, Heating Solution e Samurai devono essere obbligatoriamente avviati dal SAT di zona autorizzato. L'eventuale carica aggiuntiva di refrigerante, qualora necessaria, è a carico del Cliente (in persona del soggetto incaricato dell'installazione). Il SAT di zona autorizzato deve essere messo in condizione di verificare la corretta esecuzione del vuoto; in caso di impossibilità a eseguire tale verifica, la garanzia decadrà.
- L'avviamento eseguito dal SAT di zona autorizzato non costituisce in alcun modo collaudo, approvazione o validazione dell'intera installazione, che rimane sotto la piena responsabilità dell'installatore incaricato dal Cliente.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

La presente garanzia non copre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- Qualsiasi manipolazione impropria o non autorizzata dei parametri di configurazione del sistema.
- Danni a persone o cose derivanti da installazione non conforme alla normativa vigente, da impianti non realizzati a regola d'arte e/o da manovre errate sui prodotti.
- Qualsiasi danno diretto o indiretto causato da installazioni eseguite su impianti non a norma e/o privi della prescritta Dichiarazione di Conformità dell'impianto, rilasciata ai sensi della normativa applicabile. In tali casi, la garanzia si intende automaticamente decaduta e resta esclusa ogni responsabilità del Fornitore.
- Danni o difetti causati da stoccaggio e/o trasporto non idonei.

RICHIESTE DI ASSISTENZA

Per attivare la garanzia o richiedere un intervento di assistenza tecnica, è possibile utilizzare i seguenti canali:

- Contact Center BHC – Italia al numero 02 94751456 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00
- Sito internet: sezione "Contattaci" del sito https://www.hitachiaircon.com/it/contattaci
- Rete SAT di zona: individuabile tramite il localizzatore presente sul sito all'indirizzo https://www.hitachiaircon.com/it/centri-di-assistenza o tramite il Contact Center.
- Indirizzo e-mail dedicato: service-italia@bosch-hcgroup.com

Documenti da allegare alla richiesta: lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Ricevuta di consegna e presa visione

Da firmare e restituire a Bosch Home Comfort - service-italia@bosch-hcgroup.com

Utente finale

N. avviamento FOCUS

Indirizzo di installazione

Unità n.

di

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

Data primo avviamento

MODALITÀ DI CONSEGNA (A CURA DEL TECNICO SAT)

Barrare una voce		SI
1	Consegnate all'utente finale presente al primo avviamento e firmate sul posto	
2	Utente finale non presente: cartolina stampata e lasciata in busta nell'unità avviata (indicare dove) o allegata al modulo intervento	
3	Consegnate alla ditta installatrice / impresa costruttrice, che si impegna a consegnarle all'utente finale	

Posizione della busta nell'unità (es. vano quadro elettrico dell'unità interna / modulo idronico)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione delle **Condizioni Generali di Garanzia Hitachi Cooling & Heating** (documento aggiornato al 1° gennaio 2026) allegate al presente documento.

FIRME

Utente finale (firma leggibile)	Tecnico SAT	Ditta installatrice (se presente)
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

Utente non presente: il SAT stampa questa cartolina, la lascia in busta nell'unità avviata oppure la allega al modulo intervento, fotografa la busta e lo segnala nel verbale. L'utente invia la ricevuta firmata con il QR code della prima pagina o a **service-italia@bosch-hcgroup.com**.

RISERVATO A BOSCH HOME COMFORT

Il tecnico BHC che riceve la cartolina firmata la verifica (dati completi, firma leggibile, corrispondenza con l'avviamento) e la inserisce sul portale **FOCUS** nella scheda dell'avviamento.

Cartolina ricevuta il

Verificata da (tecnico BHC)

Inserita su FOCUS il

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Conferma la tua garanzia

Hitachi Yutampo e airHome Triple C - garanzia 2 + 4 anni



Modelli interessati (unità esterne; la garanzia vale anche per le unità interne abbinate)

- **Yutampo R32:** RAW-RHC (bollitore TAW-RHC)
- **airHome Triple C:** RAM-Y-N-HAE

DATI IMPIANTO E UTENTE FINALE

Utente finale (nome e cognome / ragione sociale)

Telefono

Indirizzo di installazione

E-mail

Palazzina / scala / interno (nuove costruzioni)

Unità n.

di (totale)

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

N. avviamento FOCUS

Data primo avviamento

Centro assistenza (SAT)

Ditta installatrice

LA TUA GARANZIA YUTAMPO / TRIPLE C: 2 + 4 ANNI

Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.

Estensione gratuita: ulteriori 48 mesi su schede elettroniche e compressore, esclusi manodopera e serbatoio ACS.

Serbatoio: coperto anche lui se è installato l'anodo elettronico ATW-CP-05 e il primo avviamento è eseguito da un SAT autorizzato.

CONFERMA LA RICEZIONE IN 3 PASSI - ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIAMENTO

1. Leggi le Condizioni Generali di Garanzia nelle pagine seguenti.

2. Firma la ricevuta nell'ultima pagina, con nome e cognome leggibili.

3. Inviala: inquadra il QR code con la fotocamera e allega la foto della ricevuta firmata, oppure scrivi a **service-italia@bosch-hcgroup.com** indicando il numero di avviamento. In alternativa consegnala al SAT o all'installatore.

GARANZIA CONVENZIONALE HITACHI

Documento aggiornato al 1° gennaio 2026

Quando acquisti un prodotto Hitachi Cooling & Heating, hai a disposizione due tipi di garanzia:

- una garanzia prevista dalla legge, che ti tutela nei confronti di chi ti ha venduto il prodotto ("garanzia legale");
- una garanzia aggiuntiva offerta volontariamente dal produttore Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. – di seguito BHC – Italia ("garanzia convenzionale").

La garanzia convenzionale si aggiunge alla garanzia legale e non la sostituisce né la riduce in alcun modo: puoi sempre far valere entrambe.

Garanzia legale

È Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Consumatore che acquista un prodotto beneficia, per legge, di una garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 170/2021. Di questa garanzia risponde per legge, nei confronti dell'acquirente, il venditore del prodotto (non il produttore).
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, ed è tenuto alla riparazione e sostituzione o, se queste risultano eccessivamente gravose, alla riduzione o restituzione del prezzo.
Se l'acquisto è effettuato da un soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Professionista/Azienda), non si applica la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, riservata ai soli Consumatori, ma la garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, che prevede termini differenti (denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta e prescrizione dell'azione entro 1 anno dalla consegna).

Garanzia convenzionale

Fermi e impregiudicati i diritti riconosciuti dalla legge (garanzia legale), di seguito sono descritte le condizioni della garanzia convenzionale offerta volontariamente dal produttore, BHC – Italia, ai sensi dell'art. 135-quinquies del Codice del Consumo, che si aggiunge alla garanzia legale del venditore senza sostituirla né limitarla.
La garanzia convenzionale BHC – Italia si applica a tutti i prodotti per la climatizzazione a marchio Hitachi Cooling & Heating venduti e installati nel territorio italiano. I prodotti Hitachi Cooling & Heating sono progettati e commercializzati da Bosch Home Comfort Group.
Fermo restando e senza alcun pregiudizio dei diritti derivanti dalla garanzia legale, la società Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. riconosce le seguenti condizioni di garanzia convenzionale:

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano (MI), Italy
C.F. e P.IVA; 07627830966 – REA. MI-1972164
www.hitachiaircon.com

BOSCH and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany.
Hitachi Cooling & Heating products are manufactured and sold by Bosch Home Comfort Group.

SERIE RESIDENZIALE MONO E MULTI (2 + 4 ANNI):

I prodotti appartenenti alla Serie Residenziale sono coperti da una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da idonea documentazione fiscale che deve essere inviata al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Con riferimento e limitatamente ai soli guasti relativi alle schede elettroniche e al compressore, è prevista inoltre un'estensione gratuita della garanzia di 48 mesi, che decorre al termine della Base (Estensione). La fornitura di questi ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona saranno a titolo gratuito.

Per l'intera durata del periodo di Estensione, gli interventi effettuati sulle unità non includono la manodopera da parte del SAT di zona, che rimane pertanto esclusa e a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, gratuita; decorre al termine della Base.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore (ricambi e trasporto al SAT gratuiti); manodopera esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Residenziale Mono e Multi:

- airHome 800: RAC-XJ-WHBE
- airHome 600: RAC-VJ-WHAE
- airHome 400: RAC-DJ-WHAE
- airHome 200: RAC-CJ-WHAE
- airHome Floor: RAC-XJ-FHAE
- Light Commercial Canalizzabile: RAC-NPE (taglia 70: RAC-70NPD)
- airHome Ducted Slim: RAC-VJ-NHAE
- airHome Cassette 4-vie: RAC-VJ-NHAE
- Multisplit (Gamma Multizone) – unità esterna comune: RAM-G-N-HCE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE UTOPIA & IVX (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia, con riferimento e limitatamente ai componenti, è estesa gratuitamente per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione, la copertura riguarda i componenti dell'unità, mentre è espressamente esclusa la manodopera del SAT, che resta pertanto a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita, dal termine della Base.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto eseguito da un SAT autorizzato.
- Copertura durante l'estensione: componenti dell'unità compresi; manodopera del SAT esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Utopia & IVX:

- Utopia Prime: RAS-HNC2E / RAS-HRC2E / RAS-HVNC2E / RAS-HVRC2E / RAS-HVRC3
- IVX Prime: RAS-HNP2E / RAS-HRP2E / RAS-HVNP2E / RAS-HVRP2E
- IVX Centrifugo: RASC-HNPE
- IVX XH: RAS-XHNPE / RAS-XHNP1E / RAS-XHVNP1E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE VRF SET FREE (2 + 2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, inclusi ricambi e manodopera. La fornitura dei ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona sono a titolo gratuito, così come la manodopera per l'installazione dei ricambi da parte del SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 24 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato (condizione necessaria e imprescindibile).
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità, ricambi e manodopera compresi, inclusa fornitura, trasporto e installazione dei ricambi, a titolo gratuito.

Elenco modelli unità esterne – Serie VRF Set Free:

- SET FREE MINI S & L: RAS-FSNME / RAS-FSVNME / RAS-FSXNME
- air365 Max: RAS-FSXNS2E
- air365 Max Pro: RAS-FSXNP2E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE HEATING SOLUTION airH2O (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'impianto è in ogni caso obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato; al ricorrere di tale condizione è riconosciuta un'estensione gratuita della garanzia per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, con esclusione della manodopera, che rimane pertanto a carico del cliente.

Qualora venga sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia, da attivarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di avviamento, la manodopera sarà inclusa per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia.

Per il prodotto IN WALL si applicano le stesse condizioni di garanzia previste per la serie Heating Solution; resta espressamente esclusa da tali condizioni la componentistica accessoria del circuito idraulico, per la quale è prevista una garanzia limitata a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto.

Per il prodotto airH2O 800, al fine di poter usufruire delle condizioni sopra riportate, è obbligatorio, oltre al primo avviamento, l'acquisto della visita pre-installativa finalizzata alla verifica della corretta installazione, entrambi eseguiti da un SAT di zona autorizzato. Qualora il SAT riscontri il mancato rispetto delle normative sui refrigeranti del gruppo A3, non potrà procedere al primo avviamento, con conseguente decadenza dell'estensione di garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto obbligatorio, eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità; manodopera esclusa e a carico del cliente, salvo quanto segue.
- Manodopera inclusa: se sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia entro 3 mesi dalla data di avviamento, per l'intera durata dell'estensione.
- Prodotto IN WALL: stesse condizioni della serie Heating Solution, con esclusione della componentistica accessoria del circuito idraulico, coperta per soli 24 mesi dalla data di acquisto.
- Prodotto airH2O 800: condizioni applicabili solo se, oltre al primo avviamento, è stata acquistata la visita pre-installativa, entrambe eseguite da un SAT di zona autorizzato; il mancato rispetto della normativa sui refrigeranti del gruppo A3 impedisce il primo avviamento e comporta la decadenza dell'estensione.

Elenco modelli unità esterne – Serie Heating Solution airH2O:

- Yutaki M: RASM-VR2E (2-3HP) / RASM-R1E - RASM-VR1E (4-7HP)
- airH2O 600 S: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E / RAS-WHNPE
- airH2O 600 S Combi: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E
- airH2O 600 S Combi – Nordic Version: RAS-WHVRP2E
- airH2O 800 M: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H Combi: RASM-VTW2E
- Prodotto IN WALL: stessa unità esterna della serie airH2O 600 S di riferimento

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (modulo idronico) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE Yutampo e airHome Triple C (2 + 4 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia. Con riferimento e limitatamente alle schede elettroniche e al compressore, con esclusione della manodopera e del serbatoio per l'acqua calda sanitaria, i cui costi restano pertanto a carico del cliente, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Qualora l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) venga acquistato e installato contestualmente e sia attivata l'opzione di primo avviamento (eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato), anche il serbatoio per l'acqua calda sanitaria rientra nella copertura dell'estensione di garanzia (restando esclusa la manodopera), alle medesime condizioni, termini e limitazioni sopra specificati.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, automatica e gratuita.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore; esclusi manodopera e serbatoio acqua calda sanitaria, a carico del cliente.
- Estensione al serbatoio: se acquistato e installato contestualmente l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) e attivato il primo avviamento da un SAT di zona autorizzato, il serbatoio rientra nella copertura (manodopera comunque esclusa), alle stesse condizioni e limiti.

Elenco modelli unità esterne – Serie Yutampo e airHome Triple C:

- Yutampo R32: RAW-RHC (bollitore collegato: TAW-RHC)
- airHome Triple C: RAM-Y-N-HAE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (o al bollitore) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE PRIMAIRY (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Primairy:

- Primairy (Canalizzata / Cassette 4-vie / Soffitto-Pavimento) – unità esterna comune: RAS-UFESNH1 (versione monofase) / RAS-UFESMH1 (versione trifase)

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE SAMURAI (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'unità costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il riconoscimento della garanzia e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione necessaria: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato, condizione imprescindibile per il riconoscimento della garanzia.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Samurai:

- Samurai S: RHMA-AVN
- Samurai M: RHMA-AX
- Samurai L: RCME-WH1

Nota: le unità Samurai sono chiller monoblocco; non è prevista un'unità interna abbinata ai fini della presente garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- Lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato sono gli unici documenti validi per riconoscere la garanzia di un prodotto e devono essere inviati al SAT di zona autorizzato per la verifica dei prodotti e per determinare la durata del periodo di garanzia.
- La garanzia convenzionale di Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. è valida solo per prodotti installati sul territorio italiano.
- La concessione della garanzia convenzionale si applica solo coinvolgendo una figura appartenente alla rete di SAT autorizzati, incaricata di identificare l'anomalia e provvedere al ripristino della funzionalità.
- Ogni intervento non imputabile a difettosità del prodotto e derivante da errori d'installazione, mancato rispetto di quanto indicato nei cataloghi e nei manuali tecnici, carente o errata manutenzione, manomissione o modifica del prodotto, non rientra negli interventi coperti da garanzia.
- Decaduto il periodo di garanzia, ogni intervento sarà a carico del Cliente.

CONDIZIONI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ

- In conformità alle norme e alle leggi vigenti in materia di sicurezza, le apparecchiature installate devono essere agevolmente e integralmente accessibili e raggiungibili in condizioni di sicurezza da parte del SAT di zona autorizzato e incaricato a svolgere qualsiasi operazione di diagnosi o riparazione.
- Eventuali criticità specifiche del sito di installazione devono essere preventivamente comunicate al momento della richiesta di intervento. In ogni caso, il Cliente è tenuto a ripristinare e garantire le condizioni di sicurezza del sito necessarie allo svolgimento dell'intervento.
- Le spese derivanti da tali attività di adeguamento o ripristino non sono in alcun caso a carico del Service BHC – Italia o del SAT di zona incaricato.
- Il SAT di zona può, qualora ritenga per qualsiasi comprovata ragione che il luogo o le condizioni di lavoro non siano sicure, rifiutare l'intervento, segnalando le criticità riscontrate a BHC – Italia per le opportune valutazioni. Qualora, a seguito di verifica in loco, non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per l'esecuzione dell'intervento, come opportunamente documentato dal SAT autorizzato, l'intervento verrà annullato e il costo della chiamata sarà addebitato al Cliente.

AMBITO DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto sopra, BHC – Italia riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che presentino anomalie riconducibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di seguito elencati:

- Il prodotto deve essere installato in conformità alle istruzioni riportate nei cataloghi tecnici e nei manuali di installazione, esclusivamente da installatori in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- Il prodotto deve essere mantenuto in buono stato di conservazione, con uso corretto e manutenzione diligente.
- Il Cliente non deve aver effettuato interventi diretti sul prodotto né tramite terzi non autorizzati da BHC – Italia, inclusi tentativi di riparazione o sostituzione di componenti.
- Gli interventi eseguiti dal SAT di zona autorizzato durante il periodo di garanzia non comportano proroga, rinnovo o estensione della garanzia originale.
- I ricambi forniti in vendita al di fuori del periodo di garanzia, se installati da personale autorizzato BHC – Italia, sono coperti da un'autonoma garanzia della durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di installazione.

- I sistemi appartenenti alle serie VRF, Heating Solution e Samurai devono essere obbligatoriamente avviati dal SAT di zona autorizzato. L'eventuale carica aggiuntiva di refrigerante, qualora necessaria, è a carico del Cliente (in persona del soggetto incaricato dell'installazione). Il SAT di zona autorizzato deve essere messo in condizione di verificare la corretta esecuzione del vuoto; in caso di impossibilità a eseguire tale verifica, la garanzia decadrà.
- L'avviamento eseguito dal SAT di zona autorizzato non costituisce in alcun modo collaudo, approvazione o validazione dell'intera installazione, che rimane sotto la piena responsabilità dell'installatore incaricato dal Cliente.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

La presente garanzia non copre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- Qualsiasi manipolazione impropria o non autorizzata dei parametri di configurazione del sistema.
- Danni a persone o cose derivanti da installazione non conforme alla normativa vigente, da impianti non realizzati a regola d'arte e/o da manovre errate sui prodotti.
- Qualsiasi danno diretto o indiretto causato da installazioni eseguite su impianti non a norma e/o privi della prescritta Dichiarazione di Conformità dell'impianto, rilasciata ai sensi della normativa applicabile. In tali casi, la garanzia si intende automaticamente decaduta e resta esclusa ogni responsabilità del Fornitore.
- Danni o difetti causati da stoccaggio e/o trasporto non idonei.

RICHIESTE DI ASSISTENZA

Per attivare la garanzia o richiedere un intervento di assistenza tecnica, è possibile utilizzare i seguenti canali:

- Contact Center BHC – Italia al numero 02 94751456 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00
- Sito internet: sezione "Contattaci" del sito https://www.hitachiaircon.com/it/contattaci
- Rete SAT di zona: individuabile tramite il localizzatore presente sul sito all'indirizzo https://www.hitachiaircon.com/it/centri-di-assistenza o tramite il Contact Center.
- Indirizzo e-mail dedicato: service-italia@bosch-hcgroup.com

Documenti da allegare alla richiesta: lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Ricevuta di consegna e presa visione

Da firmare e restituire a Bosch Home Comfort - service-italia@bosch-hcgroup.com

Utente finale

N. avviamento FOCUS

Indirizzo di installazione

Unità n.

di

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

Data primo avviamento

MODALITÀ DI CONSEGNA (A CURA DEL TECNICO SAT)

Barrare una voce		SI
1	Consegnate all'utente finale presente al primo avviamento e firmate sul posto	
2	Utente finale non presente: cartolina stampata e lasciata in busta nell'unità avviata (indicare dove) o allegata al modulo intervento	
3	Consegnate alla ditta installatrice / impresa costruttrice, che si impegna a consegnarle all'utente finale	

Posizione della busta nell'unità (es. vano quadro elettrico dell'unità interna / modulo idronico)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione delle **Condizioni Generali di Garanzia Hitachi Cooling & Heating** (documento aggiornato al 1° gennaio 2026) allegate al presente documento.

FIRME

Utente finale (firma leggibile)	Tecnico SAT	Ditta installatrice (se presente)
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

Utente non presente: il SAT stampa questa cartolina, la lascia in busta nell'unità avviata oppure la allega al modulo intervento, fotografa la busta e lo segnala nel verbale. L'utente invia la ricevuta firmata con il QR code della prima pagina o a **service-italia@bosch-hcgroup.com**.

RISERVATO A BOSCH HOME COMFORT

Il tecnico BHC che riceve la cartolina firmata la verifica (dati completi, firma leggibile, corrispondenza con l'avviamento) e la inserisce sul portale **FOCUS** nella scheda dell'avviamento.

Cartolina ricevuta il

Verificata da (tecnico BHC)

Inserita su FOCUS il