


MICHALANY

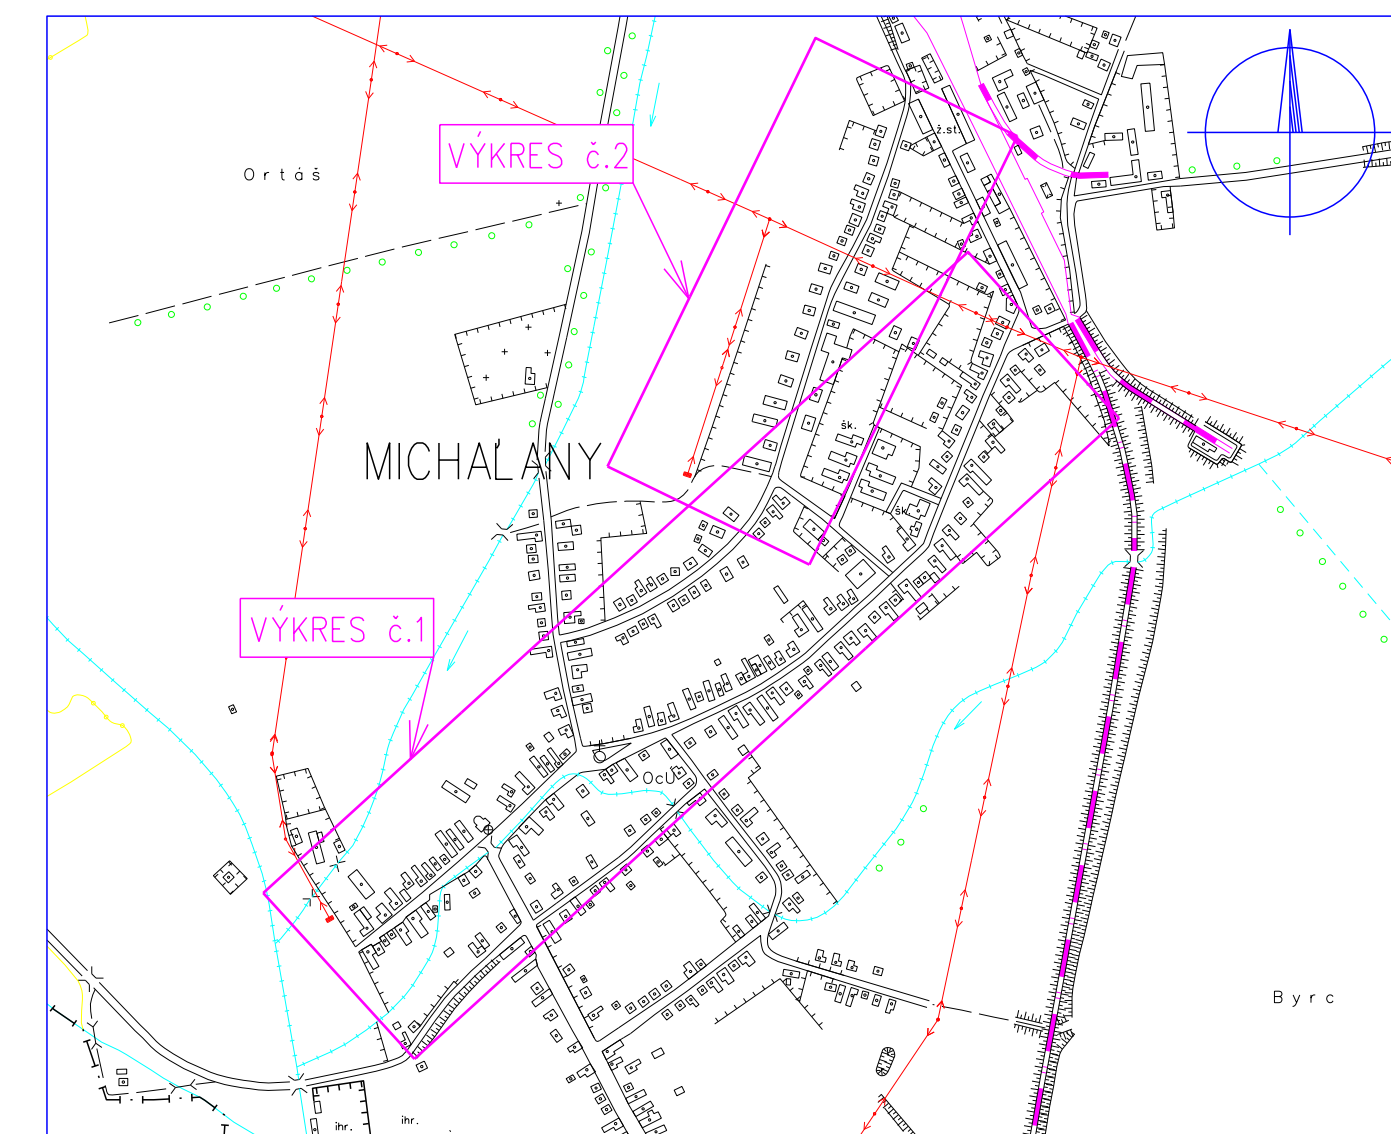

CELKOVÁ SITUÁCIA M 1 : 10 000

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ
ZNĚČISTENÉ OBLASTI: MALÉ - Z I
NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
OCHRANNE OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):
- samočinné odpojenie napájania
- dvojito alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec	SADA	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec		
PROJEKTANT	Ing. Vladimír Oravec		
VEDÚCI VÝKRES	Ing. Martin Hajduk		
STAVBA	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Michalany, okr. Trebišov		
NÁZOV STAVBY	Michalany, ul. Hlavná, Na sídlisku - NN a DP		
NÁZOV VÝKRESU	Situácia		
STUPEŇ	PROJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	1
ČÍSLO VÝKRESU	IP-10261		
DATUM	10/2019		
FORMÁT	7x44		
MERKA	1:1000		