



Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Инв. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				


БГТУ.882.033.000 СБ

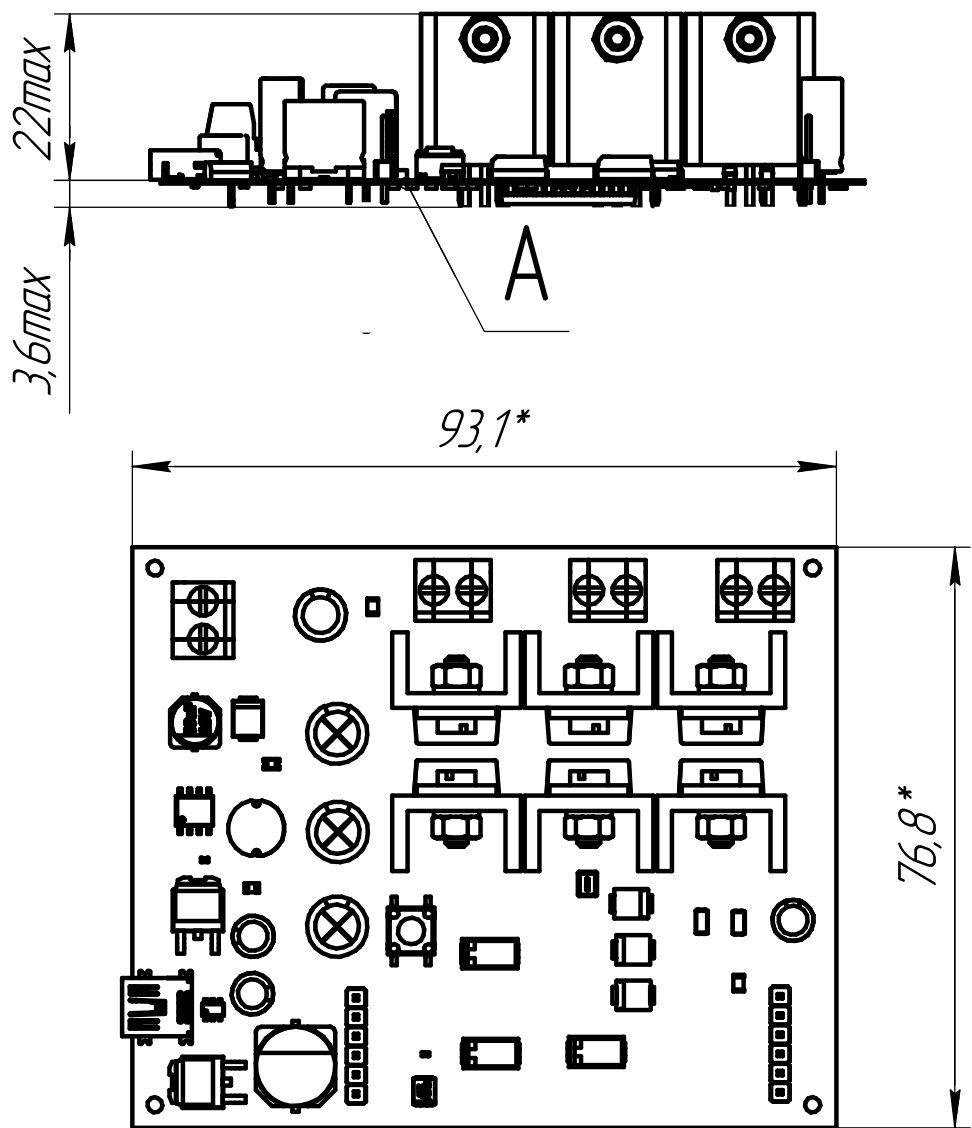

A(10:1)

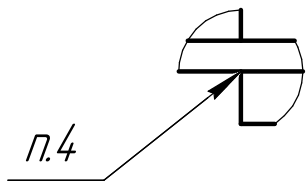

- 1.\* Размеры для справок.
2. Электромонтаж осуществлять по БГТУ.882.033.000 ЭЗ в соответствии с сеткографическими обозначениями на печатной плате.
3. Установку элементов производить в соответствии с требованиями документации производителей и ГОСТ 29137-91.
4. Паять припойной пастой NC-SMQ-90-635-85 Sn62/Pb36/Ag2 25 г ф. Indium Corporation, материал-заменитель ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
5. Печатные проводники условно не показаны.

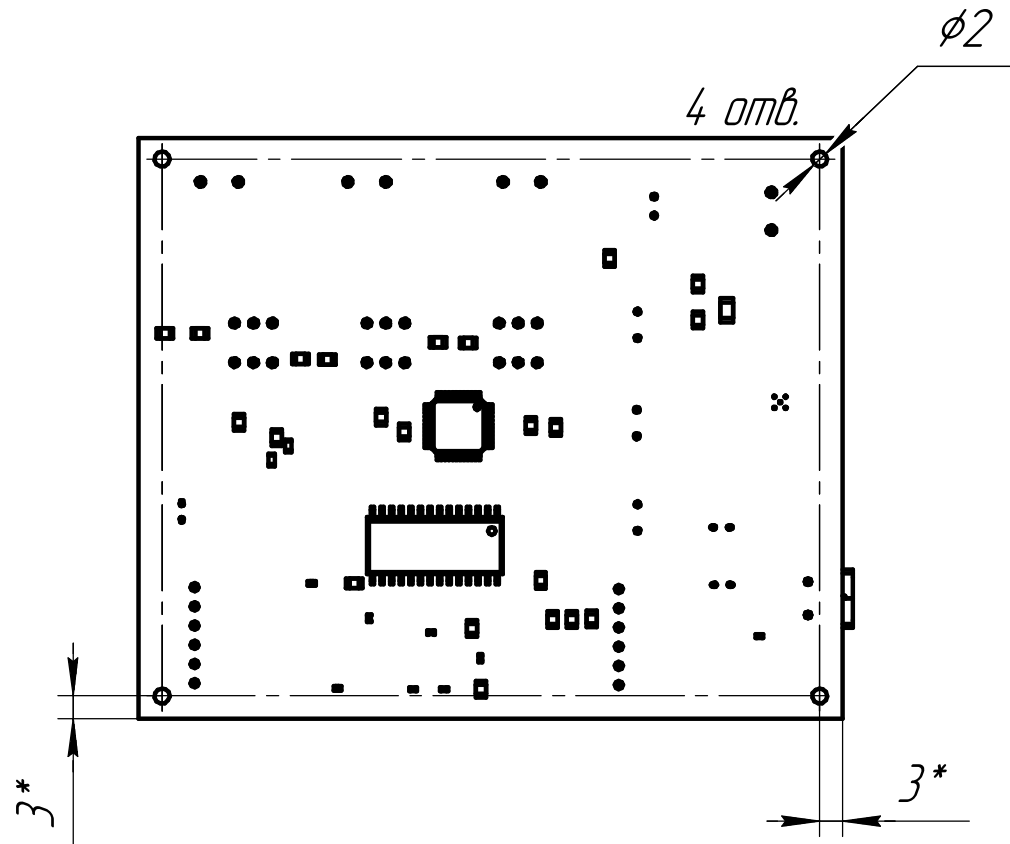

БГТУ.882.033.000 СБ				
Модуль управления электродвигателем				
Изм. Лист				
Разраб. Байко А.Ю.				
Пров. Слободзян Н.С.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Лит. Масса Масштаб				
Лист Листов 1				
Копировал Формат А3				