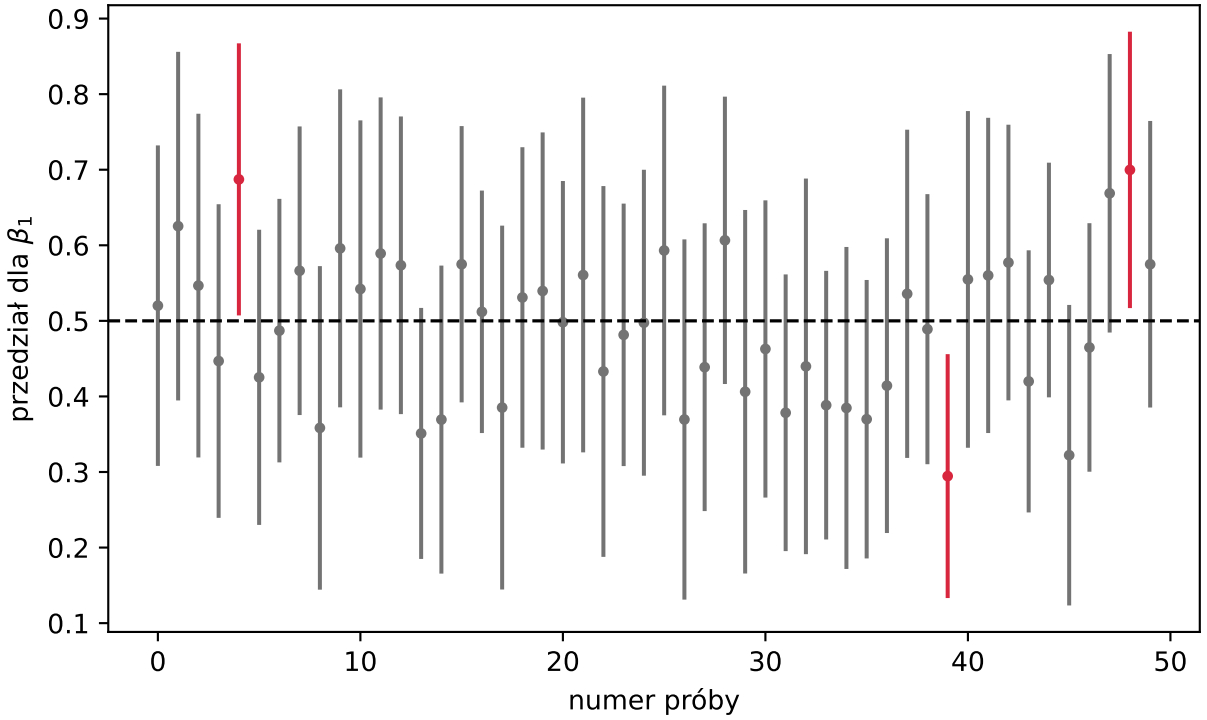
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
przedział dla β_1
0
10
20
30
40
50
numer próby