

QD1 (Uso Geral)

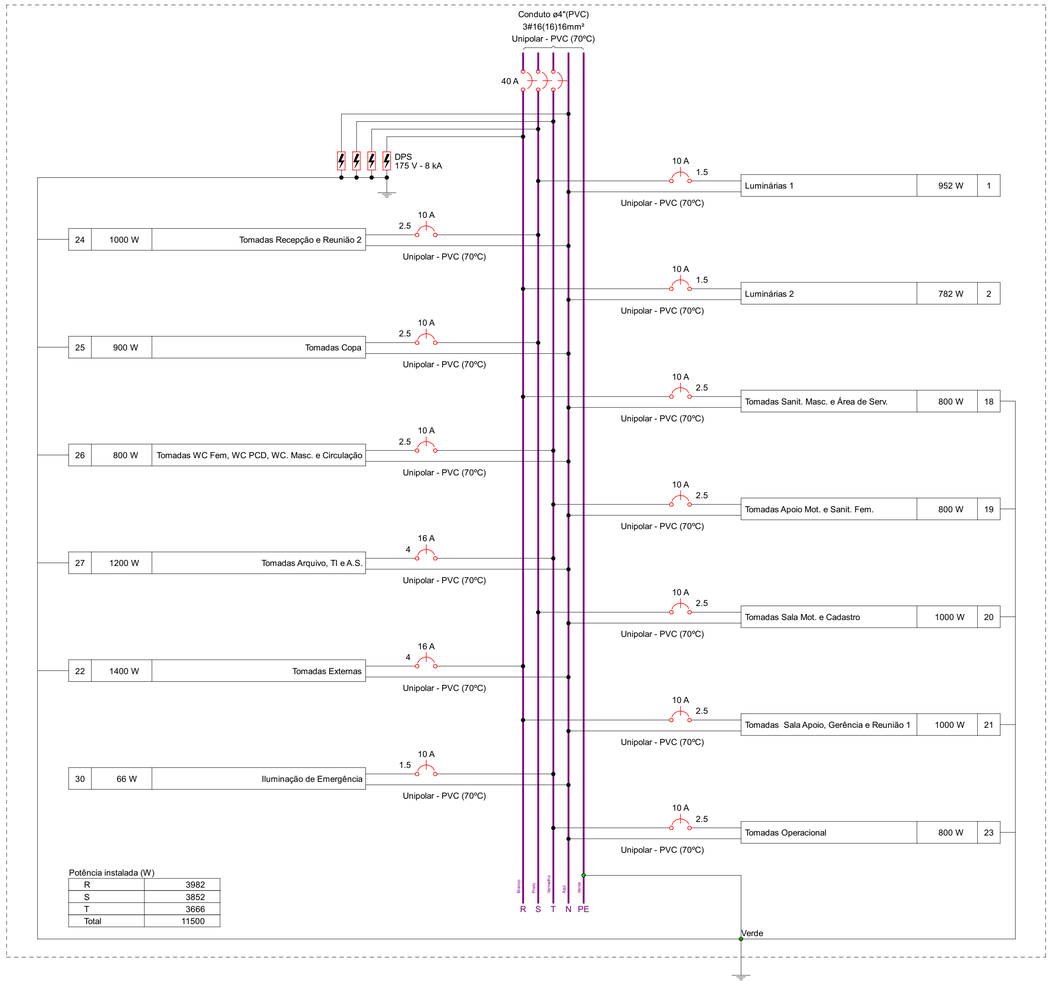

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W) 6	Iluminação (W) 34	Tomadas (W) 100	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
1	Luminárias 1	F+N	B1	127 V		28		1058	952	S		952		1.00	0.60	12.9	8.3	1.5	17.5	3	10	2.78	3.90	OK
2	Luminárias 2	F+N	B1	127 V		23		869	782	R	782			1.00	0.60	6.9	6.8	1.5	17.5	3	10	1.12	2.25	OK
18	Tomadas Sanit. Masc. e Área de Serv.	F+N+T	B1	127 V			8	889	800	R	800			1.00	0.60	11.7	7.0	2.5	24.0	3	10	2.75	3.87	OK
19	Tomadas Apoio Mot. e Sanit. Fem.	F+N+T	B1	127 V			8	889	800	T			800	1.00	0.60	11.7	7.0	2.5	24.0	3	10	2.75	3.55	OK
20	Tomadas Sala Mot. e Cadastro	F+N+T	B1	127 V			10	1111	1000	S		1000		1.00	0.60	14.6	8.7	2.5	24.0	3	10	3.51	4.63	OK
21	Tomadas Sala Apoio, Gerência e Reunião 1	F+N+T	B1	127 V			10	1111	1000	R	1000			1.00	0.60	14.6	8.7	2.5	24.0	3	10	2.31	3.44	OK
23	Tomadas Operacional	F+N+T	B1	127 V			8	889	800	T			800	1.00	0.60	11.7	7.0	2.5	24.0	3	10	1.66	2.79	OK
24	Tomadas Recepção e Reunião 2	F+N+T	B1	127 V			10	1111	1000	S		1000		1.00	0.65	13.5	8.7	2.5	24.0	3	10	1.25	2.38	OK
25	Tomadas Copa	F+N+T	B1	127 V			9	1000	900	S		900		1.00	0.65	12.1	7.9	2.5	24.0	3	10	2.07	3.20	OK
26	Tomadas WC Fem, WC PCD, WC. Masc. e Circulação	F+N+T	B1	127 V			8	889	800	T			800	1.00	0.65	10.8	7.0	2.5	24.0	3	10	0.92	2.04	OK
27	Tomadas Arquivo, TI e A.S.	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	T			1200	1.00	0.65	8.1	10.5	4	32.0	3	16	0.34	1.46	OK
22	Tomadas Externas	F+N+T	B1	127 V			14	1556	1400	R	1400			1.00	0.60	14.6	12.2	4	32.0	3	16	1.48	2.60	OK
30	Iluminação de Emergência	F+N	B1	127 V	11			66	66	T			66	1.00	0.60	0.9	0.5	1.5	17.5	3	10	0.23	1.35	OK
TOTAL					11	51	97	12770	11500	R+S+T	3982	3852	3666											

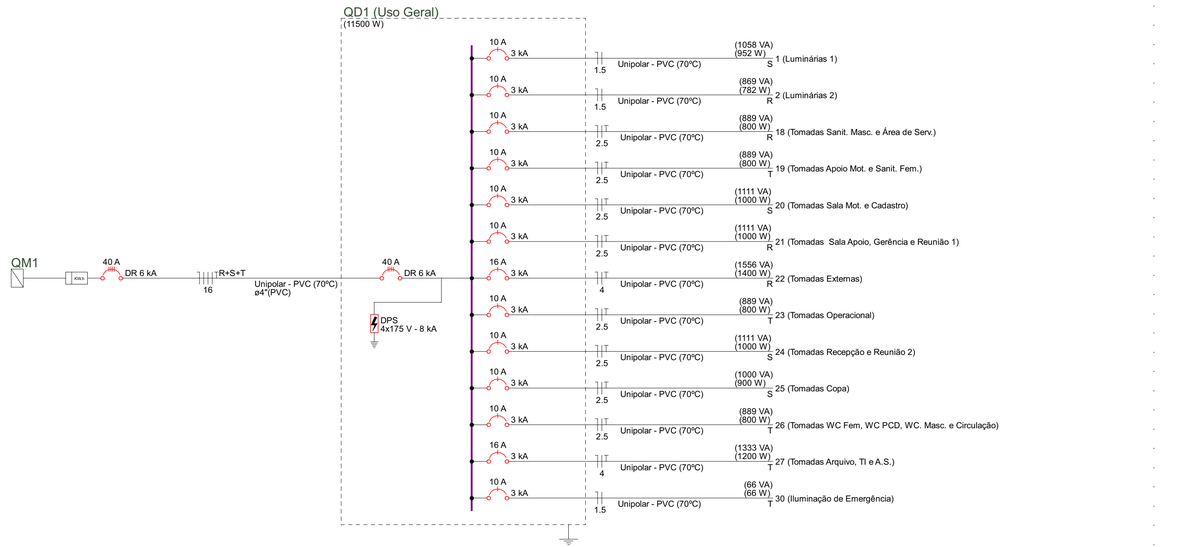

NETO LARA Engenharia e Incorporação

NETO LARA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
Av. Perimetral Noroeste, 2398 - Sala 02 - Térreo - CENTRO, Sorriso - MT
CEP 78890-090 - Tel (66)99604-7264

Obra
ESCRITÓRIO AMAGGI EM SISTEMA LIGHT STEEL FRAME
Rodovia BR 364, a 26 quilômetros de Ariquemes, Alto Paraíso - RO

Projetista
THALYTA SOUZA REIS
CREA PA nº 1521704139

Proprietário
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ nº 77.294.254/0122-81

Projeto
ELÉTRICO

Pavimento
Térreo

Conteúdo
DIAGRAMA UNIFILAR
DIAGRAMA MULTIFILAR
QUADRO DE CARGAS

Prancha 2
Conjunto 3 | Pran. Tot. 5

Data	Escala	Desenho	Conferência
20/09/2026	Indicada	Eng. Thalyta Reis	R00