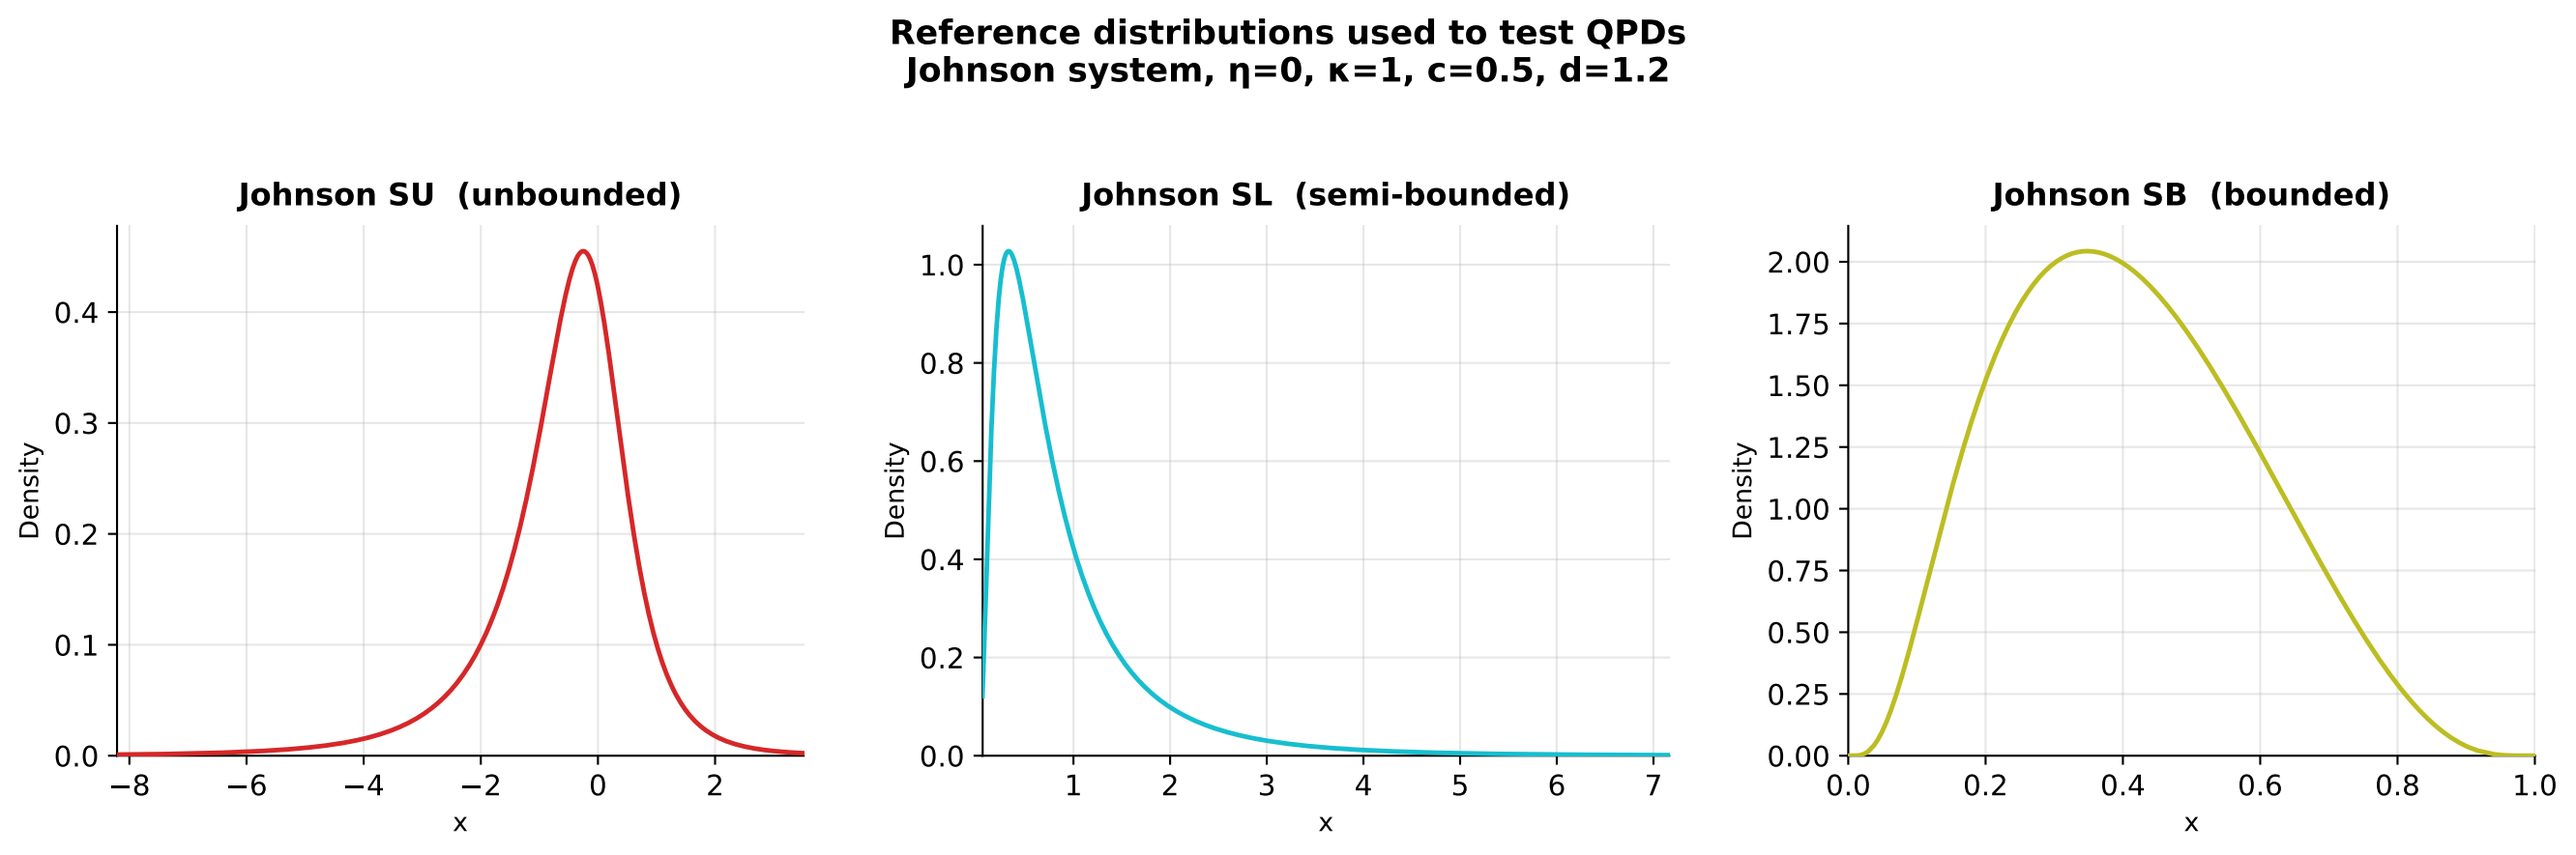
Reference distributions used to test QPDs
Johnson system, η=0, κ=1, c=0.5, d=1.2
Johnson SU (unbounded)
Johnson SL (semi-bounded)
Johnson SB (bounded)
Density
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
−8
−6
−4
−2
0
2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
2
3
4
5
6
7
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0