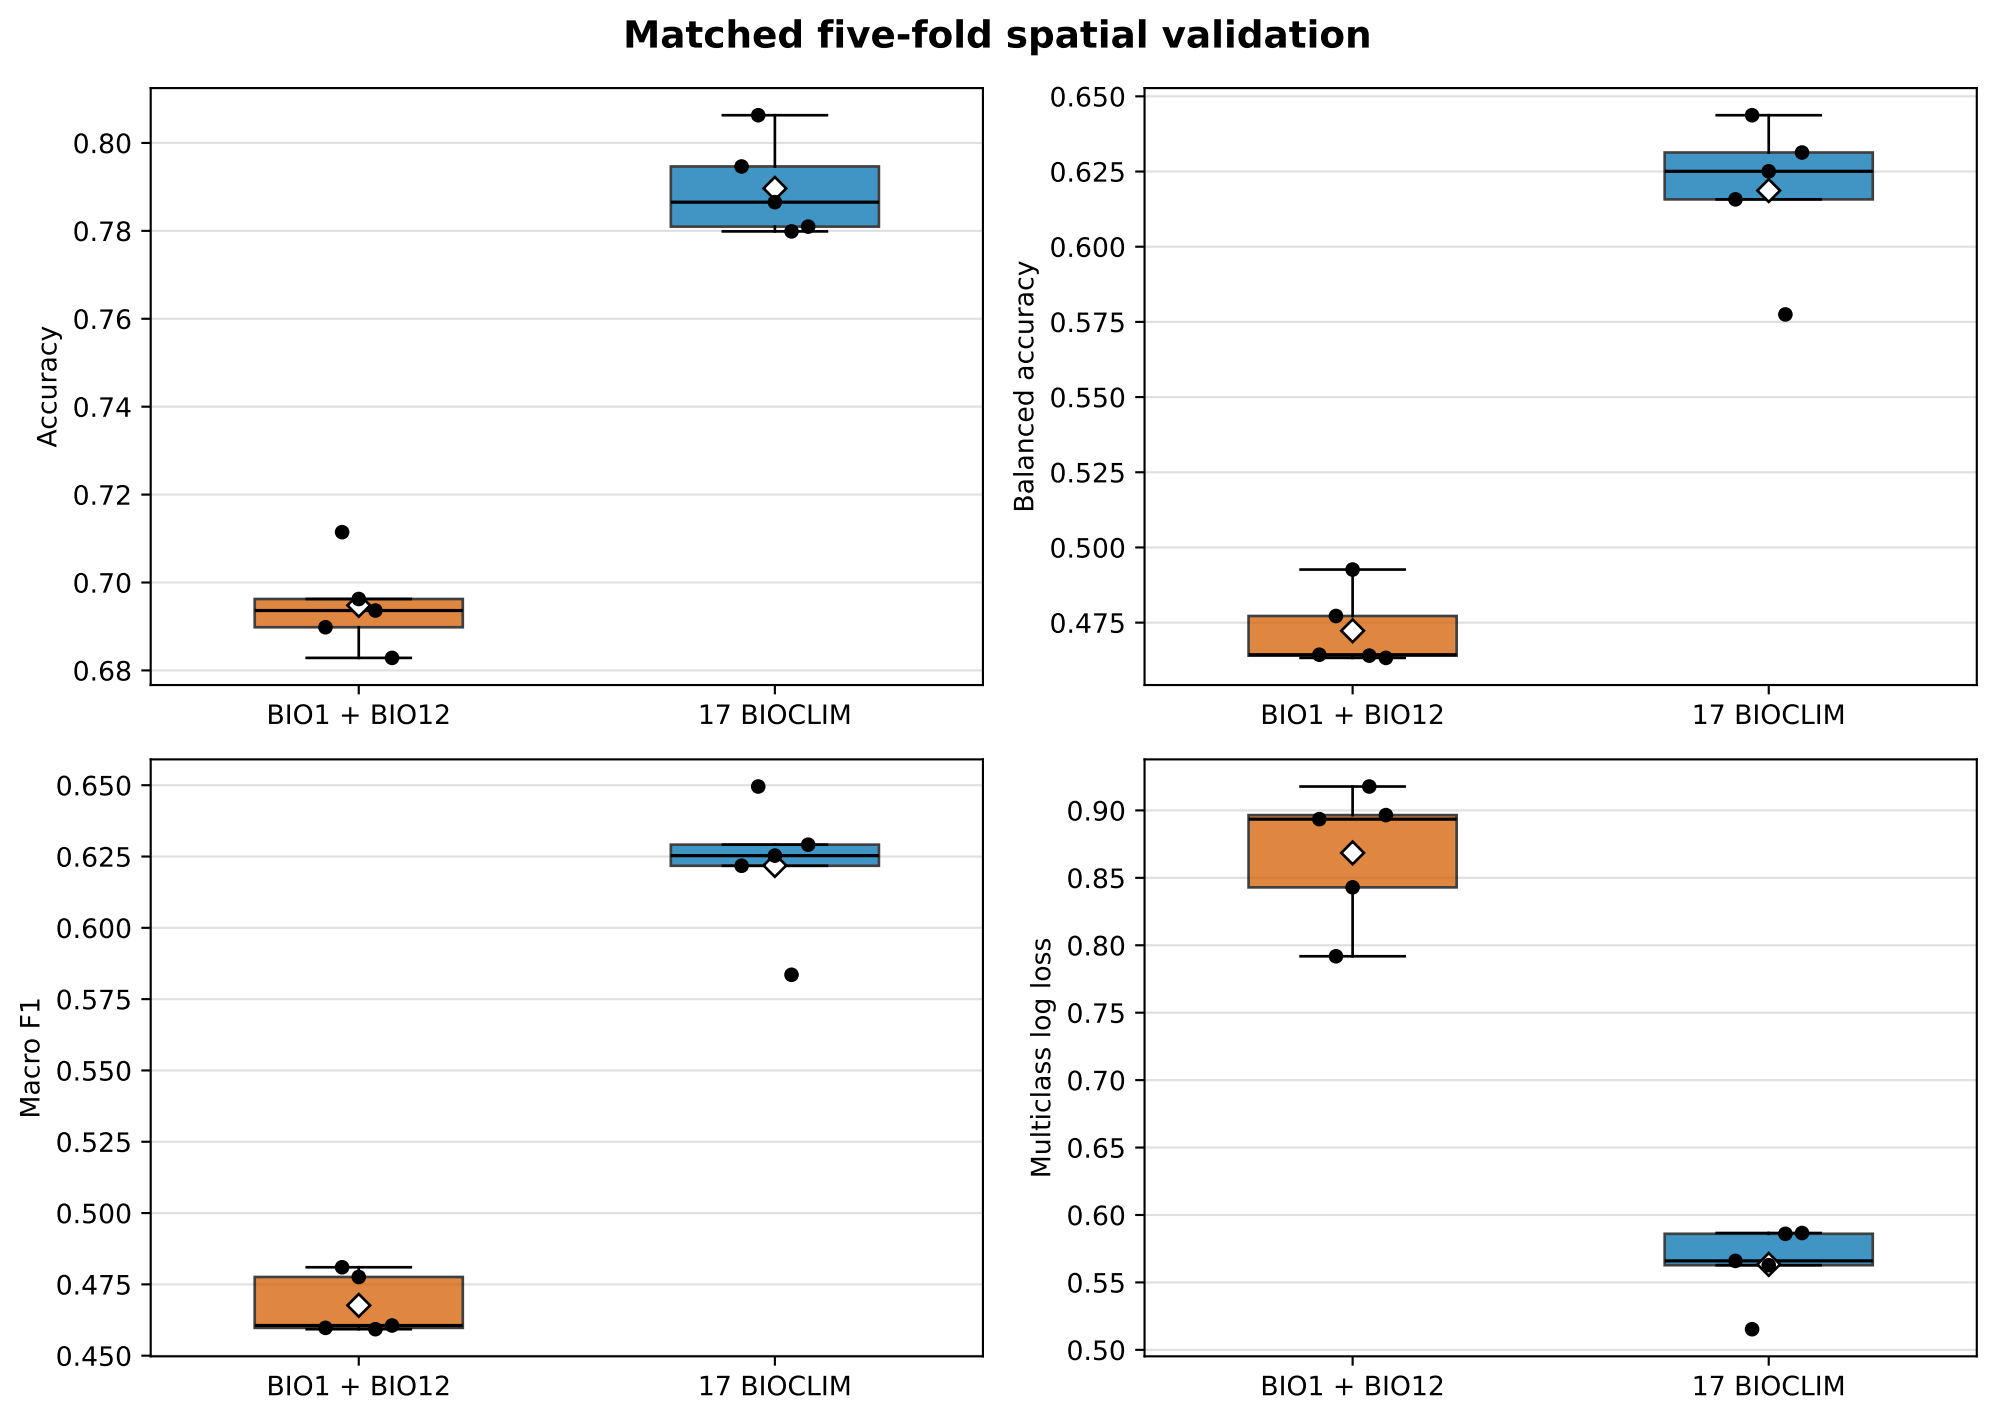
Matched five-fold spatial validation
Accuracy
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
BIO1 + BIO12
17 BIOCLIM
Balanced accuracy
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
0.525
0.500
0.475
BIO1 + BIO12
17 BIOCLIM
Macro F1
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
0.525
0.500
0.475
0.450
BIO1 + BIO12
17 BIOCLIM
Multiclass log loss
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
BIO1 + BIO12
17 BIOCLIM