

Pelsu

Kiinteistö Oy
Sturenportti
Pelastussuunnitelma



Kiinteistö Oy Sturenportti pelastussuunnitelma

Laadittu 9.2.2021

Laatija Angela Hirvo

Viimeksi päivitetty 9.6.2026

Päivittäjä Mikko Heinonen

Tämä pelastussuunnitelma on laadittu käyttäen Pelsu Pelastussuunnitelma -palvelua.

Tässä pelastussuunnitelmassa on 41 sivua.

Sisällys

1	Johdanto	5
2	Kohteen perustiedot	7
2.1	Perustiedot	7
2.2	Muut tiedot	8
3	Organisaatio	11
3.1	Kiinteistön turvallisuushenkilöt	11
3.2	Kiinteistön työsuojeluorganisaatio	12
3.3	Kiinteistön tärkeät numerot	12
3.4	Muut tärkeät numerot	13
4	Vaaratilanteet	14
5	Turvallisuusjärjestelyt	16
5.1	Sammutuskalusto	16
5.2	Suojelumallit	17
5.3	Turvalaitteet	17
5.4	Ensiapu	21
5.5	Paloturvallisuus	21
6	Muut järjestelyt	25
6.1	Hissi	25
6.2	Ilmanvaihtokone	25
6.3	Sähköautojen latauspaikka	26
7	Toimintaohjeita	27
7.1	Avun hälyttäminen	27
7.2	Sairauskohtaus tai tapaturma	28
7.3	Tulipalo	28
7.4	Toiminta palohälytystilanteessa	29
7.5	Toiminta kokoontumispaikalla	29
7.6	Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa	31
7.7	Vesivahinko	31
7.8	Väkivallan uhatessa	32
7.9	Pommiuhka	32
7.10	Yleinen vaaramerkki	33
7.11	Sähkökatkot	35
7.12	Autopalo	36
7.13	Drooniuhka	36

8	Väestönsuojelu	37
9	Liitteet	39
	Liite A Alkusammuttimien käyttöohjeet	40
	A.1 Sammuttimet	40
	A.2 Pikapaloposti	40
	Liite B Autosuoja	41

1 Johdanto

Pelastussuunnitelman laadinta, ylläpito ja tiedottaminen perustuvat pelastuslain (379/2011) vaatimukseen. Tässä pelastussuunnitelmassa on selostus:

1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3. henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. (Pelastuslaki 379/2011, 15 §.)

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen henkilöille. (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011, 2 §.)

Pelastuslaissa on myös muita vaatimuksia turvallisuudelle, näistä tärkeimpinä:

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma ja sen ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että:

1. tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen;
2. rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin;
3. pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista;
4. pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. (Pelastuslaki 379/2011, 9 §.)

Seuraavat varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti:

1. sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto;
2. sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet;
3. palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet;
4. poistumisreittien opasteet ja valaistus;
5. väestönsuojien varusteet ja laitteet. (Pelastuslaki 379/2011, 12 §.)

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpi-

teisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. (Pelastuslaki 379/2011, 14 §.)

2 Kohteen perustiedot


KOy Sturenportti sijaitsee Elimäenkadun, Sturenkadun ja Teollisuuskadun rajaamalla alueella.

Sisäänkäynnit (käyntiosoitteet)

Sturenkatu 16

Elimäenkatu 2

Teollisuuskatu 9

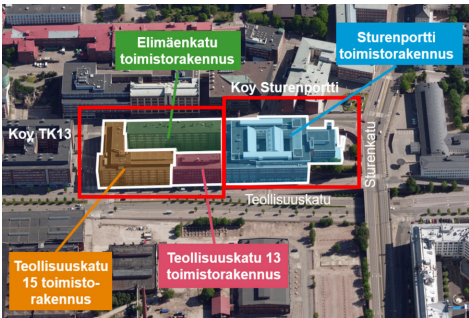

Alue

2.1 Perustiedot

Kiinteistön nimi	Kiinteistö Oy Sturenportti
Kiinteistön osoite	Sturenkatu 16 00510 HELSINKI
Rakennusten määrä	1
Rakentamisvuosi	1986
Pinta-ala	30 892 m ²
Kerrokset	7
Paloluokka	P1

2.2 Muut tiedot

Kohde kuuluu seuraavaan pelastustoimen alueeseen: Helsinki. Pelastuslaitoksen arvioitu saapumisaika kohteeseen on n. 5 minuuttia.

Paloilmoittimen hoitaja	Tom Ingberg ISS Palvelut Oy puh. 050 3553220
Paloilmoittimen keskuksen sijainti	Elimäenkatu 2 E-porras, sisäänkäynnin lähellä
Kiinteistönhoito	ISS Palvelut Oy puh. 020015500 päivystys 020015500
Sähköntarjoaja	Helen Sähköverkko Oy puh. 096171 http://www.helen.fi/
Vesiyhtiö	HSY Vesi päivystys 0915613000 https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Securitas puh. 0204912000 päivystys puh. 0204912600 http://www.securitas.fi
Kiinteistön vakuutusyhtiö	LähiTapiola puh. 080004531 http://www.lahitapiola.fi/
Kokoontumispaikka	Ulko-ovien edustoilla jalkakäytävillä. Elimäenkadun, Sturenkadun ja Teollisuuskadun kohdalla.
Varakokoontumispaikka	Määritetään tarvittaessa
Putkilukko	2E ulko-oven yhteydessä.
Väestönsuojien määrä	6

Väestönsuojan sijainti VSS1	Kellarikerros, VSS 0509 (D-porras)
Väestönsuojan sijainti VSS2	Kellarikerros, VSS 0511 (D-porras)
Väestönsuojan sijainti VSS3	Kellarikerros, VSS 0609 (C-porras)
Väestönsuojan sijainti VSS4	Kellarikerros, VSS 0610 (C-porras)
Väestönsuojan sijainti VSS5	Kellarikerros, VSS 0613 (C-porras)
Väestönsuojan sijainti VSS6	1. kerros, VSS 1218 (G-porras)
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Veden pääsulku	E-portaan 1. kerroksessa lämmönjakohuoneessa
Lämmönjakohuone	Lämmönjakohuone: E-portaan 1. kerroksessa Kiinteistö on liitetty myös kaukokylmäverkkoon: Keskus sijaitsee: kellarikerroksessa, F-portaan viereinen varastotila.
Sähköpääkeskus	Rakennuksessa on kaksi sähköpääkeskusta, jotka sijaitsevat: - C-portaan 1. kerros - E-portaan 1. kerros
Muuntamon sijainti	C- ja E-portaan 1. kerros
Ilmanvaihtokone	Konehuoneet 6. kerroksessa (E- ja F-porras) ja B-portaan ullakkokerroksessa
Ilmanvaihdon hätä-seis	Elimäenkatu 2 E-porras. Kiinteistön ilmanvaihto pysähtyy myös automaattisesti palohälytyksen yhteydessä. Hätätilanteessa kuka tahansa voi käyttää iv-hätäseis painiketta, rikkomalla suojalasin ja painamalla painiketta.



Lämmönjakohuoneen laitteisto



Sähköpääkeskuksen laitteisto



Veden pääsulku

3 Organisaatio

Sture 697 henkilökunta
YIT Rakennus Oy
puh. 050 5608835
sture697@yit.fi

3.1 Kiinteistön turvallisuushenkilöt

Väestönsuojan hoitaja, ylläpitopäällikkö

-
Mikko Heinonen
YIT Rakennus Oy
puh. 020 433111
mikko.1.heinonen@yit.fi

Väestönsuojan hoitaja VSS1, VSS2, VSS3, VSS4, VSS5

Tom Ingberg / ISS

Väestönsuojan vastuhenkilö VSS1

Mikko Heinonen
puh. 040 6126084
mikko.1.heinonen@yit.fi

Väestönsuojan vastuhenkilö VSS2

Mikko Heinonen
puh. 040 6126084
mikko.1.heinonen@yit.fi

Väestönsuojan vastuhenkilö VSS3	Mikko Heinonen puh. 040 6126084 mikko.1.heinonen@yit.fi
Väestönsuojan vastuhenkilö VSS4	Mikko Heinonen puh. 040 6126084 mikko.1.heinonen@yit.fi
Väestönsuojan vastuhenkilö VSS5	Mikko Heinonen puh. 0406126084 mikko.1.heinonen@yit.fi
Sähkölaitteiston käytön johtaja	Markku Kauranen / ISS Palvelut Oy puh. 040 4686635

3.2 Kiinteistön työsuojeluorganisaatio

-

3.3 Kiinteistön tärkeät numerot

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero	Päivystysnumero
Huoltoyhtiö	ISS Palvelut Oy	020015500	020015500
Hissihuolto	Onelift Oy		0207669766
Nuohous	ISS Palvelut Oy	020015500	020015500
Vartiointiliikkeen yhteystiedot	Securitas	0204912000	0204912600

Päivystys

Tehtävä	Nimi	Puhelinnumero
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä: Hoitaja	Tom Ingberg	050 3553220
Poistumisopastus: Huoltohenkilö	ISS Palvelut Oy	0200 15500
Savunpoistolaitteisto: Huoltohenkilö	ISS Palvelut Oy	0200 15500
Sprinklerijärjestelmä: Huoltohenkilö	ISS Palvelut Oy	0200 15500

3.4 Muut tärkeät numerot

Toimija	Puhelinnumero	Päivystysajat
Hätänumero	112	24 h
Myrkytystietokeskus	0800 147 111	24 h

4 Vaaratilanteet

Vaaralla tarkoitetaan tekijää tai olosuhdetta, joka voi aiheuttaa haittaa tai saada aikaan haitallisen tapahtuman.

Riski on uhkaan liittyvä vahingon todennäköisyyden ja vakavuuden yhteisvaikutus.

Riski ja todennäköisyys	Syitä riskin toteutumiseen	Seuraus
Tuhopoltto (mahdollinen)	Roskalaatikot, -lavat, pahvit, ajoneuvot	Omaisuus- ja henkilövahingot
Ongelmat poistumisessa (mahdollinen)	Merkintöjen edessä esteitä, poistumisteillä esteitä	Henkilövahingot
Tulipalo (mahdollinen)	Avotuli, tupakointi, sähkölaitteet, sähkökeskukset ja -asennukset, ajoneuvot, tulityöt	Omaisuus- ja henkilövahingot
Vahingonteot, ilkivalta (mahdollinen)	Puutteellinen valaistus/valvonta, suojaisa ympäristö	Omaisuusvahingot
Pommiuhkaus (epätodennäköinen)	Kohde/yritys ärsyttää, häiriintyneet ihmiset	Toiminnan häiriö
Varkaus (epätodennäköinen)	Katutaso, auki jäänyt henkilökunnan tilojen ovi	Omaisuusvahingot
Tapaturma (mahdollinen)	Liukkaus, rakenteet, puutteelliset suojavälineet, lumen putoaminen katolta	Toiminnan häiriö, Henkilövahingot
Vesivahinko (mahdollinen)	Puutteet huollossa/valvonnassa, jäätyminen, tukokset, laitteiden vikaantuminen, myrsky	Kustannukset, Toiminnan häiriö, Toiminnan keskeytys
Kaasuvaara (epätodennäköinen)	Lähialueen vaarallisten aineiden kuljetukset, tulipalo lähialueella	Toiminnan häiriö, Toiminnan keskeytys

Riski ja todennäköisyys	Syitä riskin toteutumiseen	Seuraus
Sähkökatkos (mahdollinen)	Salama, myrsky, laiteviat, kunnossapidon laiminlyönti	Toiminnan häiriö, Toiminnan keskeytys
Liikenneonnettomuus (mahdollinen)	Lähialueen liikenne, liikenne piha-alueella	Henkilövahingot
Väkivalta (epätodennäköinen)	Asiakas, ulkopuolinen henkilö	Henkilövahingot
Säteilyvaara (poikkeustilanne)	Säteilyonnettomuus	Suojautuminen sisätiloihin

5 Turvallisuusjärjestelyt

5.1 Sammutuskalusto

Sijainti	Sammutuskalusto	Kuvaus
Toimitiloissa kerroksit- tain	Käsisammutin	Kiinteistössä on 6kg jauhesammuttimia ja muutama hiilidioksidi- sammutin.
Toimitiloissa kerroksit- tain	Pikapaloposti	



Pikapaloposti ja alkusammutin

Alkusammuttimet tulee tarkastaa:

- vähintään vuoden välein kun käsisammutin on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle (ulkotilat)
- vähintään kahden vuoden välein (sisätilat)

Pikapalopostit tulee tarkastaa:

- Pikapalopostien toimivuus tulee tarkastaa vuoden välein. Pikapalopostien letkujen koeponnistus tulee tehdä

viiden vuoden välein.

5.2 Suojelumallit

Sturenkatu 16

Tyyppi	Kerrokset	Toteutuksen kuvaus
Yhteissuojelumalli	Toimijoittain	Toimijat huolehtivat omien tilojensa turvallisuudesta. Toimijoiden tulee ilmoittaa epäkohdista huoltoyhtiölle tai kiinteistömanagerille. Toimijat huolehtivat omien tilojensa tyhjentämisestä palohälytystilanteessa.

5.3 Turvalaitteet

Sprinklerilaitteisto

Sprinklerijärjestelmä on automaattinen palonsammutusjärjestelmä, joka aloittaa palon sammutuksen ruiskuttamalla vettä palokohteeseen ja välittää samalla palohälytyksen hätäkeskukseen. Laitteiston toiminta perustuu siihen, että lämpötilan ylitettyä tietyn arvon, sprinklerin kapseli rikkoutuu ja vesi pääsee virtaamaan sprinklerin läpi.

Sprinklerilaitteiston ylläpito toteutetaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Laitteiston ylläpitoon liittyen tehdään kuukausittain koestukset ja kahden vuoden välein määrääaikaistarkastukset.

Sprinklerijärjestelmä

Kuvaus	Automaattinen sammutusjärjestelmä
Keskuksen sijainti	1. kerroksessa lämmönjakohuoneessa (E-porras)
Kattavuus	Kiinteistön parkkihallin tiloissa on automaattinen sprinklerisammutusjärjestelmä, joka kattaa parkkihallin kaikki kolme tasoa ja kellarikerroksen sekä varastotiloja. Sprinklerin syöttöliittimet Elimäenkadulla katutasossa, 2E-portaan sisäänkäynnin vieressä.
Huoltohenkilö	ISS Palvelut Oy puh. 0200 15500



Sprinklerikeskus



Sprinklerisuutin

Savunpoisto

Savunpoiston tarkoituksena on palossa syntyvien palokaasujen, savun ja lämmön poistaminen tiloista. Savunpoistolaitteet on huollettava ja kokeiltava määräajoin käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Savunpoistolaitteistoa käyttää vain pelastuslaitos.

Savunpoistolaitteisto

Kuvaus	Kiinteistön tiloissa on erillinen savunpoistojärjestelmä, johon kuuluu rappu-käytävien savunpoistoluukut. • Savunpoiston laukaisukeskus sijaitsee: 2. kerroksen Elimäenkatu 2, E-rapussa sijaitsevan paloilmoitinkeskuksen vieressä • Savunpoiston laukaisusta vastaa pelastusviranomainen, muilla ei ole oikeutta käyttää laitteistoa huolto- ja koestustöiden ulkopuolisina aikoina. Kellarin väestönsuoja/varastotilojen savunpoisto hätäpoistumiskäytävien kautta katutasolle. Kellarin paikoitus- ja muista tiloista savunpoistokuiluja katutasolle.
Keskuksen sijainti	Elimäenkatu 2 E-porras
Huoltohenkilö	ISS Palvelut Oy puh. 0200 15500



Savunpoiston laukaisukeskus

Poistumisopastus

Poistumisopastuksella osoitetaan poistuminen rakennuksesta. Viallisista tai puutteellisista opasteista on ilmoitettava kiinteistöhuoltoon.

Poistumisopastus

Kuvaus	Akkuvarmenteinen järjestelmä. Poistumisreitit ja uloskäynnit osoitettu poistumisreittiopasteilla.
Keskuksen sijainti	4-kerroksessa kaksi kappaletta. E-portaan 1-kerroksessa ja C-portaan 2-kerroksen käytävällä.
Kattavuus	Rakennuksen poistumisreitit ja uloskäynnit
Huoltohenkilö	ISS Palvelut Oy puh. 0200 15500



Poistumisreitit opastettu

Ilmanvaihdon pysäytys

Mikäli rakennukseen kohdistuu ulkoinen vaara, kuten palokaasut viereisestä rakennuksesta, tulee ilmanvaihto sulkea. Tällöin pelastusviranomaisen antaa yleensä hätätiedotteen, jossa annetaan myös lisäohjeita ja kehoitus ilmanvaihdon pysäytykseen.

Ilmanvaihdon saa pysäyttää kuka tahansa.

Ilmanvaihdon pysäytys: Elimäenkatu 2 E-porras. Kiinteistön ilmanvaihto pysähtyy myös automaattisesti palohälytyksen yhteydessä. Hätätilanteessa kuka tahansa voi käyttää iv-hätäseis painiketta, rikkomalla suojalasin ja painamalla painiketta.



IV-hätäseis

5.4 Ensiapu

Työturvallisuuslain (738/2002) 46 § mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavun järjestämisestä, annettava ohjeet ensiavun saamiseksi sekä varattava työpaikalle tai sen välittömään läheisyyteen riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

- Ensiapukoulutusta on järjestetty.
- Ambulanssi ohjataan: Lähimmälle sisäänkäynnille. Henkilökunta järjestää opastajan ulos auttajia vastaan.
- Ensiaputarvikkeista vastaa: ISS Palvelut Oy.

Kiinteistössä on saatavilla ensiaputarvikkeita seuraavasti:

Tarvike	Sijainti
Ensiapukaappi	Toimitiloissa
Defibrillaattori	3.krs ravintolan kassan vieressä

5.5 Paloturvallisuus

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä

Automaattisen paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on varoittaa kiinteistön käyttäjiä alkavasta palosta. Järjestelmä havaitsee tulipalon nopeasti ilmaisimien reagoidessa paloon ja palokellot alkavat soida. Järjestelmä välittää hälytyksen automaattisesti hätäkeskukseen.

Automaattinen paloilmoinjärjestelmä

Kuvaus	Automaattinen paloilmoinjärjestelmä. Kiinteistössä on useita paloilmoin-painikkeita, joiden avulla henkilökunta voi ilmoittaa alkavasta palosta ja va-roittaa kiinteistön muita käyttäjiä (paloilmoinpainiketta käytettäessä oltava erikseen yhteydessä hätäkeskukseen, lisätietojen ja hälytyksen oikeudellisuu-den varmistamiseksi). Hälytys ilmaistaan kohteella palokelloilla.
Keskuksen sijainti	Elimäenkatu 2 E-porras, sisäänkäynnin lähellä
Kattavuus	Kaikki tilat
Hoitaja	Tom Ingberg ISS Palvelut Oy puh. 050 3553220



Paloilmoitinkeskus

Ilmoituksensiirtoyhteyden toiminnallisuuden varmistaminen

- Määräaikaishuollot ja vikakorjaukset
- Ilmoituksensiirtoyhteyden kuukausikokeilu
- Määräaikaistarkastukset

Toimenpiteet ilmoituksensiirtoyhteyden vian ilmaantuessa

Mikäli havaitaan vika ilmoituksensiirtoyhteydessä, järjestetään kiinteistössä valvonta tehostetusti henkilökunnan voimin.

- Yhteys hätäkeskukseen
- Päivystäjä valvomaan paloilmoitinkeskusta
- Päivystäjä suorittaa tarvittaessa hätäilmoituksen ja opastaa pelastuslaitosta palokohteeseen

Palo-osastointi

Palo-osastoinnin tarkoitus on palon sattuessa estää palokaasujen ja palon leviäminen sekä turvata ihmisten poistuminen. Tämän takia on erityisen tärkeää, että palo-ovet pidetään kiinni. **Palo-ovia ei saa kiilata auki.**

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettu eri palo-osastoksi.

Käyttötavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettu eri palo-osastoiksi, jos on tarpeellista henkilöiden tai omaisuuden suojaamiseksi. (käyttötapaosastointi)

Rakennusten palo-osastoinnit:

Rakennus	Tyyppi	Kuvaus
Sturenkatu 16	Kerrososastointi, Käyttötapaosastointi	Rakennuksen paloluokka on P1. Osastoivat rakenteet tilasta riippuen EI60-EI120. Palo-osastoitu on muun muassa - rakennuksen uloskäytävinä toimivat porraskäytävät - muuntamot (EI120) ja sähköpääkeskukset - kellarin autohalli

Poistumisreitit

Poistumisturvallisuuden periaatteena on, että rakennuksen kaikista tiloista on joka hetki päästävä poistumaan vähintään kahta kulkureittiä pitkin ilman avainta tai muuta oven avausvälinettä. Ovia ei saa pitää työaikana takaluksissa. Uloskäyntien edessä ei saa säilyttää tavaraa.

Kiinteistössä on seuraavan tyyppisiä poistumisjärjestelyjä:

Rakennus	Poistumisjärjestelyt
Sturenkatu 16	Pääasialliset poistumisreitit: • Sturenkatu 16 (pääsisäänkäynti) • Teollisuuskatu 7 ja 11 • Elimäenkatu 2 ja 4 Muut poistumisreitit: • Kiinteistön sisällä pääsee liikkumaan mm. Teollisuuskatu 13 ja 15 sekä Elimäenkatu 8 kiinteistöjen puolelle. • B-rappu (Teollisuuskadun puoli) • Parkkihallin sisään- ja ulosajoluiskat Elimäenkatu 2:n puolelle. Osan ulko-ovien yhteydessä on oven hätäavauspainikkeet.

Kokoontumispaikka: Ulko-ovien edustoilla jalkakäytävillä. Elimäenkadun, Sturenkadun ja Teollisuuskadun kohdalla.

Tulityöt

Tulityöt määritellään töiksi, joissa syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa. Tällaisia töitä ovat mm. kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta, joista syntyy kipinöintiä, sekä työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avotulta tai kuuma ilmapuhallinta. Tulitöille on aina niiden palovaaran vuoksi harkittava vaihtoehtoisia menetelmiä.

Tulitöiden suorittaminen tilapäisellä tulityöpaikalla vaatii aina tulityöluvan. Tulityön suorittajalla on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Tulityölupia voivat myöntää seuraavat tulitöiden vastuuhenkilöt:

Tom Ingberg
ISS Palvelut Oy
puh. 020015500
tom.ingberg@fi.issworld.com

Paloilmoitinlaitteiston hoitajan on huolehdittava tarpeellisista irtikytkennöistä, jotta tulityöt tai muut remonttityöt eivät aiheuta aiheetonta paloilmoitusta.

Mahdolliset paloilmoitinjärjestelmän irtikytkennät on kytkettävä takaisin päälle.

6 Muut järjestelyt

6.1 Hissi

Hissi

Huoltoyritys Onelift Oy

6.2 Ilmanvaihtokone

Ilmanvaihtokone

Sijainti	Konehuoneet 6. kerroksessa (E- ja F-porras) ja B-portaan ullakkokerroksessa
Kuvaus	Koneellinen ilmanvaihto
Hätä-seis-painikkeen sijainti	Elimäenkatu 2 E-porras. Kiinteistön ilmanvaihto pysähtyy myös automaattisesti palohälytyksen yhteydessä. Hätätilanteessa kuka tahansa voi käyttää iv-hätäseis painiketta, rikkomalla suojalasin ja painamalla painiketta.



IV-hätäseis

6.3 Sähköautojen latauspaikka

Sähköautojen latauspaikka

Sijainti	Sturenportin puoleisella parkkipaikalla. Käynti parkkipaikalle Elimäenkadun puolelta.
Kuvaus	Parkkipaikalla sijaitsee kaksi merkittyä latauspistettä.

7 Toimintaohjeita

Seuraavilla sivuilla on selostus ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi. **Lue toimenpideohjeet tarkasti!**

Oikeat toimenpiteet, ratkaisut ja valinnat ehkäisevät ja rajoittavat onnettomuuksia. Vahinkoja voidaan näin minimoida tai ne voidaan poistaa kokonaan.

Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia!

7.1 Avun hälyttäminen

Kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin, pelastustoimen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä avuntarpeesta **SOITA NUMEROON: 112**

Soita hätäpuhelu itse, jos voit

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellensäan millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.

Kerro, mitä on tapahtunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää tilanteeseen oikean avun.

Kerro tarkka osoite ja kunta

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin

Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.

Toimi annettujen ohjeiden mukaan

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.

Lopeta puhelu vasta saatuasi siihen luvan

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.

ta.

Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti:

Pelastuslaitoksen hyökkäystienä toimii Elimäenkatu 2 E-rappu, jossa sijaitsee paloilmoitinkeskus.

Muissa kuin automaattisissa palohälytyksissä, sovitaan hätäilmoitusta tehtäessä mihin pelastuslaitos tulee, sekä järjestetään opastaja ulos vastaan

7.2 Sairauskohtaus tai tapaturma

Selvitä ja tarkista

- Mitä on tapahtunut?
- Tarkista henkilön tila (herääkö, hengittääkö).

Anna tarvittaessa ensiapua

- Tajuton, mutta hengittävä potilas käännetään kylkiasentoon.
- Jos henkilö ei hengitä, aloita ensiapu osaamisesi ehdoin.

Tee hätäilmoitus

- Soita numeroon **112**.
- Kerro, mistä soitat. **Sturenkatu 16, HELSINKI**
- Kerro, mitä on tapahtunut.
- Toimi ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita potilaan tilassa tapahtuneista muutoksista hätäkeskukseen.

7.3 Tulipalo

Pelasta ja varoita

- Pelasta välittömässä vaarassa olevat ja varoita muita.
- Ohjatkaa ihmiset kokoontumispaikalle.

Sammuta ja rajoita

- Yritä alkusammutusta, vältä savua. Älä vaaranna itseäsi.
- Rajoita palon sekä savun leviämistä sulkemalla palotilaan johtavat ovet ja ikkunat.

Hälytä

- Käytä paloilmoitinpainiketta palokunnan hälyttämiseen sekä varoittaaksesi muita palokelloilla.
- Päästyäsi turvalliseen paikkaan soita numeroon **112** (myös käytettyäsi paloilmoitinpainiketta).
- Kerro mistä soitat ja missä palaa (osoite ja kerros) ja onko ihmisiä vaarassa.
- Älä katkaise puhelua ennen kuin saat luvan.

Opasta

- Opasta pelastushenkilöstö paikalle.
- Hätätilanteessa pelastuslaitosta ohjataan seuraavasti: Pelastuslaitoksen hyökkäystienä toimii Elimäenkatu 2 E-rappu, jossa sijaitsee paloilmoitinkeskus.
Muissa kuin automaattisissa palohälytyksissä, sovitaan hätäilmoitusta tehtäessä mihin pelastuslaitos tulee, sekä järjestetään opastaja ulos vastaan

Hissin käyttö on tulipalon sattuessa ehdottomasti kielletty!

Evakuointitilanteessa kokoontumispaikka on: Ulko-ovien edustoilla jalkakäytävillä. Elimäenkadun, Sturenkadun ja Teollisuuskadun kohdalla.

Varakokoontumispaikka: Määritetään tarvittaessa

7.4 Toiminta palohälytystilanteessa

Rakennuksessa on automaattinen paloilmoinlaitteisto, joka antaa hälytyksen pelastuslaitokselle. Palohälytyksen kuullessaan jokaisen on viipymättä poistuttava rakennuksesta.


- Ota mukaasi ulkovaatteet, jos ne ovat lähettyvilläsi.
- Sulje ovet ja ikkunat.
- Käytä poistumiseen lähintä mahdollista poistumistietä.
- Opasta asiakkaita ja vieraita.
- Soita turvallisesta paikasta numeroon **112** ja anna lisätietoja tilanteesta. Samalla varmistat, että hätäkeskus on saanut tiedon palosta.
- Siirry kokoontumispaikalle, älä jää sisäänkäyntien edustoille.
- Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman erillistä lupaa.

Kokoontumispaikka: Ulko-ovien edustoilla jalkakäytävillä. Elimäenkadun, Sturenkadun ja Teollisuuskadun kohdalla.

Vaara on ohi vasta, kun pelastuslaitos antaa luvan palata rakennukseen. Kiinteistön turvallisuushenkilöstö välittää tiedon sisälle siirtymisestä henkilökunnalle.

7.5 Toiminta kokoontumispaikalla

Kokoontumispaikka: Ulko-ovien edustoilla jalkakäytävillä. Elimäenkadun, Sturenkadun ja Teollisuuskadun kohdalla.

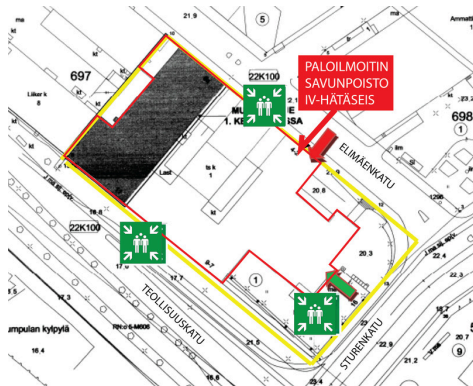

Kokoontumispaikat



Kokoontumispaikka (Elimäenkatu)



Kokoontumispaikka (Sturenkatu)



Kokoontumispaikka (Teollisuuskatu)

Kun ihmiset ovat poistuneet rakennuksesta ja edenneet kokoontumispaikalle, alkaa henkilökunnan edustaja johtaa toimintaa. Tilanteen mukaan on pohdittava, onko turvallista jäädä nimetyille kokoontumispaikalle, vai onko ihmiset ohjattava toisaalle: esimerkiksi ennalta sovittuun sisätilaan tai lähistöllä olevaan kiinteistöön.

Kokoontumispaikalta ei saa poistua ilman kokoontumispaikan vastuuhenkilön lupaa. Toimintaa kokoontumispaikalla johtaa kiinteistön turvallisuushenkilöstö. Turvallisuushenkilöstö tiedottaa tilanteen edistymisestä ja ilmoittaa milloin kiinteistöön saa palata.

Muistettavia asioita kokoontumispaikalla:

- mahdollisista loukkaantuneista huolehtiminen, ilmoitettava turvallisuushenkilöstölle
- liikuntarajoitteisista tai muuten vajaakuntoisista huolehtiminen
- ilmoitettava, mikäli tietää jonkun jääneen sisälle

Varakokoontumispaikka

Varakokoontumispaikka: Määritetään tarvittaessa

Mikäli kokoontumispaikka ei ole turvallinen, niin siirrytään suojelujohdon erikseen määrittämään turvalliseen varakokoontumispaikkaan. Myös viranomaiset osoittavat tarvittaessa suojapaikat pidempiaikaista suojautumista varten.

7.6 Liikuntarajoitteisen avustaminen hätätilanteessa

Liikuntarajoitteisten henkilöiden poistuminen rakennuksesta hätätilanteessa voi olla vaikeaa ja hidasta. Pyri auttamaan heitä mahdollisuuksiesi mukaan.

Huomioitavia asioita autettaessa liikuntarajoitteista henkilöä poistumisessa

- Auta liikuntarajoitteista poistumaan omien kykyjesi mukaan.
- Huolehdi auttamastasi henkilöstä myös ulospääsyn jälkeen.

7.7 Vesivahinko

Toimintaohjeet

- Katkaise sähköt vuotokohteesta ja sen läheisyydestä.
- Tyrehdytä vuoto esim. sulkemalla veden pääsulku, jos mahdollista.
- Ilmoita asiasta välittömästi:
 - huoltomiehelle: ISS Palvelut Oy, puh. 020015500, päivystys 020015500
- Tarvittaessa ota yhteys hätänumeroon **112**.
- Veden pääsulku: E-portaan 1. kerroksessa lämmönjakohuoneessa
- Lämmönjakohuone: Lämmönjakohuone: E-portaan 1. kerroksessa

Kiinteistö on liitetty myös kaukokylmäverkkoon:

Keskus sijaitsee: kellarikerroksessa, F-portaan viereinen varastotila.

- Sähköpääkeskus: Rakennuksessa on kaksi sähköpääkeskusta, jotka sijaitsevat:
 - C-portaan 1. kerros
 - E-portaan 1. kerros

Mikäli vesivaara uhkaa rakennuksen ulkopuolelta

- Ilmoita kiinteistönhoidolle ja tarvittaessa hätäkeskukseen 112.

Huom. Veden pääsulku sijaitsee teknisessä tilassa, johon pääsy on vain kiinteistönhuollolla.

7.8 Väkivallan uhatessa

Aseettomassa uhkaustilanteessa, toimi seuraavasti.

- Käyttäydy rauhallisesti ja pyri rauhoittamaan henkilö omalla käytökselläsi.
- Varmista, ettet käännä selkääsi tai ajaudu nurkkaan, jotta sinulla on aina pakotie uhkaavasti käyttäytyvän henkilön läheisyydestä.
- Mahdollisuuksien mukaan pyydä apua.
- Pakene ja auta muita pakenemaan paikalta

Pidä huolta omasta turvallisuudestasi. Pyri ohjaamaan uhkaava henkilö paikkaan, jossa hän ei voi olla vahingoksi muille. Tapauksen jälkeen ilmoita tapahtuneesta tarvittaessa poliisille.

Jos uhkaavalla henkilöllä on ase, toimi seuraavasti.

- Älä tee vastarintaa.
- Tee vain mitä uhkaaja käskee.
- Pyri mahdollisuuksien mukaan varoittamaan muita.
- Tilanteen jälkeen, soita 112. Kuuntele ohjeita ja toimi niiden mukaan.

Jokainen uhkaus ja havainto mahdollisesta uhkatilanteesta on otettava vakavasti ja niistä on ilmoitettava välittömästi poliisille.

7.9 Pommiuhka

Pommiuhkaus on usein perätön ja häiriintyneen ihmisen tekemä, mutta se on silti aina otettava vakavasti ja jokaisesta uhkauksesta tulee ilmoittaa poliisille. Tärkeää tilanteessa on säilyttää oma maltti ja rauhallisuus.

- Kun uhkaus tulee puhelimitse
- Pysy rauhallisena. Pitkitä puhelua.
- Tee muistiinpanoja. Kirjoita uhkaus sanatarkasti muistiin.
- Kysele kysymyksiä.
- Missä pommi on?
- Miltä pommi näyttää?
- Milloin pommi räjähtää?
- Miksi?
- Kiinnitä huomiota soittajan puhetyyliin ja äänen sävyihin.
- Onko hänen puheestaan havaittavissa murteita tai muita erityispiirteitä?
- Onko hän kiihtynyt?
- Lukeeko hän viestin paperilta?

Puhelun jälkeen ilmoita asiasta **112**. Toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

7.10 Yleinen vaaramerkki

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan sekä laskevan jakson pituus on 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin

- Siirry sisälle. Sulje ovet, ikkunat ja ilmastointi.
- Avaa radio ja odota ohjeita.
- Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
- Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta.

Kaasuvaara

Kaasuvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki

Toimi seuraavasti

- Jos olet sisätiloissa ja haistat kaasua:
 - pysyttele sisällä, hakeudu yläkerrokseen, kuuntele radiosta lisätietoja
 - paina märkä vaate suun eteen ja hengitä sen läpi
- Jos olet ulkona, kun haistat kaasua etkä pääse sisälle:
 - kiirehdi kaasupilven alta sivutuuleen
 - pyri mahdollisimman korkealle, esimerkiksi mäen päälle

Lisätietoja kaasulta suojautumiseksi

- Pysäytä ilmastointilaitteet ja sulje ovet sekä ikkunat tiiviisti.
- Voit sulkea ja teipata myös sisäövet ja pysytellä tuulen alapuolisissa tiloissa.
- Kaasun hajun tuntiessasi voit hengittää kostean, huokoisen kankaan läpi.
- Viranomaiset ilmoittavat radiossa tai kaiutinautoilla milloin myrkkypilvi on haihtunut. Tuuleta sisätilat sen jälkeen huolellisesti.

Säteilyvaara

Säteilyvaarasta annetaan yleinen vaaramerkki.

Mene sisälle.

- Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmastointi.
- **Talon keskiosissa ja kellarissa on paras suoja. Ota joditabletit vasta viranomaisen kehotuksesta (joditabletteja tulisi olla 2/henkilö).**

Vältä ulkona liikkumista

Lisäohjeet

Lisäohjeita saat kaupunkisi pelastusviranomaisilta, tiedotusvälineistä sekä Yleisradion teksti-TV:n sivulta 867. Tietoa saat myös Säteilyturvakeskuksen Internet-sivuilta osoitteesta www.stuk.fi ja pelastustoimen sivuilta www.pelastustoimi.fi.

7.11 Sähkökatkot

Sähkökatkon sattuessa turvavalot jäävät palamaan.

Hissien käyttö sähkökatkon aikana ei ole mahdollista.

Toiminta sähkökatkon aikana

Sähköt katkeavat toimitilasta, mutta yleisten tilojen valot toimivat edelleen

- Jos mahdollista, tarkista sulakkeet toimitilan omasta ryhmäkeskuksesta.
- Mikäli ongelma ei ratkennut, niin ota yhteys kiinteistöhuoltoon (puh. 020015500).

Sähköt katkeavat sekä toimitilasta että yleisistä tiloista

- Käytä taskulamppua
- Tarvittaessa opasta muita

Sähkökatkon sattuessa myös hissit pysähtyvät. Mikäli jäät hissiin jumiin sähkökatkon tai muun vian vuoksi, toimi seuraavasti:

Ota yhteys hissihuollon vikapäivystykseen:

- Matkapuhelimella - (Onelift Oy, 0207669766) tai
- Hississä olevalla hälytyspainikkeella. (Tämä ohjautuu suoraan hissihuollon vikapäivystykseen.)

Tarvittaessa voit soittaa hätänumeroon 112.

7.12 Autopalo

- Sammuta, jos voit ja osaat tehdä sen turvallisesti.
- Jos on vaara satuttaa itsensä, poistu tilasta ja rajoita muiden pääsyä tilaan.
- Hälytä tarvittaessa lisäapua paikalle, soita 112

7.13 Drooniuhka

Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote drooniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle.

Noudata viranomaisten ohjeita. Vaaratiedotteessa annetaan alkuun olennaisimmat ohjeet. Viranomaiset voivat antaa lisää ohjeita ja tarkempia tietoja tilanteesta.

[Linkki Pelastustoimen drooniuhka- ohjeistukseen](#)

Alla on lyhennetty versio Pelastustoimen ohjeesta:

Jos saat vaaratiedotteen mahdollisesti vaarallisesta droonista

Toimi näin:

Siirry sisätiloihin

Jos olet sisätiloissa,

- pysy sisällä
- pysy poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä
- sisätiloissa on hyvä oleskella rakennuksen keskiosissa huoneessa, jossa on vahvat seinät.

Jos olet kulkuneuvossa,

- poistu kulkuneuvosta ja hakeudu sisätiloihin.
- pysäköi ajoneuvo niin, että se ei aiheuta haittaa muille tienkäyttäjille
 - kuljettaja vastaa siitä, ettei pysäköity kulkuväline estä hälytysajoneuvoja.

Jos et pääse sisätiloihin,

- etsi mahdollisimman suojainen paikka, jossa olet seinien tai muiden esteiden suojaama.
- jos olet maastossa ja havaitset droonin, suojaudu mahdollisuuksien mukaan maanpinnan alapuolelle, esimerkiksi ojaan tai kuoppaan.

8 Väestönsuojelu

Väestönsuojan tarkoitus on suojella ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Kiinteistössä on 6 väestönsuojaa. Jokaiselle väestönsuojalle on suositeltavaa valita väestönsuojanhoitaja ja hoitajan apulainen. Kiinteistön väestönsuojanhoitajien on hyvä opetella väestönsuojan laitteiden käyttö ja suojan käyttökuntoon laitto.

Kiinteistössä on 6 väestönsuojaa:

Sijainti	Suojaluokka	Pinta-ala	Suojapaikkoja	Varusteiden sijainti
Kellarikerros, VSS 0509 (D-porras)	S1	86 m ²	114	Väestönsuoja
Kellarikerros, VSS 0511 (D-porras)	S1	92 m ²	122	Väestönsuoja
Kellarikerros, VSS 0609 (C-porras)	S1	97 m ²	129	Väestönsuoja
Kellarikerros, VSS 0610 (C-porras)	S1	91 m ²	121	Väestönsuoja
Kellarikerros, VSS 0613 (C-porras)	S1	85 m ²	113	Väestönsuoja
1. kerros, VSS 1218 (G-porras)	B/C	102 m ²	136	Väestönsuoja

Yksi kiinteistön väestönsuojista on luokkaa B/C. Suojaluokan B/C väestönsuoja on rakennettu vuosien 1963–1972 välillä. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu hiekka- ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viisi kiinteistön väestönsuojista on luokkaa S1. Suojaluokan S1 väestönsuoja on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Tässä suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja. Suojassa on käsikäyttöinen tai koneellinen ilmanotto, joka on varustettu esisuodattimella ja aktiivihiili-hiukkassuodattimella.

Viranomaiset antavat ohjeita radiossa, jos on siirryttävä yleisiin väestönsuojoihin ja tiedon siitä, mihin yleisistä väestönsuojista ihmiset siirtyvät. Siirtyminen väestönsuojoihin tapahtuu siis aina viranomaisten kehotuksesta. Normaalinaikana tapahtuvat onnettomuudet eivät yleensä koskaan edellytä väestönsuojaan suojautumista, vaan sisälle suojautuminen riittää. Yleisissä väestönsuojissa on Suomessa yhteensä 110 000 suojapaikkaa.



Väestönsuojan laitteisto

9 Liitteet

Tässä pelastussuunnitelmassa on seuraavat liitteet:

- Alkusammuttimien käyttöohjeet
- Autosuoja

Liite A Alkusammuttimien käyttöohjeet

A.1 Sammuttimet

- Kierrä sammutinta ylösalaisin ja ravista sammutinta, tämä varmistaa jauheen juoksevuuden.
- Vedä varmistinsokka irti.
- Lähesty paloa tuulen suunnasta.
- Jos olet sisällä lähesty matalana lattianrajassa, tämä parantaa näkyvyyttä.
- Ota sammuttimen letkun päästä ote ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen, älä katko liekkejä.
- Aloita sammuttaminen edestä ja jatka taaksepäin, tai alhaalta ylöspäin.
- Sammutusta voi tehostaa edestakaisin suuntautuvalla liikkeellä.
- Koko palava alue on peitettävä sammutepilveen.
- Liekkien sammuttua sammuttamisen voi lopettaa.
- Tarkkaile palanutta kohdetta ja varmistu, että palo on sammunut.
- Mikäli kohde syttyy uudelleen, toista sammutus.

A.2 Pikapaloposti

- Avaa pikapalopostikaappi. Riko tarvittaessa muovinen lukonsuojus esimerkiksi kolauttamalla sitä kyynärpäällä.
- Avaa sulkuventtiili ja vedä ulos tarvitsemasi määrä letkua.
- Käännä letkun päässä oleva suutin auki ja aloita sammuttaminen turvallisen matkan päästä.
- Suuntaa vesisuihku liekkien juureen ja jatka sammuttamista kunnes palo on sammunut.
- Varmista että palo on sammunut. Tukahduta tai kastele vielä mahdollisesti kytevät kohdat.

Älä aseta itseäsi vaaraan. Vältä savun hengittämistä. Mikäli palon sammutus ei onnistu, siirry turvaan. Sulje tilan ovi rajoittaaksesi paloa.

Liite B Autosuoja

Autosuoja on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilyttämistä varten. Autosuojan käyttötarkoitus mainitaan voimassa olevassa rakennusluvassa.

Autosuojissa muun irtaimiston säilyttäminen on rajoitetumpaa johtuen suuremmista omaisuus- sekä henkilöriskeistä. Muuta irtaimistoa moottoriajoneuvon lisäksi saa säilyttää seuraavasti:

- mopoja, moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja muita ajoneuvorekisterissä olevia moottoriajoneuvoja
- polkupyöriä
- peräkärryä tyhjänä
- kiinteistön huoltamiseen tarkoitettuja moottoriajoneuvoja.

Yllä olevan luettelon lisäksi ei saa säilyttää mitään muuta irtaimistoa, kuten:

- oman kiinteistön huoltoon tarkoitettuja moottoriajoneuvoihin liitettäviä lisälaitteita
- työkoneita, kuten kaivureita, täryttimiä, ajettavia nostimia ym.

Autohalli

Sijainti	Ajo hallitiloihin Elimäenkadulta. Tiloja kellarissa ja 2. kerroksessa.
Kuvaus	Sprinklatut autohallit