



Osadenie rozádzača RE



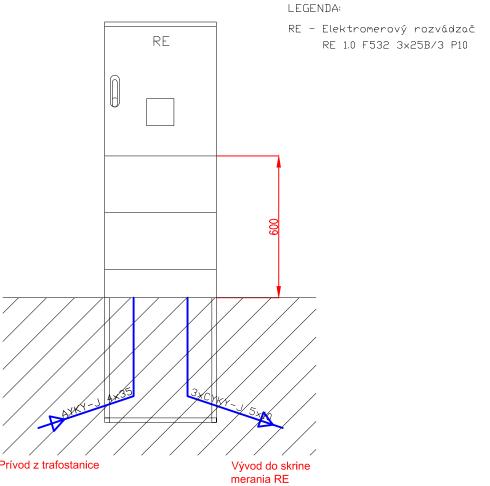

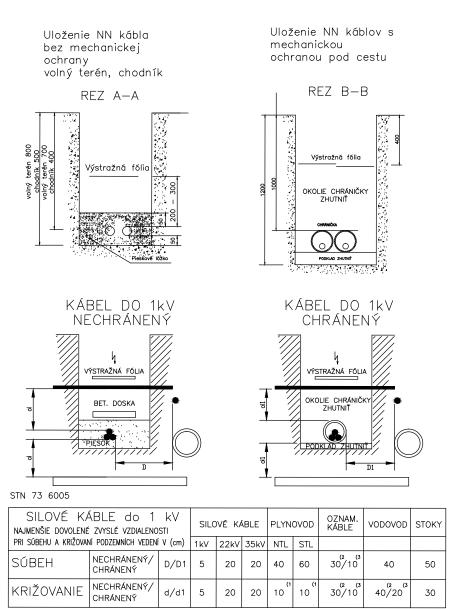


Kábel v chráničke presahujúci plynovod na každá stranu o 1m. Pre kábel bez ochranného krytu sa zväčšujú vzdialenosti takto: Pri krížení ntl plynovodu s káblamy do 35kV na 40cm. Pri krížení strednotlakého plynovodu s káblamy do 10kV na 100cm, s káblamy do 35kV na 150cm.
 Nechránená.
 V kanály alebo v betánových chráničkách. Podla STN341100.

Napäťová sústava: 3+PEN(N+PE), AC, 50Hz, 400/230V , TN-C-S Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím: v zmysle STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl.411.2) – príloha A:

-izolovaním živých častí (A1)
-krytím (A2)
-doplnková ochrana prúdovými chráničmi (čl.415.1)
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:
-samočinným odpojením napájania (čl.411.3.2)
-použitím dvojitej alebo zosilnenej izolácie (čl.412)
-pospájaním (čl. 411.3.1.2)

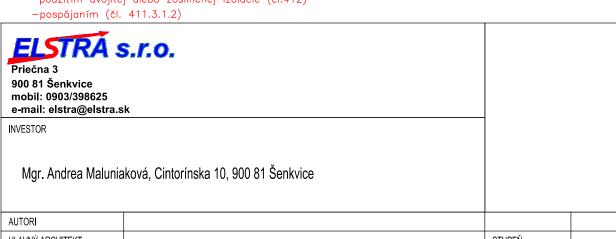

AUTORI			
HLAVNÝ ARCHITEKT		STUPEŇ	RP
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING, M. STRÁNSKY	DÁTUM	12/2016
PROFESIA	ELEKTRO - SILNOPRÚD	FORMÁT	8xA4
		MIERKA	1:100
NÁZOV AKCIE MIESTO STAVBY	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA Okres: PEZINOK Katastrálne územie: Velké Šenkvice, parcela číslo: 54/2, 51/3		
OBSAH VÝKRESU	SITUÁCIA - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA	VÝKRES ČÍSLO	EP 1