

微网与外部电网电力调控的储能调度与购电策略优化

摘要 本文针对微网与外部电网电力调控问题，在“满足小区负载、尽可能降低购电费用”的目标下，对问题一、问题二与问题三分别建立了确定性线性规划模型、不确定条件下的序贯决策模型与多时刻预报下的滚动合同调整模型。问题一、问题二的全部结果均可由随文程序一条命令复现并通过独立数值校验；问题三以 2×2 对照实验回答题面所问的“是否需要引入其他时刻预报”。

针对**问题一**（代表日确定性调度），将一天离散为 144 个 10 分钟区间，以各区间购电量、储能充放电量为决策变量，建立以全天购电费用最小为目标的线性规划模型；给出并证明充放电互斥约束的线性松弛在**最优值意义下精确**，从而无需引入整数变量。模型以 HiGHS 求解器求全局最优，并经能量平衡残差、储能边界与费用独立复算等多重校验。结果表明：全天购电费用 **35126.9486 元**、购电量 59482.6990 kWh，较无储能基准（48052.0466 元）**节省 26.90%**；最优策略呈“低价充电—高价放电”的三充两放节律；敏感性分析显示容量窗口扩大的边际收益约 0.6539 元/(kWh·日)，而充放电功率上限翻倍仅降费 0.47%。

针对**问题二**（全年不确定条件下的购电策略），决策时未来负载与光伏未知、缺口须按 5 倍电价紧急购电，问题由确定性优化变为序贯决策。本文构建“预测—计划—执行”三层滚动框架：预测层以**近期净负载水平+星期偏差校正+分位数裕量**三项叠加构造当日预测；计划层求解带日循环边界的日前线性规划；执行层采用完全因果的**尽限充放电**规则，实际储能跨日连续滚动。超参数 (β, W, γ, N) 按**逐月 walk-forward** 协议选取，严格排除数据泄漏。评价期（2025.2.1–12.31，334 天）总费用 **1395.6995 万元**，其中紧急费用仅占 5.5%；与不可实施的完美信息参照（1229.10 万元）的差距包含不可预测的随机成分与必然的保险溢价，本文不作过度归因。

针对**问题三**（多时刻预报与可调整合同），在问题二框架上增设**调整层**，形成“计划—调整—执行”三层结构：0:00 用附件 3 整点预报经**分档收缩回归**修正净负载预测，6:00、12:00、18:00 在实测储能下对剩余时段重解带**双向违约金**（下调按 $0.5p$ 、上调超出部分按 $1.5p$ ）的线性规划；本文证明该含分段的结算规则可用单个线性规划精确表示。以“是否用 0:00 预报通道 $\times$ 是否允许日内调整”构造 2×2 对照，334 天费用依次为 1395.70、1355.58、1376.20、**1345.71 万元**：日内调整贡献 40.12 万元、预报通道贡献 19.50 万元，两项**重叠 9.62 万元**，联合节省 **49.99 万元**。对题面所问“是否需要引入其他时刻预报”，实验给出**否定结论**：全融合使白天剩余时域预测 MAE 降约 4~5 kWh/(10 min)，但调整附加费增加 13.96 万元，总费用**反升 9.59 万元**；逐点门控亦增费 6.08 万元——双向违约金削弱了“预测更准”向“费用更低”的转化渠道。

关键词 储能调度；线性规划；分位数预测；星期偏差校正；序贯决策；滚动合同调整；双向违约电价

1 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳而发展起来的小型发用电系统。出于经济性考虑，非孤岛式微网可在外部电网（外网）电价较低或分布式能源有剩余电量时为储能设备充电，在电价较高时释放电能。储能设备最大容量 12000 kWh，允许储电量范围 1200–10800 kWh，最大充放电功率 5000 kW，充放电效率均为 90%；2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量为 6000 kWh。微网供电不得低于小区负载，富余供能可弃置，不向外部电网售电。附件 1 给出代表日 10 分钟间隔的电价、小区负载与光伏发电预测功率；附件 2 给出 2025 年逐日实测负载与光伏功率。

1.2 问题一

若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同。请在每天 0:00 制定微网当天的计划购电策略的数学模型；根据附件 1 与附录 1 的数据给出具体策略，按题目表 1 格式给出指定时间段的购电量及全天购电量、购电费，按题目表 2 格式给出储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 的储电量，并将完整策略保存到 `result1.xlsx`。

1.3 问题二

若每天电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化：微网每天 0:00 制定当天的计划购电策略；执行中若供电低于负载，需向外网**紧急购电**，其电价为交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电外，其他时段均按计划购电量结算。要求给出全年每天的计划购电策略，按题目表 1、表 2 格式给出指定日期（2025.3.20、6.21、9.23、12.21）的结果，按题目表 3 格式给出紧急购电结果，并将完整策略保存到 `result2.xlsx`。

1.4 问题三

在每天 0:00、6:00、12:00 和 18:00 可获得未来 24 小时**整点**的光伏发电功率预报（附件 3）。可根据 0:00 的预报制定当天的计划购电策略，也可根据其他时刻的预报**调整**购电策略。计划购电量高于调整购电量的部分，违约电价为交易时刻电价的 50%；调整购电量高于计划购电量的部分，超出部分的电价为交易时刻电价的 1.5 倍。总的购电费用包括计划购电费用、紧急购电费用和调整购电量的相关费用。要求建立微网当天购电策略的数学模型，依据附件 1 的电价、附件 2 的负载与光伏实测和附件 3 的光伏预报，在 0:00 制定计划购电策略、在其他预报时刻制定调整购电策略，按题目表 1、表 2、表 3 格式给出指定日期的结果，将完整策略保存到 `result3.xlsx`，并分析是否需要引入其他时刻的预报制定调整购电策略。

1.5 问题四（待补充）

（本部分留白，待后续补充。）

2 问题分析

三问共享同一物理系统与电价曲线，差别在于**信息条件与结算规则**：问题一中当天负载与光伏已知，是确定性优化；问题二中决策时未来未知、缺口按 5 倍电价结算，是不确定条件下的序贯决策；问题三在问题二之上增加了 6:00、12:00、18:00 三个预报时刻，并允许对剩余时段**重新约定**购电量，代价是双向偏离 0:00 计划都要付费。技术路线随之从“单日线性规划”升级为“预测—计划—执行”三层滚动框架（见 §5.1），再扩展为“计划—调整—执行”三层结构（见 §7.1）。

2.1 问题一：时段转移与富余吸收

代表日数据（图 1）呈现典型的“价格双峰+光伏单峰”结构：电价早峰位于 7:50–9:10（约 1.0–1.17 元/kWh），晚峰位于 17:40–20:50（峰值 1.3952 元/kWh，出现于 20:30）；低谷分布在凌晨、清晨（全日最低 0.3713 元/kWh）与午间部分时段，峰谷比约 3.8。光伏出力集中在 4:30–19:20，峰值 7612.3 kW（12:00–12:10 区间）超过同时段负载，午间出现供能富余。

负载与光伏的错配产生两类调度机会：其一，**时段转移**——在低价时段购电储存、在高价时段放电替代购电；其二，**富余吸收**——将午间原本只能弃置的光伏富余存入储能。储能引入跨时段耦合：当前区间的充放电决策通过储电量影响后续所有区间，因此不能用逐区间贪心求解，需要全天联合优化。此外，物理上储能不可同时充放电（互斥约束 $c_t d_t = 0$ ），直接引入将产生非线性；本文在 §4.3 证明该约束的线性松弛在最优值意义下精确，模型保持为可求全局最优的线性规划。

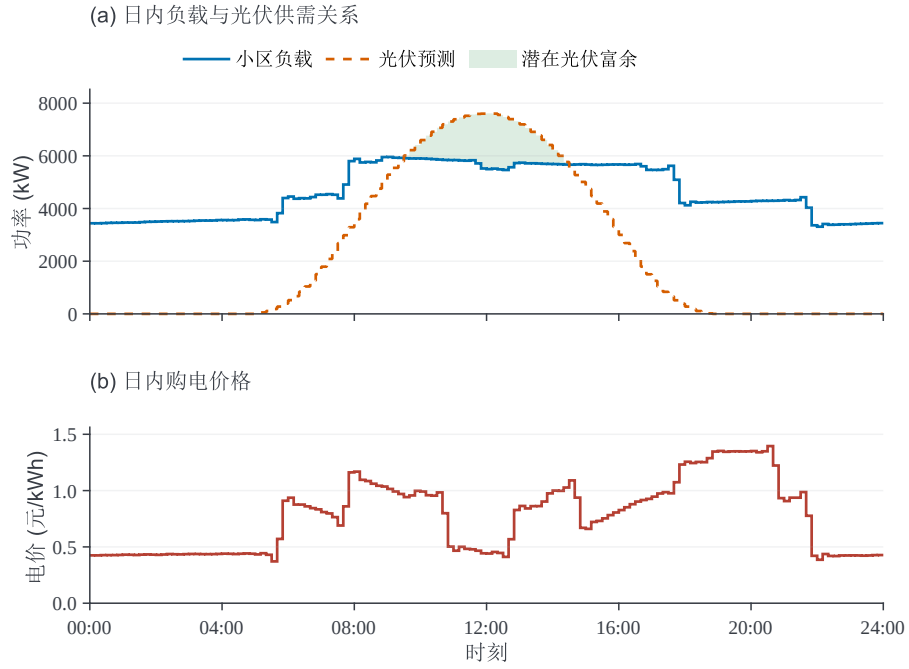


图 1 代表日输入特征：小区负载、光伏预测功率与电价曲线

2.2 问题二：不对称代价下的序贯决策

不确定性的代价结构高度不对称。问题一中计划即执行；问题二中计划基于预测，实测偏差必须以 5 倍电价紧急补足。少计划 1 kWh 的期望代价（以某一概率触发 5 倍电价）远高于多计划 1 kWh 的代价（承担 1 倍电价的多余储备），因此计划水平应适度偏高；但偏高的幅度及其在时段上的分布，需要定量分析而非依赖直觉。

净负载的可预测部分具有两层结构。逐日实测净负载存在明显的**星期周期性**（工作日与周末用电模式不同），以及随季节缓慢漂移的**近期水平**。若只用近期水平的中位数作预测，星期周期造成的日内形状偏差会被中位数平滑掉，从而系统性地遗漏一部分可预测信号；若只用代表日曲线，则连季节漂移都无法跟踪。因此预测应显式分解为“近期水平+星期偏差”两层，再叠加用于应对残余随机性的分位裕量 (§5.2)。

执行层仍保留真实自由度。计划确定后，计划购电量已沉没，但日内储能如何充放仍有选择空间。本文采用**尽限充放电**：有余量时尽可能充入（受功率上限与储电量上限截断），有缺口时尽可能放出（受功率上限与储电量下限截断），不足部分由紧急购电补足。该规则完全因果、可实现，且在有缺口时即时释放可用电量，可直接降低 5 倍电价的紧急购电量。

跨日耦合由实际储电量承载。计划层的日循环边界仅用于为单日规划提供自洽的边界条件；实际执行的日末储电量自然成为次日日初储电量，全年连续滚动。

一项必须排除的方法论风险：数据泄漏。任何使用“当天实测”改善“当天计划”的做法均不可实施。本文所有预测与参数选取严格因果，并以执行器自洽性检查与全程数

值校验排除实现层面的信息混入。

2.3 问题三：信息增加与调整机会的价值辨析

问题三的题面包含一处需注意的限定：题面并未要求“利用更多预报提高预测精度”，而是要求分析是否需要引入其他时刻的预报。这表明“信息更多”与“费用更低”之间不存在必然的对应关系，需分别计量两条作用渠道。

第一，**调整机会本身具有价值**。允许在 6:00、12:00、18:00 重新约定剩余时段的购电量，等价于在一次决策之后获得两次以上的修正机会：白天若发现净负载低于预期，可下调合同，从而只需按 $0.5p$ 支付违约金，而非按原计划全额支付 1 倍电价。

第二，**调整本身存在摩擦**。双向违约金（下调 $0.5p$ 、上调 $1.5p$ ）使“偏离 0:00 计划”成为一个独立的成本项，且该项与预测精度直接耦合：预测越激进地偏离基准，重定合同的动作越大，附加费越高。因此存在一种需经检验的可能——附件 3 的预报虽然精度更高，却可能因诱导更频繁的合同偏离而使总费用上升。该可能必须通过实验排除，不宜凭直觉判断。

第三，**两项改进可能存在重叠**。若日内已存在两次调整机会，则 0:00 预报的边际价值将被削弱：一部分本可由 0:00 预报避免的偏差，也可留到 12:00 再行修正。故本文采用 2×2 对照 (§7.4) 而非简单相减来计量各自的收益。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 问题一中附件 1 给出的电价、负载与光伏预测功率为确定性已知输入，调度决策可直接使用；
2. 储能充放电效率取恒定值，两向各 90%（附录 1）；不引入题目未要求的退化成本、运维成本等附加费用项；
3. 允许供能余量（富余供能可弃置），微网不向外部电网售电、不产生售电收入；
4. 问题二中电价曲线每天相同且已知（附件 1）；紧急购电电价恒为交易时刻电价的 5 倍；
5. 计划购电量一经制定即为结算依据（沉没）：不论实际是否消纳均按计划量付费，未消纳部分成为供能余量弃置；执行层不得以普通电价补购未计划电量，仅能通过储能重排与紧急购电应对偏差；
6. **因果性（信息口径）**：第 d 天 0:00 决策时，仅可用第 $1, \dots, d-1$ 天的全部实测与附件 1 的代表日曲线、电价曲线；第 d 天及以后的任何实测值及其派生量不可用。决策规则超参数的选取同样受此约束，采用逐月 walk-forward 协议 (§5.3)；
7. **评价口径**：为消除各方案 1 月冷启动轨迹差异的干扰，所有可实施方案共用同一条 1 月预热轨迹，2 月 1 日 0:00 统一从 10800 kWh 起评，评价期为 2025.2.1–12.31

共 334 天；1 月仅用于提供历史数据与首次选参，不计入评价。

3.2 时间离散口径

附件 1/2 的时间标记为区间末端；区间 t 指 $[t\Delta t, (t+1)\Delta t)$ ， $\Delta t = 1/6$ h，每日 $H = 144$ 个区间。功率 (kW) 乘 Δt 折算为电量 (kWh)；电价为强度量，直接取附件值。问题一、二的结果文件均按官方模板原始行序填写，模板行标签较字面区间整体后移一个区间，核对时需注意。

3.3 术语约定

为保持全文用词一致，先作如下约定：

- **预报**专指附件 3 给出的逐时光伏发电功率；**预测**专指本文模型给出的净负载估计；
- **计划购电量**指 0:00 制定的购电量；**合同购电量**（仅见于问题三）指在预报时刻重新约定的购电量；**紧急购电量**指实测缺口超出储能释放能力后按 5 倍电价购入的电量；
- **供能余量**指已购或已发而未被消纳、最终弃置的电量；**光伏富余**指光伏出力高于同期负载的部分；
- **方案**指一组可完整执行的配置（A、B、E、A0、A0K、B0、B1 等）；**策略**沿用题面含义，指逐日制定购电决策的规则。

3.4 符号说明

4 问题一：确定性日调度模型的建立与求解

4.1 决策变量与目标函数

将一天离散为 144 个 10 分钟区间。决策变量为各区间的计划购电量 g_t 、储能充电量 c_t 、放电量 d_t 、供能余量 w_t ($t = 0, \dots, 143$) 与各区间起始储电量 E_t ($t = 0, \dots, 144$)，共 $4 \times 144 + 145 = 721$ 个变量，全篇统一采用电量口径。以全天计划购电费用最小为目标：

$$\min J = \sum_{t=0}^{143} p_t g_t. \quad (4.1)$$

表 1 主要符号说明

符号	含义
t	日内 10 分钟区间编号, $t = 0, 1, \dots, 143$
d	日期编号, $d = 0, \dots, 364$ (2025 年)
P_t^L, P_t^{PV}	区间 t 的负载、光伏平均功率 (kW)
L_t, V_t	区间 t 的负载电量、光伏电量, $L_t = P_t^L \Delta t, V_t = P_t^{PV} \Delta t$ (kWh)
$N_t^{(d)} = L_t^{(d)} - V_t^{(d)}$	第 d 天区间 t 的实测净负载 (kWh)
$\hat{N}_t^{(d)}$	净负载预测值 (0:00 制定, 仅用历史)
p_t	区间 t 的购电电价 (元/kWh); 紧急电价为 $5p_t$
g_t, b_t	区间 t 的计划购电量 (问题一记 g_t , 问题二记 b_t , 结算依据)
c_t, d_t	区间 t 储能充电量、放电量 (交流侧, kWh)
e_t, w_t	区间 t 的紧急购电量、弃置供能余量 (kWh)
E_t	区间 t 起始的储能电量; $E_0^{(d)}, E_H^{(d)}$ 分别为日初、日末 (kWh)
η_c, η_d	充电、放电效率, 均为 0.9
W	近期水平窗口长度 (天)
N_{DOW}	同星期偏差所取的历史同星期日个数 (天)
γ, β	星期偏差校正强度、分位数裕量水平
τ	预报发布时刻, $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ (h); 对应区间 $t_\tau = 6\tau$
$f_\tau(h)$	发布时刻 τ 对未来 h 时的整点光伏功率预报 (kW); $\tilde{V}_t(\tau)$ 为其区间电量
b_t^{plan}, b'_t	0:00 计划购电量与调整层重定的合同购电量 (kWh)
u_t, v_t	合同相对 0:00 计划的下调量、上调量 (kWh), 违约 / 加价分段
κ_g	附件 3 预报通道的分档收缩系数, 按预报时长分三档
λ	门控实验中单决策点选用的预报融合强度, $\lambda \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$

4.2 约束条件

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (4.2)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad (4.3)$$

$$g_t \geq 0, \quad w_t \geq 0, \quad E_0 = E_{144} = 6000. \quad (4.4)$$

式 (4.2) 第一式为区间能量平衡（供=需+余量），第二式为储能递推（充电按 η_c 存入、放电按 η_d 折损）；式 (4.3) 依次为储电量允许范围（附录 1）与充放电功率上限（5000 kW 折算为区间电量上限 5000/6 kWh）；式 (4.4) 为题目要求的日循环条件（日初日末储电量相等，取附录 1 给定的 6000 kWh）。

4.3 充放电互斥约束的松弛精确性

物理上要求 $c_t d_t = 0$ 。以下命题保证无需引入二元变量。

命题. 在 §4.2 的模型中，存在一个满足充放电互斥的最优解，即线性松弛在最优值意义下精确。

证明. 设某最优解在区间 t 同时充放电，取 $\delta = \min(c_t, d_t/0.81) > 0$ ，将该区间充电减少 δ 、放电减少 0.81δ 。则储能变化量不变：

$$-0.9\delta + \frac{0.81\delta}{0.9} = 0, \quad (4.5)$$

E_t, E_{t+1} 及全部储能约束不受影响；能量平衡式中供给减少 0.81δ 、用能减少 δ ，净余量增加 $0.19\delta \geq 0$ ，由 w_t 吸收，可行性保持； g_t 与目标值不变。重复此操作即得满足互斥且目标不劣的可行解。■

该约化不依赖电价非负；其条件为余量可自由增加、效率乘积 $\eta_c \eta_d \leq 1$ ，以及模型存在有限最优解。数值上，求得的最优解同时充放电重叠量为 0，与命题一致。

4.4 求解流程与数值校验

模型为 721 变量、290 个等式约束的线性规划，调用 SciPy 的 `linprog`（HiGHS 求解器 [1, 2]）求解，返回最优解，共 367 次迭代。求解流程为：①读取附件 1 并按区间末端口径折算电量；②以稀疏矩阵装配线性规划；③由 HiGHS 求解；④独立校验——能量平衡与储能递推的最大残差 $< 10^{-12}$ kWh，储电量全程位于 $[1200, 10800]$ ， $E_0 = E_{144} = 6000$ ，充放电功率无越界，同时充放电重叠量为 0，购电费用独立复算与求解器输出一致（差 $< 10^{-10}$ 元）；⑤按官方模板写出 `result1.xlsx`。全部结果可由 `scripts/q1_solve.py` 一条命令复现，核心程序见附录 B.1。

4.5 结果分析

4.5.1 最优购电与储能调度结果

表 2 指定时间段的计划购电量及全天结果（对应题目表 1）

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00–10:10	0.0000	16:00–16:10	445.4317
12:00–12:10	480.4124	18:00–18:10	531.8940
14:00–14:10	0.0000	20:00–20:10	0.0000
全天购电量	59482.6990 kWh		
全天购电费	35126.9486 元		

表 3 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00、24:00 储电量（对应题目表 2）

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00–4:00	4500.0000	0.0000
4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970
12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319
20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量	6000.0000 kWh	
24:00 储电量	6000.0000 kWh	

最优策略（图 2）呈清晰的“三充两放”节律：**凌晨低价段**以功率上限充电，并在全日最低价区间（5:30，0.3713 元/kWh）再次满功率充电，5:40 储电量首次触及上限 10800 kWh；**早高峰（5:50–9:20）**放电替代约 0.69–1.17 元/kWh 的购电，储电量回落至约 1860 kWh；**午间（约 9:30–15:10）**再次充电，能量来自午间相对低价购电（12–16 时购电 3810.0 kWh）与光伏富余吸收（同时段约 1384.9 kWh），14:30 前后再次触及上限；**晚高峰（18:00–20:40）**二次放电，覆盖电价最高的核心时段（峰值 1.3952 元/kWh），20:40 储电量触及下限 1200 kWh 并保持至 21:50；最后于**深夜低价段**满功率回充，24:00 恢复 6000 kWh 满足日循环约束。储电量两次触及上限、一次触及下限，说明容量约束在这些时刻处于活跃状态；但扩容是否经济，仍需通过敏感性分析定量判断（§4.5.3）。

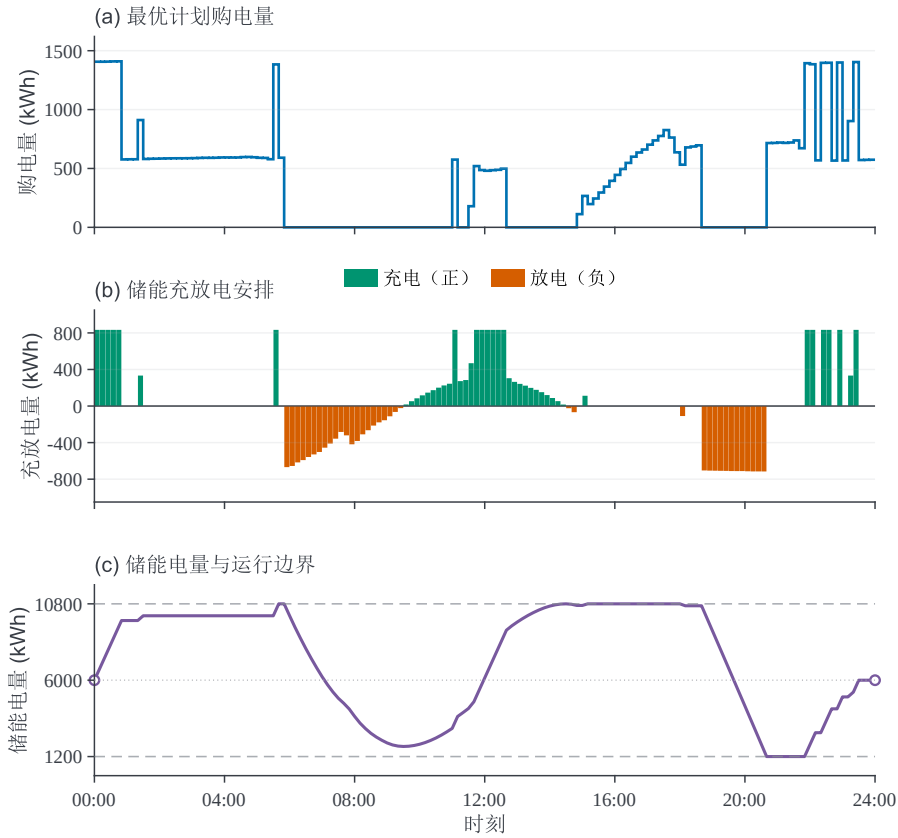


图 2 最优购电与储能运行策略：计划购电量、储能充放电动作与储电量轨迹

4.5.2 与无储能基准的经济性比较

无储能基准为逐区间即时平衡： $g_t^0 = \max(L_t - V_t, 0)$ 。

表 4 有无储能的经济性比较

指标	无储能	有储能	变化
全天购电费 (元)	48052.0466	35126.9486	-12925.0980 (节省率 26.90%)
全天购电量 (kWh)	61789.9354	59482.6990	-2307.2364 (-3.73%)

能量机制与价格机制需分别解释。**能量机制：**储能充入 20740.6661 kWh、放出 16799.9396 kWh，往返损耗达 3940.7266 kWh；结合购电量减少 2307.2364 kWh，全天能量平衡意味着供能余量减少约 6247.96 kWh——储能吸收的富余供能超过自身损耗，购电量因此净下降。**价格机制：**按充放电量加权，放电替代电价约 1.1376 元/kWh、充电支付电价约 0.4930 元/kWh，比值约 2.31，大于往返效率决定的盈亏平衡比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1/0.81 \approx 1.23$ ，可见时段转移在存在能量损耗的条件下仍然盈利。

4.5.3 容量与功率的敏感性分析

采用固定下限 1200 kWh、抬升储能上限的放宽路径（图 3a）：扩容右侧差分 $MV_+(h) = [C(E_{\max}) - C(E_{\max} + h)]/h$ 在 $h = 60, 120, 480$ kWh 时均为 0.6550 元/(kWh·日)， $h = 1200$ kWh 时为 0.6539，价值函数在该区间接近线性：可用窗口从 9600 增至 10800 kWh，单日费用下降 784.68 元，区间平均扩容收益约 **0.6539** 元/(kWh·日)。功率上限从 5000 kW 翻倍至 10000 kW，费用仅下降 **0.47%**（图 3b）。

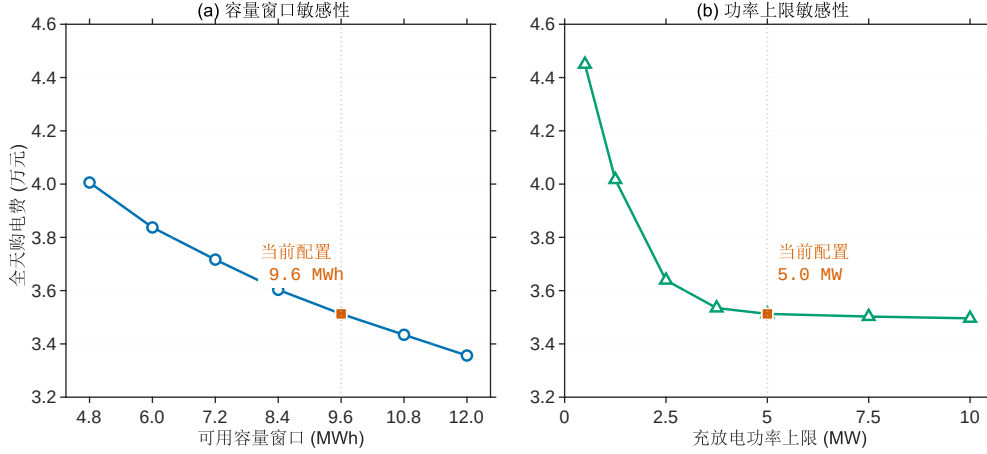


图 3 容量窗口与功率上限的敏感性（保持 $E_0 = E_{144} = 6000$ kWh）

小结：在本日数据与所考察的约束放宽路径下，容量窗口扩大的降费空间比继续提升充放电功率更为明显。需注意“元/kWh”与“元/kW”量纲不同，不能直接以数值大小比较两类投资的优先级；单日调度收益可为容量配置的讨论提供参考，但不足以单独证明投资合理性。

5 问题二：不确定条件下序贯决策模型的建立与求解

5.1 三层滚动决策框架

每天 0:00 起依次完成三步（图 4）：

1. **预测层** (§5.2)：由历史实测构造当天净负载预测 $\hat{N}_t^{(d)}$ ；
2. **计划层** (§5.4)：以 $\hat{N}_t^{(d)}$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ 求解日计划线性规划，输出计划购电量 b_t （提交结算）与计划充电意图 c_t （执行参考）；
3. **执行层** (§5.5)：日内按实测 $N_t^{(d)}$ 逐区间实现物理平衡，尽限充放电，不足部分紧急购电；日末电量 $E_H^{(d)}$ 成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$ 。

费用按 §5.5 的口径逐日结算，全年评价。核心程序见附录 B.2。

主方案 E：预测-计划-执行三层滚动决策框架（评价期 2025.2.1–12.31，总费用 1395.70 万元）

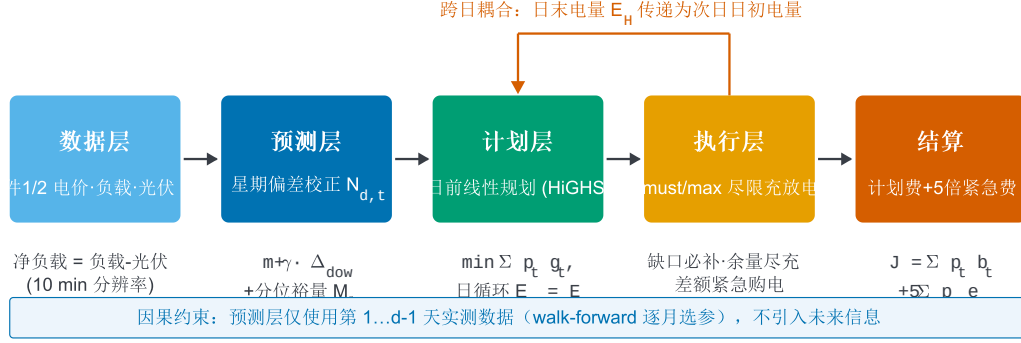


图 4 主方案 E 的“预测—计划—执行”三层滚动决策框架

5.2 预测层：星期偏差校正的分布预测

预测由三项相加构成：

$$\hat{N}_{d,t} = \underbrace{m_{d,t}^r}_{\text{近期水平}} + \underbrace{\gamma \cdot \Delta_{d,t}^w}_{\text{星期偏差校正}} + \underbrace{M_{\beta,t}}_{\text{分位裕量}}. \quad (5.1)$$

（一）近期水平。取 d 之前最近 W 天实测净负载在时段 t 上的中位数：

$$m_{d,t}^r = \text{median}_{s \in [d-W, d)} N_t^{(s)}. \quad (5.2)$$

用中位数而非均值，是为了对极端天气日稳健； W 反映“水平记忆”的长度，过短则噪声大，过长则跟不上季节漂移。

（二）星期偏差。记 $w(d) \in \{0, \dots, 6\}$ 为 d 的星期序号，取 d 之前最近的 N_{DOW} 个满足 $w(s) = w(d)$ 的日期，对每一天计算“当日实测减当日近期水平”，再取平均：

$$\Delta_{d,t}^w = \frac{1}{|\mathcal{S}_d|} \sum_{s \in \mathcal{S}_d} (N_t^{(s)} - m_{s,t}^r), \quad \mathcal{S}_d = \{s < d : w(s) = w(d)\} \text{ 中最近的 } N_{\text{DOW}} \text{ 个}. \quad (5.3)$$

这一项刻画“该星期几相对其近期水平的系统性日内形状偏移”；以“实测减该日近期水平”归一化是为了剔除季节漂移。 $\gamma \in [0, 1]$ 为校正强度， $\gamma = 0$ 即退化为不含星期校正的纯水平预测。图 5 以一个演示周为例展示了式 (5.1) 各分量的贡献与星期偏差修正项的形态。

（三）分位裕量。前两项只给出条件中心趋势，残余随机波动仍以 5 倍价惩罚。对每个时段 t 单独取近期残差的 β 上尾分位数：

$$M_{\beta,t} = \max \left\{ Q_{\beta} \left\{ N_t^{(s)} - m_{s,t}^r - \gamma \Delta_{s,t}^w \right\}_{s \in [d-W, d)}, 0 \right\}. \quad (5.4)$$

取 $\max\{\cdot, 0\}$ 是为了避免负预留导致系统性的少计划。其经济逻辑与报童模型一致 [3]：单位低估代价 ($5p$ 与触发概率之积) 远大于单位高估代价 (p)，最优计划量应落在需求分布的某个上分位数。单时段简化情形下临界分位数为 $5p/(5p+p) = 0.83$ ；但储能提供跨时段物理缓冲，改变了边际代价结构， β 不直接套用理论值，而由回放择优 (§5.3)。

(四) 冷启动回退。当 $d < 30$ (1 月内) 时，历史不足以估计上述三项，预测器整体回退为附件 1 的代表日净负载曲线；辅助的中位数函数在可用历史不足 7 天时返回零向量，此时预测器已由上一规则回退，不会使用该零向量。

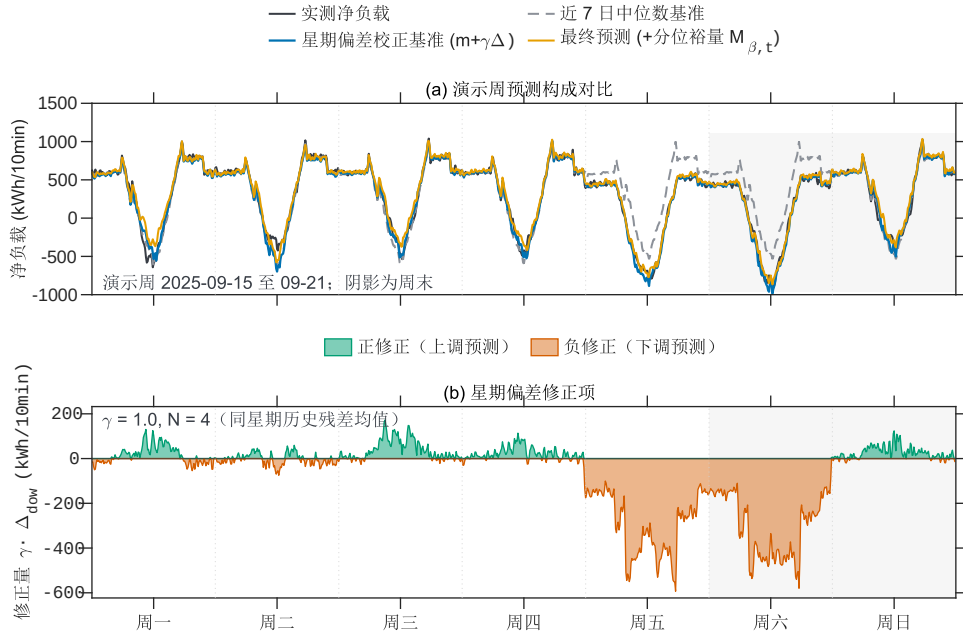


图 5 预测构成示例：(a) 演示周内预测各分量对比；(b) 星期偏差修正项

5.3 参数选取：逐月 walk-forward 协议

待选参数为四元组 $\theta = (\beta, W, \gamma, N_{\text{DOW}})$ 。选取协议：

1. 构造候选网格 $\beta \in \{0.70, 0.75\}$, $W \in \{7, 14\}$, $\gamma \in \{0, 0.5, 1.0\}$, $N_{\text{DOW}} \in \{4, 6, 10\}$ ，共 36 个候选；
2. 每个候选全年独立回放一次（从 1 月 1 日 6000 kWh 起连续滚动，得到逐日累计费用序列）；
3. 第 m 月 ($m = 2, \dots, 12$) 使用的参数，取截至 $m-1$ 月月末累计费用最小的候选：

$$\theta_m^* = \arg \min_{\theta} J_{\leq \text{月末}(m-1)}^{(\theta)}. \quad (5.5)$$

因此参数逐月更新，而非在 1 月一次选定后全年冻结。

冷启动期的信息量限制（必须说明）。由于 $d < 30$ 时所有候选共用同一条回退预测，各候选在 1 月 1–30 日的逐日费用完全相同；2 月首次选参时，区分候选的费用信

息实际上只来自 1 月 31 日单日。该局限源于算法定义本身，本文不以事后调参加以掩盖；3 月及以后各月可用历史不少于 30 天，选参信息量随之增加。

逐月选出的日程见表 5：11 个月一致地选中 $\gamma = 1.0$ （完全采用星期偏差校正）与 $N_{\text{DOW}} = 4$ ； β 在 2-3 月为 0.70、4 月起为 0.75； W 全程为 7。

表 5 逐月 walk-forward 选出的参数日程

月份	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
β^*	0.70	0.70	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
W^*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
γ^*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
N_{DOW}^*	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

关于网格边界： $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 均位于本文网格边界上。对 γ ，另设置上界扩展至 1.5 的网格（147 个候选），未改变选择结果；对 N_{DOW} ，另设置加密网格（28 个候选），所得费用略高 0.79 万元。这些结果只表明“在本文所考察的网格上未发现更优点”，不构成全局最优性的证明。

5.4 计划层：日循环线性规划

给定预测 $\hat{N}_t$ 与日初电量 $E_0^{(d)}$ ，计划层求解：

$$\min \sum_{t=0}^{H-1} p_t b_t \quad (5.6)$$

$$\text{s.t. } b_t + d_t = \hat{N}_t + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad (5.7)$$

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b_t, w_t \geq 0, \quad \hat{E}_H = E_0^{(d)}. \quad (5.8)$$

末式为日循环约束：计划轨迹的末端电量等于当日日初电量。两点说明：

1. 计划层不含紧急购电项，因为计划必须自足；紧急购电只发生在执行层；
2. 日循环仅为计划层的边界条件，不构成对实际运行的约束。实际 $E_H^{(d)}$ 由执行层按实测决定，可以高于或低于 $E_0^{(d)}$ ，并自然结转至次日。本文计划层不设任何期末下限。

问题一关于充放电互斥松弛精确性的命题在此同样成立（目标系数非负结构不变），无需引入二元变量。

5.5 执行层：尽限充放电与结算

尽限充放电规则。逐区间比较计划供能 b_t 与实测 $N_t^{(d)}$ ，令 $\text{net} = b_t - N_t^{(d)}$ ：

- $\text{net} \geq 0$ (有盈余): 在储能可充空间、功率上限与计划充电意图之内**尽可能充入**, 余量为弃置 w_t ;
- $\text{net} < 0$ (有缺口): 在储能可放空间与功率上限之内**尽可能放出**, 仍不足的部分即为紧急购电 e_t 。

该规则在有缺口时即时释放可用电量, 可直接降低 5 倍电价的紧急购电量; 且完全因果, 仅使用当前区间的实测值与当前储电量。执行层不允许以普通电价补购未计划电量, 与题意的结算口径一致。

跨日衔接。日末电量 $E_H^{(d)}$ 直接成为次日日初电量 $E_0^{(d+1)}$, 全年连续; 评价期 2 月 1 日统一从 10800 kWh 起评。

结算。第 d 天费用为

$$J^{(d)} = \sum_t p_t b_t^{(d)} + \sum_t 5p_t e_t^{(d)}, \quad (5.9)$$

第一项为计划费 (按计划购电量全额结算, 无论是否消纳), 第二项为紧急费 (按交易时刻电价的 5 倍)。两项**分别核算**: b_t 与 e_t 是物理上不同的两笔电量, 不可合并计算。全年指标为评价期 334 天费用之和。

5.6 完美信息参照方案 (不可实施)

为标定“信息约束”这一项的价值, 设一个**不可实施**的参照方案: 物理模型、结算规则、计划层日循环、执行层尽限充放电、起评电量 10800 kWh、评价期 334 天全部与主方案相同, 唯一差别是把计划层的 $\hat{N}$ 换成当天实测净负载 (即日内先知)。其评价期费用为 **1229.10 万元** (紧急费用为 0)。该参照并非主方案费用的下界 (它同样受日循环约束, 且预测器不同), 仅用于表明“在本文的物理与结算口径下, 信息完全时的费用水平”。

5.7 求解流程与数值校验

主方案全部结果由 `scripts/q2_finalize_E.py` 一条命令复现: ①读取附件 1/2 并折算电量口径; ②按 §5.3 逐月取参数 $\rightarrow$ §5.2 预测 $\rightarrow$ §5.4 计划层线性规划 $\rightarrow$ §5.5 执行层仿真; ③逐日记录 b, c, d, e, w, E ; ④写出 `result2.xlsx` 与指定日期的三张表。

执行器自洽性检查: 将“实测净负载”设为计划所用预测序列时, 执行器应精确复现线性规划给出的计划。实测紧急购电总量 1.1×10^{-13} kWh、充/放电偏差 $< 5 \times 10^{-13}$ kWh、末端储电量偏差为 0, 说明计划—执行衔接无结构性损失。

全程校验 (评价期): 能量平衡最大残差 $\leq 1.2 \times 10^{-13}$ kWh; 储电量全程位于 [1200, 10800]; 跨日储电量断裂为 0 (次日日初严格等于上一日日末); 计划费与紧急费独立复算一致。主方案评价期总费用 1395.6995 万元由选参、风险档案、提交表三条独立路径各自复算, **逐位一致**。

6 问题二的结果分析

结果分析按“总体—分日—风险—对照”四个层次展开：先给出评价期总体结果 (§6.1)，再分析指定日期的调度细节 (§6.2)，继而讨论全年运行形态与逐月费用 (§6.3) 以及紧急购电与风险结构 (§6.4)，最后通过对照方案与消融实验定位各项机制的价值 (§6.5)。

6.1 评价期总费用与构成

表 6 主方案评价期结果 (2025.2.1–12.31, 334 天, 起评 10800 kWh)

项目	数值
总费用	1395.6995 万元
计划费用	1318.2416 万元 (94.5%)
紧急费用	77.4578 万元 (5.5%)
计划购电量	2165.26 万 kWh
紧急购电量	12.44 万 kWh
发生紧急购电的天数	163 / 334 (48.8%)
弃置供能余量	252.63 万 kWh

紧急费用只占总费用的 5.5%，紧急电量仅占计划购电量的 0.57%。这说明星期偏差校正已修正预测的中心趋势，分位裕量 ($\beta = 0.75$) 足以吸收绝大部分残余波动，5 倍电价惩罚仅在少数时段被触发。

6.2 指定日期的调度结果

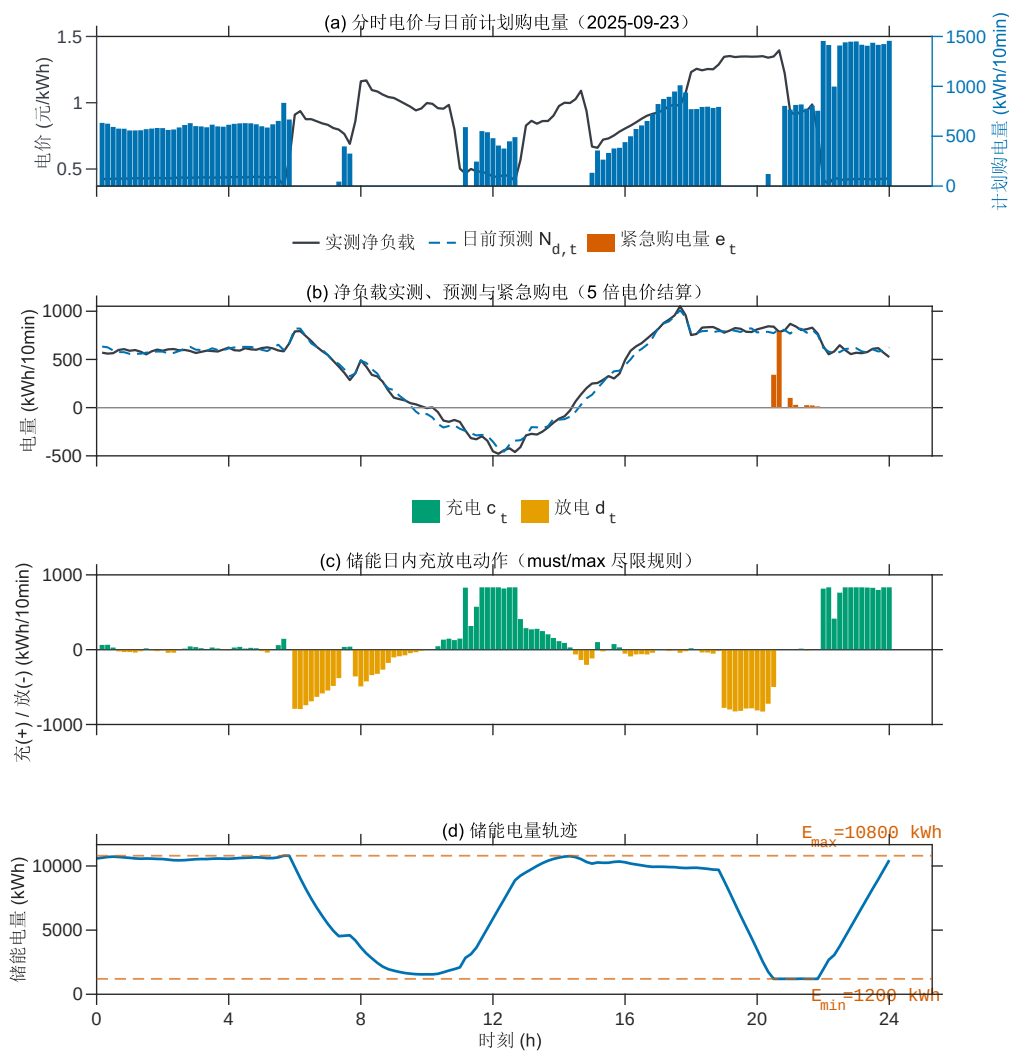


图 6 指定日期的调度细节：(a) 分时电价与日前计划购电量；(b) 净负载实测、预测与紧急购电；(c) 储能日内充放电动作；(d) 储能电量轨迹

下列数值按字面时钟区间报告；**result2.xlsx** 按官方模板原始行序逐行填写、未改动模板标签（模板行标签较字面区间整体后移一个区间），两口径相差一个 10 分钟区间，核对时需注意。

表 7 指定日期的计划购电量及全天结果（对应题目表 1，kWh）

日期	10:00-10:10	12:00-12:10	14:00-14:10	16:00-16:10	18:00-18:10	20:00-20:10	全天计划购电量	全天紧急购电量	合计购电量	全天费用 (元)
2025-03-20	0.0000	545.0194	0.0000	512.0462	701.8570	0.0000	67872.0855	293.0319	68165.1174	43077.5075
2025-06-21	0.0000	0.0000	0.0000	224.7427	0.0000	0.0000	36887.8821	0.0000	36887.8821	20795.3006
2025-09-23	0.0000	406.6138	0.0000	499.3924	772.4848	0.0000	65531.4200	1317.0219	66848.4419	49169.8748
2025-12-21	0.0000	1042.1389	0.0000	852.9497	735.2130	0.0000	98705.7213	0.0000	98705.7213	63439.8523

表中“全天计划购电量”为 b_t 全天之和，不含紧急购电量；“合计购电量”为两者之和；全天费用=计划费+紧急费（式 (5.9)）。

表 8 指定日期储能设备充放电电量（kWh）与日初日末储电量（对应题目表 2）

日期	0:00-4:00	4:00-8:00	8:00-12:00	12:00-16:00	16:00-20:00	20:00-24:00	0:00 / 24:00 储电量
03-20 充/放	133.3 / 189.8	300.1 / 5166.4	6059.0 / 2777.4	3905.3 / 543.2	234.1 / 5937.8	10717.5 / 2692.8	10800.0000 / 10783.9968
06-21 充/放	169.8 / 3413.0	384.1 / 4836.6	9630.8 / 0.0000	0.0000 / 0.0000	115.0 / 5727.6	10025.0 / 2485.9	10800.0000 / 10800.0000
09-23 充/放	330.5 / 288.5	411.2 / 6550.3	4827.1 / 1896.6	5621.7 / 596.0	35.0 / 6159.9	10298.8 / 2061.4	10585.6180 / 10454.3513
12-21 充/放	94.5 / 172.0	989.4 / 1528.6	6188.6 / 6906.2	6116.1 / 2237.9	0.0000 / 5712.0	10561.2 / 2842.5	10800.0000 / 10800.0000

四日都呈现“白天光伏充沛时充电、晚峰放电、深夜低谷再充满”的典型日循环形态（图 6c、d）；日末与日初电量并不相等（如 09-23 日初 10585.62 → 日末 10454.35 kWh），体现了实际储电量的跨日连续衔接。

表 9 指定日期紧急购电结果（对应题目表 3，合并连续区间）

日期	紧急购电时间段	紧急购电量 (kWh)
2025-03-20	20:30-20:40	293.03
2025-06-21	（无紧急购电）	—
	20:20-20:40	1126.01
2025-09-23	20:50-21:10	129.61
	21:20-21:50	61.40
2025-12-21	（无紧急购电）	—

紧急购电集中在晚间光伏退出后的时段（09-23 共 1317.02 kWh，见图 6b），与净负载的日内形态一致；06-21 为光伏旺季，计划自足；12-21 为冬季大负载日，计划量充裕。

6.3 全年运行形态与逐月费用

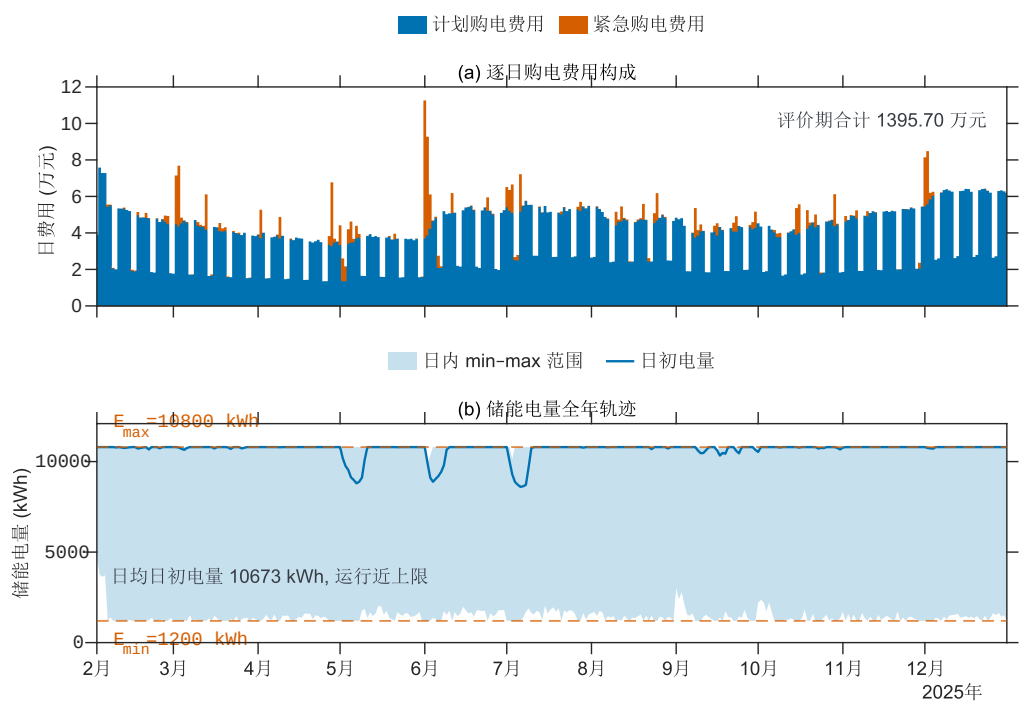


图 7 逐日购电费用构成与储能电量全年轨迹

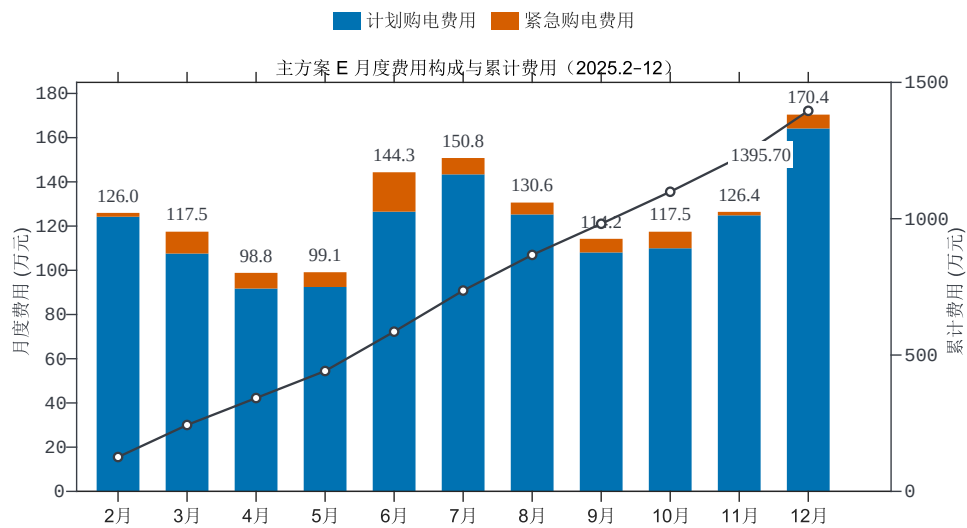


图 8 月度费用构成与累计费用

表 10 主方案月度费用（万元）与风险概况

月份	总费用	计划	紧急	大紧急天数 *	触顶天数
2	125.96	124.23	1.74	0	28
3	117.46	107.58	9.88	3	31
4	98.84（最低）	91.75	7.09	3	30
5	99.13	92.45	6.68	6	31
6	144.34	126.52	17.83	5	28
7	150.79	143.39	7.40	4	30
8	130.64	125.27	5.37	4	31
9	114.24	108.07	6.16	4	28
10	117.45	109.96	7.49	5	31
11	126.43	124.86	1.57	0	30
12	170.42（最高）	164.16	6.26	2	29

* 大紧急天数=当日紧急购电量超过 1000 kWh 的天数。

12 月费用最高（170.42 万元，冬季大负载、光伏弱，计划购电量最多）；4 月最低（98.84 万元，春季温和、光伏进入旺季）；6 月紧急费用最高（17.83 万元，5 个大紧急日），对应初夏光伏出力波动叠加晚峰缺口，是全年风险最集中的月份（图 8）。

6.4 紧急购电与风险结构

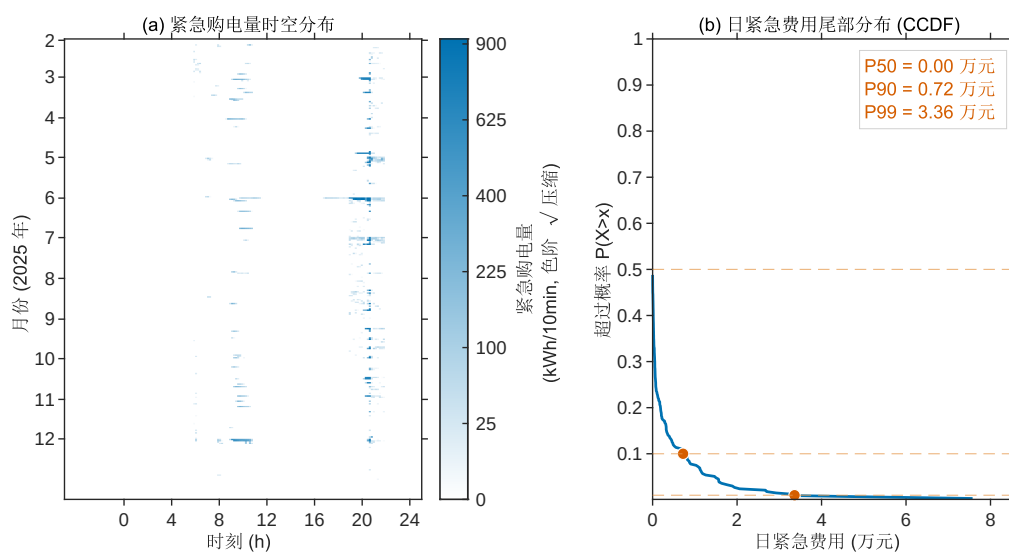


图 9 紧急购电特征：(a) 紧急购电量时空分布；(b) 日紧急购电费用分布

表 11 主方案风险指标（评价期 334 天）

指标	数值
紧急费用分位数 P50 / P90 / P95 / P99	0.00 / 0.71 / 1.33 / 3.20 万元
单日最坏紧急费用	7.58 万元
大紧急天数 (> 1000 kWh)	36 / 334 (10.8%)
触底天数 (日内有 $E_t \leq E_{\min}$)	113 / 334 (33.8%)
触顶天数 (日内有 $E_t = E_{\max}$)	327 / 334 (97.9%)
日均起始 / 日内最低 / 日内最高储电量	10673 / 1444 / 10793 kWh
年末储电量 (12.31 日末)	10667 kWh

储备结构的准确表述：过半数日期 ($P50 = 0$) 不发生任何紧急购电，尾部风险可控 ($P99 = 3.20$ 万元，图 9)。触顶天数 327/334 仅表示这些天日内至少一次达到上限，不等于全天维持满电：日内最低储电量平均 1444 kWh，接近下限 1200 kWh，说明储能每天仍经历一次幅度较大的充放电循环（日均最高 10793 $\rightarrow$ 日均最低 1444 kWh）。因此主方案的运行形态是“低谷充满—晚峰放空—再充满”的日循环（图 7），而非“长期保持满电”。

6.5 方案对照与条件消融

本文在建模过程中先后构造了一组递进方案，用于对照不同的预测器与执行规则。它们与主方案共用评价口径（2/1 起评 10800 kWh），但分属不同的模型族，故仅作水平对照，不将差额归因于某一单项机制（图 10a）。

表 12 对照方案与主方案的水平比较（评价口径统一）

方案	预测方式 / 执行方式	总费用 (万元)	相对 A
A	固定代表日曲线 / 贪心	2825.28	—
B	代表日+残差中位数校准 / 贪心	2035.24	-28.0%
B48	B + 48 小时计划窗口 / 贪心	2024.98	-28.3%
C	B + 分位裕量 ($\beta = 0.7$) / 贪心	1775.91	-37.1%
D	C / 每 4 小时重优化	1739.64	-38.4%
E (主方案)	近期水平+星期偏差+分位裕量 / 尽限充放电	1395.70	-50.6%
完美信息参照	当天实测（不可实施） / 尽限充放电	1229.10	-56.5%

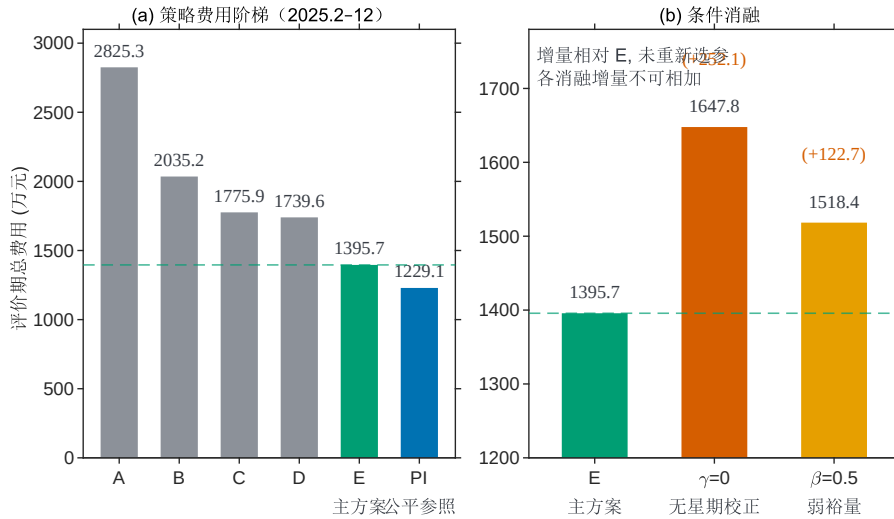


图 10 (a) 各方案的评价期总费用阶梯；(b) 条件消融实验

同链路的单项消融。为单独识别星期偏差校正的作用，另做“关闭星期偏差”的同链路对照（图 10b）：保持计划层、执行层、起评电量、 $\beta = 0.70$ 、 $W = 14$ 全部不变，仅令 $\gamma = 0$ ，得 1719.71 万元。与同一链路下 $N_{\text{DOW}} = 4$ 的主方案相比，星期偏差校正与逐月联合选参合计带来 **324.01 万元**（-18.84%）的降幅。该对照中各项设置一致，差额可归因于预测器与选参方式；但两项各自的贡献尚未单独分离。

与完美信息参照的差距。主方案 1395.70 万元，完美信息参照 1229.10 万元，相差 166.60 万元。这一差距不应整体解读为“可改进空间”：①参照方案同样受日循环约束，若取消该约束其费用只会更低，故 166.60 万元不是严格意义上的信息缺口成本；②差距中包含天气等不可预测的随机成分，任何因果策略都必须承担这部分代价；③ 5 倍电价的损失不对称使“保险溢价”不可避免——即使预测无偏，最优计划水平也应高于条件中位数。

7 问题三：多时刻预报下滚动合同调整模型的建立与求解

7.1 信息结构与结算规则

问题二只有“计划—执行”两层：0:00 计划一经制定即为结算依据，实测缺口只能按 5 倍价紧急补足。问题三在两点上改变了这一结构：

1. **信息增加：**除 0:00 外，6:00、12:00、18:00 还可获得未来 24 小时整点光伏预报（附件 3），因而日内可以滚动更新对剩余时段光伏出力（进而净负载）的认识；
2. **结算增加：**允许在预报时刻重新约定剩余时段的购电量，但双向偏离 0:00 计划都要付费——计划高于调整的差额按 $0.5p_t$ 的违约电价结算，调整高于计划的差额按

1.5 p_t 结算；紧急购电仍为 5 p_t 。

由此形成“计划—调整—执行”三层结构：在问题二框架（图 4）的“计划层”与“执行层”之间，插入一个在每个预报时刻重复触发的**调整层**。此时需定量回答两个问题：(i) 日内调整机会本身的价值；(ii) 在 6:00、12:00、18:00 三个时刻使用预报（而非仅在 0:00 使用一次）是否经济。后者是题面明确要求分析的问题。

7.2 预报通道与净负载预测

（一）整点预报转区间电量。附件 3 只给出逐日四个发布时刻对未来 24 小时**整点**的光伏功率预报。记发布时刻为 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 、其预报曲线为 $f_\tau(h)$ ，将其在相邻整点间线性插值、再在 10 分钟区间上积分，得区间电量

$$\tilde{V}_t(\tau) = \frac{1}{2} [f_\tau(\tau_t) + f_\tau(\tau_{t+1})] \Delta t, \quad (7.1)$$

其中 $\tau_t = t\Delta t$ 为区间起点时刻。 $\tau > 0$ 时曲线端点以**当日已实测光伏功率的水平**锚定（而非初值或瞬时值），以削弱插值端点的噪声； $\tau = 0$ 通道该时刻尚无实测，端点取零。

（二）0:00 通道的预报融合。问题二预测器所用的光伏分量来自历史经验形状，而附件 3 提供了当日的光伏预报，故可对预测作一步收缩修正：

$$\hat{N}_t = \underbrace{(m^r + \gamma\Delta^w + M_\beta)_t}_{\text{问题二预测器 (式 (5.1))}} - \kappa_g [\tilde{V}_t(0) - \hat{V}_t^{\text{hist}}], \quad (7.2)$$

$\hat{V}_t^{\text{hist}}$ 为问题二预测器隐含的光伏分量， $\kappa_g \in [0, 1]$ 为**分档收缩系数**，按预报时长 h 分三档 $g \in \{[0, 6), [6, 12), [12, 24)\}$ 。 κ_g 由**过去** $K = 30$ 天的因果滚动回归估计：

$$\kappa_g = \text{clip}\left(-\frac{\sum_s r_s x_s}{\sum_s x_s^2}, 0, 1\right), \quad r_s = N^{(s)} - \hat{N}_{\text{基准}}^{(s)}, \quad x_s = \tilde{V}^{(s)}(0) - \hat{V}_{\text{hist}}^{(s)}, \quad (7.3)$$

即用“实测净负载残差”对“两条预报通道的差值”回归；取负号是因为光伏预报上调 ($x > 0$) 意味着净负载下调，截断在 $[0, 1]$ 以避免过度修正。样本不足 7 天时取 $\kappa_g = 0$ ，退回问题二预测器。 κ_g 每日仅用 $d - K, \dots, d - 1$ 的数据重估，保持与问题二一致的因果口径。

7.3 调整层：带双向违约价的剩余时段线性规划

在 $\tau \in \{6, 12, 18\}$ ，先按当前生效合同执行完上一段区间，得到该时刻的实测储电量 E_τ ；再对剩余区间 $t \geq t_\tau$ 重新求解合同 b'_t ：

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t \geq t_\tau} p_t b'_t + \frac{1}{2} \sum_{t \geq t_\tau} p_t (u_t + v_t) + 5 \sum_{t \geq t_\tau} p_t e_t \\
\text{s.t.} \quad & u_t \geq b_t^{\text{plan}} - b'_t, \quad v_t \geq b'_t - b_t^{\text{plan}}, \quad u_t, v_t \geq 0, \\
& b'_t + d_t + e_t = \hat{N}_t(\tau) + c_t + w_t, \quad E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \\
& E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \frac{5000}{6}, \quad b'_t, e_t, w_t \geq 0, \\
& E_{t_\tau} = E_\tau (\text{实测}), \quad E_H = E_0^{(d)},
\end{aligned} \tag{7.4}$$

其中偏差始终对 **0:00 计划** b^{plan} 计量（而非对上一次合同），故连续两次调整不产生重复计费。末式为计划层的日循环边界，同 §5.4。

目标函数与题面结算规则的等价性。式 (7.4) 只需一次线性规划即可同时表示下调的违约费和上调的加价，无需引入分段逻辑：

- 当 $b'_t \leq b_t^{\text{plan}}$ 时，题面结算为 $p_t b'_t + \frac{1}{2} p_t (b_t^{\text{plan}} - b'_t)$ ，而 $\frac{1}{2} p_t (u_t + v_t)$ 在该情形下恰取 $u_t = b_t^{\text{plan}} - b'_t$ 、 $v_t = 0$ ，二者完全一致；
- 当 $b'_t \geq b_t^{\text{plan}}$ 时， $p_t b'_t + \frac{1}{2} p_t (b'_t - b_t^{\text{plan}}) = \frac{3}{2} p_t b'_t - \frac{1}{2} p_t b_t^{\text{plan}}$ ，正是“超出部分按 1.5 倍、未超出部分按 1 倍”的结果。

紧急购电项 $5 \sum p_t e_t$ 与执行层共用同一口径，费用按 §5.5 分别核算。

执行层。仍采用 §5.5 的尽限充放电规则，但以**最新生效合同**为交付基准；段与段之间实测储电量连续传递，日末电量结转为次日日初电量。评价期、起评储电量（10800 kWh）与问题二完全一致，便于横向比较。

7.4 二维对照：调整机会与 0:00 预报通道

为把“信息”与“调整机会”两项改进分开计量，构造 2×2 方案矩阵（图 11）：是否使用附件 3 的 0:00 预报通道（式 (7.2)） $\times$ 是否允许日内三次调整。

表 13 0:00 预报通道 $\times$ 日内调整机会的费用矩阵（评价期 2025.2.1–12.31，334 天，万元）

方案	设定	总费用	相对 A0
A0	不用 0:00 预报通道，不允许日内调整（= 问题二主方案 E）	1395.70	—
A0K	用 0:00 预报通道，不允许日内调整	1376.20	−19.50
B0	不用 0:00 预报通道，允许日内调整	1355.58	−40.12
B1（主方案）	用 0:00 预报通道，允许日内调整	1345.71	−49.99

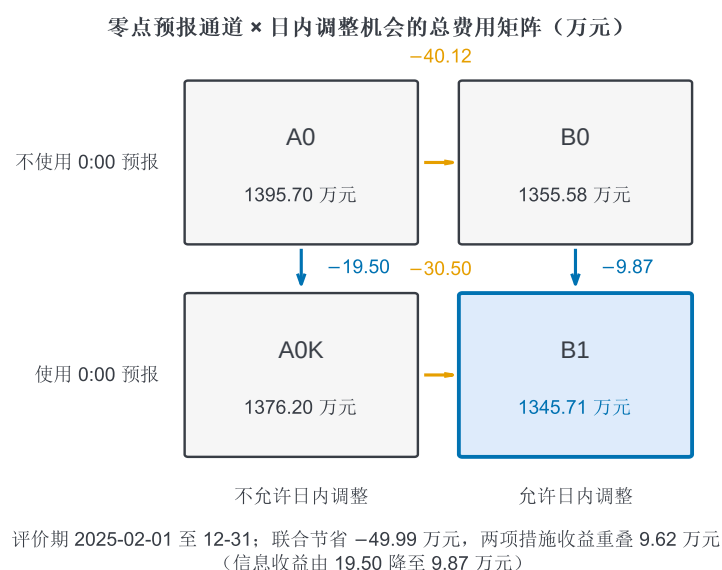


图 11 0:00 预报通道与日内调整机会的总费用矩阵（万元）

由表 13 与图 11 可得三点结论：

1. **A0 与问题二主方案完全重合**（1395.70 万元），说明问题二、问题三两条链路在同一评价口径下自洽——问题三的“不用预报通道、不允许调整”退化为问题二模型；
2. 单独引入日内调整降费 **40.12 万元**，单独引入 0:00 预报通道降费 **19.50 万元**；在本文的数据上，**调整机会的价值约为预报通道的两倍**；
3. 两项单独收益之和为 59.62 万元，而联合收益为 **49.99 万元**，**重叠 9.62 万元**。这说明两类改进**部分替代**：手中已有第二次决策机会时，0:00 预报的边际价值下降。因此两个数字不能简单相加，这正是必须做 2×2 对照而非单项消融的原因。

B1 即本文问题三主方案，全年费用 **1345.71 万元**，相对问题二主方案节省 49.99 万元（-3.58%）。

7.5 主方案的日内形态与逐月费用

以 2025-09-23 为例（图 12）：0:00 计划的合同 b^{plan} （图中浅色实线）与实际交付合同 b （虚线）在夜间与清晨几乎重合，主要调整发生在 12:00 时刻——该次求解把午后部分区间的合同**下调**（图 12c 中 12 时附近的负向柱），下调部分只需按 $0.5p$ 支付违约金；20:00 前后晚峰光伏退出、净负载抬升，合同被**上调**并伴生紧急购电（图中橙色柱）。储能轨迹仍保持“白天光伏充沛时充电、晚峰放电”的日循环，日末储电量与日初衔接，与问题二同期的运行形态一致。

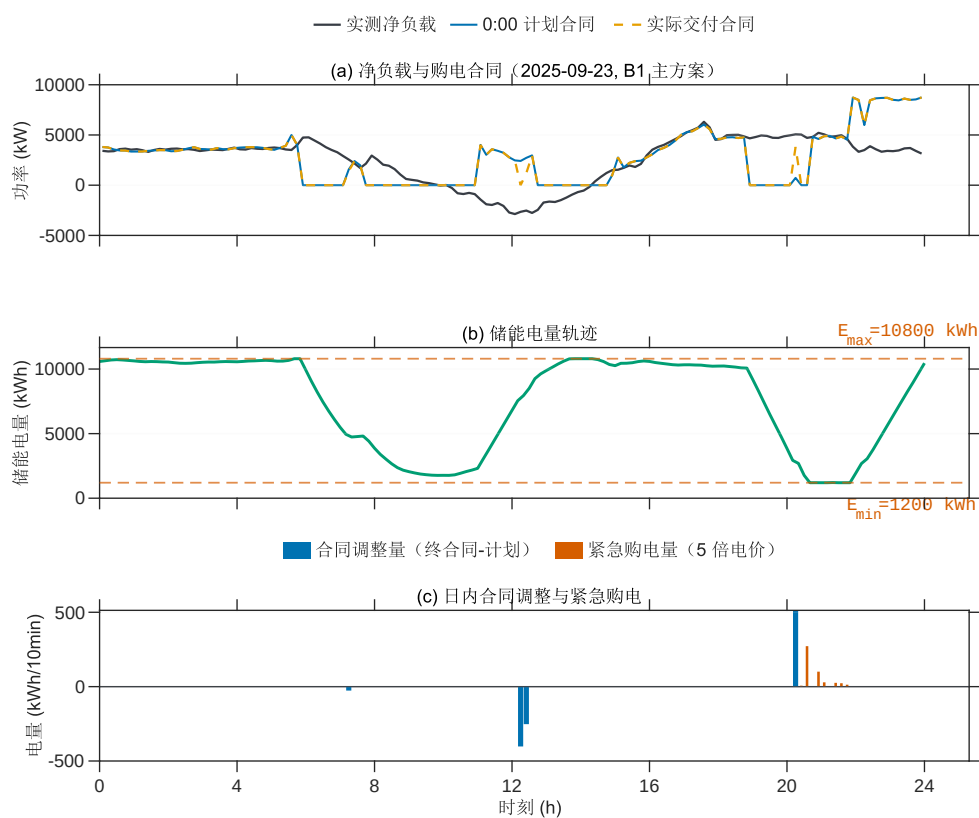


图 12 2025-09-23 主方案 B1 的日内调度：(a) 实测净负载、0:00 计划合同与实际交付合同；(b) 储能电量轨迹；(c) 日内合同调整量与紧急购电量

7.6 其他时刻预报的引入必要性

这是题面明确要求回答的问题。本节考察两种“把 6:00/12:00/18:00 预报真正用起来”的做法：

- **全融合 (B3)：**每个调整时刻 τ 都用当期附件 3 预报重估剩余时段的净负载，即把式 (7.2) 从“仅 0:00 通道”推广到“当期通道”；
- **门控 (G)：**承认“用不用”本身是一个决策，在每个决策点用纯因果的历史回放，从融合强度 $\lambda \in \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$ 中择一 ($\lambda = 0$ 即退回 B1)。

7.6.1 预报精度的改善

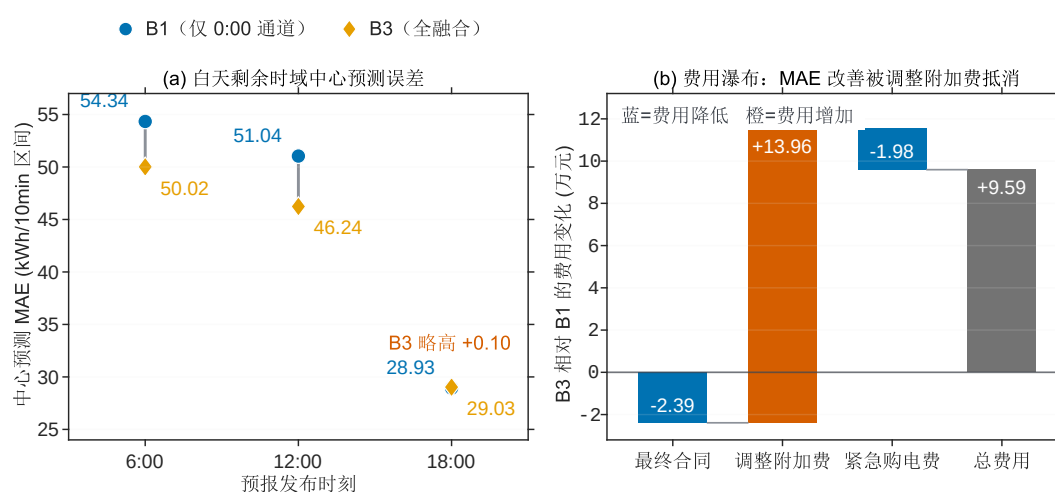


图 13 (a) 白天剩余时域中心预测 MAE (kWh/10min 区间)；(b) 全融合 B3 相对 B1 的费用瀑布

图 13a 给出白天剩余时域的中心预测平均绝对误差：全融合 B3 在 6:00 与 12:00 两个发布时刻将 MAE 由 54.34、51.04 降至 50.02、46.24，降幅分别为 4.32 与 4.80；18:00 时刻略升 0.10 (28.93 $\rightarrow$ 29.03)，原因是该时刻距当日光伏结束已近，可改进的时域很短。

图 14 进一步在光伏区间电量本身上作四项对照。附件 3 预报叠加实测锚点的组合在两个时段上整体误差最低，且改进集中在发布后首小时（图 14a）——12:00 时刻的四种组合差异最大，说明当日上午实测量已经足以校正当日的光伏形状。这为式 (7.1) 中用实测水平锚定端点的做法提供了直接依据。

7.6.2 总费用的上升

图 13b 给出 B3 相对 B1 的费用瀑布（表 14）：最终合同费用与紧急购电费用均略有下降，但调整附加费大幅上升，合计总费用上升。

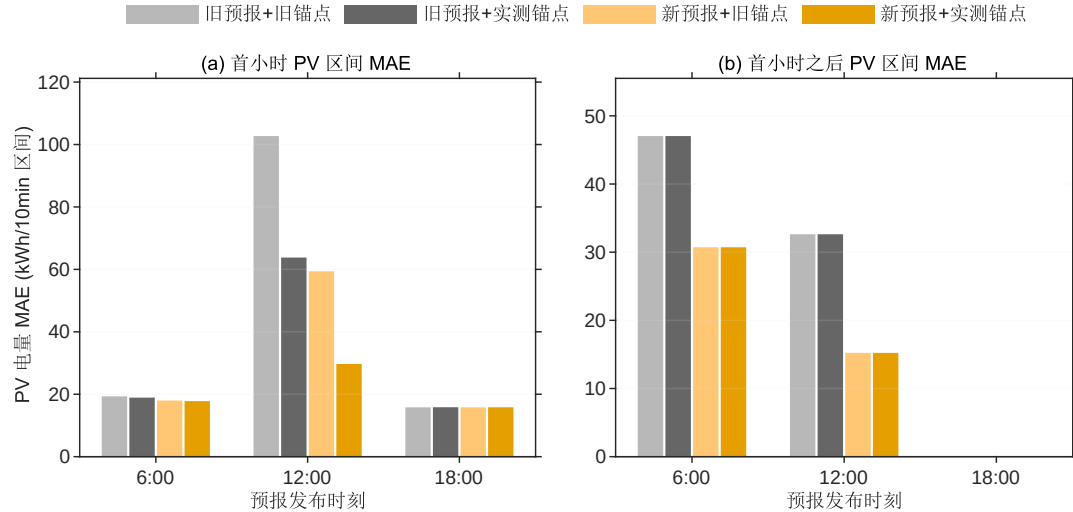


图 14 光伏区间电量 MAE：预报来源（历史预报 / 附件 3 预报）与端点锚定方式（历史锚点 / 实测锚点）的四种组合，(a) 发布后首小时；(b) 首小时之后

表 14 全融合 B3 相对主方案 B1 的费用变化（评价期 334 天，万元）

费用项	变化量	方向
最终合同费用	-2.39	略降（更准的预测选中了更便宜的合同）
调整附加费	+13.96	显著上升（主导项）
紧急购电费	-1.98	略降
合计	+9.59	总费用上升

机制是明确的：精度更高的点预测使线性规划更倾向于偏离 0:00 计划而转向低价时段，而每一次偏离都需按 $0.5p / 1.5p$ 付费；附加费的增量（13.96 万元）远大于合同费用与紧急费用节省之和（4.37 万元）。即双向违约价将“精度更高的日前预测”转化为“更频繁的合同偏离”。

7.6.3 逐决策点自适应门控的结果

图 15a 给出门控 G 在全部 1002 个决策点（334 天 $\times$ 3 个调整时刻）上的选择分布：6:00 时刻 $\lambda = 0$ 与 $\lambda = 1$ 分别为 128 与 133 次，12:00 时刻为 124 与 134 次，18:00 时刻为 152 与 127 次，两个端点档位合计均占约七至八成，中间档位（ $\lambda = 0.25, 0.5$ ）合计不足三成。这本身即表明：在单一决策点层面难以判断融合是否有利，预测精度与结算费用之间的方向并不总是一致，因此门控退化为在两个端点之间选择。

其结果是门控方案全年比 B1 高 6.08 万元（图 15b）：11 个月中仅 12 月为负（-0.62 万元），2 月与 7 月增量最大（分别为 1.60 与 1.83 万元）。

图 16a 给出主方案 B1 相对基准 A0 的逐月节省：11 个月全部为正，合计 49.99 万

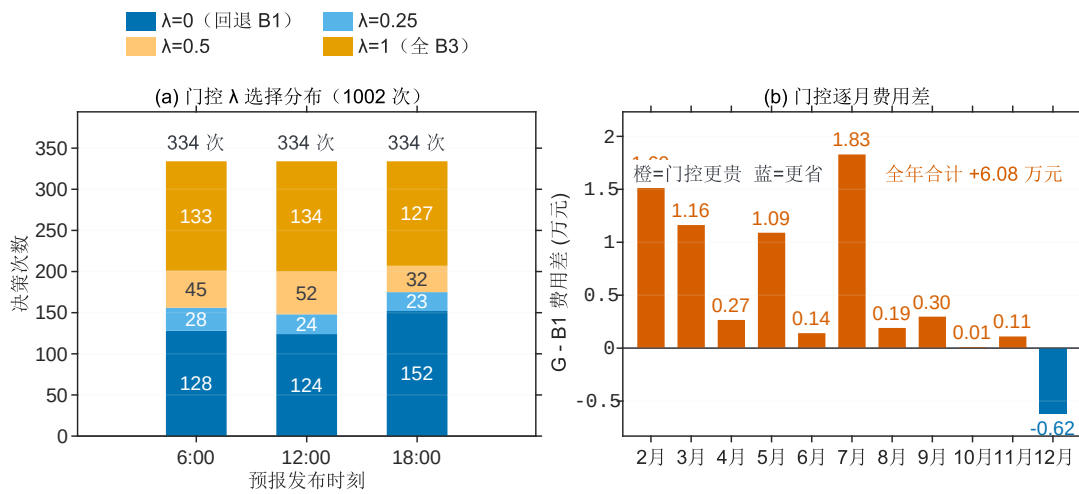


图 15 (a) 门控 λ 在 1002 个决策点上的选择分布；(b) 门控方案 G 相对 B1 的逐月费用差（橙色表示门控方案费用更高，蓝色表示更低）

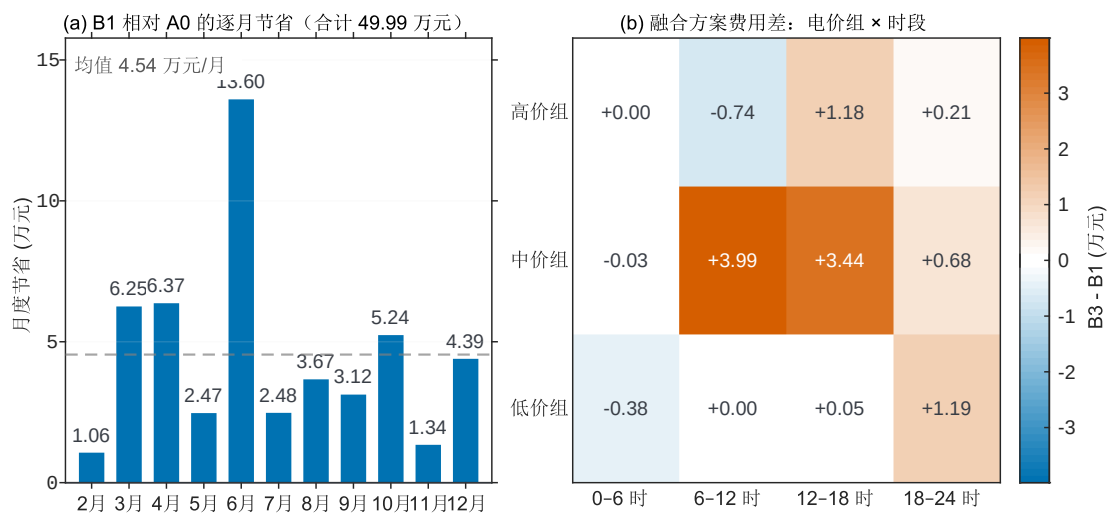


图 16 (a) B1 相对 A0 的逐月节省（合计 49.99 万元，均值 4.54 万元/月）；(b) 全融合方案费用差的分组热力图（ $B3 - B1$ ）

元、均值 4.54 万元/月，其中 6 月最高（13.60 万元），与 §6.3 中 6 月紧急费用最集中相呼应——夏季晚峰缺口最需要日内的第二次决策。图 16b 进一步按“电价组 × 时段”分解 B3 与 B1 的费用差：正值集中在 6–18 时的**中价组**（+3.99、+3.44），正是合同最可能被反复调整、违约附加费最易触发的时段；低价组与高价组多数取值接近零或为负，说明融合的代价并非均匀分布，而是集中在中间价位区间。

7.6.4 小结

在本文的结算口径与所考察的网格范围内，**不需要引入其他时刻的预报来制定调整购电策略**。附件 3 的信息在 **0:00 通道使用一次**（方案 B1，1345.71 万元）即已足够；6:00、12:00、18:00 的预报只需用于“按实测重新校正剩余时段合同”这一项工作，不必再作为新的预测输入反复重建预测。其原因不在于预报精度——附件 3 的逐时预报精度更高（图 13a、图 14）——而在于本题的双向违约价显著削弱了“预测更准”向“费用更低”的转化渠道：预测精度提高带来的合同费用与紧急费用节省（4.37 万元）不足以补偿由此增加的违约附加费（13.96 万元）。

适用范围说明。该结论是在“偏差对 0:00 计划计量、附加费 $0.5p/1.5p$ 、紧急价 $5p$ ”这套结算口径下，以及本文所考察的全融合与门控两种形式下成立的。若结算口径改变（例如允许无成本无限次调整，或偏差改为对上一次合同计量），结论需要重新核验；本文不据此断言“其他时刻预报无信息价值”。

8 问题四：波动电价下的模型建立与求解（待补充）

（本部分留白，待后续补充。）

9 模型评价与改进（问题一、二、三）

9.1 模型优点

1. 问题一模型为线性规划，可求全局最优且完全可解释；充放电互斥约束经命题保证松弛精确，无需整数变量；
2. 问题二的三层结构将“不可预知的需求”与“可优化的计划”分离：预测层显式利用星期周期这一可解释信号（消融实验贡献 324.01 万元），计划层保持线性规划的可解性，执行层规则完全因果、可实现；
3. 问题三的调整层把“计划购电量高于调整购电量按 $0.5p$ 、反之超出部分按 $1.5p$ ”这一条含分段的结算规则，化归为单个线性规划（式 (7.4)），使合同重定仍可求全局最优、无需引入二元变量或分段逻辑； 2×2 对照设计则把“信息”与“调整机会”两类改进的贡献分开计量，并量化出二者 9.62 万元的替代性重叠；

4. 全部参数选取采用逐月 walk-forward 协议，严格排除数据泄漏；问题三的分档收缩系数 κ_g 亦只用 d 之前 30 天数据逐日重估，与问题二口径一致；
5. 主方案紧急费用仅占 5.5%，说明“预测+分位裕量+尽限执行”的组合在不对称惩罚下是有效的；问题三中“是否需要其他时刻预报”这一开放式问题通过实验而非直觉判定，给出了可复核的否定结论。

9.2 模型局限与改进方向

1. **冷启动与选参信息量**：预测器在 $d < 30$ 时整体回退为代表日曲线，2 月首次选参仅能在 1 月 31 日单日的费用上区分候选；若改用其他冷启动规则，参数日程与费用都需重新核验；
2. **网格边界未充分展开**： $\gamma = 1.0$ 与 $N_{\text{DOW}} = 4$ 位于网格边界，补充扫描只表明“所考察的网格上未发现更优点”，不构成全局最优性结论；
3. **预测器形式的选择依据有限**：曾尝试把星期偏差分别施加于负载与光伏两条通道，所得费用更高，提示“作用于净负载”是更有效的形式；但该比较仅在本文的网格与链路内进行；
4. **问题三的结论受结算口径约束**：“不需要其他时刻预报”是在偏差对 0:00 计划计量、加价率 $0.5p/1.5p$ 的结算规则下得到的；本文仅考察了“全融合”与“逐点门控”两种融合形式，未穷举所有利用方式，故该结论的适用范围限于本文口径与形式，不作出一般性断言；
5. **调整层与执行层尚未联合优化**：调整层按点预测求解确定性线性规划，未把剩余时段的预测不确定性纳入目标（如场景规划、机会约束）；执行层亦为逐区间规则，二者之间存在可改进的空间；
6. **尚未建模的因素**：预测只使用历史实测，未利用气象预报、节假日日历等外生信息；分位裕量按各时段独立估计，未建模时段间相关性；电价固定，未考虑实时波动（问题四方向）。

参考文献

- [1] Huangfu, Q., and Hall, J. A. J. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 10(1): 119–142, 2018.
- [2] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17: 261–272, 2020.
- [3] Arrow, K. J., Harris, T., and Marschak, J. Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3): 250–272, 1951.

A 支撑材料文件列表

- data/附件 1.xlsx: 代表日电价、小区负载与光伏预测功率（题面附件 1）；
- data/附件 2.xlsx: 2025 年逐日实测负载与光伏功率（题面附件 2）；
- data/附件 3.xlsx: 2025 年逐日 0:00、6:00、12:00、18:00 发布的未来 24 小时整点光伏功率预报（题面附件 3）；
- results/result1.xlsx: 问题一提交结果（计划购电量、充放电量两个工作表）；
- results/result2.xlsx: 问题二提交结果（计划购电量、充放电量、紧急购电量三个工作表，覆盖 2025.2.1–12.31）；
- 问题一/算法/q1_solve.py: 问题一主程序（线性规划装配、求解、独立校验、写表）；
- 问题一/算法/q1_analysis.py: 问题一无储能基准、容量 / 功率敏感性与边际价值；
- 问题二/代码/q2_main_algorithm.py: 问题二主程序（预测—计划—执行三层框架自包含实现，运行约 3s 校验总费用 1395.6995 万元）；
- 问题三/代码/: 问题三的多时刻预报融合、调整层线性规划与执行段函数（§7.2–§7.3 的实现）；
- 问题三/图片/: 问题三全部结果图（ 2×2 费用矩阵、全融合与门控对照、指定日调度），即正文图 11–图 16；
- scripts/q2_dow_N_joint.py: 主方案参数选取（36 候选逐月 walk-forward）；
- scripts/q2_V_dow_N_profile.py: 主方案月度费用与风险档案；
- scripts/q2_finalize_E.py: 主方案唯一入口（复现总费用、论文三张表、写 result2.xlsx）；
- results/*.json: 上述各脚本的数值结果存档。

B 核心程序

以下为核心函数节选；完整可运行源程序随支撑材料提交。问题一与问题二的全部结果分别可由 `q1_solve.py` 与 `q2_main_algorithm.py` 一条命令复现。问题三的预报融合、调整层与执行段核心函数见支撑材料 问题三/代码/。

B.1 问题一：线性规划装配、求解与独立复核

```
code/q1_core.py
1  # 问题一核心程序：确定性单日储能经济调度 LP 的装配、求解与独立复核
2  # 摘自 问题一/算法/q1_solve.py（完整可运行源程序见支撑材料）
3  import numpy as np
4  from scipy.optimize import linprog
5  from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
6
7  T, DT = 144, 1.0 / 6.0
8  ETA_C = ETA_D = 0.9
9  E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0
10 P_MAX = 5000.0 * DT
11 E0 = 6000.0
12
13 def solve_q1(price, L, V):
14     """L, V: kWh/区间。返回最优解字典。"""
15     # 变量布局: g[0:T], c[0:T], d[0:T], w[0:T], E[0:T+1]
16     n = 4 * T + (T + 1)
17     ig, ic, id_, iw, iE = 0, T, 2 * T, 3 * T, 4 * T
18
19     cobj = np.zeros(n)
20     cobj[ig:ig + T] = price
21
22     # 等式: SOC 递推 T 行 + 能量平衡 T 行 + E_0=6000 + E_144=6000
23     Aeq = lil_matrix((2 * T + 2, n))
24     beq = np.zeros(2 * T + 2)
25     for t in range(T):
26         r = t
27         Aeq[r, iE + t + 1] = 1.0
28         Aeq[r, iE + t] = -1.0
29         Aeq[r, ic + t] = -ETA_C
30         Aeq[r, id_ + t] = 1.0 / ETA_D
31         r2 = T + t
32         Aeq[r2, ig + t] = 1.0
33         Aeq[r2, id_ + t] = 1.0
34         Aeq[r2, ic + t] = -1.0
35         Aeq[r2, iw + t] = -1.0
36         beq[r2] = L[t] - V[t]
37     Aeq[2 * T, iE] = 1.0
38     beq[2 * T] = E0
39     Aeq[2 * T + 1, iE + T] = 1.0
40     beq[2 * T + 1] = E0
41
42     bounds = (
43         [(0.0, None)] * T + # g
44         [(0.0, P_MAX)] * T + # c
45         [(0.0, P_MAX)] * T + # d
46         [(0.0, None)] * T + # w
47         [(E_MIN, E_MAX)] * (T + 1) # E
```

```

48 )
49
50 res = linprog(cobj, A_eq=csr_matrix(Aeq), b_eq=beq, bounds=bounds, method="highs")
51 assert res.status == 0, f"LP 未收敛: status={res.status} {res.message}"
52 x = res.x
53 return {
54     "g": x[ig:ig + T], "c": x[ic:ic + T], "d": x[id:id_ + T],
55     "w": x[iw:iw + T], "E": x[iE:iE + T + 1], "cost": float(res.fun),
56     "solver_msg": res.message,
57 }
58
59 def validate(sol, price, L, V):
60     """ 独立复核: 能量守恒、SOC 边界、日循环、功率上限、互斥、费用复算"""
61     g, c, d, w, E = sol["g"], sol["c"], sol["d"], sol["w"], sol["E"]
62     checks = {}
63     bal = g + V + d - L - c - w
64     checks[" 能量平衡最大残差 (kWh)"] = float(np.max(np.abs(bal)))
65     soc_res = E[1:] - E[:-1] - ETA_C * c + d / ETA_D
66     checks["SOC 递推最大残差 (kWh)"] = float(np.max(np.abs(soc_res)))
67     checks["E 最小值 (kWh)"] = float(E.min())
68     checks["E 最大值 (kWh)"] = float(E.max())
69     checks["E0(kWh)"] = float(E[0])
70     checks["E144(kWh)"] = float(E[-1])
71     checks[" 充电功率上限越界"] = float(max(0.0, c.max() - P_MAX))
72     checks[" 放电功率上限越界"] = float(max(0.0, d.max() - P_MAX))
73     both = np.minimum(c, d)
74     checks[" 同时充放电最大重叠 (kWh)"] = float(both.max())
75     cost_recalc = float(np.dot(price, g))
76     checks[" 费用复算 (元)"] = cost_recalc
77     checks[" 费用与求解器差 (元)"] = abs(cost_recalc - sol["cost"])
78     checks[" 购电总量 (kWh)"] = float(g.sum())
79     checks[" 充电总量 (kWh)"] = float(c.sum())
80     checks[" 放电总量 (kWh)"] = float(d.sum())
81     checks[" 余量总量 (kWh)"] = float(w.sum())
82     checks[" 负载总量 (kWh)"] = float(L.sum())
83     checks[" 光伏总量 (kWh)"] = float(V.sum())
84     ok = (checks[" 能量平衡最大残差 (kWh)"] < 1e-6 and checks["SOC 递推最大残差 (kWh)"] < 1e-6
85           and checks["E 最小值 (kWh)"] >= E_MIN - TOL and checks["E 最大值 (kWh)"] <= E_MAX + TOL
86           and abs(E[0] - E0) < TOL and abs(E[-1] - E0) < TOL
87           and checks[" 同时充放电最大重叠 (kWh)"] < 1e-6
88           and checks[" 费用与求解器差 (元)"] < 1e-4)
89     return checks, ok

```

B.2 问题二：预测—计划—执行三层框架核心代码

```

code/q2_core.py
1 # 问题二核心程序: 星期偏差校正预测 + 日前计划 LP + 尽限执行 + 结算
2 # 摘自 问题二/代码/q2_main_algorithm.py (完整可运行源程序见支撑材料)
3 import numpy as np
4 from scipy.optimize import linprog
5 from scipy.sparse import csr_matrix, lil_matrix
6
7 T, DT = 144, 1.0 / 6.0
8 ETA_C = ETA_D = 0.9
9 E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0
10 P_MAX = 5000.0 * DT
11 MULT = 5.0
12

```

```

13 def _col_quantile(X, qs):
14     """X: (n, T), qs: (T,)。逐列取对应分位数，返回 (T,)。"""
15     out = np.empty(X.shape[1])
16     for j in range(X.shape[1]):
17         out[j] = np.quantile(X[:, j], qs[j])
18     return out
19
20
21 def m_recent(d, net, W):
22     """ 近 W 日同时刻中位数基准；历史不足 7 天时回退 30 日中位数或零向量。"""
23     hist = net[max(0, d - W):d]
24     if hist.shape[0] < 7:
25         if d >= 30:
26             return np.median(net[max(0, d - 30):d], axis=0)
27         return np.zeros(net.shape[1])
28     return np.median(hist, axis=0)
29
30
31 def delta_dow(d, net, dow_idx, n_dow_hist, W_level):
32     """ 最近 n_dow_hist 个同星期日（净负载 - 当时基准）的同时刻均值。"""
33     w_d = dow_idx[d]
34     cand = [d_ for d_ in range(max(0, d - 90), d) if dow_idx[d_] == w_d]
35     cand = cand[-n_dow_hist:]
36     if not cand:
37         return np.zeros(net.shape[1])
38     deltas = np.zeros((len(cand), net.shape[1]))
39     for i, d_ in enumerate(cand):
40         deltas[i] = net[d_] - m_recent(d_, net, W_level)
41     return deltas.mean(axis=0)
42
43
44 def forecast_dow_N(d, D, dow_idx, gamma, W_level, beta, n_dow_hist):
45     """ 星期偏差校正预测。因果性：只用第 1..d-1 天实测；d<30 整体回退代表日。"""
46     if d < 30:
47         return D["net_ref"].copy()
48     m = m_recent(d, D["net"], W_level)
49     dlt = delta_dow(d, D["net"], dow_idx, n_dow_hist, W_level)
50     base = m + gamma * dlt
51     net_hist = D["net"][max(0, d - W_level):d]
52     if net_hist.shape[0] < 7:
53         return D["net_ref"].copy()
54     resid = net_hist - np.median(net_hist, axis=0) # 窗口内中心化净负载
55     margin = _col_quantile(resid, np.full(T, beta)) # M_{\beta, t}
56     return base + margin
57
58 def solve_plan_lp(price, N_hat, E_start):
59     """ 日计划 LP: min \sum p_t g_t, 显式日循环 E_H = E_start。"""
60     H = len(N_hat)
61     n = 4 * H + (H + 1)
62     ig, ic, id_, iw, iE = 0, H, 2 * H, 3 * H, 4 * H
63     cobj = np.zeros(n)
64     cobj[ig:ig + H] = price
65
66     Aeq = lil_matrix((2 * H + 2, n))
67     beq = np.zeros(2 * H + 2)
68     for t in range(H): # 储能动态
69         Aeq[t, iE + t + 1] = 1.0
70         Aeq[t, iE + t] = -1.0

```

```

71     Aeq[t, ic + t] = -ETA_C
72     Aeq[t, id_ + t] = 1.0 / ETA_D
73     r = H + t                                # 功率平衡
74     Aeq[r, ig + t] = 1.0
75     Aeq[r, id_ + t] = 1.0
76     Aeq[r, ic + t] = -1.0
77     Aeq[r, iw + t] = -1.0
78     beq[r] = N_hat[t]
79     Aeq[2 * H, iE] = 1.0                      # 日初电量
80     beq[2 * H] = E_start
81     Aeq[2 * H + 1, iE + H] = 1.0              # 日循环 E_H = E_0
82     beq[2 * H + 1] = E_start
83
84     bounds = (([0.0, None]) * H + [(0.0, P_MAX)] * H + [(0.0, P_MAX)] * H
85               + [(0.0, None)] * H + [(E_MIN, E_MAX)] * H + [(E_MIN, E_MAX)])
86     res = linprog(cobj, A_eq=csr_matrix(Aeq), b_eq=beq, bounds=bounds,
87                  method="highs")
88     assert res.status == 0, f"LP 失败: {res.message}"
89     x = res.x
90     return x[ig:ig + H], x[ic:ic + H]          # b (计划购电), c* (充电意图)
91
92 def execute(b, net_act, E_start):
93     """ 逐区间物理平衡仿真。
94     余量侧 max: 余量在物理上限内尽量充 (不受计划充电意图约束), 余下弃置;
95     缺口侧 must: 缺口由储能按物理上限补足, 余下按 5 倍电价紧急购电。"""
96     c = np.zeros(T); d = np.zeros(T); e = np.zeros(T); w = np.zeros(T)
97     E = np.empty(T + 1); E[0] = E_start
98     for t in range(T):
99         net = b[t] - net_act[t]                # >0 余量; <0 缺口
100         if net >= 0:
101             avail = max(0.0, (E_MAX - E[t]) / ETA_C)
102             c[t] = min(net, P_MAX, avail)
103             w[t] = net - c[t]
104         else:
105             deficit = -net
106             avail = max(0.0, (E[t] - E_MIN) * ETA_D)
107             d[t] = min(deficit, P_MAX, avail)
108             e[t] = deficit - d[t]
109             E[t + 1] = E[t] + ETA_C * c[t] - d[t] / ETA_D
110     return c, d, e, w, E
111
112
113 # ===== ④ 结算 (题面给定) =====
114 def settle(b, e, price):
115     """J =  $\sum p_t \cdot b_t + 5 \cdot \sum p_t \cdot e_t$ 。计划电量全量计费 (弃置不退费)。"""
116     return float((b * price).sum()), float(MULT * (e * price).sum())

```