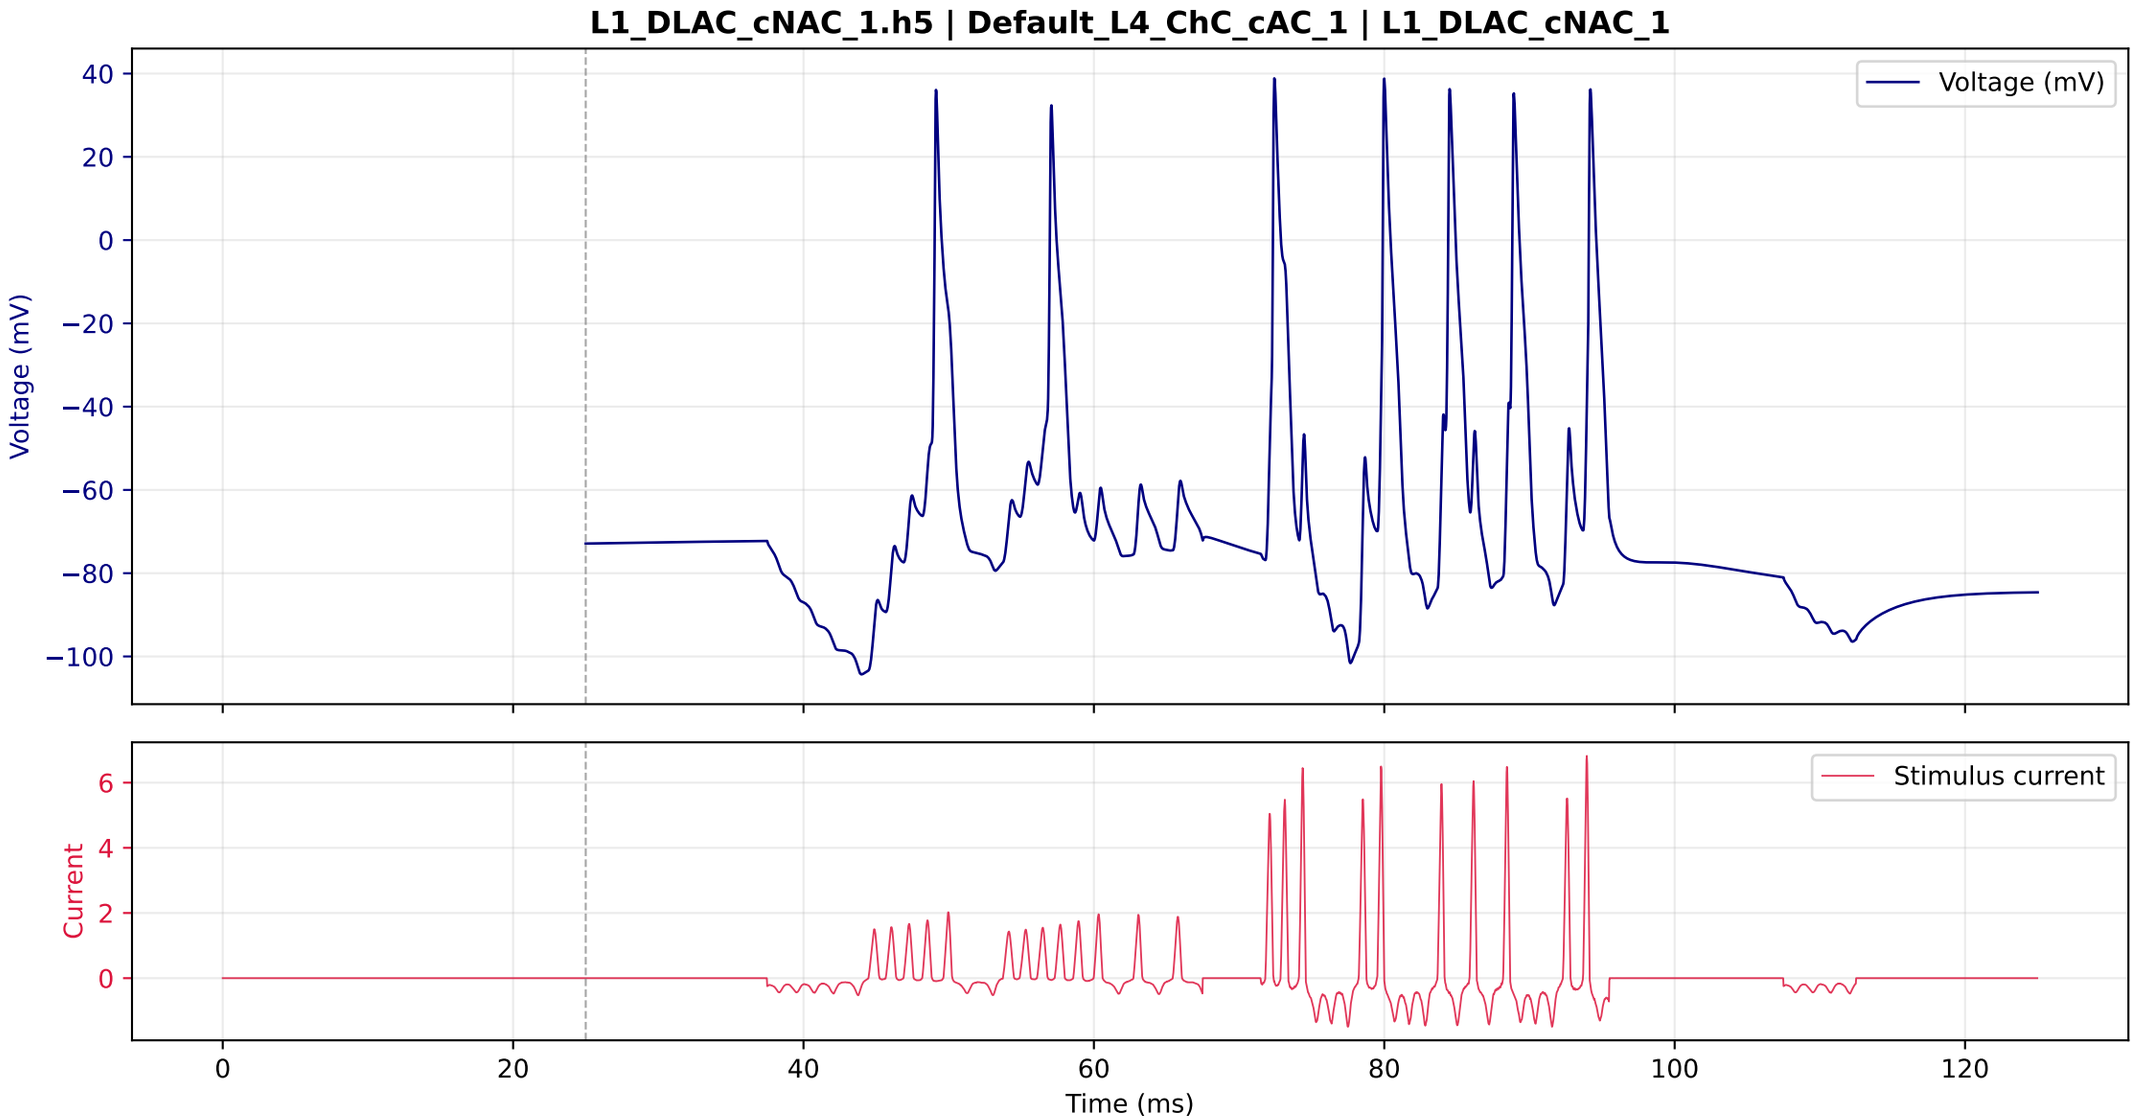
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L4_ChC_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

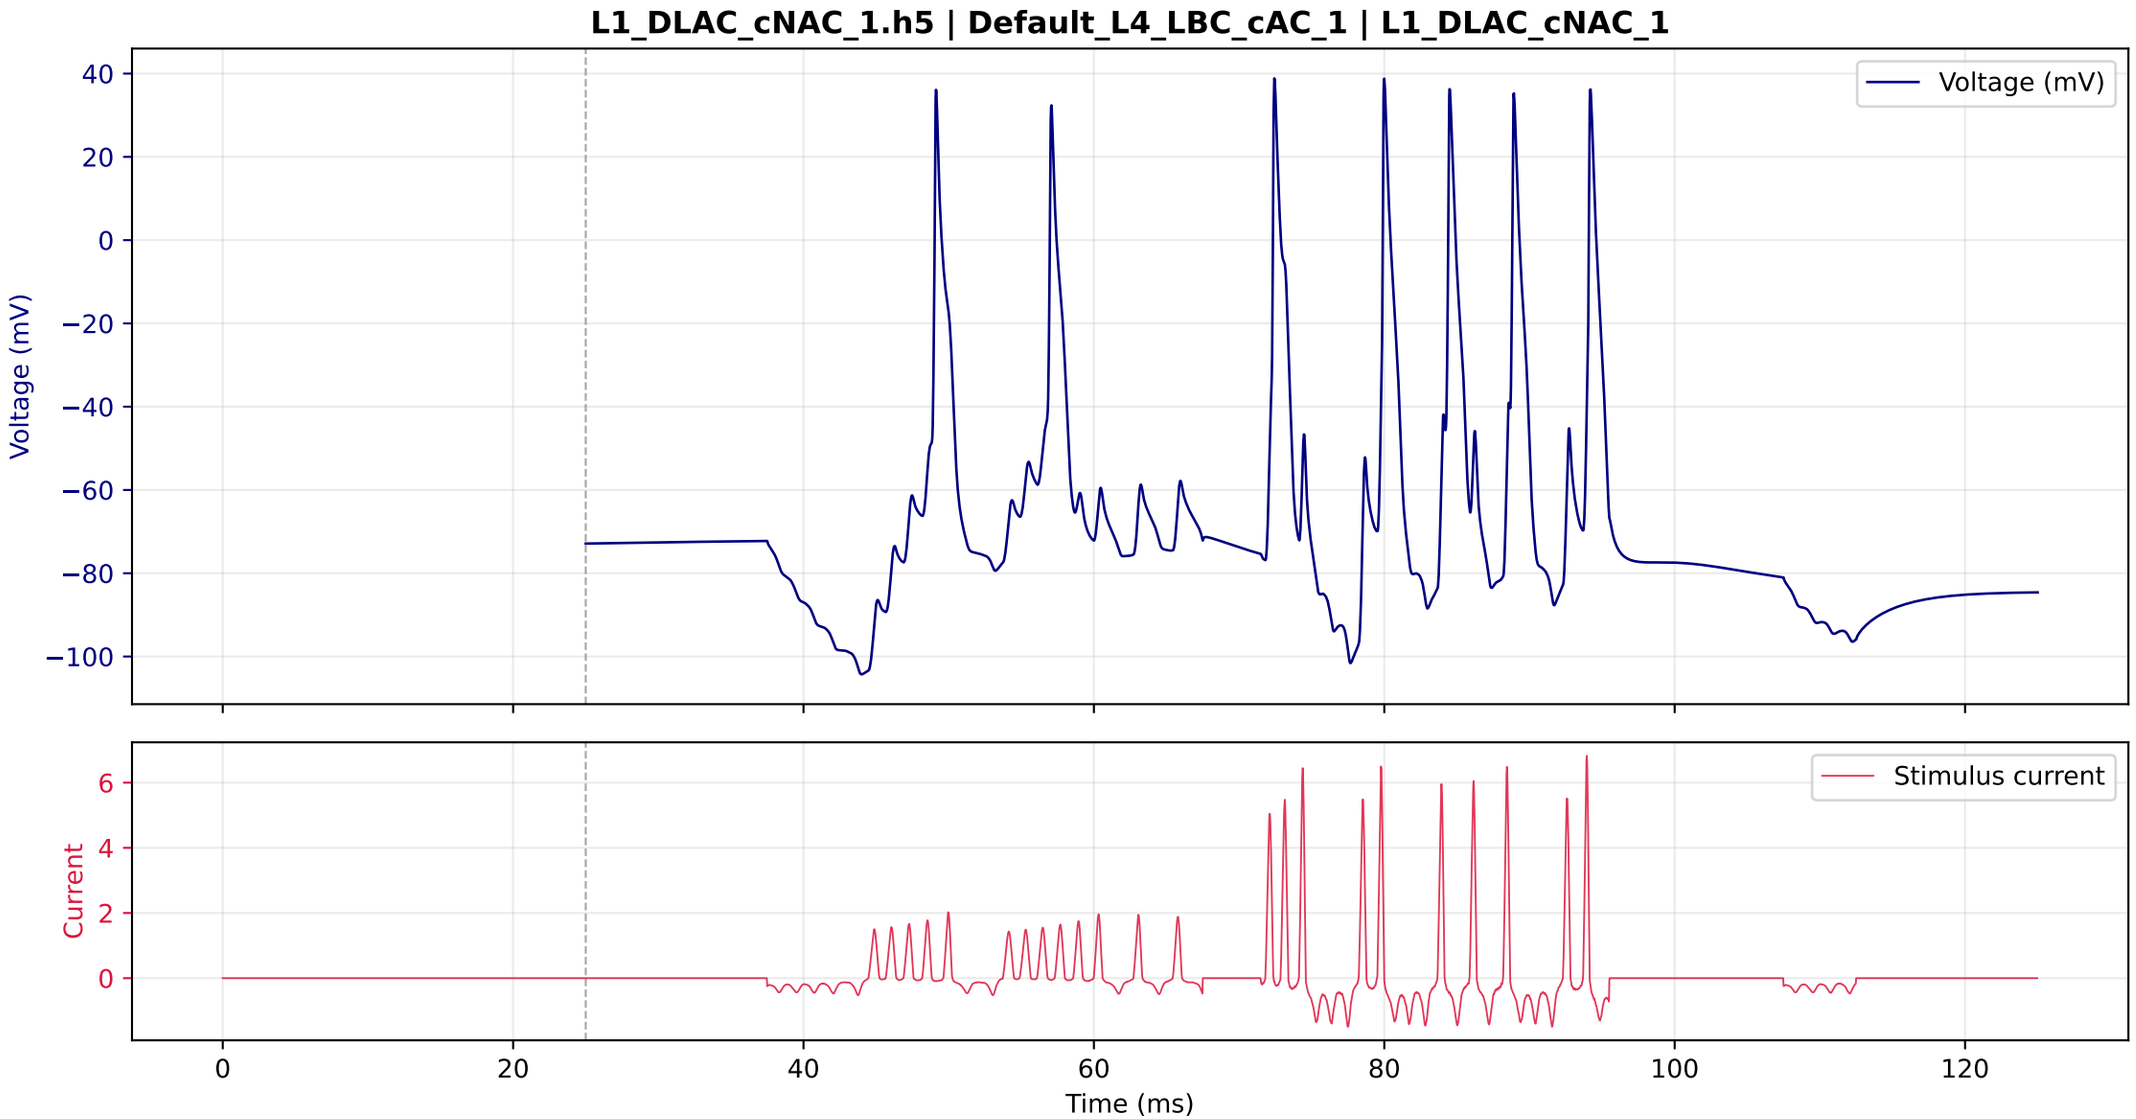
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L4_LBC_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

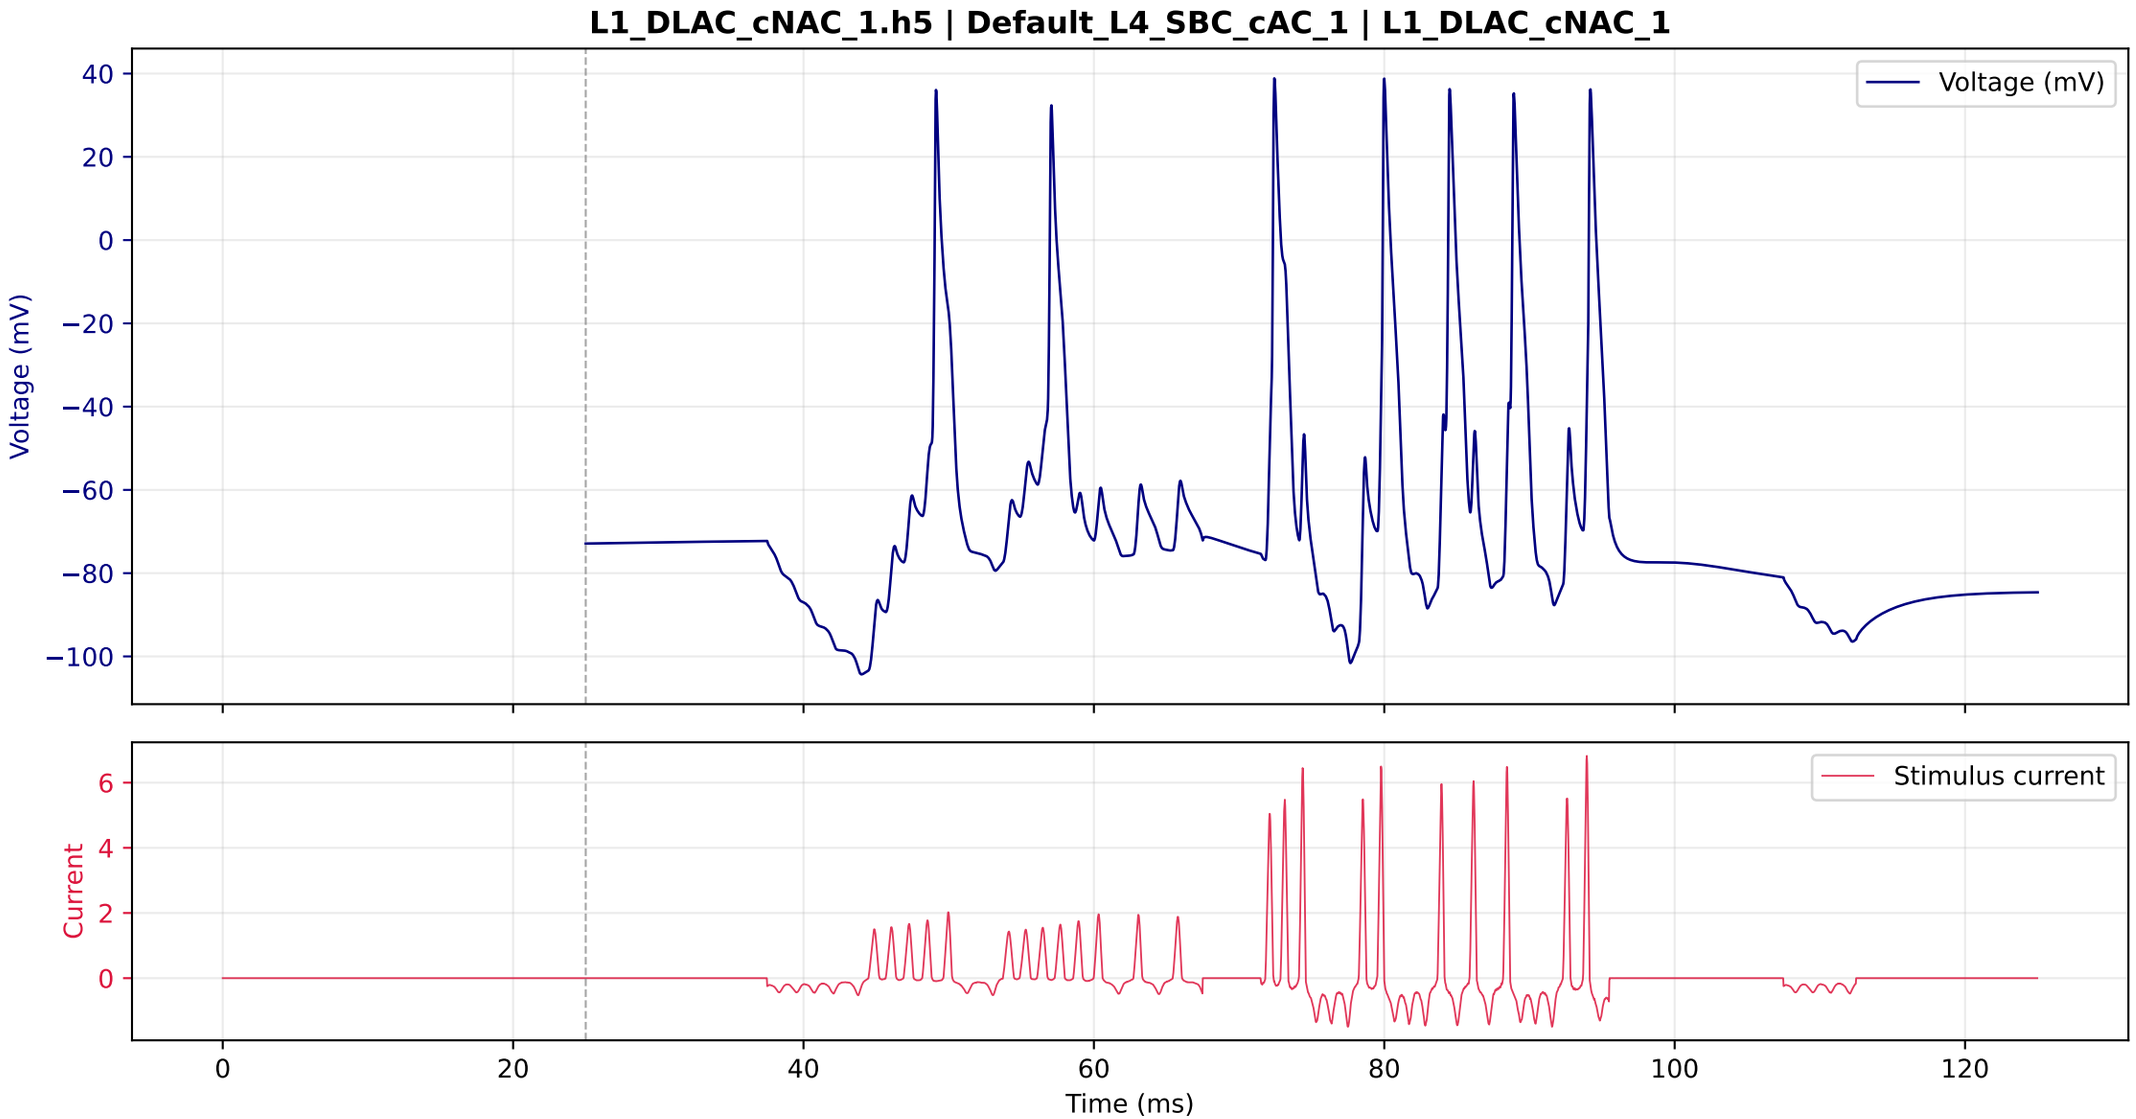
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L4_SBC_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

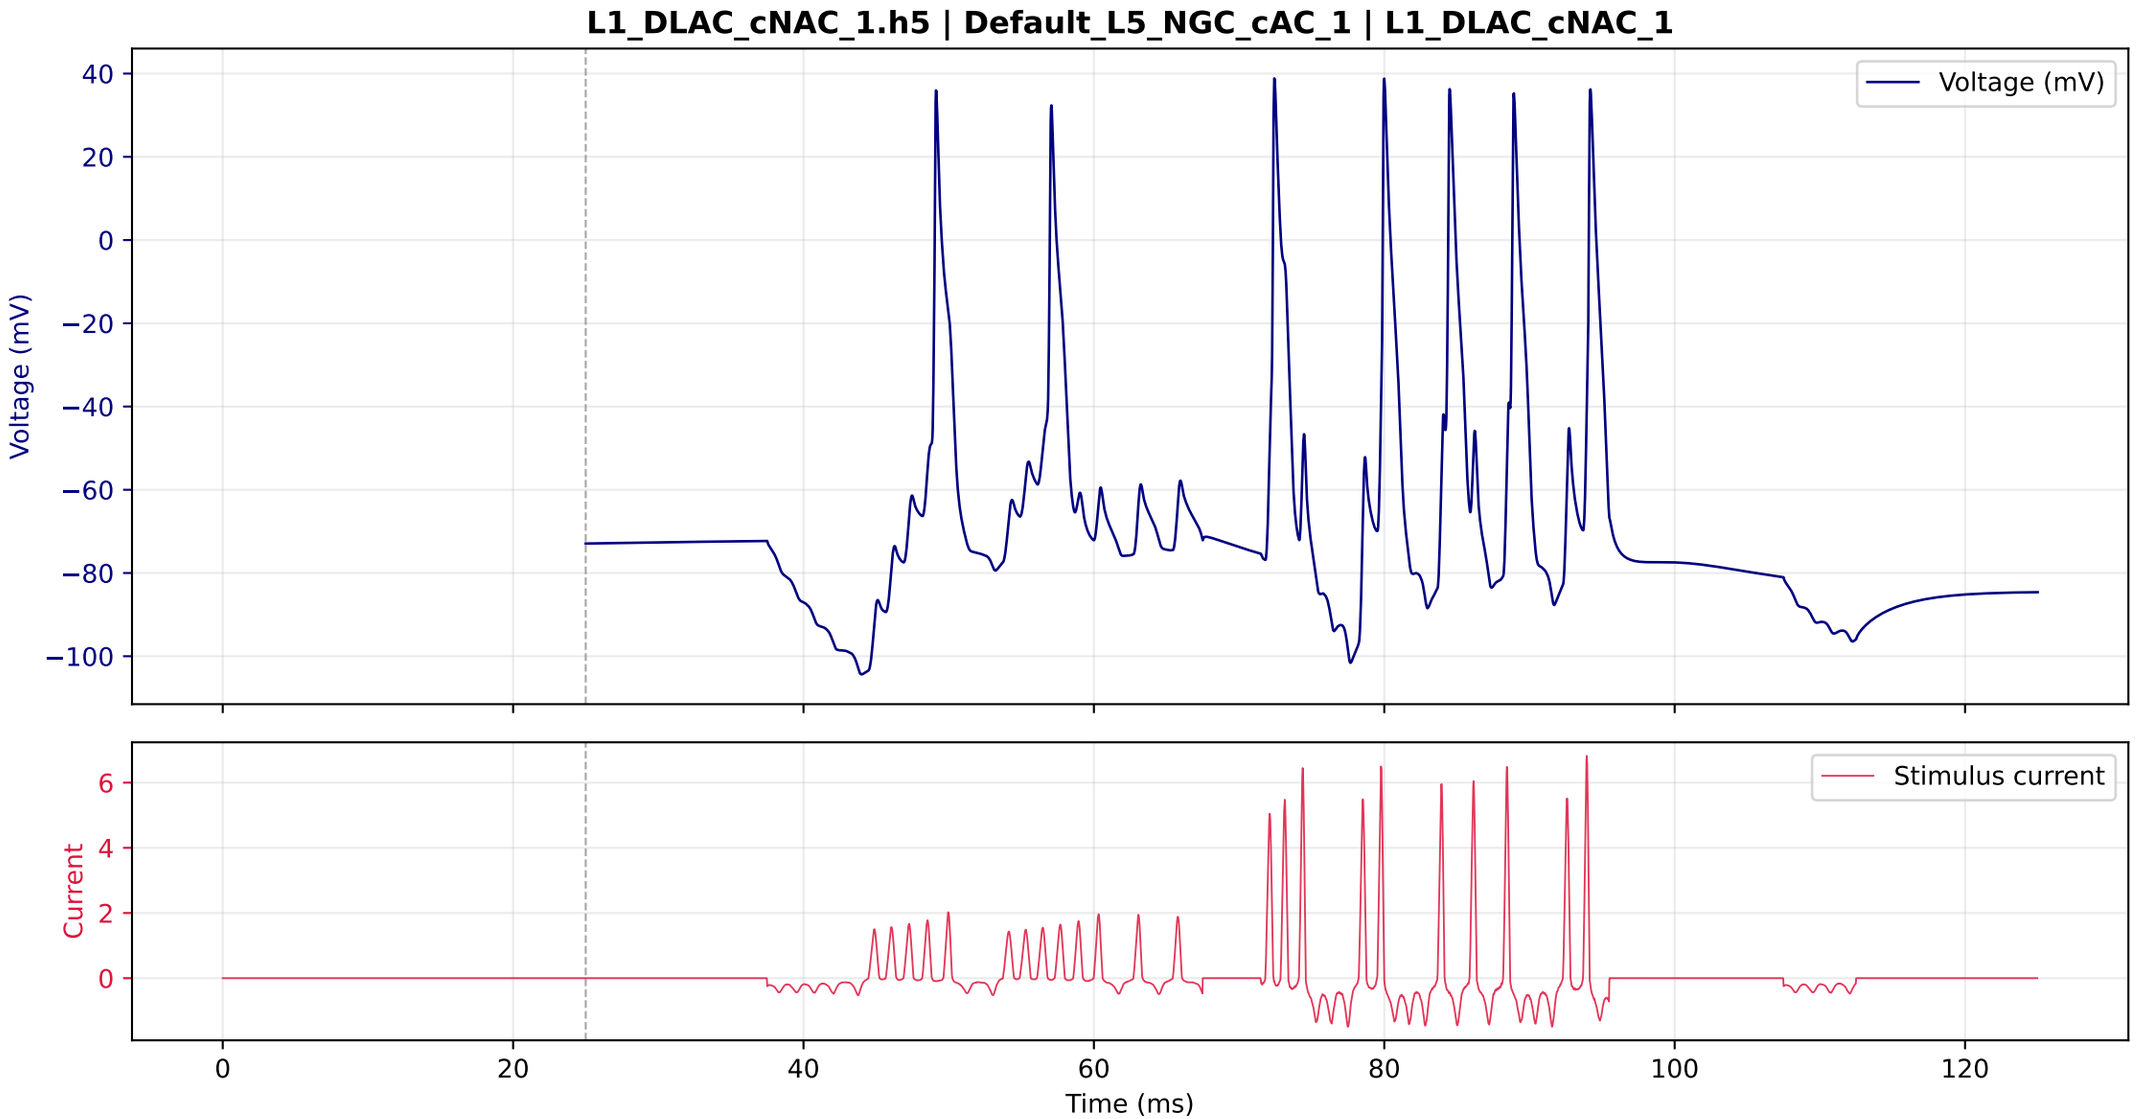
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L5_NGC_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

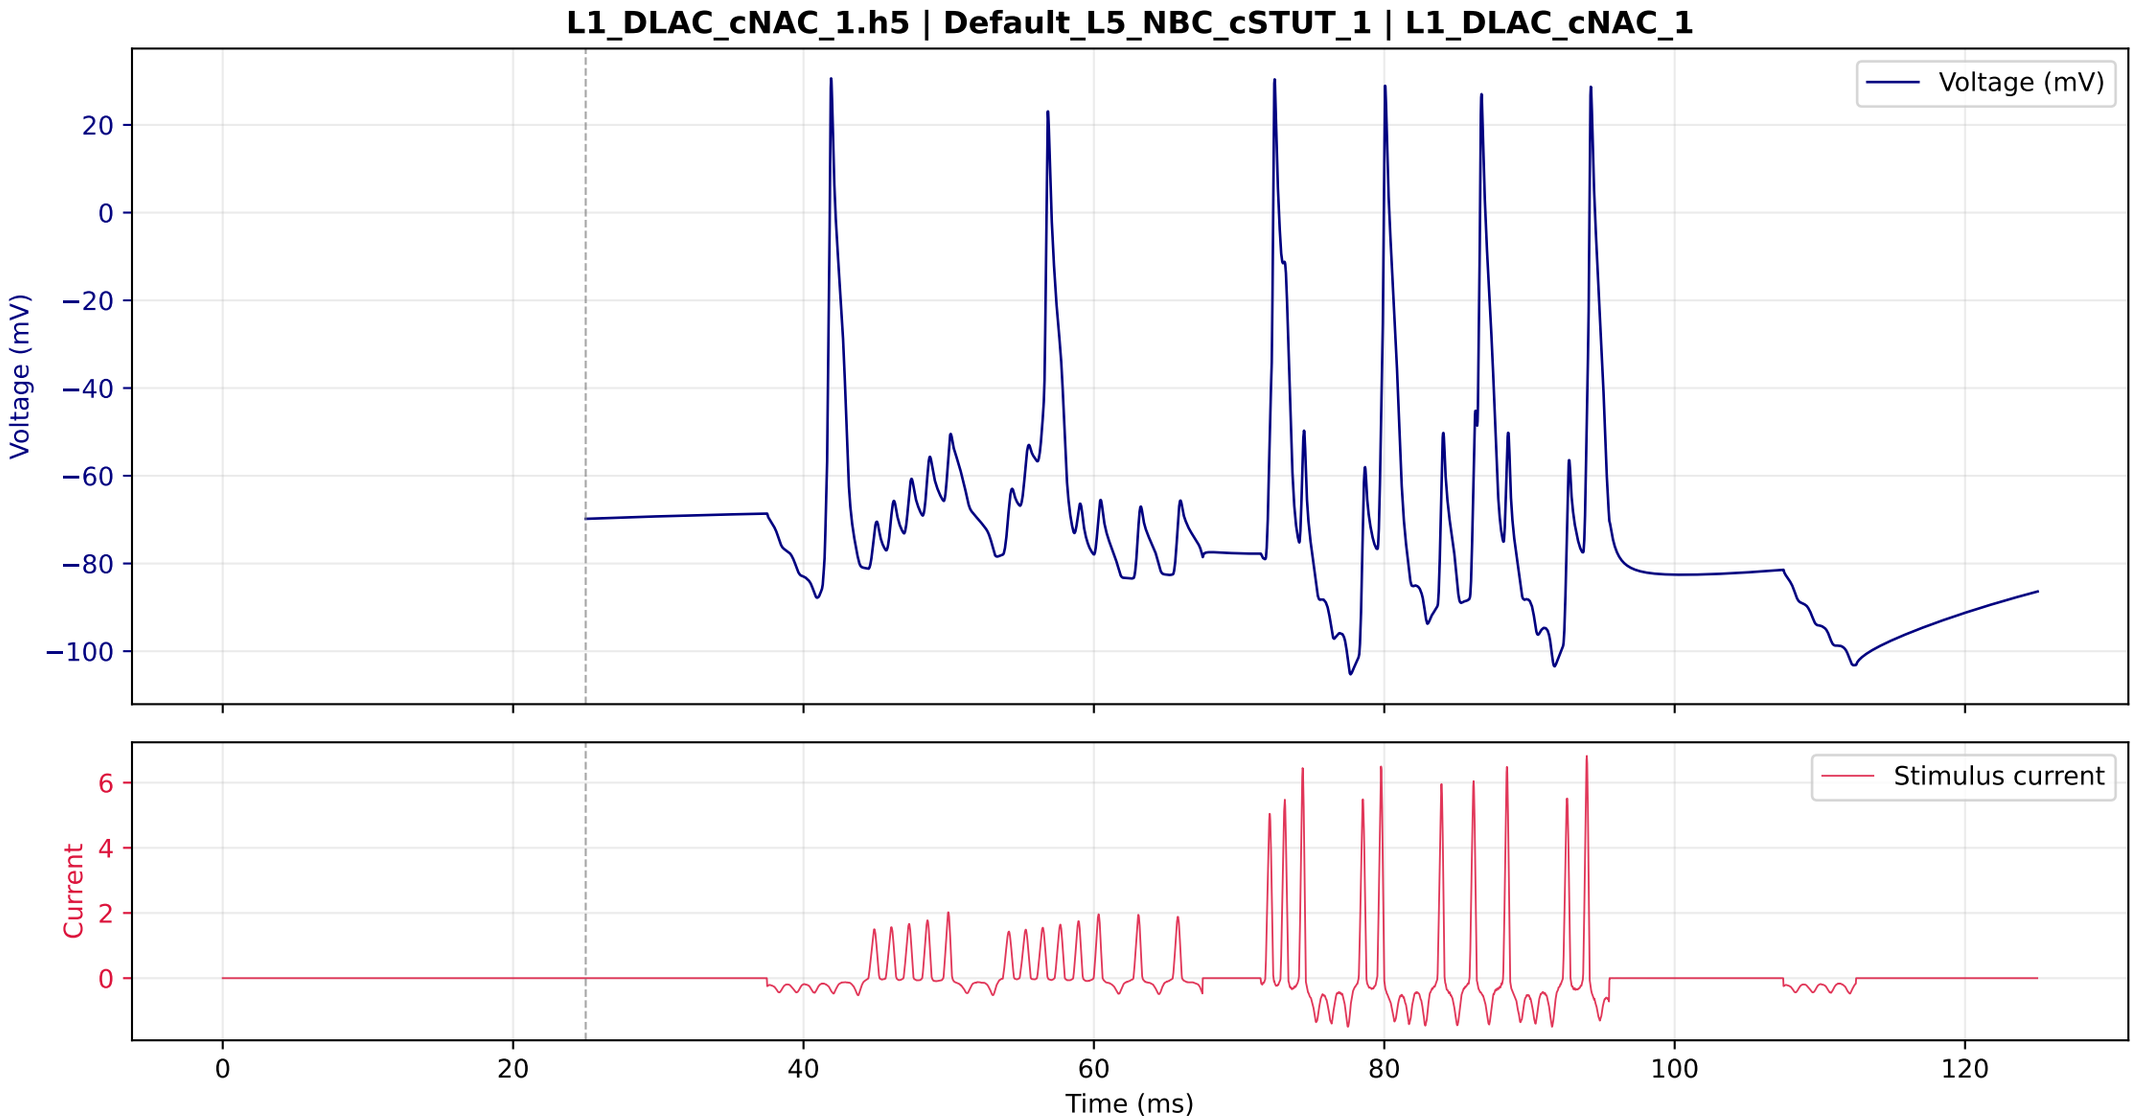
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L5_NBC_cSTUT_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

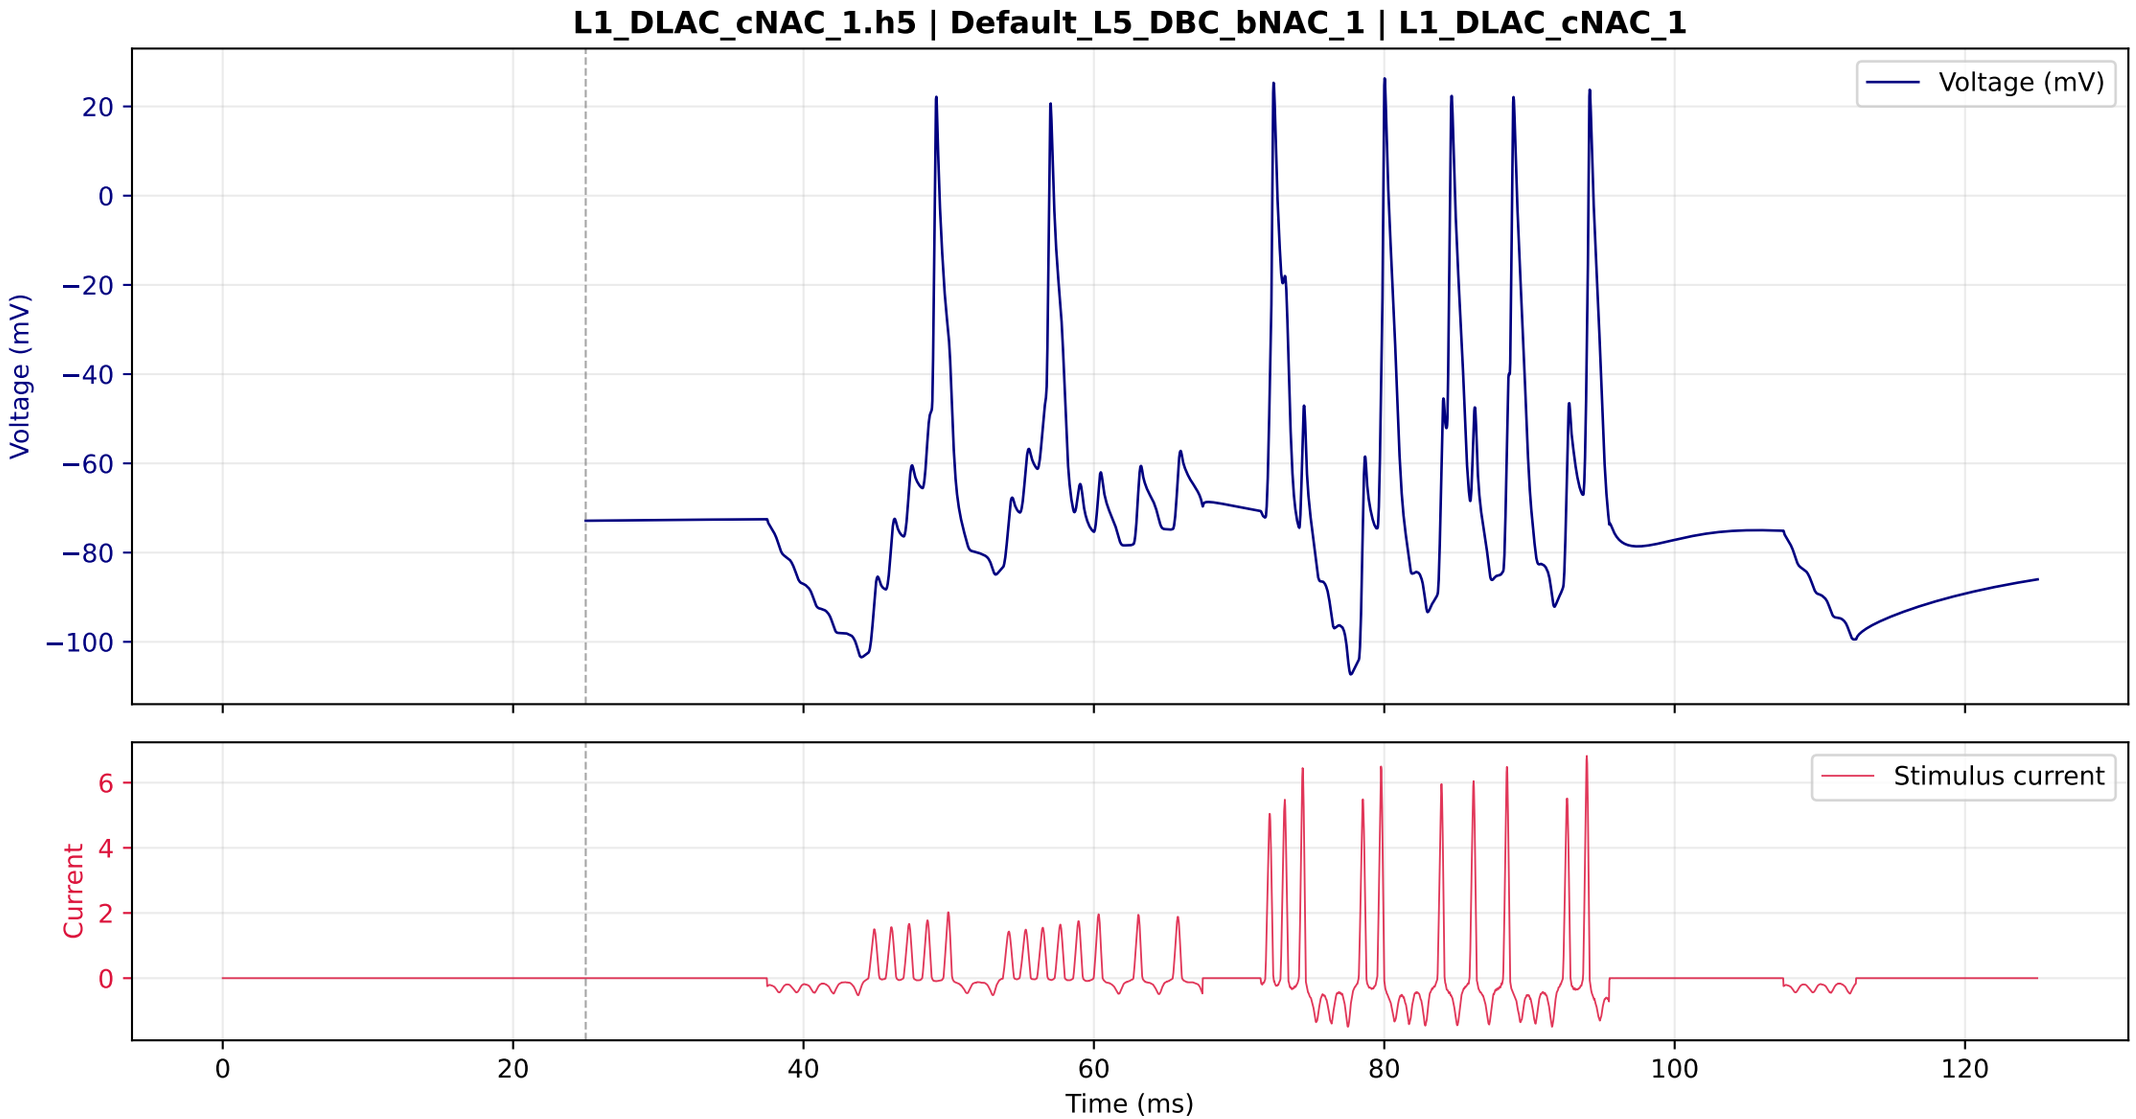
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L5_DBC_bNAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

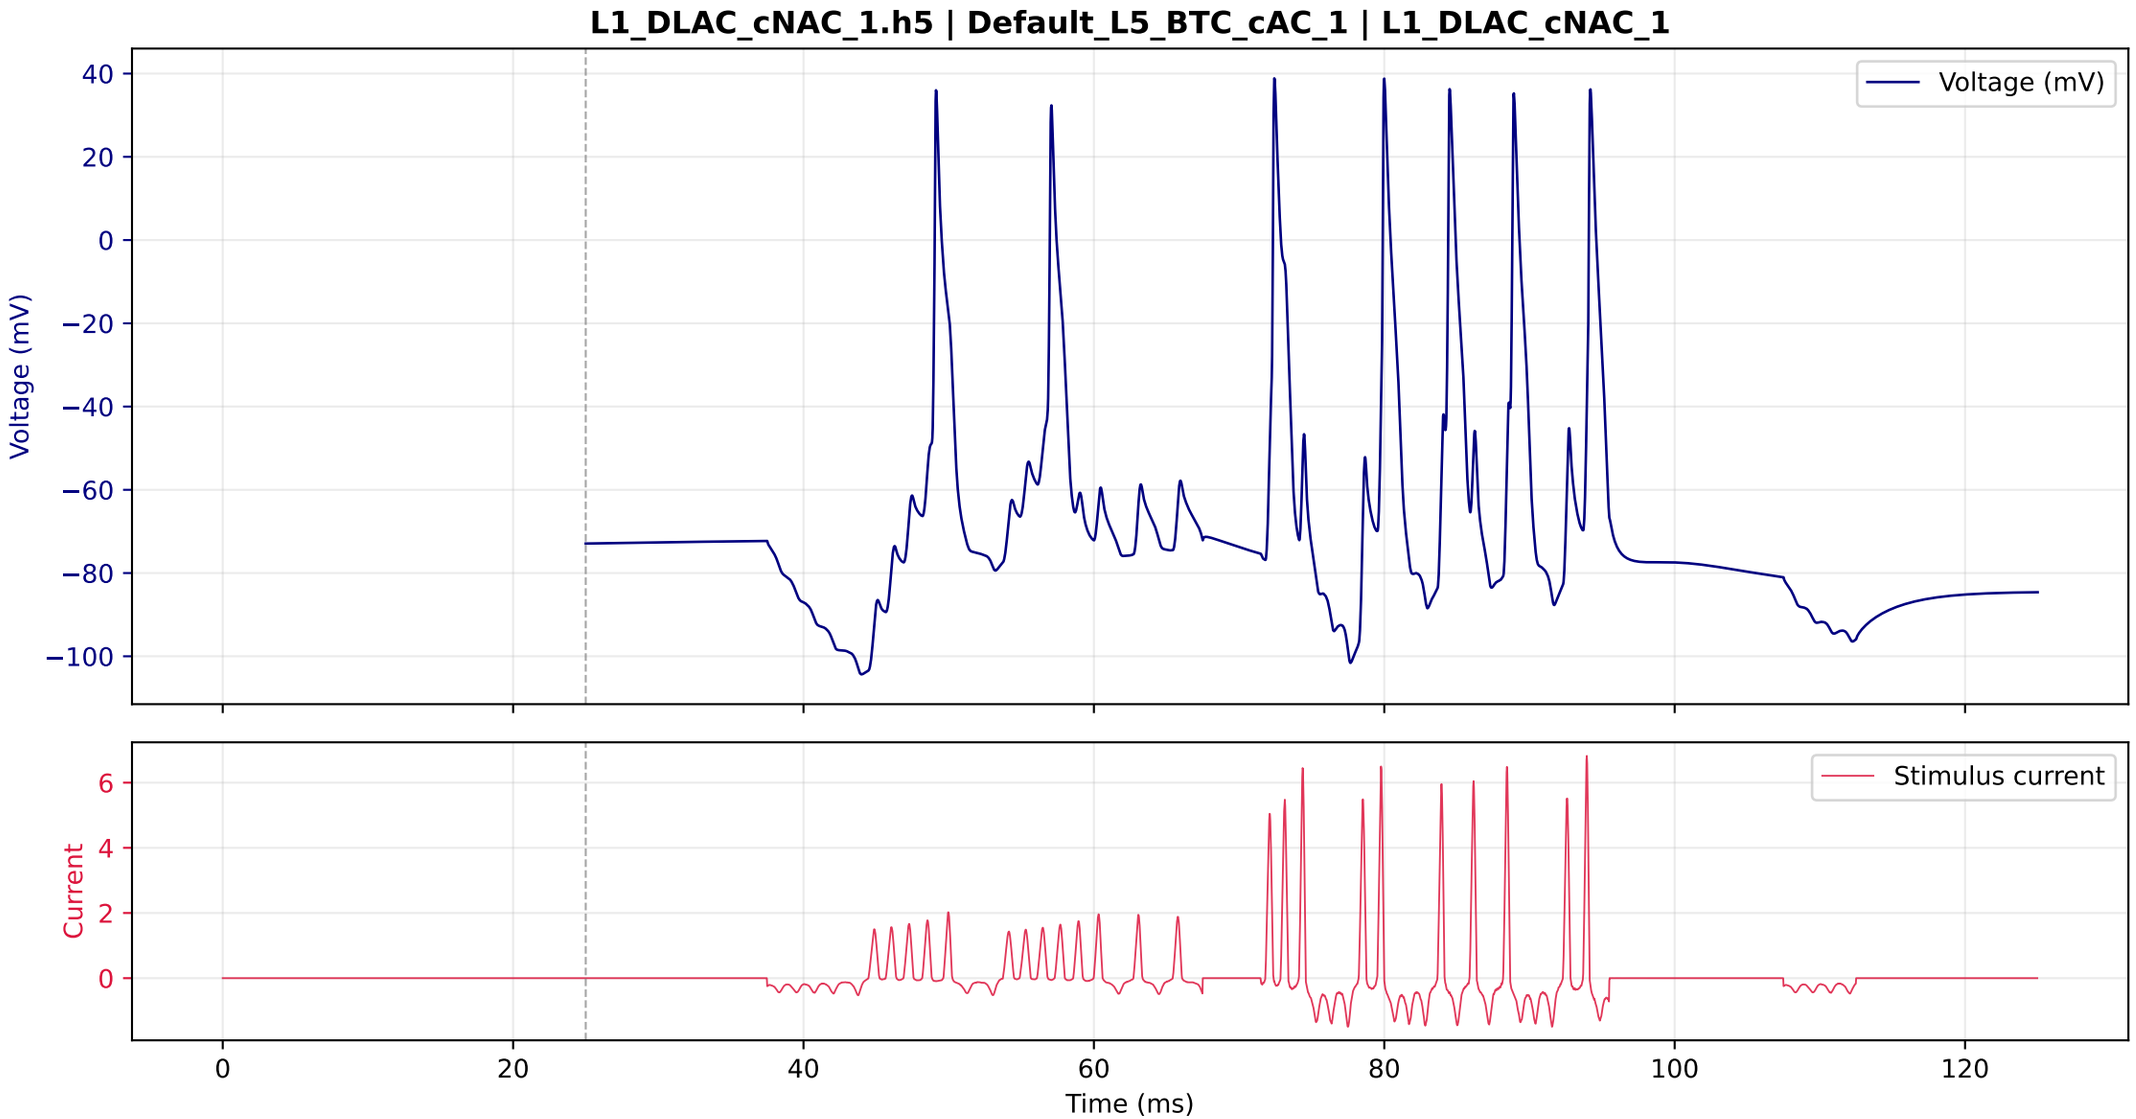
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L5_BTC_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Current
Stimulus current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

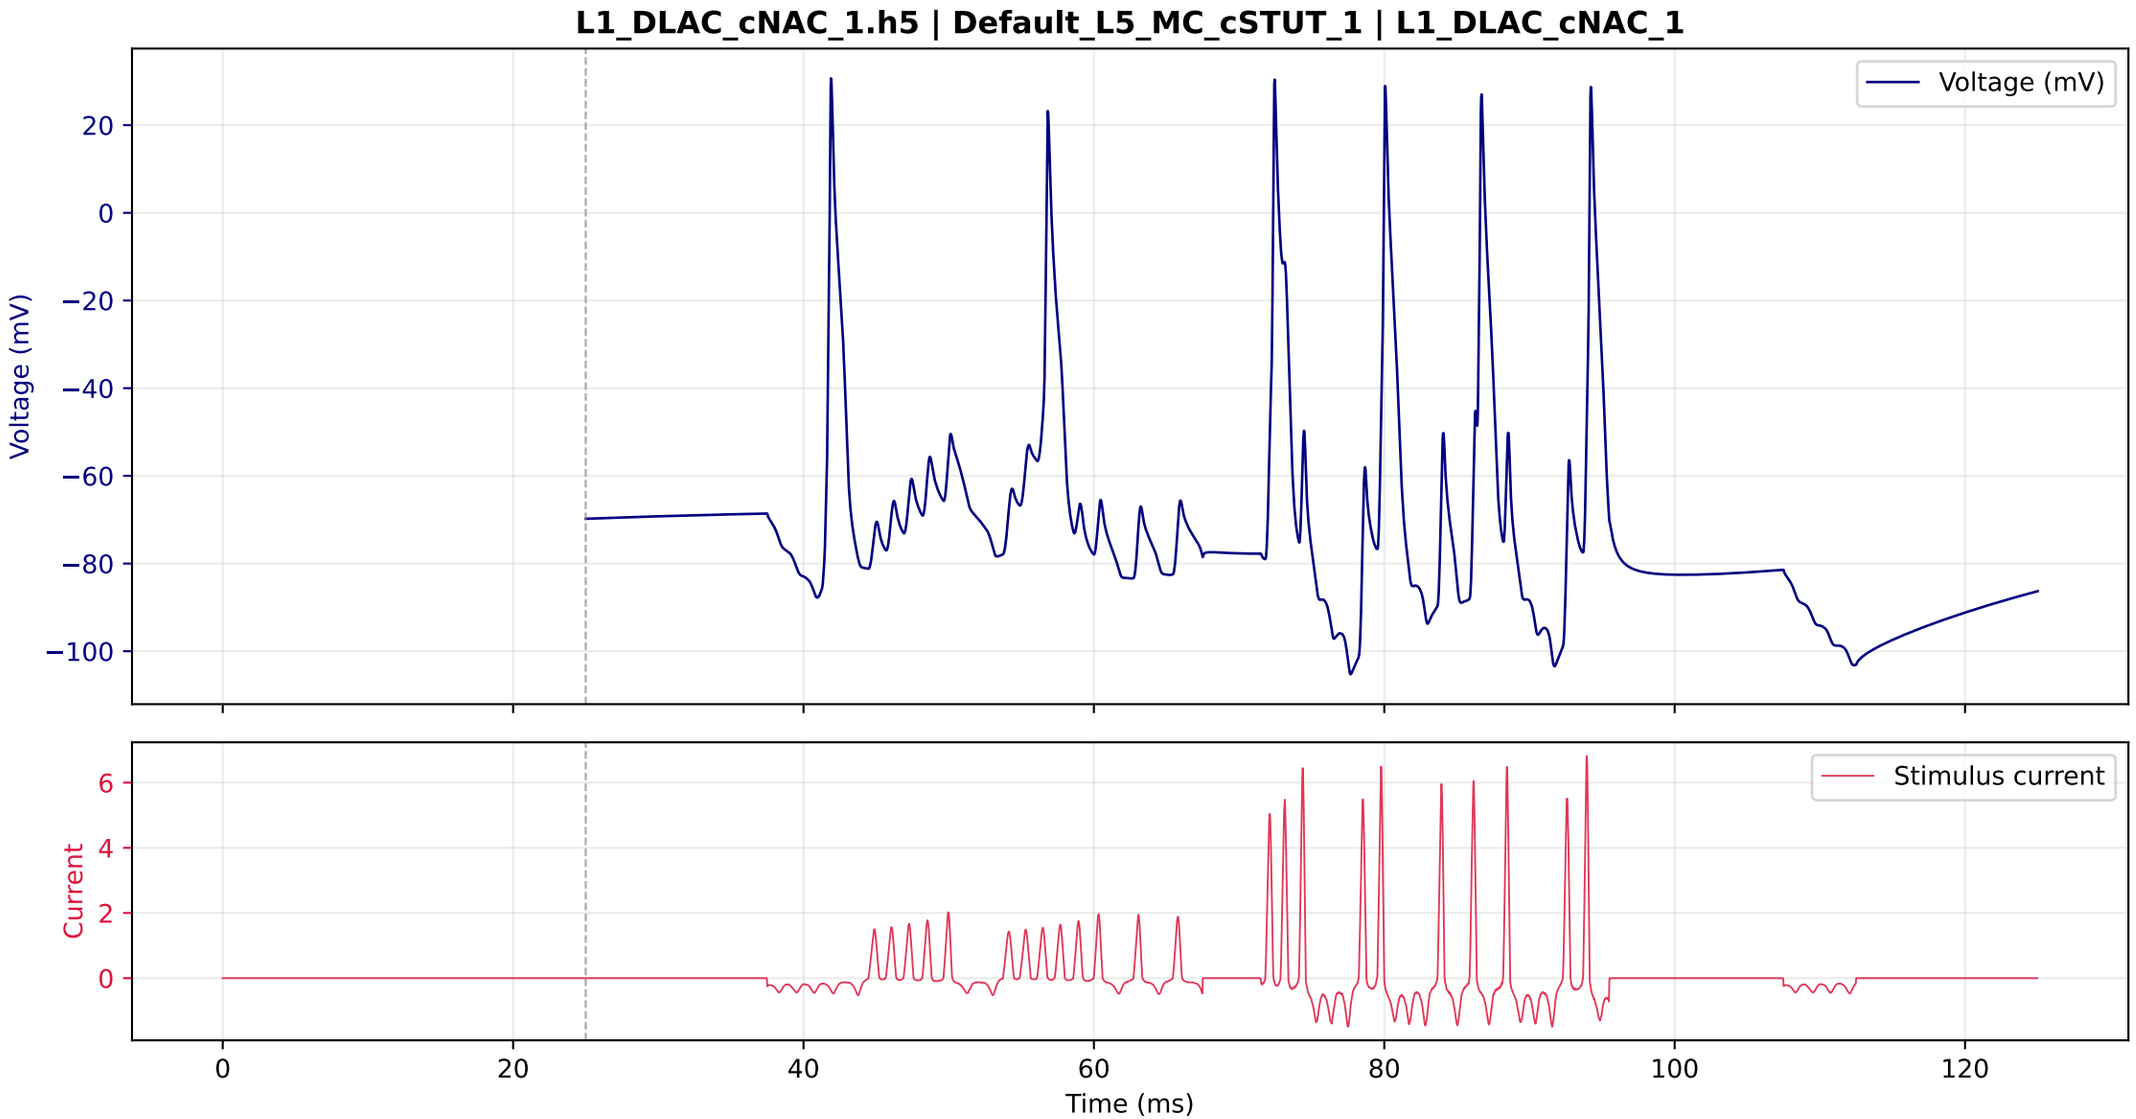
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L5_MC_cSTUT_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

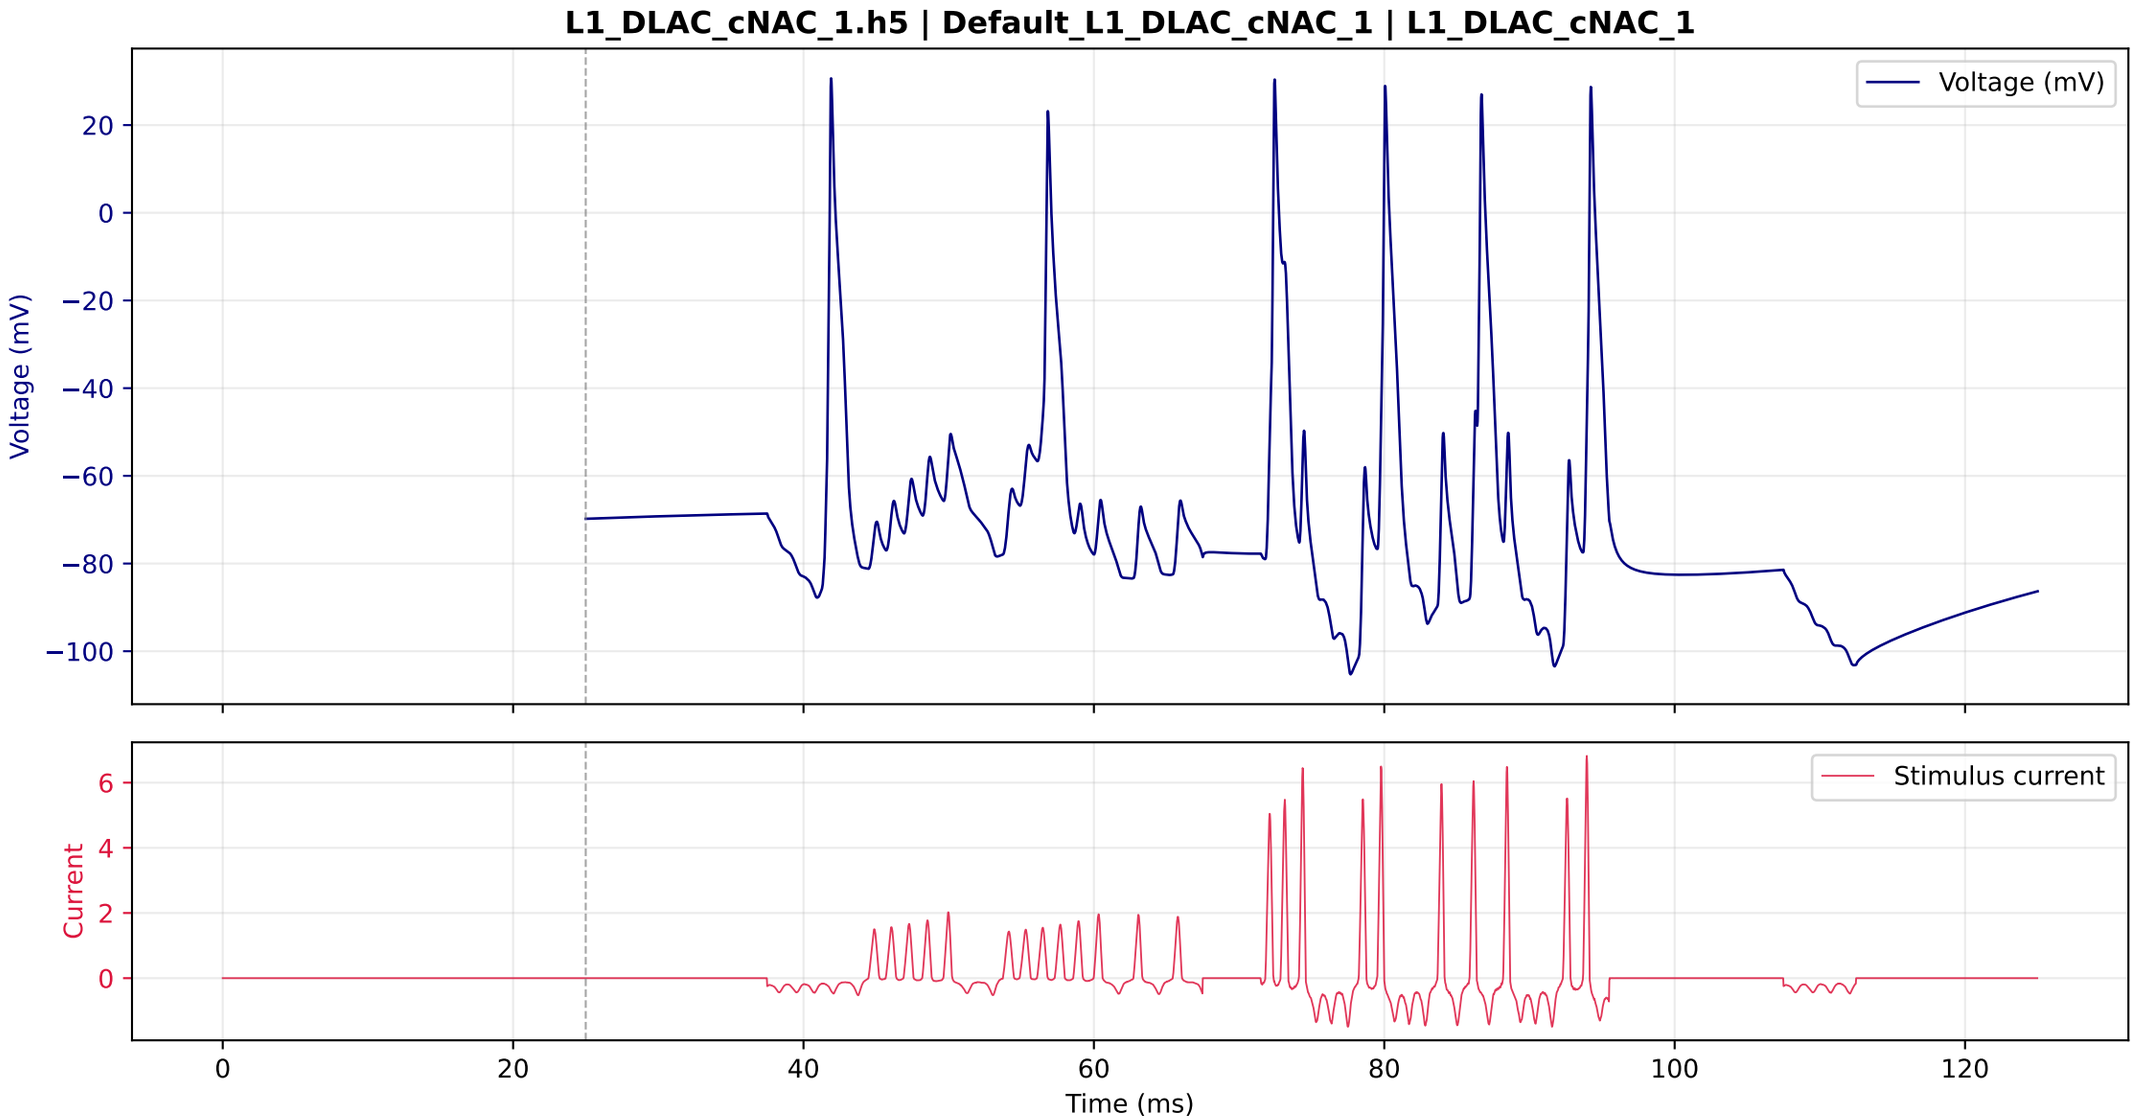
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L1_DLAC_cNAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

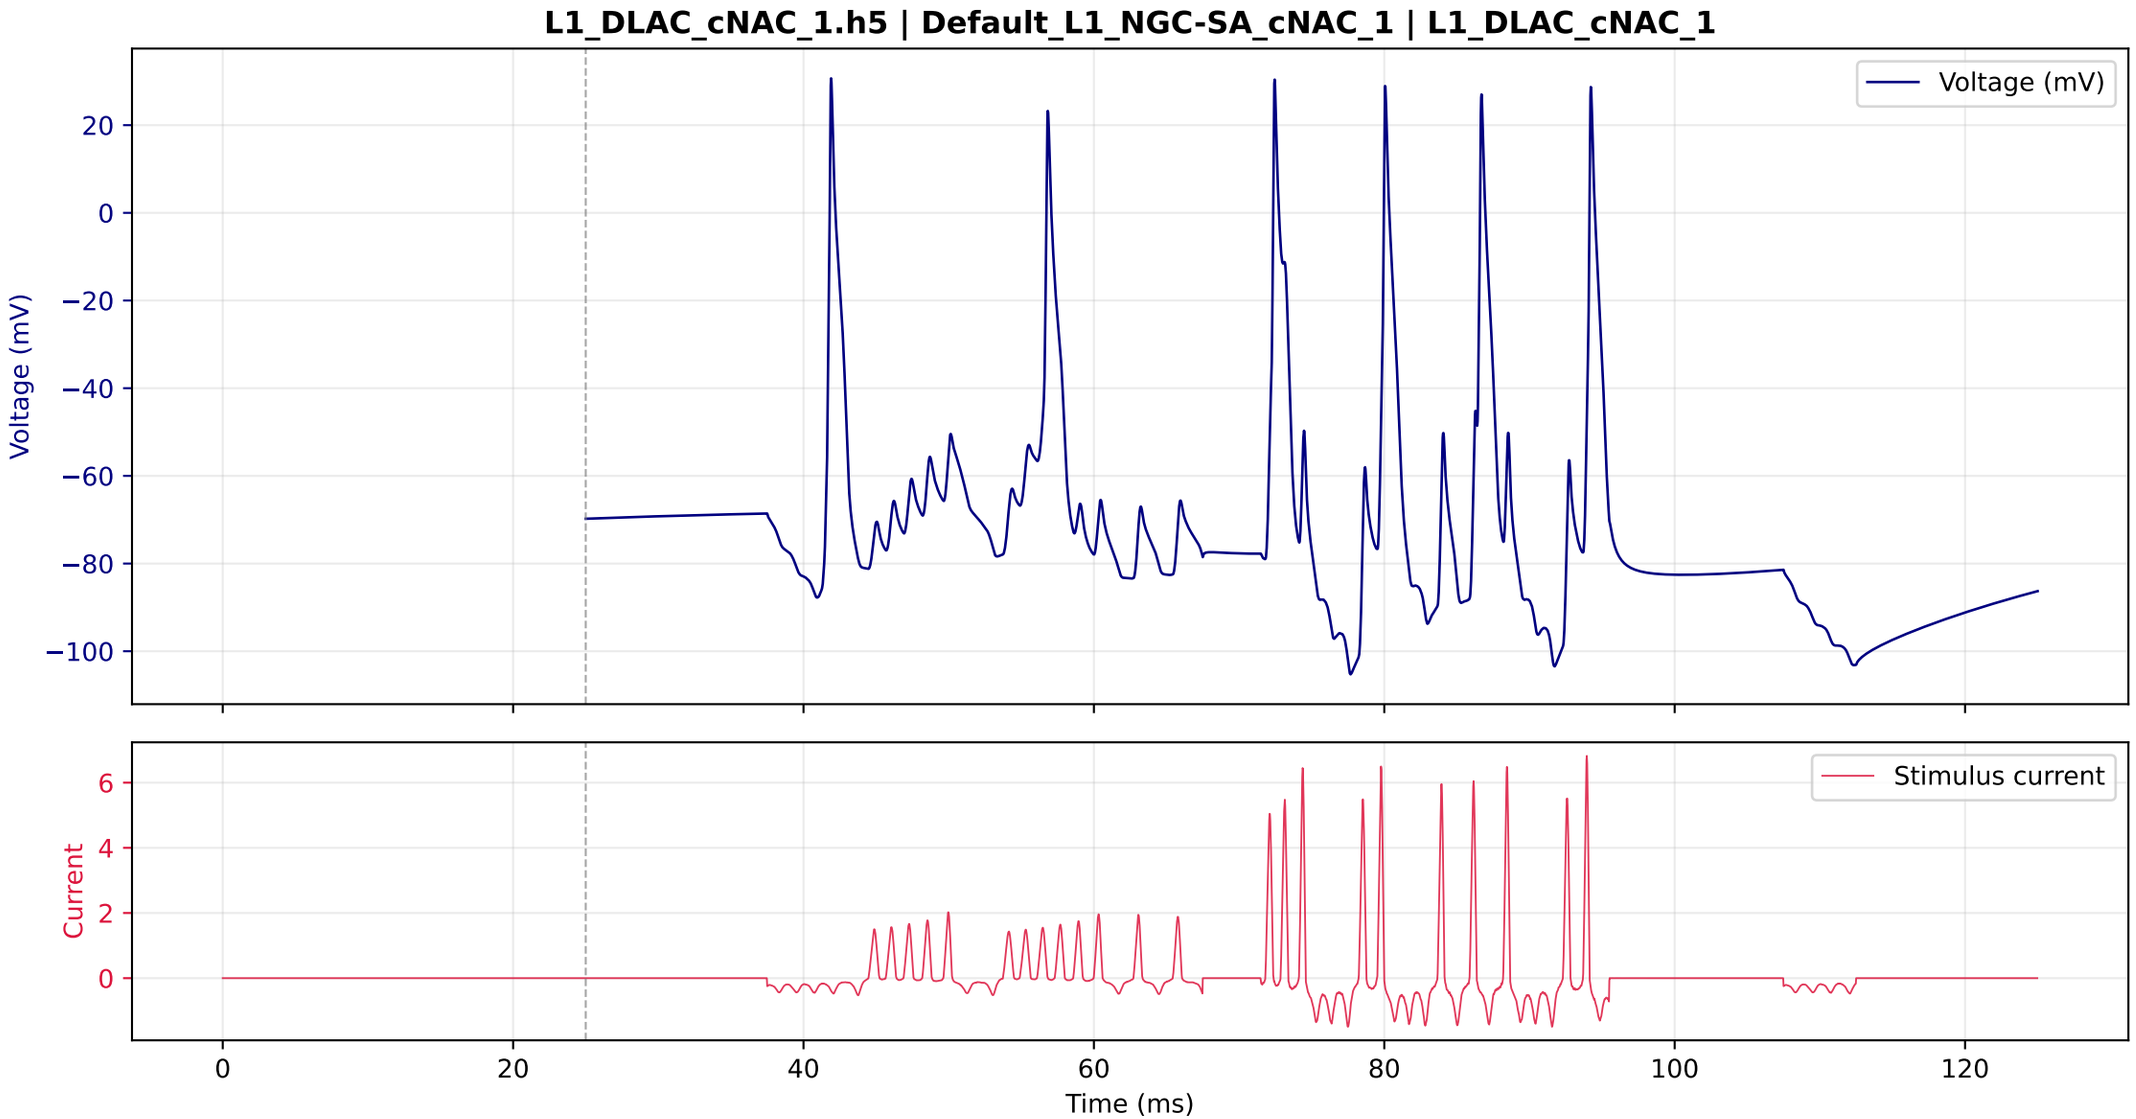
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L1_NGC-SA_cNAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

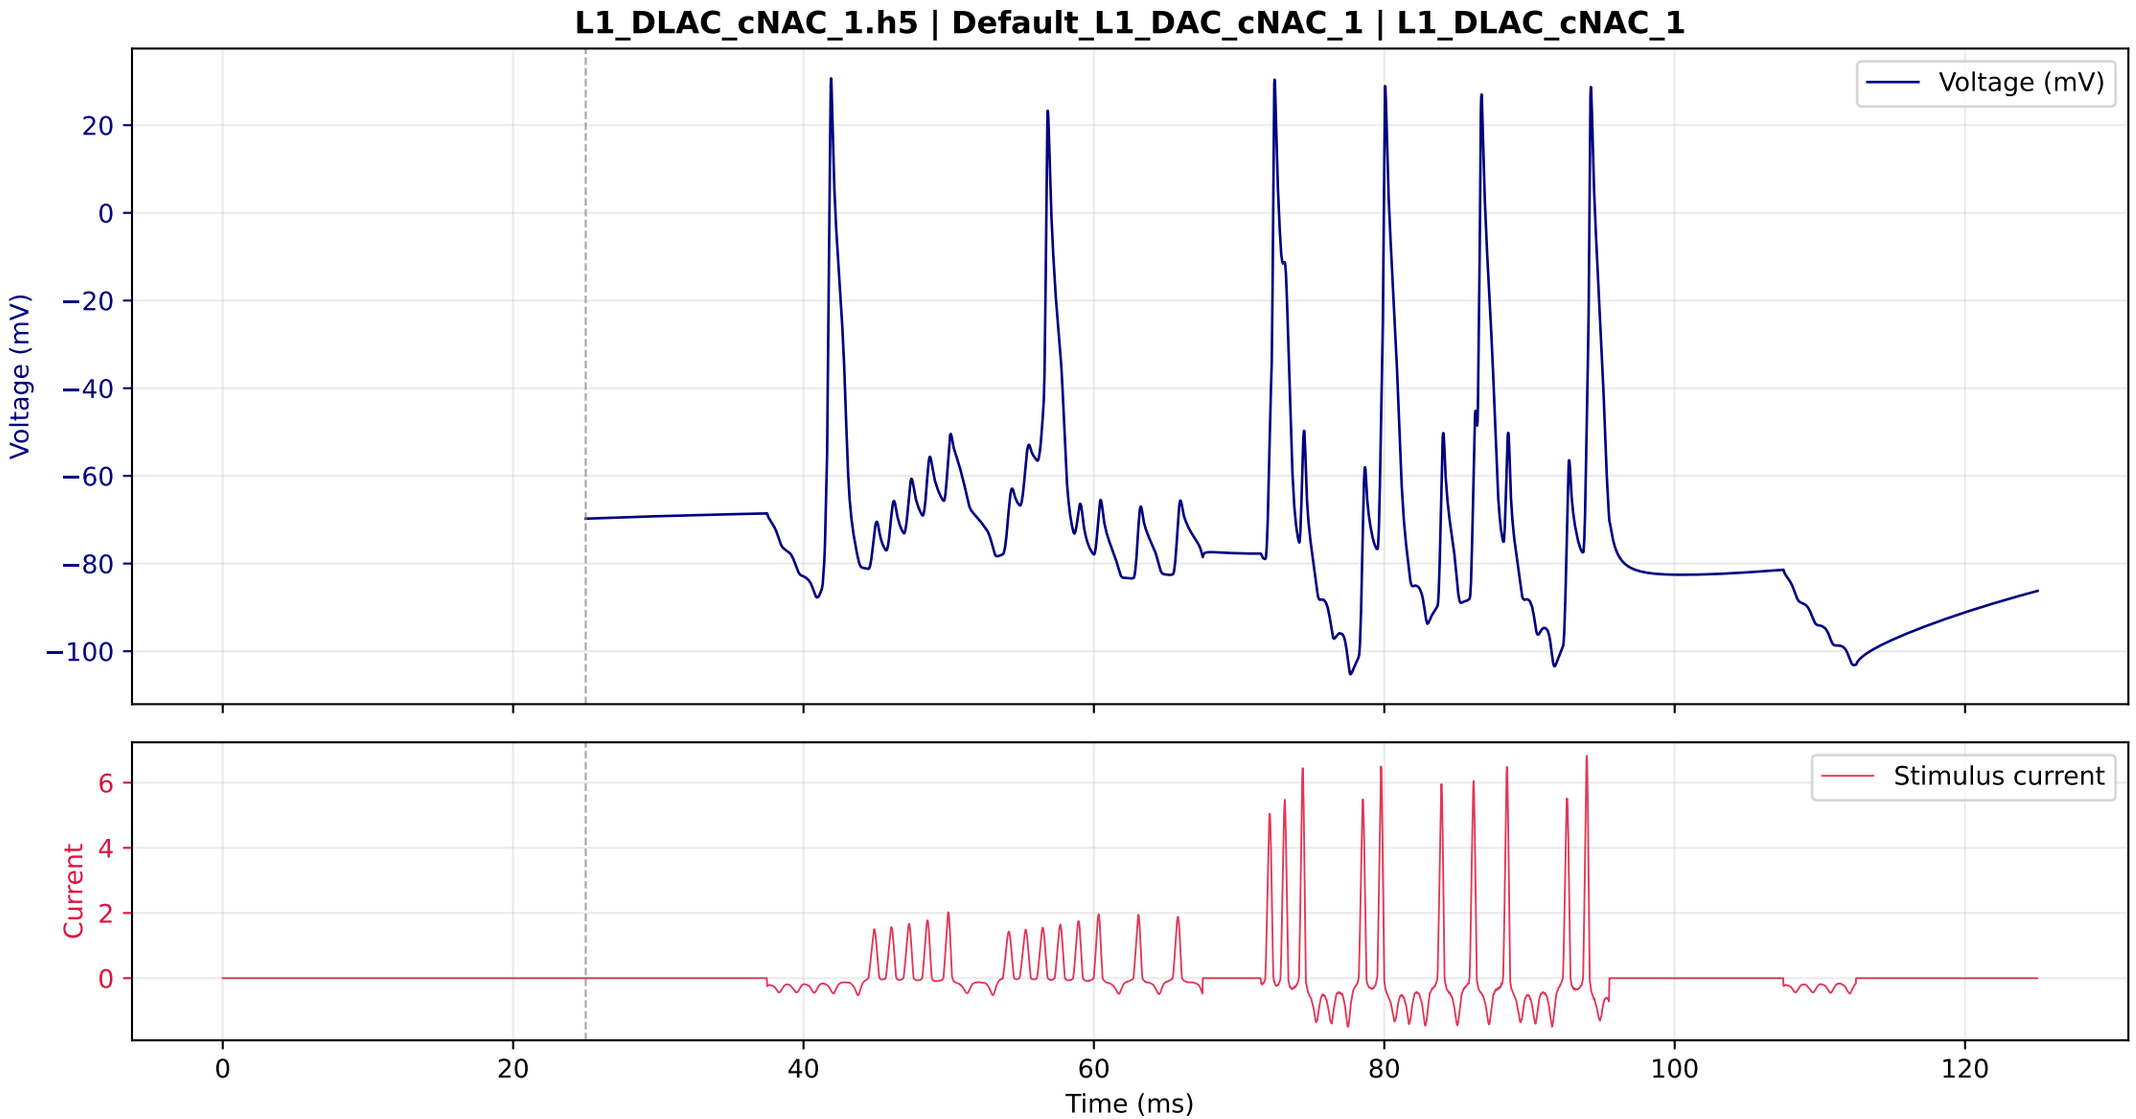
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L1_DAC_cNAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

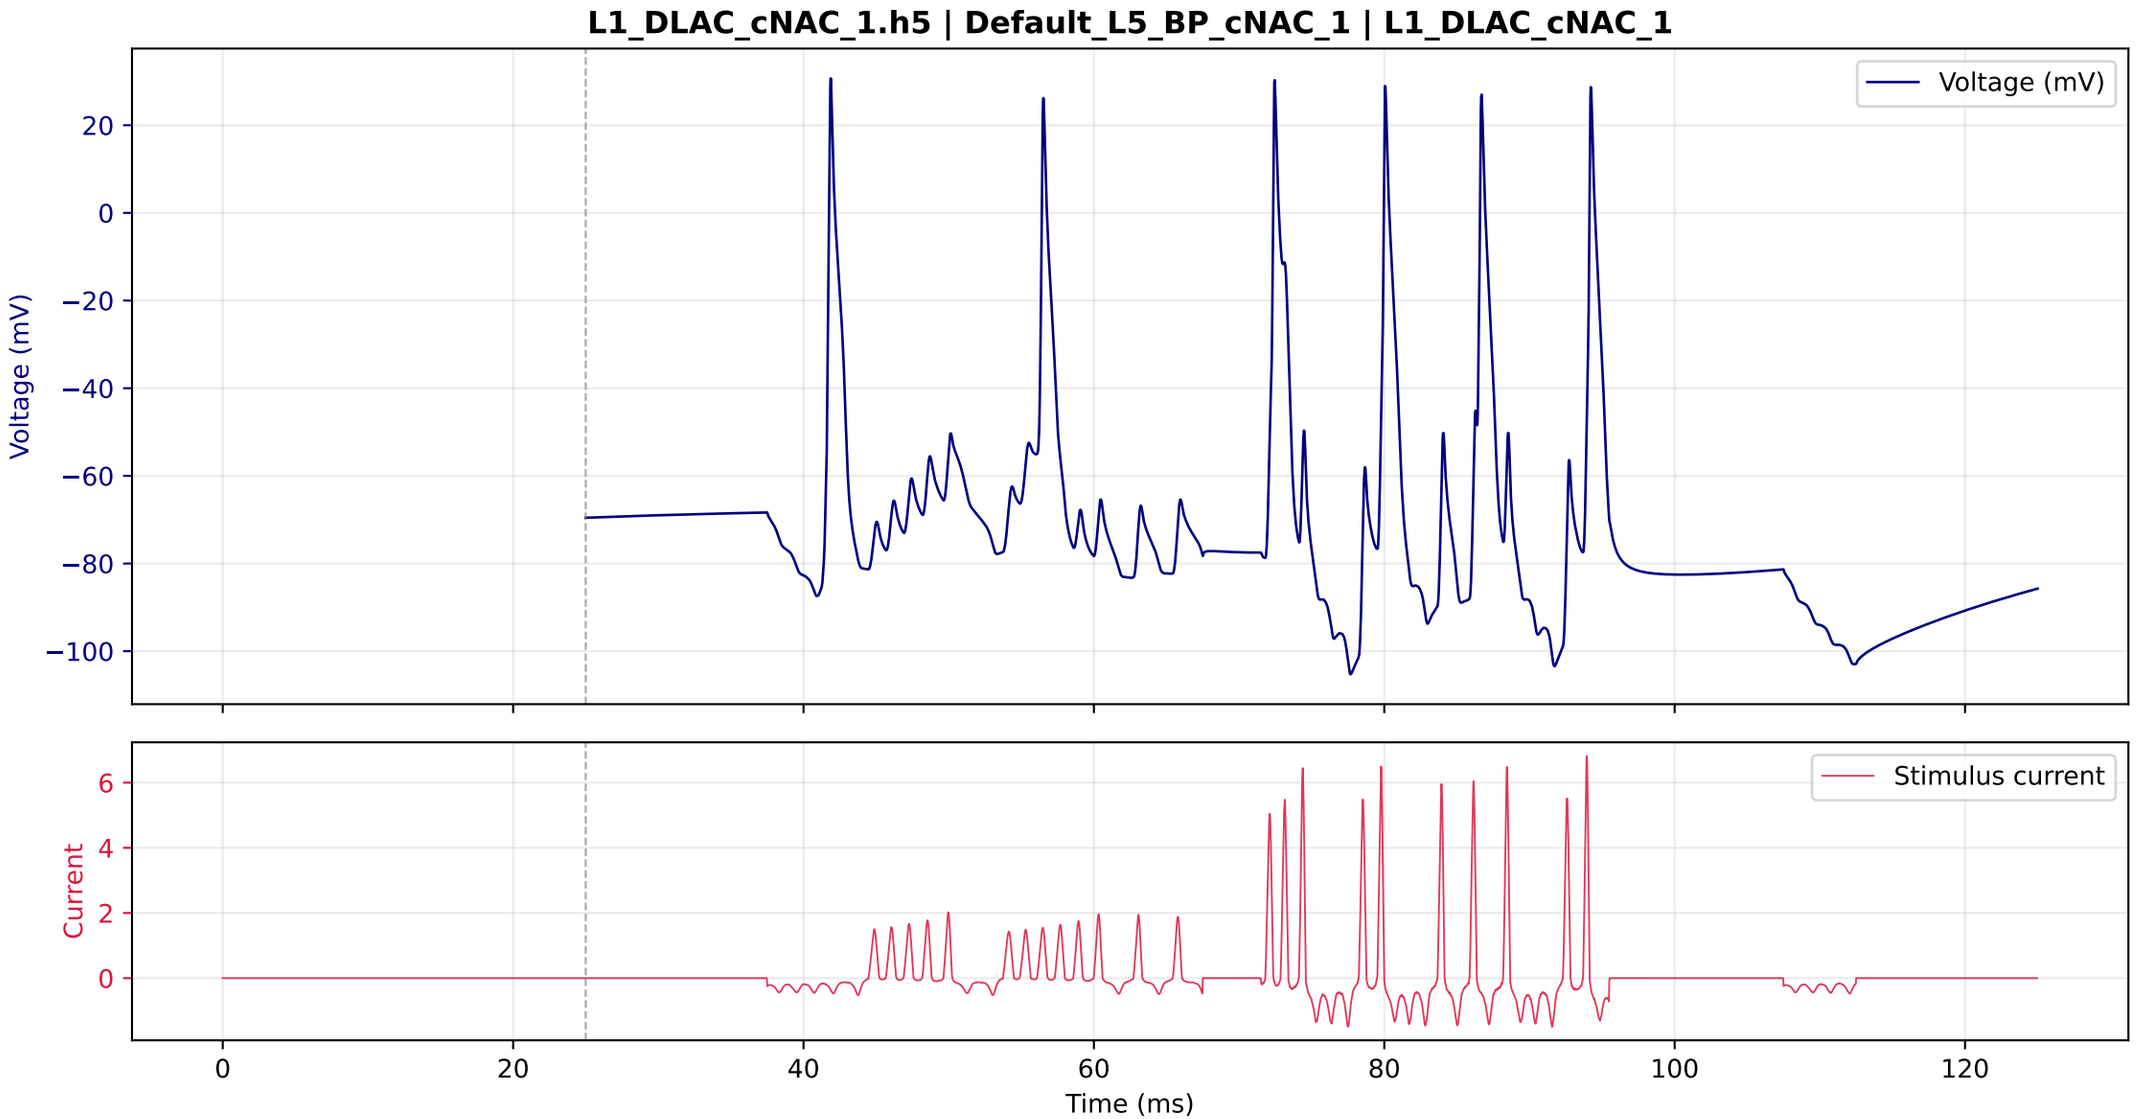
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L5_BP_cNAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

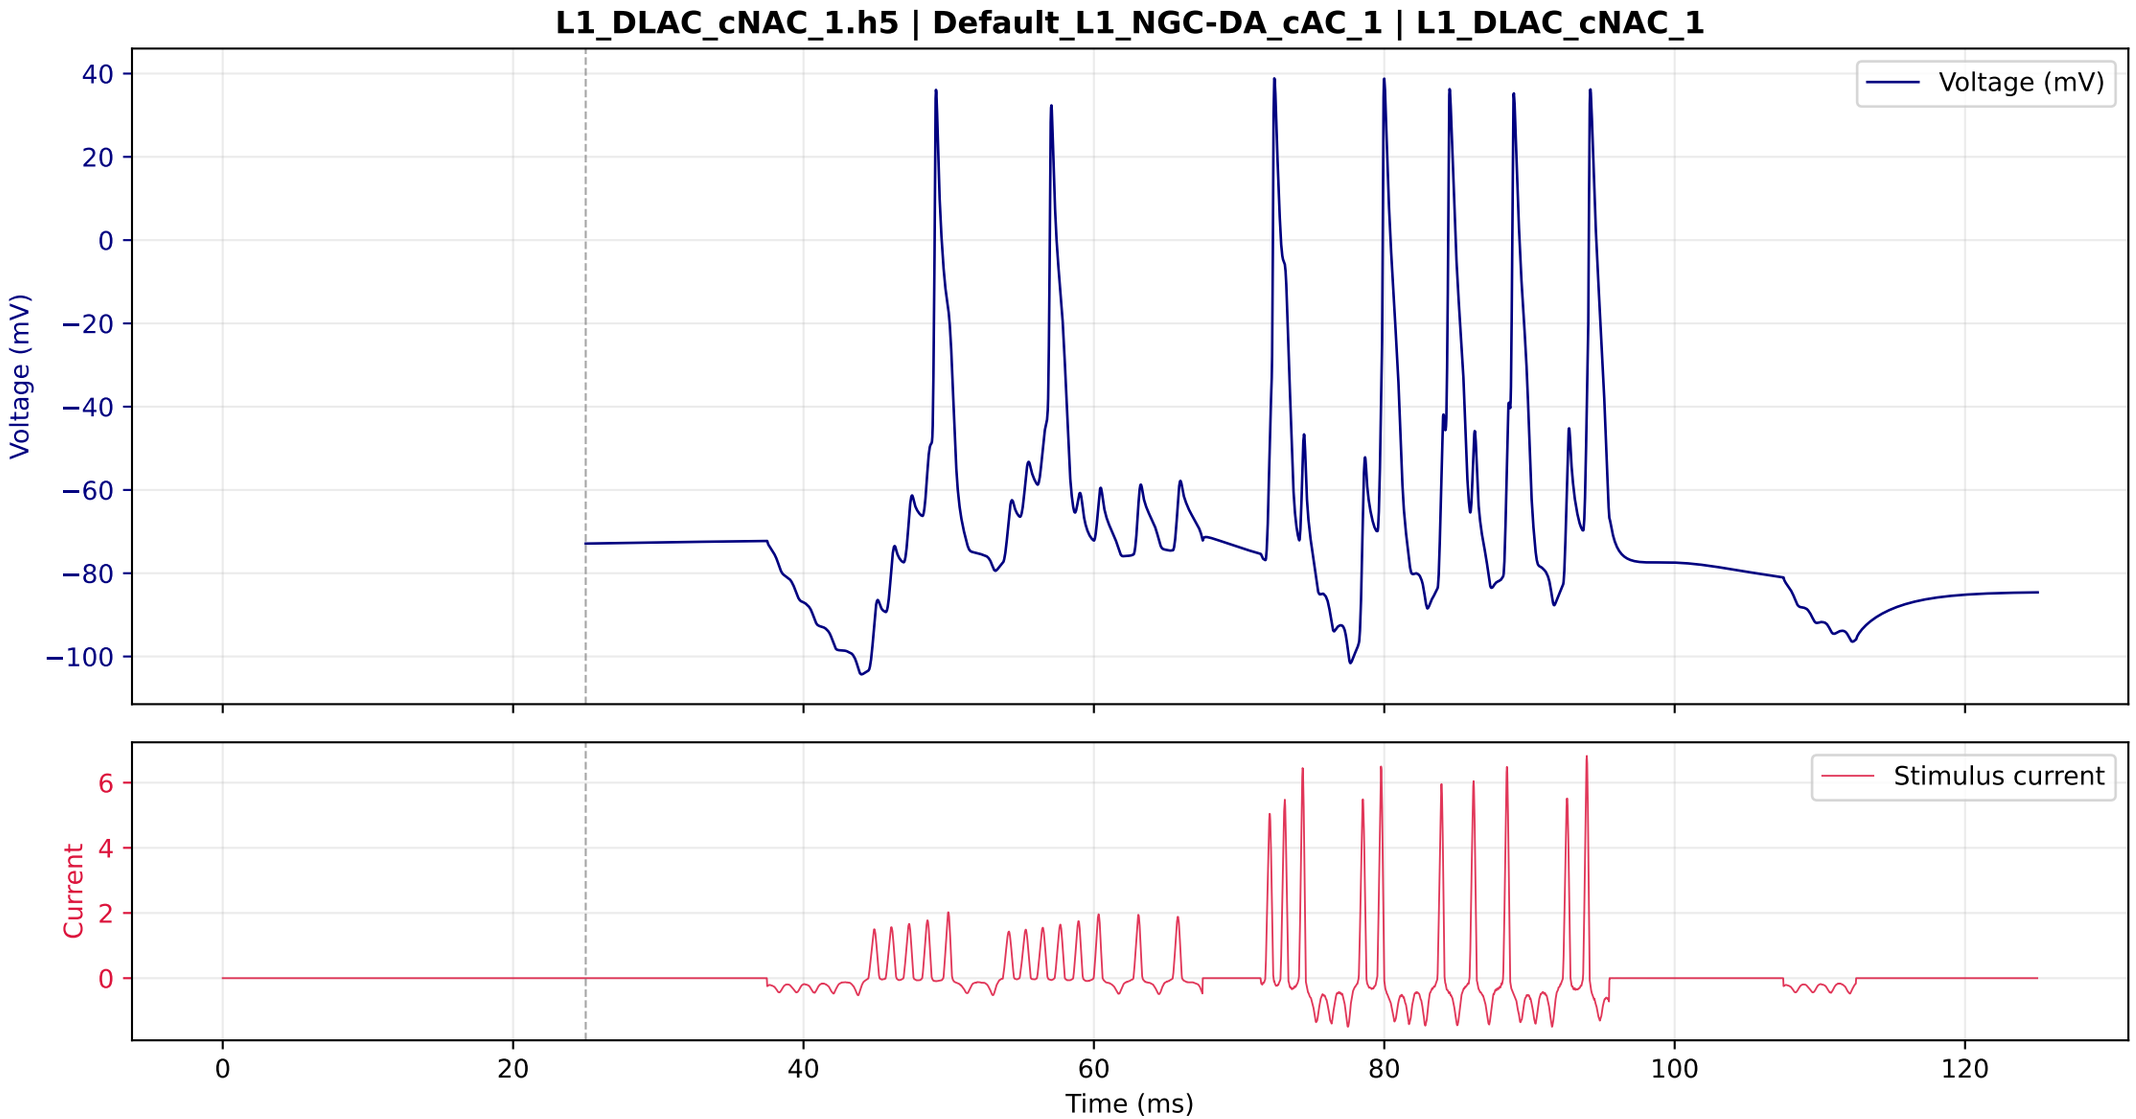
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L1_NGC-DA_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Current
Stimulus current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

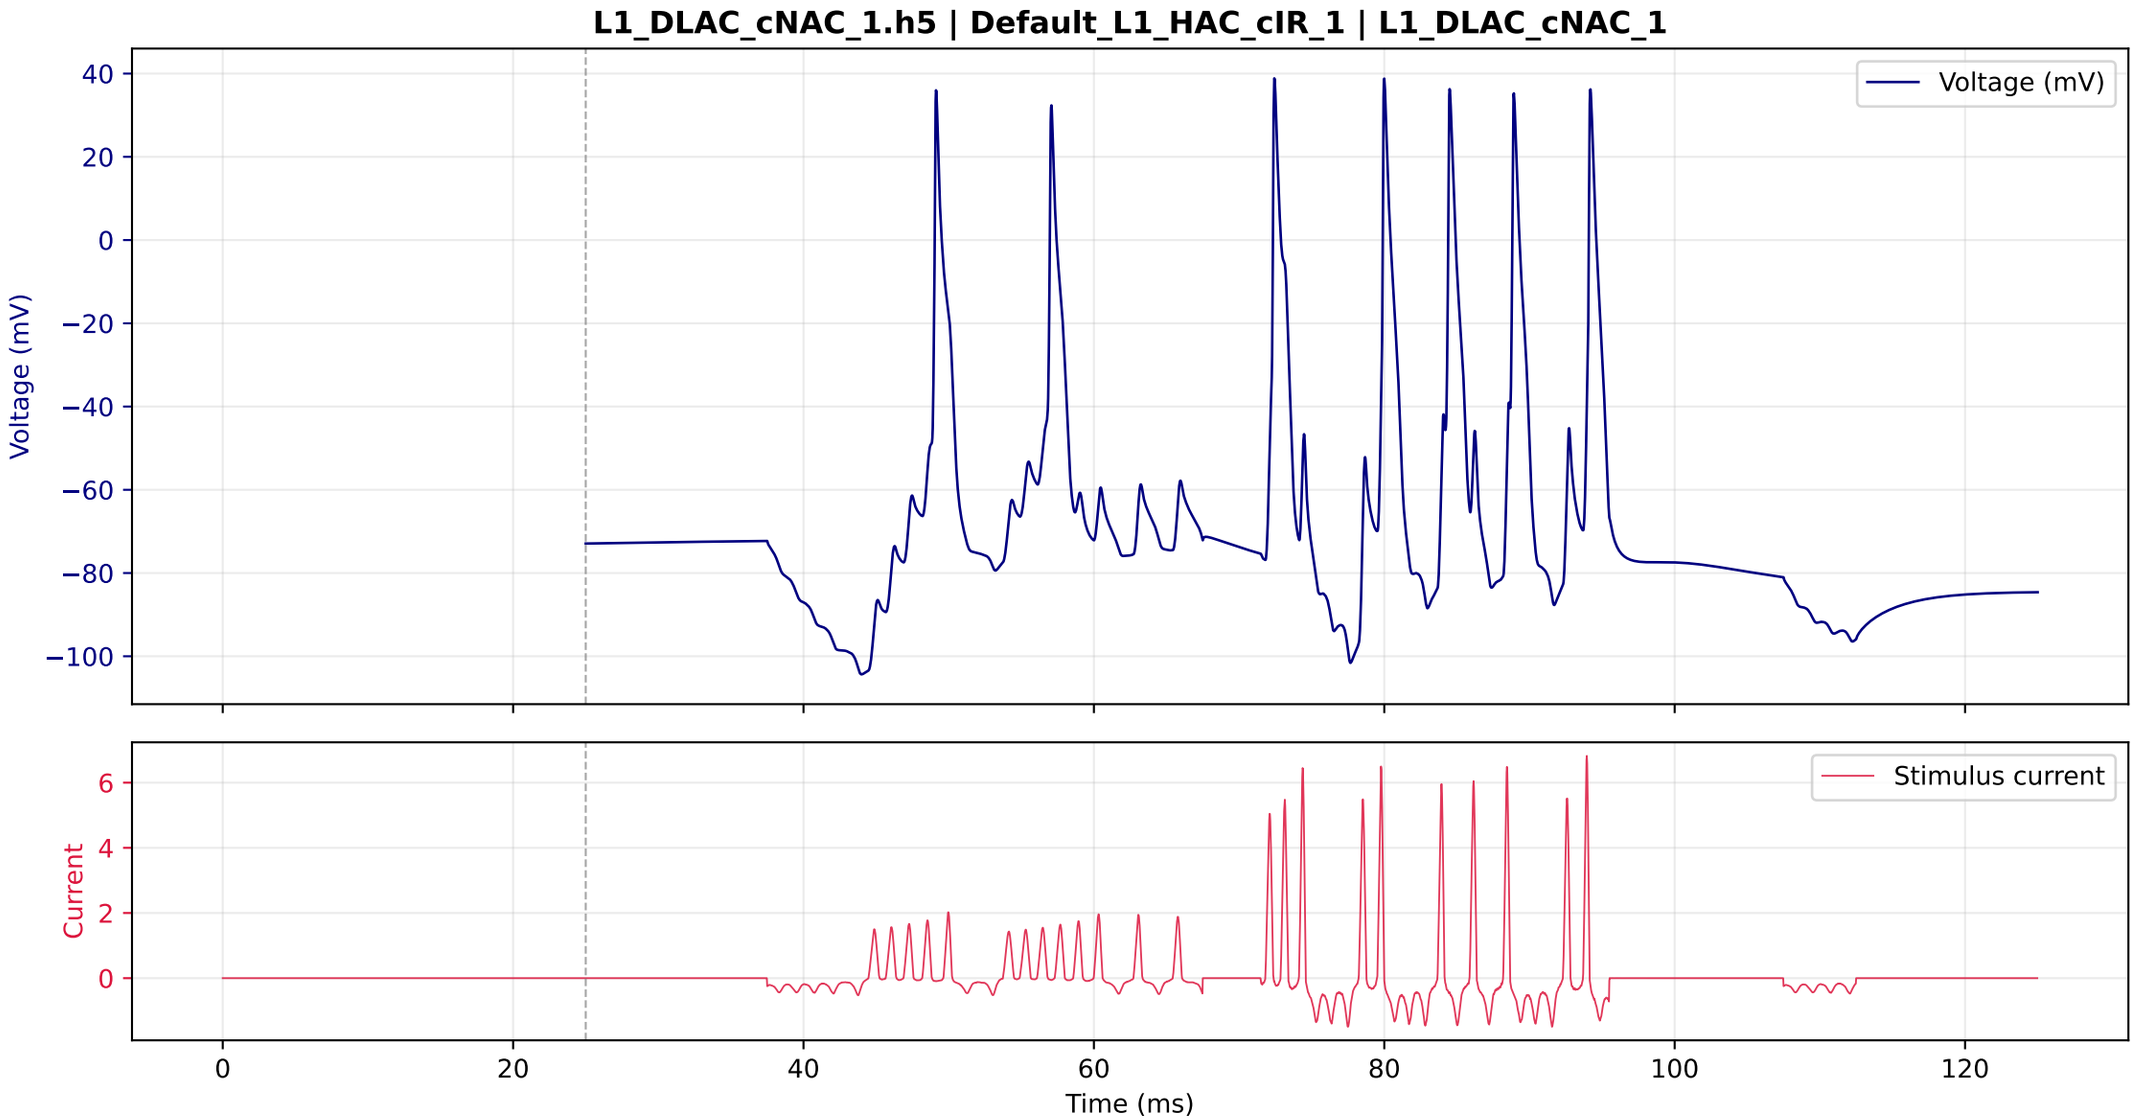
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L1_HAC_cIR_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)

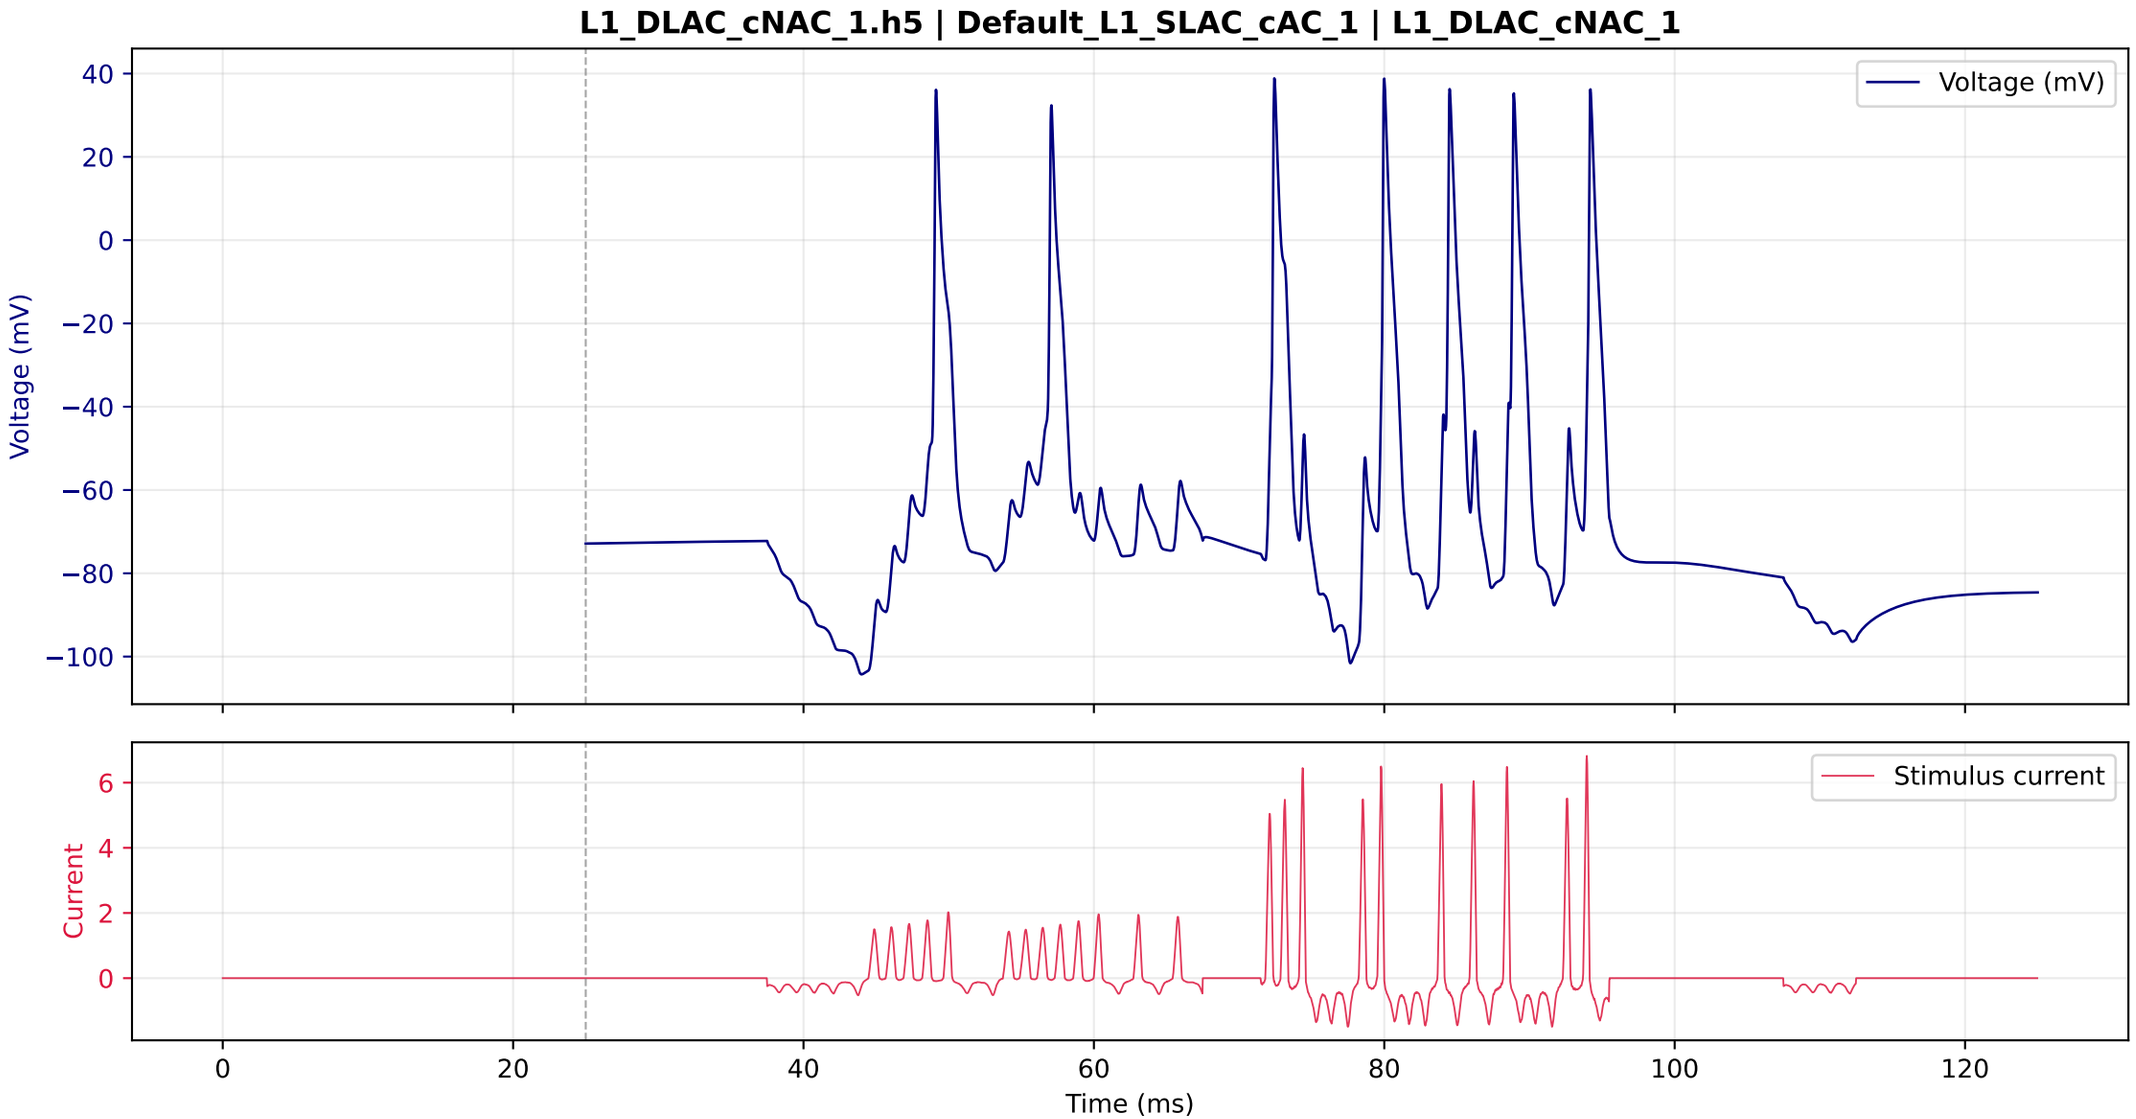
L1_DLAC_cNAC_1.h5 | Default_L1_SLAC_cAC_1 | L1_DLAC_cNAC_1
Voltage (mV)
Voltage (mV)
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
Stimulus current
Current
6
4
2
0
0
20
40
60
80
100
120
Time (ms)