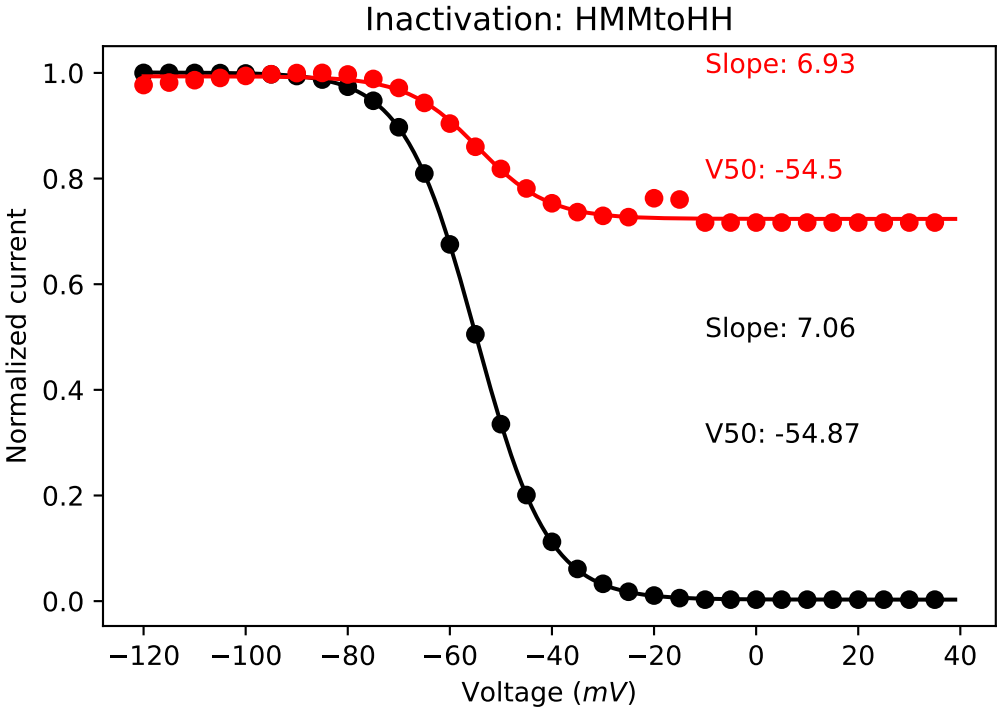
Inactivation: HMMtoHH
Slope: 6.93
V50: -54.5
Slope: 7.06
V50: -54.87
Normalized current
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−120
−100
−80
−60
−40
−20
0
20
40
Voltage (mV)

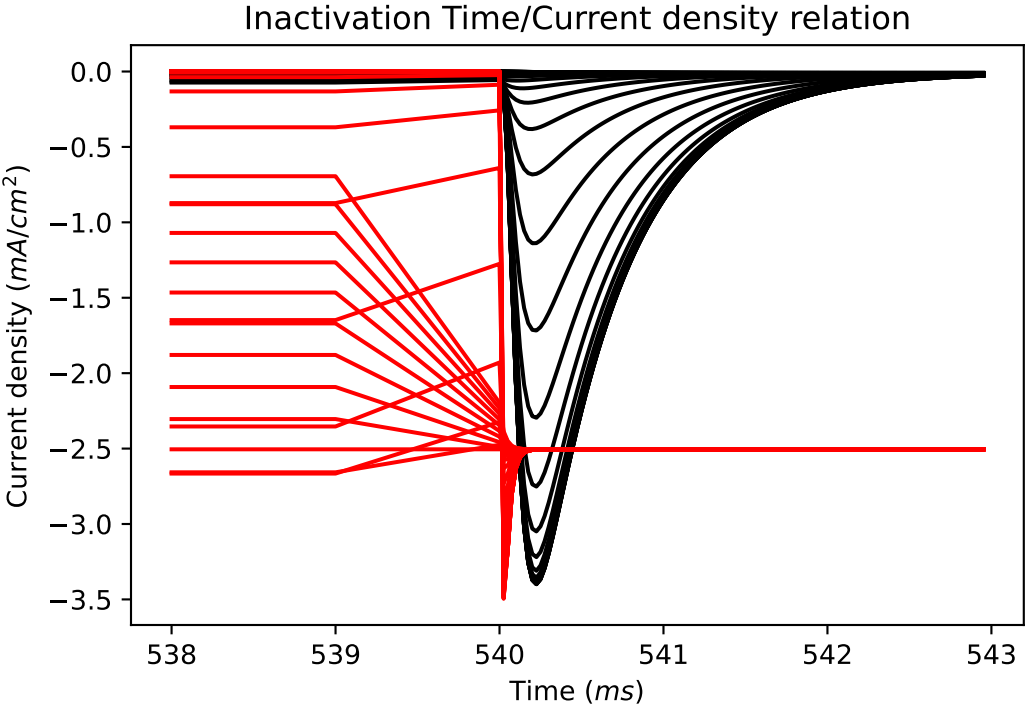
Inactivation Time/Current density relation
Current density (mA/cm^2)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0
−3.5
538
539
540
541
542
543
Time (ms)