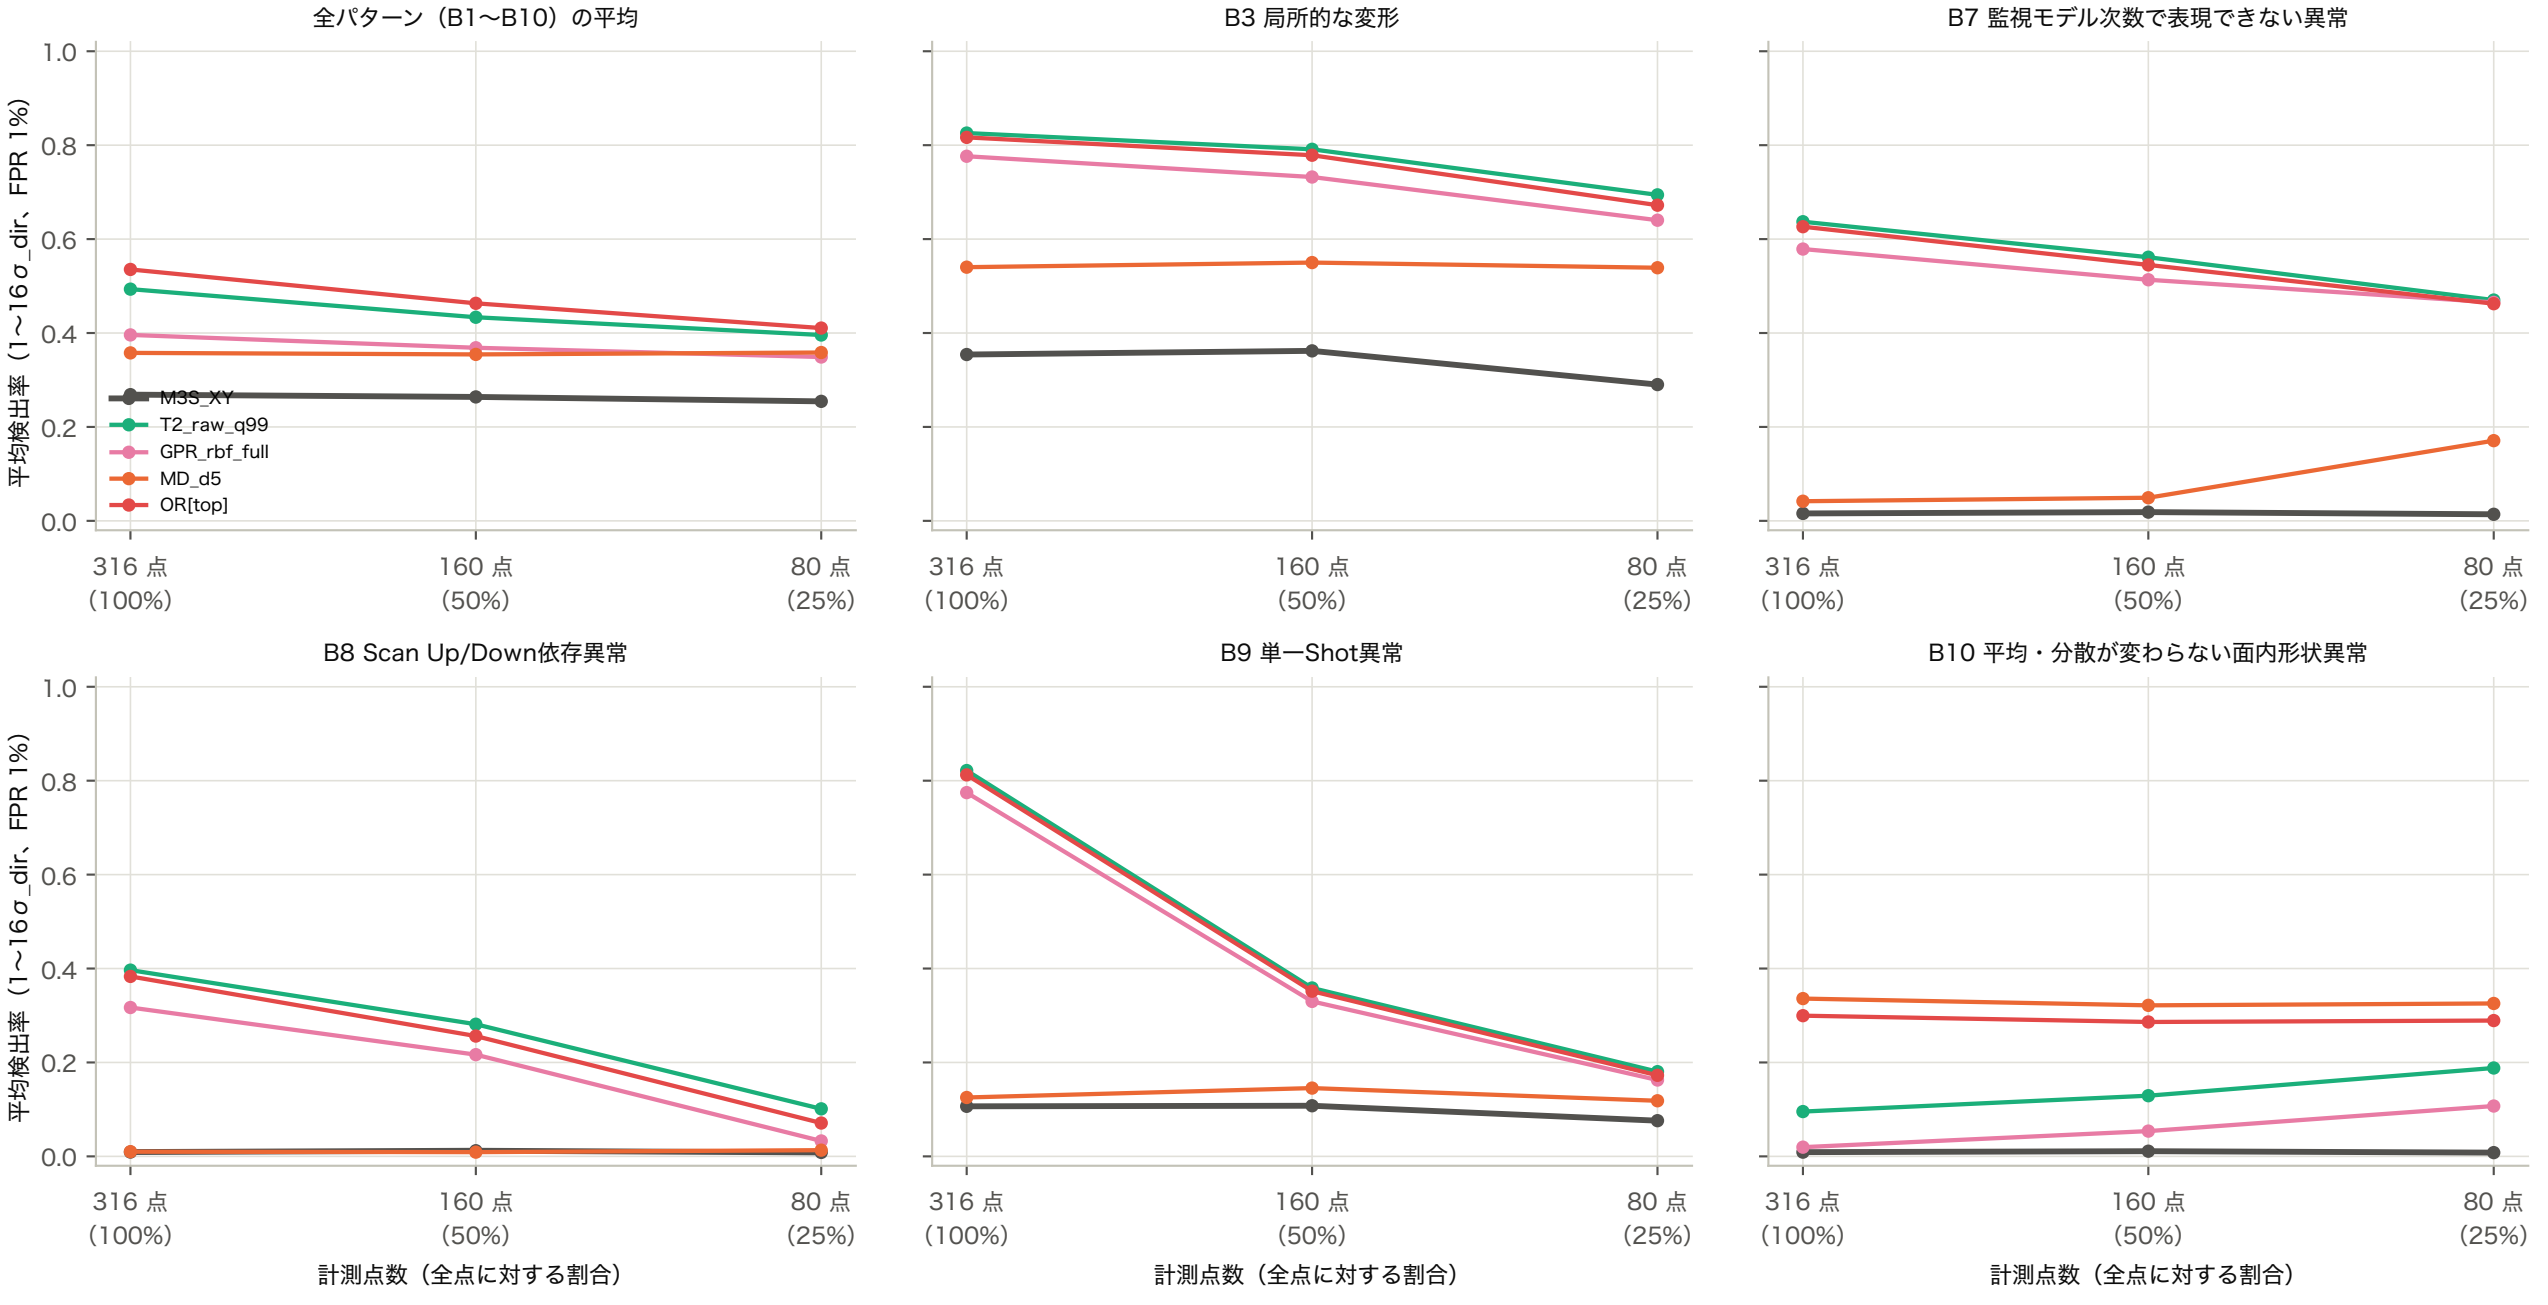Figure 8 計測点数と検出率（実計測風の配置。異常の物理的な大きさは同じ、各条件 1,000 回）