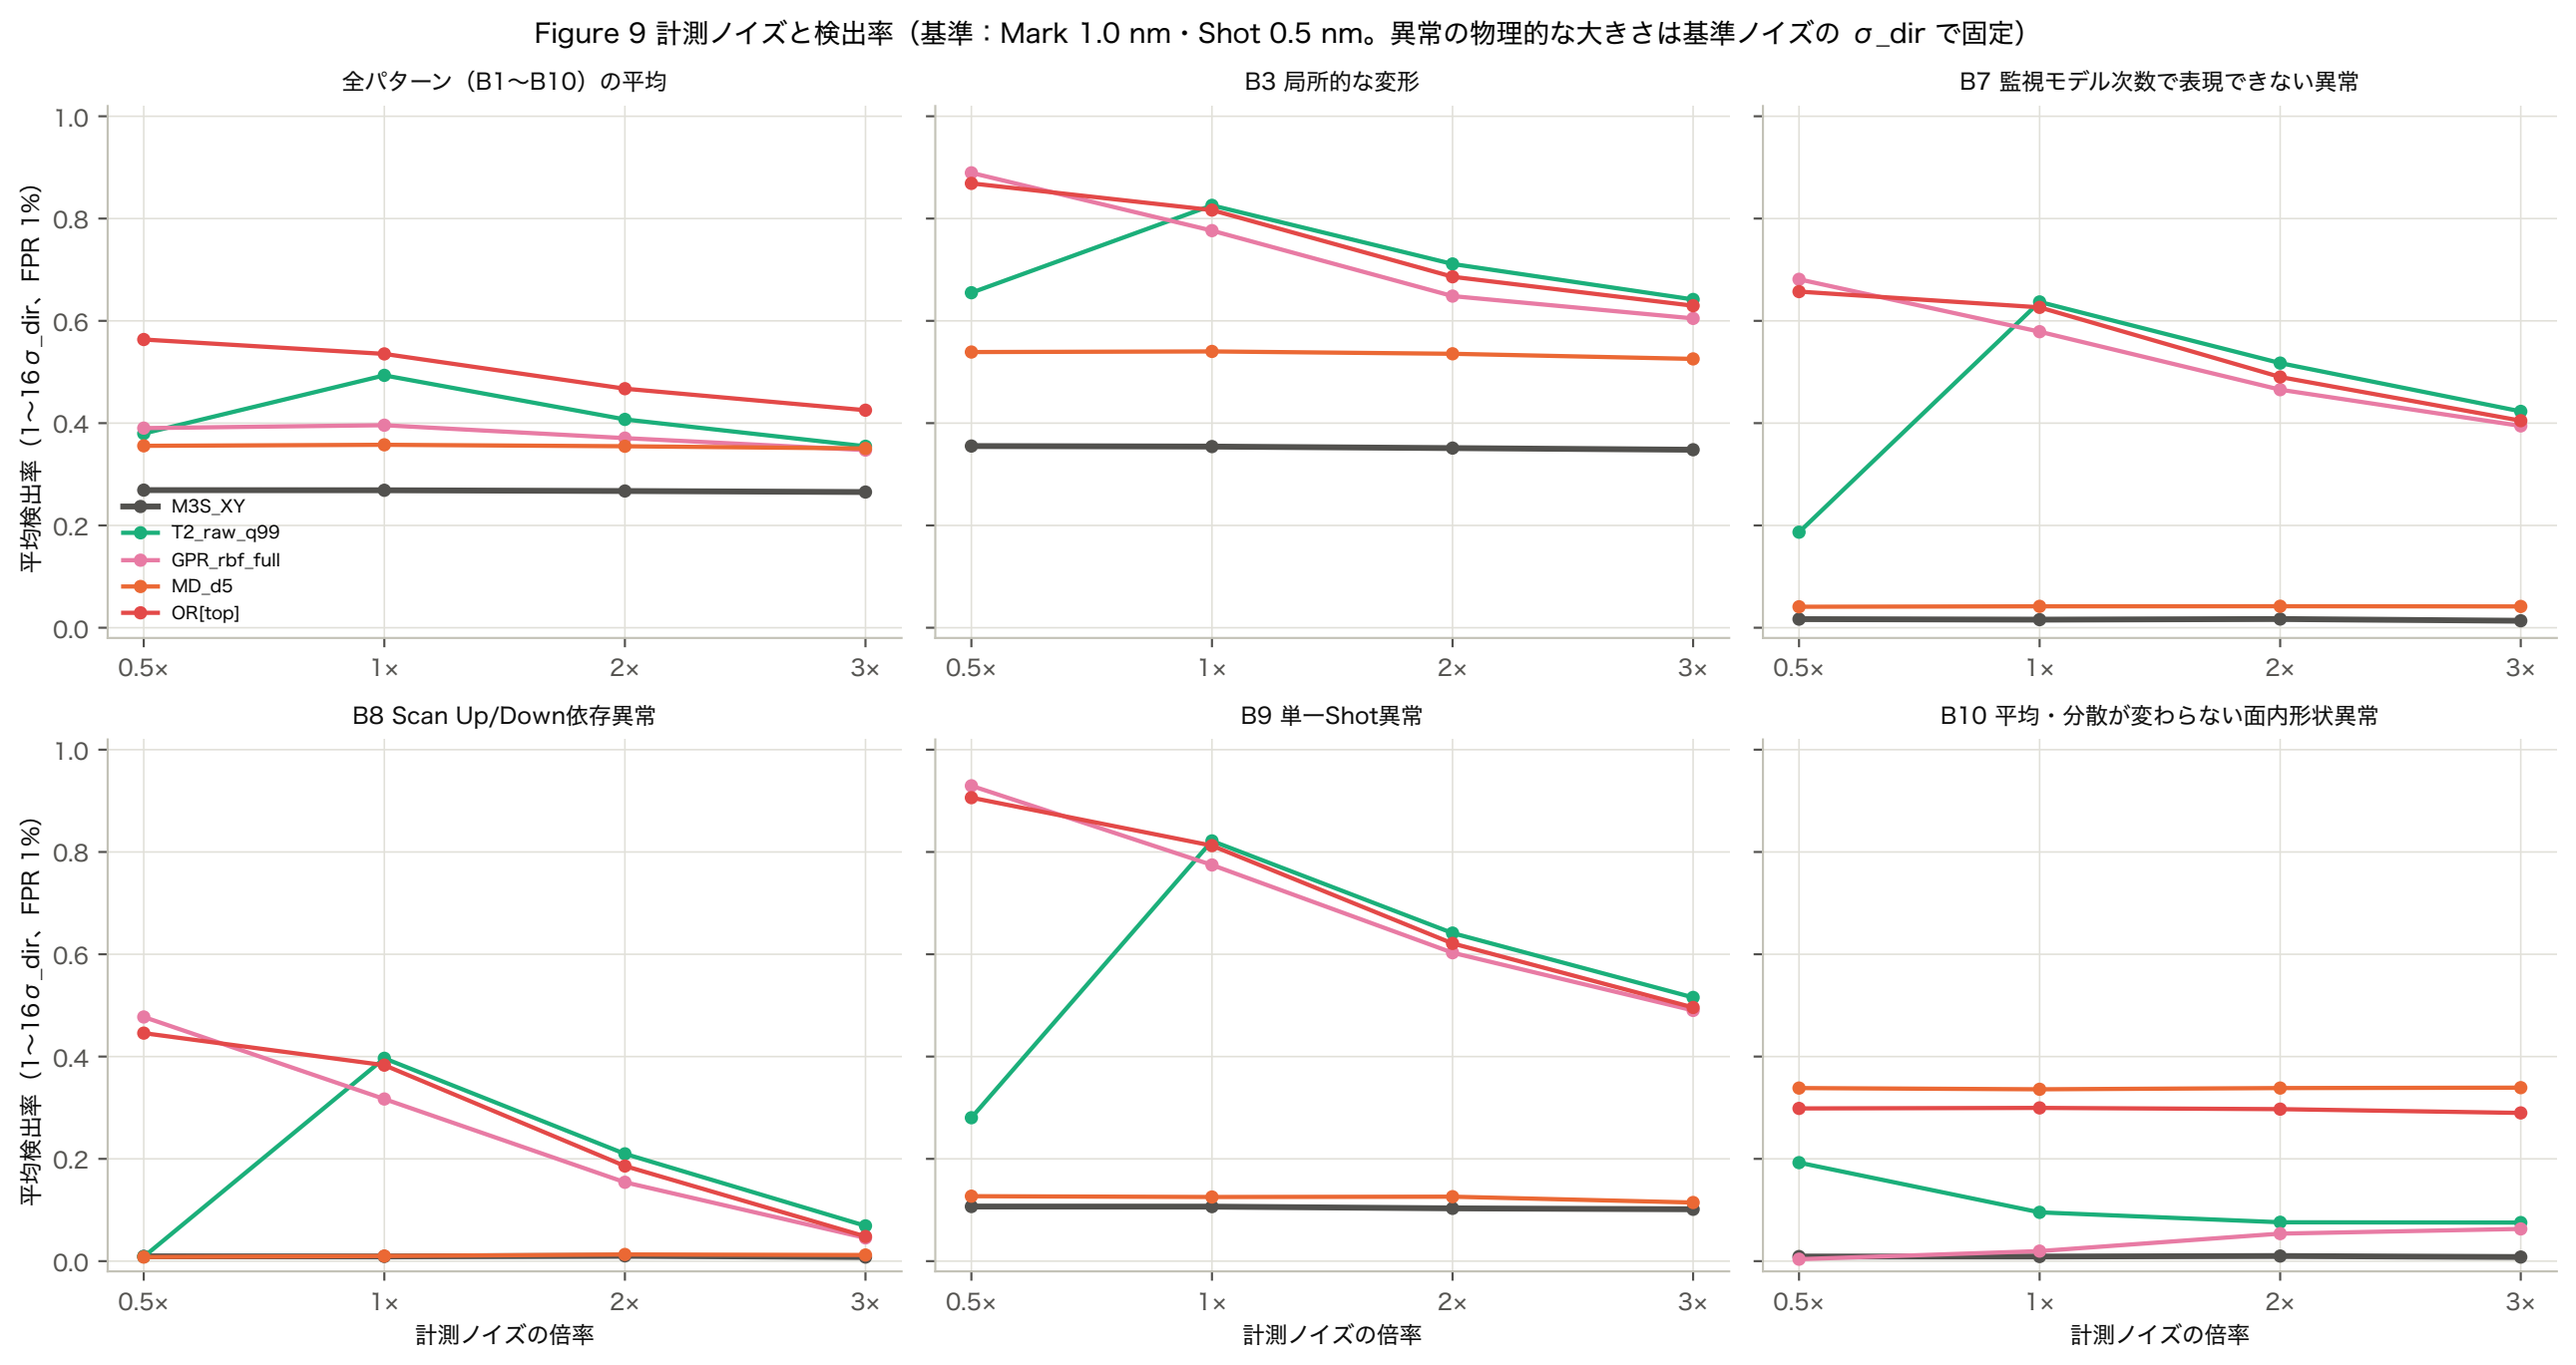
Figure 9 計測ノイズと検出率（基準：Mark 1.0 nm・Shot 0.5 nm。異常の物理的な大きさは基準ノイズの σ_dir で固定）
全パターン（B1〜B10）の平均
B3 局所的な変形
B7 監視モデル次数で表現できない異常
B8 Scan Up/Down依存異常
B9 単一Shot異常
B10 平均・分散が変わらない面内形状異常
平均検出率（1〜16 σ_dir、FPR 1%）
計測ノイズの倍率
0.5×
1×
2×
3×
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
M3S_XY
T2_raw_q99
GPR_rbf_full
MD_d5
OR[top]