RELATÓRIO DE GERAÇÃO

Monitoramento e desempenho do sistema fotovoltaico

Cliente: Cliente Teste MaisSolar

Período: 01/01/2026 a 01/01/2027

RESUMO

Este documento apresenta o desempenho das usinas vinculadas ao cliente no período selecionado.

Geração real: 6.00 kWh

Geração esperada: 186541.52 kWh

Cobertura média: 0.01%

Desempenho: 0.00%

Qualidade dos dados: INSUFFICIENT_DATA

Classificação: INSUFFICIENT_DATA

Usina Solar Sansol - Teste

Potência instalada: 75.50 kWp

Geração real: 6.00 kWh

Geração esperada: 112222.19 kWh

Desempenho: Não disponível

Cobertura dos dados: 0.02%

Qualidade dos dados: INSUFFICIENT_DATA

Classificação: INSUFFICIENT_DATA

GERAÇÃO REAL × ESPERADA

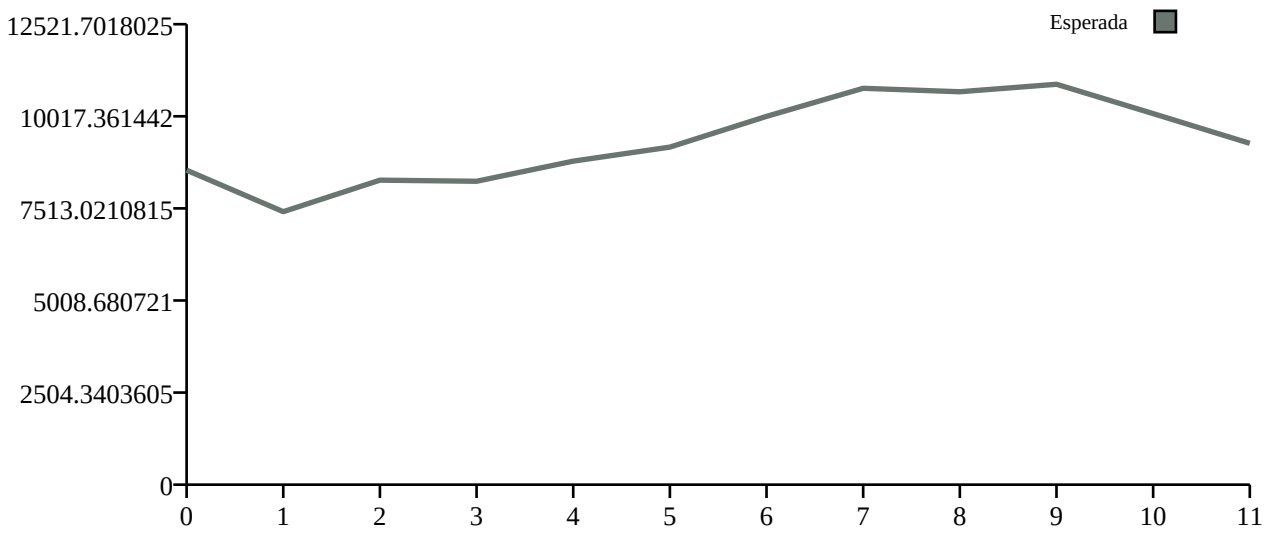

Usina Solar Sansol - Teste 2

Potência instalada: 50.00 kWp

Geração real: 0.00 kWh

Geração esperada: 74319.33 kWh

Desempenho: Não disponível

Cobertura dos dados: 0.00%

Qualidade dos dados: NO_DATA

Classificação: NO_DATA
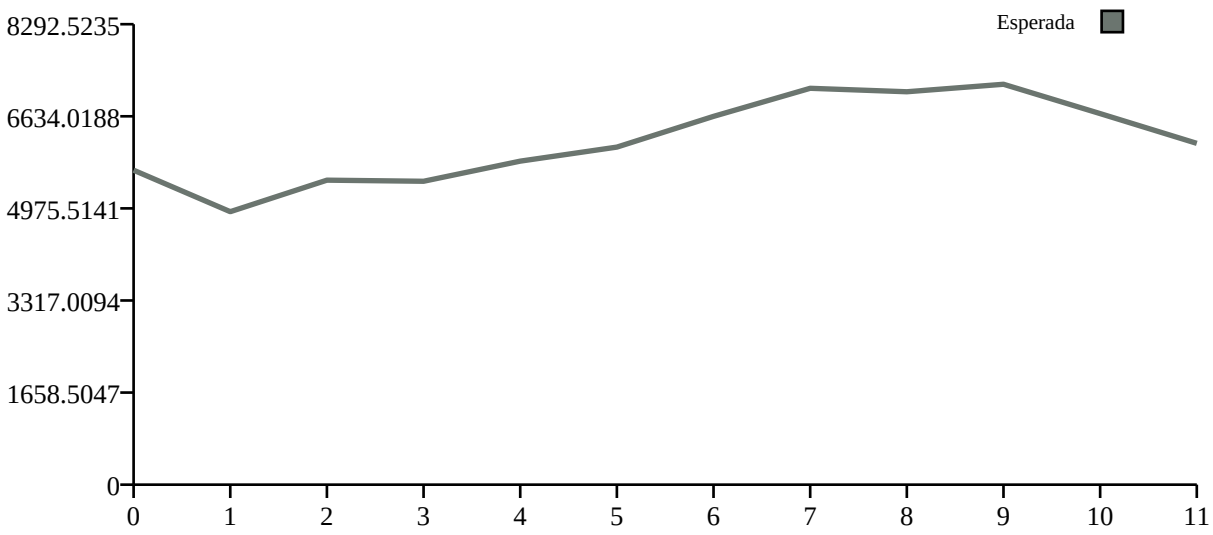
GERAÇÃO REAL × ESPERADA