

화재 안전관리 매뉴얼 부록



- 01 소방시설별 사용법
- 02 사회복지시설의 자위소방대 구성
- 03 소방교육 훈련 점검표
- 04 교육훈련 실시결과 기록부
- 05 소방교육과 훈련절차
- 06 비상연락망 편성
- 07 소방시설 점검
- 08 소방시설현황
- 09 안전시설 세부점검표



01 소방시설별 사용법

소화기구

● 점검 및 관리 방법



분말 소화기



이산화탄소 소화기



할론 소화기



투척용 소화기

위험요인	개선방향
· 분말 소화기 1. 충압가스의 누설된 상태(압력게이지가 노란 색에 위치)로 관리 2. 안전핀이 미체결된 상태로 관리 (오조작이 우려) 3. 소화기가 식별되지 않는 장소에 설치 4. 적용성이 없는 소화기를 설치 5. 기준수량이 부족하거나 보행거리를 초과하여 소화기를 비치 · 투척용소화기 1. 소화기의 수량이 부족하게 설치 2. 사용이 불가능한 높이와 장소에 설치 3. 능력단위를 미고려한 채 날개 단위로 분산 배치	· 분말 소화기 1. 압력게이지가 녹색에 위치토록 관리 2. 월단위 정기점검 실시 3. 소화기 표시 설치 및 식별이 가능한 장소에 설치 4. 적용성이 있는 소화기를 설치 (A급 : 일반, B급 : 유류, C급 : 전기화재) 5. 보행거리 : 20M 이하마다 설치 설치높이 : 바닥으로부터 1.5M 이하 · 투척용소화기 1. 필요한 수동식 소화기산출 수량의 2분의 1 이상 설치 2. 설치 높이 : 바닥으로부터 1.5M 이하 3. 능력단위 : 투척용 소화기 4개(1SET)가 1단위이므로 단위별로 설치



분말 소화기

●작동원리

구분	가압식 소화기	축압식 소화기
구성	[가압식 소화기]	[축압식 소화기]
작동방식	소화약제의 방출원이 되는 가압가스를 소화기 본체 용기와는 별도의 가압용 가스용기에 충전하여 장치를 하고 소화기 가압용 가스용기의 작동봉판을 파괴하는 등의 조작에 의하여 방출되는 가스의 압력으로 소화약제를 방사하는 방식의 소화기	본체 용기 중에 소화약제와 함께 소화약제의 방출원이 되는 압축가스 (질소 등)를 넣은 방식의 소화기
지시압력계	없다	있다
적응성	소화기 외부에 표시되어 있는 A, B, C급에 따라 적응성이 있음.	



※적응화재 표시방법

종류	내용	소화기의 표시방법
A급(일반화재)	나무, 옷감, 종이, 고무, 플라스틱 등의 가연물이 타고나서 재가 남는 화재	보통화재용
B급(유류화재)	인화성액체, 가스, 유류 등의 화재로서 타고나서 재를 남기지 않는 화재	유류화재용
C급(전기화재)	통전중인 전기기기 등의 화재	전기화재용

●사용방법



소화기를 들고 화점으로 이동한다.



소화기 상단의 안전핀을 뽑는다.



1. 바람을 등지고 호스를 잡는다.
2. 레버를 힘껏 누른다.



화점 주위에 빗자루로 쓸 듯이 좌우로 소화약제를 방사한다.



투척용 소화기

● 작동원리



경질유리 용기



경질합성수지 용기

● 사용방법

· 사용방법



커버를 벗긴다.



약제를 꺼낸다.



불을 향해 던진다.


· 세부요령

불을 향해 던지는 요령	기름화재 끄는 요령
1. 불이 난 곳의 벽 또는 바닥에 던진다. (불속에 직접 던지지 않는다.) 2. 타는 물건이 목재 등 딱딱한 것일 경우에는 불속 목재에 직접 던진다.	1. 기름속에 직접 던지지 않는다. 2. 기름화재 인근 바닥 또는 벽 등에 던져 소화약제가 간접적으로 화재부위를 덮도록 한다.



화재수신기

● 점검 및 관리방법

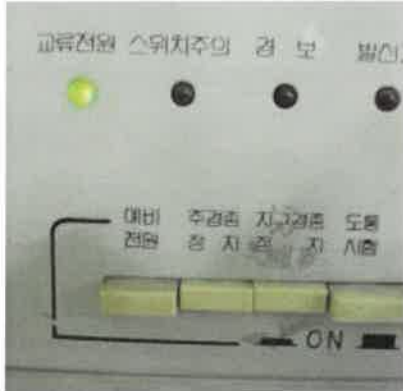

수신기 정지버튼을 누른 상태로 방치한 경우



화재 오동작시 복구하지 않고 방치한 경우

위험요인	개선방향
· 화재수신기 1. 스위치를 정지 상태로 관리 2. 오동작시 복구하지 않고 장시간 방치 3. 예비전원이 방전된 상태로 방치 4. 수신기 주위의 장애물 적재 및 식별되지 않는 장소에 수신기 설치 5. 수신기 및 회로 단선시 미보수한 채 장시간 방치로 화재시 사용 불능 6. 수신기의 전원을 차단한 경우 · 자동화재 속보설비 1. 유선(전화선)을 제거한 상태로 관리 2. 수신기와 미연동 상태로 자동 경보가 동작하지 않는 상태로 관리 3. 전원을 OFF시켜 방치한 경우	· 화재 수신기 1. 모든 스위치는 정상 위치로 관리 2. 오동작 및 회로 단선시 원인 제거 후 기능이 정상적으로 동작하도록 관리 3. 예비전원 감시램프에 적색등이 들어오는 경우 교체 또는 정비 4. 수신기는 조작 및 관리가 용이한 곳에 설치 5. 수신기의 주요 기능점검 실시 (회로 도통 및 동장시험, 예비전원시험) · 자동화재 속보설비 1. 화재시 수신기로부터의 신호를 수신하여 자동 경보가 가능토록 관리 (화재의 연동, 유선선로의 구성) 2. 전원 및 스위치는 정상 위치로 관리



자동화재탐지설비

● 점검 및 관리 방법



적재물로 인하여 소방시설의
사용이 제한되는 경우



발신기의 파손을
방치한 경우




위치표시등의 파손을
방치한 경우

위험요인	개선방향
1. 위치표시 등 회로 단선, 파손 및 탈락 2. 발신기의 회로 단선, 누름 스위치 파손 3. 감지기 회로 단선 및 노후, 탈락 4. 지구경종 작동불량 및 선로의 단선 5. 발신기앞 적재물의 적재로 식별 불능 6. 수신기에서 정지버튼을 눌러 음향 및 시각경보기등이 연동되지 않는 경우 7. 인테리어 등으로 인한 신규 구획실의 감지기 설치 누락	1. 외관점검 실시 - 발신기, 위치표시등, 경종, 감지기의 파손, 탈락, 누락여부 점검 2. 작동점검 실시 - 감지기 : 테스터기를 이용한 점검 - 발신기 : 누름스위치에 의한 점검 - 지구경종 : 음향 경보 여부 점검 - 위치표시등 : 정상 점등 여부 점검 3. 소방시설 앞 장애물등의 적재 금지 4. 수신기의 모든 스위치는 정상으로 관리



● 구성

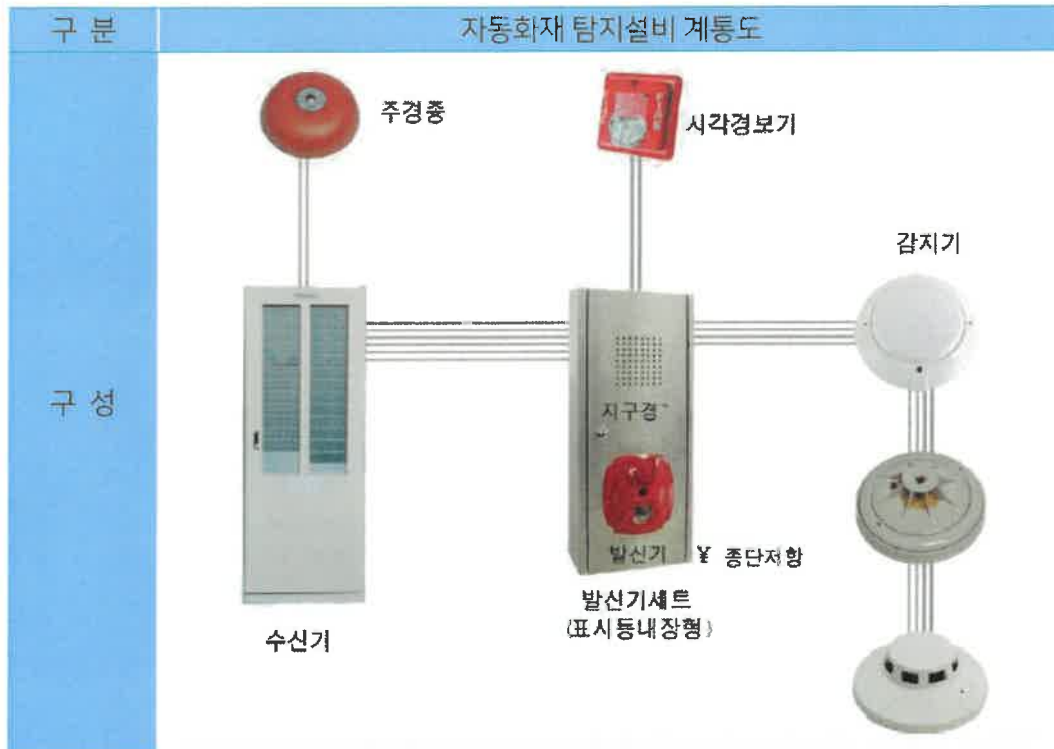

● 작동 방식

구분	자동경보방식	수동경보방식
화재의 감지	1. 화재감지기에 의해 자동 감지	1. 발신기 스위치를 누르는 방법 2. 수신반에서 수동으로 경보하는 방법
경보의 발령	(1) 화재 감지기에 의해 화재 감지 또는 발신기의 누름 스위치를 누른다. (2) 수신반에서 화재 신호를 수신 (3) 화재지역에 음향으로 경보 발령	
연동설비의 종류	※ 화재감지기 또는 발신기 수동 조작에 의한 화재 신호시 연동하여 작동되는 설비의 종류(설치된 장비의 경우) 1. 음향경보 : 주경종, 지구경종, 시각경보기, 비상방송설비 2. 경보전파 : 자동화재 속보설비 3. 피난설비 : 유도등 점등(3선식 배선의 경우)	



비상구/방화문

● 점검 및 관리방법



장애물로 인하여 피난통로가 미확보된 경우



방화셔터 레일이 파손된 상태로 방치한 경우

위험요인	개선방향
1. 장애물로 인한 피난통로의 미확보 2. 출입문 및 비상구의 잠금장치로 인한 화재 시 신속한 피난의 저해 3. 방화문에 고임목 등을 설치하여 폐쇄 불능 4. 화재시 방화문 및 방화셔터가 연동하지 않아 폐쇄되지 않는 경우 5. 방화문 및 방화셔터의 파손 6. 방화문 및 방화셔터 주변 물품 적재로 인한 개방 및 폐쇄 불량 7. 출입문 및 비상구까지의 피난유도 미실시 (유도등의 미설치 및 파손등) 8. 방화셔터 레일등을 파손된 상태로 방치	1. 방화문 및 방화셔터 주위에 물품 적재 금지 2. 피난통로상의 물품 및 장애물 등의 제거 3. 파손된 방화문 및 방화셔터의 정비 4. 피난통로상, 방화문등의 상단에 유도등을 설치하여 위치 식별 5. 수신기 스위치는 정상 위치로 관리 6. 방화문 및 방화셔터의 정상작동 및 폐쇄 여부 정기 점검 실시 7. 화재감지기와 연동하여 방화셔터의 자동 폐쇄 여부 점검 (1단 강하, 또는 1/2단 강하) - 연기감지 동작시 : 방화셔터 1단 강하 - 열감지기 동작시 : 방화셔터 2단 강하 - 방화셔터 폐쇄시 사용할 수 있는 비상 출입문 등의 확인



구조대

● 점검 및 관리 방법



구조대 설치장소에 창살과 시건 장치로 사용이 제한되는 경우




구조대 주위의 장애물로 인해 사용이 제한되는 경우



구조대가 올바르게 설치된 경우

위험요인	개선방향
1. 피난기구 사용장소에 창살 등 장애물 설치 2. 피난기구 설치 장소 주변 공간 미확보 3. 구조대가 바닥에 고정되지 않은 경우 4. 화재시 적응성이 부적합한 구조대의 설치 - 협소한 공간에서 경사하강식 구조대 설치 - 구조대를 설치할 수 있는 공간 미확보 (협소한 공간, 연못 등의 장소, 나무 등) 5. 구조대를 설치할 수 있는 개구부가 없거나, 협소한 장소에 구조대 설치 6. 구조대의 노후 상태 등의 미점검 7. 피난기구(구조대) 설치장소의 식별기구 미설치(구조대 표지, 피난구 유도등) 8. 구조대 사용방법 미부착 9. 비상구까지의 이동 통로에 물품 적재	1. 실제로 사용이 가능한 장소에 구조대 설치 2. 주된 출입구와 반대 방향으로 설치하여 양방향 피난로 확보 3. 피난기구 주변 및 통로에 물품 적재 금지 4. 피난기구 설치장소에 철장 등 장애물 제거 5. 구조대는 바닥에 견고하게 고정 6. 구조대 설치장소에는 구조대 표지와 사용방법을 게시할 것. 7. 건물의 특성을 고려한 구조대 설치 (경사하강식 또는 수직하강식) 8. 교육훈련을 통한 구조대의 노후 및 파손 등의 점검과 실제 활용가능 여부 검토

● 구성

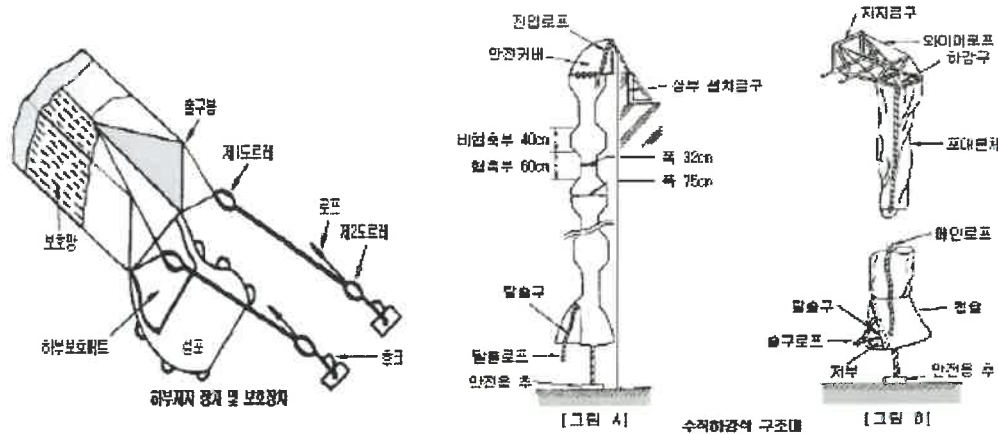

경사하강식 구조대

수직하강식 구조대

● 사용방법

- (1) 구조대의 상자를들어 창밖의 장애물을 확인 한 후 포대 본체를 천천히 내려 준다.
- (2) 포대 본체를 펼칠 때 비틀림이나 한쪽으로 휘지 않도록 한다.
- (3) 하강천에 착지점의 하부 고정여부를 확인한다.
- (4) 입구틀을 세워 고정시킨 후 발부터 들어간다.
- (5) 통로 안으로 들어가 두 줄을 놓으면 자동으로 몸이 내려온다.
- (6) 두 다리를 벌려 속도를 조절하면서 내려오며 맨살이 화상을 입지 않도록 주의하며 안전하게 하강한다.

● 주의사항

1. 구조대를 사용시에는 제조회사의 설치기준을 참고하여 설치하고 충분히 훈련한다.
2. 구조대는 바닥에 견고하게 고정시키고, 구조대를 설치할 수 있는 후크 고리 등의 장소는 사전에 선정하여 놓는다.
3. 하강장소의 후크 고리등이 느슨한 경우 구조대가 느슨해져 추락에 의한 추가 피해가 발생할 수 있음에 주의한다.



미끄럼대/무동력 승강기

● 점검 및 관리 방법

미끄럼대의 설치 및 활용



1. 사용대상 : 영유아 보육시설에 적합
2. 경사 : 25~35도 이하
3. 미끄럼대의 폭 : 50~60cm
4. 난간의 높이 : 60cm 이상
5. 형태 : 직선형, 반원통형
6. 미끄럼대의 최하단부는 약 10cm 정도 이격하여 하강 시 충격을 방지한다.

무동력 승강기의 형태



1. 사용대상
 - 자력으로 피난이 가능한 생활인
 - 보조인원의 도움을 받아 피난 할 수 있는 생활인
2. 승강기 발판에 양발을 올려놓고 자물쇠 장치를 풀면 안전하게 아래층으로 하강할 수 있다.
3. 다시 발판이 자동으로 제자리로 올라가는 형태의 승강기식 피난기구로 동력은 무게추에 의해서 작동되기 때문에 별도의 전력이 필요하지 않다.



유도등

● 점검 및 관리방법



유도등이 부식되어
점등되지 않는 경우



장애물로 인한 유도등의
식별이 제한되는 경우



피난구 유도등이
올바르게 설치된 경우



통로유도등이 올바르게
설치된 경우

위험요인	개선방향
1. 출입구 및 피난통로상에 유도등 미설치 2. 유도등의 노후 및 파손으로 인한 작동 불량 3. 부적합한 장소에 유도등의 설치로 인한 혼선 4. 유도등 램프의 노후시 교체등의 관리 불량 5. 분전반등의 위치에서 유도등 전원의 차단 6. 커튼등의 장애물로 인한 유도등 식별 불능 7. 예비전원의 노후	1. 유도등은 피난통로가 되는 복도 및 계단, 출입구 및 비상구의 위치를 식별할 수 있도록 설치 2. 유도등의 정상 점등 여부에 대한 정기점검 - 유도등 및 램프의 노후 및 파손 여부 점검 - 2선식 배선: 항상 점등 여부 점검 - 3선식 배선: 화재시 연동하여 작동 여부 점검 4. 불필요한 장소에 유도등을 과다하게 설치하여 피난 시 혼선을 주지 않도록 조정



●사용방법



소화전함을 연다.



호스를 전개하여 화점까지 이동한다.



1. 앵글밸브를 개방한다.
2. ON/OFF 방식의 경우 ON스위치를 누른다.



화점에 방수한다.

●사용방법

1. 펌프가 가동하지 않는 경우 수신반 또는 펌프실의 동력제어반에서 펌프를 수동으로 기동시킬 수 있도록 훈련토록 한다.(펌프가 기동하게 되면 소화전함 상단의 기동표시등이 점등된다.)
2. 방수시 소방호스의 압력이 세므로 두손으로 견고하게 잡는다.
3. 유류 화재 시에 소화전을 방사하면 화면이 확대될 수 있으므로 주의한다.
4. 유사 시 신속하게 사용이 가능토록 모든 스위치는 정상 상태로 관리하고, 밸브는 폐쇄하지 않도록 한다.



스프링클러설비

● 점검 및 관리 방법



스프링클러헤드(하향식)


스프링클러헤드(상향식)

알람밸브의 구성 및 명칭

위험요인	개선방향
1. 개폐밸브를 폐쇄한 상태로 관리 2. 유수검지장치 압력스위치의 파손 및 단선 3. 개폐밸브 탬퍼스위치의 미설치 및 불량 4. 1차/2차측 압력계 불량 5. 알람밸브 : 2차측 배관 내 압력의 과다 6. 준비작동식 : 교차회로 감지기의 단선 7. 배관 및 헤드의 파손 및 누수 8. 제어반(수신기)내 스위치를 정지 상태로 관리 9. 유수검지장치 사이렌의 미설치 및 작동 불량 10. 공간구획으로 인한 헤드의 미설치 및 살수반경의 미달 11. 상/하향식 헤드의 잘못된 설치 12. 유수검지장치의 오작동 및 미작동으로 인한 2차측 배관으로의 유수 장애	1. 정기적인 외관점검 실시 - 배관 및 헤드의 파손 및 누수 여부 점검 - 개폐밸브의 개방 및 압력계의 점검 - 제어반내 스위치의 정상 위치 여부 - 헤드의 미설치 및 반경미달 여부 점검 - 설치장소에 따른 헤드의 적응성 점검 2. 알람밸브 압력 과다시 말단 시험밸브를 개방하여 압력의 배출 3. 감지기 테스터기를 이용한 교차회로 감지기의 점검 4. 유수검지장치의 작동 여부 점검 - 유수검지장치의 개방 및 작동 - 펌프의 자동기동 및 2차측 배관으로 유수, 제어반 내 표시 여부 점검 - 음향장치(사이렌) 경보여부 점검



● 구성

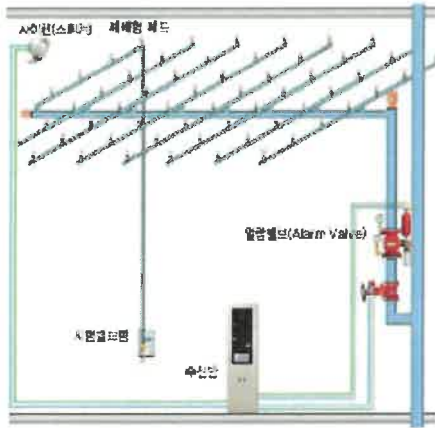

계통도

가압송수장치(펌프)



유수검지장치

스프링클러 헤드



가스누설경보기

● 점검 및 관리 방법



가스누설경보기가
미설치된 경우



가스누설경보기의 탐지부가
설치된 사례




가스누설경보기의 차단밸브가
설치된 사례

위험요인	개선방향
1. 가스누설경보기의 미설치 2. 가스누설경보기의 전원 차단 3. 탐지부의 설치위치 부적합 4. 가스누설시 제어반의 음향 미경보 5. 가스누설시 자동으로 차단장치의 미작동 6. 탐지부의 가스누설 탐지 기능 불량 7. 배관등의 가스누설 여부 미점검 8. 가스시설 주변의 가연성 물질 방치 9. 사용후 가스밸브의 차단 상태 불량	1. 가스시설이 설치된 장소에 가스누설 경보기 설치 2. 제어반의 점검 스위치 또는 가스누설 시험을 통해 음향 경보여부 점검 3. 가스누설 시험을 통한 차단장치의 작동여부 점검 4. 탐지부 설치장소의 적합 여부 점검 - LPG : 바닥면으로부터 30cm 이내에 설치 - 도시가스 : 천장면으로부터 30cm 이내에 설치 5. 제어반의 전원 투입 여부 점검 6. 가스시설 주변의 가연성 물질의 제거 7. 사용후 가스밸브의 차단 생활화 8. 배관등 가스누설 여부에 대한 정기점검 실시 9. 가스시설 사용전 환기 후 사용 10. 주방 후드밸브의 세척 및 이물질 제거




02 사회복지시설의 자위소방대 구성

① 주간근무시간 기준의 자위소방대

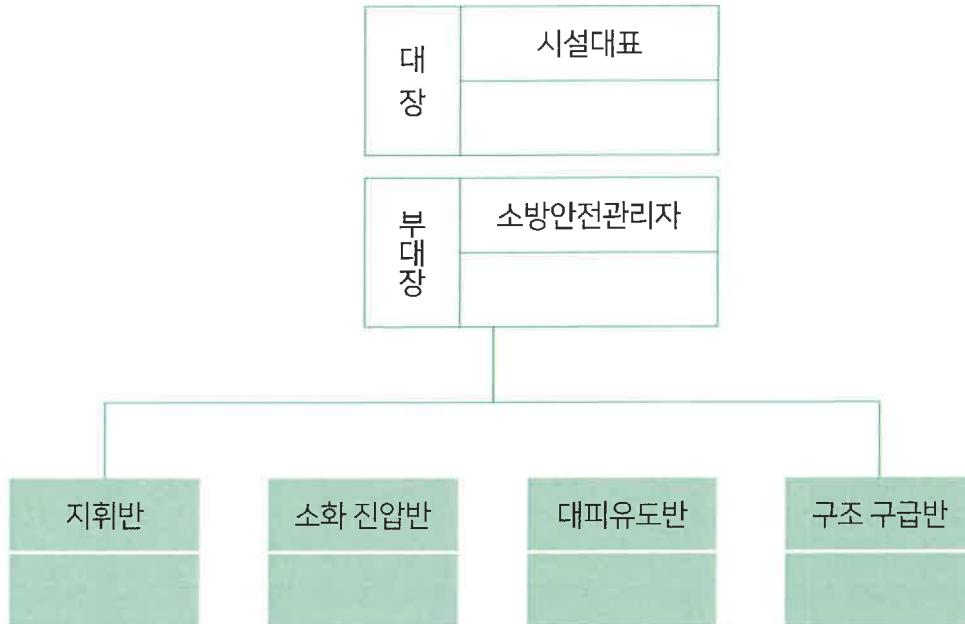

② 야간근무시간 기준의 자위소방대

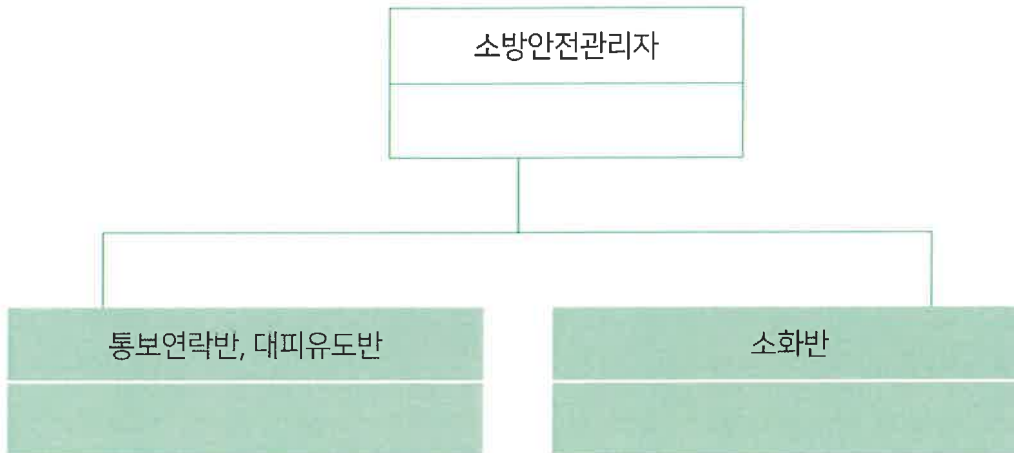



03 소방교육 훈련 점검표

점검사항	점검결과			비고
	우수	보통	미흡	
훈련 전				교육자료 및 기자재의 준비 여부
				교육훈련 간 다양한 상황 등의 반영여부
				훈련 시나리오가 자체 특성과 일치하는지 여부
				자위소방대 각 반의 임무 숙지 상태
				소방시설 등은 정상적으로 작동하는지 여부
				대피 및 응급처치 장소 등의 확보 여부
				근무요원에 대한 교대조 교육 편성 여부
				교수요원의 확보 상태
				교육훈련간 안전 통제 및 안전조치 준비 여부
				관리가 필요한 생활자에 대한 안전조치 여부



점검사항		점검결과			비고
		우수	보통	미흡	
훈련 중	지휘반에 의한 각 반의 임무부여 여부				
	최초 화재 발생 시 경보 전파 수행 여부				
	소화/진압반의 임무수행 상태				
	소화설비가 정상적으로 작동하는지 여부				
	소화설비 조작 요령 숙지 상태				
	피난설비의 정상 작동 여부				
	피난기구의 조작요령 숙지 및 대피 유도 신속성				
	피난동선에 밀집되지 않고 신속한 대피 여부				
	상황별 훈련 참가자의 대처능력 상태(연기발생 등)				
	구조/구급활동 및 응급처치 상태				
	방화설비의 조작 및 실제 활용 여부				
훈련 후	생활자 및 근무자의 교육 훈련 적극 참여 여부				
	교육훈련 결과 보완사항 파악 여부				
	사용한 기자재 및 소방시설 등의 정위치 여부				
	생활자 및 근무자가 훈련 후 정상위치로 복귀 여부				
	훈련 후 강평				



04 교육훈련 실시결과 기록부

소방 대상물	기관명		소방안전관리등급	☐ 공공 ☐ 1급, ☐ 2급
	소재지			
	구조			
관계인	기관 또는 법인명(성명)			
	주소			
소방 안전 관리자	성명		선임일자	
	직위		자격구분	
훈련·교육일시				
교육·훈련 구분	☐ 자체훈련 ☐ 합동훈련		교육 구분	☐ 자체교육 ☐ 그밖의 교육
훈련 통제관	(서명 또는 인)		교관	(서명 또는 인)
교육 강사	(서명 또는 인)			

훈련·자위소방대 행동요령

- 화재예방요령, 화재 시 대처요령, 소방시설사용 훈련, 피난유도 계획

※ 작성요령

훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련 시 소방대원의 지휘관을 기재

교육·훈련 실시사항 : 훈련·교육의 일시·장소·대상인원 및 내용의 개요 기재



05 소방교육과 훈련절차

진행순서	내용/진행자	참가 인원	장소/준비물
1. 개회사	· 지금부터 ○○○의 소방훈련을 실시하겠습니다.	책임자	
2. 훈련시작 전 확인사항	· 훈련참가 인원의 파악 (미참가자 등의 현황 확인) · 훈련 간 발생할 수 있는 사고 등에 대비한 안전조치 사항 확인	책임자	
3. 훈련의 목적설명 (생략가능)	· 훈련의 당위성 및 최근의 화재사고 등에 대한 설명 · 훈련에 임하는 자세 및 격려사 등 실시	사회자	
4. 훈련시작 (최초화재 발생)	· 훈련 메세지1호(최초 화재발생) - 20○○년○월○일○시○분을 기하여 본 건물 ○층○호에 전기제품의 과열로 화재가 발생하였습니다.	훈련 통제관/지휘자	방송장비, 메가폰, 연막탄, 메세지 (무작위)
5. 최초화재 대응	· 최초 화재 발견자는 신속하게 화재상황을 전파한다. · 자동경보설비, 비상경보설비, 육성, 비상벨 등 소화기 등을 이용한 진화활동을 실시한다.	최초 목격자	
	· 화재 현장 확인 (화재의 규모 등 판단) · 자위소방대 비상소집 및 각 반의 임무 통제한다.	지휘반	
	· 자위소방대 비상소집 및 유관기관에 상황을 전파한다.	연락반	
	· 화재장소에 대한 소화활동을 전개(소화기, 옥내 소화전 등)한다.	소화반	
	· 화재장소에 근접한 인원부터 대피활동 실시한다.	대피반	
	· 다른 반의 임무지원 후 응급환자 발생 시 해당 임무를 수행한다.	구조반	



진행순서	내용/진행자	참가 인원	장소/준비물
6. 화재확장	훈련 메시지 2호 (최초화재 대응 실패로 화재 확장) 본 건물○층○호에 발생한 화재가 소화기 진화실패로 인하여 실내에 화재가 확산되고 있습니다.	훈련 통제관/지휘자	
7. 화재대응	자위소방대 조직표 상의 각 반의 임무 지속적 실시한다.	각반별	
	소방대 도착 시 소방대장에게 현장 인계 후 지휘/통제를 받는다.	지휘반	
8. 화재의 확산	훈련메시지3호(화염 및 연기의 확산) 본 건물○층○호에 발생한 화재가 확산되어 복도까지 화염이 불출되고 연기가 다량 발생하고 있습니다.	훈련 통제관/지휘자	
9. 소방대장의 통제로 임무 지속 수행	- 화재구역의 방화문 등을 폐쇄하여 화염의 확산을 방지한다. - 소방대장의 통제에 따라 가용범위 내에서 소화활동을 지속적으로 실시한다. - 피난 및 인명구조 활동은 적극적으로 실시하고 폭발 등의 우려 시 소방대장의 통제에 따라 임무를 수행한다.	각반별	
10. 화재의 확장	- 훈련메시지4호(화재의 확장으로 인한 진입 불가) - 본 건물○층○호에 발생한 화재가 확산되어 건물 내 잔여인원은 신속히 대피하고 건물 내 진입을 통제하며 소방대장의 지시에 따르시기 바랍니다.	훈련 통제관/지휘자	
11. 각 반의 대응	- 건물 내 진입은 원칙적으로 금지하며, 반드시 소방대장의 통제를 받아 임무를 수행한다. - 각 반은 구조 및 응급활동 위주의 임무를 수행한다. - 건물 내 잔여인원에 대해서는 소방대를 통해 구출 활동을 전개하고 소방대장의 지원 요청 시 이에 따른다.	각반별	
12. 화재의 진화	- 훈련 메시지5호(화재의진화) - 본 건물○층○호에 발생한 화재가 진화되었습니다.	훈련 통제관/지휘자	
13. 강평	- 훈련 후 교육훈련 결과기록부를 작성한다. - 훈련 간 보완할 사항 및 장려사항 등을 도출하여 차후 훈련에 반영한다. - 훈련장비 등을 정위치하고 각자의 임무에 복귀한다.	책임자	



06 비상연락망 편성

① 관계 기관

구분	기관명(상호)	전화번호	비고
관할소방서	○○소방서		긴급전화:119
	○○119안전센터		
의료기관	○○병원		
	○○보건소		
국민건강보험공단	○○운영센터		
관할 지자체	○○구청		
경찰서	○○경찰서		
상급기관			
기타			

② 자위소방대

구분	성명	연락처	구분	성명	연락처
소방 안전관리자			대피유도반		
지휘반			구조/구급반		구분 기관장
소화/진압반			기타		



07 소방시설 점검

① 주간 근무 시 점검사항

구분	확인할 사항	비고
시설책임자 (대장/부대장)	· 상황 보고체계 확립(119, 시설점검업체, 의료기관 등) · 안전시설 등에 대한 총체적 확인	
소방 안전관리자	· 소방시설의 정상유지 및 작동여부 확인 · 불필요한 화기시설의 차단 및 사용의 통제 (주방, 보일러실, 전열기구, 기타 화기 사용 장소) · 출입문 및 비상구의 유사 시 사용 가능 여부 확인 · 피난통로 확보 및 장애물 등의 비치 여부 확인	
근무자	· 자동경보 실패 시 대응 요령 확인(발신기, 비상벨 등) · 화재 발생요인의 제거 및 감시(담뱃불 등) · 화재 시에 대비한 각 개인별 임무숙지(자위소방대 임무참고)	
시설 이용자	· 출입문 및 비상구까지의 진입로 확인 · 불필요한 화기 등의 사용금지 · 비상벨, 투척용 소화기 등의 위치 및 사용법 확인	

② 야간/휴일근무 시

구분	확인할 사항	비고
경보체계	· 상황보고 체계 확립(119, 시설 점검업체, 의료기관 등) - 자위소방대, 관계기관의 비상 연락망 확인 · 자동경보 실패 시 대응요령 확인(발신기, 비상벨 등)	
안전시설	· 수신기 및 자동 화재 속보 설비의 조작스위치 정상여부 확인 · 불필요한 화기 시설의 폐쇄 및 차단여부 확인 (주방, 보일러실, 전열기구, 기타 화기 사용 장소) · 출입문 및 비상구의 유사 시 사용 가능 여부확인 · 피난통로 확보 및 장애물 등의 비치 여부 확인	
기타	· 야간작업 및 화기 등 사용 여부 인수인계 · 화재 발생 우려지역에 대한 순찰 계획의 수립 및 확인 (화기 사용장소, 흡연장소 등)	



③ 도시지역에 위치한 시설의 점검

구분	확인할 사항	비고
시설책임자 (대장/부대장) / 소방 안전관리자	· 소방차 진입로 확보 여부 확인(진입로, 주차전용 공간) · 피난로의 활용 가능여부 확인(밀집 여부, 피난동선) - 다양한 피난 동선에 따른 피난계획의 수립 · 피난기구의 실제활용 가능 여부 확인(훈련을 통해) · 이용자 대피장소의 확인 및 확보 · 하나의 건축물 중 일부 층만 사용하는 시설의 경우 - 해당 건물의 소방 안전관리자와 협조하여 소방시설의 작동, 피난로의 확보 및 피난계획 등의 수립	

④ 농어촌 지역에 위치한 시설의 점검

구분	확인할 사항	비고
시설책임자 (대장/부대장) / 소방 안전관리자	· 관계기관으로부터 지원 가능한 시간계획의 수립 - 관계기관 도착 전까지 자체적으로 수행 가능한 임무에 따라 자위 소방대의 편성 및 임무부여 · 산불 등의 화재에 따른 피난 등의 안전대책 수립 · 응급처치에 따른 구호약품 등의 확보	

08 소방시설 현황

① 소방시설 현황(1)

[illegible]

② 소방시설 현황(2)

[illegible]



09 안전시설 등 세부점검표

[]월 안전시설 등 세부점검표

① 소화설비

구분	점검사항	점검결과			조치 여부
		우수	보통	미흡	
소화기구	소화기 및 사용 방법 표지의 설치 누락 여부				
	화재유형에 따른 적응성 있는 소화기 비치 여부				
	소화기의 약제량 적합 여부 및 부식 등의 유무				
	투척용 소화기 등의 설치 상태 및 사용방법 설치 여부				
	자동식 소화기의 정상 작동 여부				
옥내/외 소화전 설비	소화전 위치표시 등의 정상적인 점 등 여부				
	가압 송수장치가 자동 및 수동으로 작동하는지 여부				
	소화전 주위의 장애물 등은 제거되어 있는가				
	수원의 정량 확보 및 개폐밸브의 개방 여부				
	배관 및 밸브류 등은 부식 및 누수가 없는가				
	소화전내 호스 및 관창의 비치 유무				
	수원 및 배관 주위의 동파 위험 여부는 없는가				
스프링클러 설비 / 물분무 / 포소화설비	수원의 정량 확보 여부				
	배관 및 밸브류 등은 부식 및 누수가 없는가				
	각 개폐 밸브의 열림 상태 유지 여부				
	수원 및 배관 주위의 동파 위험여부는 없는가				
	가압 송수장치가 자동 및 수동으로 작동하는지 여부				
	헤드 주위의 살수 장애물은 없는가				
	유수 검지장치 및 경보장치는 정상으로 작동 하는가				
	시설에 적합한 헤드가 설치되어 있는가				
	칸막이 등으로 인한 헤드설치 누락 여부				
가스계 소화설비	포소화설비의 경우 약제량 정상 여부				
	저장용기는 방호 구역 이외에 설치되어 있는가				
	저장용기 약제량은 규정량이상 확보되어 있는가				
	기동장치, 음향장치, 방출표시 등의 정상 작동여부				
	방호구역 내 자동 폐쇄장치의 정상 작동여부				
	수신기 조작 스위치는 정상위치에 있는가				
	제어반 내 예비 전원의 확보 여부				



② 경보설비

구분	점검사항	점검결과			조치 여부
		우수	보통	미흡	
자동화재 탐지 / 속보설비	수신기 주위에 조작 상 장애물은 없는가				
	수신기 조작 스위치는 정상 위치에 있는가				
	수신기 예비 전원 용량은 정량 확보되어 있는가				
	회로도통 시험 시 단선으로 표시되는 곳은 없는가				
	칸막이 등으로 인한 감지기 설치 누락 여부				
	감지기 및 발신기의 정상 작동여부				
	표시등 및 경종의 정상 작동여부				
	시각 경보기 설치 누락 및 정상 작동여부				
	속보설비는 화재와 연동하여 작동 하는가				
비상방송 설비	전원 및 스위치는 정상으로 위치하고 있는가				
	퓨즈의 단락 및 계전기 등의 기능은 정상인가				
	화재 시 연동하여 자동으로 방송이 출력 되는가				

③ 피난설비

구분	점검사항	점검결과			조치 여부
		우수	보통	미흡	
유도등 / 유도표지	유도등 및 유도표지의 설치 누락 여부				
	유도등은 항상 점등되어 있는가(2선식)				
	유도등 및 램프의 노화 및 파손 등의 유무				
	유도등 비상 전원의 정상 유무				
비상 조명등	거실, 복도, 계단 등에 비상조명 등 누락 여부				
	비상 조명등의 비상 전원 적합 여부				
	휴대용 비상조명 등의 설치 누락 여부				
	휴대용 비상조명 등의 정상 작동 여부				
피난기구	적응성 있는 피난기구가 설치되어 있는가				
	피난기구의 고정 장치는 견고하게 설치되어 있는가				
	피난상 유효한 개구부가 설치되어 있는가				
	피난기구의 사용에 장애가 되는 장애물은 없는가				
	피난기구 사용방법 등은 설치되어 있는가				
	피난기구가 설치된 장소의 식별은 용이한가				
	피난기구는 실제 활용이 가능한가				



④ 소화용수 및 소화활동설비

구분	점검사항	점검결과			조치 여부
		우수	보통	미흡	
소화용수 설비	소화수조의 흡수관 투입구 및 수원 확보 여부				
	상수도 소화전 주위의 장애물 제거 여부				
	송수구 주위의 소방차 접근 가능 여부				
제연설비	전동기 등의 정상작동 여부				
	화재 시 방화문 및 방화셔터의 자동 폐쇄 여부				
	급/배기구 주위의 장애물로 인한 장애 여부				
연결송수 / 살수설비	송수구 주위의 소방차 접근가능 여부				
	연결 방수 기구함 내 소방호스 및 관창의 비치 여부				
	송수구 주위에 송수 구역 일람표의 비치 유무				
	칸막이 등으로 인한 살수 헤드의 누락 여부				
비상 콘센트	헤드 주위에 살수에 장애를 주는 장애물은 없는가				
	비상 콘센트에 전원의 정상 공급 여부				
	보호함 상부에 적색표시 등 점등여부				
	비상 콘센트 표지 설치 여부				

⑤ 방화 / 기타시설

구분	점검사항	점검결과			조치 여부
		우수	보통	미흡	
방화셔터	화재 시 연동하여 자동으로 폐쇄되어 작동하는가				
	방화셔터 주위에 적재물은 제거되어 있는가				
출입문 / 비상구	비상구가 열쇠 등으로 폐쇄되어 있지 않은가				
	출입문 및 비상구 주위에 적재물은 제거되어 있는가				
	출입문 등이 피난방향으로 열리는 구조인가				
	피난로가 주방 등을 경유하고 있지 않은가				
	층별, 면적별, 용도별 방화구획은 되어 있는가				
기타시설	방화문은 화재 시 폐쇄가 용이한가				
	복도 및 계단에 피난상 장애가 되는 적재물은 제거되어 있는가				
	소방차 진입로 및 주차공간이 확보되어 있는가				
	비상용 승강기의 정상 작동 여부				
	내장재는 불연화 또는 방염처리 되어 있는가				



⑥ 전기·가스 등 화기 사용시설

구분	점검사항	점검결과			조치 여부
		우수	보통	미흡	
전기시설	정격 및 허용 전류에 맞는 개폐기 사용 유무				
	규격 전선을 사용하고 누전 및 단락된 곳은 없는가				
	안전관리자에 의한 안전관리 점검 유무				
	누전차단기의 정상 작동 여부				
	문어발식 콘센트를 사용하고 있지 않은가				
	전열기구가 과열 등으로 위험하지 않은가				
	전열기구 등의 주위에 가연물은 없는가				
	누전경보기 회로 점검 시 이상 유무				
가스시설	가스누설 경보기 또는 자동식 소화기의 설치 유무				
	화재 시 가스누설 경보기가 자동으로 경보를 발령하는가				
	화재 시 가스누설 차단밸브는 자동으로 폐쇄되는가				
	가스시설 주위에 가연물이나 화기 등은 없는가				
	안전관리자에 의한 안전 관리 점검 유무				
	배관 및 화기시설의 가스누설은 없는가				
유류 / 위험물 시설	안전관리자에 의한 안전관리 점검 유무				
	유류시설 주위에 가연물 및 화기 등은 없는가				
	화재 시 적응성 있는 소화시설은 설치되어 있는가				
	경고 표시 및 외부인의 출입 통제 여부				
	유류탱크의 파손 및 누설은 없는가				
기타시설	보일러실 내 가연물 및 인화성 물질의 제거 유무				
	보일러실은 방화 구획 되어 있는가				
	보일러실에 대한 소화설비 설치 및 대책 수립 유무				
	용접 등의 작업 시 안전대책을 수립하여 실시하는가				
	담뱃불 등 사용장소에 대한 안전대책수립 유무				
재해방지	침수지역에 대한 현황파악 및 대책의 수립 유무				
	건축물 주위의 배수로 확보 유무				
	주위 토사붕괴 등의 위험 지역에 대한 대책 수립 유무				
	건축물의 균열 또는 변형 등의 발생 유무				
	건축물 주변의 지반 침하 또는 융기 현상 발생 유무				
	응급사고 발생 시 응급 차량 지정 유무				
	응급환자 발생 시 유관 기관 연락체계 수립 유무				
	응급구조 물품 및 약품의 비치 유무				

