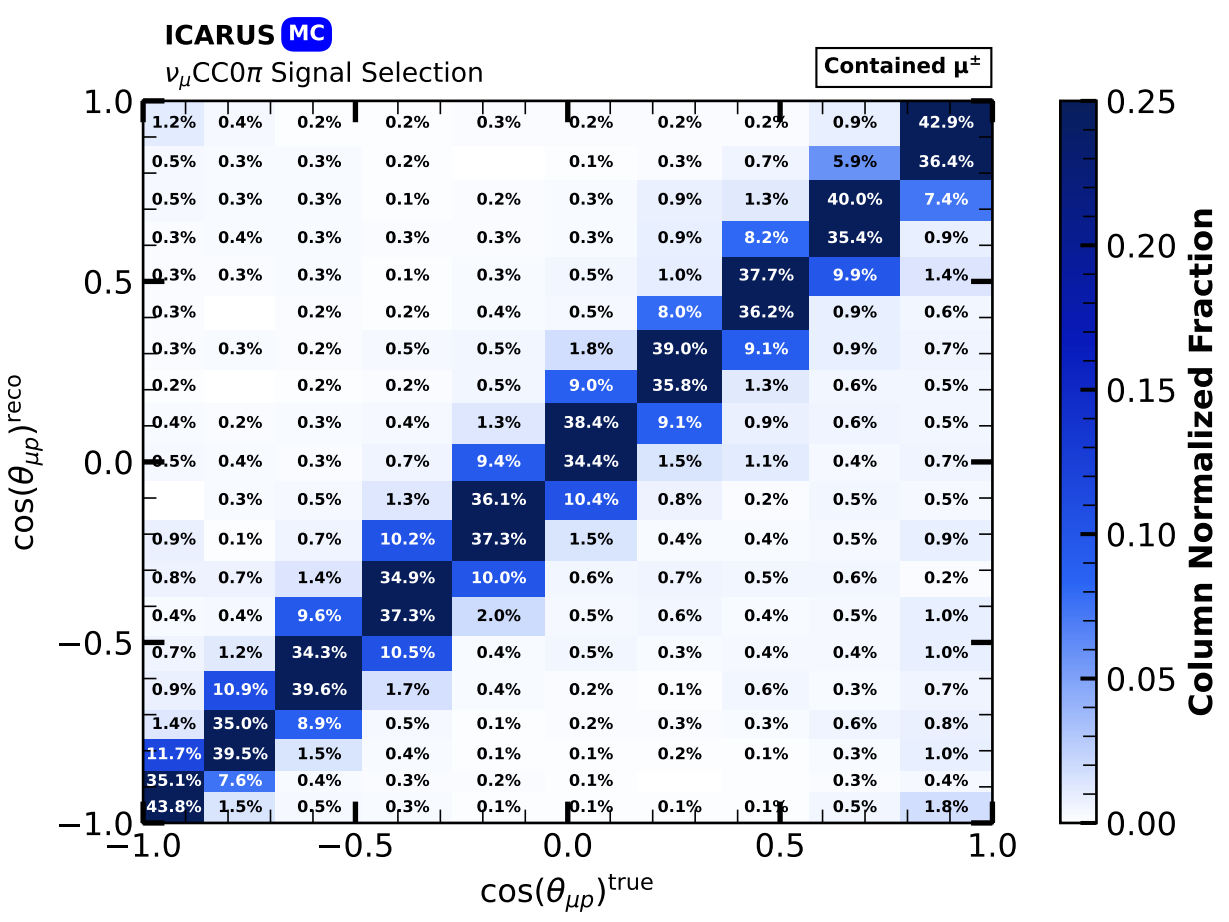
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained μ±
1.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 42.9%
0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.7% 5.9% 36.4%
0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.9% 1.3% 40.0% 7.4%
0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.9% 8.2% 35.4% 0.9%
0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.3% 0.5% 1.0% 37.7% 9.9% 1.4%
0.3% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 8.0% 36.2% 0.9% 0.6%
0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.5% 1.8% 39.0% 9.1% 0.9% 0.7%
0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 9.0% 35.8% 1.3% 0.6% 0.5%
0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 1.3% 38.4% 9.1% 0.9% 0.6% 0.5%
0.5% 0.4% 0.3% 0.7% 9.4% 34.4% 1.5% 1.1% 0.4% 0.7%
0.3% 0.5% 1.3% 36.1% 10.4% 0.8% 0.2% 0.5% 0.5%
0.9% 0.1% 0.7% 10.2% 37.3% 1.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.9%
0.8% 0.7% 1.4% 34.9% 10.0% 0.6% 0.7% 0.5% 0.6% 0.2%
0.4% 0.4% 9.6% 37.3% 2.0% 0.5% 0.6% 0.4% 0.5% 1.0%
0.7% 1.2% 34.3% 10.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.4% 1.0%
0.9% 10.9% 39.6% 1.7% 0.4% 0.2% 0.1% 0.6% 0.3% 0.7%
1.4% 35.0% 8.9% 0.5% 0.1% 0.2% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8%
11.7% 39.5% 1.5% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.3% 1.0%
35.1% 7.6% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.4%
43.8% 1.5% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 1.8%
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
$\cos(\theta_{\mu p})^{\text{reco}}$
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
$\cos(\theta_{\mu p})^{\text{true}}$
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction