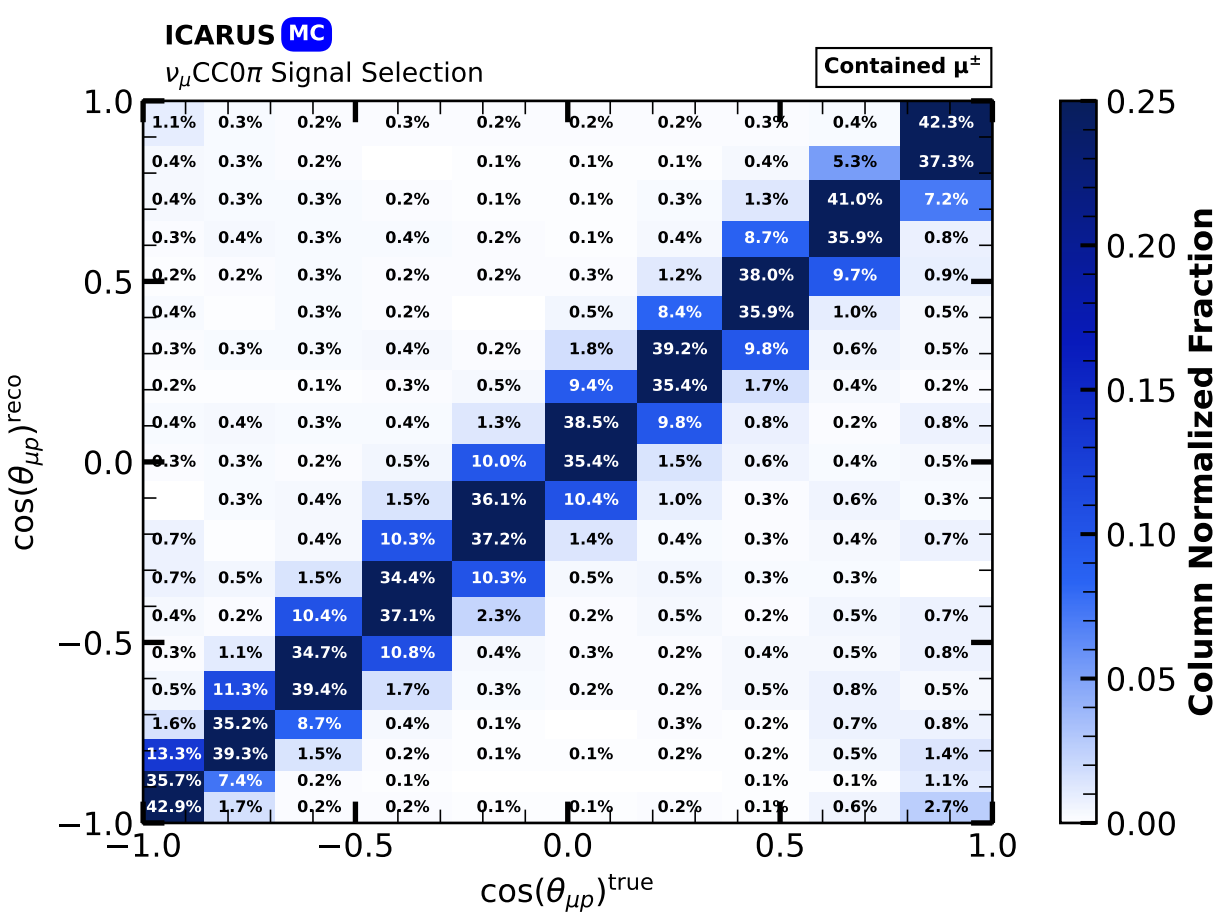
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained μ±
1.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 42.3%
0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 5.3% 37.3%
0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 1.3% 41.0% 7.2%
0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.4% 8.7% 35.9% 0.8%
0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 1.2% 38.0% 9.7% 0.9%
0.4% 0.3% 0.2% 0.5% 8.4% 35.9% 1.0% 0.5%
0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 1.8% 39.2% 9.8% 0.6% 0.5%
0.2% 0.1% 0.3% 0.5% 9.4% 35.4% 1.7% 0.4% 0.2%
0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 1.3% 38.5% 9.8% 0.8% 0.2% 0.8%
0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 10.0% 35.4% 1.5% 0.6% 0.4% 0.5%
0.3% 0.4% 1.5% 36.1% 10.4% 1.0% 0.3% 0.6% 0.3%
0.7% 0.4% 10.3% 37.2% 1.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.7%
0.7% 0.5% 1.5% 34.4% 10.3% 0.5% 0.5% 0.3% 0.3%
0.4% 0.2% 10.4% 37.1% 2.3% 0.2% 0.5% 0.2% 0.5% 0.7%
0.3% 1.1% 34.7% 10.8% 0.4% 0.3% 0.2% 0.4% 0.5% 0.8%
0.5% 11.3% 39.4% 1.7% 0.3% 0.2% 0.2% 0.5% 0.8% 0.5%
1.6% 35.2% 8.7% 0.4% 0.1% 0.3% 0.2% 0.7% 0.8%
13.3% 39.3% 1.5% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 1.4%
35.7% 7.4% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 1.1%
42.9% 1.7% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 2.7%
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
$\cos(\theta_{\mu p})^{\text{reco}}$
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
$\cos(\theta_{\mu p})^{\text{true}}$
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction