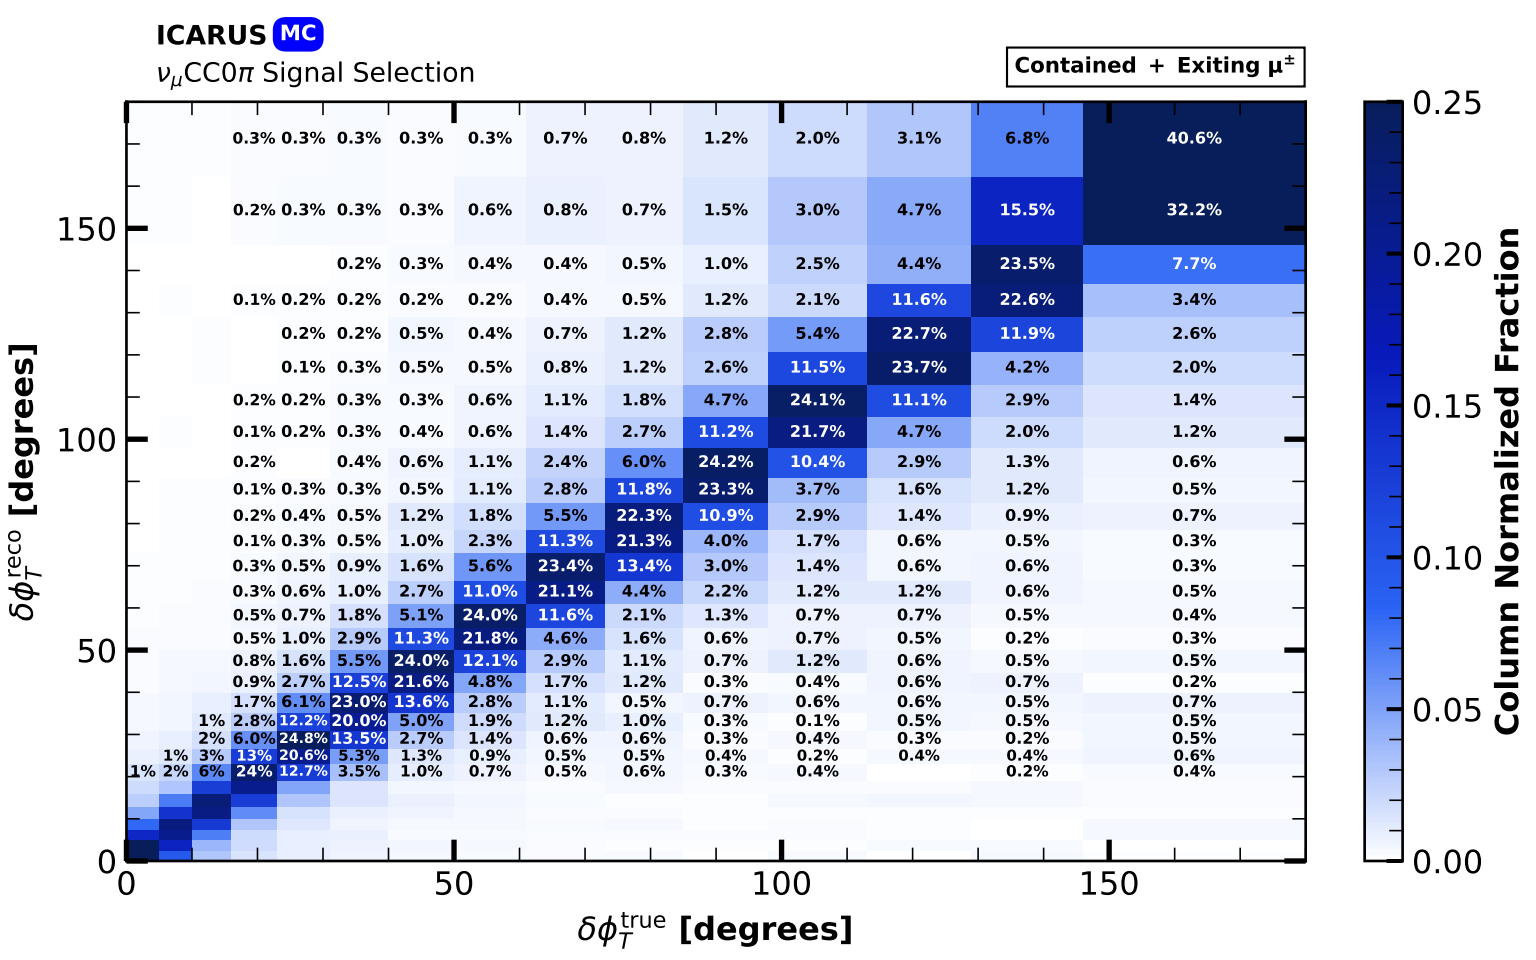
ICARUS MC
$\nu_\mu$CC0$\pi$ Signal Selection
Contained + Exiting $\mu^\pm$
$\delta\phi_T^{\text{reco}}$ [degrees]
$\delta\phi_T^{\text{true}}$ [degrees]
Column Normalized Fraction
0
50
100
150
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.8% 1.2% 2.0% 3.1% 6.8% 40.6%
0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.6% 0.8% 0.7% 1.5% 3.0% 4.7% 15.5% 32.2%
0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 1.0% 2.5% 4.4% 23.5% 7.7%
0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.5% 1.2% 2.1% 11.6% 22.6% 3.4%
0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.7% 1.2% 2.8% 5.4% 22.7% 11.9% 2.6%
0.1% 0.3% 0.5% 0.5% 0.8% 1.2% 2.6% 11.5% 23.7% 4.2% 2.0%
0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.6% 1.1% 1.8% 4.7% 24.1% 11.1% 2.9% 1.4%
0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.6% 1.4% 2.7% 11.2% 21.7% 4.7% 2.0% 1.2%
0.2% 0.4% 0.6% 1.1% 2.4% 6.0% 24.2% 10.4% 2.9% 1.3% 0.6%
0.1% 0.3% 0.3% 0.5% 1.1% 2.8% 11.8% 23.3% 3.7% 1.6% 1.2% 0.5%
0.2% 0.4% 0.5% 1.2% 1.8% 5.5% 22.3% 10.9% 2.9% 1.4% 0.9% 0.7%
0.1% 0.3% 0.5% 1.0% 2.3% 11.3% 21.3% 4.0% 1.7% 0.6% 0.5% 0.3%
0.3% 0.5% 0.9% 1.6% 5.6% 23.4% 13.4% 3.0% 1.4% 0.6% 0.6% 0.3%
0.3% 0.6% 1.0% 2.7% 11.0% 21.1% 4.4% 2.2% 1.2% 1.2% 0.6% 0.5%
0.5% 0.7% 1.8% 5.1% 24.0% 11.6% 2.1% 1.3% 0.7% 0.7% 0.5% 0.4%
0.5% 1.0% 2.9% 11.3% 21.8% 4.6% 1.6% 0.6% 0.7% 0.5% 0.2% 0.3%
0.8% 1.6% 5.5% 24.0% 12.1% 2.9% 1.1% 0.7% 1.2% 0.6% 0.5% 0.5%
0.9% 2.7% 12.5% 21.6% 4.8% 1.7% 1.2% 0.3% 0.4% 0.6% 0.7% 0.2%
1.7% 6.1% 23.0% 13.6% 2.8% 1.1% 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.7%
1% 2.8% 12.2% 20.0% 5.0% 1.9% 1.2% 1.0% 0.3% 0.1% 0.5% 0.5% 0.5%
2% 6.0% 24.8% 13.5% 2.7% 1.4% 0.6% 0.6% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.5%
1% 3% 13% 20.6% 5.3% 1.3% 0.9% 0.5% 0.5% 0.4% 0.2% 0.4% 0.4% 0.6%
1% 2% 6% 24% 12.7% 3.5% 1.0% 0.7% 0.5% 0.6% 0.3% 0.4% 0.2% 0.4%