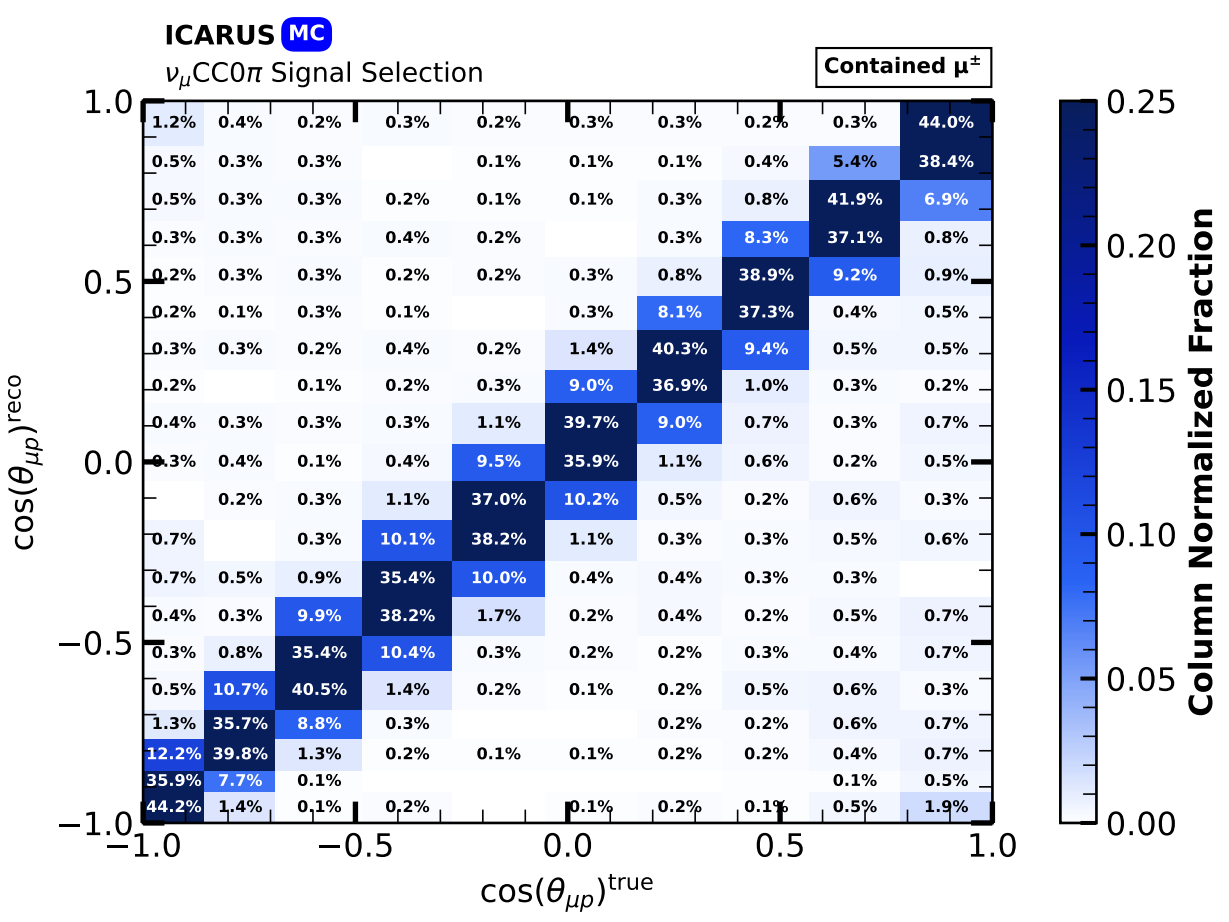
ICARUS MC
ν_μCC0π Signal Selection
Contained μ±
1.2% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 44.0%
0.5% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 5.4% 38.4%
0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% 0.8% 41.9% 6.9%
0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.3% 8.3% 37.1% 0.8%
0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.8% 38.9% 9.2% 0.9%
0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 0.3% 8.1% 37.3% 0.4% 0.5%
0.3% 0.3% 0.2% 0.4% 0.2% 1.4% 40.3% 9.4% 0.5% 0.5%
0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 9.0% 36.9% 1.0% 0.3% 0.2%
0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 1.1% 39.7% 9.0% 0.7% 0.3% 0.7%
0.3% 0.4% 0.1% 0.4% 9.5% 35.9% 1.1% 0.6% 0.2% 0.5%
0.2% 0.3% 1.1% 37.0% 10.2% 0.5% 0.2% 0.6% 0.3%
0.7% 0.3% 10.1% 38.2% 1.1% 0.3% 0.3% 0.5% 0.6%
0.7% 0.5% 0.9% 35.4% 10.0% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3%
0.4% 0.3% 9.9% 38.2% 1.7% 0.2% 0.4% 0.2% 0.5% 0.7%
0.3% 0.8% 35.4% 10.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.4% 0.7%
0.5% 10.7% 40.5% 1.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.5% 0.6% 0.3%
1.3% 35.7% 8.8% 0.3% 0.2% 0.2% 0.6% 0.7%
12.2% 39.8% 1.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.7%
35.9% 7.7% 0.1% 0.1% 0.5%
44.2% 1.4% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.5% 1.9%
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
$\cos(\theta_{\mu p})^{\text{reco}}$
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
$\cos(\theta_{\mu p})^{\text{true}}$
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Column Normalized Fraction