

JIS

高分子系張り床材試験方法

JIS A 1454 : 2022

(NIF/JSA)

令和 4 年 7 月 20 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

A 1454 : 2022

日本産業標準調査会標準第一部会 建築技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	清 家 剛	東京大学
(委員)	植 木 暁 司	国土交通省大臣官房官庁営繕部
	鹿 毛 忠 継	国立研究開発法人建築研究所
	嘉 藤 鋭	独立行政法人住宅金融支援機構
	釘 宮 悦 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサル タント・相談員協会
	興 石 直 幸	一般社団法人日本建築学会（早稲田大学）
	清 野 明	一般社団法人住宅生産団体連合会（三井ホーム株式 会社）
	田 辺 新 一	早稲田大学
	永 井 香 織	日本大学
	原 智 彦	断熱・保温規格協議会
	福 田 孝 晴	一般社団法人日本建設業連合会（鹿島建設株式会社）
	藤 野 珠 枝	主婦連合会（藤野アトリエ一級建築士事務所）
	真 野 孝 次	一般財団法人建材試験センター
	吉 田 可保里	T&T パートナース法律事務所

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 10.4.20 改正：令和 4.7.20

官 報 掲 載 日：令和 4.7.20

原 案 作 成 者：一般社団法人日本インテリア協会

（〒105-0012 東京都港区芝大門 2-1-17 朝川ビル TEL 03-3433-4521）

一般財団法人日本規格協会

（〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル TEL 050-1742-6017）

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会（部会長 松橋 隆治）

審議専門委員会：建築技術専門委員会（委員長 清家 剛）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1）にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	2
3 用語及び定義	3
4 試験項目	4
5 共通事項	5
5.1 一般事項	5
5.2 試験片	5
5.3 試験盤	10
5.4 測定機器	10
6 床タイルの寸法	10
6.1 一般事項	10
6.2 測定機器	11
6.3 試験室の温度及び湿度	11
6.4 厚さ測定手順	11
6.5 長さ及び幅測定 A 法の測定手順	11
6.6 長さ及び幅測定 B 法の測定手順	12
6.7 測定結果の報告	12
7 床タイルの直角度	13
7.1 一般事項	13
7.2 測定機器	13
7.3 試験室の温度及び湿度	13
7.4 測定手順	13
7.5 測定結果の報告	13
8 床シートの寸法	14
8.1 一般事項	14
8.2 測定機器	14
8.3 測定時の室内の温度及び湿度	14
8.4 測定手順	14
8.5 測定結果の報告	15
9 へこみ試験	15
9.1 一般事項	15
9.2 へこみ試験 A 法	15
9.3 へこみ試験 B 法	16
9.4 試験結果の報告	17

A 1454 : 2022 目次

	ページ
10 残留へこみ試験	17
10.1 一般事項	17
10.2 残留へこみ試験 A 法	18
10.3 残留へこみ試験 B 法	19
10.4 試験結果の計算及び試験結果の報告	19
11 加熱による長さ及び幅変化試験	20
11.1 一般事項	20
11.2 測定機器	20
11.3 試験室の温度及び湿度	20
11.4 試験手順	20
11.5 試験結果の計算及び試験結果の報告	21
12 吸水による長さ及び幅変化試験	22
12.1 一般事項	22
12.2 測定機器	22
12.3 試験室の温度及び湿度	22
12.4 試験手順	22
12.5 試験結果の計算及び試験結果の報告	22
13 熱膨張率試験	23
13.1 一般事項	23
13.2 測定機器	23
13.3 試験室の温度	23
13.4 試験手順	23
13.5 試験結果の計算及び試験結果の報告	24
14 反り試験	24
14.1 一般事項	24
14.2 測定機器	24
14.3 試験室の温度及び湿度	24
14.4 試験手順	24
14.5 試験結果の報告	25
15 耐汚染性試験	25
15.1 一般事項	25
15.2 機器など	25
15.3 試験室の温度及び湿度	26
15.4 試験手順	26
15.5 試験結果の報告	26
16 耐光性試験	27
16.1 一般事項	27
16.2 グレースケール法	27
16.3 ブルースケール法	28

A 1454 : 2022 目次

ページ

16.4	試験結果の報告	28
17	滑り性試験	28
17.1	一般事項	28
17.2	測定機器	29
17.3	試験室の温度及び湿度	31
17.4	試験手順	31
17.5	試験結果の計算及び試験結果の報告	31
18	耐摩耗性試験	32
18.1	一般事項	32
18.2	測定機器	32
18.3	試験室の温度及び湿度	36
18.4	試験手順	36
18.5	試験結果の計算及び試験結果の報告	38
19	難燃性試験	38
19.1	一般事項	38
19.2	測定機器	38
19.3	試験片の採取及び調整	40
19.4	試験手順	40
19.5	試験結果の報告	41
20	層間剥離強度試験	41
20.1	一般事項	41
20.2	測定機器	41
20.3	試験室の温度及び湿度	41
20.4	試験手順	41
20.5	試験結果の計算及び試験結果の報告	42
21	耐キャスト性試験	43
21.1	一般事項	43
21.2	耐キャスト性試験 A 法	43
21.3	耐キャスト性試験 B 法	45
21.4	試験結果の報告	47
22	柔軟性試験	47
22.1	一般事項	47
22.2	測定機器	48
22.3	試験室の温度及び湿度	48
22.4	試験手順	48
22.5	試験結果の報告	48
23	電気的特性試験	48
23.1	一般事項	48
23.2	帯電防止性能試験	49

A 1454 : 2022 目次

	ページ
23.3 表面電気抵抗試験	49
23.4 体積電気抵抗試験	50
24 揮発性有機化合物(VOC)試験	51
24.1 一般事項	51
24.2 測定機器	51
24.3 測定環境条件	51
24.4 試験手順	51
24.5 放散速度の算出及び試験結果の報告	51
25 密度	52
25.1 一般事項	52
25.2 床材の密度測定 A 法	52
25.3 床材の密度測定 B 法	52
25.4 試験結果の計算及び試験結果の報告	53
26 抗菌性試験	54
26.1 一般事項	54
26.2 測定機器	54
26.3 測定環境条件	54
26.4 試験手順	54
26.5 試験結果	54
27 外観	55
27.1 一般事項	55
27.2 試験室の温度及び湿度	55
27.3 試験手順	55
27.4 試験結果の報告	55
28 試験報告書	55
附属書 JA (規定) 滑り片の校正手順	57
附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表	59
附属書 JC (参考) 技術上重要な改正に関する新旧対照表	66
解 説	77

まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、一般社団法人日本インテリア協会（NIF）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS A 1454:2016** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

A 1454 : 2022

白 紙

日本産業規格

JIS
A 1454 : 2022

高分子系張り床材試験方法

Test methods—Resilient floorcoverings

序文

この規格は、2014 年に第 6 版として発行された **ISO 105-B02**、2006 年に第 2 版として発行された **ISO 4892-2**、2016 年に第 2 版として発行された **ISO 4918**、2010 年に第 1 版として発行された **ISO 10580**、2007 年に第 1 版として発行された **ISO 23996**、2018 年に第 2 版として発行された **ISO 23999**、2006 年に第 1 版として発行された **ISO 24341**、2018 年に第 3 版として発行された **ISO 24342**、2007 年に第 1 版として発行された **ISO 24343-1**、2018 年に第 2 版として発行された **ISO 24343-2**、2018 年に第 2 版として発行された **ISO 24343-3**、2008 年に第 1 版として発行された **ISO 24344**、2006 年に第 1 版として発行された **ISO 24345**、2006 年に第 1 版として発行された **ISO 24346**、及び 2008 年に第 1 版として発行された **ISO 26987** を基とし、国内の実状を反映させるため、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

この規格では、対応国際規格に規定されていない吸水による長さ及び幅変化試験（箇条 12）、熱膨張率試験（箇条 13）、反り試験（箇条 14）、滑り性試験（箇条 17）、耐摩耗性試験（箇条 18）、難燃性試験（箇条 19）、耐キャスト性試験 A 法（箇条 21）、電気的特性試験（箇条 23）、抗菌性試験（箇条 26）、及び外観（箇条 27）を追加している。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。滑り片の校正手順を、附属書 JA に、技術的差異の一覧表にその説明を付けて、附属書 JB に示す。また、技術的に重要な改正に関する新旧対照表を附属書 JC に記載する。

1 適用範囲

この規格は、主として建築物の床に使用するビニル系床材、リノリウム系床材、ゴム系床材、オレフィン系床材などの高分子系張り床材（以下、床材という。）の試験方法について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 105-B02:2014, Textiles—Tests for colour fastness—Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test

ISO 4892-2:2006, Plastics—Methods of exposure to laboratory light sources—Part 2: Xenon-arc lamps

ISO 4918:2016, Resilient, textile and laminate floor coverings—Castor chair test

ISO 10580:2010, Resilient, textile and laminate floor coverings—Test method for volatile organic compound (VOC) emissions

ISO 23996:2007, Resilient floor coverings—Determination of density

ISO 23999:2018, Resilient floor coverings—Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat

ISO 24341:2006, Resilient and textile floor coverings—Determination of length, width and straightness of sheet

ISO 24342:2018, Resilient and textile floor-coverings—Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles

ISO 24343-1:2007, Resilient and laminate floor coverings—Determination of indentation and residual indentation—Part 1: Residual indentation

ISO 24343-2:2018, Resilient and laminate floor coverings—Determination of indentation and residual indentation—Part 2: Short-term indentation and residual indentation of resilient floor covering

ISO 24343-3:2018, Resilient and laminate floor coverings—Determination of indentation and residual indentation—Part 3: Indentation of resilient semi-flexible/vinyl composition tiles

ISO 24344:2008, Resilient floor coverings—Determination of flexibility and deflection

ISO 24345:2006, Resilient floor coverings—Determination of peel resistance

ISO 24346:2006, Resilient floor coverings—Determination of overall thickness

ISO 26987:2008, Resilient floor coverings—Determination of staining and resistance to chemicals
(全体評価: MOD)

なお, 対応の程度を表す記号“MOD”は, **ISO/IEC Guide 21-1** に基づき, “修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる引用規格は, この規格に引用されることによって, その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格のうち, 西暦年を付記してあるものは, 記載の年の版を適用し, その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は, その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS A 1453 建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法(研磨紙法)

JIS A 1455 床材及び床の帯電防止性能—測定・評価方法

JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC), ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散測定方法—小形チャンバー法

JIS A 1902-1 建築材料の揮発性有機化合物(VOC), ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散量測定におけるサンプル採取, 試験片作製及び試験条件—第1部: ボード類, 壁紙及び床材

JIS A 5430 繊維強化セメント板

JIS A 5536 床仕上げ材用接着剤

JIS A 5705 ビニル系床材

JIS B 7502 マイクロメータ

JIS B 7503 ダイヤルゲージ

JIS B 7506 ブロックゲージ

JIS B 7507:2016 ノギス

JIS B 7512 鋼製巻尺

JIS B 7516 金属製直尺

JIS B 7524 すきまゲージ

JIS B 7526 直角定規

JIS C 1302 絶縁抵抗計

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

JIS G 3522 ピアノ線

- JIS G 4053** 機械構造用合金鋼鋼材
- JIS G 4305** 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯
- JIS K 2240** 液化石油ガス (LP ガス)
- JIS K 6253-3** 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－硬さの求め方－第 3 部：デュロメータ硬さ
- JIS K 6267** 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－汚染性の求め方
- JIS K 6900** プラスチック－用語
- JIS K 7204** プラスチック－摩耗輪による摩耗試験方法
- JIS K 7350-2** プラスチック－実験室光源による暴露試験方法－第 2 部：キセノンアークランプ
- JIS K 7362** プラスチック－アンダーグラス屋外暴露, 直接屋外暴露又は実験室光源による暴露後の色変化及び特性変化の測定方法
- JIS K 8180** 塩酸 (試薬)
- JIS K 8576** 水酸化ナトリウム (試薬)
- JIS L 0804** 変退色用グレースケール
- JIS L 0841** 日光に対する染色堅ろう度試験方法
- JIS P 3801** ろ紙 (化学分析用)
- JIS R 3202** フロート板ガラス及び磨き板ガラス
- JIS R 3505** ガラス製体積計
- JIS R 5201** セメントの物理試験方法
- JIS R 5210** ポルトランドセメント
- JIS R 6010** 研磨布紙用研磨材の粒度
- JIS R 6252** 研磨紙
- JIS Z 0701** 包装用シリカゲル乾燥剤
- JIS Z 2801** 抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果
- JIS Z 8741** 鏡面光沢度－測定方法
- JIS Z 8801-1** 試験用ふるい－第 1 部：金属製網ふるい
- JIS Z 8901** 試験用粉体及び試験用粒子

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次によるほか、**JIS K 6900** による。

3.1

エンボス加工

床材の表面に凹凸を施すこと

3.2

残炎時間

難燃性試験において、バーナの炎を消した後、試験片の消炎までの時間

3.3

層間剥離

複層床材において、床材を構成する層の間に剥離すること

3.4

試験体

試料から採取した試験片を、接着剤によって下地材料に張り付けたもの

3.5

炭化長

難燃性試験において、試験片の炭化した部分の長さ

3.6

標準退色

耐光性試験において、暴露試験片と未暴露試験片との色の差が変退色用グレースケール 4 号と同程度の色の差に退色すること

3.7

ブルースケール (blue scale)

耐光性試験において、試験片と同時に暴露するもので、白の綿布に退色性の差異がある染色剤によって着色したもの

3.8

養生時間 (conditioning time)

試験片を、試験前に所定の温度条件、湿度条件、又は温度条件及び湿度条件の下に置く時間

4 試験項目

試験項目及び適用試験箇条は、表 1 による。

表 1－試験項目

項目	適用試験箇条
床タイルの寸法	6
床タイルの直角度	7
床シートの寸法	8
へこみ試験	9
残留へこみ試験	10
加熱による長さ及び幅変化試験	11
吸水による長さ及び幅変化試験	12
熱膨張率試験	13
反り試験	14
耐汚染性試験	15
耐光性試験	16
滑り性試験	17
耐摩耗性試験	18
難燃性試験	19
層間剥離強度試験	20
耐キャスト性試験	21
柔軟性試験	22
電気的特性試験	23
揮発性有機化合物 (VOC) 試験	24
密度	25

表 1－試験項目（続き）

項目	適用試験箇条
抗菌性試験	26
外観	27

5 共通事項

5.1 一般事項

この箇条では、試験片、試験片を載せる試験盤及び測定機器について規定する。

なお、測定機器については、規定する機器と同等以上の精度のものを用いてもよい。

5.2 試験片

5.2.1 試料の採取

試料の採取は、次による。

- a) 床タイルの試料は、製品全形とする。
- b) 床シートの試料は、図 1 に示す位置から試料 I、試料 II 及び試料 III を採取する。

長さ測定用試料は、受渡当事者間の協定によって裁断した製品全形とし、厚さ測定用試料及び幅測定用試料は、図 6 に示すように製品を 1 500 mm に裁断したものとし、また、外観用試料は、製品全形又は図 6 に示すように製品を 1 500 mm に裁断したものとする。

なお、試料が 1 500 mm 未満の場合には、同一条件で製造した 1 500 mm 以上の長さの製品から 1 500 mm の試料を採取する。

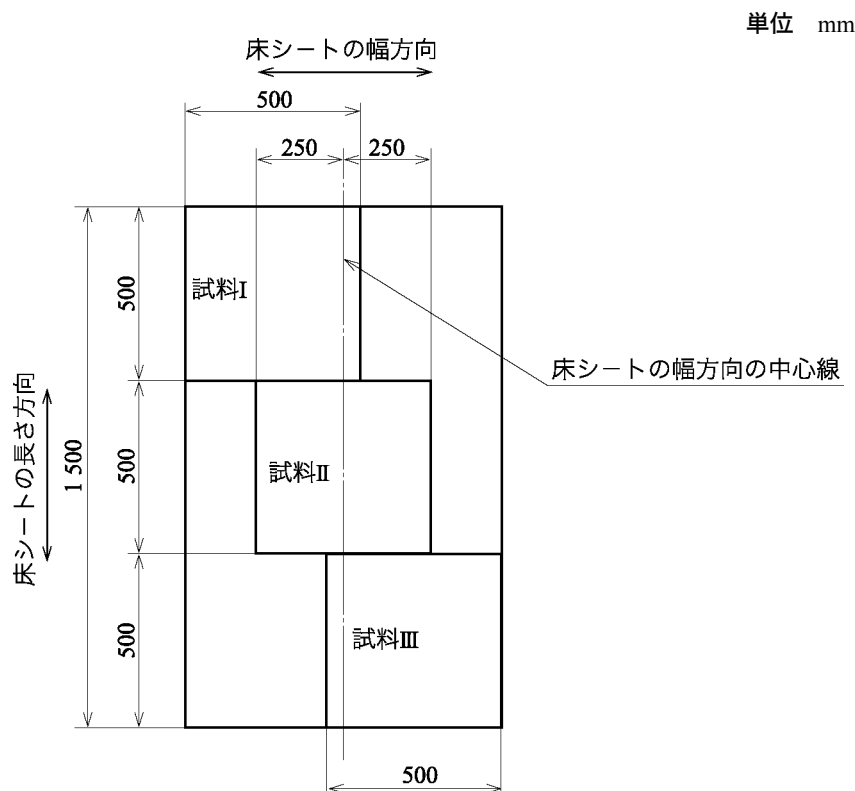


図 1－床シートの試料の採取位置

5.2.2 試験片の採取

試験片の採取は、次による。

- a) へこみ試験, 残留へこみ試験, 加熱・吸水による長さ及び幅変化試験 (床シートに限る。), 耐汚染性試験, 耐光性試験並びに密度に用いる試験片は, 表 2 及び表 3 に示す寸法及び数量を, 5.2.1 に規定する試料から床タイルは図 2 a)で示す位置で採取する。なお, 床シートは, 図 2 b)を参考に採取する。
- b) a)に規定する以外の試験に使用する試験片 (床タイルの加熱・吸水による長さ及び幅変化試験を含む。)は, 表 2 及び表 3 に示す寸法及び数量を任意の位置から採取する。
- c) 床タイルの試験片採取に際し, 製品全形から規定の試験片寸法が採取できない場合は, 試験の結果に影響を与えないよう製品を継ぎ足し, 試験片とする。

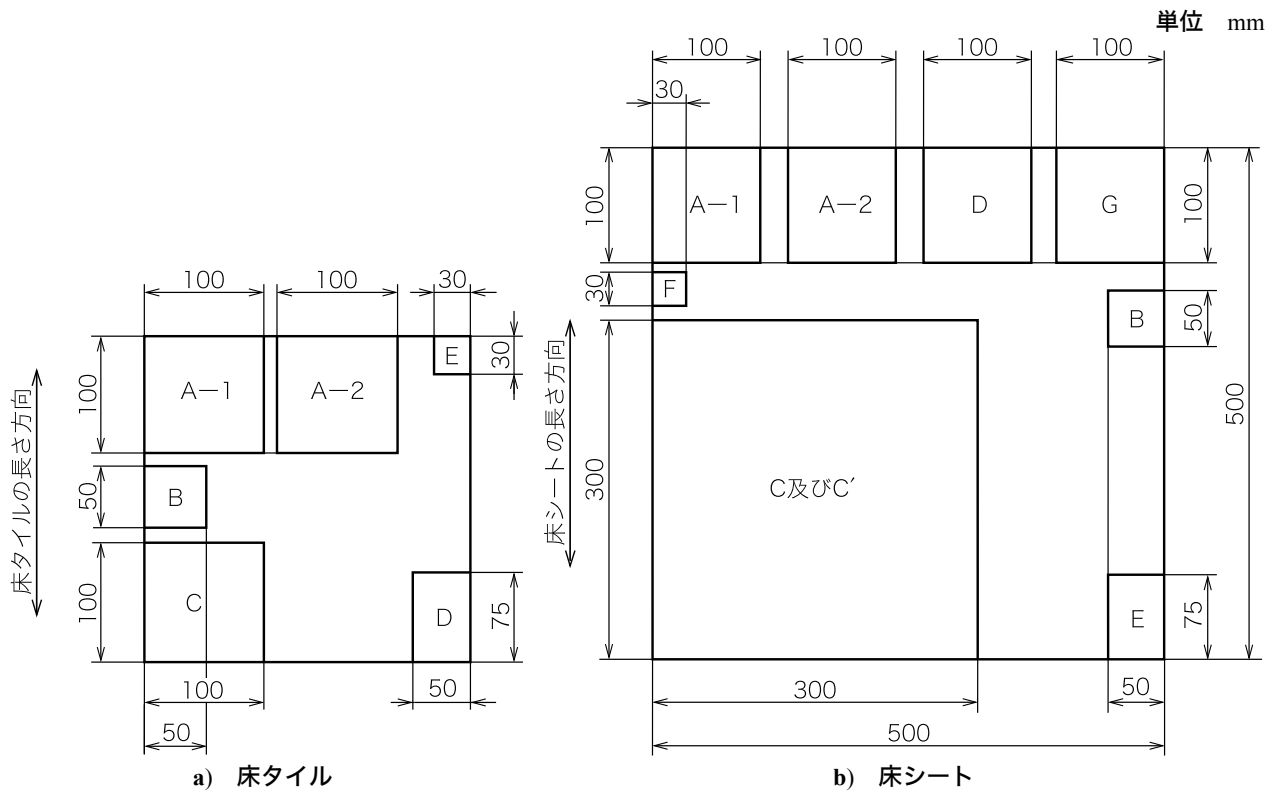


図 2—試験片の採取位置

表 2—床タイルの試験片の寸法及び試験片の数量

項目		採取 記号	試験片の寸法 (長さ×幅) mm	試験片の数量
床タイルの寸法		—	製品全形	3
床タイルの直角度		—	製品全形	3
へこみ試験	23 °C	A-1	100×100	3
	45 °C	A-2	100×100	3
残留へこみ試験		B	50×50	3
加熱による長さ及び幅変化試験		—	製品全形	3
吸水による長さ及び幅変化試験		—	製品全形	3
熱膨張率試験		—	製品全形	3
反り試験		—	製品全形	3
耐汚染性試験		C	100×100	3
耐光性試験		D	75×50	1
滑り性試験		—	300×200	1
耐摩耗性試験		—	250×300	2
難燃性試験		—	220×400 及び 400×220	長さ及び幅方向に各 3
層間剥離強度試験		—	50×150 及び 150×50	長さ及び幅方向に各 3
耐キャスト性 試験	A 法	A-1 法	250×300～350×350	1
		A-2 法	600×600～700×700	1
	B 法		直径 750 以上	1 以上
柔軟性試験		—	50×225 及び 225×50	48 及び 48
電気的特性試験	帯電防止性能試験		製品全形	5
	表面電気抵抗試験		製品全形	3
	体積電気抵抗試験		製品全形	3
揮発性有機化合物 (VOC) 試験		—	165×165	2
密度	A 法		30×30 以上 又は直径 36 以上	3
	B 法		製品全形	3
抗菌性試験		—	50×50	6
外観		—	製品全形	3

表 3—床シートの試験片の寸法及び試験片の数量

項目		採取 記号	試験片の寸法 (長さ×幅) mm	試験片の数量
床シートの寸法		—	裁断した製品長さ ×製品幅	1
へこみ試験	23 °C	A-1	100×100	3
	45 °C	A-2	100×100	3
残留へこみ試験		B	50×50	3
加熱による長さ及び幅変化試験		C	300×300	3
吸水による長さ及び幅変化試験		C'	300×300	3
耐汚染性試験		D	100×100	3
耐光性試験		E	75×50	1
滑り性試験		—	300×200	1
耐摩耗性試験		—	250×300	2
難燃性試験		—	220×400 及び 400×220	長さ及び幅方向に各 3
層間剥離強度試験		—	50×150 及び 150×50	長さ及び幅方向に各 3
耐キャスト性 試験	A 法	A-1 法	250×300～350×350	1
		A-2 法	600×600～700×700	1
	B 法		直径 750 以上	1 以上
柔軟性試験		—	50×225 及び 225×50	48 及び 48
電气的特性試験	帯電防止性能試験		300×300	5
	表面電気抵抗試験		300×300	3
	体積電気抵抗試験		300×300	3
揮発性有機化合物 (VOC) 試験		—	165×165	2
密度	A 法		30×30 以上 又は直径 36 以上	3
	B 法		100×100 以上	3
抗菌性試験		—	50×50	6
外観		—	製品全形又は 裁断した製品長さ×製品幅	1

5.2.3 試験片の養生

試験片は、表 4 に示す条件の試験室又は室内で養生する。表 4 に規定のない試験項目の試験片の養生は、
 各々の試験方法の規定による。

なお、5.2.1 に規定する試料を表 4 に示す養生条件で静置後に、5.2.2 によって試験片を採取したものは、
 試験片を養生したものとする。

表 4－試験片の養生条件

項目		試験片の養生条件		
		温度 (℃)	湿度 (%)	時間 (h)
床タイルの寸法		23±2	40～70	2 以上
床タイルの直角度				
床シートの寸法		3～43	30～90	2 以上
へこみ試験		23±2	40～70	2 以上
残留へこみ試験		23±2	40～70	12 以上
加熱による長さ及び幅変化試験				
吸水による長さ及び幅変化試験				
耐汚染性試験				
耐光性試験				
滑り性試験				
耐摩耗性試験			40～80	
難燃性試験	恒温乾燥器	50±2	—	24 以上
	デシケーター	23±2	—	2 以上
層間剥離強度試験		23±2	40～70	12 以上
耐キャスト性試験				
電気的特性試験			25±3	48 以上
揮発性有機化合物 (VOC) 試験		箇条 24 による。		
密度		23±2	40～70	12 以上
抗菌性試験		箇条 26 による。		
外観		3～43	30～90	—

5.3 試験盤

試験片を載せる試験盤の寸法は、試験片の四辺よりも 20 mm 以上大きいものとし、材料は、表 5 に示すもののいずれかとする。

表 5－試験盤

試験盤	材料
フロート板ガラス 又は磨き板ガラス	JIS R 3202 に規定する厚さの呼び 6 ミリ以上のもの
ステンレス鋼板	JIS G 4305 に規定する厚さ 3 mm 以上のもの

5.4 測定機器

試験に用いる測定機器は、試験の温度、湿度、又は温度及び湿度に順応するために、各試験項目で規定する試験室の条件に、試験片の養生時間又は試験片の静置時間と同等の時間保持しなければならない。

6 床タイルの寸法

6.1 一般事項

この箇条では、床タイルの辺の長さ（長さ方向、幅方向）及び厚みを測定する方法を規定する。

6.2 測定機器

この測定に用いる測定機器は、次による。

- 厚さ測定機器** JIS B 7502 に規定する最小目盛が 0.01 mm のマイクロメータ又は JIS B 7503 に規定する最小目盛が 0.01 mm のダイヤルゲージを利用した厚さ測定機器
- 長さ及び幅測定 A 法に用いる測定機器** JIS B 7507:2016 に規定する最小目盛が 0.05 mm のノギス
- 長さ及び幅測定 B 法に用いる測定機器** 図 3 a) に示す例のようにステンレス鋼板の試験盤 (表 5 参照) に試験片を支持する支持片を装備し, JIS B 7503 に規定する最小目盛が 0.01 mm のダイヤルゲージを配置したもの

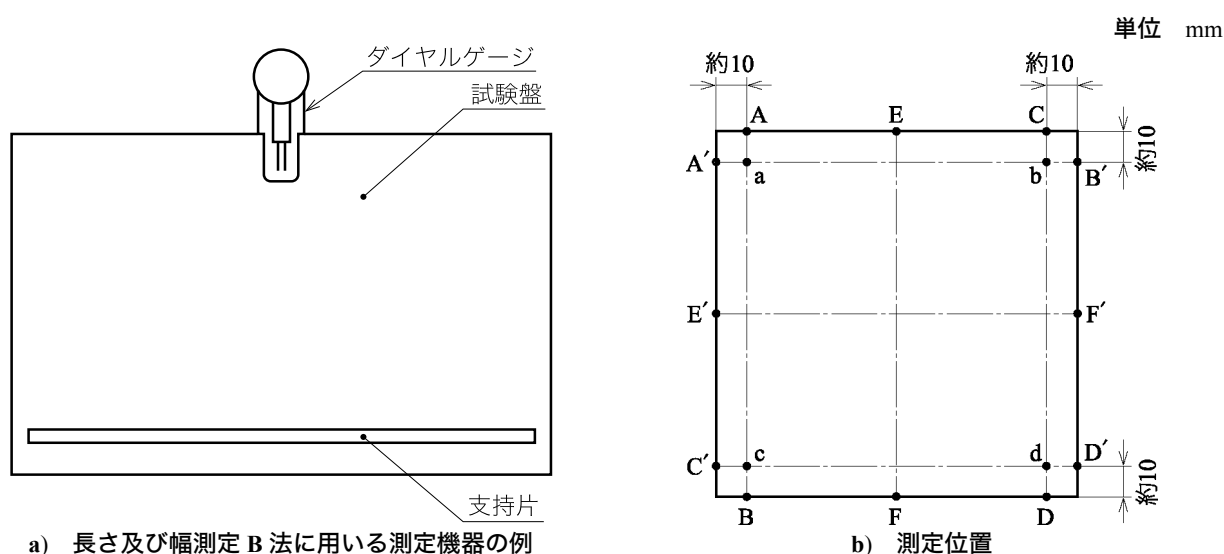


図 3—床タイルの寸法

6.3 試験室の温度及び湿度

この測定は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 40 % ~ 70 % の試験室で行う。

6.4 厚さ測定手順

測定手順は、次による。

- 測定箇所は、図 3 b) に示すように床タイルの縦及び横の両辺から約 10 mm 内側に入った 4 か所 (a, b, c 及び d) とする。ただし、エンボス加工を施した床タイル製品の測定箇所は、上記の測定箇所が凹部になる場合には、凹部近傍の凸部とする。
- 厚さは、a) に規定する測定箇所 4 か所を試験片 1 個の厚さとし、試験片 3 個の全ての値を平均した値を試料の厚さとする。

6.5 長さ及び幅測定 A 法の測定手順

測定手順は、次による。

- 測定箇所は、図 3 b) に示すように、床タイルの一边と平行となる約 10 mm 内側で測定する対辺を結んだ線 (AB 及び CD) 及びそれらのほぼ中間点で対辺と結んだ線 (EF) の 3 か所、並びにこれらと直交する床タイルの一边に平行となる約 10 mm 内側で測定する対辺を結んだ線 (A'B' 及び C'D') 及びそれらの中間点で対辺と結んだ線 (E'F') の 3 か所とする。

- b) 長さ及び幅は、a)に規定する測定箇所 3 か所を試験片 1 個の長さ又は幅とし、試験片 3 個の全ての値を平均した値をそれぞれ試料の長さ及び幅とする。

6.6 長さ及び幅測定 B 法の測定手順

測定手順は、次による。

- a) 測定箇所は、6.5 a)による。
- b) まず、支持片とダイヤルゲージの平行度を確認するために、6.2 c)に規定する測定機器に、試験片に相当する寸法の JIS B 7506 に規定する 2 級のブロックゲージを、図 4 a)に示すように設置し、6.2 c)に規定するダイヤルゲージの測定子をブロックゲージの両端に接触させ、その両端のダイヤルゲージの差異を読み取り、差異が 0.01 mm 未満であるかを確認する。差異が 0.01 mm 以上ある場合は、支持片の取付け及びダイヤルゲージの取付けを調整する。

平行度の確認後、ブロックゲージの中央部に接触したときのダイヤルゲージの読みを“0”に設定する。

- c) 次に、b) の測定機器に試験片を図 4 b)に示すように図 3 b)の各測定位置に設置し、6.2 c)に規定するダイヤルゲージの測定子を試験片に接触させる。接触したときのダイヤルゲージの読みに b)に規定するブロックゲージの寸法を加えた値を測定値とする。他の測定箇所も同様な方法で測定を行う。
- d) 長さ及び幅は、測定箇所 3 か所を試験片 1 個の長さ又は幅とし、試験片 3 個の全ての値を平均した値をそれぞれ試料の長さ及び幅とする。

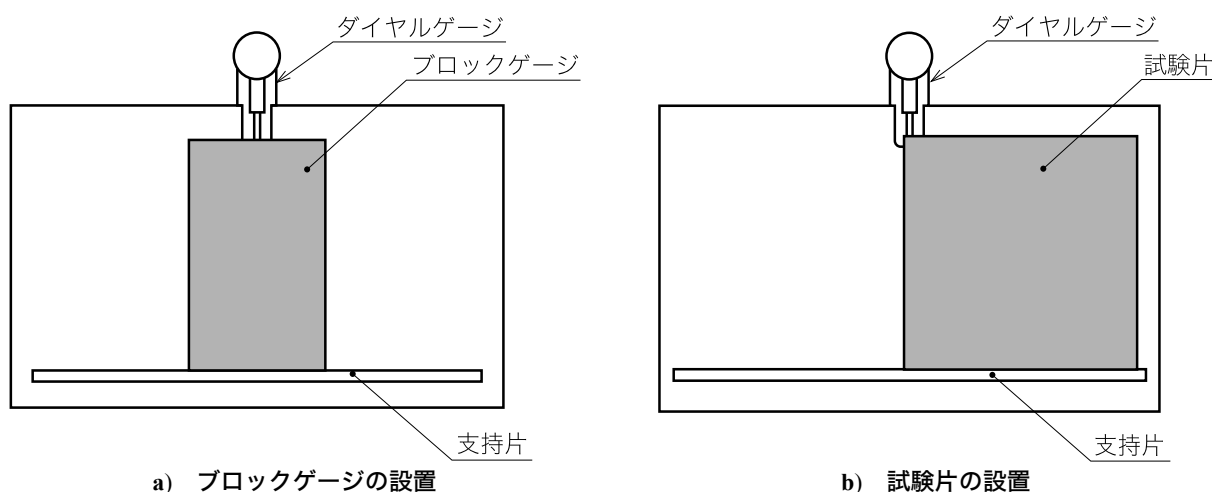


図 4ー長さ及び幅測定 B 法の概略図

6.7 測定結果の報告

測定結果の報告は、次による。

- a) 床タイルの厚さの測定値は、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。
- b) 床タイルの長さ及び幅の測定値は、測定機器を 6.2 b)に規定するものを用いた測定値か、又は 6.2 c)に規定するものを用いた測定値かを明記し、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 1 位に丸めて記載する。

7 床タイルの直角度

7.1 一般事項

この箇条では、床タイルの直角度を測定する方法を規定する。

7.2 測定機器

この測定に用いる測定機器は、次による。

- a) **測定機器** JIS B 7526 に規定する I 形直角定規又は平行直角定規とし、その両辺の長さは、床タイルの最大辺の長さより大きいものとする。

なお、床タイルの最大辺の長さが、1 000 mm 以上の場合は、JIS B 7526 に規定する 2 級の平行直角定規の呼び寸法が 1 000 mm のもの又はこれと同等以上の平行直角定規とする。

- b) **隙間測定機器** JIS B 7503 に規定する最小目盛が 0.01 mm のダイヤルゲージ又は JIS B 7524 に規定するすきまゲージ

7.3 試験室の温度及び湿度

この測定は、温度 23 °C±2 °C、湿度 40 %～70 %の試験室で行う。

7.4 測定手順

測定手順は、次による。

- a) 床タイルを 5.3 に規定する試験盤の上に設置し、図 5 に示すように、その一边を 7.2 a) に規定する測定機器の一つの辺に変形しないように押し付けたとき、床タイルと測定機器との隙間を 7.2 b) に規定する隙間測定機器を用いて測定する。図 5 b)のように、隙間が端部でなく、辺の途中にあるときは、この隙間を 7.2 b) に規定する隙間測定機器を用いて測定する。
- b) 直角度の測定は、床タイルの四辺について行い、床タイルの辺と 7.2 a) に規定する測定機器との隙間の最大値を試験片の直角度とする。
- c) 床タイルの直角度は、各試験片の値の平均値とする。

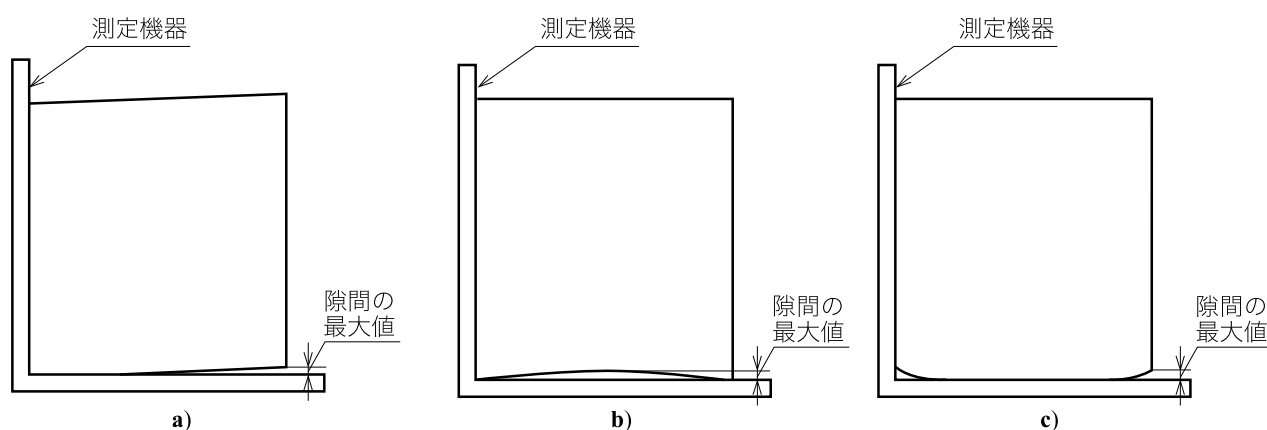


図 5—床タイルの直角度の測定位置

7.5 測定結果の報告

床タイルの直角度は、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。

14

A 1454 : 2022

8 床シートの寸法

8.1 一般事項

この箇条では、床シートの寸法（長さ方向及び幅方向）及び厚みを測定する方法を規定する。

8.2 測定機器

この測定に用いる測定機器は、次による。

- a) 厚さ測定機器 JIS B 7502 に規定する最小目盛が 0.01 mm のマイクロメータ又は JIS B 7503 に規定する最小目盛が 0.01 mm のダイヤルゲージ
- b) 長さ測定機器 JIS B 7512 に規定する最小目盛が 1 mm の鋼製巻尺
- c) 幅測定機器 JIS B 7516 に規定する最小目盛が 1 mm の金属製直尺又は b) に規定する鋼製巻尺

8.3 測定時の室内の温度及び湿度

この測定は、温度 3 °C～43 °C、湿度 30 %～90 %の室内で行う。

8.4 測定手順

8.4.1 測定箇所

測定箇所は、次による。

- a) 厚さの測定箇所は、床シートを長さ 1 500 mm に切断したもので、図 6 に示す 4 か所 (a, b, c 及び d) 並びにその a・b 間及び c・d 間を各々 4 等分した 6 か所 (e, f, g, h, i 及び j) の合計 10 か所とする。

なお、エンボス加工を施した床シート製品の測定箇所は、上記の測定箇所が凹部になる場合には、凹部近傍の凸部とする。

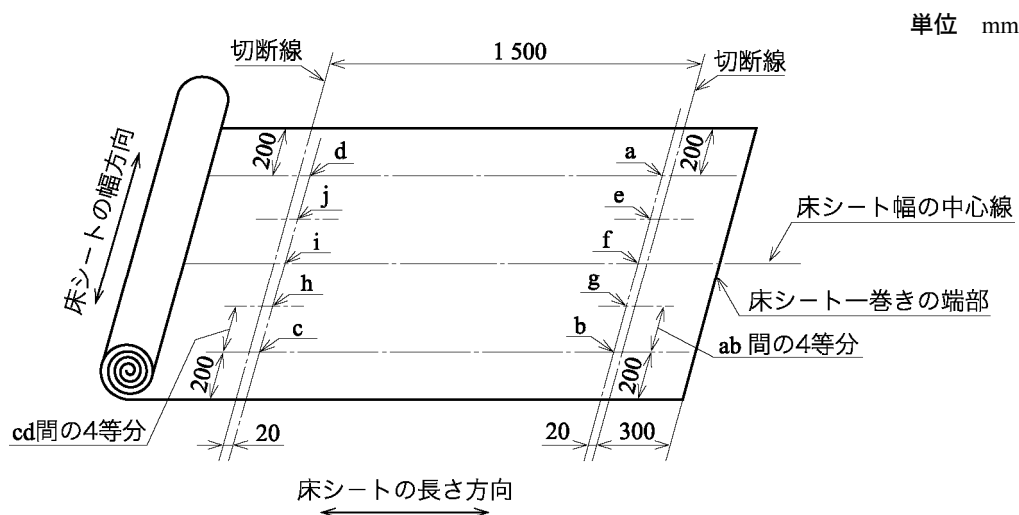


図 6 床シートの厚さの測定箇所

- b) 長さの測定箇所は、受渡当事者間の協定によって定めた長さに裁断した製品の両端の 2 か所とする。
- c) 幅の測定箇所は、図 6 に示す裁断したシートの長さ方向の両端付近及び中央付近の 3 か所とする。

8.4.2 測定手順

測定手順は、次による。

- a) 床シートの厚さは、**8.4.1 a)** に規定する測定箇所 10 か所を測定し、平均した値を試験片の厚さとする。
- b) 床シートの長さは、**8.4.1 b)** に規定する測定箇所 2 か所を測定し、短い方の値を試験片の長さとする。
- c) 床シートの幅は、**8.4.1 c)** に規定する測定箇所 3 か所を測定し、最も短い値を試験片の幅とする。

8.5 測定結果の報告

測定結果の報告は、次による。

- a) 床シートの厚さは、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。
- b) 床シートの長さは、メートル (m) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。
- c) 床シートの幅は、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって整数に丸めて記載する。

9 ヘこみ試験

9.1 一般事項

この箇条では、床材に一定の荷重を短時間加えたときのへこみ深さ（へこみ量）を測定し、床材の硬さを試験する方法を規定する。

この試験方法には、床材のへこみ試験 A 法及びへこみ試験 B 法がある。

なお、温度条件は 23 °C 及び 45 °C とし、へこみ試験 A 法又はへこみ試験 B 法のいずれか一方、又はへこみ試験 A 法及びへこみ試験 B 法を組み合わせてもよい。

9.2 ヘこみ試験 A 法

9.2.1 一般事項

床材のへこみ量を、水中で測定する方法について規定する。

9.2.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) **へこみ試験機** 試験片に 133 N ± 1 N の力を加える装置で、**図 7** に示す先端が直径 6.35 mm ± 0.01 mm の半球状の鋼棒の圧子をもつもの

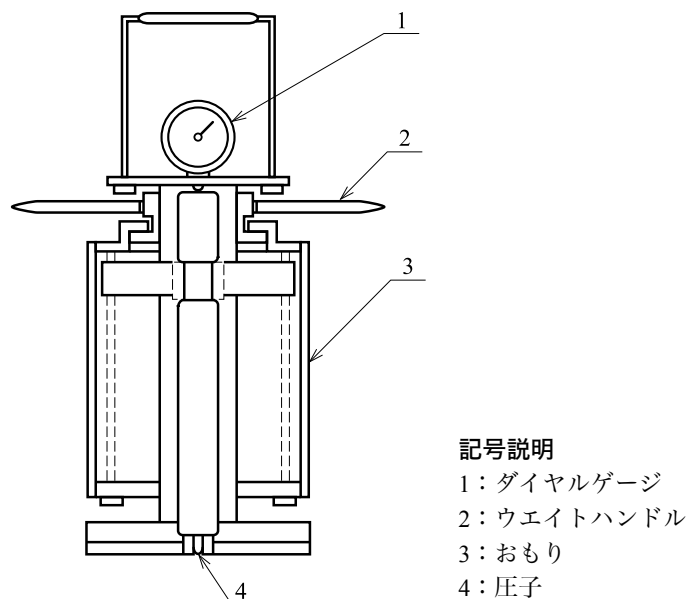


図 7—へこみ試験機の場合

- b) 水槽 水温を $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, 又は $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及び $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ のいずれかの温調機器をもち、試験片を十分浸せき (漬) できる容量のもの
- c) へこみ量測定機器 JIS B 7503 に規定する最小目盛 0.01 mm のダイヤルゲージ

9.2.3 試験温度

この試験は、水温 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 又は $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ の水中で行う。

9.2.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 9.2.2 b) に規定する水槽を水温 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 又は $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ に調節し、水槽中に試験片の表面を上にして 5.3 に規定する試験盤の任意の位置に水平に 15 分間静置した後、同水槽中であらかじめ同温度に保った 9.2.2 a) に規定するへこみ試験機を試験片の任意の位置に載せる。
- b) 試験は、初めに、9.2.2 a) に規定するへこみ試験機で 9 N の力を試験片に加えた後、へこみ試験機に取り付けてある 9.2.2 c) に規定するへこみ量測定機器の目盛を 5 秒以内にゼロ点に合わせる。

試験温度が水温 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ の場合は、へこみ試験機で $133\text{ N}\pm 1\text{ N}$ の力を加えてから 60 秒後のへこみ量をへこみ量測定機器で読み取り、試験片の試験温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ における測定値とする。

試験温度が水温 $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ の場合には、へこみ試験機で $133\text{ N}\pm 1\text{ N}$ の力を加えてから 30 秒後のへこみ量をへこみ量測定機器で読み取り、試験片の試験温度 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ における測定値とする。

- c) へこみ量は、各試験温度で試験片の測定値を平均した値とする。

9.3 へこみ試験 B 法

9.3.1 一般事項

床材のへこみ量を、大気中で測定する方法について規定する。

9.3.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) へこみ試験機 9.2.2 a) に規定するもの
- b) へこみ量測定機器 9.2.2 c) に規定するもの

9.3.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及び湿度 $40\%\sim 70\%$ 、又は温度 $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及び湿度 $40\%\sim 70\%$ の試験室で行う。

9.3.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 試験室の温度が $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の場合は、試験片を、表面を上にして、5.3 に規定する試験盤の上に置き、試験片の任意の位置に同雰囲気下に保った 9.3.2 a) に規定するへこみ試験機を載せる。

試験室の温度が $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の場合は、試験片を、表面を上にして、5.3 に規定する試験盤の上に置き、温度 $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $40\%\sim 70\%$ の条件下で 12 時間以上静置した後、試験片の任意の位置に同雰囲気下に保ったへこみ試験機を載せる。

- b) 試験は、初めに、9.3.2 a) に規定するへこみ試験機で 9 N の力を試験片に加えた後、9.3.2 a) に規定するへこみ試験機に取り付けてある 9.3.2 b) に規定するへこみ量測定機器の目盛を 5 秒以内にゼロ点に合わせる。

試験室の温度が $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の場合は、へこみ試験機で試験片に $133\text{ N}\pm 1\text{ N}$ の力を加えてから 60 秒後のへこみ量をへこみ量測定機器で読み取り、試験片の試験温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ における測定値とする。

試験室の温度が $45\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の場合には、へこみ試験機で $133\text{ N}\pm 1\text{ N}$ の力を加えてから 30 秒後のへこみ量をへこみ量測定機器で読み取り、試験片の試験温度 $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ における測定値とする。

- c) へこみ量は、各試験温度での試験片の測定値を平均した値とする。

9.4 試験結果の報告

試験結果の報告は、次による。

- a) 温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}$ 及び $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ でのへこみ量は、試験方法がへこみ試験 A 法によるか、へこみ試験 B 法によるかを明記する。
- b) へこみ量は、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。

10 残留へこみ試験

10.1 一般事項

この箇条では、床材に一定の荷重を加え、取り除いた一定時間後のへこみ深さ（へこみ量）を測定し、床材のへこみ復元性を試験する方法を規定する。

この試験方法には、床材の残留へこみ試験 A 法及び残留へこみ試験 B 法がある。

18

A 1454 : 2022

10.2 残留へこみ試験 A 法

10.2.1 一般事項

床材の残留へこみ量を, 床材に $356\text{ N}\pm 1\text{ N}$ の力を加えて測定する方法について規定する。

10.2.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は, 次による。

- a) **残留へこみ試験機** 図 8 に示す先端が平らな直径 4.5 mm の鋼棒をもち, $356\text{ N}\pm 1\text{ N}$ の力を試験片に加えることができるもの
- b) **厚さ測定機器** JIS B 7502 に規定する最小目盛が 0.01 mm のマイクロメータ又は JIS B 7503 に規定する最小目盛が 0.01 mm のダイヤルゲージ

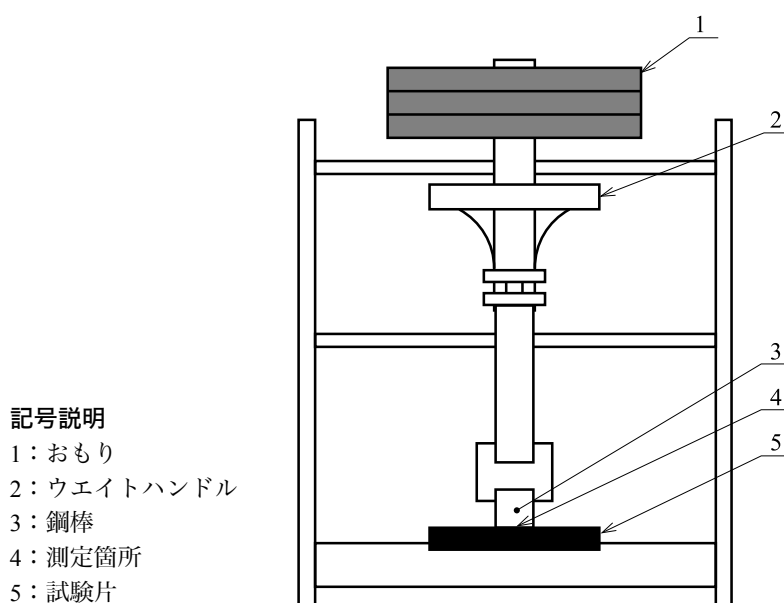


図 8-残留へこみ試験機の例

10.2.3 試験室の温度及び湿度

この試験は, 温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 湿度 $40\%\sim 70\%$ の試験室で行う。

10.2.4 試験手順

試験手順は, 次による。

- a) **測定箇所** 測定箇所は, 試験片の中央部とし, 見やすいように試験片表面に×の印を付ける。
なお, エンボス加工を施している製品の試験片の測定箇所は, その凸部とする。
- b) **载荷前の厚さの測定** a)に規定する測定箇所を 10.2.2 b)に規定する厚さ測定機器を用いて, 試験片の厚さを測定し, それを载荷前の厚さ (t_0) とする。
- c) **試験片の設置** 10.2.2 a)に規定する残留へこみ試験機の鋼棒の先端が試験片に付けた×印に当たるように試験片を, 図 8 に示すように設置する。
- d) **試験力の载荷** 試験片を設置後, 試験片に 10.2.2 a)に規定する力を静かに载荷する。
- e) **試験力の载荷時間** 载荷時間は, 10 分 とする。

- f) **載荷後の厚さの測定** 載荷時間が経過した試験片は、速やかに載荷荷重を取り除いてから 60 分後に a)に規定する測定箇所を **10.2.2 b)**に規定する厚さ測定機器を用いて、試験片の厚さを測定し、それを載荷後の厚さ (t_1) とする。

10.3 残留へこみ試験 B 法

10.3.1 一般事項

床材の残留へこみ量を、床材に 222 N±1 N の力を加えて測定する方法について規定する。

10.3.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) **残留へこみ試験機** 図 8 に示す先端が半球状の直径 19 mm の鋼棒をもち、222 N±1 N の力を試験片に加えることができるもの
b) **厚さ測定機器** **10.2.2 b)** に規定するもの

10.3.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 40 %～70 %の試験室で行う。

10.3.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) **測定箇所** **10.2.4 a)** に規定する測定箇所とする。
b) **載荷前の厚さの測定** a)に規定する測定箇所を **10.3.2 b)** に規定する厚さ測定機器を用いて、試験片の厚さを測定し、それを載荷前の厚さ (t_0) とする。
c) **試験片の設置** **10.3.2 a)**に規定する残留へこみ試験機の鋼棒の先端が試験片に付けた×印に当たるように試験片を、図 8 に示すように設置する。
d) **試験力の載荷** 試験片を設置後、試験片に **10.3.2 a)** に規定する力を静かに載荷する。
e) **試験力の載荷時間** 載荷時間は、5 分とする。
f) **載荷後の厚さの測定** 載荷時間が経過した試験片は、速やかに載荷荷重を取り除いてから 60 分後に a)に規定する測定箇所を **10.3.2 b)** に規定する厚さ測定機器を用いて、試験片の厚さを測定し、それを載荷後の厚さ (t_1) とする。

10.4 試験結果の計算及び試験結果の報告

試験結果の計算及び試験結果の報告は、次による。

- a) **試験結果の計算** 残留へこみ量 (D) は、式(1)によって計算する。

$$D=t_0-t_1\cdots\cdots\cdots(1)$$

ここで、 D : 残留へこみ量 (mm)
 t_0 : 載荷前の厚さ (mm)
 t_1 : 載荷後の厚さ (mm)

- b) **試験結果の報告** 試験結果の報告は、次による。

- 1) 残留へこみ量は、試験方法が残留へこみ試験 A 法によるか、残留へこみ試験 B 法によるかを明記する。

20

A 1454 : 2022

- 2) 残留へこみ量の測定値は、各試験片の計算結果を平均して、ミリメートル (mm) 単位で表し、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。

11 加熱による長さ及び幅変化試験

11.1 一般事項

この箇条では、床材を加熱し、長さ及び幅の変化量を測定し、その結果から長さ及び幅の変化率を計算し、残留ひずみを測定する方法を規定する。

11.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) 寸法測定機器 寸法測定機器は、次による。
 - 1) 寸法測定機器 A JIS B 7507:2016 に規定する最小目盛が 0.05 mm のノギス
 - 2) 寸法測定機器 B 6.2 c) に規定する測定機器
- b) 恒温機器 各辺の長さが 450 mm 以上で、恒温機器内の温度を 80 °C ± 2 °C に調節可能なくはん機が附属するもの

11.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 23 °C ± 2 °C、湿度 40 % ~ 70 % の試験室で行う。

11.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 測定箇所 測定箇所は、次による。
 - 1) 床タイルは、6.5 a) の規定による。
 - 2) 床シートは、表 3 に示す寸法に切断した試験片を、図 9 に示すように、床シートの一片と平行となる約 10 mm 内側で測定する対辺を結んだ線 (AB 及び CD) 及びそれらのほぼ中間点で対辺と結んだ線 (EF) の 3 か所、並びにこれらと直交する床シートの一边に平行となる約 10 mm 内側で測定する対辺を結んだ線 (A'B' 及び C'D') 及びそれらの中間点で対辺と結んだ線 (E'F') の 3 か所とする。

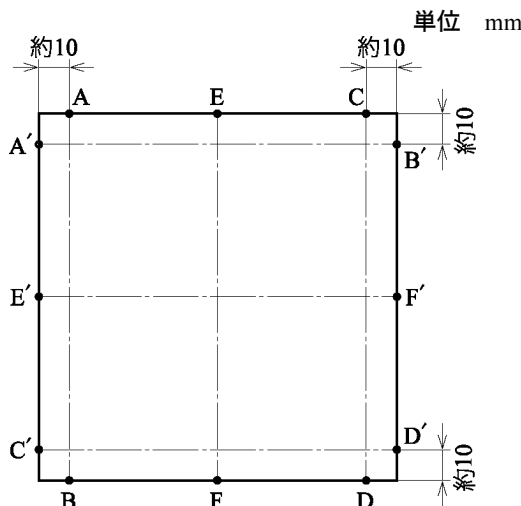


図 9—床シートの加熱による長さ及び幅変化の測定位置

- b) **加熱前の寸法測定** 加熱前の寸法測定は、次の 1)又は 2)による。
- 1) a)に規定する測定箇所を、11.2 a) 1)に規定する寸法測定機器 A を用いて、試験片の寸法を測定し、それを加熱前の寸法 (L_0) とする。
 - 2) a)に規定する測定箇所を、11.2 a) 2)に規定する寸法測定機器 B を用いて、6.6 に規定する方法によって試験片の寸法を測定し、それを加熱前の寸法 (L_0) とする。
- c) **試験片の加熱** 試験片を 11.2 b)に規定する恒温機器の内壁から上下左右に 50 mm 以上離して水平に置き、温度 $80\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ で 6 時間静置し、試験片を加熱する。
- d) **試験片の放熱** 加熱後、試験片を取り出し、11.3 に規定する試験室で、1 時間静置し、試験片を放熱する。
- e) **加熱後の寸法測定** 加熱後の寸法測定は、加熱前の寸法測定と同じ寸法測定機器を用いて、試験片の寸法を測定し、それを加熱後の寸法 (L_1) とする。

11.5 試験結果の計算及び試験結果の報告

11.5.1 試験結果の計算

加熱による長さ及び幅変化率 (L_h) は、長さ及び幅それぞれについて式(2)によって計算する。

$$L_h = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100 \quad \dots\dots\dots (2)$$

ここで、
 L_h : 加熱による長さ及び幅変化率 (%)
 L_0 : 加熱前の寸法 (mm)
 L_1 : 加熱後の寸法 (mm)

11.5.2 試験結果の報告

試験結果の報告は、次による。

- a) 加熱による長さ及び幅変化率は、使用した寸法測定機器の種類が、寸法測定機器 A によるか、寸法測定機器 B によるかを明記する。
- b) 加熱による長さ及び幅変化率は、各試験片の AB, CD, 及び EF の 3 か所、並びに A'B', C'D', 及び EF' の 3 か所を各々計算する。
- c) 各試験片の AB, CD, 及び EF の 3 か所、並びに A'B', C'D', 及び EF' の 3 か所ごとの計算結果の平均

を、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて表示する。

なお、伸びた場合は+ (正) で、収縮した場合は- (負) で記載する。

12 吸水による長さ及び幅変化試験

12.1 一般事項

この箇条では、床材を浸せきし、長さ及び幅の変化量を測定し、その結果から長さ及び幅の変化率を計算し、床材の吸水による寸法安定性を測定する方法を規定する。

12.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

a) 寸法測定機器 寸法測定機器は、次による。

- 1) 寸法測定機器 A JIS B 7507:2016 に規定する最小目盛が 0.05 mm のノギス
- 2) 寸法測定機器 B 6.2 c) に規定する測定機器

b) 恒温水槽 水槽内の水温を $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ に調節可能な温調機器をもち、試験片を十分浸せきできる容量のもの

12.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 40 % ~ 70 % の試験室で行う。

12.4 試験手順

試験手順は、次による。

a) 測定箇所 測定箇所は、次による。

- 1) 床タイルは、6.5 a) の規定による。
- 2) 床シートは、11.4 a) 2) の規定による。

b) 吸水前の寸法測定 吸水前の寸法測定は、次の 1) 又は 2) による。

- 1) a) に規定する測定箇所を、12.2 a) 1) に規定する寸法測定機器 A を用いて、試験片の寸法を測定し、それを吸水前の寸法 (L_0) とする。
- 2) a) に規定する測定箇所を、12.2 a) 2) に規定する寸法測定機器 B を用いて、6.6 に規定する方法によって試験片の寸法を測定し、それを吸水前の寸法 (L_0) とする。

c) 試験片の吸水 試験片を、12.2 b) に規定する水温 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の恒温水槽を用いて 120 時間静置し、試験片に吸水させる。

d) 吸水後の寸法測定 吸水後の寸法測定は、吸水前の寸法測定と同じ寸法測定機器を用いて、試験片の寸法を測定し、それを吸水後の寸法 (L_1) とする。

12.5 試験結果の計算及び試験結果の報告

12.5.1 試験結果の計算

吸水による長さ及び幅変化率 (L_w) は、長さ及び幅それぞれについて式(3)によって計算する。

$$L_w = \frac{L_1 - L_0}{L_0} \times 100 \dots\dots\dots (3)$$

ここで, L_w : 吸水による長さ及び幅変化率 (%)
 L_0 : 吸水前の寸法 (mm)
 L_1 : 吸水後の寸法 (mm)

12.5.2 試験結果の報告

試験結果の報告は, 次による。

- a) 吸水による長さ及び幅変化率は, 使用した寸法測定機器の種類が, 寸法測定機器 A によるか, 寸法測定機器 B によるかを明記する。
- b) 吸水による長さ及び幅変化率は, 各試験片の AB, CD, 及び EF の 3 か所, 並びに A'B', C'D', 及び EF' の 3 か所を各々計算する。
- c) 各試験片の AB, CD, 及び EF の 3 か所, 並びに A'B', C'D', 及び EF' の 3 か所ごとの計算結果の平均を, 四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて表示する。

なお, 伸びた場合は+ (正) で, 収縮した場合は- (負) で記載する。

13 熱膨張率試験

13.1 一般事項

この箇条では, 床タイルの熱膨張率を測定する試験方法を規定する。

13.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は, 次による。

- a) **恒温機器** 一つの辺が製品の寸法より 100 mm 以上長いもので, 恒温機器内の温度を $80\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ に調節可能なかくはん機が附属するもの
- b) **寸法測定機器** JIS B 7507:2016 に規定する最小目盛 0.05 mm のノギス

13.3 試験室の温度

この試験は, 温度 $5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ の範囲で設定温度に対して $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ で制御できる試験室で行う。

13.4 試験手順

試験手順は, 次による。

- a) **測定箇所** 測定箇所は, 6.5 a) の規定による。
- b) **試験片の予備加熱** 試験片を, 13.2 a) に規定する恒温機器の中に, 内壁から, それぞれ上下左右 50 mm 以上離して水平に置き, 温度 $80\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ で 6 時間静置後取り出し, 温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 湿度 40 % ~ 70 % の試験室に 6 時間以上静置する。
- c) **予備加熱後の試験片の寸法測定** 13.2 b) に規定する寸法測定機器及び b) に規定する予備加熱後の試験片を 13.3 に規定する温度 $5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の試験室中に 24 時間以上静置した後, a) に規定する測定箇所を, 寸法測定機器を用いて測定し, それを温度 $5\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ における試験片の長さ又は幅の寸法 (l_5) とする。

温度 5 °C±2 °Cでの測定を完了した試験片及び寸法測定機器を **13.3** に規定する温度 35 °C±2 °Cの試験室中に 24 時間以上静置した後, **a)**に規定する測定箇所の寸法を, 寸法測定機器を用いて測定し, それを温度 35 °C±2 °Cにおける試験片の長さ又は幅の寸法 (l_{35}) とする。

13.5 試験結果の計算及び試験結果の報告

13.5.1 試験結果の計算

熱膨張率 (β) は, 長さ及び幅それぞれについて, 式(4)によって計算する。

なお, 寸法測定機器の熱膨張率 (β_2) は, 文献資料又は測定機器製造業者の情報に基づくものとする。

$$\beta = \frac{l_{35} + (l_5 \times \Delta T \times \beta_2) - l_5}{\Delta T \times l_5} \dots\dots\dots (4)$$

ここで, β : 床タイルの長さ又は幅の熱膨張率 (°C⁻¹)
 β_2 : 寸法測定機器の熱膨張率 (°C⁻¹)
 ΔT : 寸法測定したときの温度差 (°C) (=30 °C)
 l_5 : 温度 5 °C±2 °Cにおける試験片の長さ又は幅の寸法 (mm)
 l_{35} : 温度 35 °C±2 °Cにおける試験片の長さ又は幅の寸法 (mm)

13.5.2 試験結果の報告

熱膨張率の試験結果は, 各試験片の計算結果を平均して, 四捨五入によって有効数字 2 桁に丸めて報告する。

14 反り試験

14.1 一般事項

この箇条では, 置敷きビニル床タイルなどの床材の温度の違いによる反り量を測定し, 外気温による床材の形状安定性を測定する方法を規定する。

14.2 測定機器

この試験に用いる反り量測定機器は, **JIS B 7524** に規定するすきまゲージとする。

14.3 試験室の温度及び湿度

この試験は, 温度 23 °C±2 °C, 湿度 40 %~70 %の試験室及び温度 5 °C±2 °Cの試験室で行う。

14.4 試験手順

試験手順は, 次による。

- a) 試験温度 23 °Cの場合** 試験片は, 試験片の表面を上にして **5.3** に規定する試験盤の上に置き, **14.3** に規定する温度 23 °C±2 °C, 湿度 40 %~70 %の試験室に 12 時間以上静置した後, **図 10** に示すように, 試験片端部の四辺の反りで最大となるところを **14.2** に規定する反り量測定機器を用いて測定する。各試験片の反り量を平均した値を, 反り量とする。

なお, 試験片が下反りとなる場合は, 表面を下にして同様に測定する。

- b) 試験温度 5 °C の場合 a) の反り量を測定した試験片を, 14.3 に規定する温度 5 °C ± 2 °C の試験室に 12 時間以上静置した後, 図 10 に示すように, 試験片端部の四辺の反りで最大となるところを 14.2 に規定する反り量測定機器を用いて測定する。各試験片の反り量を平均した値を反り量とする。

なお, 試験片が下反りとなる場合は, 表面を下にして同様に測定する。

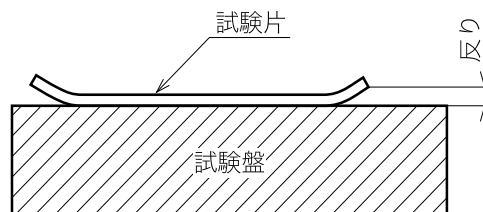


図 10－反りの測定位置の例

14.5 試験結果の報告

試験結果は, 温度 23 °C 及び温度 5 °C での反り量をそれぞれミリメートル (mm) 単位で表し, 四捨五入によって小数点第 1 位に丸めて記載する。

なお, 下反り量には, 測定値の後に “(－)” を付ける。

15 耐汚染性試験

15.1 一般事項

この箇条では, 床材に水酸化ナトリウム水溶液, 塩酸などの想定される汚染物質を滴下し, 色変化の度合い, 光沢度変化の度合いなどを試験し, 耐汚染性を試験する方法を規定する。

15.2 機器など

この試験に用いる機器などは, 次による。

15.2.1 機器 JIS R 3505 に規定するメスピペット又は全量ピペット, 家庭用中性洗剤, 工業用アルコール¹⁾, JIS P 3801 の 5 種 C の円形ろ紙 (直径 55 mm), へら及び直径 55 mm より大きいガラス製の時計皿

注¹⁾ 工業用アルコールは, エタノール (エチルアルコール), 変性アルコールなどをいう。

15.2.2 汚染物質 汚染物質は, 次による。次の汚染物質以外は, 受渡当事者間の協定による。

- a) 2 % 水酸化ナトリウム水溶液 JIS K 8576 に規定する水酸化ナトリウムを水で希釈したもの
- b) 5 % 塩酸 JIS K 8180 に規定する塩酸 (特級) を水で希釈したもの
- c) セメントペースト JIS R 5210 に規定する普通ポルトランドセメントに水を加えてペースト状にしたもの。ただし, セメントに対する水の割合 (質量比) は 70 % とする。

15.2.3 照明機器 評価対象面の照度を 750 lx 以上とできるもの

15.2.4 変退色用グレースケール JIS L 0804 に規定するもの

15.2.5 光沢度計 JIS Z 8741 に規定する鏡面光沢度測定方法の種類で, 方法 3 (60 度鏡面光沢) の測定が行えるもの

15.2.6 測色計 波長 400 nm～600 nm の範囲が測定できるもの

15.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 23 °C±2 °C、湿度 40 %～70 %の試験室で行う。

15.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 試験片の表面が汚れている場合、**15.2.1** に規定する家庭用中性洗剤、又は工業用アルコールで除去する。
- b) 試験片が汚染物質で変形を起こす場合は、**JIS A 5430** のスレート（ボード）に、床材製造業者が指定する接着剤で接着しておく。
- c) 試験片は、表面を上にして **5.3** に規定する試験盤の上に置く。試験片を接着した場合は、床材製造業者が指定する時間静置する。
- d) 試験片の表面を乾燥した布で拭く。
- e) **15.2.2** の a) 及び b) に規定する汚染物質は、**15.2.1** に規定するろ紙を弓なりに上反りにした状態で試験片の中央に置き、メスピペット又は全量ピペットを用いてろ紙の中心付近に試験片とろ紙との間に気泡が入らないよう 2.0 mL 滴下し、ガラス製の時計皿で覆う。評価に影響を及ぼす気泡が試験片とろ紙との間に入った場合は、メスピペット又は全量ピペットの先端でろ紙の端部に押し出す。ただし、汚染物質が時計皿まで広がる場合は、滴下量を 1.5 mL まで減らしてもよい。また、汚染物質が時計皿まで広がらない場合は、ろ紙を使用しなくてもよい。

15.2.2 c)に規定するセメントペーストは、へらを用いて試験片の表面に直径 50 mm 程度塗り広げ、ガラス製の時計皿で覆う。
- f) 試験室内で、e) に規定する試験片を約 24 時間静置する。
- g) f) の処理後、試験片上の汚染物質を家庭用中性洗剤で除去し、必要に応じて工業用アルコールで試験片の表面を拭き取り、試験室で 1 時間静置する。
- h) 汚染性の評価は、照明機器によって照度を調節し、変退色用グレースケール、光沢度計又は測色計を用いて、色変化の度合い、光沢度変化の度合い又は汚染の度合いを求める。
 - 1) **目視による方法** 目視による評価は、**15.2.4** に規定する変退色用グレースケールを用いて、g) に規定する試験片の汚染箇所と非汚染箇所との色の差を比較し、色の差に一致するグレースケール色票の号数によって色変化の度合いを表示する。
 - 2) **光沢度計による方法** 光沢度の変化は、**15.2.5** に規定する光沢度計を用いて、汚染前の試験片と g) に規定する汚染後の試験片との光沢の差を求め、光沢度変化の度合いを表示する。光沢度変化の度合いは、汚染後の試験片と比較用試験片を比較して行ってもよい。
 - 3) **測色計による方法** 測色計による汚染の度合いは、**JIS K 6267** に規定する **5.7.2 b)** (B 法) を用いて、g) に規定する汚染後の試験片と比較用試験片との最大反射率差 $[\Delta\rho(\lambda)B]$ を求め、汚染の度合いを表示する。

15.5 試験結果の報告

試験結果は、汚染物質ごとに滴下量又は塗布量を記録し、試験片の表面状態を次のように報告する。

- a) **目視による方法** 変退色用グレースケール色票の号数による色変化の度合いは、号数によって表す。
- b) **光沢度計による方法** 光沢度計による光沢度変化の度合いは、汚染前の試験片又は比較用試験片と汚

染後の試験片との光沢度差によって表す。

- c) **測色計による方法** 測色計による汚染の度合いは、比較用試験片と汚染後の試験片との最大反射率差 $[\Delta p(\lambda) B]$ によって表す。

16 耐光性試験

16.1 一般事項

この箇条では、床材をキセノンアークランプに暴露し、耐光性を試験する方法を規定する。

この試験方法には、グレースケール法及びブルースケール法がある。

16.2 グレースケール法

16.2.1 一般事項

耐光性をグレースケールと比較して判定する試験方法について規定する。

16.2.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) **暴露装置** JIS K 7350-2 の箇条 4 (装置) に規定するキセノンアークランプによる暴露試験装置
b) **変退色用グレースケール** JIS L 0804 に規定するもの

16.2.3 暴露条件

この試験に用いる 16.2.2 a) に規定する暴露装置の暴露条件は、次による。

- a) **温度制御** ブラックスタンダード温度制御又はブラックパネル温度制御とし、それぞれの温度は次による。
- 1) **ブラックスタンダード温度** $65\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - 2) **ブラックパネル温度** $63\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- b) **フィルタ** JIS K 7350-2 に規定する窓ガラスフィルタ
- c) **暴露サイクル** 水を噴霧しない連続照射
- d) **放射照度** 放射照度は、次による。
- 1) **広帯域 (300 nm～400 nm)** $50\text{ W/m}^2 \pm 2\text{ W/m}^2$
 - 2) **狭帯域 (420 nm)** $1.10\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm}) \pm 0.02\text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$
- e) **相対湿度** $50\text{ \%} \pm 10\text{ \%}$

16.2.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) **試験片の暴露** 試験片には、JIS K 7350-2 に規定する B 法を用いて 16.2.3 に規定する暴露条件で 150 時間照射する。
- b) **耐光性の評価** 暴露後の試験片を、JIS K 7362 の 4.1.4.3 (目視評価) の規定によって、16.2.2 b) に規定する変退色用グレースケールを用いて暴露後の試験片と未暴露の試験片との色差の色票 (号) を比較

28

A 1454 : 2022

する。

16.3 ブルースケール法

16.3.1 一般事項

試験片をブルースケールとともに暴露するブルースケール法について規定する。

16.3.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) 暴露装置 16.2.2 a)の規定による。
- b) 変退色用グレースケール 16.2.2 b)の規定による。
- c) ブルースケール JIS L 0841に規定するもの

16.3.3 暴露条件

暴露条件は、16.2.3の規定による。

16.3.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 試験片の暴露 試験片の暴露は、ブルースケールとともに、JIS K 7350-2 に規定する B 法を用いて 16.3.3 に規定する暴露条件で試験片が標準退色 (3.6 参照) するまで暴露する。
- b) 耐光性の評価 暴露後の試験片と同時に暴露したブルースケールとを比較し、標準退色しているブルースケールの等級を耐光性の試験結果とする。

16.4 試験結果の報告

試験結果の報告は、次による。

- a) 耐光性試験は、試験方法としてグレースケール法によるか、ブルースケール法によるかを明記する。
- b) グレースケール法を用いた場合の試験結果は、例 1 に示すようにグレースケールの色票 (号) を記載する。

例 1 グレースケール色票 (号) : 4-5 号

- c) ブルースケール法を用いた場合の試験結果は、標準退色時のブルースケールの等級を、例 2 に示すように記載する。ただし、8 級ブルースケールが標準退色しているにもかかわらず試験片が標準退色に達していない場合は、8 級以上と判定する。

例 2 ブルースケール等級 : 6 級

17 滑り性試験

17.1 一般事項

この箇条では、床材の滑り抵抗係数を試験によって求め、床材の滑りにくさを試験する方法を規定する。

17.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

a) 滑り試験機 図 11 a) に例示するもので、次の要件を満たすものとする。

- 1) 17.2 b) に規定する滑り片を底面に取り付ける鋼製滑り片台座をもつ。図 11 b) に、滑り片及び鋼製滑り片台座の詳細図を示す。
- 2) 固定した試験片上で鋼製滑り片台座に取り付けた滑り片を、次の条件で滑らす機構をもつ。
 - 2.1) 滑り片と試験片との接触面の大きさ及び形状は、70 mm×80 mm の長方形
 - 2.2) 滑り片に載荷する鉛直力 (W) は、785 N
 - 2.3) 滑り片に作用させる引張力の方向は、斜め上方 18°
 - 2.4) 滑り片に作用させる引張力の速度は、785 N/s
- 3) 滑り片に 2.2) の鉛直力を載荷後、直ちに 2.3) の方向に引張り始める機構をもつ。
- 4) 滑り片を滑らすときの引張力 (P) を測定する機構をもつ。

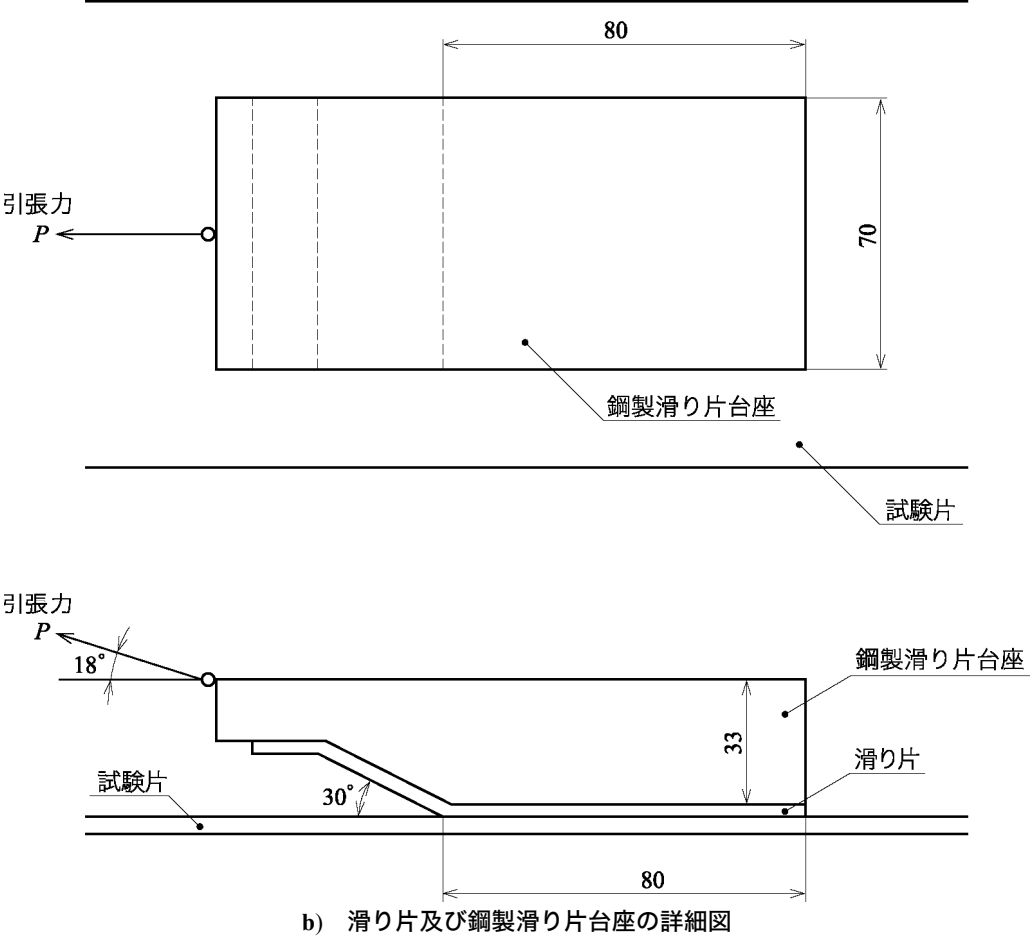
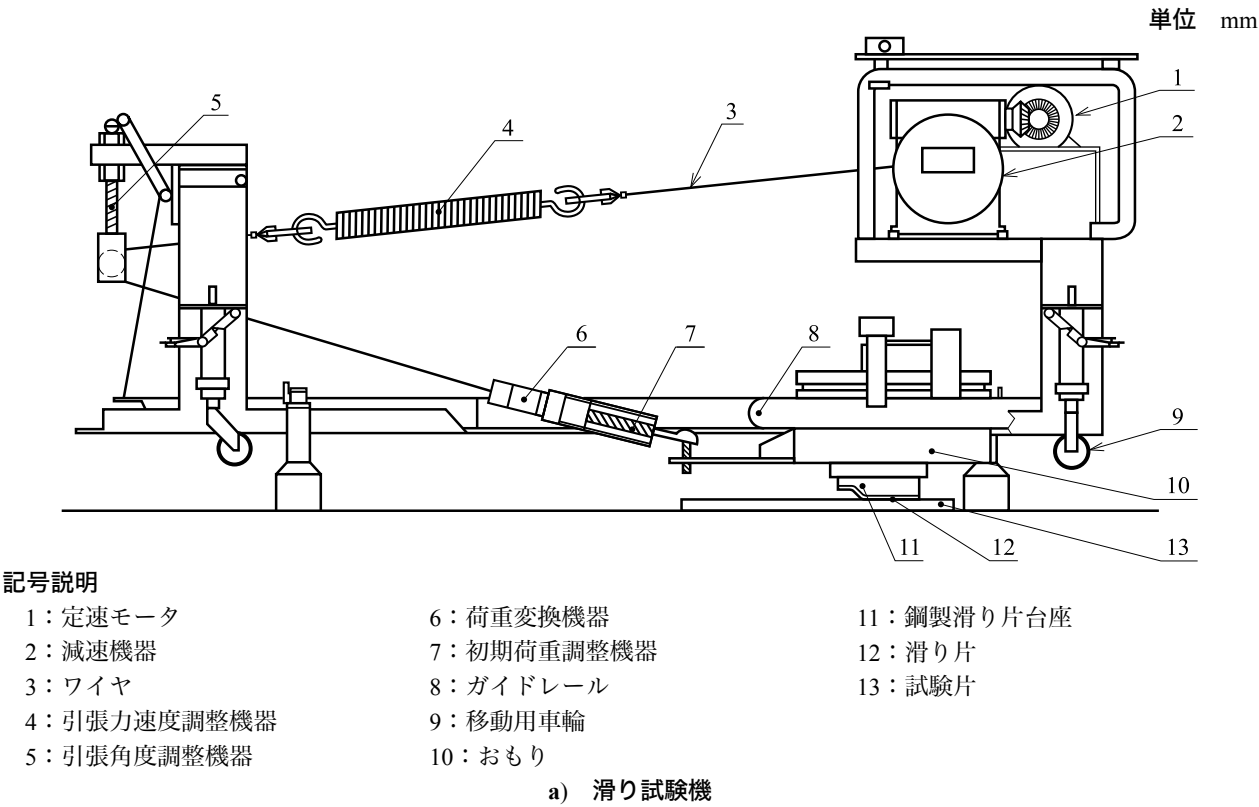


図 11－滑り試験機の例

b) 滑り片の種類 滑り片の材料は、次の中から選択する。

- 1) 硬さ A72～A80, 厚さ 3 mm～6 mm のゴムシート
- 2) 硬さ A29～A35, 厚さ 7 mm～10 mm のゴムシート
- 3) その他：実際に使用している靴底など

なお、硬さは、JIS K 6253-3 に規定するデュロメータ硬さ試験（タイプ A デュロメータ）による。

17.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 23 °C±2 °C, 湿度 40 %～70 %の試験室で行う。ただし、受渡当事者間の協定による温度及び湿度がある場合は、その温度及び湿度で行う。

17.4 試験手順

試験手順は、次による。

a) 滑り片の調整及び校正板

17.2 b) 1) に規定するゴムシートを滑り片として選択した場合、新しい滑り片として使うとき及び最初の測定を行うときは、附属書 JA に基づき滑り片の調整を行う。なお、滑り片の調整を行う際の校正板は、ステンレス鋼板又はコンポジションビニル床タイルとする。

b) 試験片表面状態の選択 試験片の表面状態を、次の中から選択する。

- 1) 清掃・乾燥状態 試験片表面を清潔な布で拭いた状態
- 2) ダスト散布状態 試験片表面に JIS Z 8901 に規定する試験用粉体 1 の 7 種を 10 g/m² の割合で散布した状態
- 3) 水+ダスト散布状態 水道水と JIS Z 8901 に規定する試験用粉体 1 の 1 種及び 7 種とを質量比で、20 : 9 : 1 に混合したものを 400 g/m² の割合で散布した状態
- 4) 油散布状態 食用油を 40 g/m² の割合で散布した状態
- 5) その他 受渡当事者間の協定による。

c) 滑り性試験の手順 滑り試験機を用い、17.4 a) で選択した表面状態の試験片上で滑り片を引っ張るときの引張力 (P) を測定し、滑り片が滑り始めるときに発生する最大値を最大引張力 ($P_{\max}$) とする。

なお、エンボス加工品などで、試験片の方向で表面の凹凸形状に明らかな差がある場合は、それぞれの方向で測定を行う。

17.5 試験結果の計算及び試験結果の報告

17.5.1 試験結果の計算

滑り抵抗係数 (CSR) は、式(5)によって計算する。

$$CSR = \frac{P_{\max}}{W} \dots\dots\dots (5)$$

ここで、 CSR : 滑り抵抗係数
 $P_{\max}$: 最大引張力 (N)
W : 鉛直力 (=785 N)

17.5.2 試験結果の報告

滑り性試験の結果は、四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。

なお、結果には、滑り片の種類及び試験片の表面状態を記載する。また、試験片の方向で表面の凹凸形状に明らかな差がある場合、試験片の方向を明記する。

18 耐摩耗性試験

18.1 一般事項

この箇条では、摩耗試験装置を用いて床材の摩耗した量を測定し、床材の耐摩耗性を試験する方法を規定する。ただし、図 15 に示す摩擦ブラシ及び図 16 に示す打撃びょうによって甚だしい欠壊を生じるおそれがあり、次の方法で試験できない床材は、JIS A 1453 又は JIS K 7204 による。

18.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

a) 摩耗試験装置 図 12 に例示したもので、次の要件を満たすものとする。

- 1) この試験に使用する摩耗試験装置は、図 13 に示すように散布砂を落下させつつ、摩擦鋼板、摩擦ブラシ及び打撃びょうの順序で、回転円盤上に設置した試験体の摩耗を行うものとする。

記号説明

- 1 : 回転円盤
- 2 : 試験体
- 3 : 摩擦ブラシ
- 4 : 摩擦鋼板
- 5 : 打撃びょう
- 6 : 散布砂タンク
- 7 : カム
- 8 : 砂吸引装置
- 9 : 試験体台
- 10 : 調整装置
- 11 : 調整装置
- 12 : おもり
- 13 : モータ
- 14 : 減速機
- 15 : スプロケット

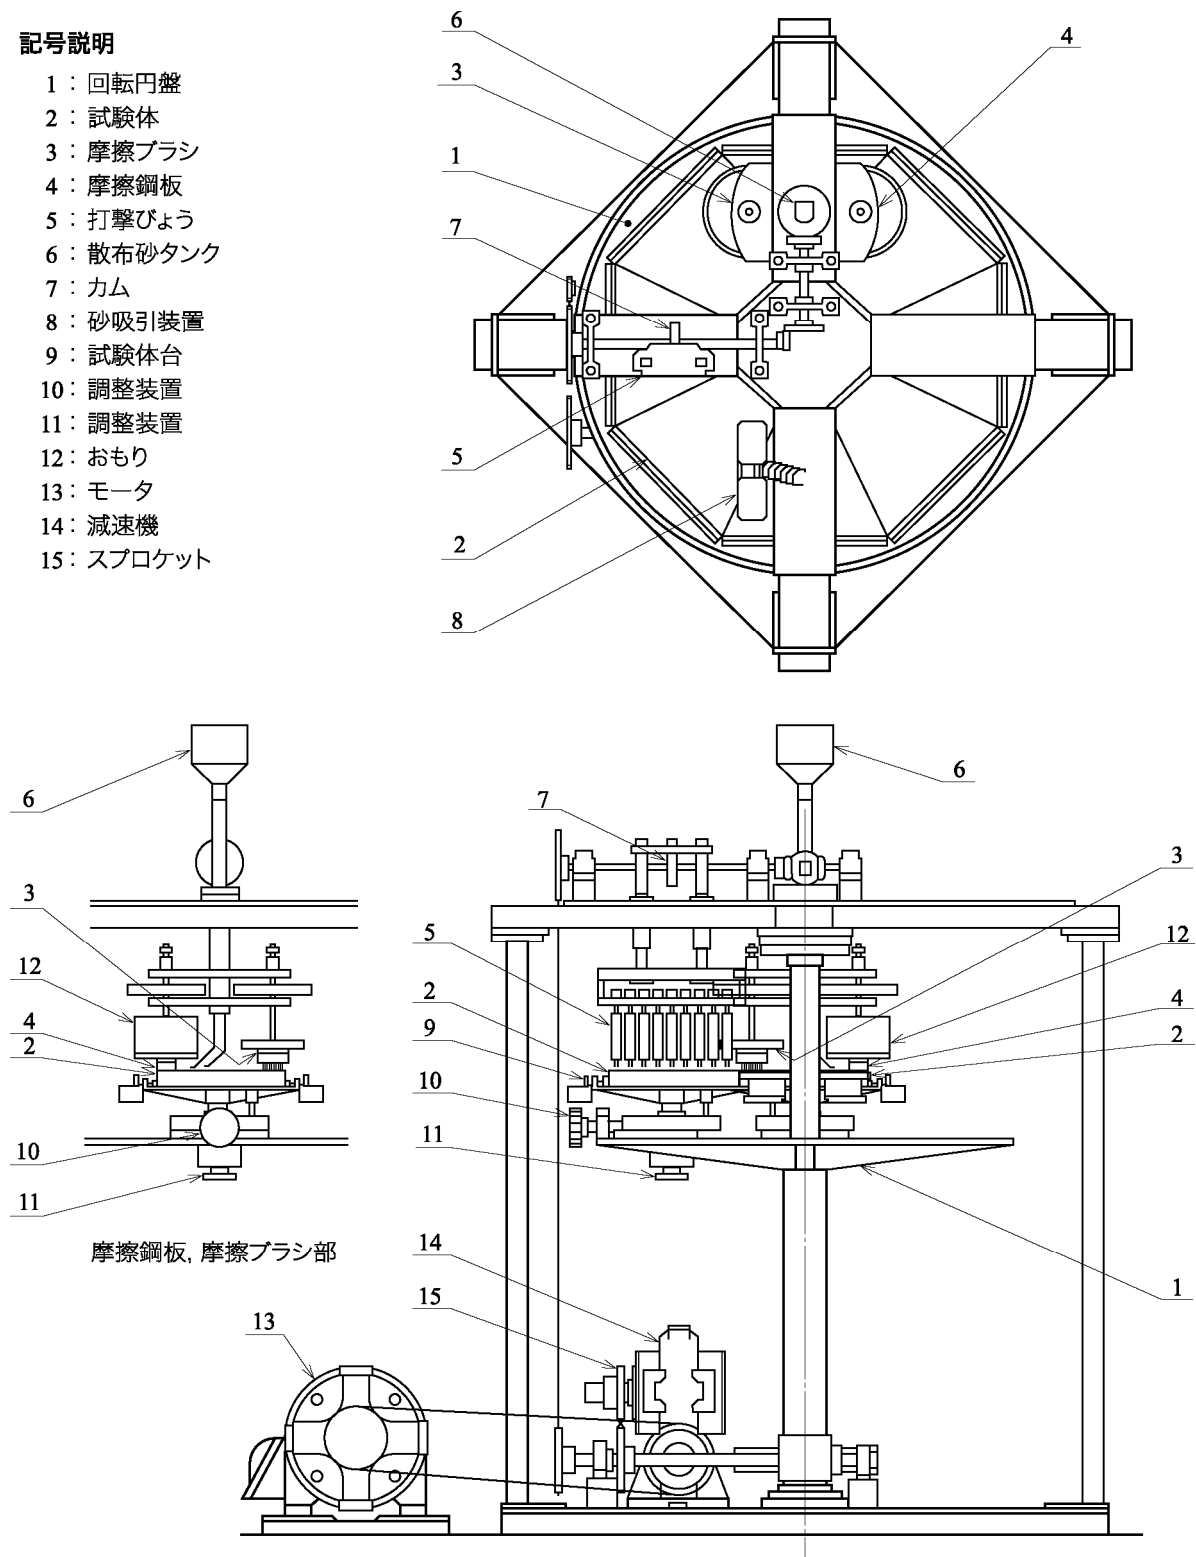


図 12－摩耗試験装置の例

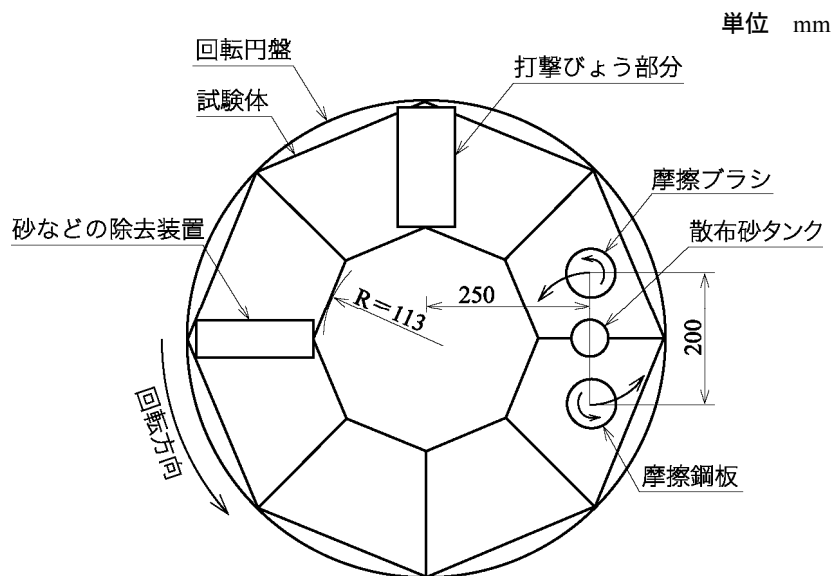


図 13- 摩耗試験装置

- 2) 回転円盤は、8 個の試験体の試験面が同一平面上に水平に取り付け得るものとし、かつ、図 16 の打撃びょうの落下高さを正確に保つように試験体の高さを調節できる装置をもち、また、回転円盤の回転中心を中心とする半径 113 mm の円に試験体の上底が外接するよう試験体を固定させる装置をもつものとする。
- 3) 回転円盤の回転数は、毎分 1 回とする。
- 4) 摩擦鋼板の材質は、JIS G 4053 に規定する SNC631 とし、図 14 に示すように、摩擦面が直径 38 mm の平たんな円形で、摩擦鋼板及び摩擦ブラシを回転装置によって回転円盤が回転すると同時に図 14 に示す軸を中心として毎分 6 回、試験体の試験面上において回転円盤と同方向の回転をするものとする。

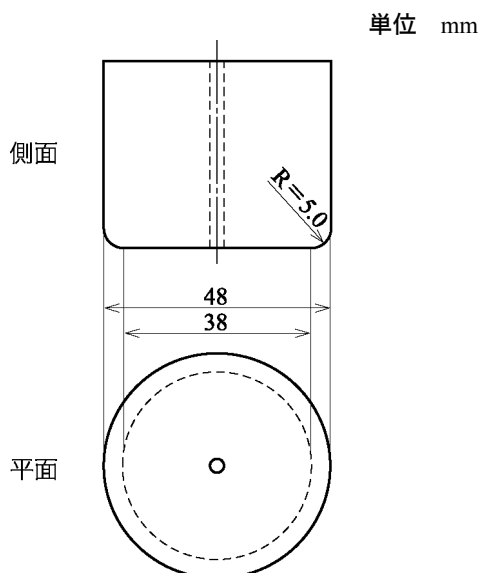


図 14- 摩擦鋼板

- 5) 摩擦ブラシは、図 15 に示すように、直径 50 mm の範囲に 30 孔があり、1 孔 78 本の JIS G 3522 に規定する線径 0.5 mm のピアノ線を長さ 20 mm に密に植え込んだものとし、18.2 a) 4)の摩擦鋼板と同様の回転を、試験体の試験面上で行うものとする。

r_1, r_2, r_3 の円周上の孔は, 重ならないよう位置をずらして配置する。

- 6) 摩擦鋼板及び摩擦ブラシは, 図 13 に示すように, 回転円盤の軸心から 250 mm の距離にある軸を中心として, 摩擦鋼板及び摩擦ブラシを回転装置によって, 回転半径 100 mm で回転円盤の回転方向に毎分 $18\frac{2}{11}$ 回の回転をするものとする。

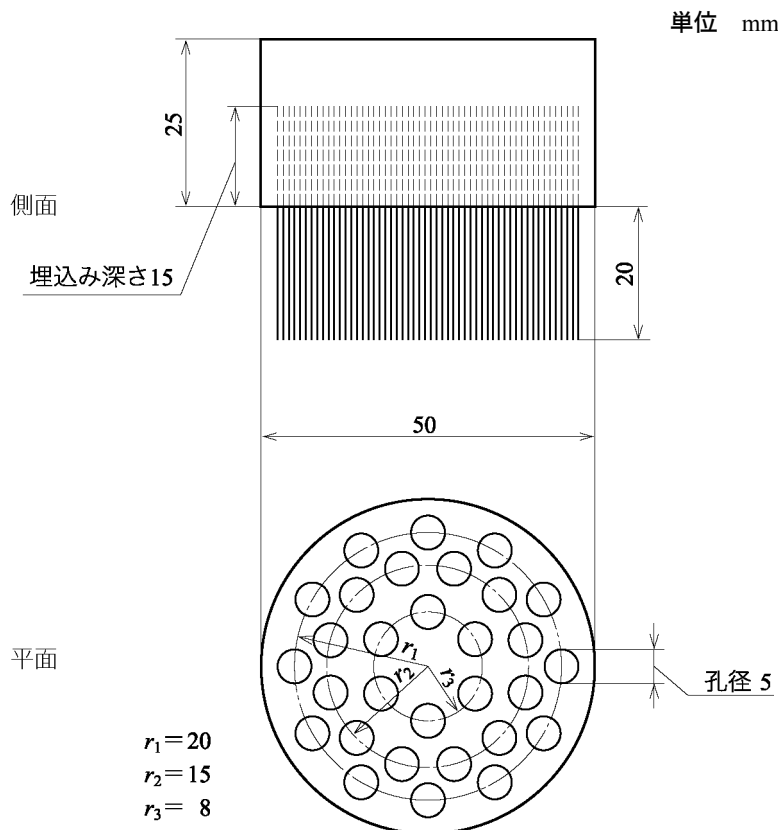


図 15—摩擦ブラシの例

- 7) 打撃びょう部分の材質は, JIS G 4053 に規定する SNC631 とし, 図 16 に示すように, 先端に直径 5 mm, 長さ 5 mm の円形びょう 3 個をもつ直径 21 mm の中空円筒 27 個からなり, 各々の中空円筒の内部には鋼球を詰め, それぞれの鋼球を詰めた中空円筒の質量を $310\text{ g} \pm 15\text{ g}$ に調節する。打撃びょうは, 試験面から 20 mm の高さから毎分 $48\frac{16}{33}$ 回の割合で各試験面に落下し, 回転円盤 10 回転の間に試験面を均等に打撃できるものとする。

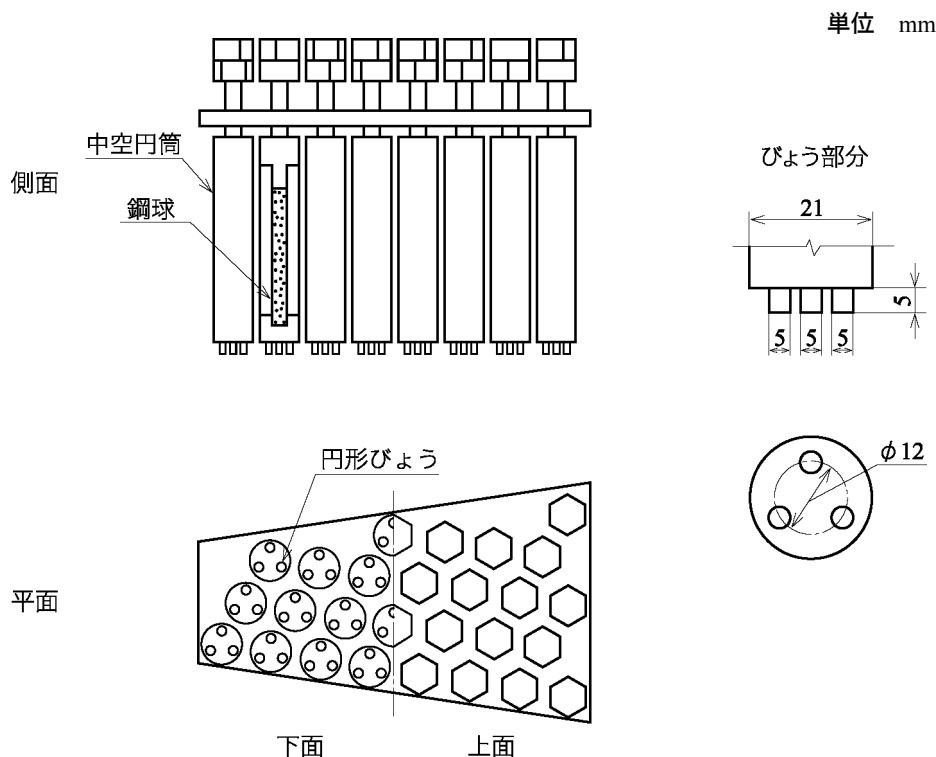


図 16—打撃びょう部分の例

- 8) 散布砂は、密度 $2.6 \text{ g/cm}^3 \sim 2.7 \text{ g/cm}^3$ 、JIS Z 8801-1 に規定する試験用ふるい $600 \mu\text{m}$ を通過し $300 \mu\text{m}$ に止まるもので、乾燥けい砂から雑物を除き去ったものとする。散布装置は、1 分間に約 10 g の割合で散布砂を試験面に一様に散布できるものとする。

- b) 厚さ測定機器 JIS B 7503 に規定する精度が 0.01 mm 以上のダイヤルゲージを用いる。

18.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23 \text{ }^\circ\text{C} \pm 2 \text{ }^\circ\text{C}$ 、湿度 40 %～80 %の試験室で行う。

18.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 試験体の準備 試験体の準備は、次による。

- 1) 試験体は、3)に規定する下地材に試験片を JIS A 5536 に規定するエポキシ樹脂系接着剤を用いて接着し、18.3 に規定する試験室内で 168 時間以上静置する。
- 2) 試験体は、図 17 に示すように、試験片を上底 93 mm、下底 300 mm、高さ 250 mm の台形に切断する。

なお、厚さは、3)に規定する下地材を含めて 10 mm～30 mm とする。

- 3) 下地材は、JIS G 3101 に規定する一般構造用圧延鋼材の鋼板、JIS A 5430 に規定するスレート（ボード）、又は JIS R 5201 の 11.5.1（モルタルの配合）に規定するモルタル配合によって作製したモルタル板（材令 28 日以上）のいずれかとする。

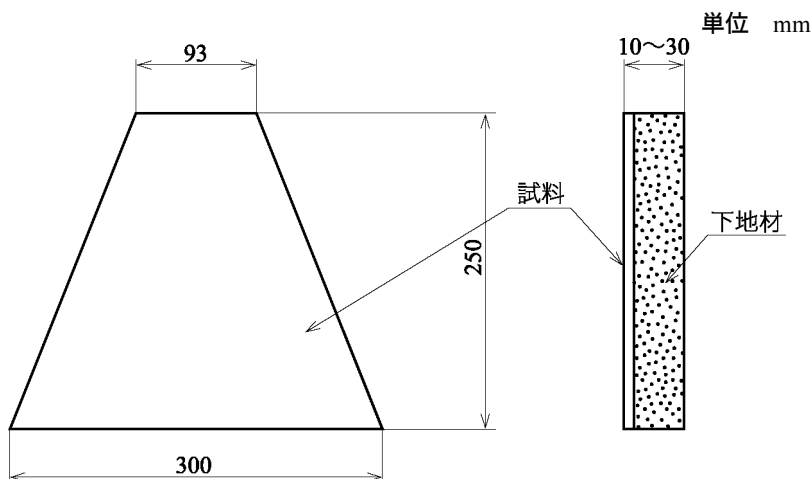


図 17—試験体

- b) 摩耗前の試験体厚さの測定 図 18 に示す試験体の 5 mm 間隔の 39 点を 18.2 b) に規定する厚さ測定機器を用いて試験体の厚さを測定し, その平均値を摩耗前の試験体の厚さ (D_1) とする。

摩耗前の試験体の厚さ (D_1) の平均値は, ミリメートル (mm) 単位で四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。

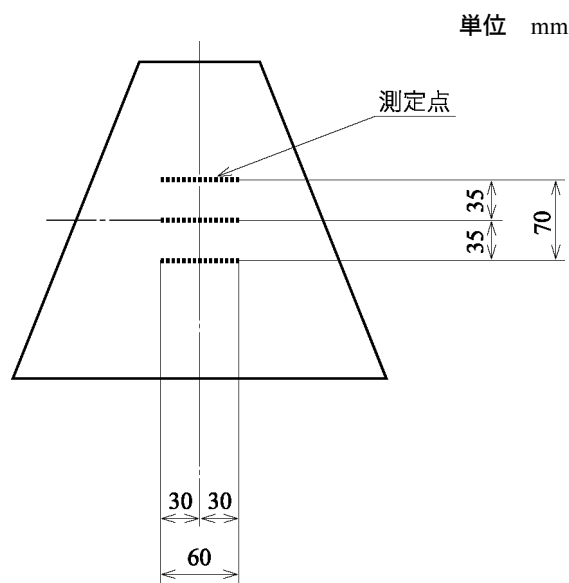


図 18—測定点

- c) 摩耗試験機の駆動 次の条件で摩耗試験装置の回転円盤を 1 000 回転駆動する。
- 1) a) によって準備した試験体を図 13 の回転円盤上の 18.2 a) 2) に規定する位置に, 試験面が水平, かつ, 18.2 a) 7) に規定する打撃びょうの落下高さが 20 mm となるよう堅固に取り付ける。
 - 2) 摩擦鋼板は, 摩擦面に対して 71.5 N の力が加わるようにする。
 - 3) 摩擦ブラシは, 摩擦面に対して 14.7 N の力が加わるようにする。
 - 4) 新しい摩擦ブラシは, この装置で 8 個の JIS A 5430 に規定するスレート (ボード) を試験片としたものに回転円盤を 60 回転数分摩擦させた後, 試験に用いる。
 - 5) 摩擦鋼板及び摩擦ブラシは, 耐摩耗性試験 1 回ごとに新しくする。
 - 6) 打撃びょう先端の直径が 5.5 mm 以上となったものは用いない。

7) 散布砂は, 回転円盤 1 回転ごとに, はけ又は適切な吸引装置を用いて取り除く。

d) 摩耗後の試験体厚さの測定 回転円盤 1 000 回転後, 試験体を回転円盤から取り外し, b)と同様な方法で摩耗後の試験体の厚さ (D_2) を測定する。

18.5 試験結果の計算及び試験結果の報告

18.5.1 試験結果の計算

摩耗量は, 式(6)によって計算する。

$$D=D_1-D_2 \cdots \cdots \cdots (6)$$

ここで, D : 摩耗量 (mm)
 D_1 : 摩耗前の試験体の厚さ (mm)
 D_2 : 摩耗後の試験体の厚さ (mm)

18.5.2 試験結果の報告

耐摩耗性試験の結果は, 各試験体の計算結果を平均して, ミリメートル (mm) 単位で四捨五入によって小数点第 2 位に丸めて記載する。

なお, 1 000 回転に至る前に下地材が露出した場合は, 下地材露出時の回転数を併せて記載し, JIS A 1453 又は JIS K 7204 で実施した場合は, その規格番号を記載する。

19 難燃性試験

19.1 一般事項

この箇条では, 床材を燃焼し, その残炎時間及び炭化長を測定し, 床材の難燃性 (防災性能) の有無を判断するための試験方法を規定する。

19.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は, 次による。

a) 燃焼試験箱 燃焼試験箱は, 図 19 による。

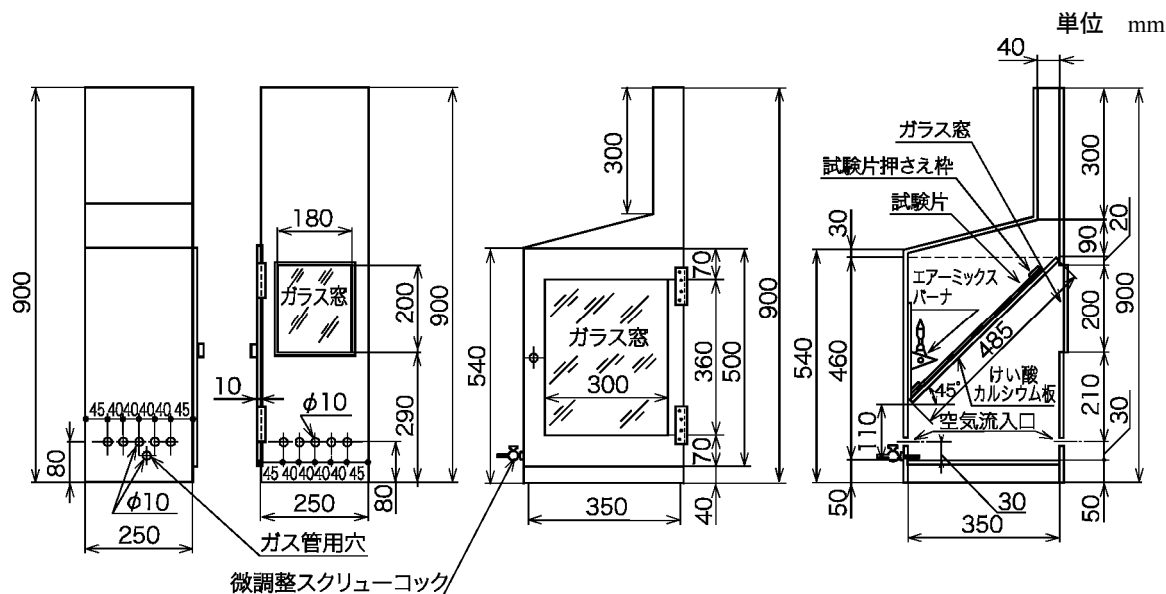


図 19—燃焼試験箱

- b) 試験片押さえ枠及びけい酸カルシウム板 試験片押さえ枠（以下、押さえ枠という。）は、JIS G 4305 に規定する厚さ 2 mm のステンレス鋼製とし、その寸法は、図 20 a) による。けい酸カルシウム板は、JIS A 5430 に規定する厚さ 8 mm とし、その寸法は、図 20 b) とする。
- c) 恒温乾燥器 50 °C±2 °C に調節できるもの
- d) 火源 火源は図 21 によるものとし、燃料は、JIS K 2240 に規定する液化石油ガス 2 種 4 号を用い、ガス圧は 4 kPa とし、炎の長さは 24 mm とする。
- e) シリカゲル JIS Z 0701 に規定する A 形の包装用シリカゲル乾燥剤
- f) ストップウォッチ 0.1 秒の測定精度をもつストップウォッチ
- g) 寸法測定機器 JIS B 7516 に規定する最小目盛が 1 mm の金属製直尺

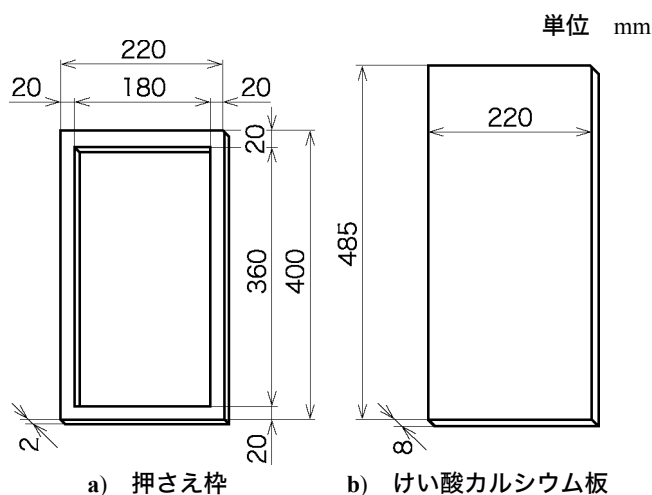


図 20—試験片押さえ枠及びけい酸カルシウム板

単位 mm

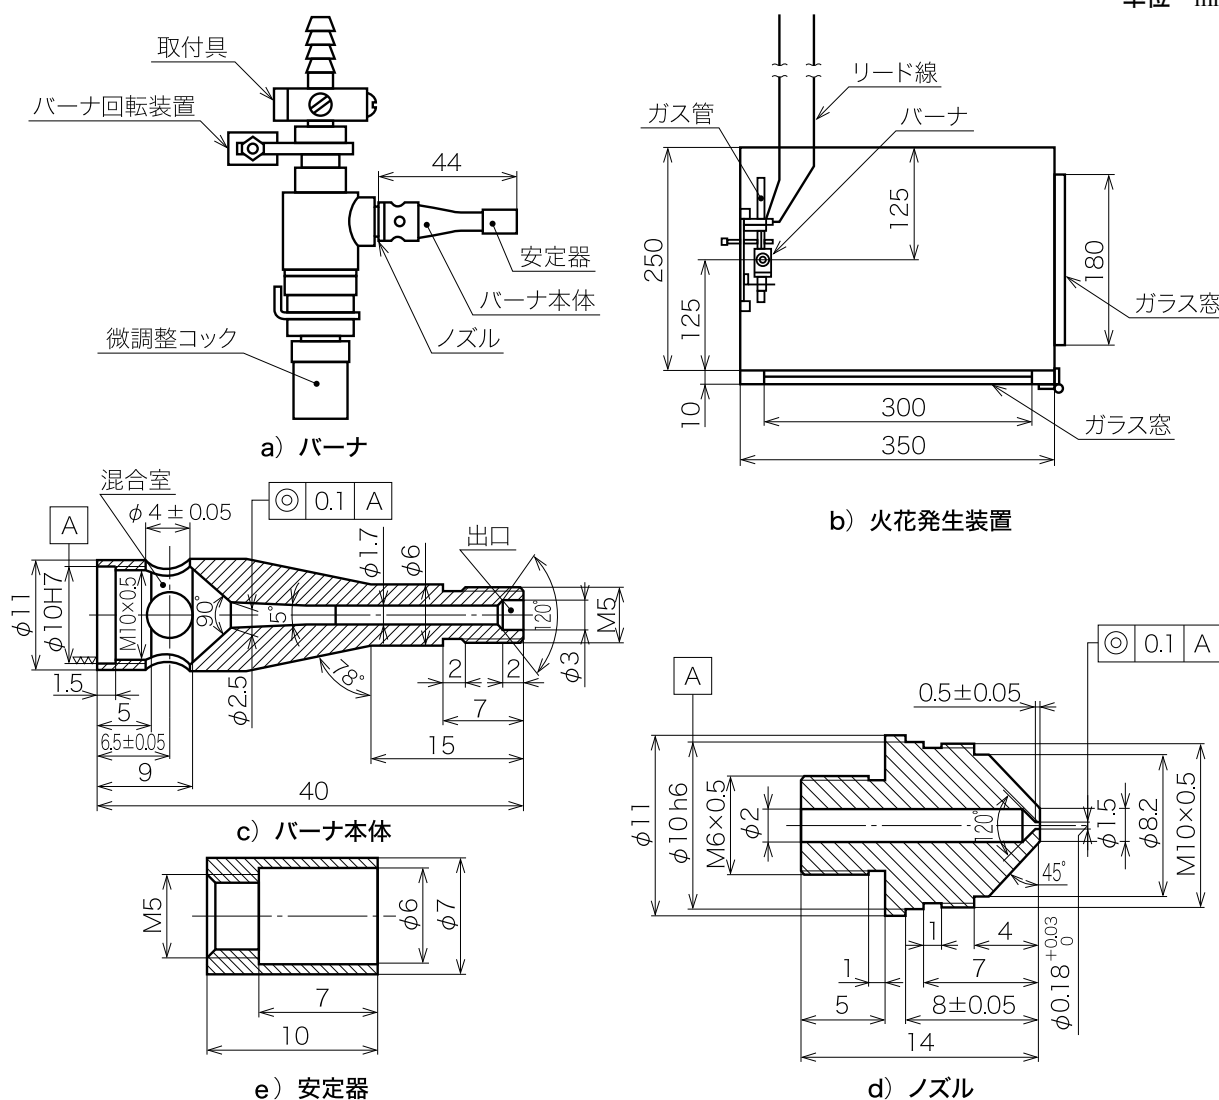


図 21－火源

19.3 試験片の採取及び調整

220 mm×400 mm の大きさの試験片を, 長さ方向及び幅方向にそれぞれ 3 枚採取し, 50 °C±2 °C の恒温乾燥器内に 24 時間以上放置する。次にシリカゲル入りデシケーター内に 2 時間以上放置する。

19.4 試験手順

試験手順は, 次による。

- 試験片の設置** 試験片を 1 枚ずつデシケーターから取り出し, 19.2 b) に規定するけい酸カルシウム板の上に置き, 19.2 b) に規定する押さえ枠で動かないように周囲を押さえ, 19.2 a) に規定する燃焼試験箱に固定する。
- 残炎時間の測定** 水平にした 19.2 d) に規定する火源装置のバーナの先端を試験片の表面から 1 mm 離して置き, 19.2 d) に規定する火源装置のバーナを垂直にし, 炎の長さが垂直にされた状態で 24 mm となるように調節した後, 19.2 d) に規定する火源装置のバーナを水平にして 30 秒間燃焼する。

その後, 19.2 d) に規定する火源装置のバーナを止め, 残炎時間を 19.2 f) に規定するストップウォッチ

チを用いて測定する。測定は、長さ方向及び幅方向それぞれ3枚ずつ行う。

- c) **炭化長の測定** 試験片を、19.2 b)に規定する押さえ枠から外し、炭化長を19.2 g)に規定する寸法測定機器を用いて1 mm単位で測定する。測定は、長さ方向及び幅方向それぞれ3枚ずつ行う。

19.5 試験結果の報告

結果は、次の2項目について、試験片全てについて報告する。

- a) **残炎時間** 長さ方向及び幅方向の残炎時間の測定値を、秒単位で小数点第1位を切り上げて記載する。
b) **炭化長** 長さ方向及び幅方向の炭化長の測定値を、ミリメートル (mm) 単位の整数で記載する。

20 層間剥離強度試験

20.1 一般事項

この箇条では、複数の層からなる床材（複層ビニル床タイル、置敷きビニル床タイル、薄形置敷きビニル床タイル及びビニル床シート）について、二つの層の引張試験を行い、床材の層間剥離強度を試験する方法を規定する。

20.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) **引張試験機** 剥離力に適したロードセルをもち、引張速度 200 mm/min±20 mm/min、又は引張速度 100 mm/min±5 mm/min で、試験片を剥離するときに、図 22 のような剥離方向に引っ張ることができるもの
b) **自動記録計** a)に規定する引張試験機の力及び変位を記録できるもの
c) **オープン** (必要な場合に用いる。) 60 °C±2 °Cに制御できるもの

20.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 23 °C±2 °C、湿度 40 %～70 %の試験室で行う。

20.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) **試験片の剥離** 試験片に、図 22 のように2本の標線を付け、20.2 a)に規定する引張試験機を用いて約 20 mm の位置まで層間を剥がす。このとき、剥離を容易にするために溶剤を使用した場合は、60 °C±2 °Cのオープンに2時間静置し、その後、表 4 の条件で養生を行う。

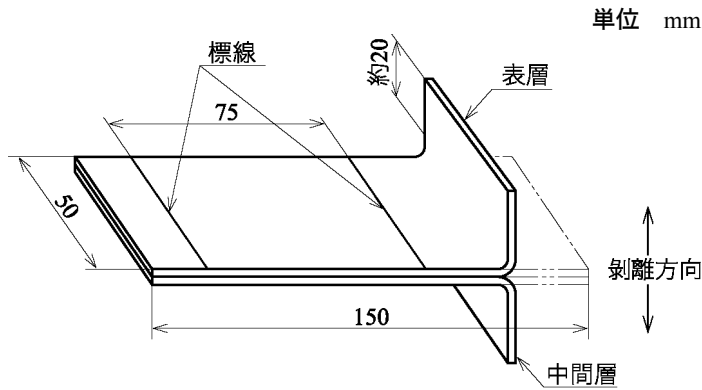


図 22－剥離強度試験片の寸法及び標線の例

- 注²⁾ 層間とは、表層、中間層及び裏打ち層の間で、剥離する最も弱い（脆）弱な箇所をいう。
- b) 平均剥離力 20.2 b)に規定する自動記録計で記録した図 23 に示す剥離力曲線に試験中の標線間 75 mm に相当する部分に線を引き、更にその間を 3 本の線で等間隔に分割し、剥離力曲線との交点をそれぞれ P₁、P₂、P₃、P₄ 及び P₅ とする。交点 P₁～P₅ の剥離力を剥離力曲線から求め、それぞれ p₁ (N)、p₂ (N)、p₃ (N)、p₄ (N) 及び p₅ (N) とする。

平均剥離力 (W) は、式(7)によって計算する。

$$W = \frac{p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5}{5} \dots\dots\dots (7)$$

ここで、 W： 平均剥離力 (N)
p₁： 交点 P₁ の剥離力 (N)
p₂： 交点 P₂ の剥離力 (N)
p₃： 交点 P₃ の剥離力 (N)
p₄： 交点 P₄ の剥離力 (N)
p₅： 交点 P₅ の剥離力 (N)

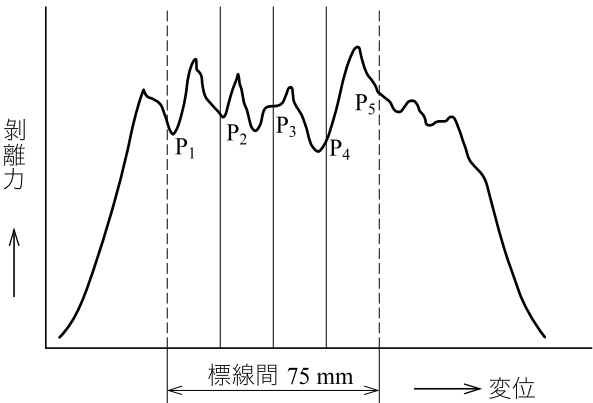


図 23－剥離力曲線の例

20.5 試験結果の計算及び試験結果の報告

20.5.1 試験結果の計算

剥離強度 (F) は、式(8)によって計算する。

$$F = \frac{W}{50} \dots\dots\dots (8)$$

ここで, F : 剥離強度 (N/mm)
 W : 平均剥離力 (N)

20.5.2 試験結果の報告

試験結果の報告は、次による。

- 剥離強度は、引張速度が、200 mm/min 又は 100 mm/min のいずれかを用いたかを、明記する。
- 剥離強度は、長さ方向及び幅方向の試験片について計算し、それぞれの各試験片の計算結果を平均して、N/mm 単位で表し、四捨五入によって整数に丸めて記載する。

21 耐キャスター性試験

21.1 一般事項

この箇条では、床材の上にキャスターを所定の回数軌跡を描かせ、床材の外観変化、損傷などを目視し、床材の耐キャスター性を試験する方法を規定する。

この試験方法には、耐キャスター性試験 A 法及び耐キャスター性試験 B 法がある。

21.2 耐キャスター性試験 A 法

21.2.1 一般事項

耐キャスター性試験 A 法は、A-1 法（荷重 250 N）及び A-2 法（荷重 2 000 N）の 2 方法を規定する。

なお、耐キャスター性試験 A 法は、図 24 に示すようなスウィブル軌跡を描く試験方法である。

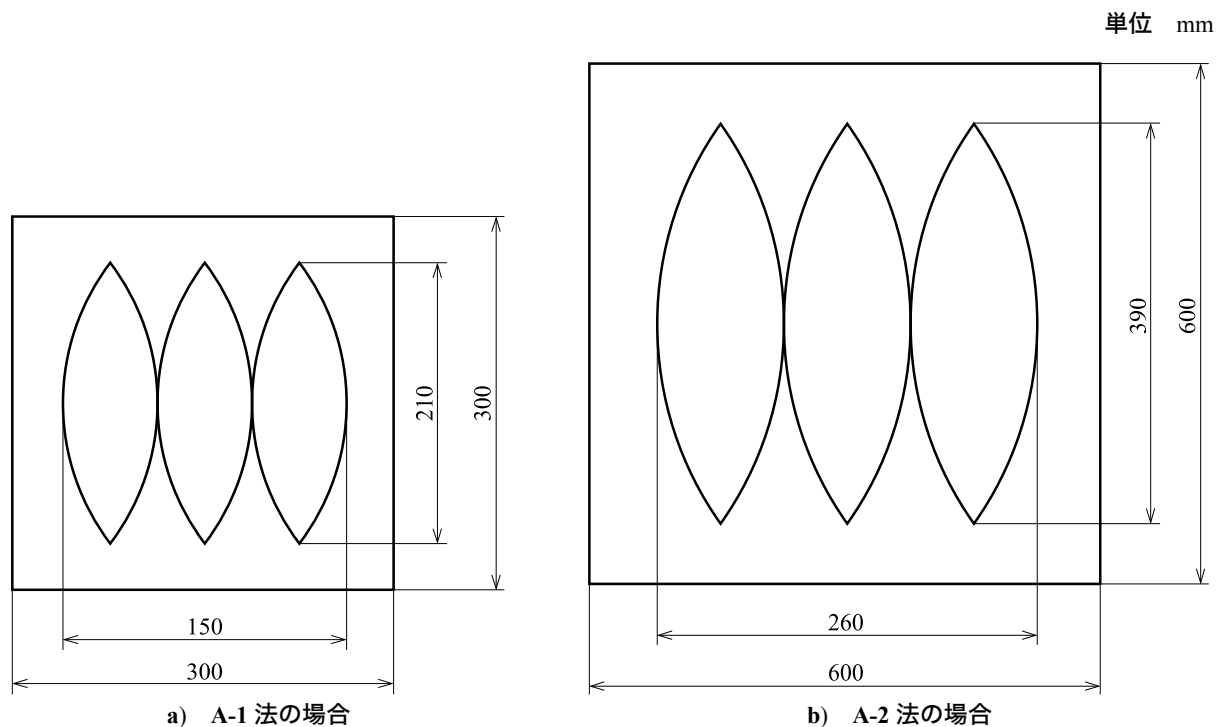


図 24—スウィブル軌跡の例

21.2.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) **耐キャスター性試験装置** 耐キャスター性試験装置は、次による。

- 1) **試験装置の概要** 図 25 に試験装置の概要を示す。

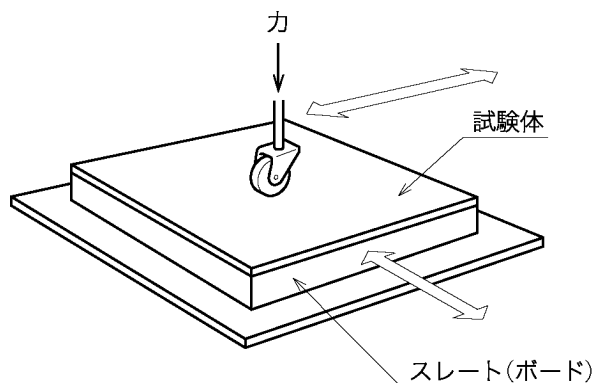


図 25—耐キャスター性試験装置の例

- 2) **試験装置本体** 試験装置本体は、試験体を載せる載台及び載台を直角方向及び平行方向に作動させる駆動装置から構成し、力、ストロークの長さ及びその速度は、次に示す能力をもつものとする。

なお、試験装置本体は、力、ストロークの長さ及びその速度が同一ならば、試験体を載せる載台を平行方向に作動させる駆動装置及びその載台と直角方向に動く旋回式キャスターを作動させる駆動装置の構成でもよい。

- 2.1) **A-1 法** 力は $250\text{ N} \pm 3\text{ N}$ 、直角方向のストロークは $210\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ で、その速度は $23.6\text{ 回/分} \pm 0.8\text{ 回/分}$ 、平行方向のストロークは $150\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ で、その速度は $5.8\text{ 回/分} \pm 0.2\text{ 回/分}$ 、直角方向と平行方向との速度比率は、 4.07 ± 0.03 とする。

- 2.2) **A-2 法** 力は $2\,000\text{ N} \pm 10\text{ N}$ 、直角方向のストロークは $390\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ 、その速度は $7\text{ 回/分} \pm 0.4\text{ 回/分}$ 、平行方向のストロークは $260\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ で、その速度は $1.72\text{ 回/分} \pm 0.1\text{ 回/分}$ 、直角方向と平行方向との速度比率は、 4.07 ± 0.03 とする。

- 3) **旋回式キャスター** 旋回式キャスターの寸法及び材質は、次による。

- 3.1) A-1 法に使用する旋回式キャスターは、外径が $50\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ 、幅が $20\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ のポリアミド（ナイロン）製のもの

- 3.2) A-2 法に使用する旋回式キャスターは、外径が $110\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$ 、幅が $50\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$ のスチール製のもの

- 4) **回数計** 2.1)及び2.2)に規定するストロークの回数を読み取ることができるもの

- b) **時計** 1 秒単位の測定精度をもつもの

21.2.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $40\% \sim 70\%$ の試験室で行う。

なお、受渡当事者間の協定による温度及び湿度が決まっている場合は、その温度及び湿度による。

21.2.4 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 試験片は、**JIS A 5430** に規定する厚さ 10 mm のスレート（ボード）に、床材の製造業者が指定する接着剤を用いて張り付け、床材の製造業者が指定する時間静置する。

なお、床タイルの試験片において継目ができる場合は、その位置は受渡当事者間の協定による。

- b) a)に規定する試験体に、**21.2.2 a) 3)**に規定する旋回式キャスターが、**図 24** のような軌跡を描くように **21.2.2 a) 2)**に規定する試験装置本体を駆動させる。旋回式キャスターの駆動時間は、A-1 法では、8 時間又は受渡当事者間の協定がある場合は、その時間とし、A-2 法では 24 時間又は受渡当事者間の協定がある場合は、その時間とする。

試験体に破壊又は膨れが生じたときはそこで試験を中止し、そのときの旋回式キャスター駆動時間を記録する。

21.3 耐キャスター性試験 B 法

21.3.1 一般事項

耐キャスター性試験 B 法は、**図 26** に示すキャスターの軌跡を描くように試験を行う。


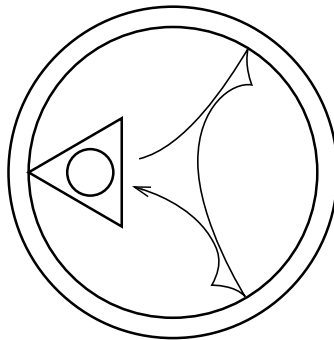


図 26—耐キャスター性試験 B 法のキャスターの軌跡の例

21.3.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) 耐キャスター性試験装置の概要 **図 27** に試験装置の例を示す。

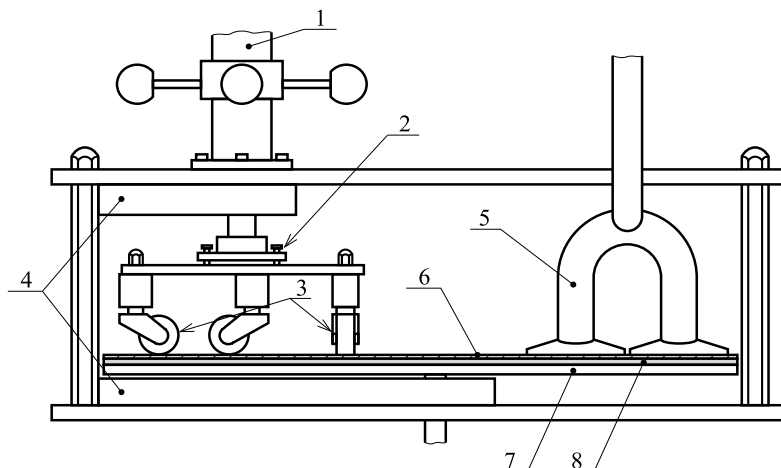

記号説明

- | | |
|-----------|---------------|
| 1: おもり | 5: 吸引装置 |
| 2: 駆動プレート | 6: 試験片 |
| 3: キャスター | 7: 試験台 |
| 4: チェーン | 8: スレート (ボード) |

図 27—耐キャスター性試験装置の例

b) 耐キャスター性試験装置 試験装置は、次の各部からなる。

- 1) 試験台 図 27 の 7 の試験台は、直径 $800\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$ の円形で、駆動装置によって回転し、その回転数は 19 回/分で 3 分間ごとに反転するものとする。
- 2) キャスター部 回転数が 50 回/分の能力をもつ図 27 の 2 の駆動プレートに、取付角度 120° で取り付けた 3 個の旋回式キャスターを装備しているもの。旋回式キャスターの種類は、次による。
 - 2.1) ハードキャスター 外径が $50\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ 、幅が $20\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ のポリアミド (ナイロン) 製のもの
 - 2.2) ソフトキャスター 外径が $50\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ 、幅が $20\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ のポリウレタン製のものなお、旋回式キャスターの種類を選択は、床材の製造業者が選定するか、又は受渡当事者間の協定がある場合は、その協定による。
- 3) おもり 質量は 90 kg とし、3 個の旋回式キャスターに均等に力がかかるもの
- 4) 吸引装置 吸引能力が $25\text{ L/s} \sim 30\text{ L/s}$ のもの
- 5) 回数計 図 26 に示した軌跡の回数を読み取ることができるもの

21.3.3 試験室の温度及び湿度

試験室の温度及び湿度は、21.2.3による。

21.3.4 試験手順


試験手順は、次による。

a) 試験体の作製 耐キャスター性試験 B 法に用いる試験体の作製は、次による。

- 1) 試験片の継目 床タイルの試験片は、図 28 に示すように旋回式キャスターの軌跡で交差する継目を 2 か所以上設ける。床シートの試験片は切断して、図 28 に示すように旋回式キャスターの軌跡に 1 か所以上継目を設ける。

なお、継目は、床材の製造業者が指定する床目地材を使用して一体化する。

単位 mm

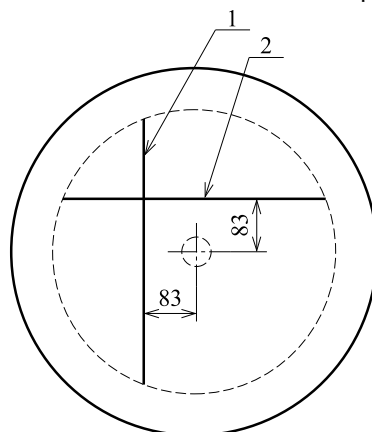

記号説明

- 1 : 床シートの継目及び床タイルの最初の継目
2 : 床タイルの二つ目の継目

図 28—継目の位置の例

- 2) **試験体** 試験片を, JIS A 5430 に規定する厚さ 10 mm のスレート (ボード) に, 床材の製造業者が指定する接着剤で張り付け, 床材の製造業者が指定する時間静置したものを試験体とする。
- b) **耐キャスター性試験 B 法の手順** a)によって作製した試験体を, 21.3.2 b) 1)に規定する試験台に置き, 21.3.2 b) 2)に規定する旋回式キャスターを用いて, 21.3.2 b)に規定する耐キャスター性試験装置によって図 26 に示す軌跡を描かせ, 床材製造業者が指定する所定回数又は受渡当事者間の協定がある場合は, その所定回数繰り返す。

試験片の継目で破壊又は膨れが生じているかを確認する。

なお, 所定回数到達前に試験片の継目で破壊又は膨れが生じたときはそこで試験を中止し, そのときの回数を 21.3.2 b) 5)に規定する回数計を用いて記録する。

21.4 試験結果の報告

試験結果の報告は, 次による。

- a) 耐キャスター性試験 A 法の場合は, A-1 法又は A-2 法の別を明記する。また, 耐キャスター性試験 B 法を用いた場合は, 使用した旋回式キャスターの種類も明記する。
- b) 耐キャスター性試験 A 法は, 21.2.4 b)に規定する時間で異常がない場合は, 異常なしと記載する。異常があった場合には, 試験体の異常な状態 (破壊, 膨れなど) 及び異常が生じたときの旋回式キャスターの駆動時間を記載する。
- c) 耐キャスター性試験 B 法は, 21.3.4 b)に規定する所定回数において異常なしと記載するか, 又は試験体の破壊及び膨れの生じた回数を記載する。

22 柔軟性試験

22.1 一般事項

この箇条では, 床材を通常の温度及び低温環境下で円柱の棒 (マンドレル) に巻き付け, ひび割れの有無を確認することによって床材の柔軟性を試験する方法を規定する。

48

A 1454 : 2022

22.2 測定機器

この試験には、図 29 に示すように、直径が、10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 110 mm 及び 120 mm で幅 60 mm 以上の円筒形マンドレルを水平に固定した装置を用いる。

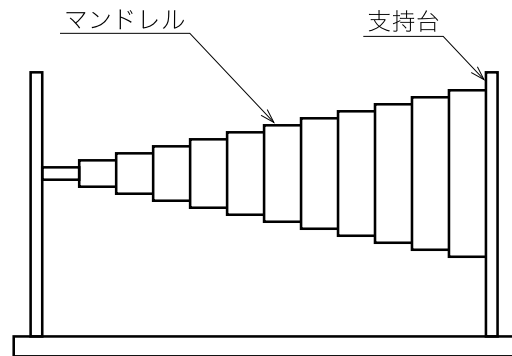


図 29—柔軟性試験装置の例

22.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、及び湿度 40 %～70 %の試験室、並びに温度 $5\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の試験室で行う。

22.4 試験手順

22.4.1 試験片の試験室での静置時間

試験片は、22.3 に規定する試験室で 12 時間以上 静置する。

22.4.2 柔軟性試験の手順

試験手順は、次による。

なお、柔軟性試験は、床材の表面及び裏面、並びに長さ及び幅方向について試験しなければならない。

- 試験片を 22.2 に規定する柔軟性試験装置の直径 120 mm のマンドレルから、直径が 10 mm のマンドレルの順に主軸に対して直角に当て、マンドレルに沿うように約 180° 巻き付け一定時間 (3 秒間～5 秒間) 保持する。
- 巻き付けた試験片にひび割れが発生しない最小のマンドレルの直径を記録する。

22.5 試験結果の報告

試験結果は、試験片の表面及び裏面、並びに長さ及び幅方向にひび割れが発生しない最小のマンドレルの直径及び試験室温度を記載する。

23 電気的特性試験

23.1 一般事項

この箇条では、床材の帯電防止性能、並びに表面及び体積の電気抵抗を測定し、床材の電気的特性を試

験する方法を規定する。

23.2 帯電防止性能試験

23.2.1 測定機器

この試験に用いる測定機器は、JIS A 1455 の 5. (測定装置) による。

23.2.2 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $25\text{ }\%\pm 3\text{ }\%$ の試験室で行う。

23.2.3 試験手順

試験手順は、JIS A 1455 の 8.1 (床材の測定) による。

23.2.4 試験結果の計算及び試験結果の報告

試験結果の計算及び試験結果の報告は、次による。

- a) 試験結果の計算 帯電防止性能評価値は、JIS A 1455 の 9. (性能評価) による。
- b) 試験結果の報告 帯電防止性能評価値の報告は、JIS A 1455 の 9.4 (有効数字) による。

23.3 表面電気抵抗試験

23.3.1 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) 絶縁抵抗計 JIS C 1302 による。
- b) 電極 直径 $60\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ 、質量 $2.0\text{ kg}\pm 0.3\text{ kg}$ で平滑な接触面をもつ金属円柱とする。
- c) 絶縁板 絶縁板の寸法は、試験片の四辺(端部)より 20 mm 以上大きいポリメチルメタクリレート製、ポリエチレンテレフタレート製、シリコン製、ゴム製などのもので、23.4 によって測定したときの体積電気抵抗値が $1\times 10^{13}\text{ }\Omega$ 以上のものとする。
- d) 緩衝板 直径 $60\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ で平滑な接触面をもつ金属製又はゴム製とし、電極と緩衝板との合成抵抗が $10\text{ }\Omega$ 以下のものとする。

23.3.2 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 $25\text{ }\%\pm 3\text{ }\%$ の試験室で行う。

23.3.3 試験手順

試験の手順は、次による。

- a) 試験片の設置 図 30 に示すように、23.3.1 c) に規定する絶縁板の上に試験片の表を測定面として設置する。
- b) 電極及び緩衝板の設置 電極は、試験片の対角線の交点を中心とした直径 150 mm の接線上に、電極間距離が 150 mm となるよう設置する。緩衝板を使用する場合は、試験片の表面と密着するように、電極の下に挟む(図 30 参照)。
- c) 表面電気抵抗値の測定 絶縁抵抗計から、電極間に電圧 500 V を 30 秒間印加し、絶縁抵抗計指示値

を読み取る。測定は、試験片 3 個の長さ方向及び幅方向それぞれ行う。

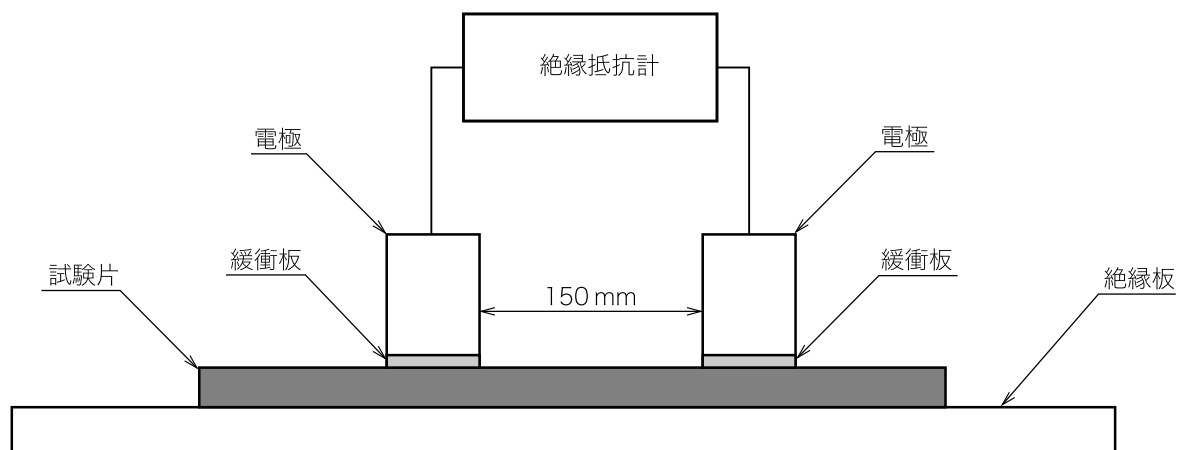


図 30—表面電気抵抗測定の場合

23.3.4 試験結果の計算及び試験結果の報告

- a) 試験結果の計算 表面電気抵抗値の計算は、全ての測定値を平均して算出する。
- b) 試験結果の報告 表面電気抵抗値の報告は、a) によって算出した平均値をオーム (Ω) 単位で四捨五入によって有効数字 2 桁に丸めて記載する。

報告例： 1.5×10^8 オーム (Ω)

23.4 体積電気抵抗試験

23.4.1 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) 絶縁抵抗計 23.3.1 a)に規定する絶縁抵抗計とする。
- b) 電極 23.3.1 b)に規定する電極とする。
- c) 金属板 金属板は、試験片の端部より 100 mm 以上大きく、表面が平滑で厚さが 1 mm～3 mm のものとする。金属板の電気抵抗は、1 Ω 以下の金属板とする。
- d) 緩衝板 23.3.1 d) に規定する緩衝板とする。

23.4.2 試験室の温度及び湿度

この試験の温度及び湿度は、23.3.2 による。

23.4.3 試験手順

- a) 試験片の設置 図 31 に示すように 23.4.1 c)に規定する金属板の上に試験片の表を測定面として設置する。
- b) 電極の設置 試験片の表面中央部と金属板の上に 23.4.1 b)に規定する電極を設置する。

緩衝板を使用する場合は、試験片の表面と密着するように、電極の下に挟む(図 31 参照)。

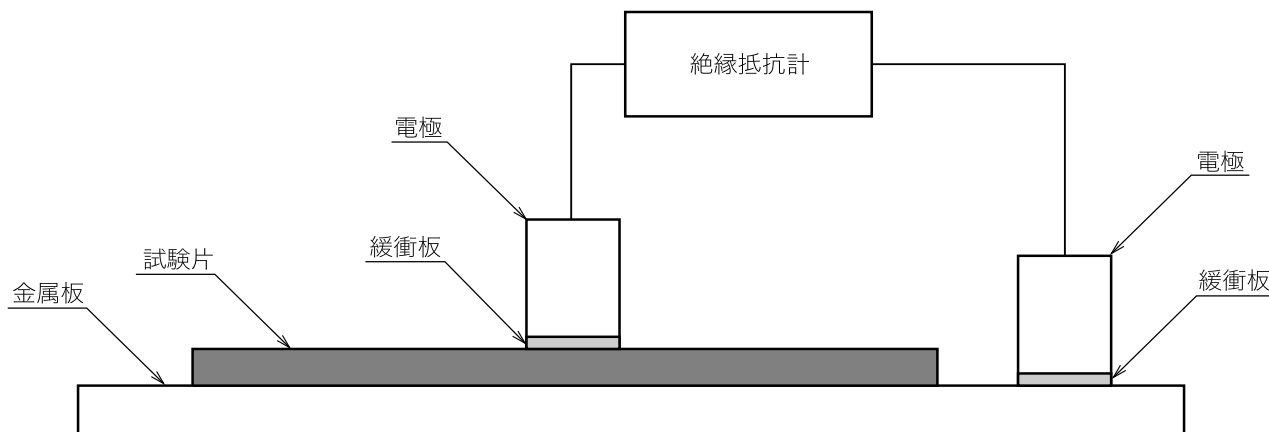


図 31－体積電気抵抗測定の場合

- c) **体積電気抵抗値の測定** 絶縁抵抗計から、電極間に電圧 500 V を 30 秒間印加し、絶縁抵抗計指示値を読み取る。測定は、各試験片について 1 回行う。

23.4.4 試験結果の計算及び試験結果の報告

- a) **試験結果の計算** 体積電気抵抗値の計算は、試験片 3 個の測定値を平均して算出する。
- b) **試験結果の報告** 体積電気抵抗値の報告は、a)によって算出した平均値をオーム (Ω) 単位で四捨五入によって有効数字 2 桁に丸めて記載する。

報告例： 1.5×10^8 オーム (Ω)

24 揮発性有機化合物 (VOC) 試験

24.1 一般事項

この箇条では、床材を JIS A 1901 の 6.2 (チャンバー) によって試験を行い、揮発性有機化合物 (VOC) の放散速度を算出する試験方法を規定する。

24.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、JIS A 1901 の 6.2 (チャンバー) を用いる [JIS A 1901 の附属書 JA [チャンバーの例 (20 L)] 参照]。

24.3 測定環境条件

この試験の測定環境条件は、JIS A 1901 の箇条 7 (試験条件) による。

24.4 試験手順

試験手順は、JIS A 1901 の箇条 9 (チャンバーの準備) ～箇条 12 (分析方法) による。ただし、試験片の準備は、JIS A 1902-1 による。

24.5 放散速度の算出及び試験結果の報告

24.5.1 放散速度の算出

放散速度の算出は、JIS A 1901 の箇条 13 (放散速度の算出及び結果の表現方法) による。

52

A 1454 : 2022

24.5.2 試験結果の報告

試験結果の報告は、JIS A 1901 の箇条 15 (報告書) による。

25 密度

25.1 一般事項

この箇条では、床材の密度を測定する試験方法を規定する。

この試験方法には、密度測定 A 法及び密度測定 B 法がある。

25.2 床材の密度測定 A 法

25.2.1 一般事項

床材の密度を、水中に浸せきして測定する方法について規定する。

25.2.2 測定機器

この試験に用いるはかりは、0.01 g の測定精度をもつものとする。

25.2.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、湿度 40 % ~ 70 % の試験室で行う。

25.2.4 測定手順

測定手順は、次による。

- a) **試験片の質量** 試験片の質量は、はかりを用いて試験片をつ（吊）るしたジグを含む質量を測定し、試験片の初期質量 (m_1) とする。
- b) **試験片の浸せき** 試験片は、ジグでつるした状態のまま、水温 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ の蒸留水又は純水が入ったビーカーに浸せきする。
- c) **浸せきした試験片の質量** 浸せきした試験片の質量 (m_2) は、はかりを用いて測定する。

なお、試験片が水中に完全に沈まないときは、試験片におもりなどを固定して、水中に完全に沈むようにし、はかりを用いておもりなどが付いた試験片の質量 (m_3) を測定する。

25.3 床材の密度測定 B 法

25.3.1 一般事項

床材の密度を、大気中で測定する方法について規定する。

25.3.2 測定機器

この試験に用いる測定機器は、次による。

- a) **はかり** 0.01 g の測定精度をもつもの
- b) **厚さ測定機器** JIS B 7502 に規定する最小目盛が 0.01 mm のマイクロメータ、又は JIS B 7503 に規定する最小目盛が 0.01 mm のダイヤルゲージ を利用した厚さ測定機器

c) 長さ及び幅測定機器 JIS B 7507:2016 に規定する最小目盛が 0.05 mm のノギス

25.3.3 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 23 °C±2 °C、湿度 40 %～70 %の試験室で行う。

25.3.4 測定手順

測定手順は、次による。

a) 試験片の体積 試験片の体積 (V) は、測定した厚さ、長さ及び幅を用いて計算によって求める。

- 1) 試験片の厚さは、厚さ測定機器を用いて測定する。
- 2) 試験片の長さ及び幅は、長さ及び幅測定機器を用いて測定する。

b) 試験片の質量 試験片の質量 (M) は、はかりを用いて測定する。

25.4 試験結果の計算及び試験結果の報告

25.4.1 試験結果の計算

試験結果の計算は、次による。

a) 密度測定 A 法の試験結果の計算 密度 ρ (kg/m³) は、式(9)によって計算する。

$$\rho = \frac{m_1 \times \rho_{\text{H}_2\text{O}}}{m_1 - m_2} \dots\dots\dots (9)$$

ここで、
 ρ : 床材の密度 (kg/m³)
 m_1 : 試験片の初期質量 (g)
 m_2 : 浸せきした試験片の質量 (g)
 $\rho_{\text{H}_2\text{O}}$: 水の密度 (23 °Cの場合, 997.5 kg/m³)

浸せきさせる水より小さい密度をもつ試験片の場合、密度 ρ (kg/m³) は、式(10)によって計算する。
ただし、浸せき時におけるおもりの見掛け上の質量減少 Δm は金属線の一部と考え、上の式の m_2 から差し引く必要がある。

$$\rho = \frac{m_1 \times \rho_{\text{H}_2\text{O}}}{m_1 - (m_3 - \Delta m)} \dots\dots\dots (10)$$

ここで、
 ρ : 床材の密度 (kg/m³)
 m_1 : 試験片の初期質量 (g)
 m_3 : おもりがついた試験片の質量 (g)
 Δm : 水中に浸せきしたおもりの見掛けの質量減少 (g)
 $\rho_{\text{H}_2\text{O}}$: 水の密度 (23 °Cの場合, 997.5 kg/m³)

b) 密度測定 B 法の試験結果の計算 密度 ρ (kg/m³) は、式(11)によって計算する。

$$\rho = \frac{M}{V} \times 10^6 \dots\dots\dots (11)$$

ここで、
 ρ : 床材の密度 (kg/m³)
 M : 試験片の質量 (g)
 V : 試験片の体積 (mm³)

25.4.2 試験結果の報告

試験結果の報告は、次による。

a) 密度は、用いた試験方法が密度測定 A 法によるか、密度測定 B 法によるかを、明記する。

54

A 1454 : 2022

- b) 密度の試験結果は、各試験片の計算結果を平均して、kg/m³ 単位で表し、四捨五入によって有効数字 2 桁に丸めて記載する。

26 抗菌性試験

26.1 一般事項

この箇条では、JIS Z 2801 の箇条 4 (抗菌効果) を用いて、床材の抗菌効果の有無を判断するための試験方法を規定する。

注記 JIS Z 2801 では、抗菌活性値の試験結果が 2.0 以上のとき、抗菌加工製品は抗菌効果があるものと判断する。

26.2 測定機器

この試験に用いる薬品、材料、器具及び装置は、JIS Z 2801 の 5.2 (薬品、材料、器具及び装置) を用いる。

26.3 測定環境条件

この試験の測定環境条件は、JIS Z 2801 の 5.3 (殺菌方法) ～5.5 (細菌の保存) による。

26.4 試験手順

試験手順は、JIS Z 2801 の 5.6 (試験操作) によって、無加工試験片はフィルムから切り取ったものとする。

なお、試験に用いる細菌は、JIS Z 2801 の 5.1 (試験に用いる細菌) による細菌について試験を行うほかは、受渡当事者間の協定がある場合、その協定による。また、試験片に表裏がある場合は、表面への試験を行うものとする。

26.5 試験結果

26.5.1 生菌数の計算

生菌数の計算は、JIS Z 2801 の 5.7 (生菌数の計算) による。

26.5.2 試験結果

試験結果は、JIS Z 2801 の 5.8 (試験結果) a) (試験成立条件の判定) によって有効性を判定し、有効の場合、b) (抗菌活性値の計算) によって算出する。

26.5.3 試験結果の報告

試験結果は、JIS Z 2801 の箇条 6 (試験結果の記録) によって必要事項を記載する。

27 外観

27.1 一般事項

この箇条では、床材を限度見本又は標準見本との比較によって、目視で欠点の有無を確認して、床材の外観を試験する方法を規定する。

27.2 試験室の温度及び湿度

この試験は、温度 3℃～43℃、湿度 30%～90%の室内で行う。

27.3 試験手順

試験手順は、次による。

- a) 床タイル及び床シートの外観は、表 6 の欠点区分 a の欠点項目について、目視によってその有無を判定する。
- b) 表 6 の欠点区分 b の欠点項目については、標準見本又は限度見本と目視によって比較対照し、目立つものの有無を判定する。

ただし、標準見本は、一般的に初回生産時などにおいて標準的な製品サンプルから作製し、定期的に又は必要な場合に見直すことが必要である。

また、限度見本は、生産の機会が増えた段階で、それまでの製品の中から、ばらつきの限度を示すものを選定し、作製する。定期的に見直すことが必要である。なお、汚れ・きず・異物などの混入については、その度合いを管理できる標本も限度見本として扱い、検査に引用してもよい。

27.4 試験結果の報告

試験結果は、表 6 の欠点区分に応じた欠点の種類について、その有無を報告する。欠点があった場合は、その種類を記載する。

表 6—欠点の区分

欠点区分	欠点の種類
a	欠け（裂けた箇所及び切断箇所を含む。）、ひび割れ、折れしわ、穴、剝離
b	光沢及び色調の不ぞろい、汚れ、きず、異物の混入

28 試験報告書

試験報告書には、次の事項を記載する。

- a) この規格番号又は名称
- b) 試験年月日
- c) 試験者名
- d) 試験した床材の名称
- e) 試験した床材の種類又は記号、及び寸法
- f) 試験項目
- g) 試験時の温度（℃）及び／又は湿度（%）
- h) 試験の結果

56

A 1454 : 2022

- i) 試験機関名
- j) 他試験に関して必要な事項

附属書 JA (規定) 滑り片の校正手順

JA.1 一般

17.2 b) 1)に規定するゴムシートは、製造元又は製造時の方向性、表裏によって、滑り性試験の結果に差異が生じることが分かってきた。滑り片に起因する試験結果への影響を取り除くためには、滑り片の校正を行う必要があることから、17.2 b) 1)に規定するゴムシートを用いる場合の校正手順について規定する。

JA.2 使用材料

JA.2.1 校正板

次の a)又は b)のいずれかを選定する。

- a) ステンレス鋼板 JIS G 4305 の表 15 (表面仕上げ) に記載されている、研磨仕上げの種類 No.3 仕上げのもの [JIS R 6010 の表 2 (粗粒の粒度分布) に示されている粒度 P100 又は P120 で研磨して仕上げたもの]
- b) コンポジションビニル床タイル JIS A 5705 の表 1 (ビニル系床材の種類) の種類に記載されているコンポジションビニル床タイル (種類を表す記号 KT) に分類されるもの

JA.2.2 滑り片

17.2 b) 1)に規定するゴムシート

JA.3 校正板の調整

JA.3.1 ステンレス鋼板の場合

- a) 校正板の汚れを除去するために、アルコール (又は、アセトン) を染み込ませたウエスなどで表面を拭き取る。
- b) 乾いたウエスなどで拭き上げ、十分に乾燥していることを確認する。
- c) 温度 23 °C±2 °C, 湿度 40 %~70 %の雰囲気下で 12 時間以上静置する。

JA.3.2 コンポジションタイルの場合

温度 23 °C±2 °C, 湿度 40 %~70 %の雰囲気下で 12 時間以上静置したコンポジションビニル床タイル表面を JIS R 6252 の表 1 (研磨紙の種類) の研削研磨材の粒度による種類 P1 500 の研磨紙で縦横 2 方向にそれぞれ 20 往復ずつ、均一な力で、偏りがないよう研磨し、表面をウエスで拭く。

なお、上記の作業は新しく校正板を作製する場合にだけ行い、2 回目以降は基本的に行う必要はない。

JA.4 滑り片の調整

- a) ゴムロール内側が試験片面に、ロール方向が試験方向になるように滑り片³⁾を切り出し、滑り片台座

に取り付ける。

注³⁾ 一般社団法人日本インテリア協会より入手できる滑り片は、滑り片の試験面が分かるようロール(成型)方向の矢印が裏面に記載されている。

- b) 滑り片の試験面を、JIS R 6252 の表 1 (研磨紙の種類) の研削研磨材の粒度による種類 P40 の研磨紙で表面の光沢がなくなるまで、均一な力で、偏りがないよう研磨する。

なお、この作業は新しく滑り片を作製する場合にだけ行い、2 回目以降は行う必要はない。

- c) 続いて、JIS R 6252 の表 1 (研磨紙の種類) の研削研磨材の粒度による種類 P400 の研磨紙で 2 方向にそれぞれ縦横 20 往復ずつ表面をなら(均)すよう、均一な力で、偏りがないよう研磨し、表面をウエスで拭く。ただし、この作業は、2 回目以降の測定前に必ず行う。

JA.5 測定値の確認

JA.3 で調整した校正板と、JA.4 で準備した滑り片を滑り試験機にセットし、測定を行い、測定値と校正値とを比較する。

a) 測定値が校正値に収まっている場合

- 1) ステンレス鋼板の場合、測定値が校正値 ($CSR=0.93\pm0.05$) に収まっていれば校正完了とする。
- 2) コンポジションビニル床タイルの場合、測定値が校正値 ($CSR=0.84\pm0.05$) に収まっていれば校正完了とする。

b) 測定値が校正値に収まらない場合

- 1) 滑り片を JIS R 6252 の表 1 (研磨紙の種類) の研削研磨材の粒度による種類 P400 の研磨紙で、2 方向にそれぞれ縦横 20 往復ずつ表面をなら(均)すよう、均一な力で、偏りがないよう研磨し、表面をウエスで拭く。
- 2) JA.3 で調整した校正板と、b) 1) で準備した滑り片を用いて JA.5 に従って再測定を行い、その再測定結果を用いて比較する。ただし、再測定を 10 回繰り返しても測定値が校正値に収まらない場合は、滑り片を新しく作製する。

附属書 JB (参考) JIS と対応国際規格との対比表

JIS A 1454		ISO 105-B02:2014, ISO 4892-2:2006, ISO 4918:2016, ISO 10580:2010, ISO 23996:2007, ISO 23999:2018, ISO 24341:2006, ISO 24342:2018, ISO 24343-1:2007, ISO 24343-2:2018, ISO 24343-3:2018, ISO 24344:2008, ISO 24345:2006, ISO 24346:2006, ISO 26987:2008, (MOD)		
a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
1	ISO 105-B02 ISO 4892-2 ISO 4918 ISO 10580 ISO 23996 ISO 23999 ISO 24341 ISO 24342 ISO 24343-1 ISO 24343-2 ISO 24343-3 ISO 24344 ISO 24345 ISO 24346 ISO 26987 1	追加	JIS は、高分子系張り床材の評価を行う者の便宜を考慮し、一つの試験方法としてまとめられている。 ISO は、試験方法ごとに 15 規格に細分化されている。 また、従来から性能試験として要求しており、気候の違い、安全性、使用者及び施工者の要求があることから、次の試験方法を追加した。 ・吸水による長さ及び幅変化試験 ・熱膨張率試験 ・反り試験 ・滑り性試験 ・耐摩耗性試験 ・難燃性試験 ・耐キャスト性試験 A 法 ・電気的特性試験 ・抗菌性試験 ・外観	規格利用者の利便性の観点及び混乱を避けるため、当面 1 規格とすることは維持し、内容の整合性、又は提案を検討する。
2	—	—	—	—
3	ISO 105-B02 4 ISO 4918 ISO 10580 ISO 23996 ISO 23999 ISO 24342 3 ISO 24343-1 2 ISO 24343-2 ISO 24343-3 3 ISO 24344 ISO 24345 ISO 24346 2	追加	ISO にない試験方法を追加したため用語及び定義に追加した。	実質上の差異はなく、 ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
		削除	規定内容から定義が明白な用語を削除した。	
4	—	追加	JIS は、試験方法を一つの試験方法としてまとめ、22 の試験項目を明記した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。

60

A 1454 : 2022

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
5	—	追加	JIS は、試験方法の一つにまとめ、試験片の寸法、試験片の数、試験片の養生時間などを規定する箇条を追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
		変更	湿度条件は、日本の気候条件を考慮して変更した。	
6 6.2	ISO 24342 ISO 24346 5	追加	ISO に規定のない厚さ測定機器として使用しているマイクロメータ（該当する JIS B 7502 を引用）を追加した。 従来から JIS（JIS B 7502, JIS B 7503 及び JIS B 7507）で規定しており規格利用者の利便性向上のため追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
6.3	ISO 24342 7 ISO 24346 6	変更	湿度条件は、日本の気候条件を考慮し変更した。	
6.6	ISO 24342 8 ISO 24346 7	追加 削除	測定に用いるブロックゲージ（該当する JIS B 7506 を引用）を追加した。 辺の直線性は、この試験項目としては、適切でないと判断し削除した。 測定時の圧力については、引用 JIS に規定しており、削除した（内容的には整合）。	
7 7.2	ISO 24342 5	追加	使用する測定機器に JIS（JIS B 7526, JIS B 7524 及び JIS B 7503）を引用することで明確化した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。また、ダイヤルゲージ法での測定実績を ISO に確認する。
7.3	ISO 24342 7	変更	湿度条件は、日本の気候条件を考慮し変更した。	
7.5	ISO 24342 10	追加 削除	測定結果の報告を具体的に規定した。 ダイヤルゲージ法は測定実績がないので削除した。	
8 8.2	ISO 24346 4	追加	ISO に規定のない厚さ測定機器として使用しているマイクロメータ（該当する JIS B 7502 を引用）を追加した。 従来から JIS B 7502 及び JIS B 7503 で規定しており規格利用者の利便性向上のため追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
8.3	ISO 24346 6	変更	温湿度条件は、日本の気候条件を考慮し変更した。	
8.4.1	ISO 24346 7	追加	長さの測定箇所を具体的に規定した（図 6 参照）。	
8.4.2	ISO 24341 6	削除	直線性（蛇行）の測定方法は、この試験項目としては、なじまないと判断し、削除した。また、回転距離計によって巻き戻して測定する方法は、測定の精度に關しての規定内容が、十分ではないと判断し、削除した。	
8.5	ISO 24346 9	追加	測定結果の報告を明確に規定した。	

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
9	ISO 24343-3 8	削除	载荷時間 (10 分) は, 圧子が最大へこみ量で停止する高分子系張り床材があるため, 削除した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
	ISO 24343-3 6	変更	温度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	
10.2.2 10.2.4 10.3.2	ISO 24343-1 4 及び 7 ISO 24343-2 5 及び 8	変更	国内の長年の実績があり, 変更は影響が大きいことから, 力, 载荷時間及び鋼棒の先端の形状を変更した。 使用する測定機器に JIS B 7502 及び JIS B 7503 を引用することで明確化した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
10.2.3 10.3.3	ISO 24343-1 5 ISO 24343-2 6	変更	温湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	
11 11.2	ISO 23999 5	追加	使用する測定機器に JIS B 7507 を引用することで明確化した。また, 恒温機器の寸法を具体的に規定する。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。また, ISO で規定する非接触形光学台座を用いる測定方法を用いた測定実績を ISO に確認する。
11.3	ISO 23999 7	変更	湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	
11.4 a)	ISO 23999 8	変更	試験片の測定箇所を従来の実績から変更した。	
11.4 d)	ISO 23999 8	変更	試験片の加熱後の放冷時間を従来の実績から変更した。	
11.5.2	ISO 23999 10	追加	測定結果に使用した測定機器を明記する規定を追加した。また, 試験結果の表示を明確化した。	
		削除	反りの測定を, 従来の実績より接着剤を用いて施工する床材については必要ないと判断し削除した。 寸法測定では, 非接触形光学台座を用いる測定方法は, 測定実績がないため削除した。	
12	—	追加	施工後に使用される製品の品質において, 品質管理上重要な試験方法と判断して追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
13	—	追加	施工後に使用される製品の品質において, 重要な試験方法と判断して追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
14	—	追加	施工後に使用される製品の品質において, 品質管理上重要な試験方法と判断して追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。

62

A 1454 : 2022

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
15 15.2.1	ISO 26987 3	追加	滴下した液体汚染物質を染み込ますろ紙を追加した。 使用するメスピペット, 円形ろ紙についての JIS (JIS R 3505 及び JIS P 3801) を引用した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
15.2.2	ISO 26987 AnnexA	変更	汚染物質として主要なものだけを規定し, その他は, 汚染物質は, 使用者によって大きく異なるため“受渡当事者間の協定による。”と変更した。	
15.2.3	ISO 26987 3	変更	これまでの実績から安定していることから照度を変更した。	
15.2.4 15.2.5 15.2.6	ISO 26987 8	追加	汚染性の測定方法使用する機器に変退色用グレースケール, 光沢度計, 測色計を追加した (JIS L 0804 及び JIS Z 8741)。	
15.3	ISO 26987 5	変更	湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	
15.4 b)	ISO 26987 4	追加	使用する繊維強化セメント板の JIS A 5430 を引用した。	
15.4 e)	ISO 26987 6	追加	試験検討の結果から適正な測定値を得られる試験方法として, 試験片の中央に置いたろ紙に汚染物質を 2.0 mL 滴下し, ガラス製の時計皿で覆うことを規定した。	
15.4 f)	ISO 26987 6	変更	汚染時間は, これまでの実績から問題がないと考えられるため, 変更した。	
15.4 h)	ISO 26987 7	変更	汚染度合いを定量的に評価するため, 変退色用グレースケールを用いた目視による方法, 光沢度計による方法, 測色計による方法とした。	
15.5	ISO 26987 8	変更	変化の度合いについて定量化し, 色票の号数, 光沢度差, 反射率差にて表した。 試験結果の報告に関する ISO の表現は誤解を招くおそれがあるため表現方法を変更した	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
16	ISO 4892-2 4 ISO 105-B02 ISO 4892-2 8	追加 変更	JIS K 7350-2 を引用し, 規定した (技術的差異はない)。 従来から実績があり, また, 品質管理及び製品開発を行う上で必要と思われるグレースケール法を規定として追加した。	
17	—	追加	消費者の安全上からの要求があり, 品質管理上で重要な試験方法なので追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
18	—	追加	耐久性の観点から使用者からの要求があり, 品質管理上で重要な試験方法なので追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
19	—	追加	防火の観点から使用者及び消防法上の要求があり, 品質管理及び製品開発を行う上で重要な試験方法なので追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
20 20.2 a)	ISO 24345 7	変更	従来から実績のある剥離速度 200 mm/min を追加し, ISO で規定する 100 mm/min との, いずれかを選択するようにした。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
20.3	ISO 24345 6	変更	湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
20.4 a)	ISO 24345 5	追加	試験片を剥離する長さを約 20 mm と具体的に規定した。	
20.5.2	ISO 24345 10	追加	試験に用いた引張速度を明記する規定を追加した。	
21.2	—	追加	高荷重性試験は, 従来から品質管理及び製品開発を行う上で重要な試験方法なので A 法として追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
21.3	ISO 4918 5, 7 及び 9	一致	— (JIS の B 法は, ISO に一致)	—
	ISO 4918 8	変更	湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
22 22.2	ISO 24344 4	変更	従来からの実績に基づき, 柔軟性測定用マンドレルの直径を 10 mm から 120 mm までの 12 種類に変更した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
22.3	ISO 24344 6	変更	湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	
		追加	冬季施工時の品質性能を評価するため試験室の温度 5 °C±2 °C を追加した。	
22.4.1	ISO 24344 7	変更	試験室の温度条件及び試験片の試験室での静置時間については, 性能への影響度を試験し, また, これまでの実績から判断し, 使用者の利便性を考慮して変更した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
		削除	たわみ性の試験は従来実績から品質性能として問題になったことがなく, 柔軟性の性能評価で十分であること, 及び使用段階での品質に影響する性能項目ではないため削除した。	
23	—	追加	安全上必要であり, 品質管理上重要な試験方法なので追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
24	ISO 10580 9	変更	試料負荷率は, 日本で普及している 20 L チャンバーを考慮し, 適正と判断し変更した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
25 25.2.4 c)	ISO 23996 6	変更	密度測定 A 法で, 試験片が水中に浸せきしない試験片の測定が可能とするため及び品質上の問題がないため, 並びにそのことに伴い手順及び結果の計算方法を変更した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
25.3.2 b)	ISO 23996 7	追加	ISO に規定のない厚さ測定機器として使用しているマイクロメータ (該当する JIS B 7502 を引用) を追加した。 従来から JIS B 7502 及び JIS B 7503 で規定しており規格利用者の利便性向上のため追加した。	
25.3.3	ISO 23996 5	変更	湿度条件は, 日本の気候条件を考慮し変更した。	

64

A 1454 : 2022

a) JIS の箇条番号	b) 対応国際規格の対応する箇条番号	c) 箇条ごとの評価	d) JIS と対応国際規格との技術的差異の内容及び理由	e) JIS と対応国際規格との技術的差異に対する今後の対策
25.4.1 a)	ISO 23996 6 及び 7	変更	密度測定 A 法で、試験片が水中に浸せきしない試験片の測定が可能とするため及び品質上の問題がないため、並びにそのことに伴い手順及び結果の計算方法を変更した。	
25.4.2	ISO 23996 8	変更	試験結果の報告を明確化した。	
26	—	追加	日本の気候条件及び使用者からの要求があり、品質管理上で重要な試験方法なので追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
27	—	追加	使用者の要求があり、施工上の仕上がり不具合となるおそれがあり、品質管理上で重要な試験方法なので追加した。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
28	ISO 105-B02 10 ISO 4892-2 8 ISO 4918 12 ISO 10580 14 ISO 23996 8 ISO 23999 10 ISO 24341 9 ISO 24342 ISO 24343-1 ISO 24343-2 ISO 24343-3 10 ISO 24344 9 ISO 24345 ISO 24346 10 ISO 26987 8	追加	高分子系張り床材の評価を行う者の便宜を考慮して、試験報告書の項目を一つの箇条にまとめた。	ISO の見直しのときに改正提案を検討する。
附属書 JA	—	追加	規格利用者の利便性及び試験の精度向上のため、滑り性試験に使用する滑り片の校正手順について規定した。	—

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を, 次を示す。

- 一致: 技術的差異がない。
- 削除: 対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
- 追加: 対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
- 変更: 対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。

注記 2 **JIS** と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を, 次を示す。

- MOD: 対応国際規格を修正している。

附属書 JC
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
5.2.1 試料の採取	a) 図 1 の試料採取位置から上下の記述を削除	5.2.1 試料の採取	a) 図 1 の試料採取位置に上下の記述あり	試験片は上下の区別がないため削除した。
5.2.2 試験片の採取 c)	床タイルの試験片採取に際し、製品全形から所定の試験片寸法が採取できない場合について規定。	5.2.2 試験片の採取 c)	—	実態として生じるので明確化した。
表 2	耐光性試験の寸法： <u>75×50</u> 滑り性試験の寸法： <u>300×200</u> 耐摩耗性試験の寸法： <u>250×300</u> 難燃性試験の寸法：220×400 <u>及び 400×220</u> 層間剝離強度試験を追加 耐キャスト性試験の寸法 A-1 法： <u>250×300～350×350</u> A-2 法： <u>600×600～700×700</u> B 法： <u>直径 750 以上</u> 柔軟性試験の数量： <u>48 及び 48</u> 揮発性有機化合物試験の寸法： <u>165×165</u>	表 2	耐光性試験の寸法： <u>50×75</u> 滑り性試験の寸法： <u>製品全形</u> 耐摩耗性試験の寸法： <u>製品全形</u> 難燃性試験の寸法：220×400 — 耐キャスト性試験の寸法 A-1 法： <u>製品全形</u> A-2 法： <u>製品全形</u> B 法： <u>製品全形</u> 柔軟性試験の数量： <u>24 及び 24</u> 揮発性有機化合物試験の寸法： <u>製品全形</u>	試験片の寸法及び数量について試験方法の規定と整合していない部分を訂正するとともに、寸法の数値が規定されているものは明確化のために製品全形から数値を記載した。
表 3	耐光性の寸法： <u>75×50</u> 滑り性試験の寸法： <u>300×200</u> 難燃性試験の寸法：220×400 <u>及び 400×220</u> 層間剝離強度試験の寸法： <u>50×150 及び 150×50</u> 柔軟性試験の数量： <u>48 及び 48</u>	表 3	耐光性の寸法： <u>50×75</u> 滑り性試験の寸法： <u>200×300</u> 難燃性試験の寸法： <u>220×400</u> 層間剝離強度試験の寸法： <u>50×150</u> 柔軟性試験の数量： <u>24 及び 24</u>	

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
5.2.3 試験 片の養生 表 4	床タイルの寸法・直角度の湿度： <u>40 %～70 %</u> へこみ試験の温度：23 ℃±2 ℃ へこみ試験の湿度：40 %～70 % へこみ試験の時間： <u>2 時間以上</u> 残留へこみ試験・加熱による長さ及び幅変化試験・吸水による長さ及び幅変化試験・耐汚染性試験・耐光性試験・滑り性試験の湿度： <u>40 %～70 %</u> 層間剝離強度試験・耐キャスター性試験の湿度： <u>40 %～70 %</u> 密度： <u>40 %～70 %</u>	5.2.3 試験 片の養生 表 4	床タイルの寸法・直角度の湿度： <u>(50±10) %</u> へこみ試験の温度：23±2 ℃及び <u>45±2 ℃</u> へこみ試験の湿度： <u>(50±10) %</u> へこみ試験の時間： <u>12 時間以上</u> 残留へこみ試験・加熱による長さ及び幅変化試験・吸水による長さ及び幅変化試験・耐汚染性試験・耐光性試験・滑り性試験の湿度： <u>(50±10) %</u> 層間剝離強度試験・耐キャスター性試験の湿度： <u>(50±10) %</u> 密度： <u>(50±10) %</u>	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。 へこみ試験の養生温度 45±2 ℃はへこみ試験 B 法について適用され、9.3.4 a)に養生温度の記述があるため、削除した。 へこみ試験の養生時間については短縮できることを確認したため。
5.3 試験盤 表 5	JIS R 3202 に規定する <u>厚さの呼び 6 ミリ以上</u> のもの	5.3 試験盤 表 5	JIS R 3202 に規定する <u>厚さ 6 mm 以上</u> のもの	JIS R 3202 の規定と整合をとった。
6 床タイル の寸法	図 3 b) 測定箇所を縦及び横の両辺から <u>約 10 mm</u> 内側に入った箇所に規定	6 床タイル の寸法	図 3 b) 測定箇所を縦及び横の両辺から <u>10 mm</u> 内側に入った箇所に規定	図 3 b) 本文の測定箇所と整合をとった。
6.3	試験室の湿度 <u>40 %～70 %</u>	6.3	試験室の湿度 <u>(50±10) %</u>	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。
6.4～6.6	a) 試験片の数量を 3 個に規定	6.4～6.6	a) 試験片の数量を 3 個 <u>以上</u> に規定	表 2 の試験片の数量と整合をとった。
7 床タイル の直角度		7 床タイル の直角度		温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。
7.3	試験室の湿度 <u>40 %～70 %</u>	7.3	試験室の湿度 <u>(50±10) %</u>	
9 へこみ試験		9 へこみ試験		
9.3.3	試験室の湿度 <u>40 %～70 %</u>	9.3.3	試験室の湿度 <u>(50±10) %</u>	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
10.2 , 10.3 残留へこみ 試験 A 法, B 法 10.2.3, 10.3.3	試験室の湿度 <u>40 %～70 %</u>	10.2 , 10.3 残留へこみ 試験 A 法, B 法 10.2.3, 10.3.3	試験室の湿度 <u>(50±10) %</u>	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。
10.2.4, 10.3.4	<u>載荷前</u> の厚さ及び <u>載荷後</u> の厚さを測定する	10.2.4, 10.3.4	<u>試験前</u> の厚さ及び <u>試験後</u> の厚さを測定する	試験は, 載荷後の厚み測定までを含むため修正した。
10.4 試験 結果の計算 及び試験結果の報告 a)	t_0 : <u>載荷前</u> の厚さ, t_1 : <u>載荷後</u> の厚さ	10.4 試験 結果の計算 及び試験結果の報告	t_0 : <u>試験前</u> の厚さ, t_1 : <u>試験後</u> の厚さ	試験は, 載荷後の厚み測定までを含むため修正した。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
11 加熱による長さ及び幅変化試験		11 加熱による長さ及び幅変化試験		
11.3	試験室の湿度 40 %～70 %	11.3	試験室の湿度 (50±10) %	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。 本文の測定箇所と整合をとった。
図 9	測定箇所を縦及び横の両辺から約 10 mm 内側に入った箇所に規定	図 9	測定箇所を縦及び横の両辺から 10 mm 内側に入った箇所に規定	
11.4 e)	加熱後の寸法測定は、加熱前の寸法測定と同じ寸法測定機器を用いることを規定	11.4 e)	加熱後の寸法測定は、11.2 a) に規定する寸法測定機器を用いることを規定	加熱前と加熱後の測定は同じ寸法測定機器を用いることを明確化するため修正した。
11.4	削除	11.4 f)	加熱後の長さ及び幅変化量の測定において変化量の計算方法について規定	変化量は、試験結果の計算に用いられず JIS A 5705 の規格値にもないため削除した。
11.5.2 b)	測定箇所の記述を簡潔に記載	11.5.2 b) 及び c)	測定箇所を詳細に記載	b)及び c)をまとめて b)とし、測定箇所は 6.5 a) 及び 11.4 a) 2) に詳細な記載があるため簡潔にした。
c)	各試験片の測定箇所を記載	d)	各試験片の測定箇所の記載なし	d)を削除して c)とし、各試験片の測定箇所を追加した。

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
12 吸水による長さ及び幅変化試験 12.3	試験室の湿度 40 %～70 %	12 吸水による長さ及び幅変化試験 12.3	試験室の湿度 (50±10) %	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。 吸水前と吸水後の測定は同じ寸法測定機器を用いるため修正した。 変化量は、試験結果の計算に用いられず JIS A 5705 の規定値にもないため削除した。 b)及び c)をまとめて b)とし、測定箇所は 6.5 a) 及び 11.4 a) 2) に詳細な記載があるため簡潔にした。 d)を削除して c)とし、各試験片の測定箇所を追加した。
12.4 d)	吸水後の寸法測定は、吸水前の寸法測定と同じ寸法測定機器を用いる旨を規定 削除	12.4 d)	加熱後の寸法測定は、12.2 a) に規定する寸法測定機器を用いることを規定 e) 吸水後の長さ及び幅変化量の測定において変化量の計算方法について規定	
12.5.2 b)	測定箇所の記述を簡潔に記載	b) 及び c)	測定箇所を詳細に記載 各試験片の測定箇所の記載なし	
c)	各試験片の測定箇所を記載	d)		
13 熱膨張率 13.4 b)	試験室の湿度 40 %～70 %	13 熱膨張率試験 13.4 b)	試験室の湿度 (50±10) %	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。
14 反り試験 14.3,14.4 a)	試験室の湿度 40 %～70 %	14 反り試験 14.3	試験室の湿度 (50±10) %	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。 報告する測定値の温度を明確化した。
14.5	温度 23 ℃及び温度 5 ℃の反り量を報告することを規定		温度の規定なし	

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
15 耐汚染性試験		15 耐汚染性試験		
15.2.1	JIS R 3505 に規定するメスピペット及び全量ピペット JIS P 3801 に規定する 5 種 C の円形ろ紙	15.2	2 mL 標線入りピペットを規定 —	滴下量を測定できるように変更した。 汚染物質が時計皿まで広がらないよう,ろ紙を用いることとした。 塩酸の種類を明確化した。
15.2.2 b)	塩酸 (特級)	b)	塩酸	
15.2.4	変退色用グレースケール JIS L 0804 に規定するもの	15.2.4	—	定量的に評価できるよう機器を追加した。
15.2.5	光沢度計 JIS Z 8741 に規定する…		—	
15.2.6	測色計 波長 400 nm…		—	
15.3	試験室の湿度 40 %～70 %に規定		試験室の湿度 (50±10) %	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。
15.4 e)	汚染物質をろ紙に 2.0 mL 滴下すること及び汚染物質が時計皿まで広がる場合は滴下量を 1.5 mL まで減らせる旨を規定。 セメントペーストは直径 50 mm 程度塗り広げることを規定		汚染物質は 2 mL 滴下することを規定 —	汚染物質が時計皿まで広がらないよう,ろ紙を用いることと滴下量及び塗布量について明確化した。
h)	汚染性の評価方法として,目視による方法,光沢度計による方法及び測色計による方法を追加		—	汚染性の評価方法について明確化した。
15.5	汚染物質の滴下量又は塗布量を記録することを規定		—	明確化するため追記した。
a)～c)	試験結果の報告として,目視による方法はグレースケール色票の号数を記載し,光沢度計による方法は光沢度差を記載し,及び測色計による方法は最大反射率差を記載することを規定		結果の報告として,影響がない場合は,影響なしと記載し,影響があった場合は,その状態を記載すると規定	評価結果を定量的に判断できるよう明確化した。

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
16 耐光性 試験 16.2.4 b)	変退色用グレースケールの色票 (号) を比較し評価する旨規定	16 耐光性 試験 16.2.4 b)	変退色用グレースケールの等級と比較し評価する旨規定	JIS L 0804 の表記と整合をとった。
17 滑り性 試験 17.3	試験室の湿度 40 %～70 %	17 滑り性 試験 17.3	試験室の湿度 (50±10) %	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。
18 耐摩耗 性試験 図 12,図 13 図 14 8) 18.4 b)及び d) 図 18	散布砂タンクの位置を修正 軸の中心を追加した。 密度 2.6 g/cm ³ ～2.7 g/cm ³ , 乾燥けい砂 摩耗前の厚さ及び摩耗後の厚さを測定することを規定 測定点の位置を, 高さの中心線とその両側 35 mm の線で表示	18 耐摩耗 性試験 図 12,図 13 図 13 8) b)及び d) 図 17	散布砂タンクの位置が誤り 軸の中心の記載なし 密度 2.65 g/cm ³ ～2.75 g/cm ³ , 乾燥天然 けい砂 試験前の厚さ及び試験後の厚さを測定することを規定 測定点の位置を, 高さの中心線から両 側 35 mm の線まで 85 mm の寸法表示	図の誤りを修正した。 図 13 に, 本文に記載のある軸の中心を追加し, 図 14 とした。 JIS A 1454:2016 との不整合を修正し, 入手容易 なけい砂に変更した。 試験は, 摩耗後の厚み測定までを含むため修正 した。 図 17 の高さ寸法と不整合だったため, 修正し, 図 18 とした。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
20 層間剥 離強度試験 20.1	試験対象に複層ビニル床タイル, 置敷きビニル床 タイル, 薄形置敷きビニル床タイルを追加	20 層間剥 離強度試験 20.1	試験対象を床シートに規定	床材の構成が複層となる次の種類, 複層ビニル 床タイル, 置敷きビニル床タイル, 薄形置敷き ビニル床タイルについて, 層間剥離強度を測定 する手順として追加した。 温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反 映した。 測定箇所を示す標線のみに変更した。 試験片の幅は 50 mm と規定されているため, 定数表記を見直した。
20.3	試験室の湿度 40 %～70 %	20.3	試験室の湿度 (50±10) %	
20.4,図 22	2 本の標線	20.4,図 22	3 本の標線	
20.5.1	$F=W/50$ と規定	20.5.1	$F=W/b$ と規定 b : 試験片の幅 (mm)	

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
21 耐キャスター性試験 図 25	試験体の継目を削除	21 耐キャスター性試験	試験体の継目	床材自体の評価を行うものであり, 継目を設ける必要がないため。特に, シートの場合は, 継ぎ目を設けると, 施工者のレベルによって評価にばらつきが見られるため。 入手しやすい鋳工業製品のキャスターとした。 温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。 床タイルの試験片において継目ができる場合の継目位置について追加した。
21.2.2 3.1)	A-1 法に使用する旋回式キャスターは, 外径が <u>50 mm</u> ± 2 mm, 幅が 20 mm <u>± 2 mm</u> のポリアミド (ナイロン) 製もの	21.2.2 3.1)	旋回式キャスターは, 外径が <u>46 mm</u> ± 2 mm, 幅が 20 mm <u>± 1 mm</u> のポリアミド製のもの	
21.2.3	試験室の湿度 <u>40 %</u> ~ 70 %	21.2.3	試験室の湿度 <u>(50 ± 10) %</u>	
20.2.4	床タイルの試験片において継目ができる場合の位置について受渡当事者間の協定によることを規定		—	
22 柔軟性試験 22.3	試験室の湿度 <u>40 %</u> ~ 70 %	22 柔軟性試験 22.3	試験室の湿度 <u>(50 ± 10) %</u>	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反映した。 試験方向が不明確であったため明文化した。
22.4, 22.5	長さ及び幅方向について試験することを明記した。	22.4, 22.5	—	
23.3 表面電気抵抗試験 23.3.4 a)	表面電気抵抗値の計算は, 全ての測定値を平均して算出することを規定	23.3 表面電気抵抗試験 23.3.4 a)	表面電気抵抗値の計算は, それぞれの測定値を平均して算出することを規定	どの測定値を平均するか明確化した。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
25.2 床材 の密度測定 A 法 25.2.2 25.2.3 25.2.4 b) c)	削除 削除 試験室の湿度 <u>40 %～70 %</u> 試験片は、ジグでつるした状態のまま、水温 23 °C ±2 °Cの蒸留水又は純水が入ったピーカに浸せ きする。 …。なお、試験片が水中に完全に沈まないときは、 試験片におもりなどを固定して、水中に完全に沈 むようにし、はかりを用いておもりなどが付いた 試験片の質量 (m_3) を測定する。	25.2 床材 の密度測定 A 法 b) 針金 外径 0.125 mm 以下のもの。 c) ビーカ 容量 200 mL のガラス製 のもの。 試験室の湿度 <u>(50±10) %</u> 試験片は、針金でつるした状態のま ま、湿潤剤が 0.1 %以下で水温 23± 2 °Cの蒸留水が入ったピーカに浸せ きする。 …。なお、試験片が水中に完全に沈ま ないときは、試験片におもりを針金で 巻き付けて、水中に完全に沈むよう にし、おもりがついた試験片の質量 (m_3) をはかりを用いて測定する。	密度測定機器には、針金及びビーカを用いない ものもあり、測定機器の汎用性を高めるため、 針金及びビーカを削除した。 温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反 映した。 測定手順の汎用性が低いため、手順の見直しを 行った。	
25.3 床材 の密度測定 B 法 25.3.3	試験室の湿度 <u>40 %～70 %</u>	25.3 床材 の密度測定 B 法 25.3.3	試験室の湿度 <u>(50±10) %</u> 。	温湿度が調整された恒温恒湿室内の実情を反 映した。
25.4.1 試験 結果の計算 a)	Δm ：水中に浸せきしたおもりの見掛けの質量減 少 (g) 削除 削除	25.4.1 試験 結果の計算 a)	Δm ：浸せきしたおもりの質量 m_w ：おもりの質量 ρ_w ：おもりの密度	Δm を水中に浸せきしたおもりの見掛けの質量 減少と定義すると、おもりの密度について考え ることが不要となるため変更した。

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

この規格 (JIS A 1454:2022)		旧規格 (JIS A 1454:2016)		改正理由
箇条番号 及び題名	内容	箇条番号 及び題名	内容	
26.1 一般 事項	この箇条では、 <u>JIS Z 2801 の箇条 4 (抗菌効果)</u> を用いて、床材の抗菌効果の有無を判断するた めの試験方法を規定する。 注記 JIS Z 2801 では、抗菌活性値の試験結果 が 2.0 以上のとき、抗菌加工製品は抗菌 効果があるものと判断する。	26.1 一般 事項	この箇条では、 <u>床材の抗菌性試験</u> につ いて規定する。	JIS Z 2801 に基づく試験である旨及び抗菌効果 の定義を明記した。
27 外観 表 6	欠点区分に変更し、欠点の種類だけを記載	27 外観 表 6	欠点の種類、結果の判定及び結果の報 告を規定	報告の簡略化の観点から変更した。
附属書 JA (規定)	滑り性試験に使用する滑り片の校正手順につ いて規定	—	—	滑り片に起因する試験結果への影響を取り除 くために、滑り片の校正手順を明確化した。

JIS A 1454 : 2022

高分子系張り床材試験方法 解 説

この解説は、規格に規定・記載した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

この解説は、日本規格協会が編集・発行するものであり、これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は、1998 年に **JIS A 1454**（高分子系張り床材試験方法）として制定された。その後、2005 年、2010 年及び 2016 年の改正（以下、旧規格という。）を経て、今回の改正に至った。

今回の改正までの経緯は、次のとおりである。

- a) 2005 年の第 1 回目の改正は、オレフィン系床材を追加し、置敷きビニル系タイルの試験方法を追加した。
- b) **ISO/TC219**（床仕上げ材）は、2000 年から活動を開始したが、2005 年に、インテリアフロア工業会は、**ISO** の審議に P メンバーとして参加した。2006 年以後、高分子系張り床材に関する **ISO** 規格が発行されている。
- c) 2010 年の第 2 回目の改正は、製品認証制度に対応し、発行された **ISO** 規格に整合性をとった。また、VOC 試験及び密度を追加し、加熱減量試験を削除し、更に汚染性試験、摩耗性試験及びキャスト性試験について、耐汚染性試験、耐摩耗性試験及び耐キャスト性試験と名称変更した。
- d) 2016 年の第 3 回目の改正は、評価基準である **JIS A 5705** との整合性を図った。また、敷きタイル床材の防火性能に関して、難燃表示をすることとした。さらに、へこみ試験 B 法（温度 45 °C）、表面電気抵抗試験、抗菌性試験及び外観を追加し、“退色性試験”及び“防火性試験”を、“耐光性試験”及び“難燃性試験”と名称を変更した。

今回の改正では、インテリアフロア工業会（現 一般社団法人日本インテリア協会）は、**JIS** 原案作成委員会を組織して **JIS** 原案を作成した。

2 今回の改正の趣旨

前回の改正（2016 年）から 5 年経過し、製品の変化、市場の品質に対する要求の変化、及び環境・安全などの要求の変化があり、各種試験方法の見直しなど、実態に即した内容にするため、この規格を改正した。主な改正事項を、次に示す。

- a) 耐汚染性試験に関し、判定結果が測定者による主観的な定性試験であるため、定量試験の導入、及び導入に伴って機器の追加及び試験手順の見直しが必要となった。
- b) 滑り性試験に関し、滑り片の材料であるゴムシートの調整方法及び校正板が規定されていないため、試験結果にばらつきが生じる可能性があり、校正方法の手順を新たに規定することが必要となった。
- c) 耐キャスト性試験に関して、A-1 法に規定されている旋回式キャストは、その形状から入手困難

解 1

A 1454 : 2022 解説

- なため、都度製作しているという状況となっていた。また、耐久性の点からも不安要素が大きいため、容易に入手可能な、かつ、形状が近似した鋳工業製品へ変更することが必要となった。
- d) 柔軟性試験に関して、試験手順に記載されている規定内容と必要とする試験片の数が不整合となっていること及び規定文が分かりにくいため、分かりやすい表記に修正する。
- e) 外観に関し、試験結果の報告内容が判定基準となっていたため、報告内容を変更する。

3 審議中に特に問題となった事項

今回のこの規格の審議において問題となった主な事項及び審議結果は、次のとおりである。

a) 耐汚染性試験

- 1) 試験名称に関して、耐汚染性は、土砂などの汚れのイメージが強い。規定されている汚染物質 3 種類のうち、2 種類が薬品であることから、耐薬品性試験などに名称変更することも意識すべきとの意見が出された。審議の結果、この試験は、材質変化をみているものでなく、目視による視覚的变化を意識していることから、耐汚染性試験のままとすることとした。
- 2) 汚染物質の滴下手順に関し、旧規格の規定では、試験片の種類によって時計皿まで汚染物質が広がり、時計皿の縁だけが円形状に汚染されることが確認されたため、試験片中央に汚染物質がとど(留)まるよう、ろ紙の使用を規定した。しかし、ろ紙を使用しても時計皿まで広がる試験片があったため、滴下量を減らすことを検討した。審議の結果、滴下量を減らすことによって、ろ紙から汚染物質が漏れ広がることはなくなったが、エンボス加工を施された試験片では、滴下量の減少とともに汚染物質の未接触部分が増え、汚染結果に影響を与えることが明確になったため、滴下量の下限を規定した。
- 3) 耐汚染性試験の試験結果の報告として、4 段階による評価区分け案の検討を行った。JIS A 5705:2016 における規定が、“影響なし”となっているため、定量的に“影響なし”と判定される区分け“中程度の変化”であっても使用者にとって“影響なし”とは、受け入れられないとの意見が出された。審議の結果、“色変化の度合い”という表現は、言葉として分かりやすいが、一般的に、“僅かな変化”以上しか使用者にとっては認められないとの判断から、用いた機器によって得られた結果を評価区分けすることは行わないこととし、結果だけを報告することでよいとした。審議中に提案された変退色用グレースケールを用いた目視による 4 段階評価の例を、解説表 1 に示す。

解説表 1－変退色用グレースケールを用いた目視による 4 段階評価の例

色変化の度合い	変退色用グレースケール号数
変化なし	5 号
僅かな変化	4 号-5 号
中程度の変化	3 号～4 号
著しい変化	1 号～2 号-3 号

b) 滑り性試験

- 1) 滑り片の材料に関して、滑り片が 3 種類規定されている中で、1 種類だけ調整方法を規定することはいかがなものか。また、滑り性の評価は、実際に使用している靴底を切り取って試験することであると意見が出された。審議において、硬さ A72～A80、厚さ 3 mm～6 mm のゴムシートが靴底の代用として一般的に使用されているものであり、滑り片の材料として適しているとの説明があった。審議の結果、この滑り片が承認された。
- 2) 改正原案作成において、調整方法を本体に記載するのか、附属書として規定するのか、解説に審議中に問題となった事項として記載し次回改正まで見送るか議論されたが、調整方法及び校正板選定

についての試験データが得られた。審議の結果、附属書として規定することとなった。

4 主な改正点

今回の改正の主な改正点を、解説表 2 に示す。

解説表 2—主な改正点

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容
5.2.2 a)	試験片の採取	防滑シートのようにエンボスによって測定値の差異が生じる試験項目があるため、床シートは、図 2 b) を参考に採取するとした。
5.2.2 c)	床タイルの試験片の寸法	製品全形から規定する試験片寸法が採取できない場合について、試験の結果に影響を与えないよう製品を継ぎ足して作製するとした。
5.2.2	表 2	床タイルに、層間剥離強度試験を追加し、耐キャスト性試験、滑り性試験、耐摩耗性試験及び揮発性有機化合物試験の試験片の寸法を、製品全形から実際に試験する寸法に変更した。
	表 2 及び表 3	床タイル及び床シートの柔軟性試験の試験片数量を“24 及び 24”から“48 及び 48”に変更した。
5.2.3	試験片の養生	表 4 の養生条件の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に、及びへこみ試験の試験片の養生条件の時間を“12 時間以上”から“2 時間以上”に変更した。
5.3	試験盤 表 5	JIS R 3202 の規定に整合させ、厚さの呼び 6 ミリ以上のものに変更した。
6.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床タイルの“寸法測定方法について”から“辺の長さ（長さ方向、幅方向）及び厚みを測定する方法を”に変更した。
6.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
6.4	厚さ測定手順	床タイルの厚さは、“試験片 3 個以上”から“試験片 3 個”とし、測定箇所 4 か所を試験片 1 個の厚さとし、試験片 3 個の全ての測定値の平均値とした。
6.5	長さ及び幅測定 A 法の測定手順	床タイルの寸法は、“試験片 3 個以上”から“試験片 3 個”とし、測定箇所 3 か所を試験片 1 個の長さ又は幅とし、試験片 3 個の全ての測定値の平均値とした。
6.6	長さ及び幅測定 B 法の測定手順	床タイルの寸法は、“試験片 3 個以上”から“試験片 3 個”とし、測定箇所 3 か所を試験片 1 個の長さ又は幅とし、試験片 3 個の全ての測定値の平均値とした。
7.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床タイルの直角度“の測定方法について”から“を測定する方法を”に変更した。
7.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
8.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床シートの“寸法測定方法について”から“(長さ方向及び幅方向) 及び厚みを測定する方法を”に変更した。
8.4.1	測定箇所	図 6 について、床シート巻きの端部を示す位置を修正した。
9.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“のへこみ試験 A 法及びへこみ試験 B 法について”から“に一定の荷重を短時間加えたときのへこみ深さ（へこみ量）を測定し、床材の硬さを試験する方法を”に変更し、“この試験方法には、床材のへこみ試験 A 法及びへこみ試験 B 法がある。”とした。 旧規格の測定温度は、(23 °C 及び 45 °C) であったが、この規格では、測定温度 23 °C と 45 °C とを追加するとともに、23 °C、45 °C 又は (23 °C 及び 45 °C) のいずれかの測定温度とすると、測定温度を明確にした。
9.3.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。

解説表 2ー主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容
10.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“の残留へこみ試験 A 法及び残留へこみ試験 B 法について” から“に一定の荷重を加え、取り除いた一定時間後のへこみ深さ（へこみ量）を測定し、床材のへこみ復元性を試験する方法を”に変更し、“この試験方法には、床材の残留へこみ試験 A 法及び残留へこみ試験 B 法がある。”とした。
10.2.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
10.2.4 b)	載荷前の厚さの測定	“試験前の厚さの測定”を、“載荷前の厚さの測定”とし、手順名称及び内容を明確にした。
10.2.4 f)	載荷後の厚さの測定	“試験後の厚さの測定”を、“載荷後の厚さの測定”とし、手順名称及び内容を明確にした。
10.3.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
10.3.4 b)	載荷前の厚さの測定	“試験前の厚さの測定”を、“載荷前の厚さの測定”とし、手順名称及び内容を明確にした。
10.3.4 f)	載荷後の厚さの測定	“試験後の厚さの測定”を、“載荷後の厚さの測定”とし、手順名称及び内容を明確にした。
10.4 a)	試験結果の計算	試験手順の内容見直しに合わせ、 t_0 : 載荷前の厚さ、 t_1 : 載荷後の厚さと表記を修正した。
11.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“の加熱による長さの変化量及び幅の変化量の測定方法並びに加熱による長さの変化率及び幅の変化率の計算方法について”から“を加熱し、長さ及び幅の変化量を測定し、その結果から長さ及び幅の変化率を計算し、残留ひずみを測定する方法を”に変更した。
11.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
11.4	試験手順	試験手順に合わせ、図 9 の測定位置を、縦及び横の両辺から“約 10 mm”と修正した。
11.4 e)	加熱後の寸法測定	加熱後の寸法測定は、加熱前の寸法測定と同じ寸法測定機器を用いることを追記した。
11.4 f)	加熱後の長さ及び幅変化量の測定	加熱後の変化量の測定は行わないため、旧規格の細別を削除した。
11.5.2	試験結果の報告	試験結果の報告のうち、旧規格の b)及び c)をまとめて b)とし、b)に測定箇所を簡潔に記載し、旧規格の d)を削除して c)とし、測定箇所を追加した。
12.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“の吸水による長さの変化量及び幅の変化量の測定方法並びに吸水による長さの変化率及び幅の変化率の計算方法について”から“を浸せきし、長さ及び幅の変化量を測定し、その結果から長さ及び幅の変化率を計算し、床材の吸水による寸法安定性を測定する方法を”に変更した。
12.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
12.4 d)	吸水後の寸法測定	吸水後の寸法測定は、吸水前の寸法測定と同じ寸法測定機器に限ると追記した。
12.4 e)	吸水後の長さ及び幅変化量の測定	吸水後の変化量の測定は行わないため、旧規格の細別を削除した。
12.5.2	試験結果の報告	試験結果の報告のうち、旧規格の b)及び c)をまとめて b)とし、b)に測定箇所を簡潔に記載し、旧規格の d)を削除して c)とし、測定箇所を追加した。
13.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床タイルの“熱膨張率の測定方法について”から“熱膨張率を測定する試験方法を”に変更した。
13.4 b)	試験片の予備加熱	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。

解説表 2—主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容
14.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、置敷きビニル床タイルなどの床材の“反り量の測定方法について”から“温度の違いによる反り量を測定し、外気温による床材の形状安定性を測定する方法を”に変更した。
14.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
14.4 a)	試験温度 23 °C の場合	14.3 の湿度の変更を試験手順に反映した。
14.5	試験結果の報告	温度 23 °C 及び温度 5 °C の反り量を報告することを明確にした。
15.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“の耐汚染性試験について”から“に水酸化ナトリウム水溶液、塩酸などの想定される汚染物質を滴下し、色変化の度合い、光沢度変化の度合いなどを試験し、耐汚染性を試験する方法を”に変更した。
15.2.1	機器など	汚染物質の滴下に使用するピペットを、JIS R 3505 に規定するメスピペット及び全量ピペットとし、JIS P 3801 に規定する 5 種 C の円形ろ紙を追加した。
15.2.2		汚染物質において使用する塩酸は、特級であることを明記した。
15.2.4		評価する機器として JIS L 0804 に規定する変退色用グレースケールを追加した。
15.2.5		評価する機器として光沢度計を追加した。
15.2.6		評価する機器として測色計を追加した。
15.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
15.4 e)	試験手順	汚染物質をろ紙に 2.0 mL 滴下すること及び汚染物質が時計皿まで広がる場合は、滴下量を 1.5 mL まで減らせることに変更した。
15.4 e)		セメントペーストは、直径 50 mm 程度塗り広げることとした。
15.4 h)		汚染性の評価方法として、目視による方法、光沢度計による方法及び測色計による方法の規定を追加し明確にした。
15.5	試験結果の報告	汚染物質の滴下量及び塗布量を記録することとした。
		試験結果の報告(試験片の表面状態)として、目視による方法は、変退色用グレースケール色票の号数を記載し、光沢度計による方法は、光沢度差を記載し、及び測色計による方法は、最大反射率差を記載することとした。
16.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“の耐光性試験方法であるグレースケール法及びブルースケール法について”から“をキセノンアークランプに暴露し、耐光性を試験する方法を”に変更し、“この試験方法には、グレースケール法及びブルースケール法がある。”とした。
16.4 a) 及び b)	試験結果の報告	変退色用グレースケールの色票について、“等級”を“号”に変更した。
17.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材の“滑り性試験について”から“滑り抵抗係数を試験によって求め、床材の滑りにくさを試験する方法を”に変更した。
17.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
18.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、“床材の耐摩耗性試験について”から“摩耗試験装置を用いて床材の摩耗した量を測定し、床材の耐摩耗性を試験する方法を”に変更した。
18	図の番号	旧規格の図 18、図 12、図 13、図 14、図 15、図 16 及び図 17 を、それぞれ図 12、図 13、図 14、図 15、図 16、図 17 及び図 18 に番号を変更した。
18.2 a) 1) 及び 4)	摩耗試験装置	図 12 及び図 13 の散布砂タンクの位置の不整合を修正、及び図 14 に、軸の中心を追加した。
18.2.a) 8)		散布砂は、入手が容易なけい砂に変更した。

解説表 2ー主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容
18.4 b)	摩耗前の試験体厚 さの測定	試験前の厚さの測定を, 摩耗前の厚さ測定とし, 手順名称及び内容を明確にした。 図 18 の測定点の位置を, 高さの中心線とその両側 35 mm の線で表示するよう修正 した。
18.4 d)	摩耗後の試験体厚 さの測定	試験後の厚さの測定を, 摩耗後の厚さ測定とし, 手順名称を明確にした。
19.1	一般事項	試験の目的を明確にするため, 床材“の難燃性試験について”から“を燃焼し, そ の残炎時間及び炭化長を測定し, 床材の難燃性(防炎性能)の有無を判断するた めの試験方法を”に変更した。
20.1	一般事項	試験の目的を明確にするため, “床シートの層間剥離強度について”から“複数の 層からなる床材(複層ビニル床タイル, 置敷きビニル床タイル, 薄形置敷きビニル 床タイル及びビニル床シート)について, 二つの層の引張試験を行い, 床材の層間 剥離強度を試験する方法を”に変更した。
20.3	試験室の温度及び 湿度	国内の実情を反映して, 試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変 更した。
20.4 a)	試験片の剥離	ビニル床タイルも測定するため, “シート層間”から“シート”を削除した。 試験手順の内容に合わせ, 図 22 を修正(試験幅の <i>b</i> の削除及び 3 本の標線を 2 本 の標線に変更)した。
20.5.1	試験結果の計算	剥離強度を計算する, 式の試験片の幅を 50 mm (定数) とした。
21.1	一般事項	試験の目的を明確にするため, 床材の“耐キャスター性試験 A 法及び耐キャスター 性試験 B 法について”から“上にキャスターを所定の回数軌跡を描かせ, 床材の外 観変化, 損傷などを目視し, 床材の耐キャスター性を試験する方法を”に変更し, “この試験方法には, 耐キャスター性試験 A 法及び耐キャスター性試験 B 法があ る。”とした。
21.2.2 a) 1)	耐キャスター性試 験装置	図 25 の試験体から継目を削除した。
21.2.2 a) 3.1)	旋回式キャスター A-1 法	旋回式キャスターの仕様(寸法)を, 一般的に入手可能な鋳工業製品のものに変更 した。
21.2.3	試験室の温度及び 湿度	国内の実情を反映して, 試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変 更した。
21.2.4	試験手順	床タイルの試験片において継目ができる場合の位置について受渡当事者間の協定 によることを追加した。
21.3.2 a)	耐キャスター性試 験装置の概要	図 27 に示す試験台とスレート(ボード)の位置を修正した。
22.1	一般事項	試験の目的を明確にするため, 床材“の柔軟性試験について”から“を通常の温度 及び低温環境下で円柱の棒(マンドレル)に巻き付け, ひび割れの有無を確認する ことによって床材の柔軟性を試験する方法を”に変更した。
22.3	試験室の温度及び 湿度	国内の実情を反映して, 試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変 更した。
22.4.2	柔軟性試験の手順	試験を行う条件を明確にするため, 長さ及び幅方向を追記した。
22.5	試験結果の報告	試験結果の報告に, 長さ及び幅方向のものを報告することを追記した。
23.1	一般事項	試験の目的を明確にするため, “電気的特性試験について”から“床材の帯電防止 性能, 並びに表面及び体積の電気抵抗を測定し, 床材の電気的特性を試験する方 法を”に変更した。

解説表 2—主な改正点 (続き)

該当箇条・箇条題名など		主な改正内容
23.3.4 a)	試験結果の計算	表面電気抵抗値の計算を、全ての測定値を平均して算出すると明確化した。
24.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、床材“の VOC 試験について”から“を JIS A 1901 の 6.2 (チャンバー) によって試験を行い、揮発性有機化合物 (VOC) の放散速度を算出する試験方法を”に変更した。
25.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、“床材の密度を測定する試験方法を規定する。この試験方法には、密度測定 A 法及び密度測定 B 法がある。”に変更した。
25.2.2	測定機器	密度測定機器には、針金及びビーカを用いないものもあり、測定機器の汎用性を高めるため、針金及びビーカを削除した。
25.2.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
25.2.4	測定手順	旧規格で使用していた針金を削除し、一般的な手順に修正した。
25.3.3	試験室の温度及び湿度	国内の実情を反映して、試験室の湿度を“(50±10) %”から“40 %～70 %”に変更した。
25.4.1.a)	密度測定 A 法の試験結果の計算	旧規格では、 Δm の計算式及び m_w : おもりの質量、 ρ_w : おもりの密度の定義を規定していたが、 Δm を浸せきしたおもりの質量と定義すると、おもりの密度について考えることも不要となるため、式(10)において、 Δm を水中に浸せきしたおもりの見掛けの質量減少と定義し、 Δm の計算式及び m_w : おもりの質量、 ρ_w : おもりの密度の定義を削除した。
26.1	一般事項	試験の目的と JIS Z 2801 に基づく試験であることを明確にするため、“JIS Z 2801 の箇条 4 (抗菌効果) を用いて、床材の抗菌効果の有無を判断するための試験方法を規定する。”と変更し、注記を追記した。
27.1	一般事項	試験の目的を明確にするため、“床材を限度見本又は標準見本との比較によって、目視で欠点の有無を確認して、床材の外観を試験する方法を規定する。”と変更した。
27.4	試験結果の報告	旧規格では表 6 (外観) として欠点の種類、結果の判定及び結果の報告と規定していたが、製品の合否判定となる内容となっていたため、試験方法の規格とは異なることから表 6 (欠点の区分) と変更し、欠点の種類だけを報告することに変更した。
附 属 書 JA	滑り片の校正手順	滑り性試験に使用する滑り片の校正手順についての規定を追加した。

5 懸念事項

- a) 耐摩耗性試験 [18.4 c)] 摩耗試験機の駆動 2) 及び 3) に関し、摩擦鋼板及び摩擦ブラシの摩擦面に加える力 (N) について公差を設けなくてよいかとの意見が出されたが、摩擦鋼板及び摩擦ブラシの所定回数経過後の摩耗量が試験片によって異なること及び試験体が回転円盤に固定された状態で回転しているため、正確な力 (N) を測定することができなかった。公差の規定については、摩耗試験装置を所有する事業者及び測定機関で協議し、その必要性も含め検証を継続することが必要である。
- b) 床タイルの試験片採取に際し、製品全形から規定する試験片寸法が採取できない場合の製品の継ぎ足を規定したが、層間剥離強度試験及び柔軟性試験については、製品の継ぎ足しが困難な試験であり、試験片寸法の規定を見直すことが必要である。

6 その他の解説事項

その他の解説事項は、次による。

A 1454 : 2022 解説

- a) 床タイルの試験片採取に際し、滑り性試験、耐摩耗性試験、燃焼性試験、揮発性有機化合物（VOC）試験について、製品全形から規定する試験片寸法が採取できない場合の製品継ぎ足しをしてもよいことを規定した。
- b) 試験室の温度及び湿度条件に関し、多くの試験項目で試験室の湿度を、(50±10) %から 40 %～70 %へ湿度の範囲の見直しを行った。湿度の範囲を変更した理由は、雰囲気湿度環境が高い梅雨の時など、試験者の出入りによって室内の湿度が短時間高くなる実情を反映したため、試験片の養生及び試験は、温湿度が調整された恒温恒湿室内などで行うこととした。
- c) 附属書 JA（規定）滑り片の校正手順の校正板に関し、JA.2.1 b) に規定されるコンポジションビニル床タイルの例としては、P タイル（田島ルーフィング株式会社）又はマチコ V（東リ株式会社）などが市場に供給されている。
- d) 耐キャスト性試験の試験体作成に関し、継目は、施工レベルの問題であり、あくまでも床材での評価だけとしてみる事が望ましいことから、継目を削除することとした。試験結果も、キャストが転回する位置で破壊することが多く、JIS A 5705 でも規定されていない。継目を設ける場合とその位置は、受渡当事者間にて決めればよいこととした。
- e) JIS 原案作成団体であるインテリアフロア工業会は、2021 年 7 月 1 日、一般社団法人日本インテリアファブリックス協会との統合によって、団体名が一般社団法人日本インテリア協会と変更になった。また、統合に合わせ、住所を東京都港区芝大門二丁目 1 番 17 号 朝川ビル 2 階へ移転した。

7 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を、次に示す。

高分子系張り床材試験方法 JIS 原案作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	○ 横 山 裕	東京工業大学
(委員)	梅 島 秀 樹	経済産業省製造産業局生活製品課
	宮 内 博 之	国立研究開発法人建築研究所 (2020 年 10 月 30 日まで)
	福 田 眞太郎	国立研究開発法人建築研究所 (2020 年 11 月 1 日から)
	狩 野 謙次郎	国土交通省住宅局住宅生産課
	島 村 泰 彰	総務省消防庁予防課 (2020 年 8 月 31 日まで)
	栗 原 崇 宏	総務省消防庁予防課 (2020 年 9 月 1 日から)
	吉 田 仁 美	一般財団法人建材試験センター認証本部
	○ 大 福 裕 子	一般財団法人日本規格協会
	天 野 祐 介	独立行政法人都市再生機構
	○ 西 岡 純 一	タキロンシーアイ株式会社
	○ 簾 内 英 樹	田島ルーフィング株式会社
	○ 小 寺 敦	東リ株式会社
	○ 細 野 俊 彦	フクビ化学工業株式会社
	○ 信 平 貴 大	富双合成株式会社
	○ 長谷部 弘 章	ロンシール工業株式会社
	中 村 高 淑	公益社団法人日本建築家協会
	藤 田 秀 樹	一般社団法人住宅生産団体連合会 (2021 年 1 月 31 日まで)
	浅 賀 智 之	一般社団法人住宅生産団体連合会 (2021 年 2 月 1 日から)

(関係者) (事務局)	添 田 智 美	一般社団法人日本建設業連合会
	岡 田 今朝紀	日本建設インテリア事業協同組合連合会
	佐 野 浩 一	経済産業省産業技術環境局国際標準課
	中 浦 進	インテリアフロア工業会
注記 ○印は, 分科会委員を示す。		

高分子系張り床材試験方法 JIS 原案作成分科会 構成表

(主査) (委員)	氏名		所属
	簾 内 英 樹		田島ルーフィング株式会社
	横 山 裕		東京工業大学
	大 福 裕 子		一般財団法人日本規格協会
	西 岡 純 一		タキロンシーアイ株式会社
	小 寺 敦		東リ株式会社
	細 野 俊 彦		フクビ化学工業株式会社
	信 平 貴 大		富双合成株式会社
	長谷部 弘 章		ロンシール工業株式会社
	中 浦 進		インテリアフロア工業会
(事務局)			(執筆者 簾内 英樹)

86

A 1454 : 2022 解説

白 紙

解 10

★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは, 当協会の電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp),
又は TEL [(050)1742-6017] をお願いいたします。お問合せにお答えするには, 関係先への確認
等が必要なケースがございますので, 多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は, 次の要領でご案内いたします。

- (1) 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) に, 正誤票 (PDF 版, ダウン
ロード可) を掲載いたします。
- (2) 当協会の JIS 追録会員の方には, お申込みいただいている JIS の部門で正誤票が発行され
た場合, お送りいたします。

★JIS 規格票のご注文は, 日本規格協会グループの Webdesk (<https://webdesk.jsa.or.jp/>) をご利用
ください。

JIS A 1454
高分子系張り床材試験方法

令和 4 年 7 月 20 日 第 1 刷発行

編集兼
発行人 朝 日 弘

発 行 所

一般財団法人 日 本 規 格 協 会
〒108-0073 東京都港区三田 3 丁目 13-12 三田 MT ビル
<https://www.jsa.or.jp/>

名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄 2 丁目 6-1 RT 白川ビル内 TEL (050)1742-6187
関 西 支 部	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋 3 丁目 2-7 ORIX 高麗橋ビル内 TEL (050)1742-6191
広 島 支 部	〒730-0011	広島市中区基町 5-44 広島商工会議所ビル内 TEL (050)1742-6215
福 岡 支 部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町 1-31 博多アーバンスクエア内 TEL (050)1742-6229

Printed in Japan

HE/B

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Test methods—Resilient floorcoverings

JIS A 1454 : 2022

(NIF/JSA)

Revised 2022-07-20

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by
Japanese Standards Association

Price Code 15

ICS 59.080.60;83.080.01;91.060.30;97.150

Reference number : JIS A 1454:2022(J)