

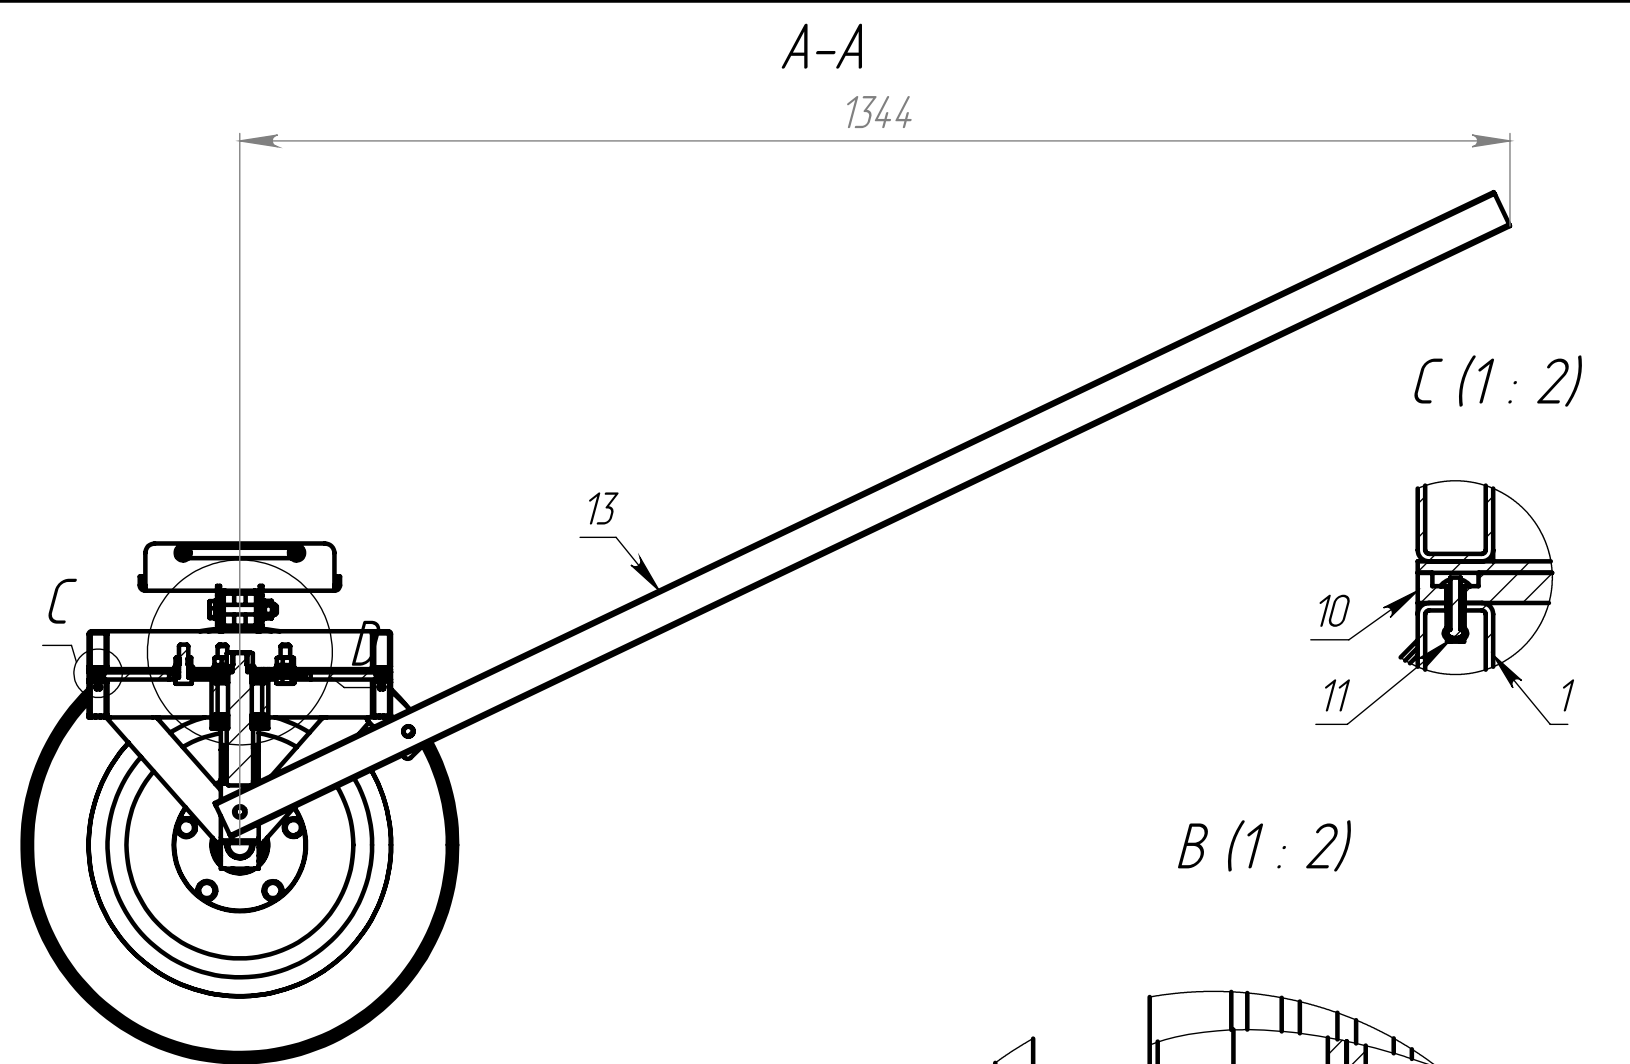
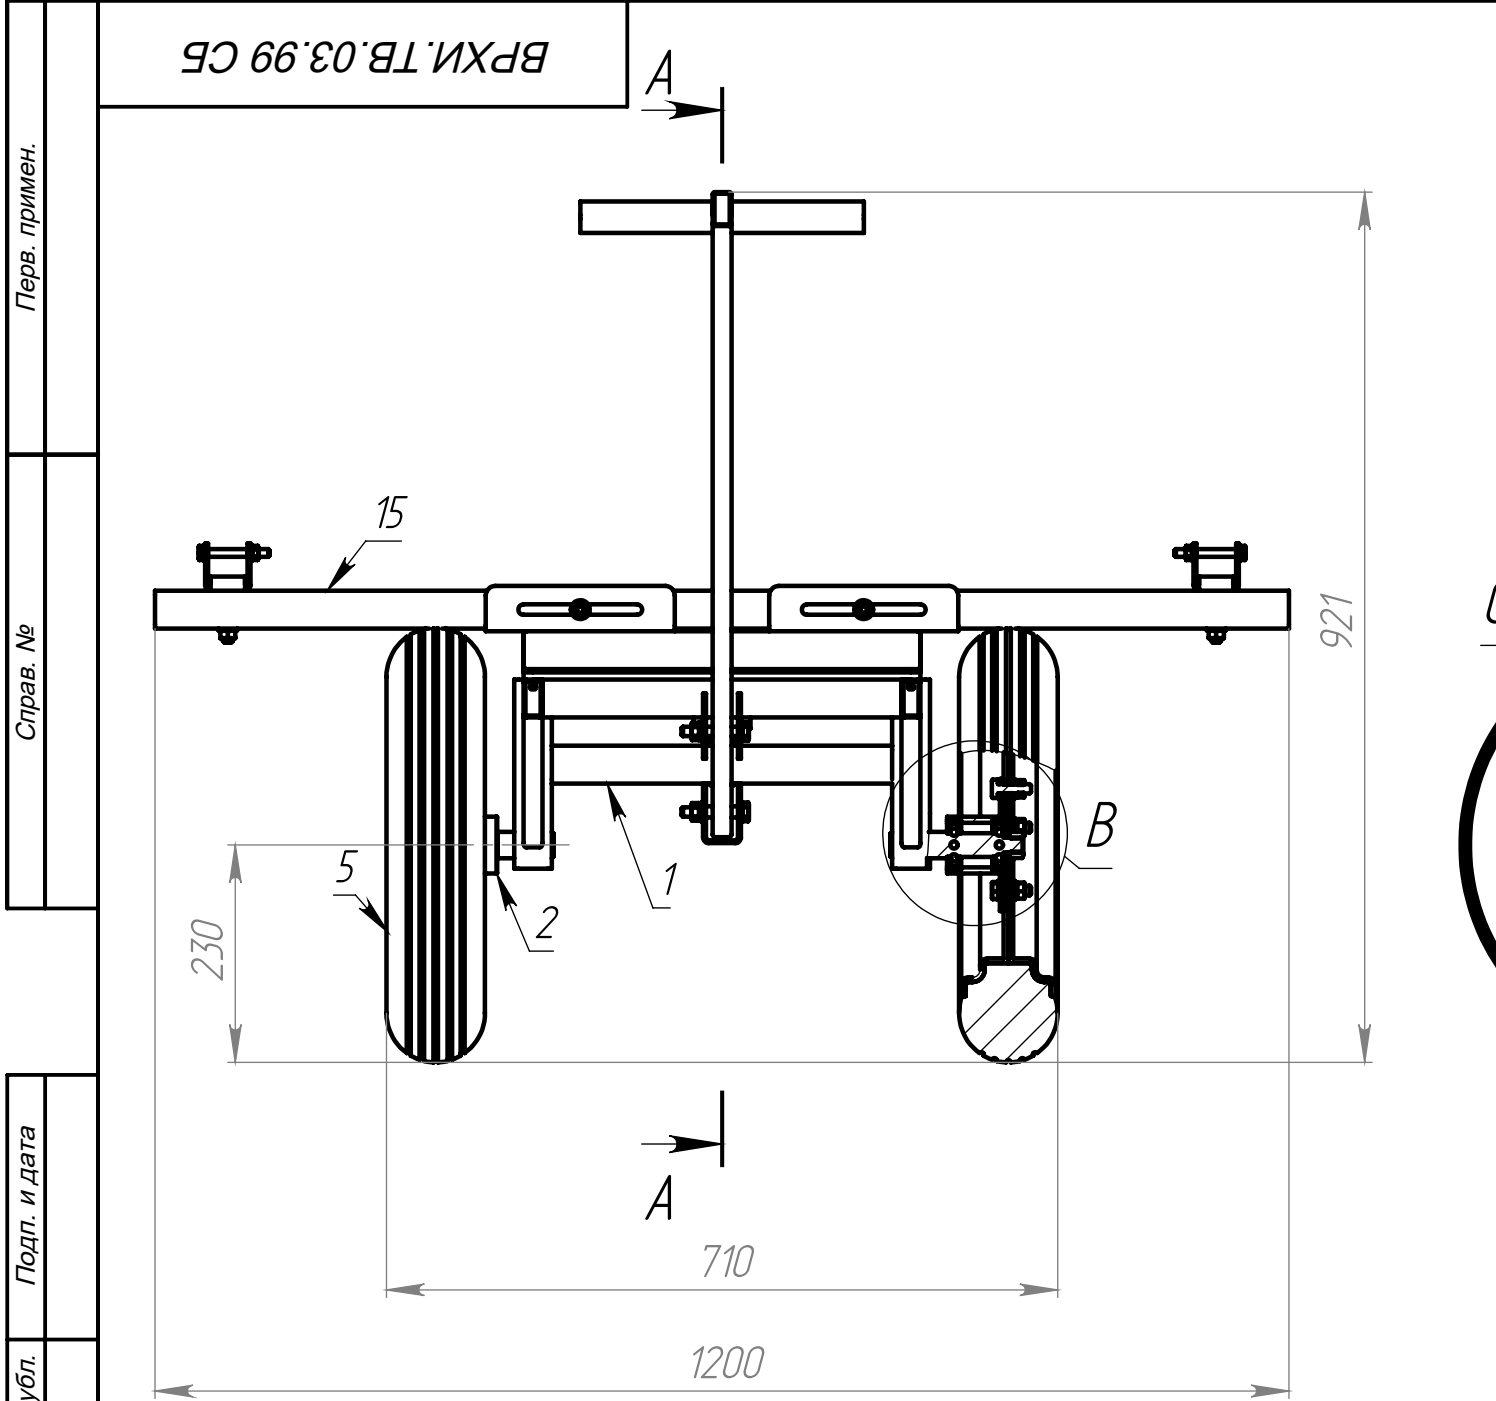


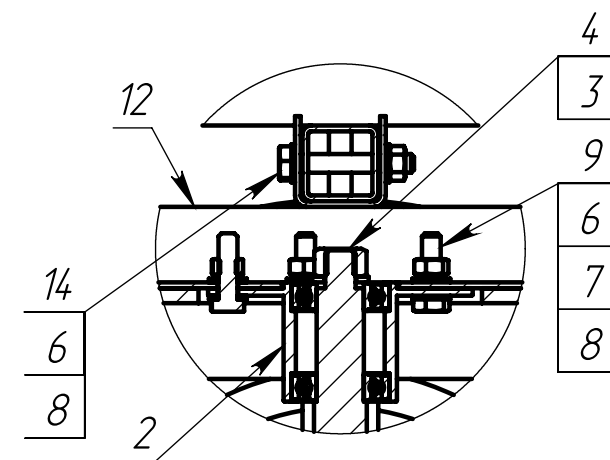

B (1:2)




D (1:4)

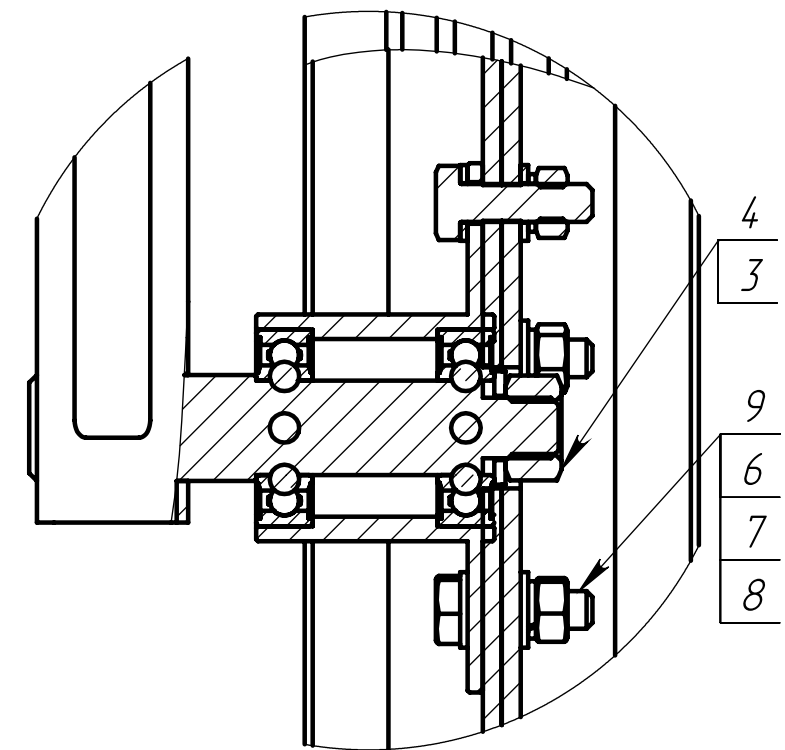

Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Рама тележки	ВРХИ.ТВ.01.01.00.99 СБ	1
2	Ступица (ТМ-300)	Стандартное изделие	3
3	Шайба А.16 ГОСТ 11371-78	Стандартное изделие	3
4	Гайка М16 ГОСТ 5915-70	Стандартное изделие	3
5	Колесо 4.00-10 (5х70)	Стандартное изделие	2
6	Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	Стандартное изделие	38
7	Шайба 10Л ГОСТ 6402-70	Стандартное изделие	17
8	Гайка М10 (S16) ГОСТ 5915-70	Стандартное изделие	19
9	Болт М10х35 ГОСТ 7805-70	Стандартное изделие	15
10	Скользящая площадка	ВРХИ.ТВ.01.01.00.99	1
11	Заклепка 4,8х16 AISI304	Стандартное изделие	10
12	Поворотная платформа	ВРХИ.ТВ.02.01.00.99 СБ	1
13	Тяга	ВРХИ.ТВ.03.01.00.99 СБ	1
14	Болт М10х65 ГОСТ 7805-70	Стандартное изделие	4
15	Опорная балка	ВРХИ.ТВ.04.01.00.99 СБ	1

					ВРХИ.ТВ.03.99 СБ						
					Тележка	Лит.			Масса	Масштаб	
									64.66	1:8	
						Лист 1			Листов 17		
						Сборочная единица					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Н. контр.											
Утв.											

Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

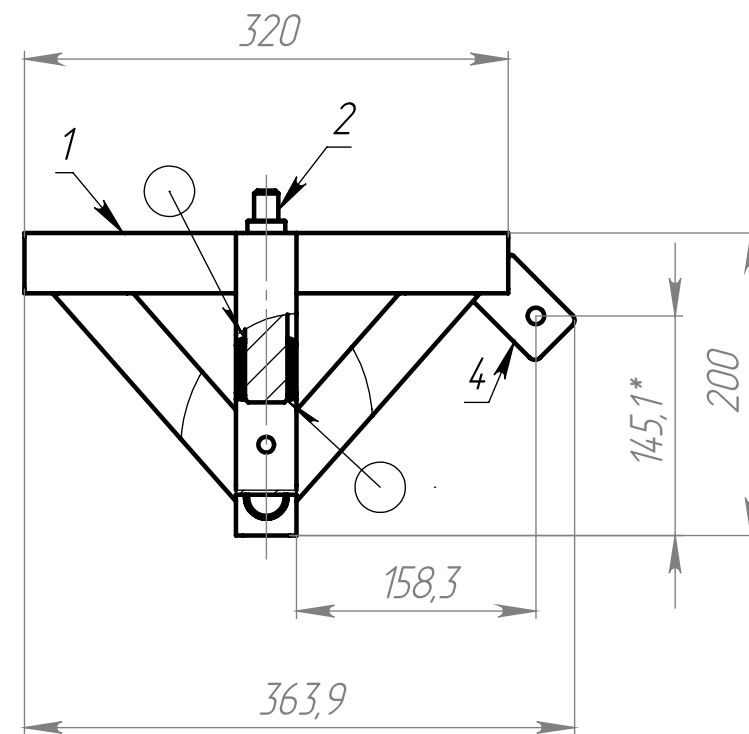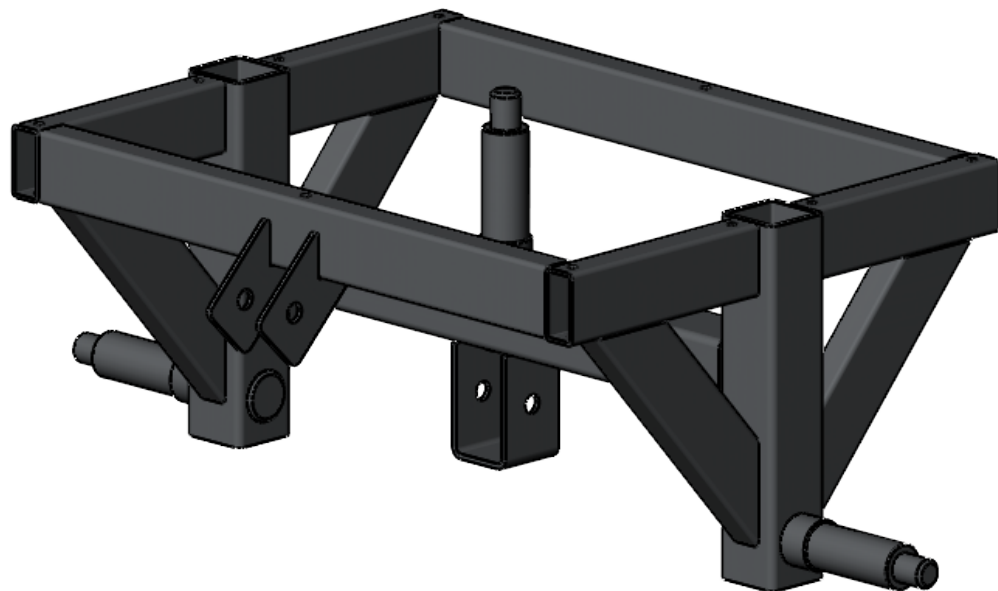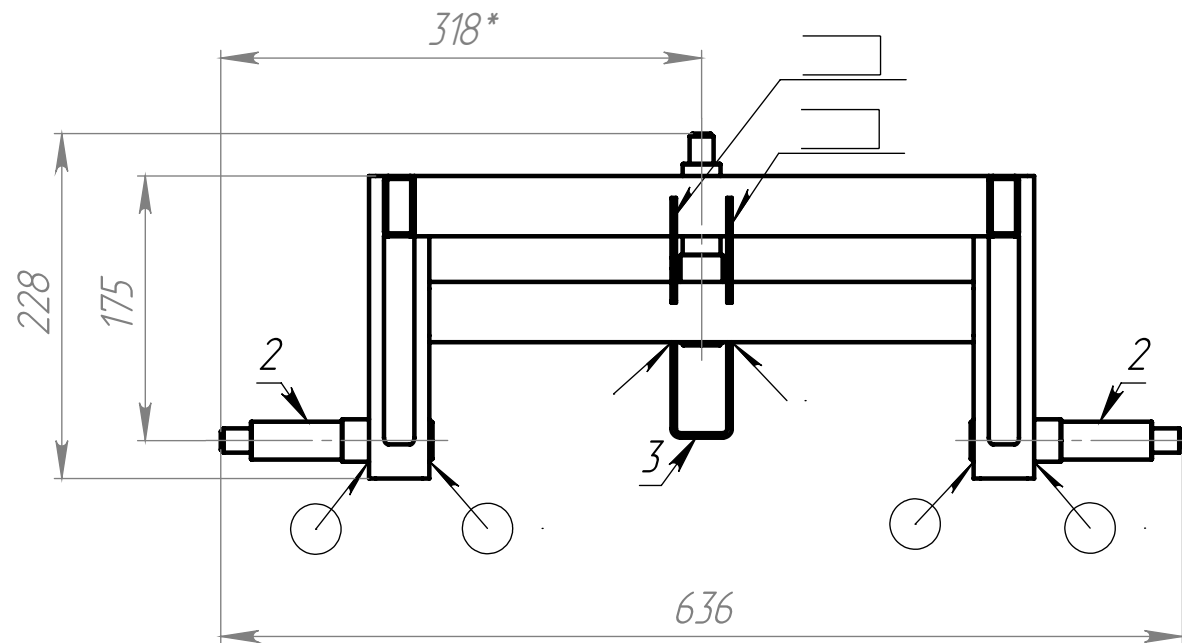





Поз.		ОБОЗНАЧЕНИЕ			ОПИСАНИЕ			К-ВО	
1		Рама тележки			ВРХИ.ТВ01.01.01.99			1	
2		Ось (ТМ-300)			Стандартное изделие			3	
3		Скоба тяги			ВРХИ.ТВ02.01.01.99			1	
4		Дополнительная опора тяги			ВРХИ.ТВ03.01.01.99			2	

					ВРХИ.ТВ.01.01.00.99 СБ								
					Рама тележки				Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								7.56	1:4
Разраб.													
Пров.													
Т. контр.									Лист 2		Листов 17		
					Сборочная единица								
Н. контр.													
Утв.													

1 Копировал

Формат А3

ВРХИ.ТВ01.01.01.99

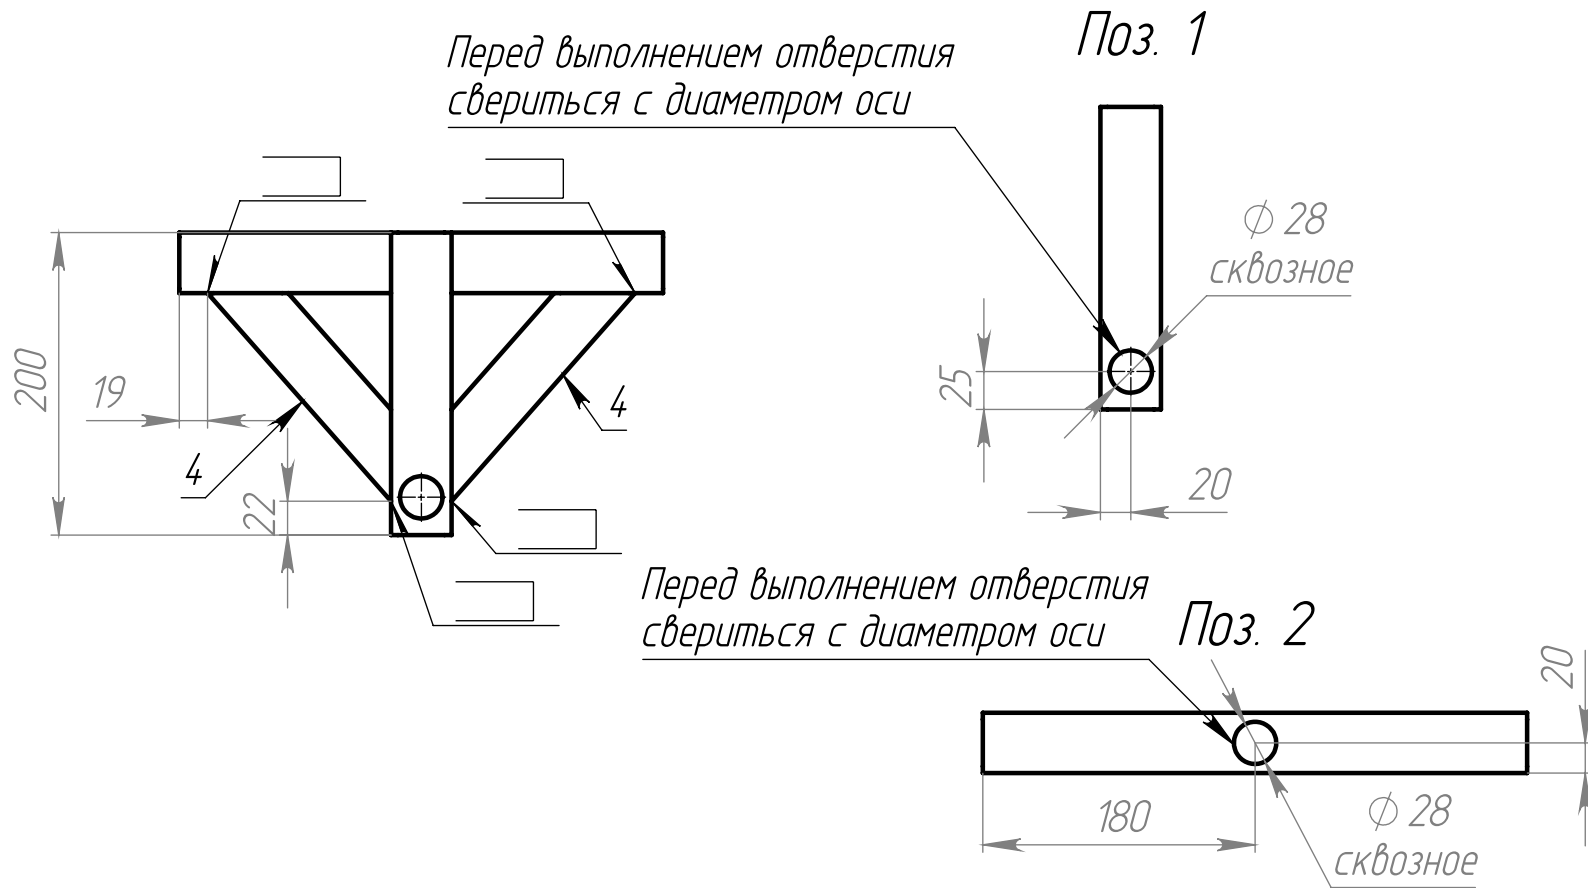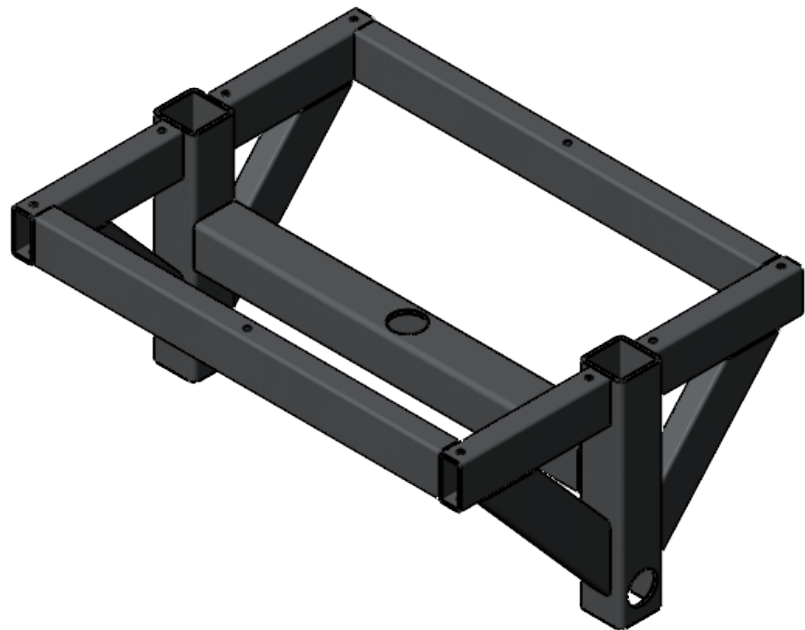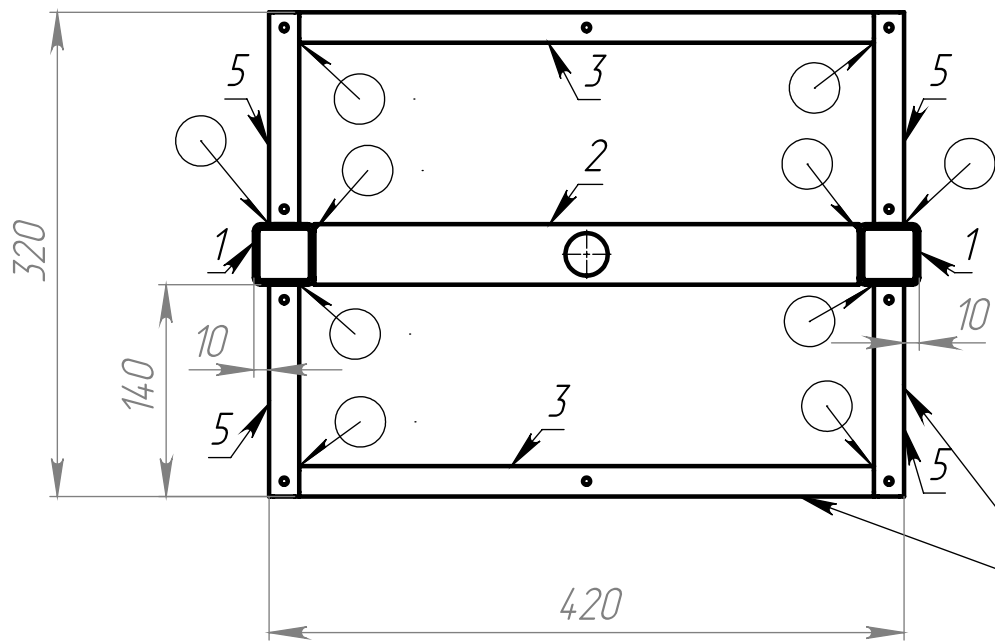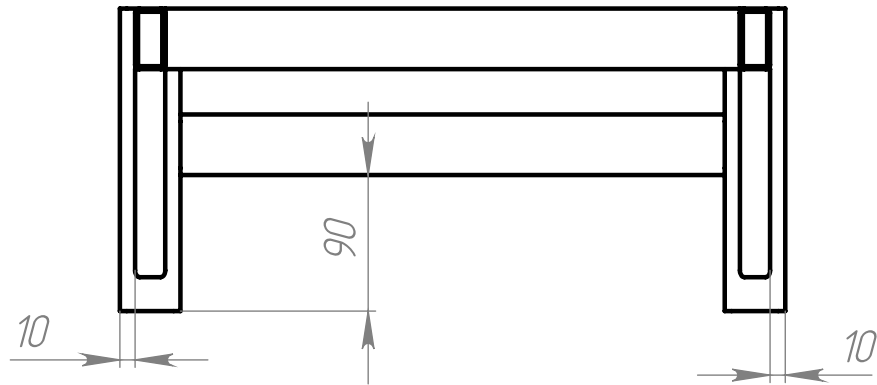

Отверстия выполняются путем переноса при установке детали "Скользящая площадка (ВРХИ.ТВ01.01.00.99)"





Позиция	Количество	Наименование	ДЛИНА
1	2	Труба 40 X 40 X 3 ГОСТ8639-82	200
2	1	Труба 40 X 40 X 3 ГОСТ8639-82	360
3	2	Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68	380
4	4	Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68	183.46
5	4	Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68	140

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВРХИ.ТВ01.01.01.99			
Разраб.					Рама тележки		Лит.	Масса
Пров.								5.68
Т. контр.							Лист 3	Листов 17
Н. контр.					Сварная конструкция			
Утв.					Сталь 3 ГОСТ 535-88			

1 Копировал

Формат А3

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №		Перв. примен.	

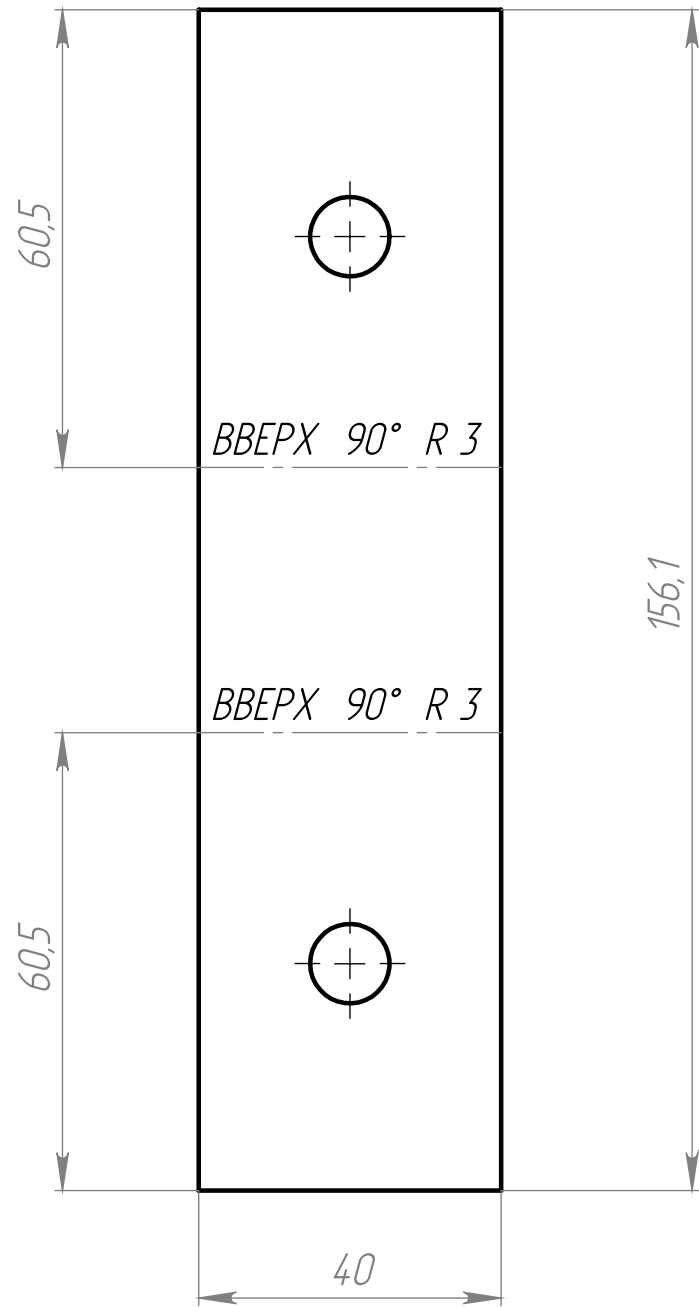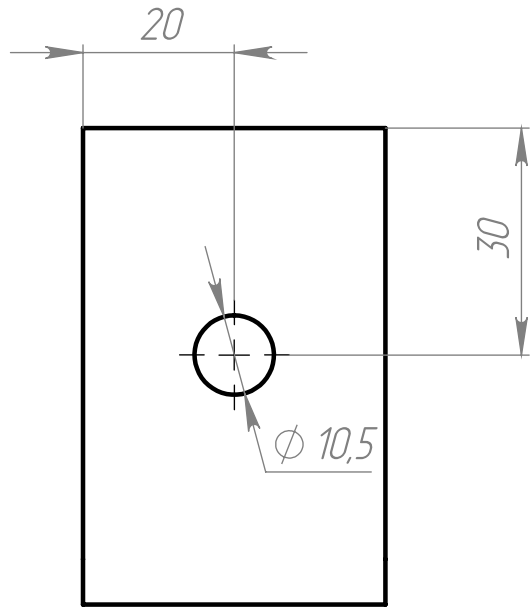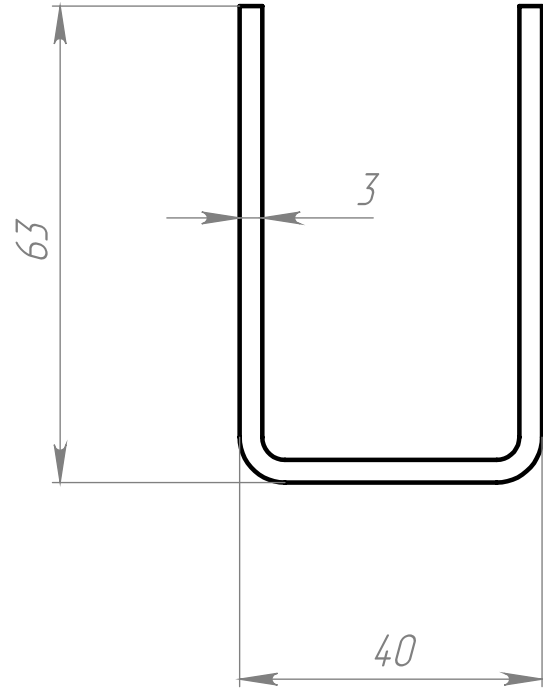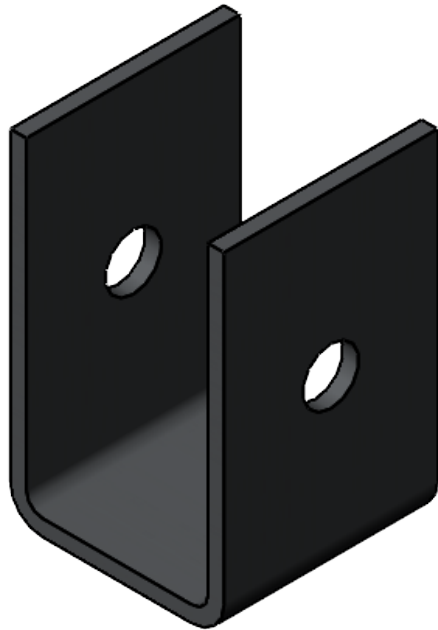

					ВРХИ.ТВ02.01.01.99						
					Скоба тяги	Лит.			Масса	Масштаб	
									0.14	1:1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 4			Листов 17		
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
Н. контр.					Лист <u>Сталь 3 ГОСТ 535-88</u>						
Утв.											

ВРХИ.ТВ02.01.01.99

ВРХИ.ТВ02.01.01.99

Скоба тяги

Лист Сталь 3 ГОСТ 535-88

1 Копировал


Формат А3

Файл: Тележка (ВРХИ.ТВ.03.99 СБ)

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Пров.	Т. контр.	Н. контр.	Утв.

ВРХИ.ТВ03.01.01.99

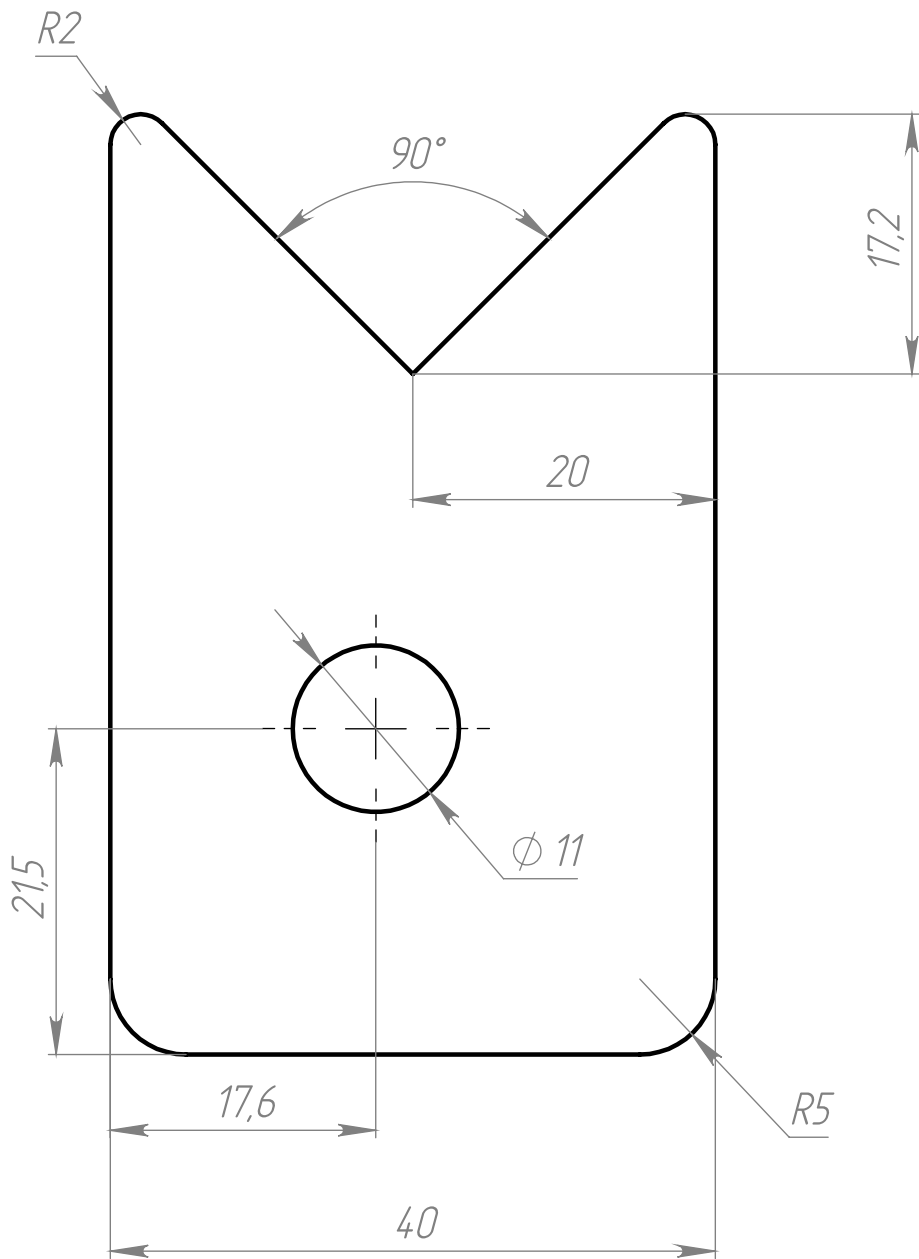



ВРХИ.ТВ03.01.01.99

Дополнительная
опора тяги

Лит.	Масса	Масштаб
	0.05	2:1
Лист 5		Листов 17

Лист Сталь 3 ГОСТ 535-88

BPXM.TB01.01.00.99

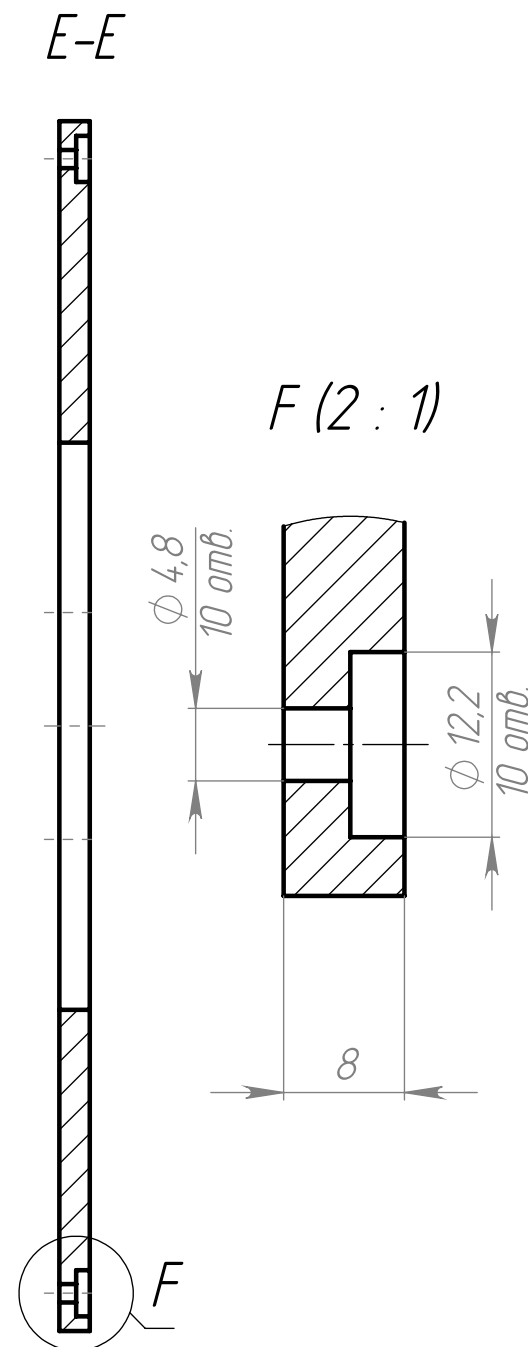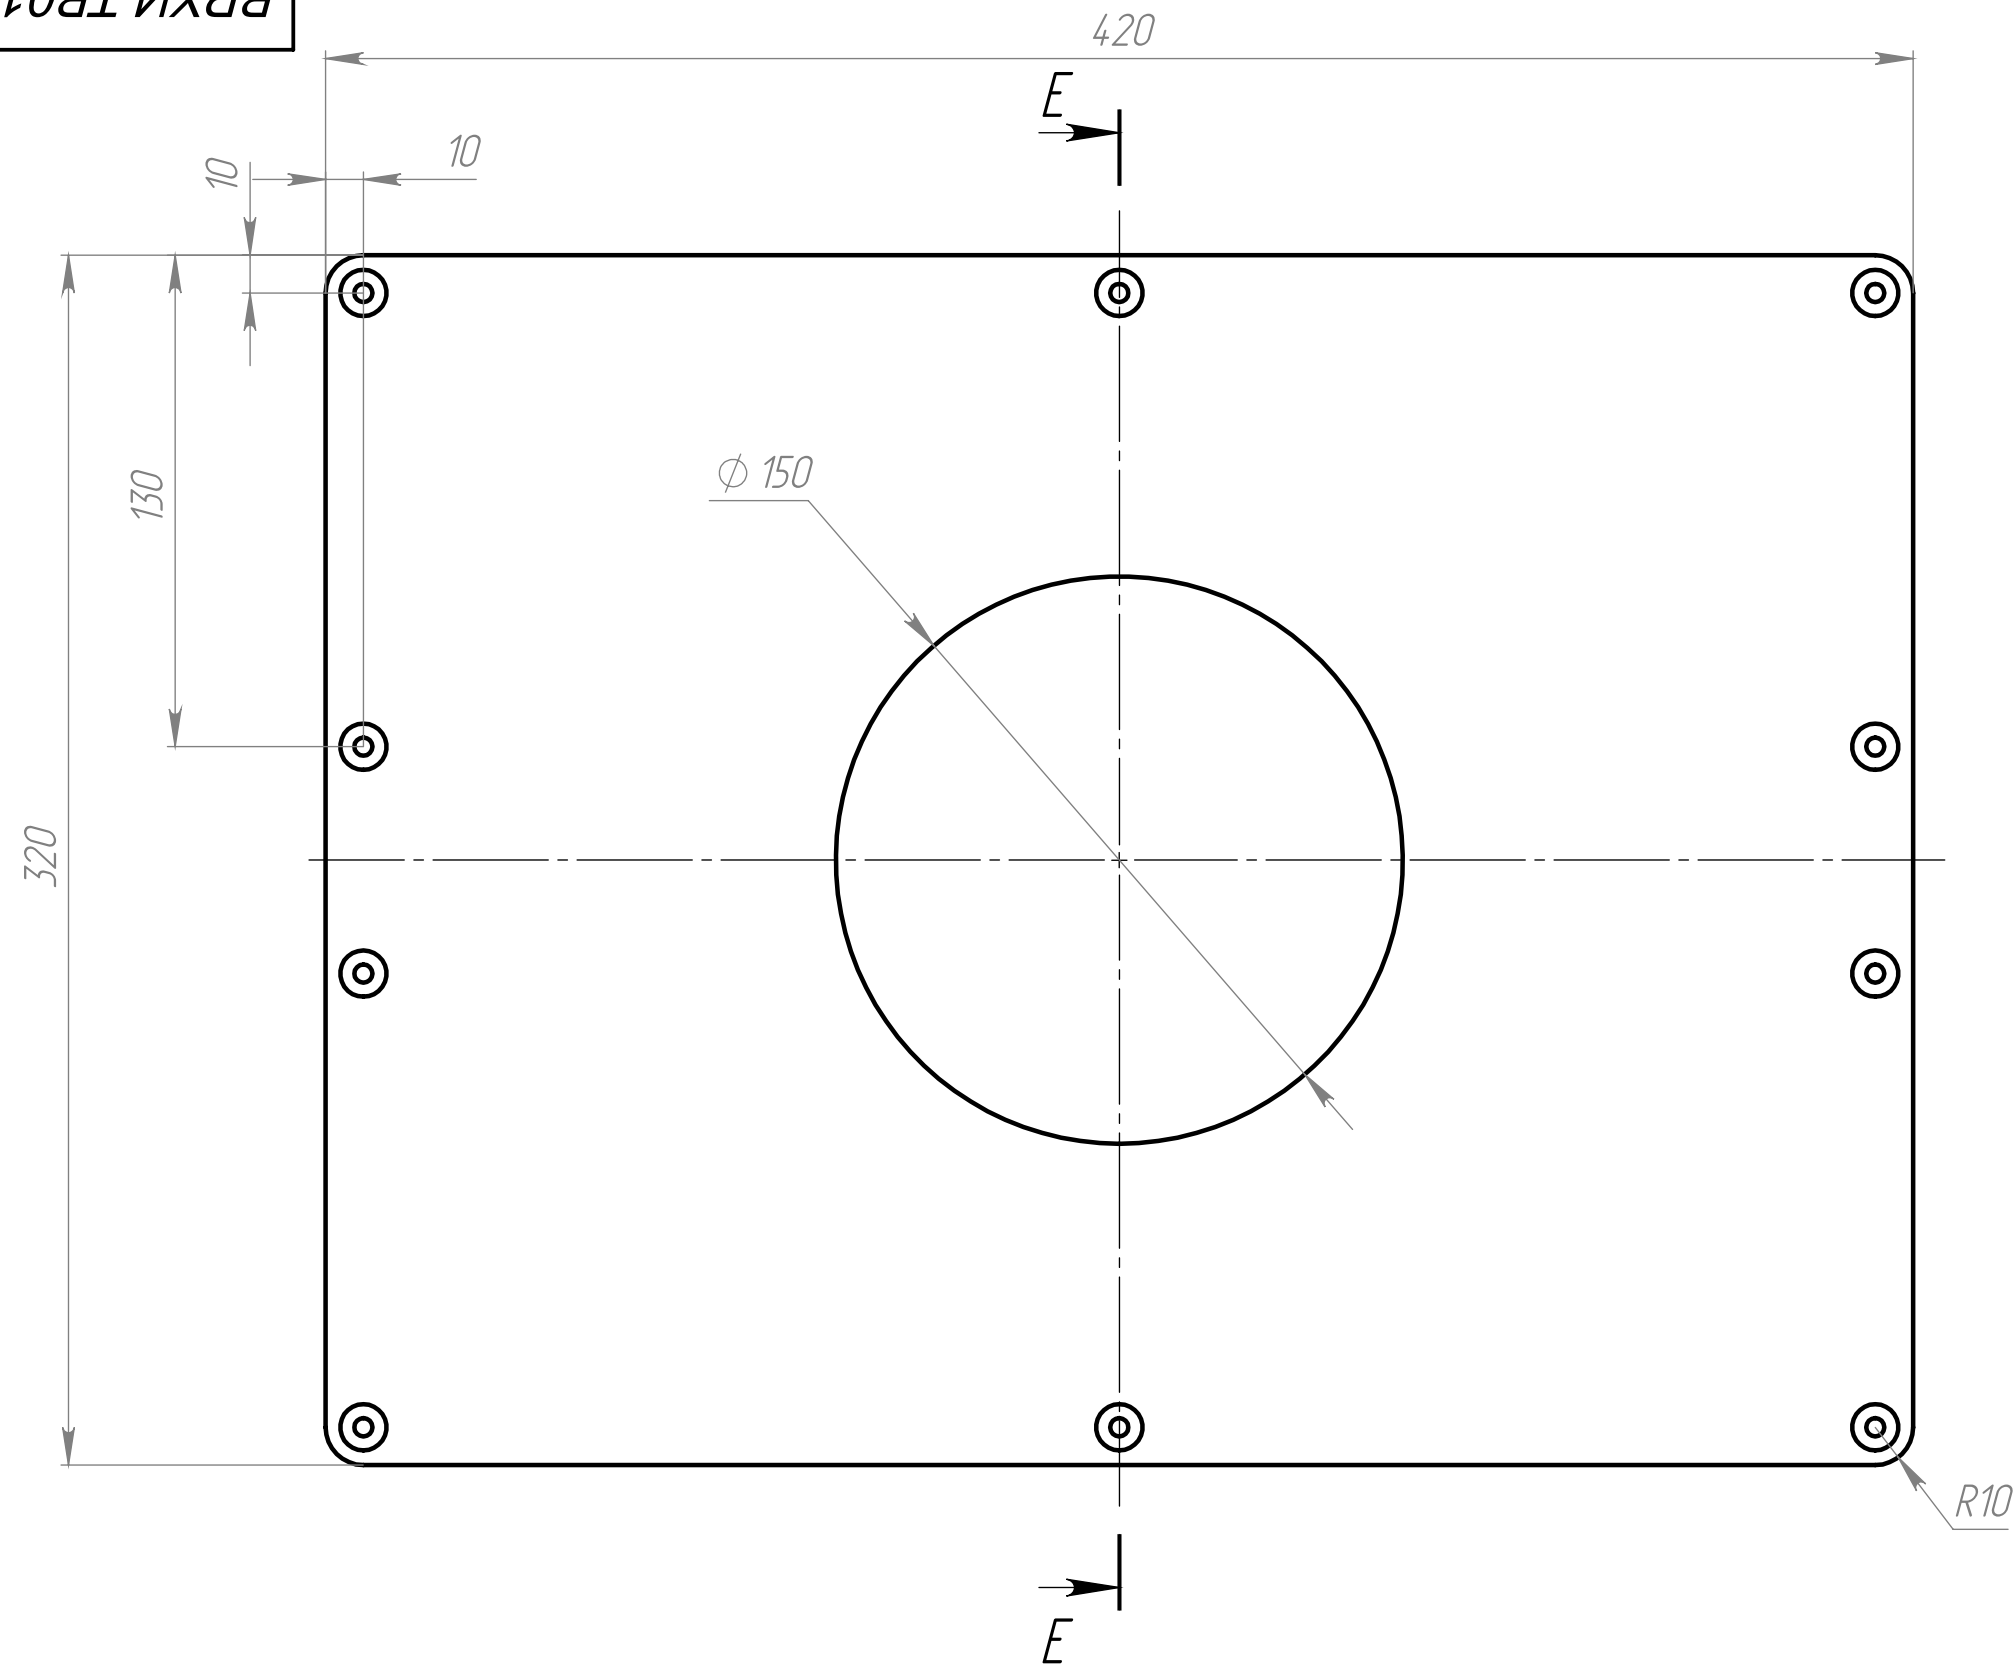

					ВРХИ.ТВ01.01.00.99											
					Скользящая площадка						Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										0.84		1:2
Разраб.																
Пров.																
Т. контр.											Лист 6		Листов 17			
					Лист Полипропилен ГОСТ 26996-86											
Н. контр.																
Утв.																

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВРХИ.ТВ.02.01.00.99 СБ

Поз. 2 приваривается по периметру щвом 10мм с шагом 50мм

420

320

40

40

48

91

136

1

2

3

3

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Рама поворотной платформы	ВРХИ.ТВ01.01.02.99	1
2	Пластина поворотной платформы	ВРХИ.ТВ02.01.02.99	1
3	Скоба опорной балки (И1)	ВРХИ.ТВ03.01.02.99	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ВРХИ.ТВ.02.01.00.99 СБ

Поворотная платформа

Сборочная единица

Лит.	Масса	Масштаб
	7.53	1:2

Лист 7Листов 17

2

1



1 Копировал

Формат А3





Файл: Тележка (ВРХИ.ТВ.03.99 СБ)

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

ВРХИ.ТВ01.01.02.99

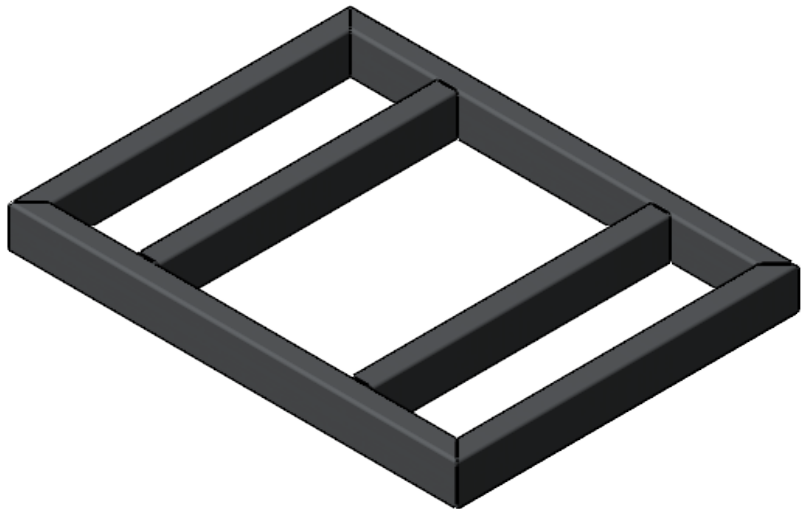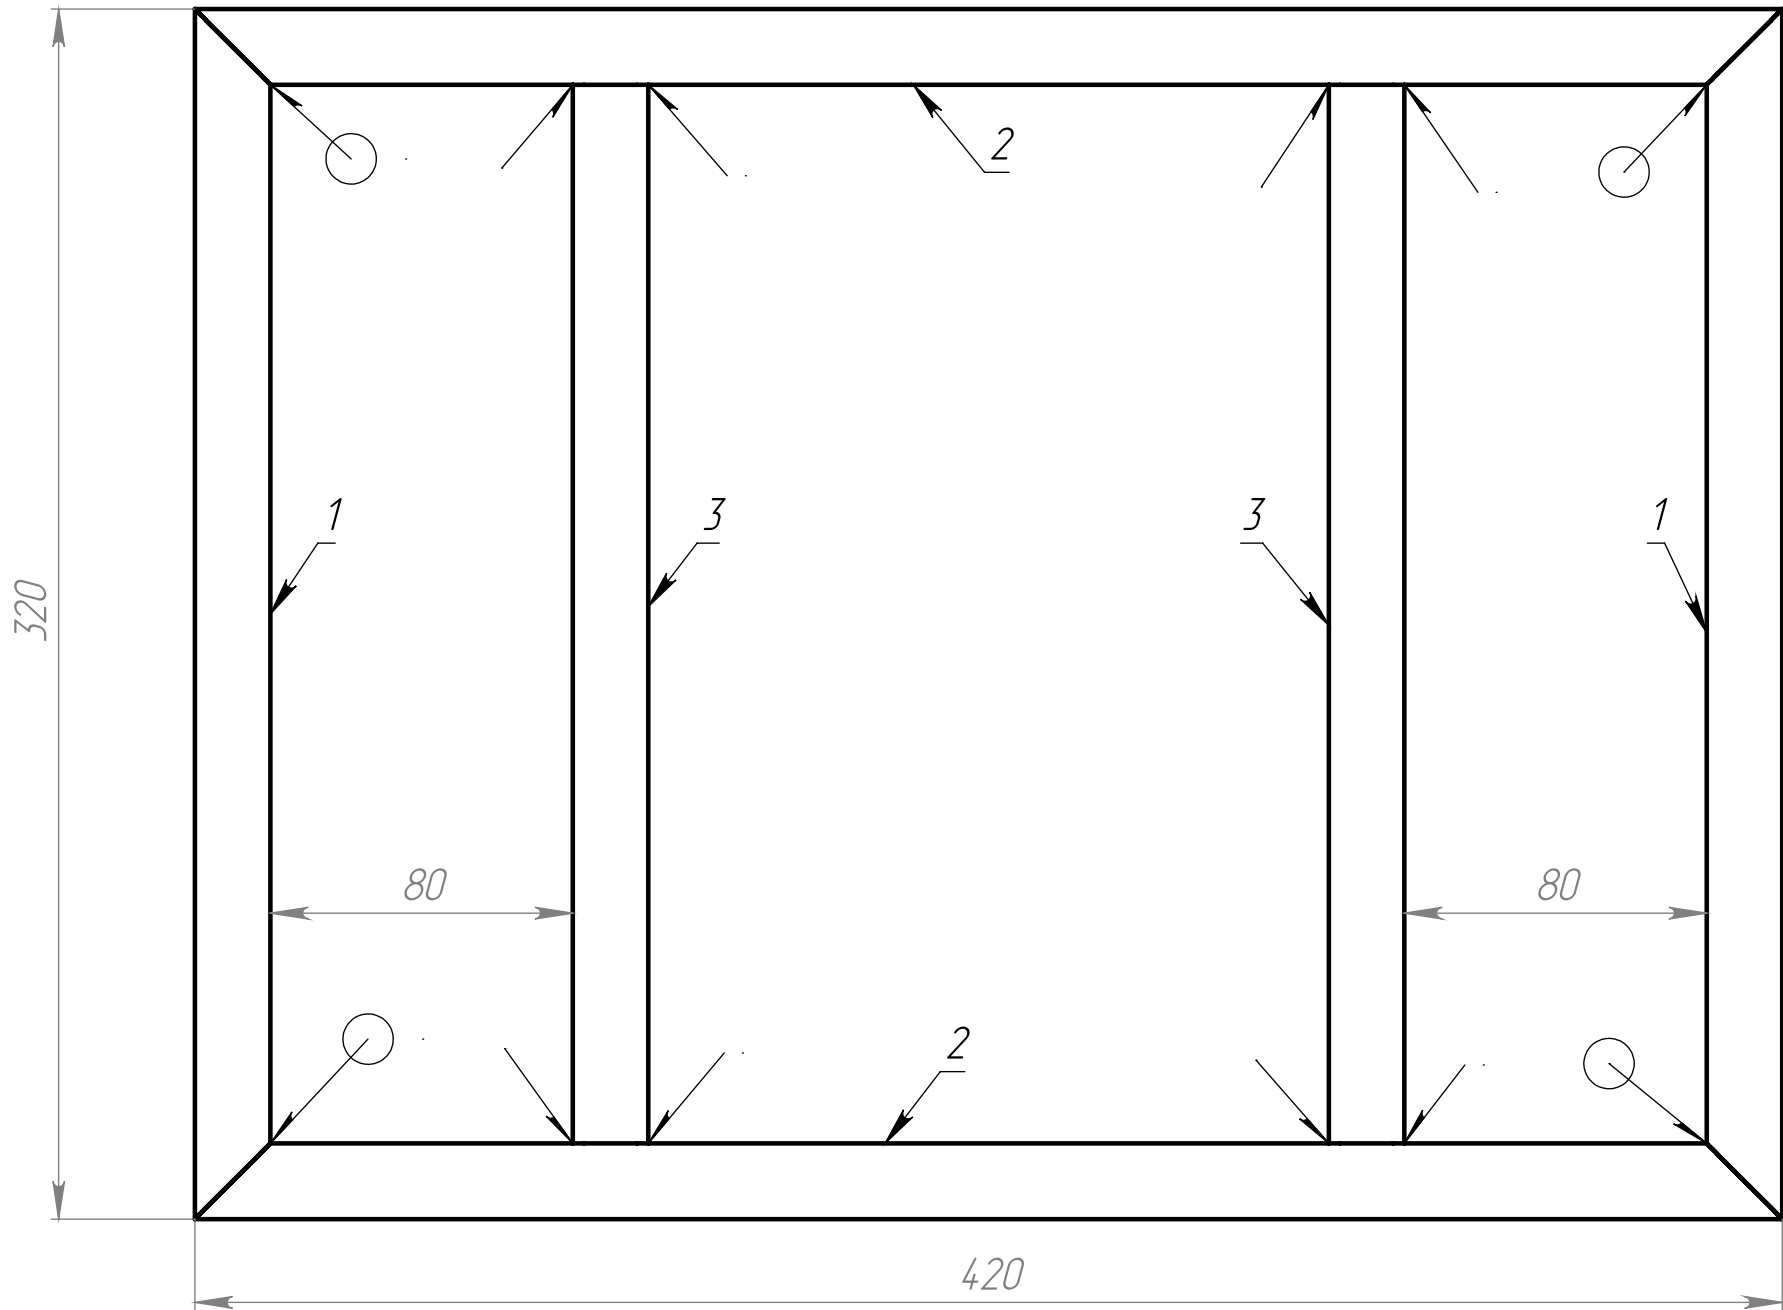

Позиция		Количество		Наименование				ДЛИНА					
1		2		Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68				320					
2		2		Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68				420					
3		2		Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68				280					
						ВРХИ.ТВ01.01.02.99							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рама поворотной платформы				Лит.	Масса	Масштаб		
Разраб.												3.33	1:2
Пров.													
Т. контр.													
									Лист 8		Листов 17		
Н. контр.					<u>Сварная конструкция</u> <u>Сталь 3 ГОСТ 535-88</u>								
Утв.													

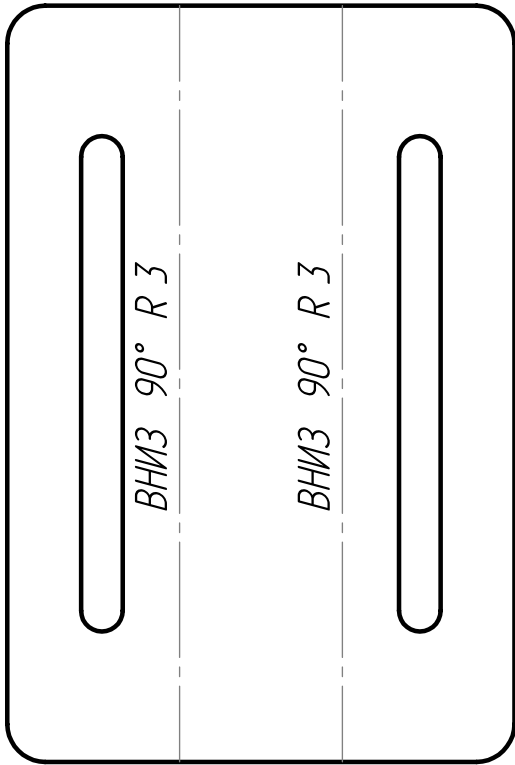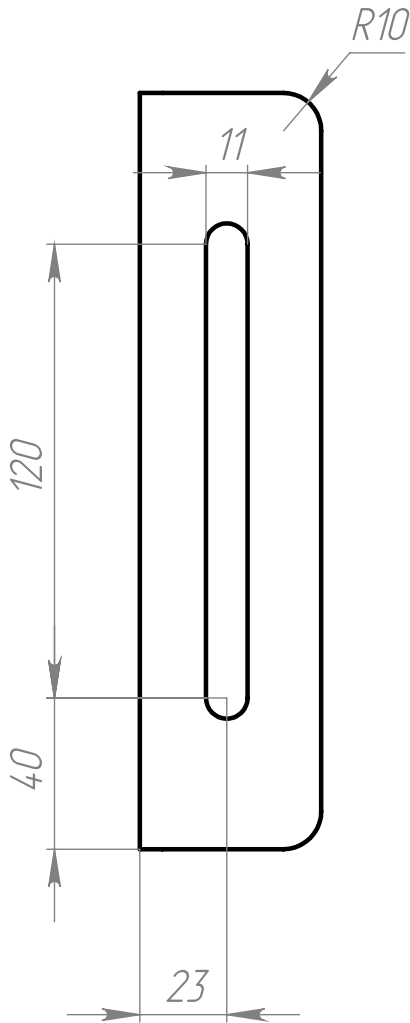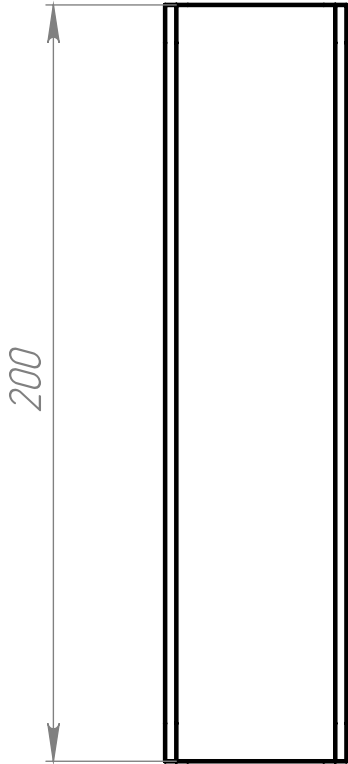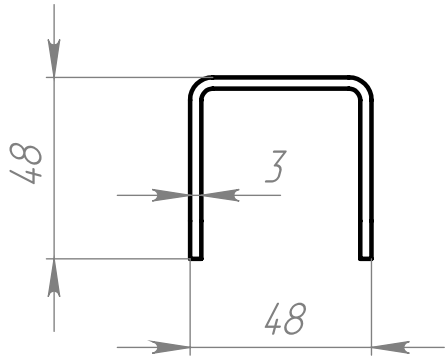

					ВРХИ.ТВ03.01.02.99														
					Скоба опорной балки (И1)							Лит.		Масса	Масштаб				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата														0.56	1:2
Разраб.																			
Пров.																			
Т. контр.												Лист 10		Листов 17					
Н. контр.					Лист							Сталь 3 ГОСТ 535-88							
Утв.																			

ВРХИ.ТВ03.01.02.99

Инв. № подл.

Подп. и дата


Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

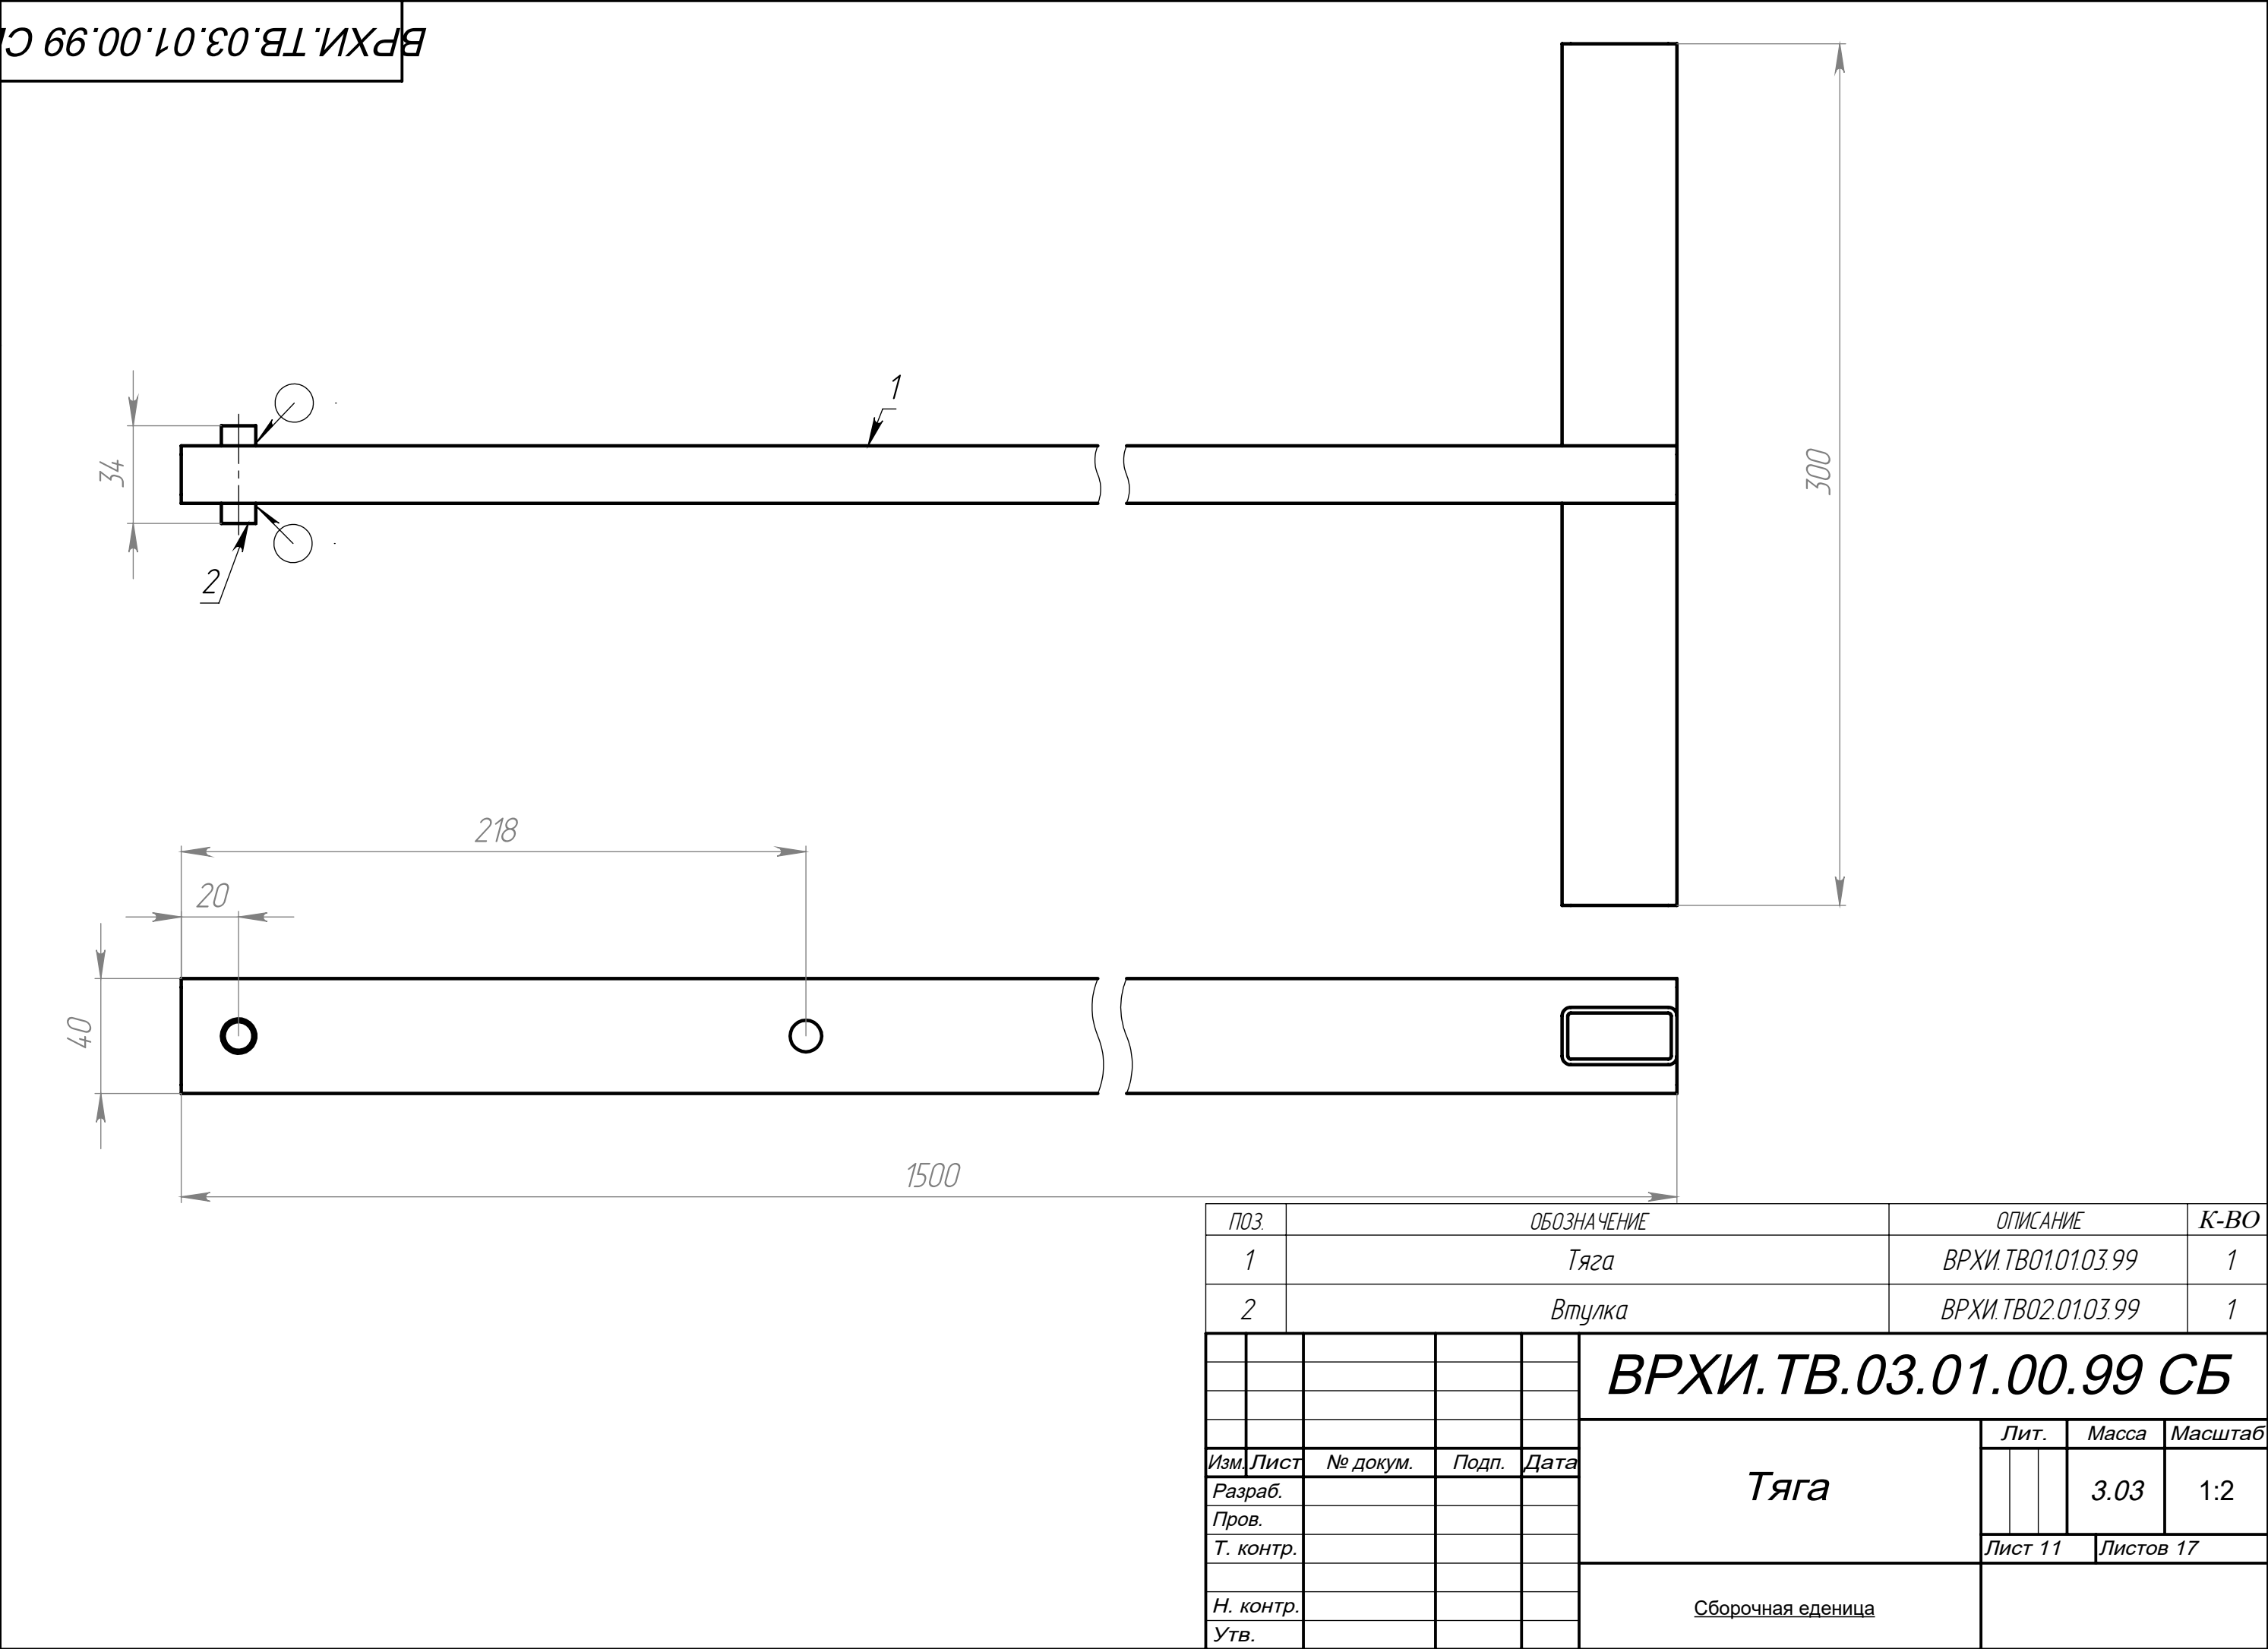


Поз.		ОБОЗНАЧЕНИЕ			ОПИСАНИЕ			К-ВО	
1		Тяга			ВРХИ.ТВ01.01.03.99			1	
2		Втулка			ВРХИ.ТВ02.01.03.99			1	

					ВРХИ.ТВ.03.01.00.99 СБ								
					Тяга			Лит.		Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.		Подп.				Дата				3.03	1:2
Разраб.													
Пров.													
Т. контр.								Лист 11		Листов 17			
Н. контр.						Сборочная единица							
Утв.													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ВРХИ.ТВ01.01.03.99

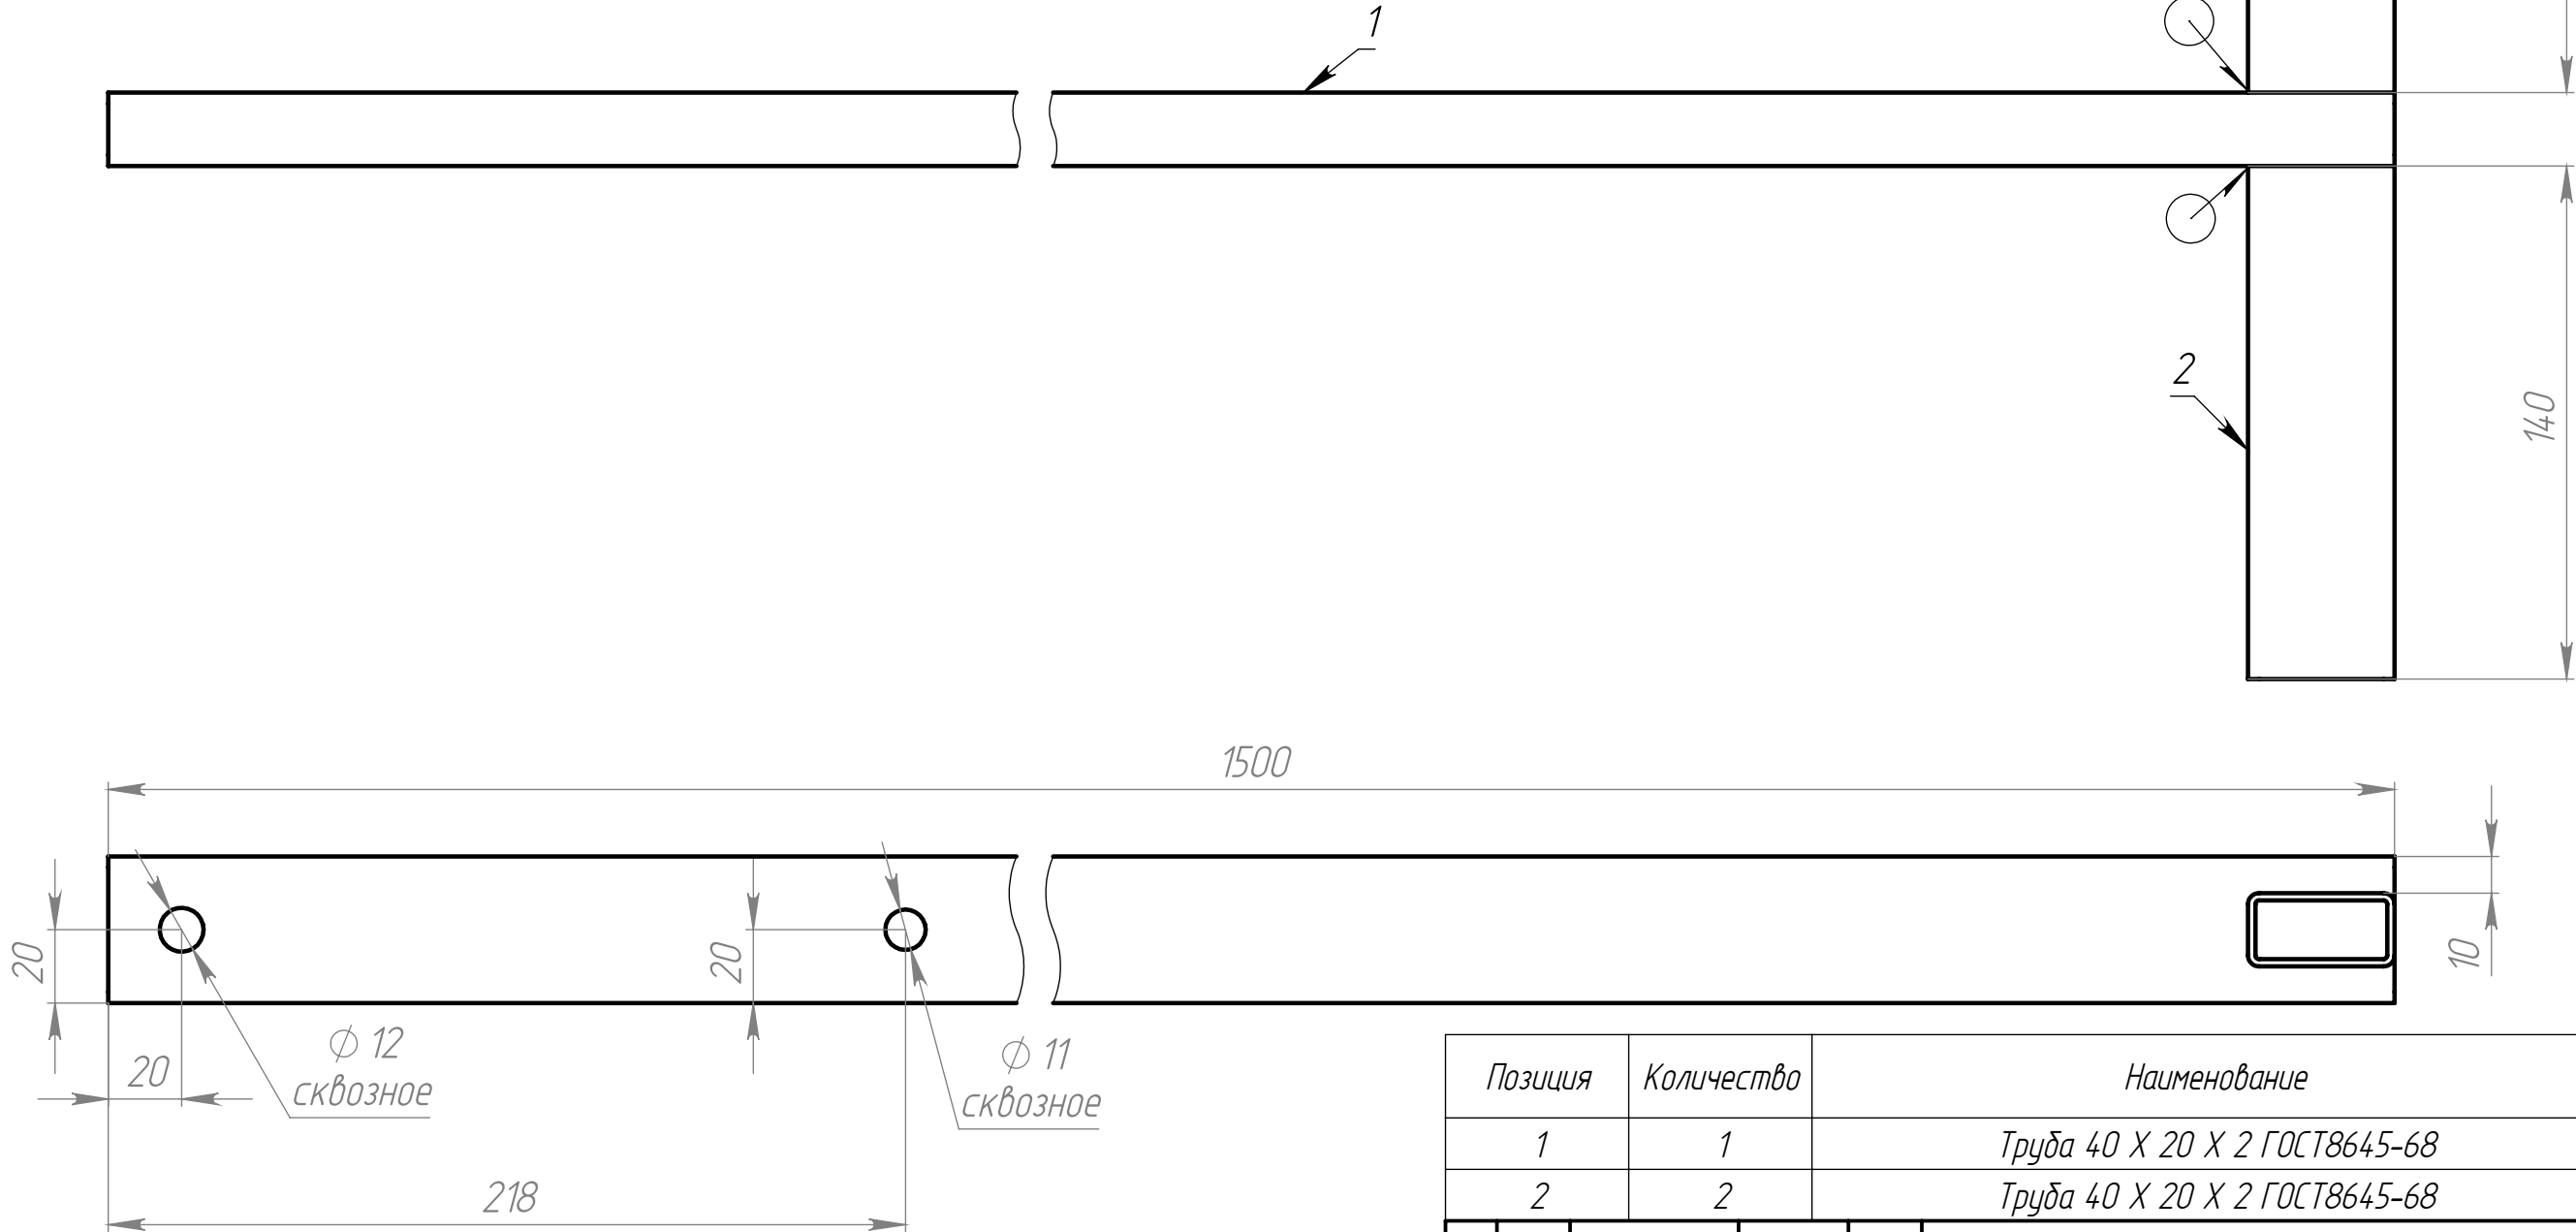


Позиция	Количество	Наименование	ДЛИНА
1	1	Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68	1500
2	2	Труба 40 X 20 X 2 ГОСТ8645-68	140

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВРХИ.ТВ01.01.03.99			
Разраб.					Тяга			
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.					Сварная конструкция Сталь 3 ГОСТ 535-88			
Утв.								
						Лит.	Масса	Масштаб
							3.02	1:2
						Лист 12		Листов 17

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ВРХИ.ТВ02.01.03.99

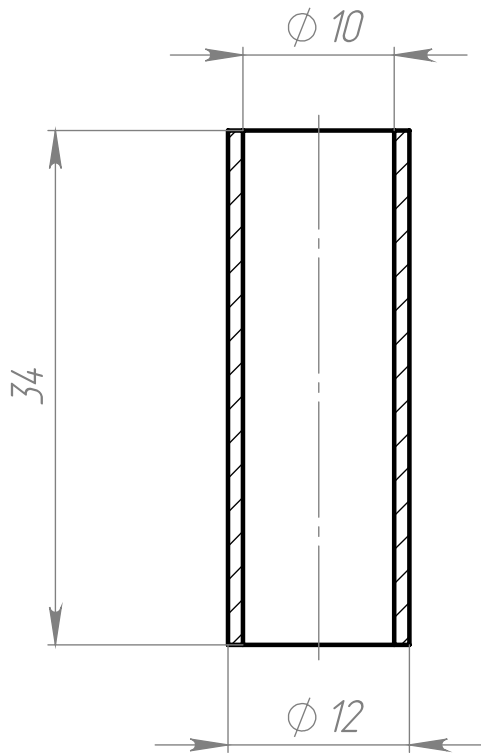


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ВРХИ.ТВ02.01.03.99								
Втулка				Лит.		Масса	Масштаб	
							0.01	2:1
				Лист 13		Листов 17		
Труба Сталь 3 ГОСТ 535-88								

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

ВРХИ.ТВ.04.01.00.99 СБ

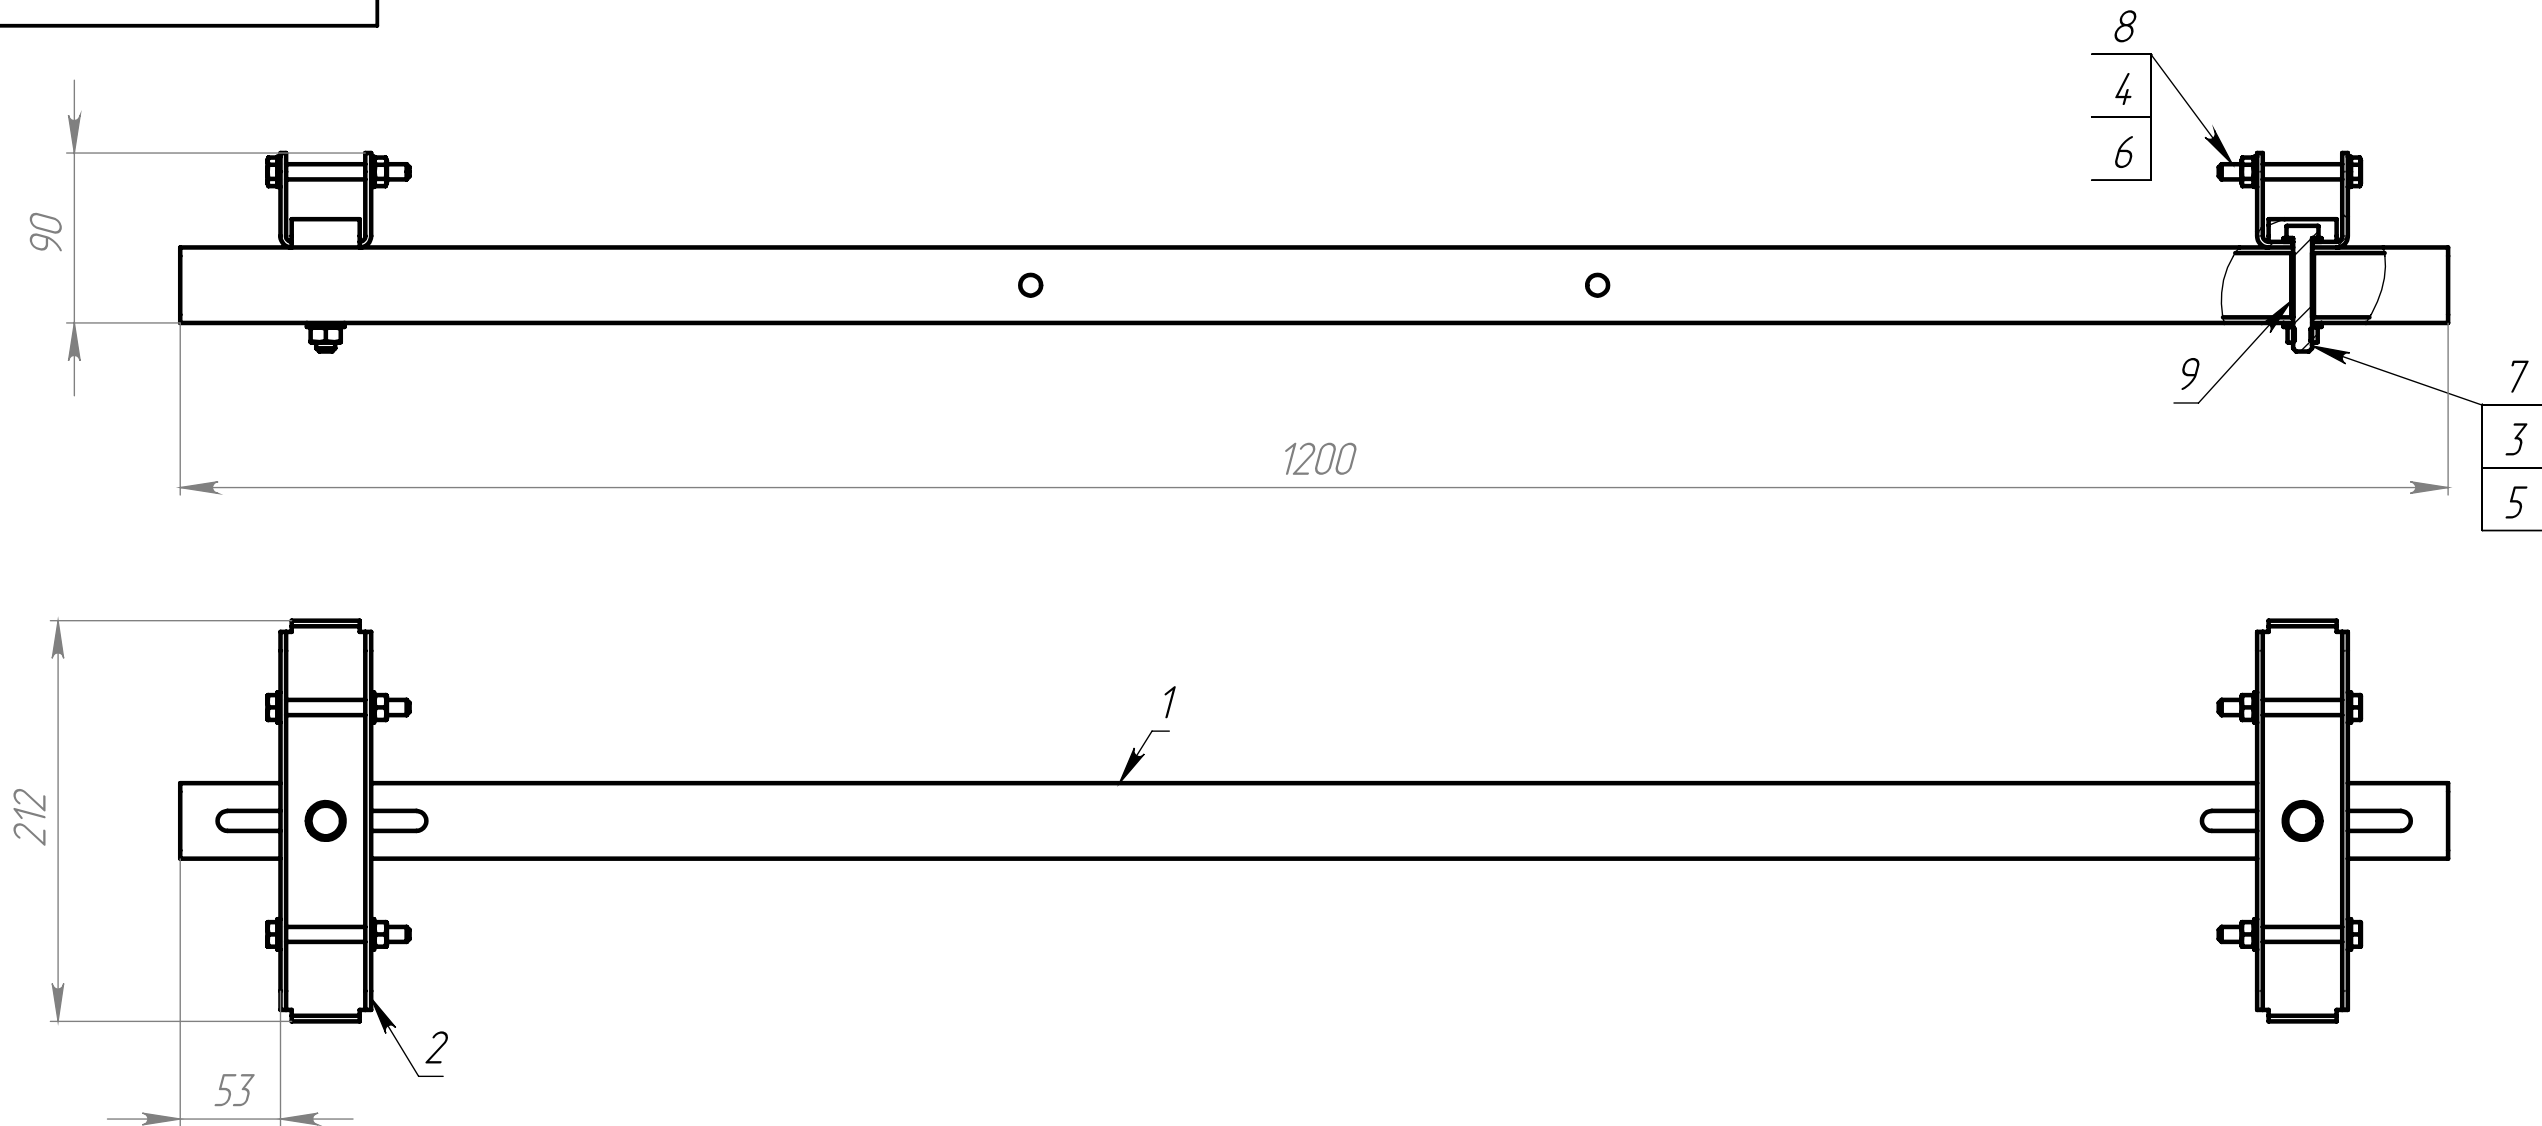


Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	Опорная балка	ВРХИ.ТВ01.01.04.99	1
2	Скоба опорной балки (И2)	ВРХИ.ТВ03.02.02.99	2
3	Шайба А.10 ГОСТ 11371-78	Стандартное изделие	4
4	Шайба А.8 ГОСТ 11371-78	Стандартное изделие	8
5	Гайка М10 (S16) ГОСТ 5915-70	Стандартное изделие	2
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	Стандартное изделие	4
7	Болт М10х60 ГОСТ 7805-70	Стандартное изделие	2
8	Болт М8х70 ГОСТ 7805-70	Стандартное изделие	4
9	Втулка	ВРХИ.ТВ02.01.03.99	2

					ВРХИ.ТВ.04.01.00.99 СБ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	





ВРХИ.ТВ01.01.04.99

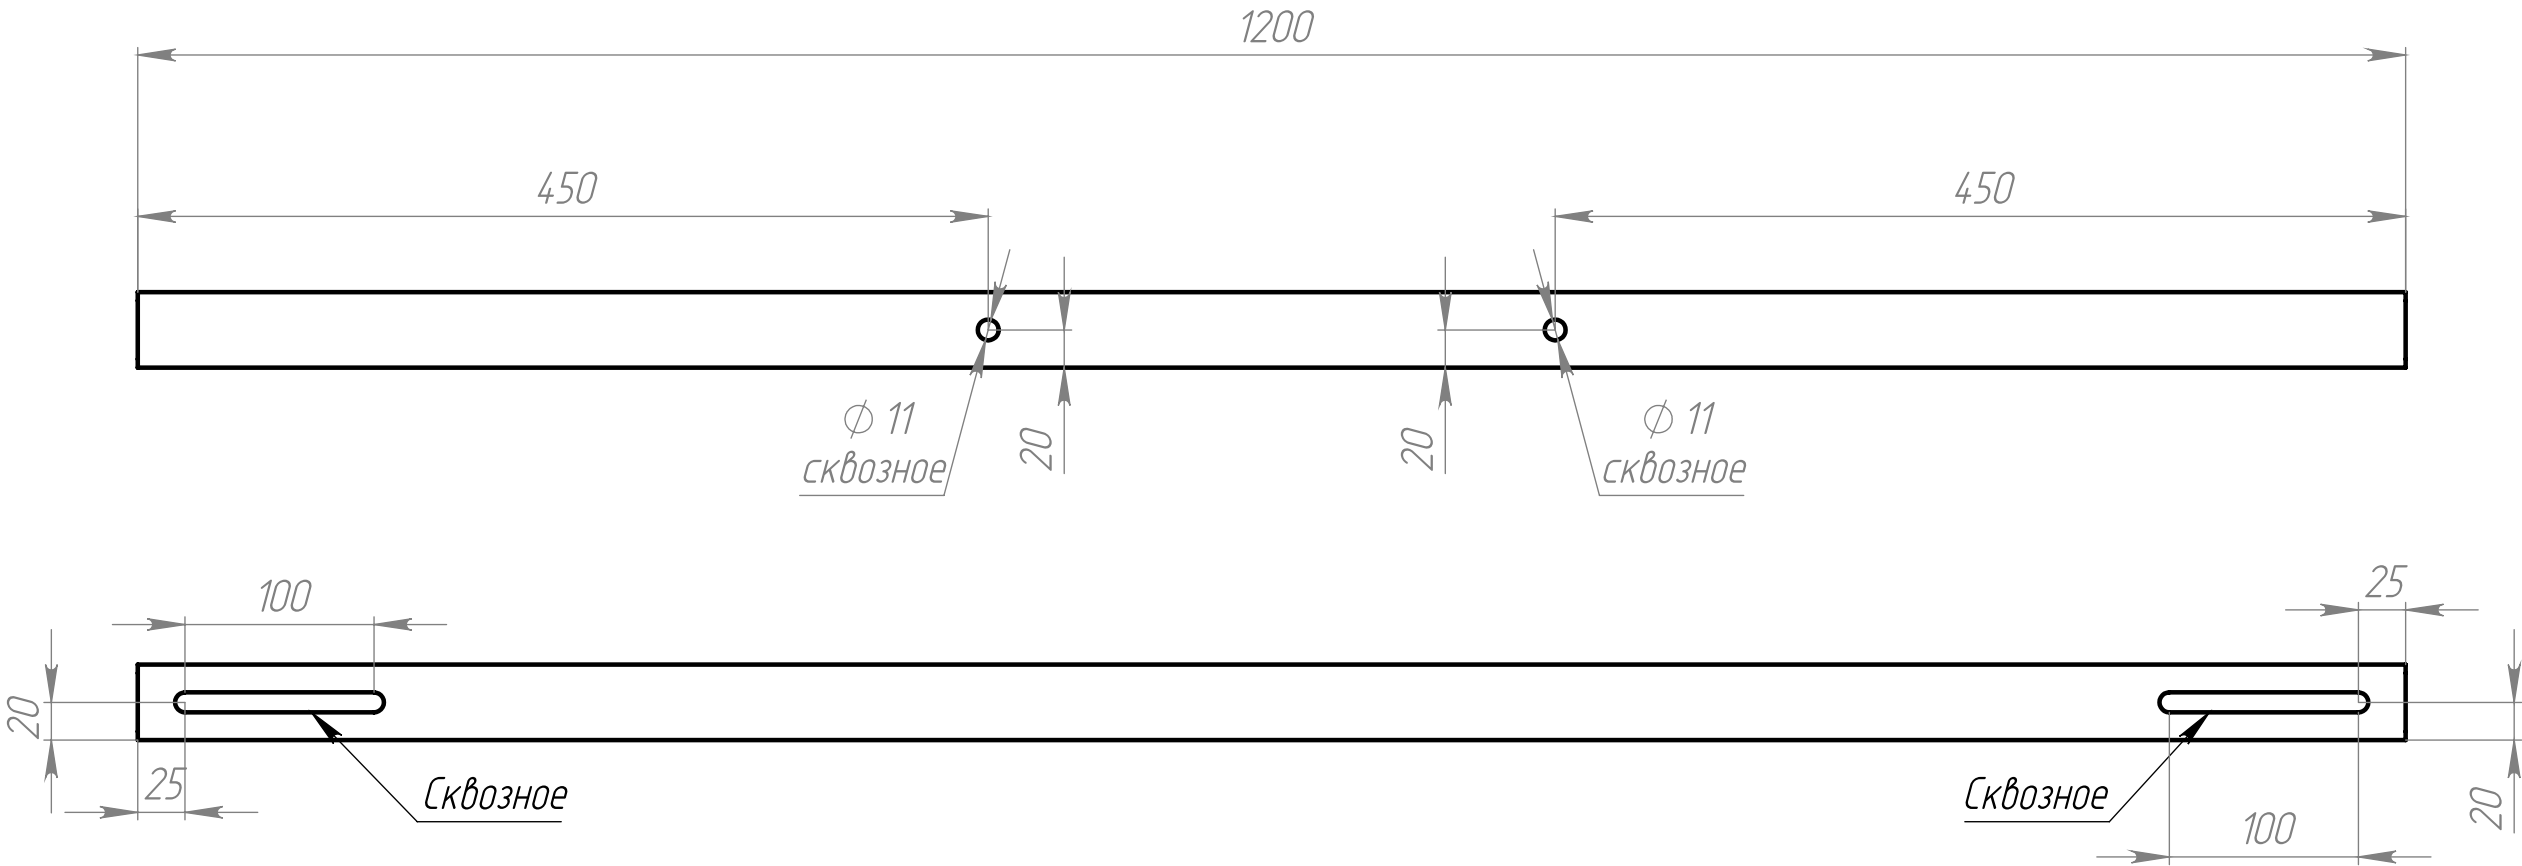

					ВРХИ.ТВ01.01.04.99					
					Опорная балка	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					3.91	1:4
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.										
					Лист 15		Листов 17			
					Груба профильная 40 X 40 X 3 ГОСТ8639-82					
Н. контр.					Сталь 3 ГОСТ 535-88					
Утв.										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ВРХИ.ТВ03.02.02.99

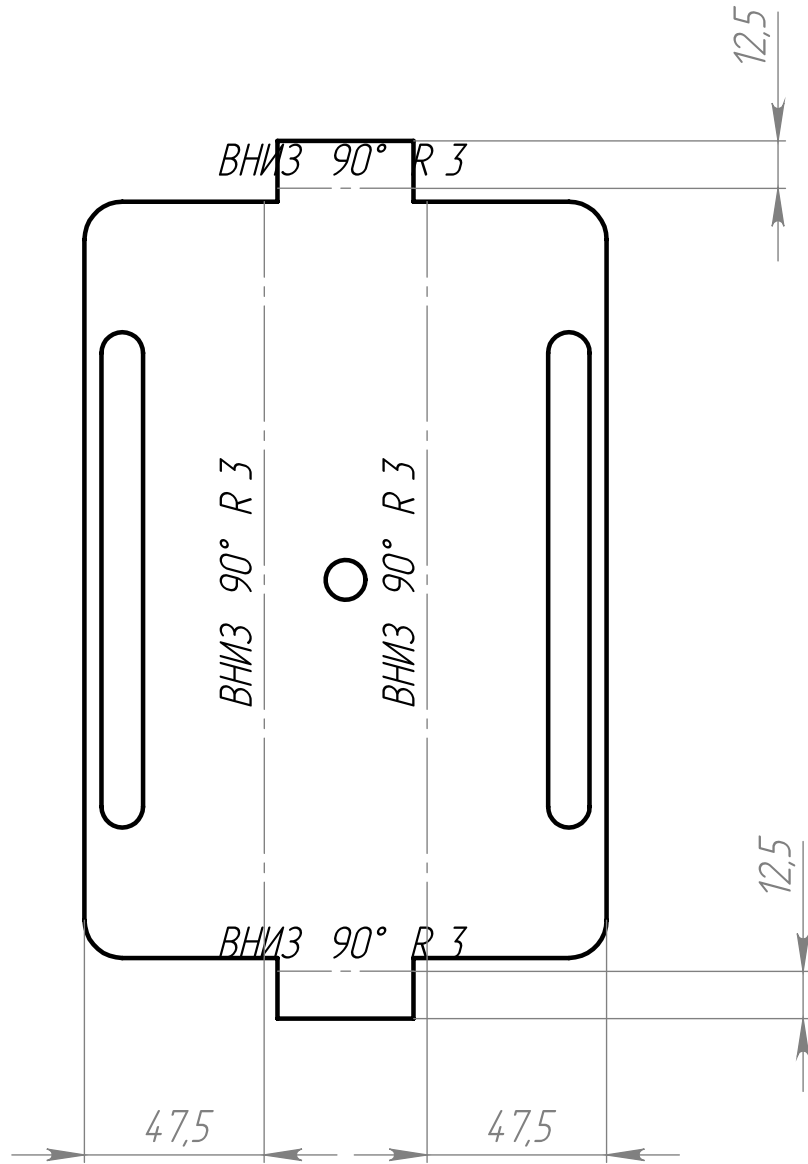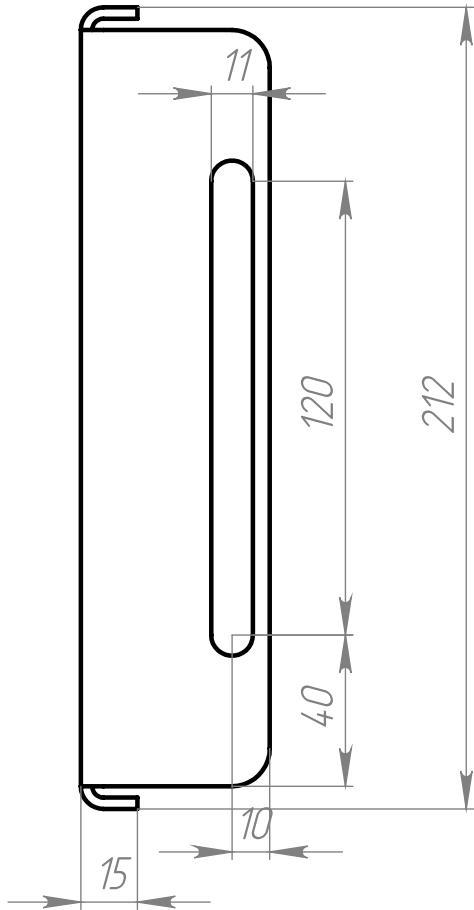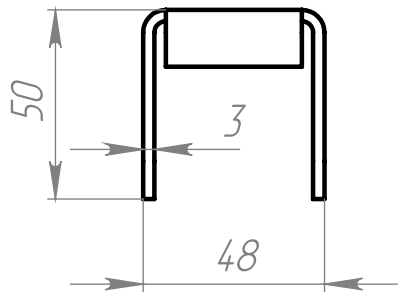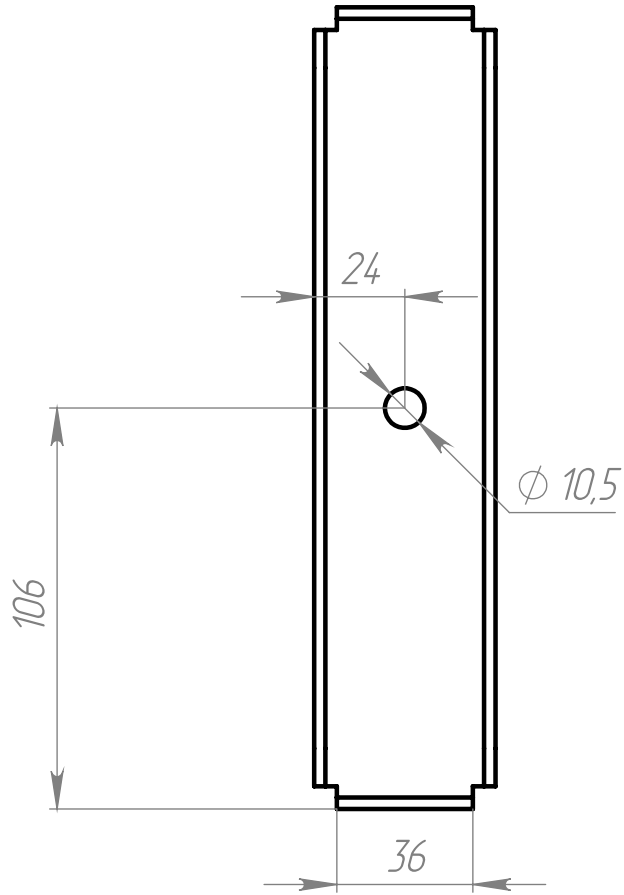

					ВРХИ.ТВ03.02.02.99				
					Скоба опорной балки (И2)	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.61	1:2
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
						Лист 16		Листов 17	
Н. контр.					Лист Сталь 3 ГОСТ 535-88				
Утв.									

