M4-010 击穿判定与导通工作点分开处理

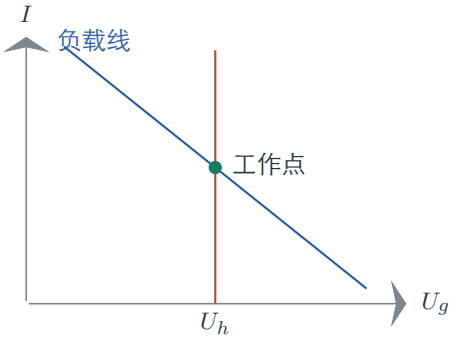

红线为已导通后的恒维持电压近似

$$U_s = 400\ \text{V} > U_b = 300\ \text{V}$$

$$U_h = 200\ \text{V},\ R = 20\,\text{k}\Omega$$
$$I = 10\ \text{mA}$$