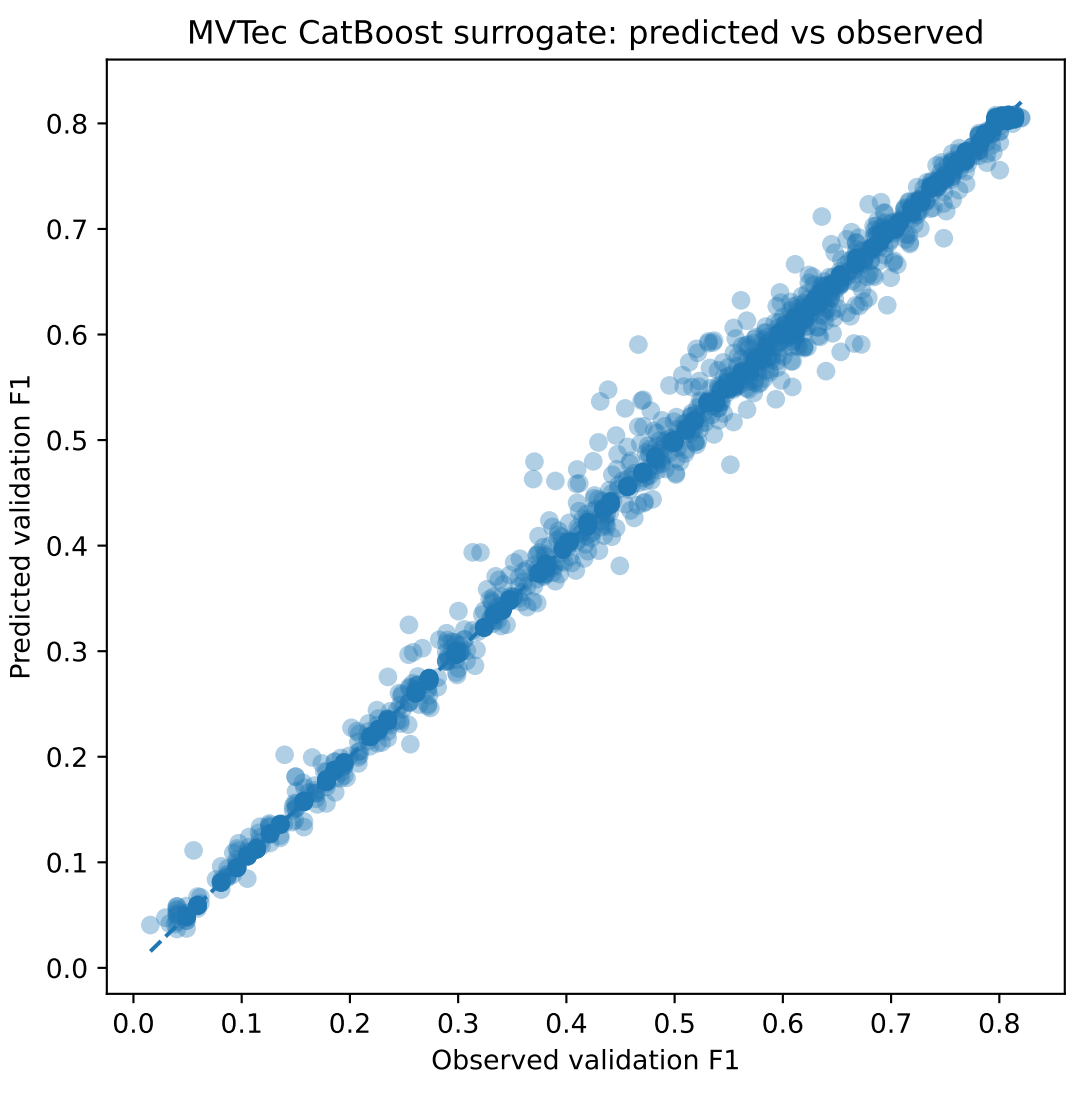
MVTec CatBoost surrogate: predicted vs observed
Predicted validation F1
Observed validation F1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8