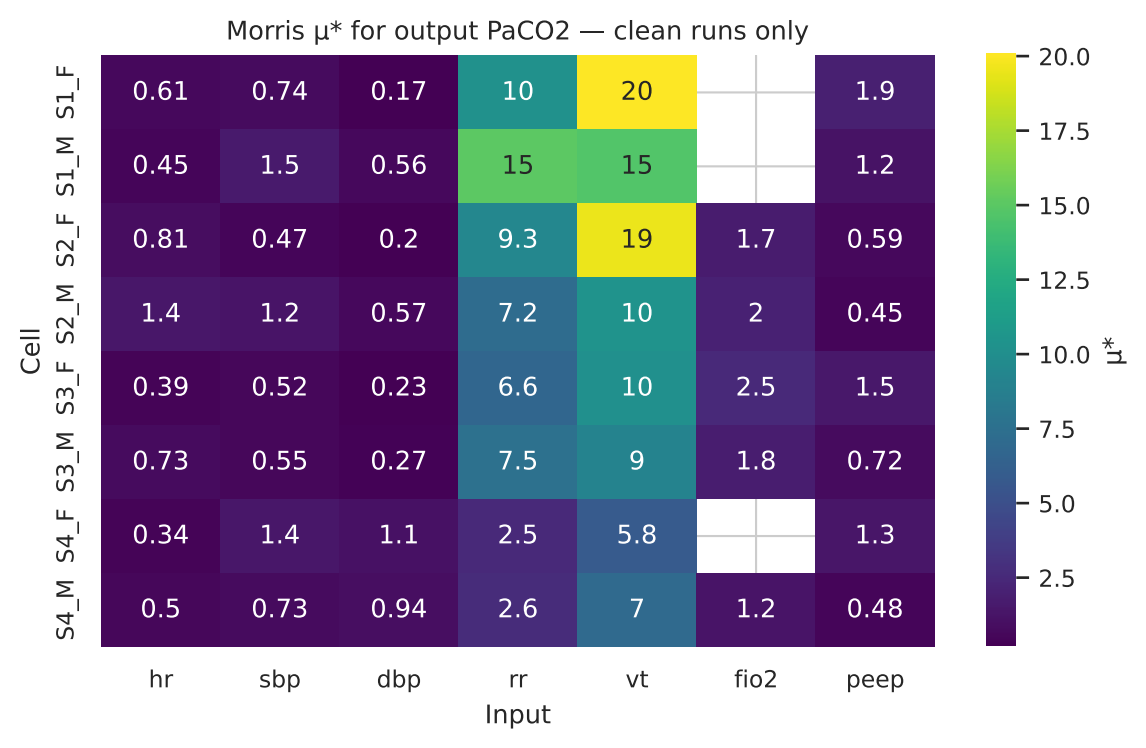
Morris μ* for output PaCO2 — clean runs only
Cell
S1_F
S1_M
S2_F
S2_M
S3_F
S3_M
S4_F
S4_M
0.61 0.74 0.17 10 20 1.9
0.45 1.5 0.56 15 15 1.2
0.81 0.47 0.2 9.3 19 1.7 0.59
1.4 1.2 0.57 7.2 10 2 0.45
0.39 0.52 0.23 6.6 10 2.5 1.5
0.73 0.55 0.27 7.5 9 1.8 0.72
0.34 1.4 1.1 2.5 5.8 1.3
0.5 0.73 0.94 2.6 7 1.2 0.48
hr
sbp
dbp
rr
vt
fio2
peep
Input
μ*
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5