



GEÇİCİ ELEKTRİK TESİSATI TOOLBOX TALK

Geçici elektrik sistemlerinde çarpılma, yangın ve kablo hasarı risklerini kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Şantiye tipi geçici elektrik dağıtımında kablo hasarı, uygunsuz pano, eksik topraklama, kaçak akım ve aşırı yüklenmeden kaynaklanan elektrik çarpması ve yangın risklerini önlemektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Hasarlı uzatma kabloları.	2  Islak ortamda elektrik kullanımı.	3  Eksik RCD/GFCI koruması.	4  Uygunsuz topraklama.
5  Açık veya hasarlı panolar.	6  Aşırı yüklenen priz ve uzatma kabloları.	7  Araç geçişinde ezilen kablolar.	8  Yetkisiz elektrik müdahalesi.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Hasarlı uzatma kabloları.

02

Islak ortamda elektrik kullanımı.

03

Eksik RCD/GFCI koruması.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



GEÇİCİ ELEKTRİK TESİSATI TOOLBOX TALK

Geçici elektrik sistemlerinde çarpılma, yangın ve kablo hasarı risklerini kontrol edin.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Şantiye tipi geçici elektrik dağıtımında kablo hasarı, uygunsuz pano, eksik topraklama, kaçak akım ve aşırı yüklenmeden kaynaklanan elektrik çarpması ve yangın risklerini önlemektir.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Kablolar sağlam

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Fişler sağlam

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
RCD/GFCI aktif

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Topraklama uygun


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Kablolar sağlam | ☐ Fişler sağlam |
| ☐ RCD/GFCI aktif | ☐ Topraklama uygun |
| ☐ Panolar kapalı | ☐ Panolar kilitli |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kablolar kontrol edildi mi?
- RCD/GFCI mevcut ve çalışıyor mu?
- Topraklama uygun mu?

SAHA UYGULAMASI

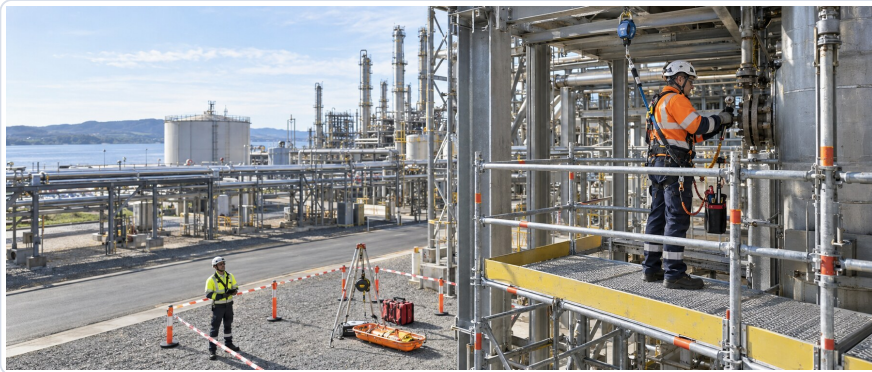

Geçici elektrik sistemlerinde çarpılma, yangın ve kablo hasarı risklerini kontrol edin.



GEÇİCİ ELEKTRİK TESİSATI TOOLBOX TALK

Geçici elektrik sistemlerinde çarpılma, yangın ve kablo hasarı risklerini kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Kabloları kullanımdan önce kontrol edin. • Panoları kapalı ve kilitli tutun. • Yalnız yetkili elektrik personelinin müdahale etmesini sağlayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Hasarlı kabloyu derhal kullanımdan çıkarın. • Kabloları su ve keskin kenarlardan koruyun. • Geçici tesisatı düzenli olarak yeniden denetleyin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

RCD/GFCI korumasını doğrulayın. • Araç yollarında kablo köprüsü kullanın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Topraklama sistemini kontrol edin. • Uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, geçici elektrik sistemini kalıcı sistem kadar ciddi kontrol edeceğiz. Hasarlı kablo, açık pano veya uygunsuz bağlantı görürsek kullanmayacağız ve yetkili elektrikçiye bildireceğiz.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Kablolar sağlam | ☐ Fişler sağlam |
| ☐ RCD/GFCI aktif | ☐ Topraklama uygun |
| ☐ Panolar kapalı | ☐ Panolar kilitli |
| ☐ Kablo güzergâhı güvenli | ☐ Araç geçişi korumalı |
| ☐ Aşırı yük yok | ☐ Ekip bilgilendirildi |



GEÇİCİ ELEKTRİK TESİSATI TOOLBOX TALK

Geçici elektrik sistemlerinde çarpılma, yangın ve kablo hasarı risklerini kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ **Tarih:** _____

Konuşmayı yapan: _____ **Çalışma alanı:** _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			