



UZATMA KABLOLARI VE KABLO YÖNETİMİ

Geçici elektrik beslemelerinde elektrik çarpması, yangın, ezilme, su teması ve takılma risklerini doğru dağıtım, GFCI/RCD, uygun

AMAÇ VE KAPSAM

Geçici elektrik beslemelerinde elektrik çarpması, yangın, ezilme, su teması ve takılma risklerini doğru dağıtım, GFCI/RCD, uygun kablo ve güvenli güzergâhla önlemektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 ELEKTRİK ÇARPMASI	2 HASARLI İZOLASYON	3 SU	4 AŞIRI YÜK
5 EZİLME	6 TAKILMA	7 DOĞAÇLAMA EK	8 KABLO TAMBURU

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

GFCI/RCD korumalı geçici besleme

0

Bantlı ek, açık iletken veya ıslak bağlantı

Tam açılmış

Yük altında kablo tamburu



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



UZATMA KABLOLARI VE KABLO YÖNETİMİ

Geçici elektrik beslemelerinde elektrik çarpması, yangın, ezilme, su teması ve takılma risklerini doğru dağıtım, GFCI/RCD, uygun

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.404 ve 1926.405; geçici devrelerde GFCI/koruma programı, uygun esnek kablo, mekanik hasardan koruma ve strain relief şartlarını belirler.

OSHA 1926.404(b)(1)

TOPRAK HATASI KORUMASI

Şantiye prizlerinde GFCI veya uygun güvence altına alınmış ekipman topraklama programı uygulayın.

OSHA 1926.405(a)(2)

GEÇİCİ KABLOLAMA

Geçici kabloyu yalnız izin verilen süre ve amaçla kullanın; fiziksel hasar, keskin kenar ve kapılardan koruyun.

OSHA 1926.405(g)

ESNEK KABLOLAR

Kabloyu bina tesisatı yerine, kaldırma/çekme için veya onaysız ekipmanla kullanmayın; strain relief sağlayın.

ÜRETİCİ TALİMATI

YÜK VE TAMBUR

Kablo kesiti, akım, uzunluk, IP sınıfı ve tamburun yük altında açılması şartlarını doğrulayın.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Geçici elektrik planı | ☐ Pano ve koruma kontrolü |
| ☐ GFCI/RCD test kaydı | ☐ Kablo envanter / kontrol etiketi |
| ☐ Yük ve kablo kesiti hesabı | ☐ Kablo güzergâh kontrolü |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu devre hangi GFCI/RCD ile korunuyor?
- Kablo nerede hasar görebilir?
- Tambur neden tam açılmalı?

KORUMALI GEÇİCİ PANO VE GÜVENLİ KABLO GÜZERĞÂHI

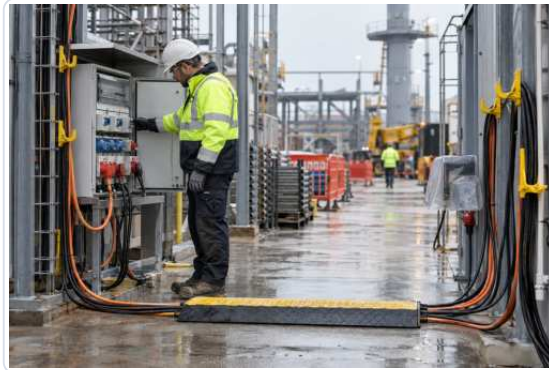

GFCI/RCD - Dış ortam kablosu - Kuru fiş - Askı - Kablo rampası - Kontrol



UZATMA KABLOLARI VE KABLO YÖNETİMİ

Geçici elektrik beslemelerinde elektrik çarpması, yangın, ezilme, su teması ve takılma risklerini doğru dağıtım, GFCI/RCD, uygun

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. SABİT / AKÜLÜ BESLEMİYİ SEÇİN

Mümkünse sabit besleme veya akülü alet kullanarak geçici kablo ihtiyacını azaltın.

2. KORUMALI DAĞITIM KULLANIN

Yetkili dağıtım panosu, doğru koruma, GFCI/RCD ve uygun akım kapasitesi kullanın.

3. KABLOYU YÜKSELTİN VEYA KAPLAYIN

Kablolari askıda yönlendirin veya araç/yaya geçişinde uygun rampayla koruyun; su ve keskin kenardan uzak tutun.

4. KONTROL, TEST VE KURU BAĞLANTI

Her kullanım öncesi fiş, izolasyon ve topraklamayı kontrol edin; tamburu açın ve bağlantıları kuru tutun.

KRİTİK UYARI



Bantla onarılmış, ezilmiş, bakırı görünür veya ıslak bağlantılı kabloyu kullanmayın. Enerjiyi kesin, etiketleyin ve hizmet dışına alın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Pano yetkili | ☐ GFCI/RCD test edildi |
| ☐ Kablo dış ortama uygun | ☐ Fiş ve priz sağlam |
| ☐ İzolasyon hasarsız | ☐ Tambur tam açıldı |
| ☐ Bağlantılar kuru | ☐ Geçiş rampalı / askıda |
| ☐ Aşırı yük yok | |



UZATMA KABLOLARI VE KABLO YÖNETİMİ

Geçici elektrik beslemelerinde elektrik çarpması, yangın, ezilme, su teması ve takılma risklerini doğru dağıtım, GFCI/RCD, uygun

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			