


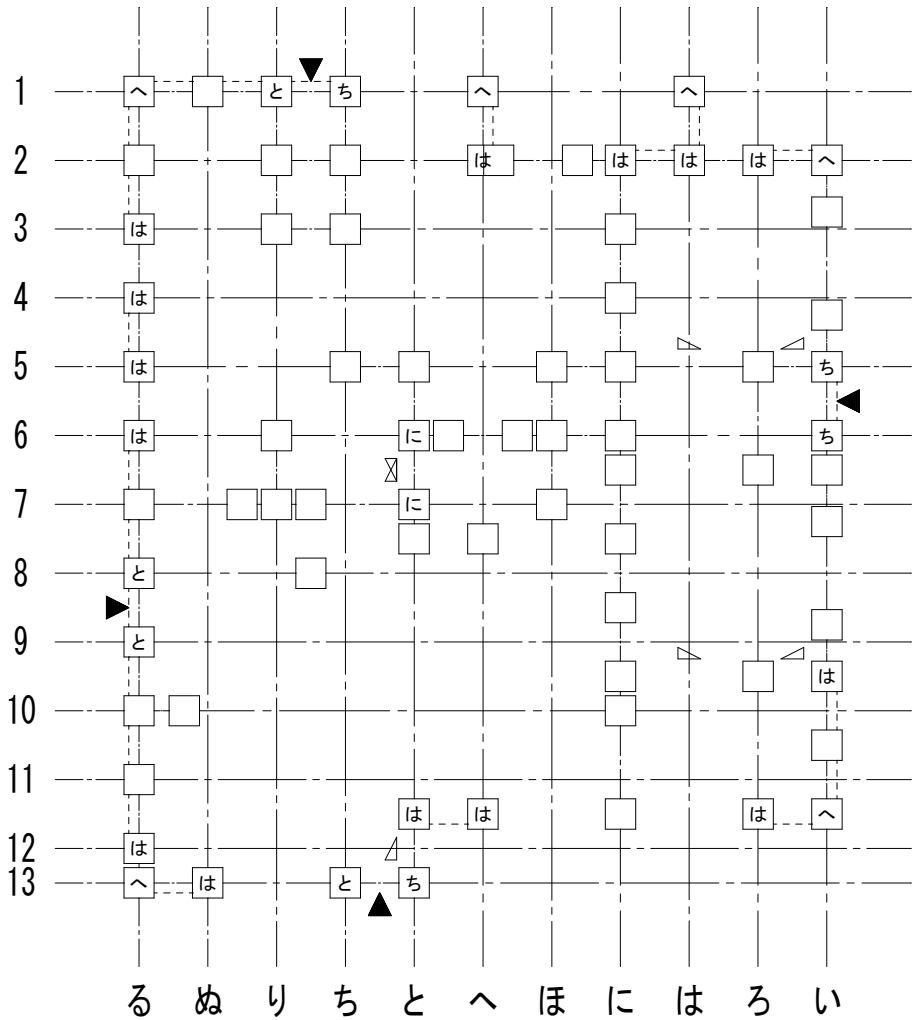

1 階柱壁伏図

| 接合部凡例           |                              |                              |      | *接合部凡例はユーザ設定されたものです。 |         |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|------|----------------------|---------|
| 記号              | 仕様（カナイ金物）                    |                              | N    | 倍率                   |         |
| SBCP            | スリムビルドコーナー75, チビクリCK(化粧柱の場合) |                              | 0.00 | 1.00                 |         |
| SBCP            | スリムビルドコーナー75, チビクリCK(化粧柱の場合) |                              | 0.65 | 1.00                 |         |
| SBCP            | は                            | スリムビルドコーナー75                 | 1.00 | 1.00                 |         |
| ARCG            | に                            | アレントコーナー合板用                  | 1.40 | 2.20                 |         |
| ARCG            | ほ                            | アレントコーナー合板用                  | 1.60 | 2.20                 |         |
| ARCG            | へ                            | アレントコーナー合板用                  | 1.80 | 2.20                 |         |
| HD15            | と                            | ブレイブホールダウン B-HD15            | 2.80 | 3.60                 |         |
| HD20            | ち                            | ブレイブホールダウン B-HD20            | 3.70 | 4.70                 |         |
| HD25            | り                            | ブレイブホールダウン B-HD25            | 4.70 | 4.80                 |         |
| HD30            | ぬ                            | ブレイブホールダウン B-HD30            | 5.60 | 7.20                 |         |
| J1              | る                            | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物   |      | 1.90                 | 梁継手・仕口用 |
| J2              | を                            | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物×2 |      | 3.00                 | 梁継手・仕口用 |
| ※表示なき金物は「は」とする。 |                              |                              |      |                      |         |

| 接合部凡例           |                         |                              |      | *接合部凡例はユーザ設定されたものです。 |         |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|------|----------------------|---------|
| 記号              | 仕様（タナカ金物）               |                              | N    | 倍率                   |         |
| FCP             | フックコーナー, チビクリCK(化粧柱の場合) |                              | 0.00 | 1.00                 |         |
| FCP             | フックコーナー, チビクリCK(化粧柱の場合) |                              | 0.65 | 1.00                 |         |
| FCP             | は                       | フックコーナー                      | 1.00 | 1.00                 |         |
| CCP             | に                       | シナコーナー                       | 1.40 | 2.20                 |         |
| CCP             | ほ                       | シナコーナー                       | 1.60 | 2.20                 |         |
| CCP             | へ                       | シナコーナー                       | 1.80 | 2.20                 |         |
| HD15            | と                       | ビス止めホールダウンU HD15             | 2.80 | 3.60                 |         |
| HD20            | ち                       | ビス止めホールダウンU HD20             | 3.70 | 4.70                 |         |
| HD25            | り                       | ビス止めホールダウンU HD25             | 4.70 | 4.80                 |         |
| HD30            | ぬ                       | ビス止めホールダウンU HD15×2 (HD35)    | 5.60 | 7.20                 |         |
| J1              | る                       | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物   |      | 1.90                 | 梁継手・仕口用 |
| J2              | を                       | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板ボルト、短冊金物×2 |      | 3.00                 | 梁継手・仕口用 |
| ※表示なき金物は「は」とする。 |                         |                              |      |                      |         |

| 筋かいの種類に応じた筋かいの端部の接合部の仕様 |           |                                                                                                |
|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 筋かいの種類    | 接合部の仕様（構造方法）                                                                                   |
| イ                       | 鉄筋φ9      | 柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め、又は鋼板添え板を用い鋼板を柱及び横架材にCN90, 8本平打ち                                       |
| ロ                       | 筋かい:15×90 | 柱・横架材を欠き込み、柱・横架材双方に対してN65, 5本平打ち                                                               |
| ハ                       | 筋かい:30×90 | 鋼板添え板t=1.6mmを筋かいに対してボルトφ12及びCN65, 3本平打ち、柱に対してCN65, 3本平打ち、横架材に対してCN65, 4本平打ち。筋かいプレートBP同等品       |
| ニ                       | 筋かい:45×90 | 鋼板添え板t=2.3mmを筋かいに対してボルトφ12及びスクリュー釘φ4.5L50, 7本平打ち、柱及び横架材に対してスクリュー釘φ4.5L50, 5本平打ち。筋かいプレートBP-2同等品 |
| ホ                       | 筋かい:90×90 | 柱又は横架材にボルトφ12mmを用いて一面剪断接合                                                                      |

| 胴差と通し柱の接合部の仕様 |                                                                 |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | 胴差と通し柱の条件                                                       | 仕口                                        |
| T1            | 通し柱の片側に胴差が来る場合                                                  | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しの上、羽子板ボルト、かね折り金物又は同等以上の仕口 |
| T2            | 通し柱の両側に胴差が来る場合                                                  | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ほぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結 |
| T3            | 通し柱と胴差の接合部の近くに90×90以上の筋かいが来る場合(通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合) | 胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結              |

決定図