
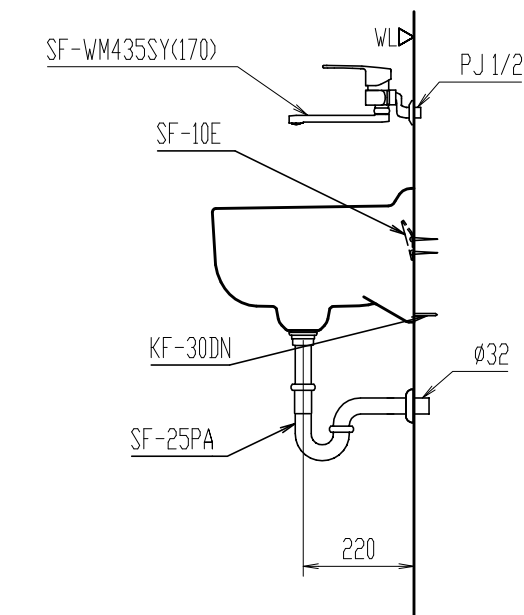


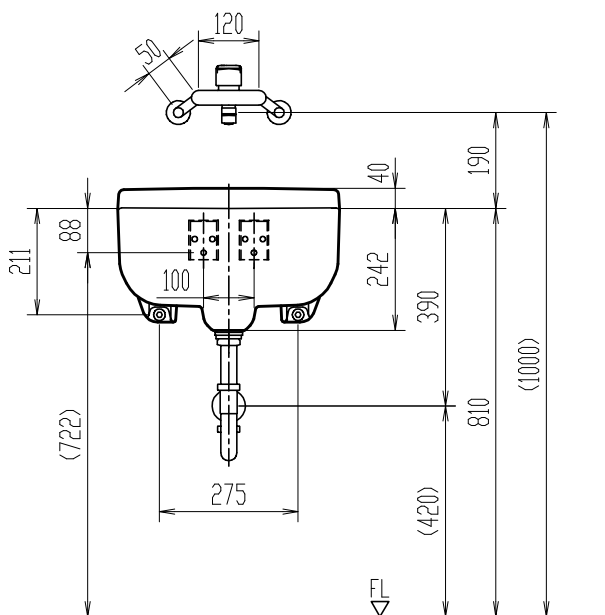

陶器寸法許容差はJIS A5207に準ずる。壁取付商品には、補強木による壁補強が必要です。詳しくは、商品別「壁補強」一覧を参照ください。

小形多目的流し

器具明細

[illegible]

※ 屋外環境で使用するすると状況に応じ寿命が短くなる場合があります。

縮	尺	製 図	大塚	検 図	磯崎	備考
1:15			図 番	GS-S17-0005D/63739		
日	付					
2023.12.19		株式会社 LIXIL				

陶器製品設置時の壁補強（乾式工法・湿式工法）

				補強木による補強		C形チャンネルによる補強		湿式(コンクリート)施工　〈 〉 付きは製品同梱							
分類	陶器代表品番	バックハンガー 品番	ねじ品番	補強木厚み例 (mm)	補強木ねじ込み深さ (mm)	t = 2.3mm	t = 3.2mm	固定部材	陶器固定 AYボルト品番	ドリル径	下穴深さ (mm)	バックハンガー ブラケット 固定ボルト	バックハンガー ブラケット 用	ドリル径	下穴深さ (mm)
流し	S-17	SF-10E	—	24	18	○	○	—	AY-55DN	φ11～12	約70	SF-10E(AY)	〈AY-34(1P)〉	φ11～12	約70

<<<注記>>>

共通
共通
共通
共通
共通
共通
共通

C形チャンネル
C形チャンネル
C形チャンネル

※各商品の品番はアクアセラミック やプロガード(廃番)などの対象品でも品番の「 Y 」や「 G 」は省略しています。
※上記の補強木厚みは一般的な市販の補強木(厚み12mm)を使用した場合の例です。 補強木の厚さは、補強木ねじ込み深さ以上の厚みを確保してください。（複数枚貼り合わせの合計厚みでも可）
※補強木の大きさは「各商品の外周から上下100mm程度」を目安に準備ください。
※補強木及びC形チャンネルは建築躯体に堅牢に固定してください。
※補強が不十分な場合は、器具が脱落したり、がたついたりすることがあります。
※ねじが十分にかかっていることを確認してください。
※乾式工法には軽量鉄骨を立てる工法などが含まれます。
※ 製品先端に1100Nで10分間の荷重がかかった際に、ねじの引抜荷重に耐えうる壁とC形チャンネル（呼びφ5、長さ50mm、材質ス テンレスのドリルねじ使用）の下地補強です。
（数値はJIS A5207に準ずる） 壁自体の強度を確保するためのものではありません。
※C 形チャンネルを使用する場合、バックハンガーの固定にはドリルネジを使用してください。