



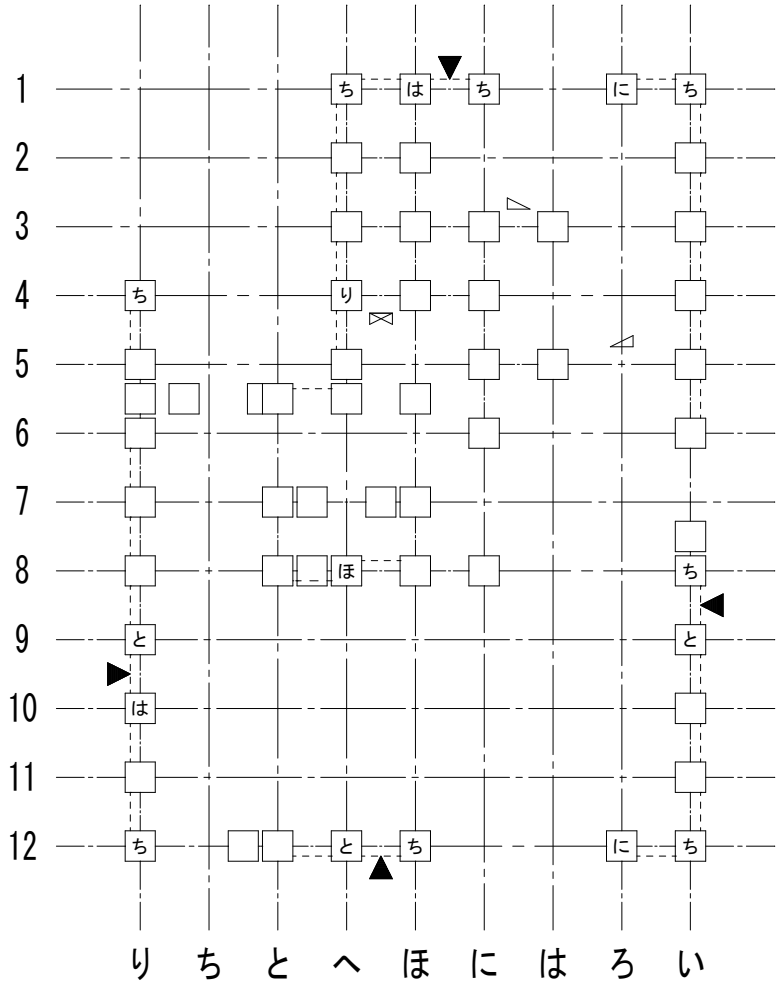

1 階柱壁伏図

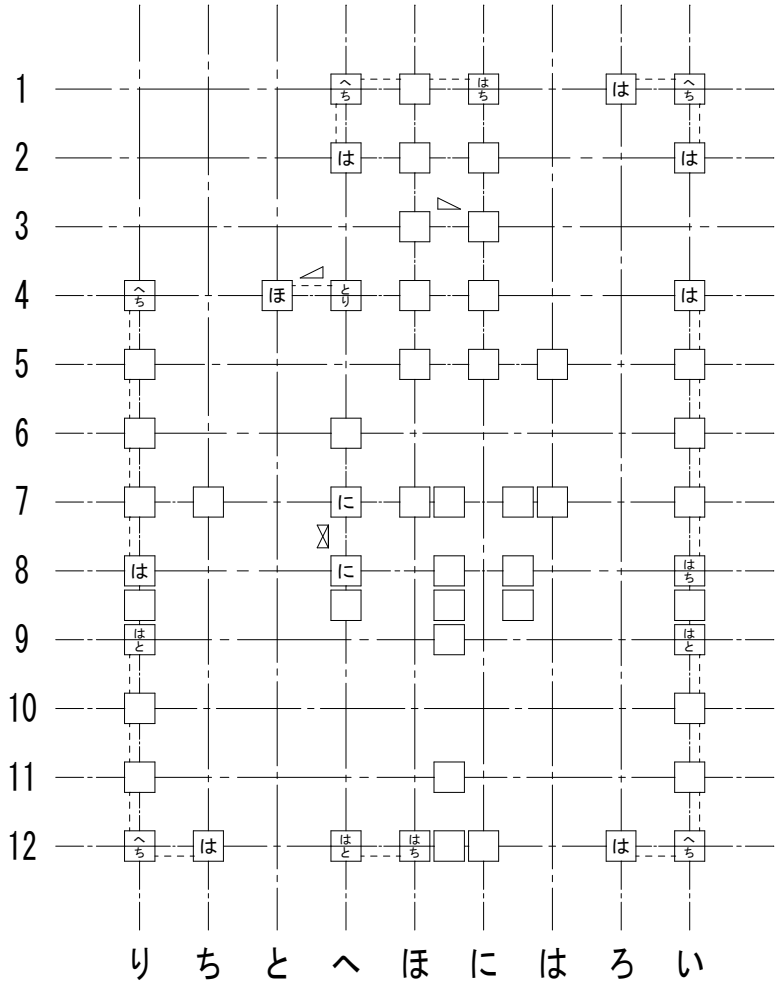

2 階柱壁伏図

接合部凡例				*接合部凡例はユーザ設定されたものです。	
記号	仕様（カナイ金物）		N	倍率	
SBCP	スリムビルドコーナー75, チビクリCK (化粧柱の場合)		0.00	1.00	
SBCP	スリムビルドコーナー75, チビクリCK (化粧柱の場合)		0.65	1.00	
SBCP	は	スリムビルドコーナー75	1.00	1.00	
ARCG	に	アレントコーナー合板用	1.40	2.20	
ARCG	ほ	アレントコーナー合板用	1.60	2.20	
ARCG	へ	アレントコーナー合板用	1.80	2.20	
HD15	と	ブレイブホールダウン B-HD15	2.80	3.60	
HD20	ち	ブレイブホールダウン B-HD20	3.70	4.70	
HD25	り	ブレイブホールダウン B-HD25	4.70	4.80	
HD30	ぬ	ブレイブホールダウン B-HD30	5.60	7.20	
J1	る	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 [※] ルト、短冊金物		1.90	
J2	を	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 [※] ルト、短冊金物×2		3.00	

※表示なき金物は「は」とする。

梁継手・仕口用

梁継手・仕口用

接合部凡例				*接合部凡例はユーザ設定されたものです。	
記号	仕様（タナカ金物）		N	倍率	
FCP	フックコーナー, チビクリCK (化粧柱の場合)		0.00	1.00	
FCP	フックコーナー, チビクリCK (化粧柱の場合)		0.65	1.00	
FCP	は	フックコーナー	1.00	1.00	
CCP	に	シナコーナー	1.40	2.20	
CCP	ほ	シナコーナー	1.60	2.20	
CCP	へ	シナコーナー	1.80	2.20	
HD15	と	ビス止めホールダウンU HD15	2.80	3.60	
HD20	ち	ビス止めホールダウンU HD20	3.70	4.70	
HD25	り	ビス止めホールダウンU HD25	4.70	4.80	
HD30	ぬ	ビス止めホールダウンU HD15×2 (HD35)	5.60	7.20	
J1	る	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 [※] ルト、短冊金物		1.90	
J2	を	腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板 [※] ルト、短冊金物×2		3.00	

※表示なき金物は「は」とする。

梁継手・仕口用

梁継手・仕口用

筋かいの種類に応じた筋かいの端部の接合部の仕様		
	筋かいの種類	接合部の仕様（構造方法）
イ	鉄筋φ9	柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め、又は鋼板添え板を用い鋼板を柱及び横架材にCN90, 8本平打ち
ロ	筋かい:15×90	柱・横架材を欠き込み、柱・横架材双方に対してN65, 5本平打ち
ハ	筋かい:30×90	鋼板添え板t=1.6mmを筋かいに対してボルトφ12及びCN65, 3本平打ち、柱に対してCN65, 3本平打ち、横架材に対してCN65, 4本平打ち。筋かいプレートBP同等品
ニ	筋かい:45×90	鋼板添え板t=2.3mmを筋かいに対してボルトφ12及びスクリュー釘φ4.5L50, 7本平打ち、柱及び横架材に対してスクリュー釘φ4.5L50, 5本平打ち。筋かいプレートBP-2同等品
ホ	筋かい:90×90	柱又は横架材にボルトφ12mmを用いて一面剪断接合

胴差と通し柱の接合部の仕様		
	胴差と通し柱の条件	仕口
T1	通し柱の片側に胴差が来る場合	胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、羽子板ボルト、かね折り金物又は同等以上の仕口
T2	通し柱の両側に胴差が来る場合	胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結
T3	通し柱と胴差の接合部の近くに90×90以上の筋かいが来る場合（通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合）	胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結

決定図