


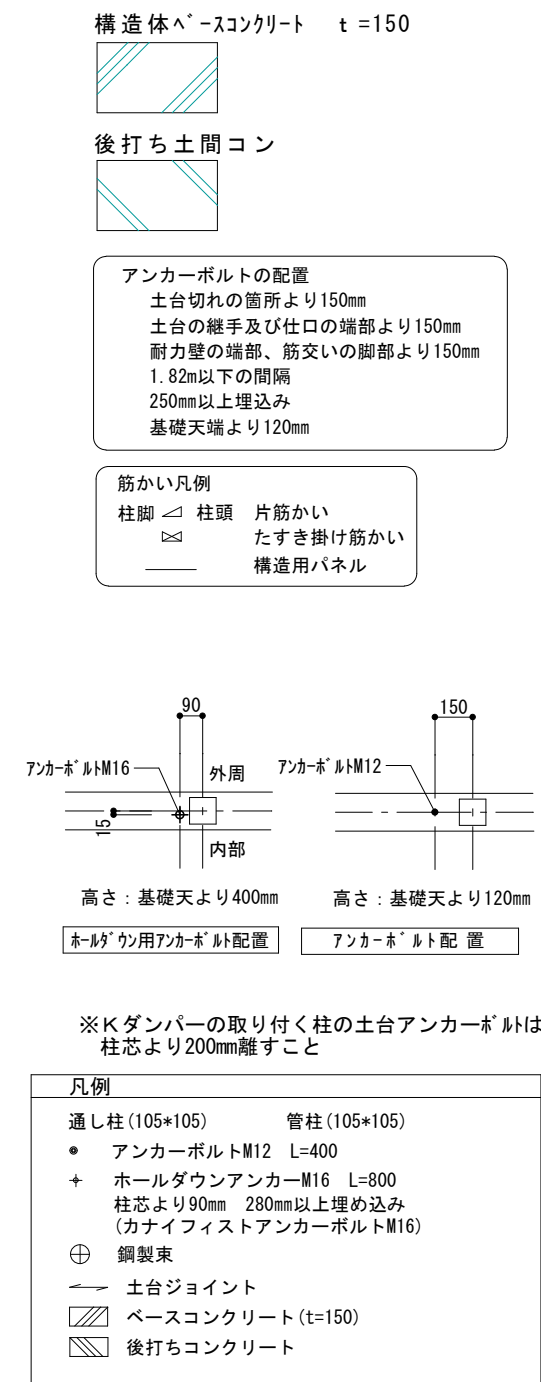

基礎伏図について特記なき場合に限り下記による。

1. コンクリート：呼び強度 21N/mm²
2. 鉄筋：SD295A
3. 設計地耐力： $f_e=20\text{ kN/m}^2$
地耐力計測後、不足の場合は相当の改良を行い、満たすものとする。
4. 基礎の位置は、芯振分けとする。
5. 玄関・S/G・UB周囲の基礎天端は気密パッキン施工（網掛け部）とし、その他の基礎天端は基礎パッキン施工とする。
6. 設備配管の屋内への取り入れは基礎立上り部のスリーブによる。

決定図

訂 正	浜 岡 一 級 総 合 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 静岡県知事登録第 (10)2441 号 一級建築士 大臣登録第 365879 号 西原利昌	LIFEFUND PG HOUSE	株式会社 LIFEFUND InDesign office 一級建築士事務所 事務所登録 (2) 第7595号 一級建築士登録 第179770号 鈴木 達男 〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70番23号	年 月 日	件 名	設計	IC	工事	図 番
				縮 尺	図 名				