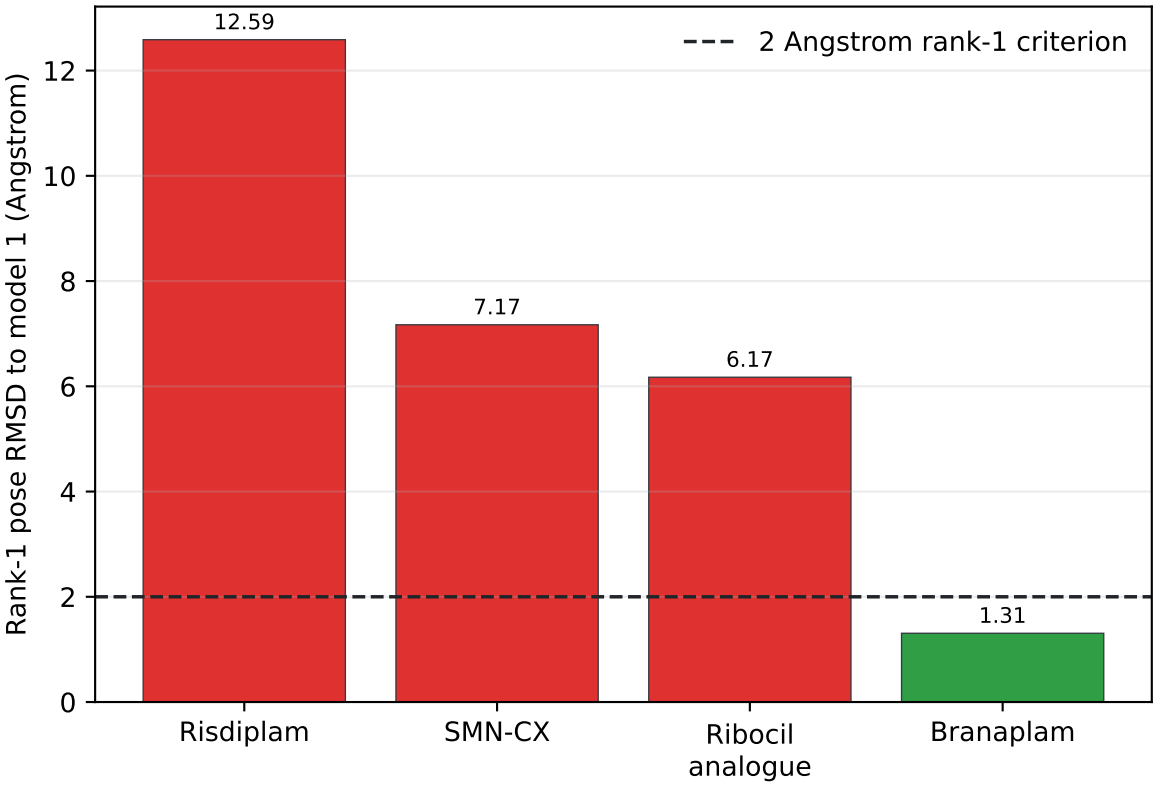
Mixed redocking calibration
Rank-1 pose RMSD to model 1 (Angstrom)
2 Angstrom rank-1 criterion
12.59
7.17
6.17
1.31
0
2
4
6
8
10
12
Risdiplam
SMN-CX
Ribocil analogue
Branaplam