



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory

Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:

Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°

Test report No.

0043/16

Committente:

Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE

VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:

On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:

Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 1 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (Metodo di prova UNI EN 1026:2016 - Classificazione UNI EN 12207:2000);
Tenuta all'acqua (Metodo di prova UNI EN 1027:2016 - Classificazione UNI EN 12208:2000);
Resistenza al carico del vento (Metodo di prova UNI EN 12211:2016 - Classificazione UNI EN 12210:2016).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 07/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Pressione atmosferica: 99,86 kPa
Temperatura ambiente: 22,6 °C
Umidità relativa ambiente: 42,6 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 9,23 m
Superficie totale: 2,99 m²

Il fascicolo tecnico, comprensivo di descrizione dettagliata dell'infisso, disegni costruttivi e schede tecniche, riferito al campione testato identificato con Cod. Camp. 2262-003 fornito dal committente, è allegato al presente rapporto di prova e si compone di n° 15 pagine.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un cassone a tenuta, un dispositivo in grado di creare una differenza di pressione controllata tra le due facce dell'infisso, uno strumento di misurazione del flusso d'aria che entra o esce della camera di tenuta e in uno strumento di misura della differenza di pressione tra le due facce dell'infisso; è inoltre impiantato, per la prova di tenuta all'acqua, un dispositivo che consente di irrorare la superficie totale del campione in prova con un velo d'acqua di 2 litri/min x ugello, alle pressioni e per le durate previste dalla norma. Il dispositivo di spruzzaggio è normalizzato dalla UNI EN 1027 metodo A. Sono inoltre presenti nell'attrezzatura di prova comparatori per la misura delle deformazioni nel corso della prova di resistenza al carico del vento.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Si fissa il campione alla camera di tenuta curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 4 ore prima dell'esecuzione delle prove.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 2 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PERMEABILITA' ALL'ARIA – METODO DI PROVA UNI EN 1026:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

PRESSIONE	PERDITE					
	GLOBALI INIZIALI			GLOBALI DOPO 3		
(Pascal)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)
50	3,59	1,20	0,39	3,68	1,23	0,40
100	5,81	1,94	0,63	5,91	1,98	0,64
150	7,46	2,49	0,81	7,59	2,54	0,82
200	8,50	2,84	0,92	8,96	3,00	0,97
250	10,27	3,43	1,11	10,59	3,54	1,15
300	11,36	3,80	1,23	11,77	3,94	1,28
450	14,86	4,97	1,61	16,13	5,40	1,75
600	18,72	6,26	2,03	19,31	6,46	2,09



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 3 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO



LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

CLASSI DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

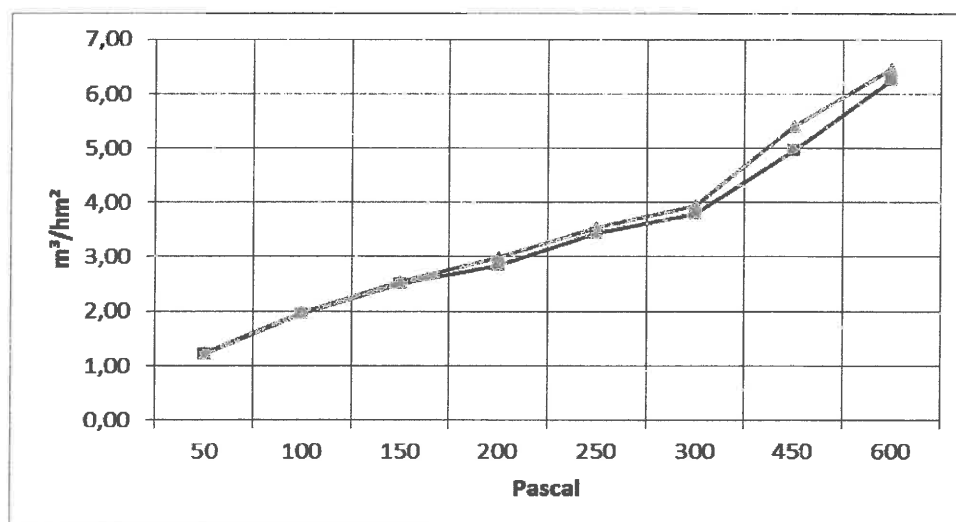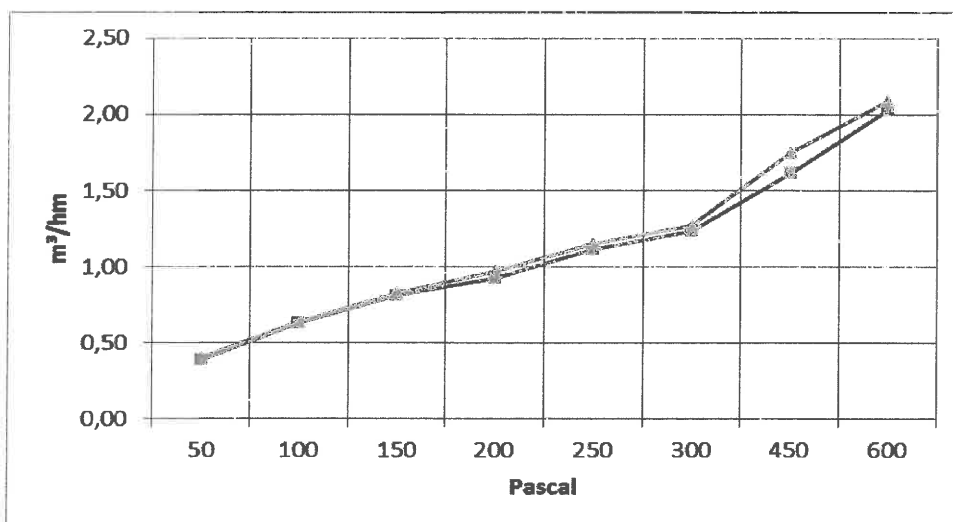

Nel caso in cui non compaiono curve, il serramento è da ritenersi in classe 4, in quanto le perdite risultano inferiori ai minimi previsti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12207:2000: 4



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 4 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

TENUTA ALL'ACQUA – METODO DI PROVA UNI EN 1027:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

Pressione in Pascal	Durata in minuti	OSSERVAZIONI
0	15	Nessuna infiltrazione
50	5	Nessuna infiltrazione
100	5	Nessuna infiltrazione
150	5	Nessuna infiltrazione
200	5	Nessuna infiltrazione
250	5	Nessuna infiltrazione
300	5	Nessuna infiltrazione
450	5	Nessuna infiltrazione
600	5	Nessuna infiltrazione
750	5	Nessuna infiltrazione
900	5	Nessuna infiltrazione
1050	5	Nessuna infiltrazione

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12208:2000: E1050



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 5 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO – METODO DI PROVA UNI EN 12211:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

P1: 1200 Pa

P2: 600 Pa

P3: 1800 Pa

RISULTATI DI PROVA

Prova di Deformazione

Degradi funzionali riscontrati: Nessuno

Freccia relativa frontale massima rilevata: 7,87 mm

Prova alle pressioni ripetute

Degradi funzionali riscontrati: Nessuno

Verifica della permeabilità all'aria dopo P2

Verifica tolleranza permeabilità all'aria

I valori rientrano nella tolleranza prevista da UNI EN 12210

Prova alla pressione di sicurezza P3

Rotture o menomazioni funzionali riscontrate: Nessuna

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12210:2016: B3



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 6 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Sonda misuraz. portata acqua	AP87	16/12/2015
Sonda misuraz. portata aria	AP88	16/12/2015
Comparatore centesimale	AP89	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP90	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP91	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP92	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP93	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP94	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP95	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP96	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP97	17/12/2015
Personal Computer	AP98	non applicabile
Personal Computer	AP84	non applicabile
Manometro digitale	AP33	16/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 7 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0043/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 9,23 m
Superficie totale / Overall area: 2,99 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Permeabilità all'aria / Air permeability
Metodo di prova / Test method UNI EN 1026:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12207:2000: 4

Tenuta all'acqua / Watertightness
Metodo di prova / Test method UNI EN 1027:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12208:2000: E1050

Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load
Metodo di prova / Test method UNI EN 12211:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12210:2016: B3

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0043/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0043/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0043/16
Pagina 8 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE

LABORATORIO LEGNOLEGNO


CODICE PROVA

0043/16

DATA

02/11/16


CLASSIFICAZIONE PERMEABILITA' ALL'ARIA

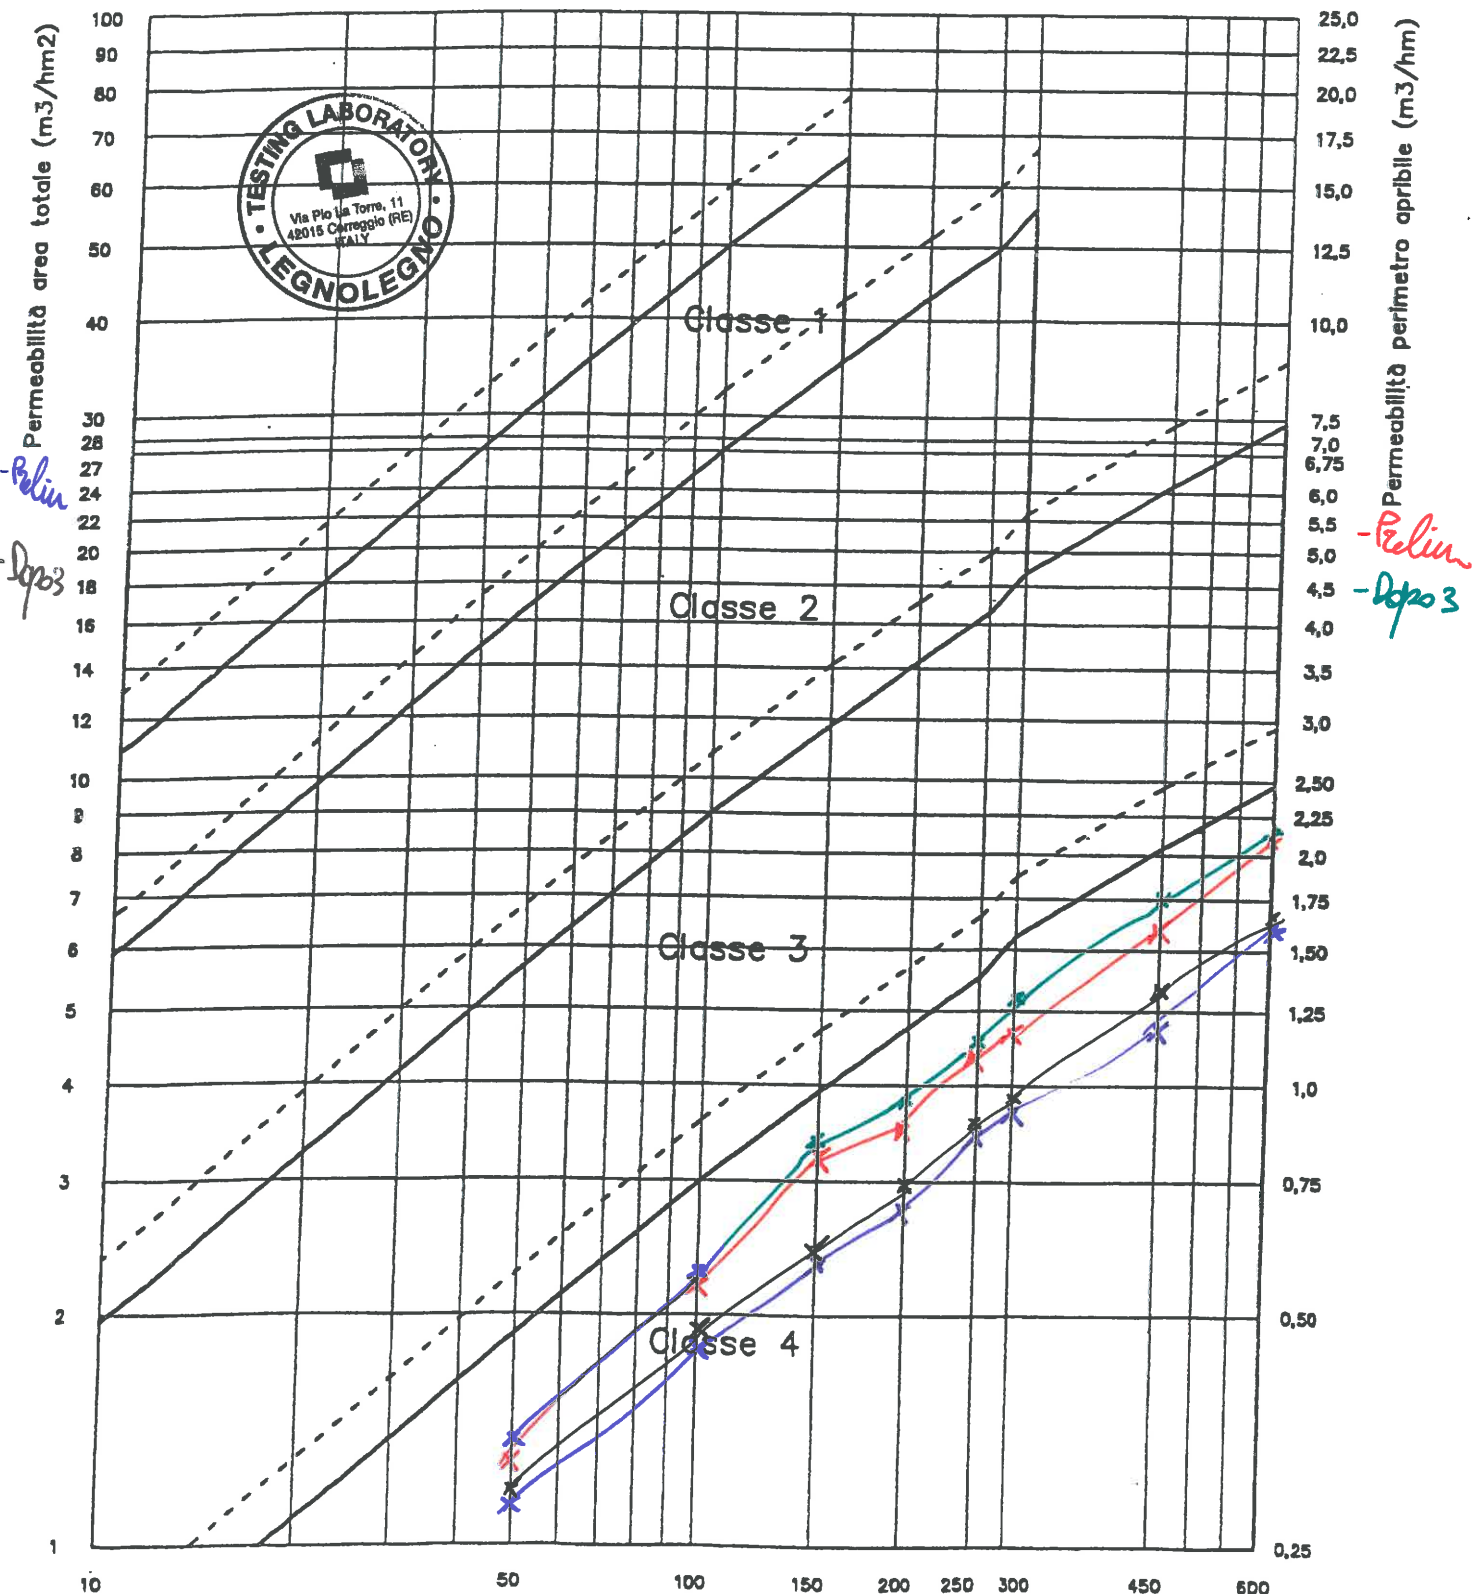


LABORATORIO LEGNOLEGGNO

CODICE PROVA 0043116 DATA 07/11/16

RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA




Permeabilità all'aria

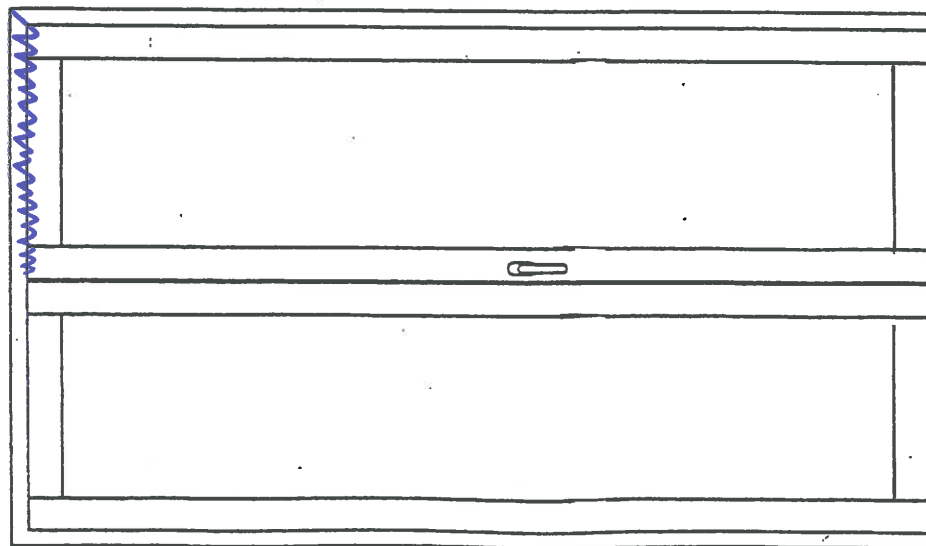


§ Infiltrazioni d'aria

Tenuta all'acqua

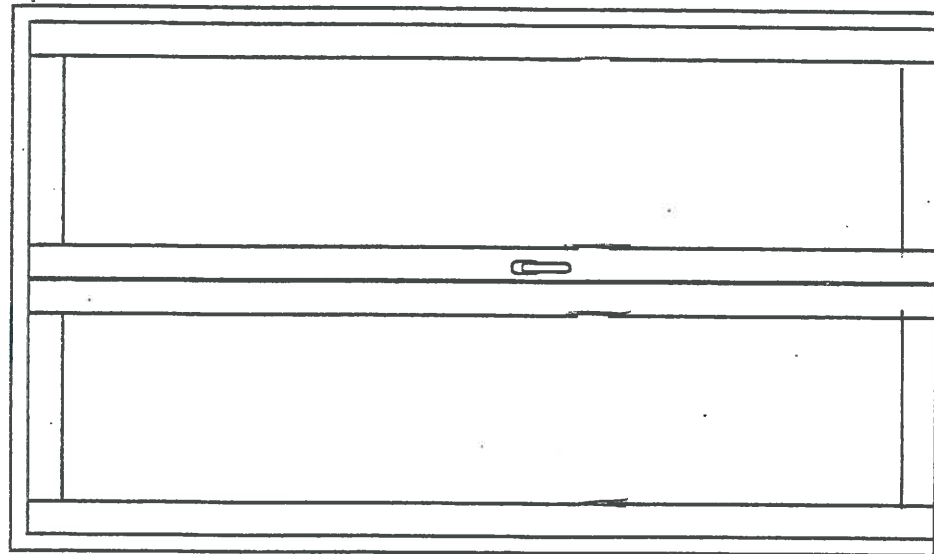

Fino a 1050 Pa
Nessuna infiltrazione
≡ Infiltrazioni d'acqua

Resistenza al vento

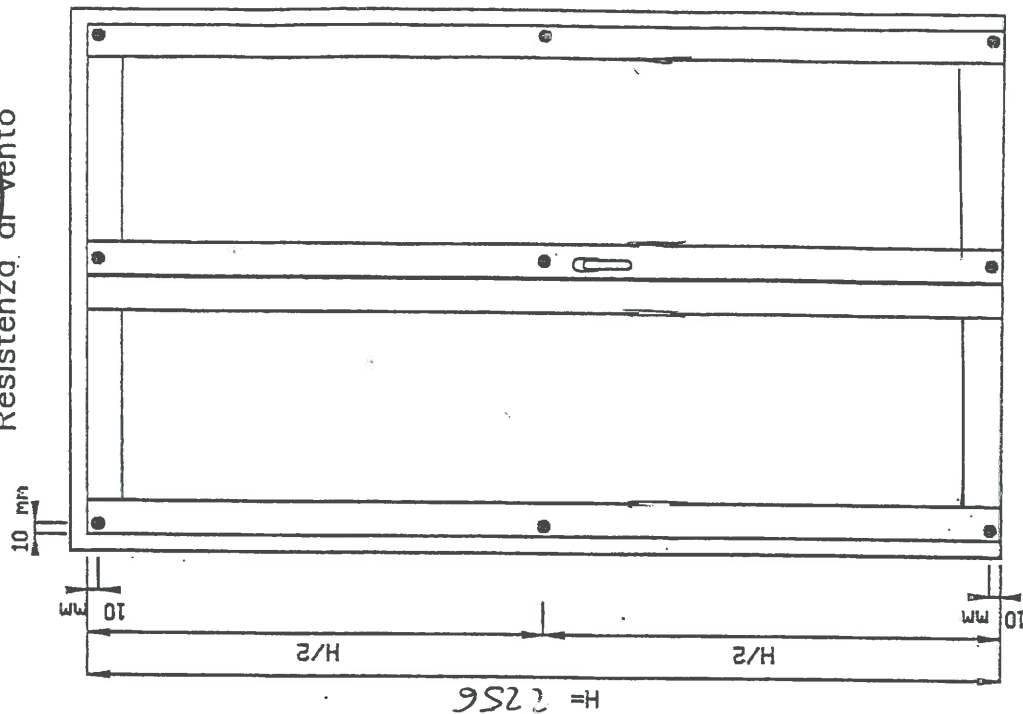

● Punti di misura

→ Ubicazione degradi e difetti di funzionamento

Procedura PO 04 - Modulo 02
file di calcolo della freccia relativa frontale

Compilare solo le celle in grigio

Distanza verticale tra i due comparatori estremi (mm)	2236,00
---	---------

Rilevazione deformazioni (mm)

Localizzazione	sup.	centr.	inf.
Montante sinistro	1,92	4,47	0,95
Montate centrale	8,15	13,00	2,11
Montante destro	1,80	4,23	0,65

Freccia relativa frontale

Montante sinistro	3,04 mm
Montate centrale	7,87 mm
Montante destro	3,01 mm

Limiti di freccia (UNI EN 12210)

Classe	Limite	Valore (<)
A	1/150	14,91 mm
B	1/200	11,18 mm
C	1/300	7,45 mm

Cod. Prova	0043/16
------------	---------

Per la corretta definizione delle parti di prodotto prese in considerazione per la prova di deformazione ai carichi del vento, verranno utilizzati gli opportuni riferimenti terminologici (traversi, montanti, ecc) all'interno del presente modulo.



Laboratorio prove **LEGNOLEGNO**

Data 07/11/16

Codice: 0043/16

Oggetto: Osservazioni tecniche sul campione oggetto d'esame

Nota tecnica

- 1) Sigillatura dei terminali posti in corrispondenza della testa superiore e della testa inferiore del riporto applicato al montante centrale tra terminali e riporto e tra terminali e montante destro dell'anta che riceve.

Ufficio Tecnico
Antonella Zattarin

Antonella Zattarin



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Porta finestra a 2 ante con soglia Zendow 3.3 (anta da 94mm art. 10211)

Tipo di apertura:

Porta finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale. Telaio su tre lati e soglia bassa da 20mm.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 2300 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 94 x 84 (anta 10211) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)
soglia: 76 x 20 (telaio 14391) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati nella parte alta; tagliati a 90° nella parte bassa ed assemblati con la soglia tramite giunzione meccanica (art. 11664)

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (10211), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).
Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).
Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).
Soglia in alluminio + pvc (14391), gocciolatoio in alluminio (17088) e relativi tappi (produttore GKG).
Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).
Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-003



ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)


CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C6

deceuninck

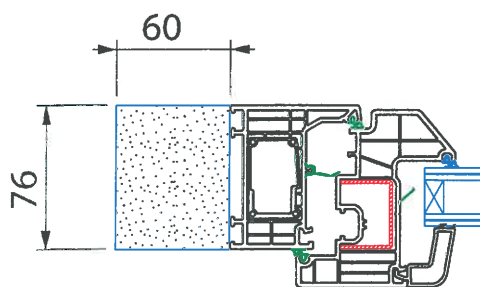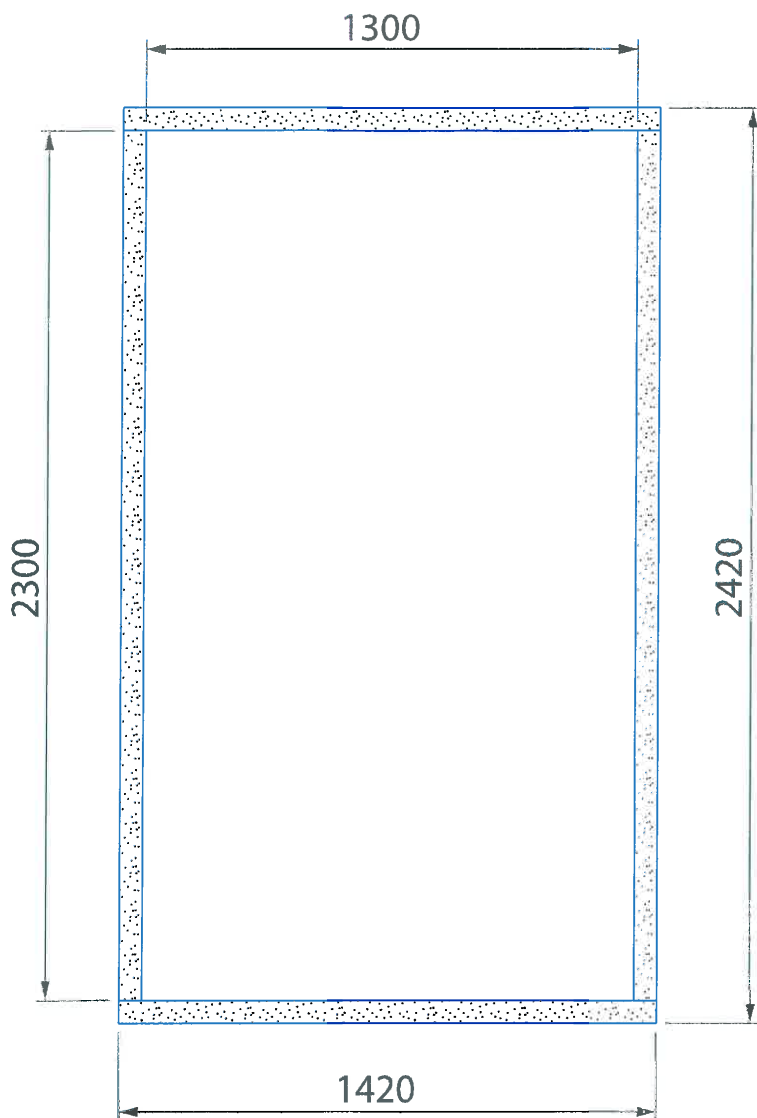

Sezione laterale e superiore

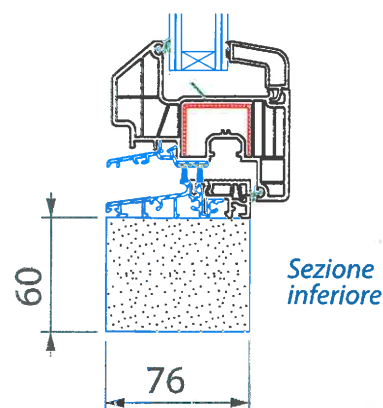

Sezione inferiore



2262-003


ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C6

deceuninck

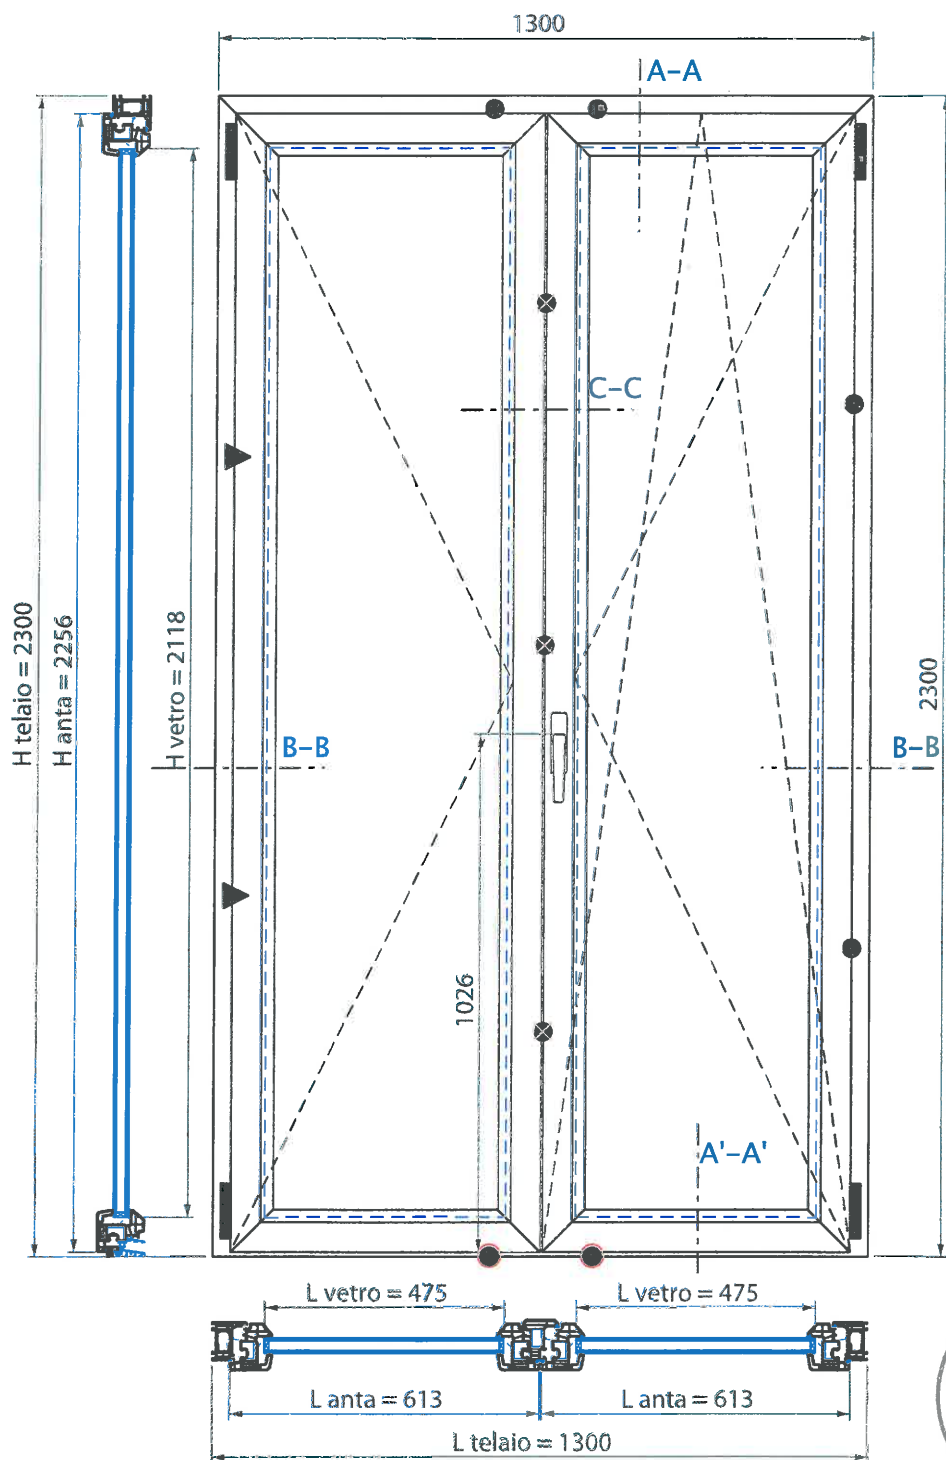

- scontro nottolino
- ⊗ scontro fungo
- scontro ribalta
- cerniere
- ▶ cerniere a scomparsa



- telaio inferiore: saglia da 20mm (nessuno scarico)
- telaio superiore: n°2 asole "tipo A"



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"

2262-003

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE VERTICALE


RIF. C6

deceuninck

SEZIONE A-A

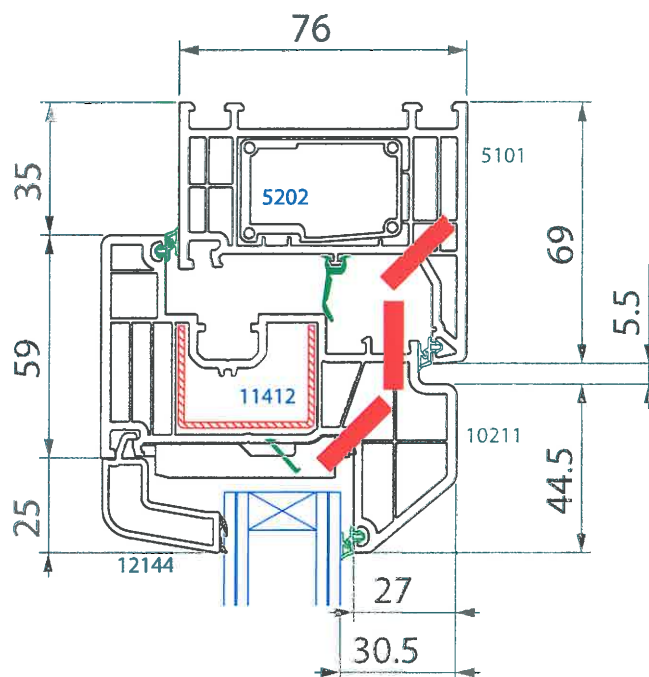

SEZIONE A'-A'

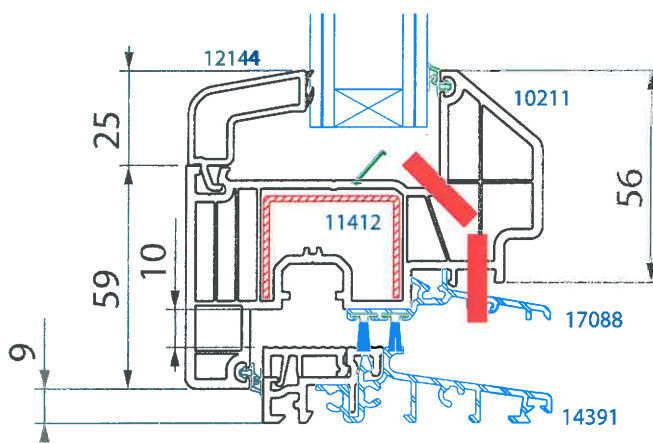

Scala 1:2



2262-003

ZENDOW 3.3:



Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C6

deceuninck

SEZIONE B-B

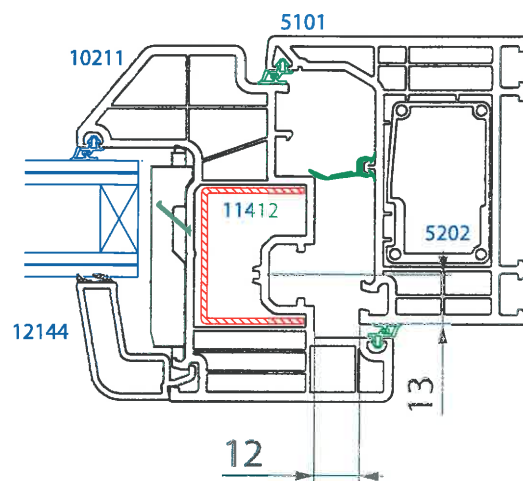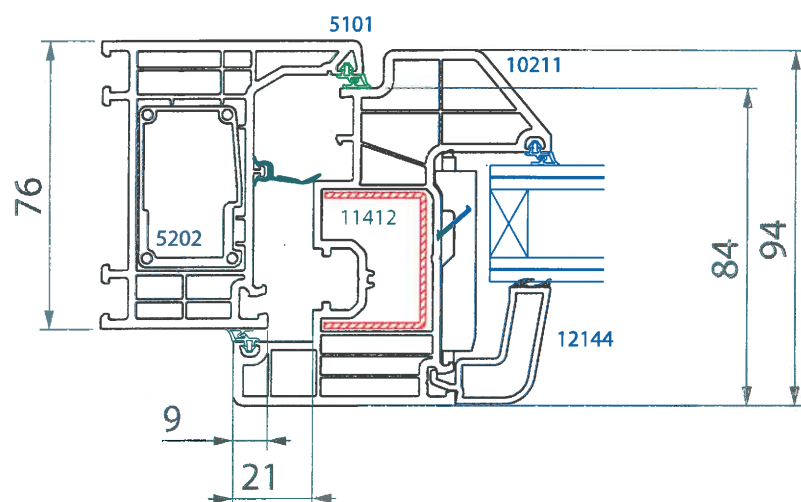

SEZIONE C-C

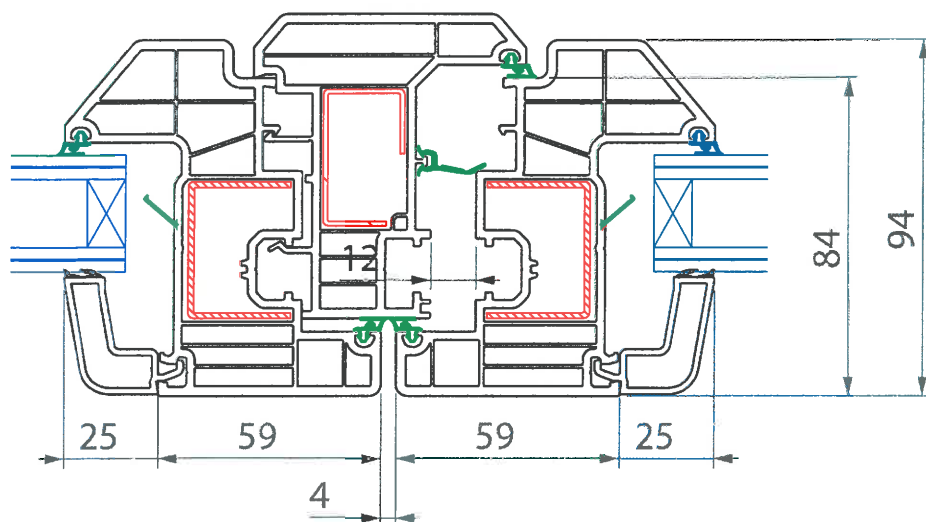


2262-003



A line drawing showing a hand holding a screwdriver, turning a screw into a metal plate. The screw is being driven into the plate, and the screwdriver is shown in the process of turning it.

	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

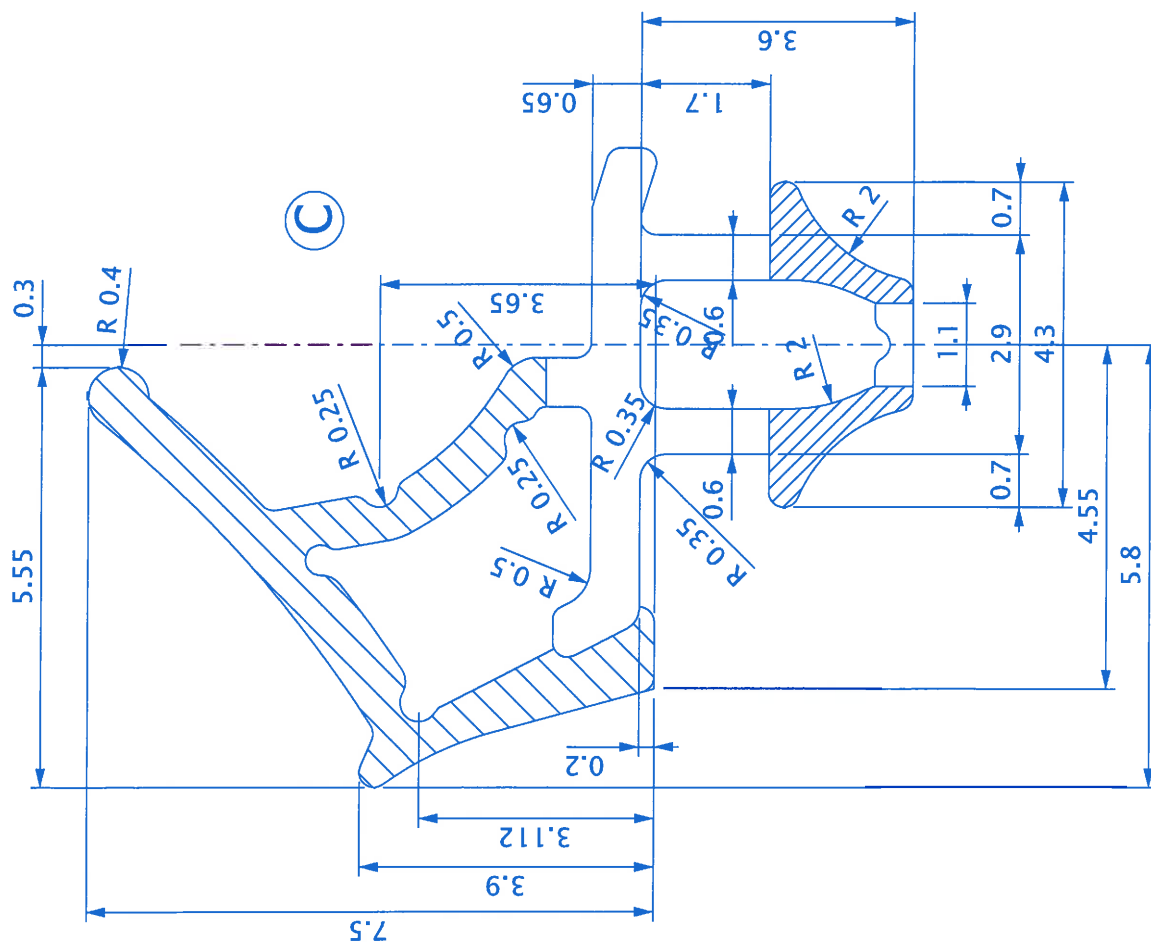

Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	





2262-003



TPE 65 Sh A
PP 36 Sh D

Direction of winding: Left










Direction of winding: Right

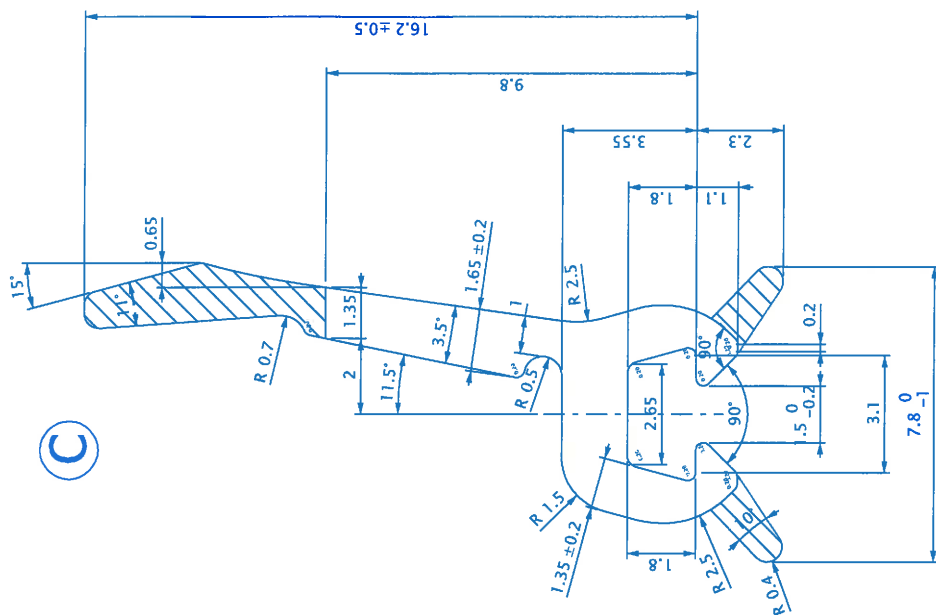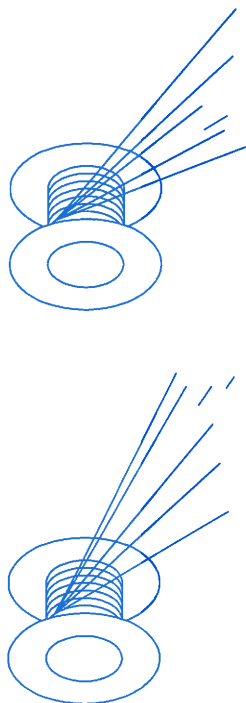

Radius
2.5
2.0
1.5
1.0
0.8
0.5
0.3
conc.

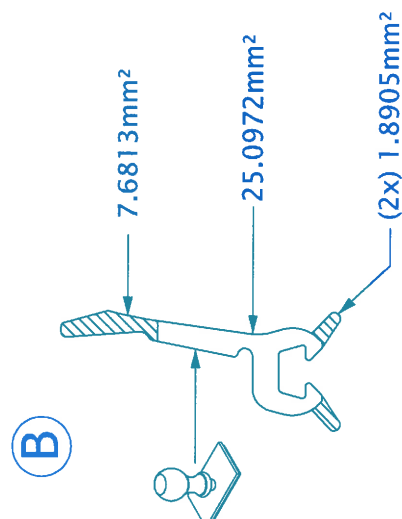

11649-R

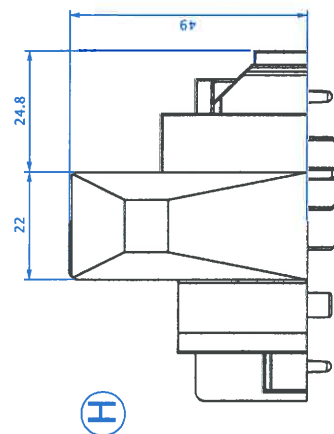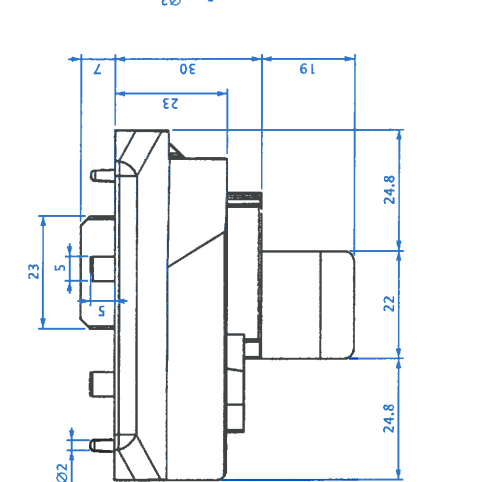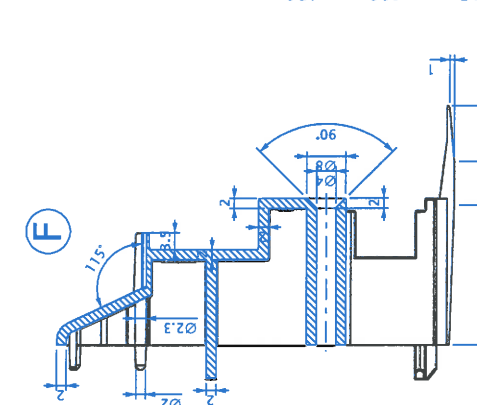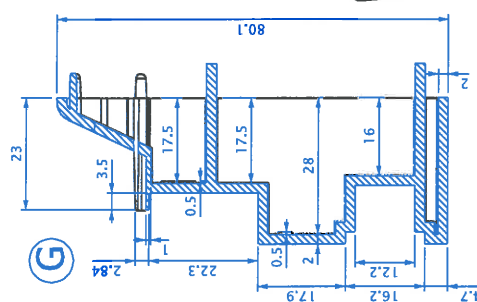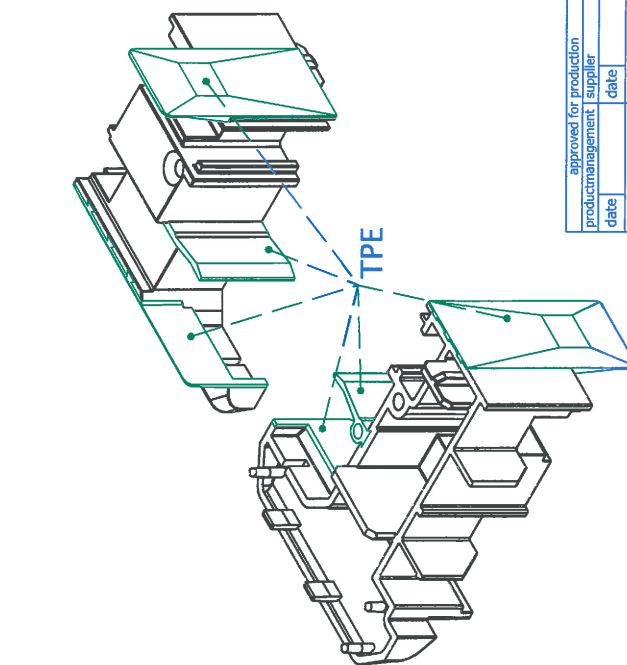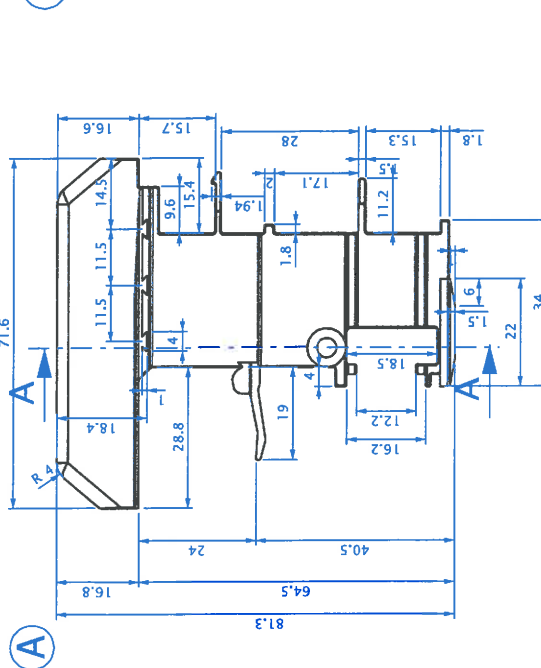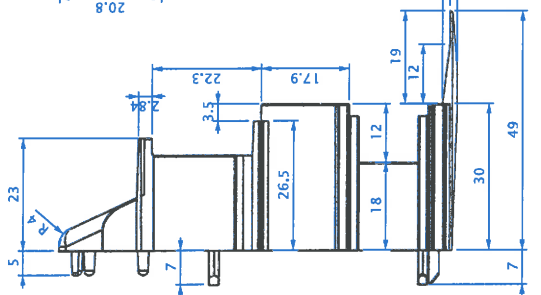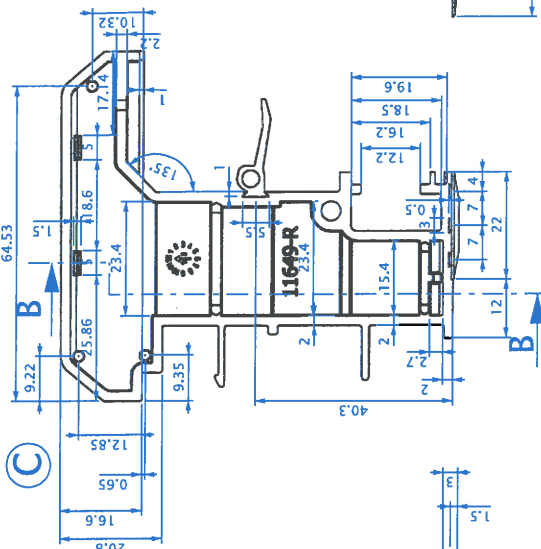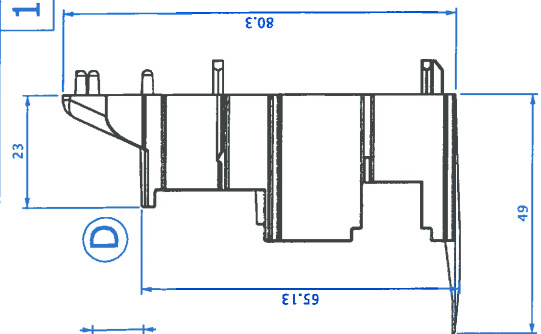

approved for production	
productmanagement	supplier
date	date

rev.no.	date	modification

product name : END CAP of 11649											
scale:		A	1/1	D	1/1	G	1/1	Off draw			
		B	1/1	E	1/1	H	1/1				
		C	1/1	F	1/1	I	.				
signature								date		pr.no 11649-R	
drawn		26.04.2014						area/volume .		material PVC+TPE	
control		26.04.2014						rev. 0		per.(mm) .	
approval		26.04.2014						draw.no WA-0759		1x/1y (cm) .	

Radius


2262-003

1 2 3 4 5 6

A

Y-TS57622-ALU:

B

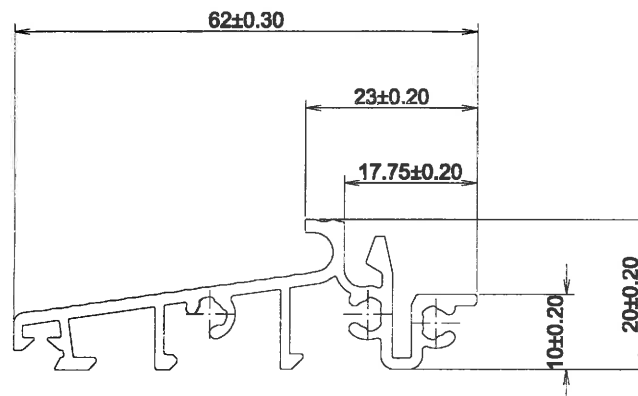

C


Fläche: 235,24 mm²
 Abwicklung: 304,91 mm
 Gewicht: 635,15 g / m (2.7g / cm³)

D

E

Türschwelle HB176:

F

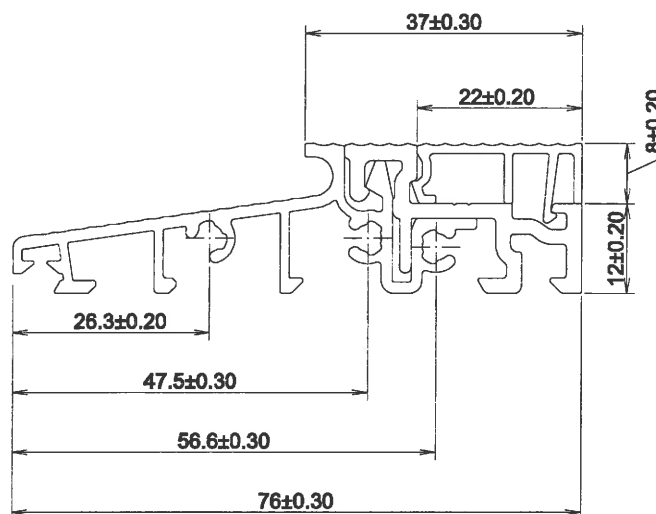

G





H

2262-003

Allgemeintoleranzen
nach DIN ISO 2768-1m

Grundmeier KG Fensterbau-Zubehör Bartholomäusweg 1, D-33334 Gütersloh Tel.: 05241/9448-0 Fax.: 05241/9448-48		Benennung Türschwelle HB176 Y-TS57622-ALU Inoutic Prestige 76 mm		Änderung	Datum	Name	Schutzvermerke nach DIN 34 beachten! Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten. Ordner COMBINouticElite Prest74Anfr Alu Datei Übersicht Alu Teile.dwg Zeichn.-Teile.-Nr.
Gez.	Datum 14.05.12	Name Schattschneider	Maßstab: 1:1	Länge/Höhe	Breite	Stärke/Tiefe	Werkstoff

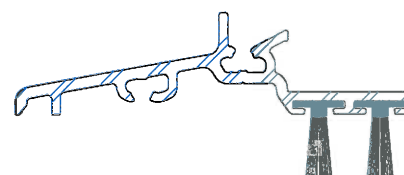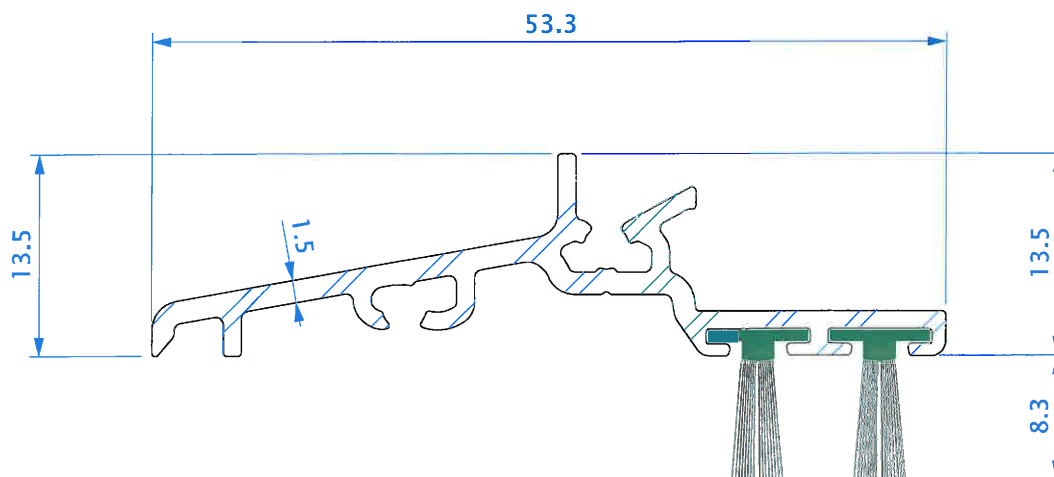

Actual size



- UNSPECIFIED TOLERANCES : EN 12020-2

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.








Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	ix / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.		
1/1			
Drawing N°			
171265			
	Papersize	A4	
	Units	mm	

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Premium CS & Revotech	Product N° 17088
Component	drip cover HW284	Version 01

2262-003

deceuninck

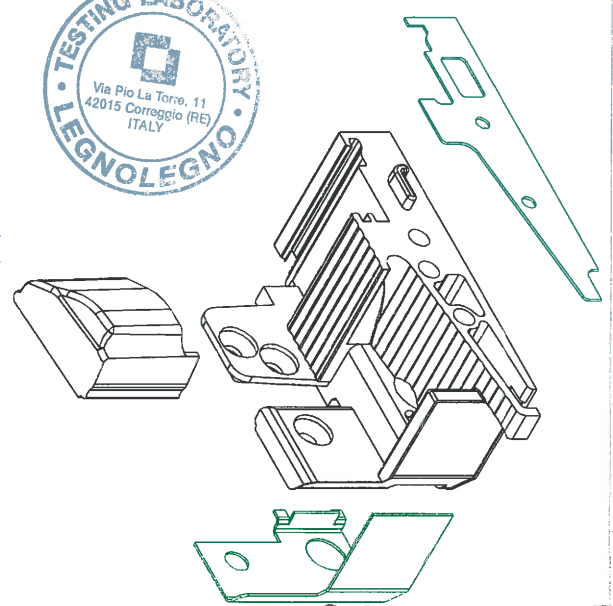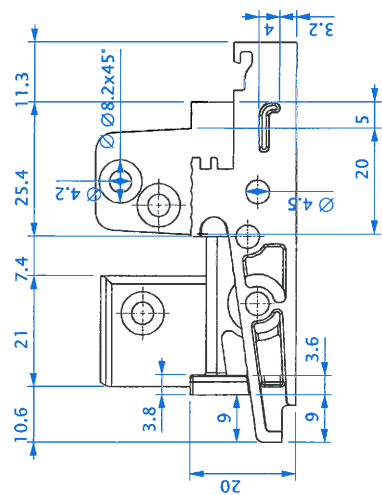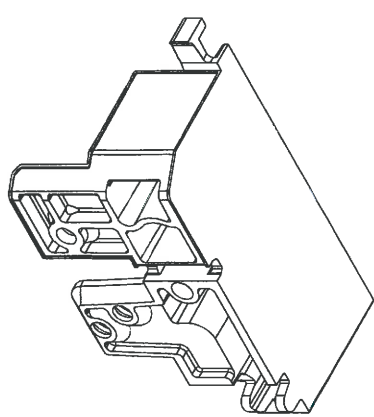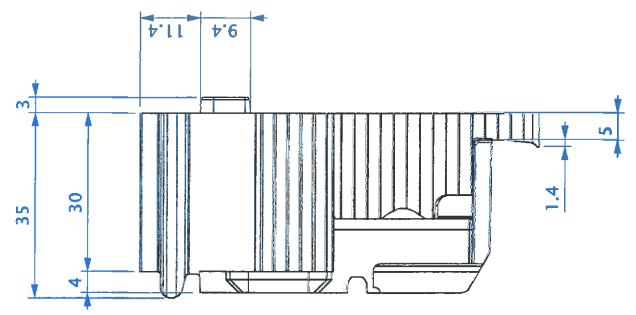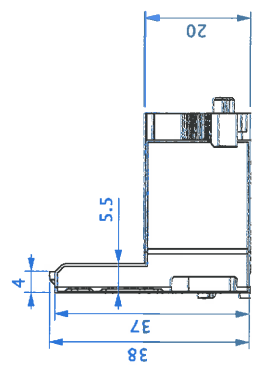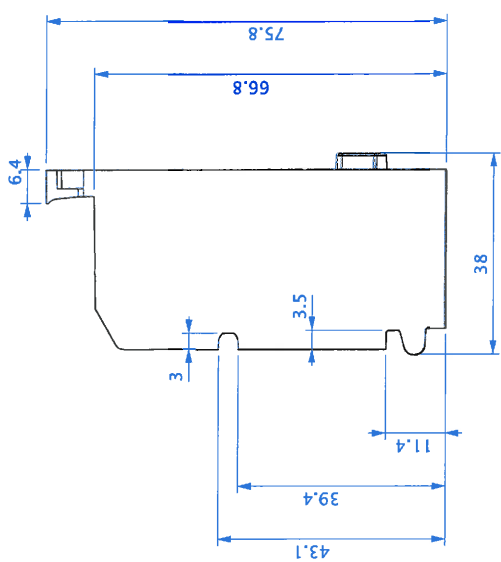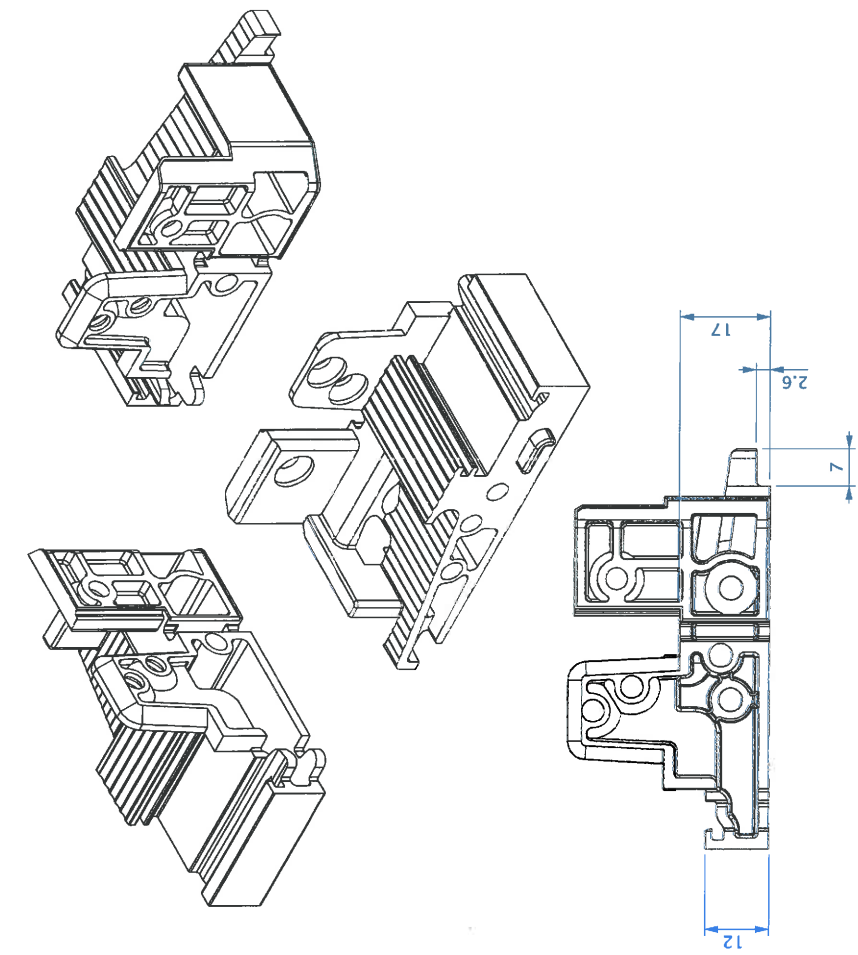

2262-003

Wall thickness	Radius
free	0.3
	0.5
	0.8
	1.0
	conc.



Approved for Production		Date	Quality / Operations
Date	Date	/ /	
Product Management	Supplier / DIT		

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Product N°	
Premium CS	11664	
Component	Version	
fireproof adapter	01	



14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Perimeter (mm)	Area/Volume	
171259	171259	171259	171259
Scale	1/1		
Drawing N°			
Units	mm		
Paper size	A3		

UNPUBLISHED WORKS: 1111 - DESIGN / INK /
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. IT IS TO BE KEPT
CLOSELY GUARDED AND NOT TO BE DISCLOSED
WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECUNINCK. ANY VIOLATION
WILL BE PROSECUTED.

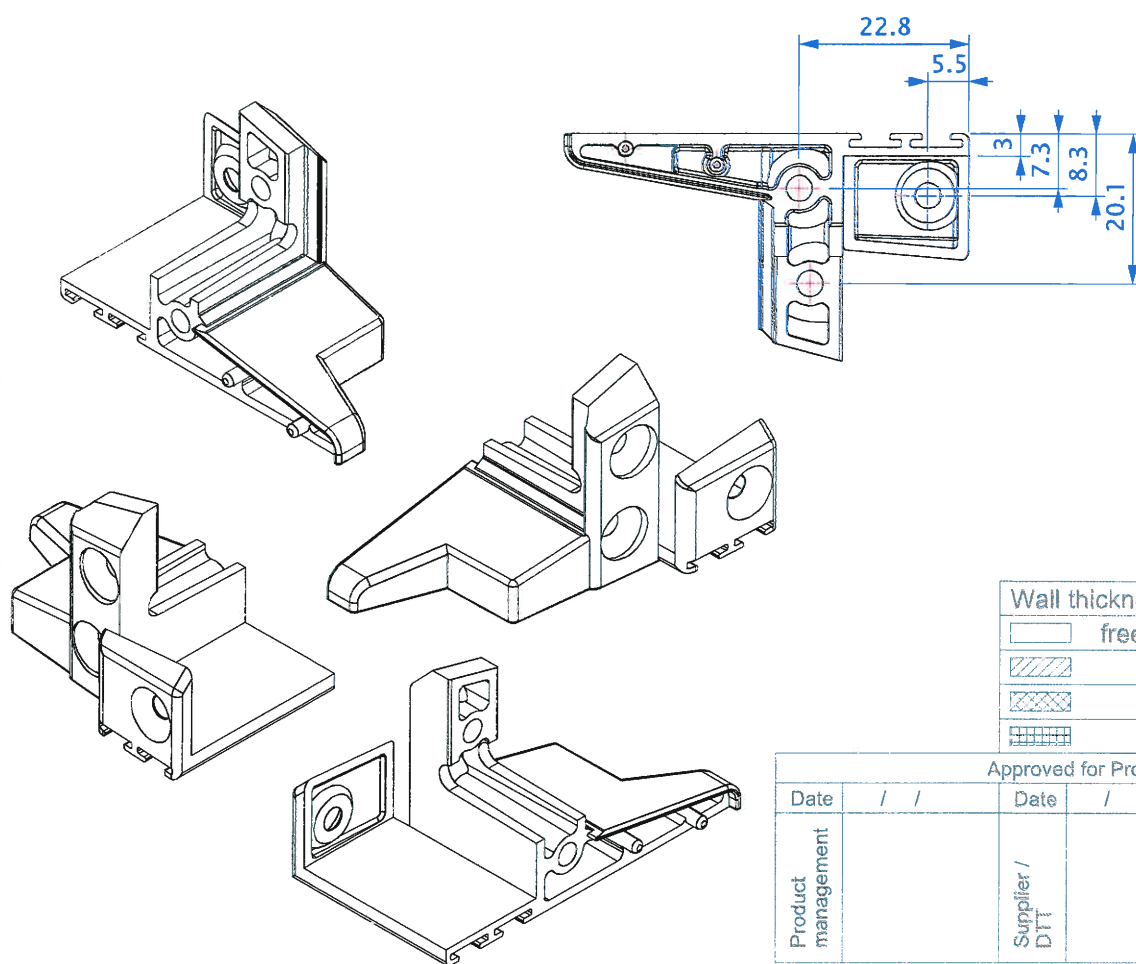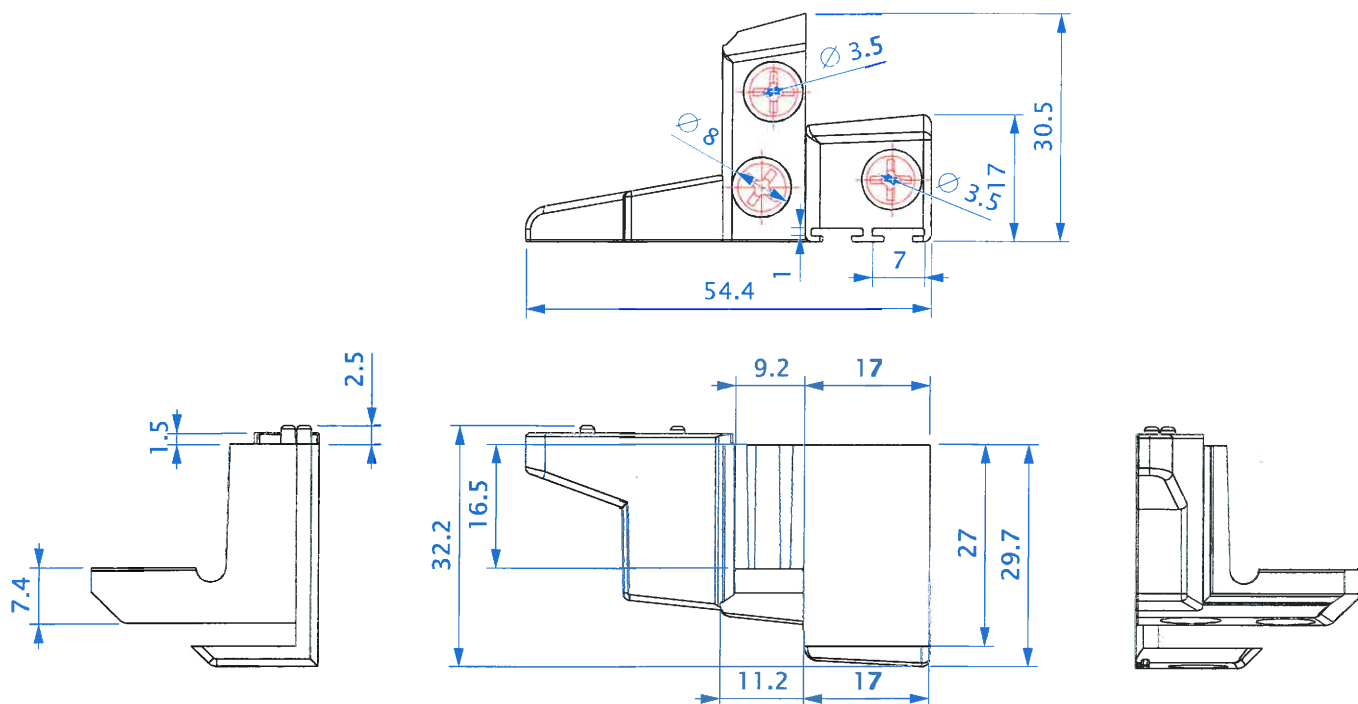

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.


Approved for Production

Date	/ /	Date	/ /	Date	/ /
Product management		Supplier / DTT		Quality / Operations	

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK. THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.		
1/1			
Drawing N°		Papersize	A4
171270		Units	mm

OFFICIAL DRAWING	14/10/2015
Project	Product N°
Premium CS & Revotech	17089
Component	Version
end cap for drip cover HKF284	01

2262-003 deceuninck

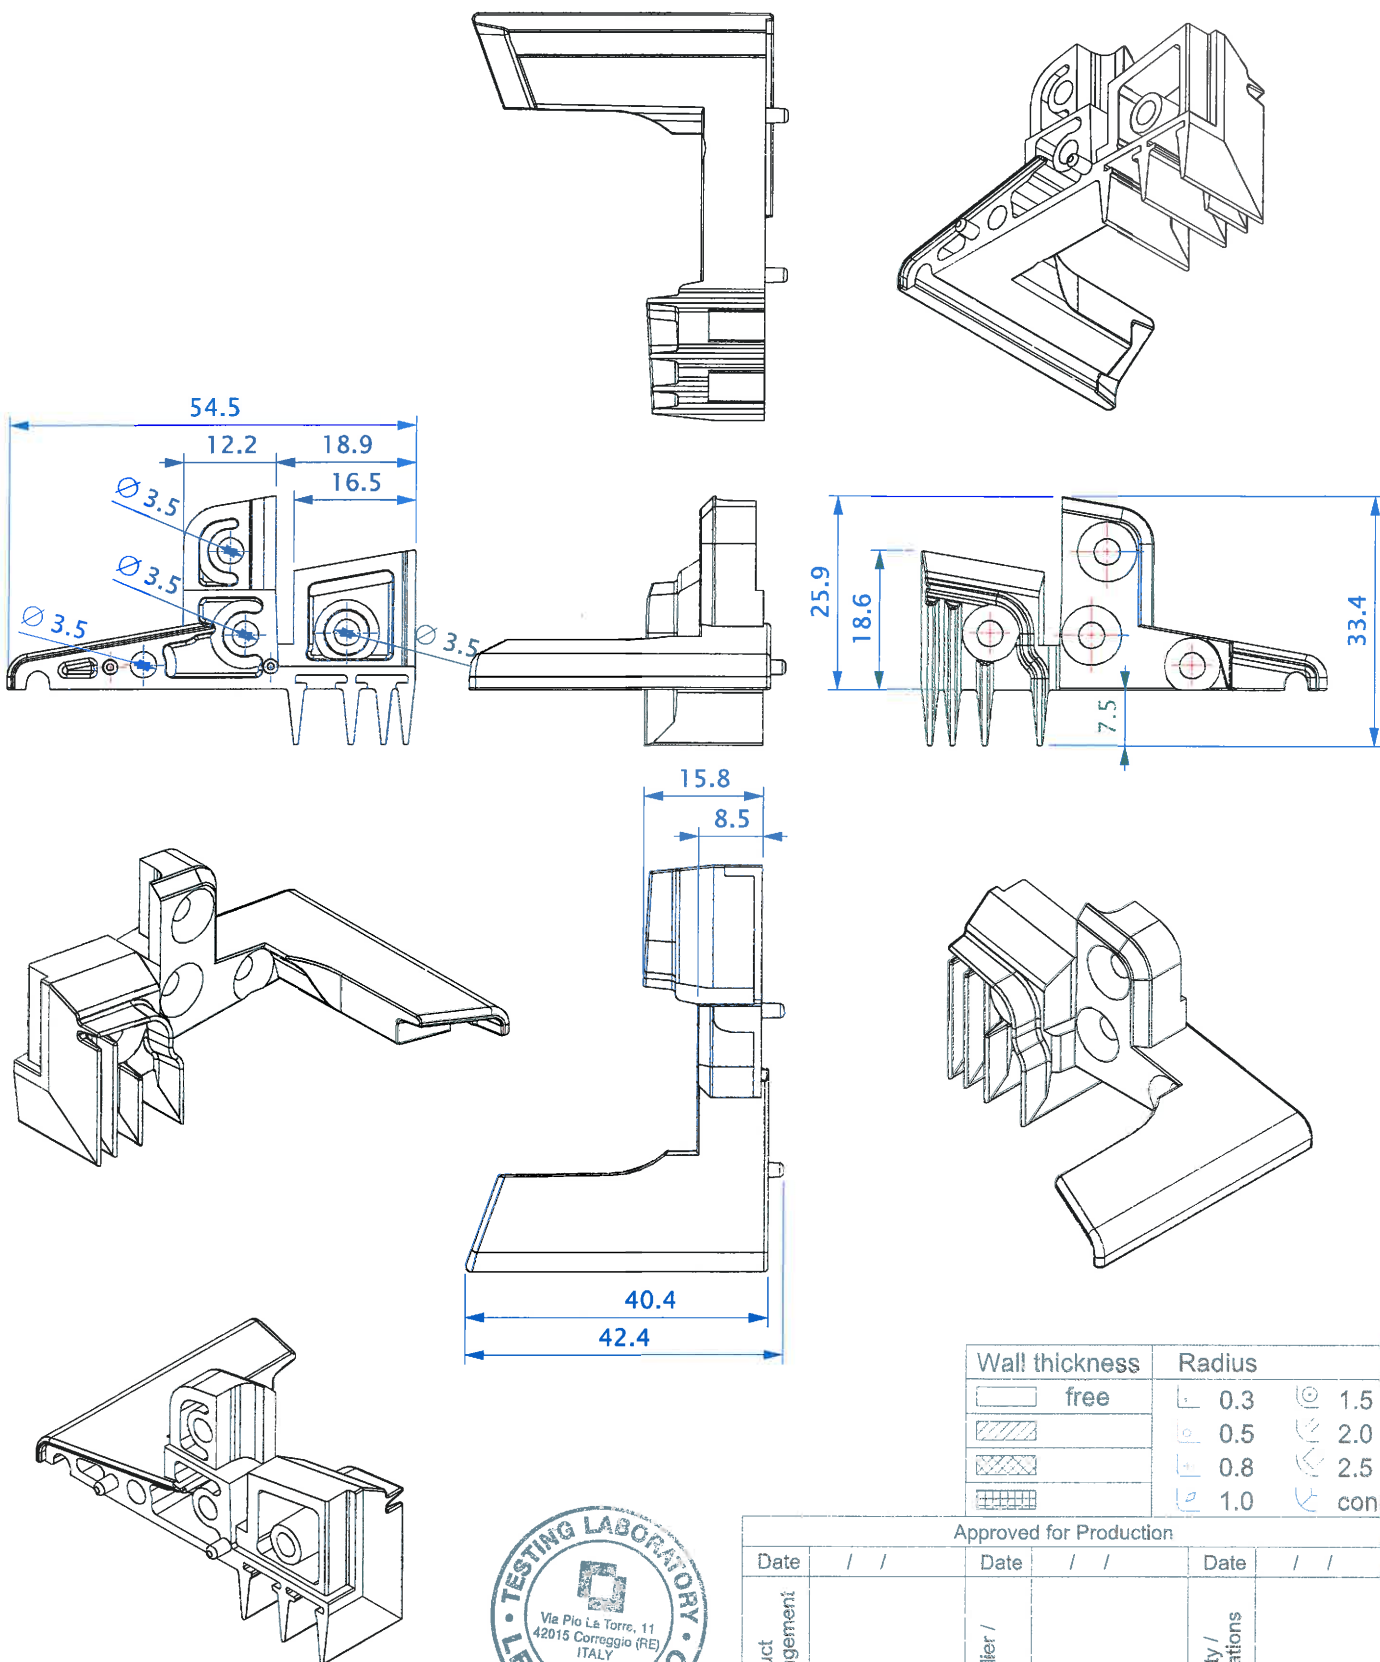

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Ix / ly (cm4)		Perimeter (mm)
			Area/Volume
Scale	1/1		
Drawing N°	171285		

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project		Product N°
Revotech		11667
Component		Version
endcap for weather side profile fitting to mullion		01

2262-003

deceuninck

20:10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.
Zona Art. Via Cerbara s.n.
61030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

PIVA IT 01394700419
Capitale Sociale € 99.000 i.v.
Registro Imprese PU - 19378597
R.E.A. 133373
www.vetreriadelmonte.it
info@vetreriadumonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • **Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3** composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ *NON INERENTE IL TEST* *At ML*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- **Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico** composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ *NON INERENTE IL TEST* *At ML*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-003