



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Rapporto di prova n° 0044/16
Test report No.

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Campione fornito il: 24/10/2016
Date sample received



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 1 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (Metodo di prova UNI EN 1026:2016 - Classificazione UNI EN 12207:2000);
Tenuta all'acqua (Metodo di prova UNI EN 1027:2016 - Classificazione UNI EN 12208:2000);
Resistenza al carico del vento (Metodo di prova UNI EN 12211:2016 - Classificazione UNI EN 12210:2016).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 04/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Pressione atmosferica: 101,6 kPa
Temperatura ambiente: 23,1 °C
Umidità relativa ambiente: 42,1 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 11,69 m
Superficie totale: 5,04 m²

Il fascicolo tecnico, comprensivo di descrizione dettagliata dell'infisso, disegni costruttivi e schede tecniche, riferito al campione testato identificato con Cod. Camp. 2262-004 fornito dal committente, è allegato al presente rapporto di prova e si compone di n° 15 pagine.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un cassone a tenuta, un dispositivo in grado di creare una differenza di pressione controllata tra le due facce dell'infisso, uno strumento di misurazione del flusso d'aria che entra o esce della camera di tenuta e in uno strumento di misura della differenza di pressione tra le due facce dell'infisso; é inoltre impiantato, per la prova di tenuta all'acqua, un dispositivo che consente di irrorare la superficie totale del campione in prova con un velo d'acqua di 2 litri/min x ugello, alle pressioni e per le durate previste dalla norma. Il dispositivo di spruzzaggio é normalizzato dalla UNI EN 1027 metodo A. Sono inoltre presenti nell'attrezzatura di prova comparatori per la misura delle deformazioni nel corso della prova di resistenza al carico del vento.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Si fissa il campione alla camera di tenuta curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova é stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 4 ore prima dell'esecuzione delle prove.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 2 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

PERMEABILITA' ALL'ARIA – METODO DI PROVA UNI EN 1026:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

PRESSIONE	PERDITE					
	GLOBALI INIZIALI			GLOBALI DOPO 2		
(Pascal)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)	m ³ /h	m ³ /(hm ²)	m ³ /(hm)
50	3,30	0,66	0,28	3,43	0,68	0,29
100	4,98	0,99	0,43	4,98	0,99	0,43
150	7,00	1,39	0,60	6,91	1,37	0,59
200	8,87	1,76	0,76	8,12	1,61	0,69
250	10,94	2,17	0,94	9,70	1,92	0,83
300	13,23	2,63	1,13	11,13	2,21	0,95
450	20,24	4,02	1,73	16,69	3,31	1,43
600	27,34	5,43	2,34	29,85	5,92	2,55



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 3 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO



LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

CLASSI DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

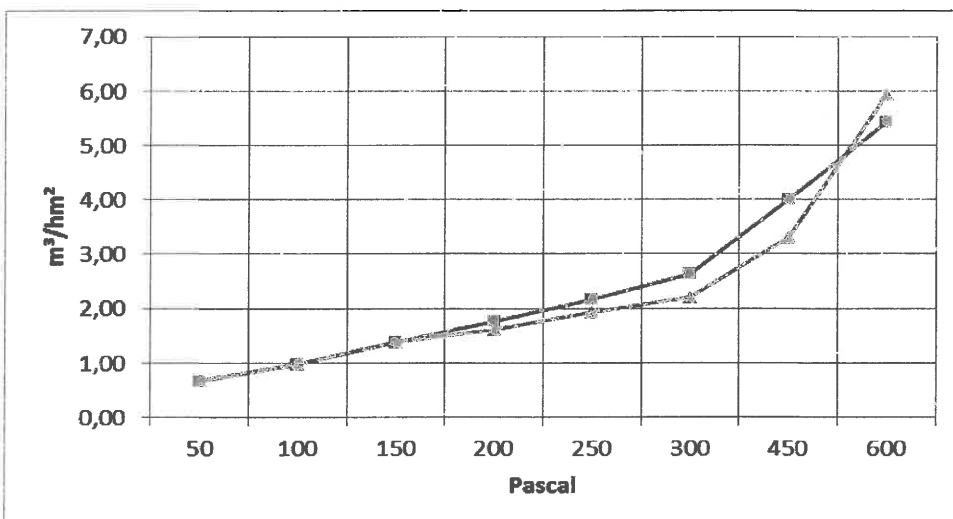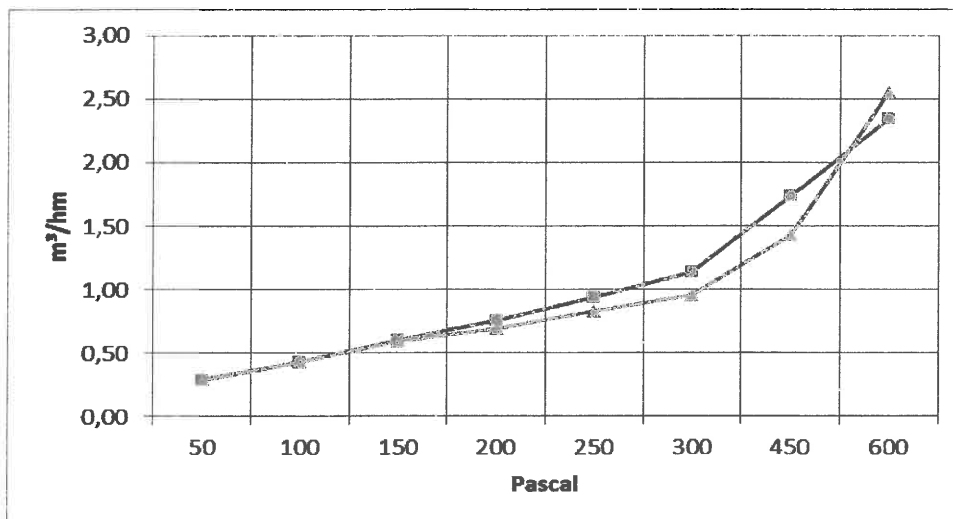

Nel caso in cui non compaiono curve, il serramento è da ritenersi in classe 4, in quanto le perdite risultano inferiori ai minimi previsti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12207:2000: 4



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 4 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

TENUTA ALL'ACQUA – METODO DI PROVA UNI EN 1027:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

RISULTATI DI PROVA

Pressione in Pascal	Durata in minuti	OSSERVAZIONI
0	15	Nessuna infiltrazione
50	5	Nessuna infiltrazione
100	5	Nessuna infiltrazione
150	5	Nessuna infiltrazione
200	5	Nessuna infiltrazione
250	5	Nessuna infiltrazione
300	5	Nessuna infiltrazione
450	5	Nessuna infiltrazione
600	5	Nessuna infiltrazione

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12208:2000: 9A



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 5 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO – METODO DI PROVA UNI EN 12211:2016

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

P1: 800 Pa

P2: 400 Pa

P3: 1200 Pa

RISULTATI DI PROVA

Prova di Deformazione

Degradì funzionali riscontrati: Nessuno

Freccia relativa frontale massima rilevata: 13,38 mm

Prova alle pressioni ripetute

Degradì funzionali riscontrati: Nessuno

Verifica della permeabilità all'aria dopo P2

Verifica tolleranza permeabilità all'aria

I valori rientrano nella tolleranza prevista da UNI EN 12210

Prova alla pressione di sicurezza P3

Rotture o menomazioni funzionali riscontrate: Nessuna

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12210:2016: B2



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 6 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Sonda misuraz. portata acqua	AP62	16/12/2015
Sonda misuraz. portata aria	AP61	16/12/2015
Comparatore centesimale	AP67	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP68	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP69	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP70	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP71	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP72	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP73	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP74	17/12/2015
Comparatore centesimale	AP75	17/12/2015
Personal Computer	AP63	non applicabile
Personal Computer	AP84	non applicabile
Manometro digitale	AP33	16/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 7 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0044/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 11,69 m
Superficie totale / Overall area: 5,04 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Permeabilità all'aria / Air permeability
Metodo di prova / Test method UNI EN 1026:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12207:2000: 4

Tenuta all'acqua / Watertightness
Metodo di prova / Test method UNI EN 1027:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12208:2000: 9A

Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load
Metodo di prova / Test method UNI EN 12211:2016
Classificazione / Classification UNI EN 12210:2016: B2

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0044/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0044/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0044/16
Pagina 8 di 8

M003-PO06 Rev. 37
Data: 20/05/2016
Emesso: DT
Approvato: DGE

LABORATORIO LEGNOLEGNO


CODICE PROVA

0044116

DATA

04/11/16

CLASSIFICAZIONE PERMEABILITA' ALL'ARIA

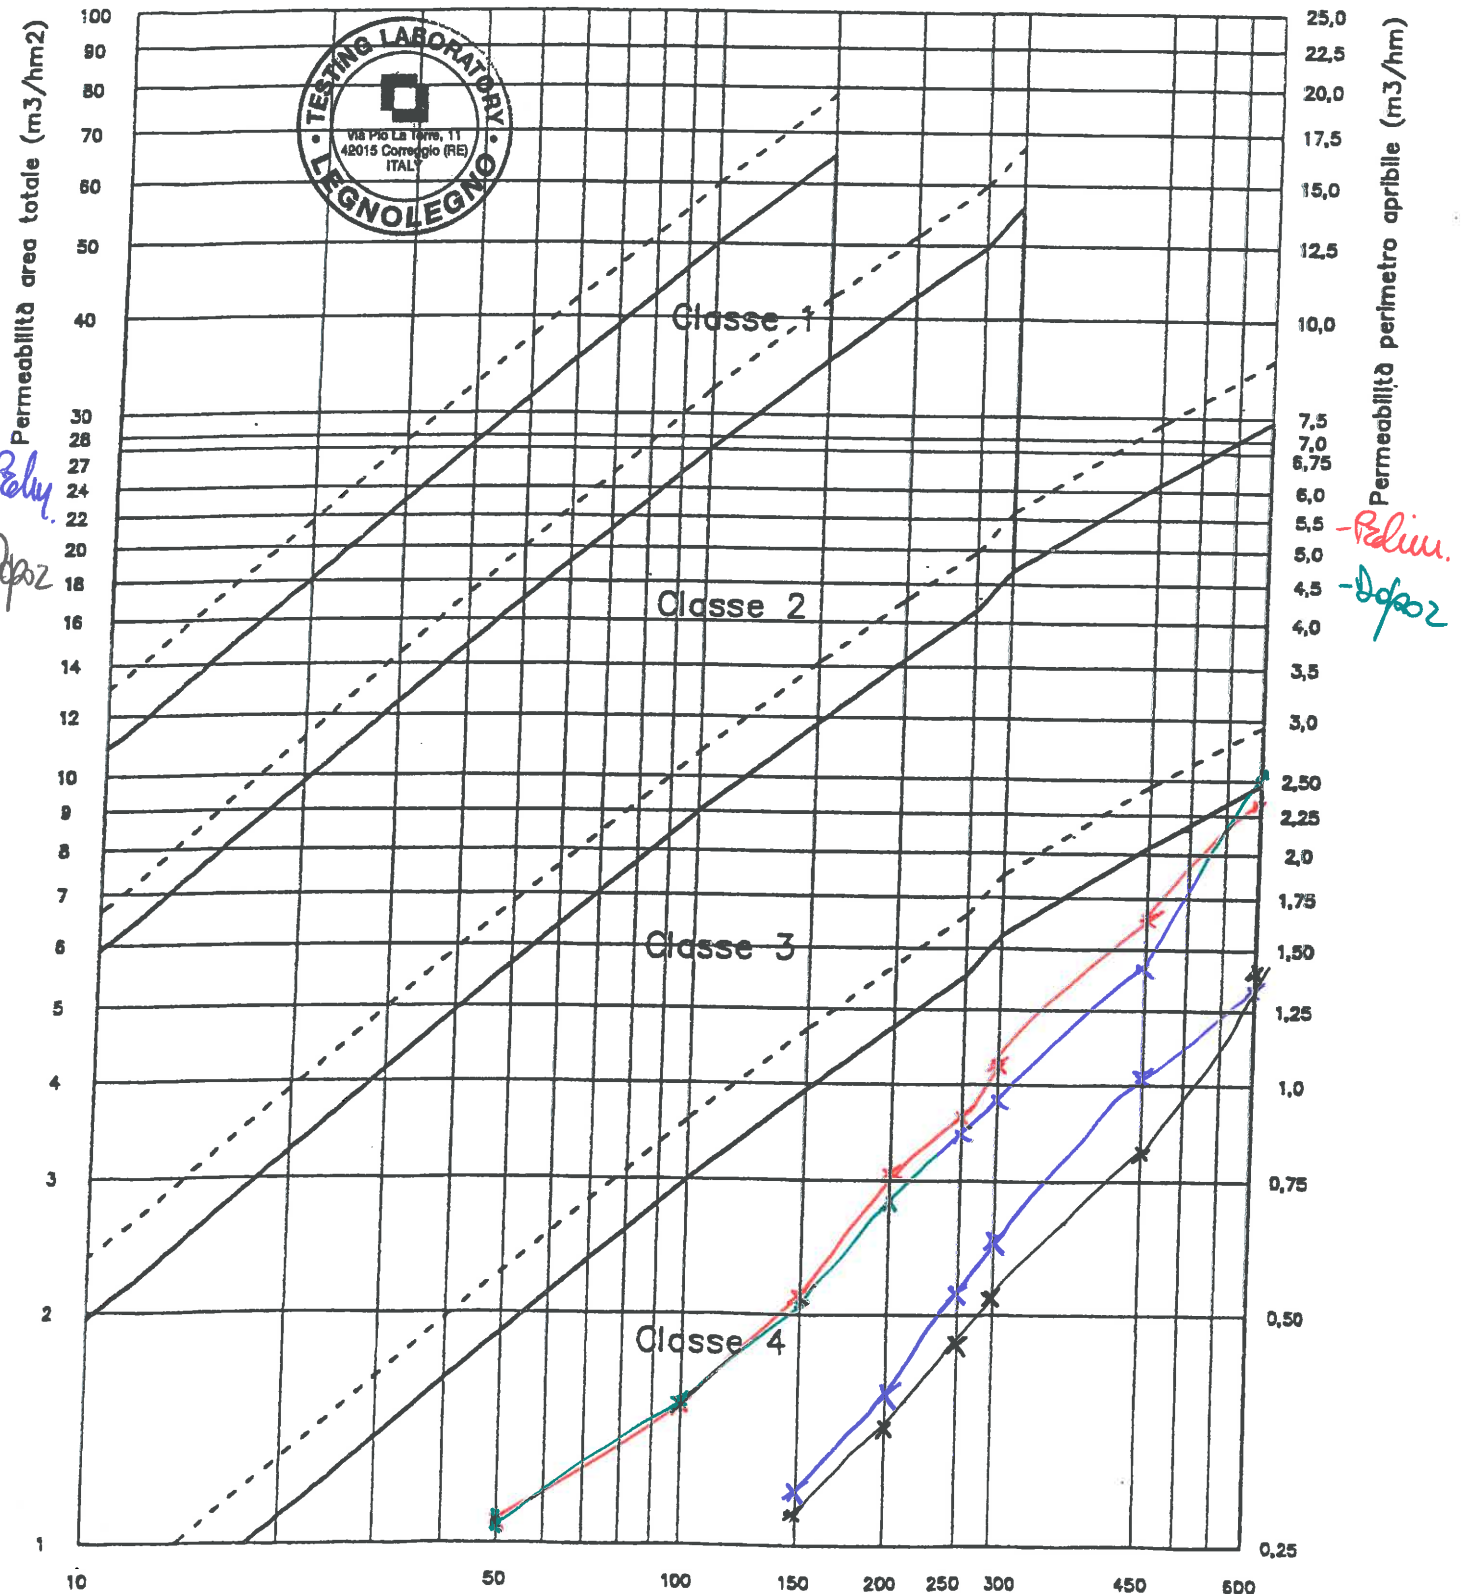


LABORATORIO LEGNOLEGGNO	
CODICE PROVA 0064/16	DATA 2/11/16

CODICE	PROVA	DATA
00044	16	22/11/16

RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA




Permeabilità all'aria

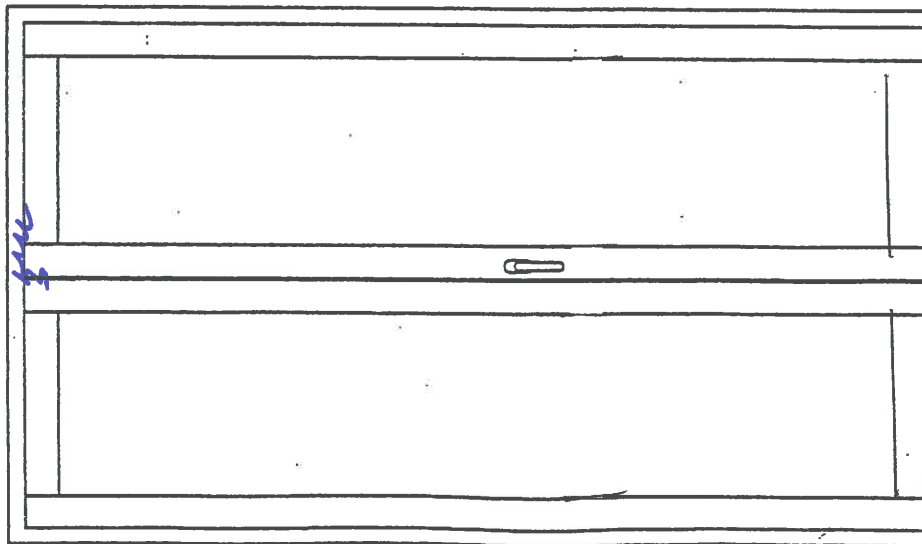

§ Infiltrazioni d'aria


Tenuta all'acqua

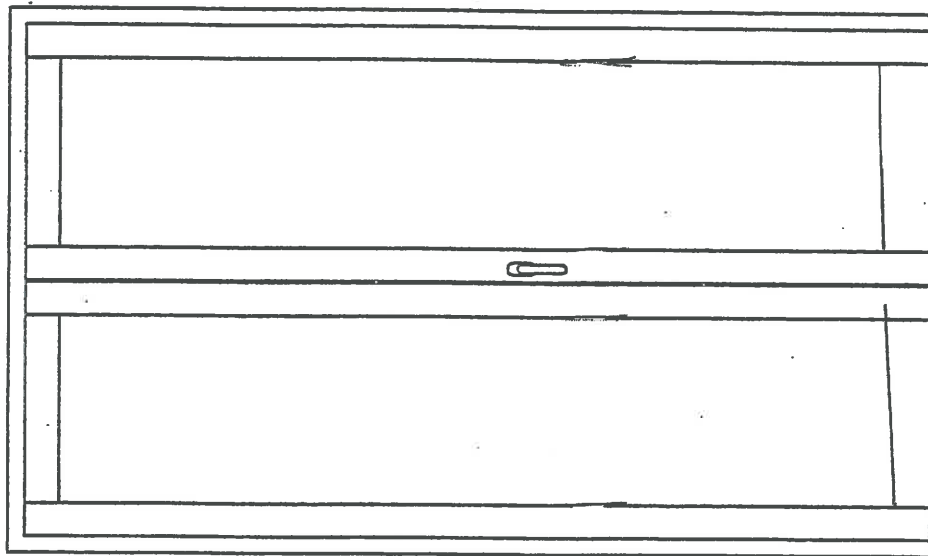

Nessuna infiltrazione
FINO A 600FE

Infiltrazioni d'acqua

Resistenza al vento

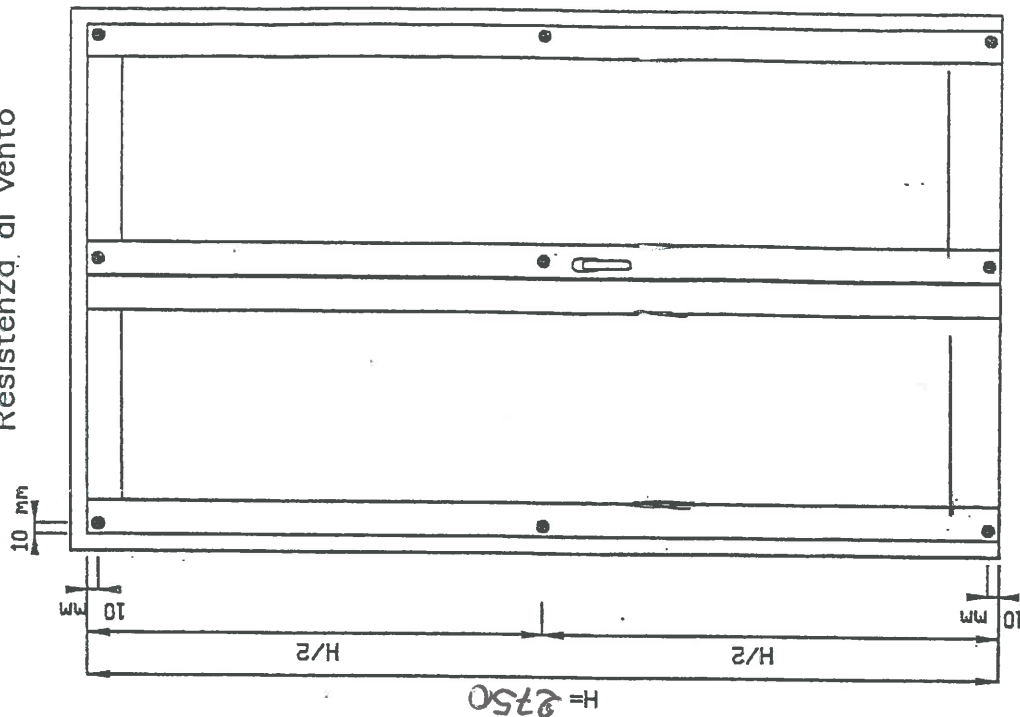

Punti di misura

Ubicazione degradi e difetti di funzionamento

Procedura PO 04 - Modulo 02
file di calcolo della freccia relativa frontale

Compilare solo le celle in grigio

Distanza verticale tra i due comparatori estremi (mm)	2730,00
---	---------

Rilevazione deformazioni (mm)

Localizzazione	sup.	centr.	inf.
Montante sinistro	0,63	4,26	0,00
Montante centrale	7,87	17,70	0,77
Montante destro	0,91	4,22	1,79

Freccia relativa frontale

Montante sinistro	3,95 mm
Montante centrale	13,38 mm
Montante destro	2,87 mm

Limiti di freccia (UNI EN 12210)

Classe	Limite	Valore (<)
A	1/150	18,20 mm
B	1/200	13,65 mm
C	1/300	9,10 mm

Cod. Prova 0044/16

Per la corretta definizione delle parti di prodotto prese in considerazione per la prova di deformazione ai carichi del vento, verranno utilizzati gli opportuni riferimenti terminologici (traversi, montanti, ecc) all'interno del presente modulo.



Laboratorio prove **LEGNOLEGNO**

Data 04/11/16

Codice: 0044/16

Oggetto: Osservazioni tecniche sul campione oggetto d'esame

Nota tecnica

- 1) Sigillatura dei terminali posti in corrispondenza della testa superiore e della testa inferiore del riporto applicato al montante centrale tra terminali e riporto e tra terminali e montante destro dell'anta che riceve.

Ufficio Tecnico
Antonella Zattarin



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Porta finestra a 2 ante con soglia Zendow 3.3 (anta da 80mm art. 12130)

Tipo di apertura:

Porta finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale. Telaio su tre lati e soglia bassa da 20mm.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1800 x 2800 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 80 x 83 (anta 12130) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)
soglia: 76 x 20 (telaio 14391) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati nella parte alta; tagliati a 90° nella parte bassa ed assemblati con la soglia tramite giunzione meccanica (art. 11664)

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (12130), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).
Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).
Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).
Soglia in alluminio + pvc (14391), gocciolatoio in alluminio (17088) e relativi tappi (produttore GKG).
Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).
Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-004



ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1800x2800)


CONTROTELAIO (IN FERRO)

RIF. C7

deceuninck

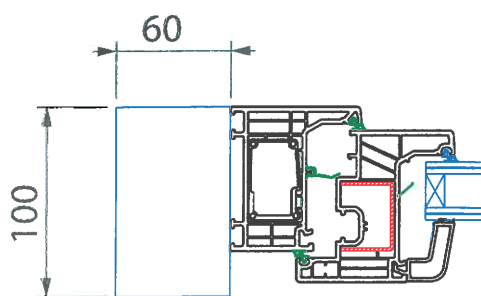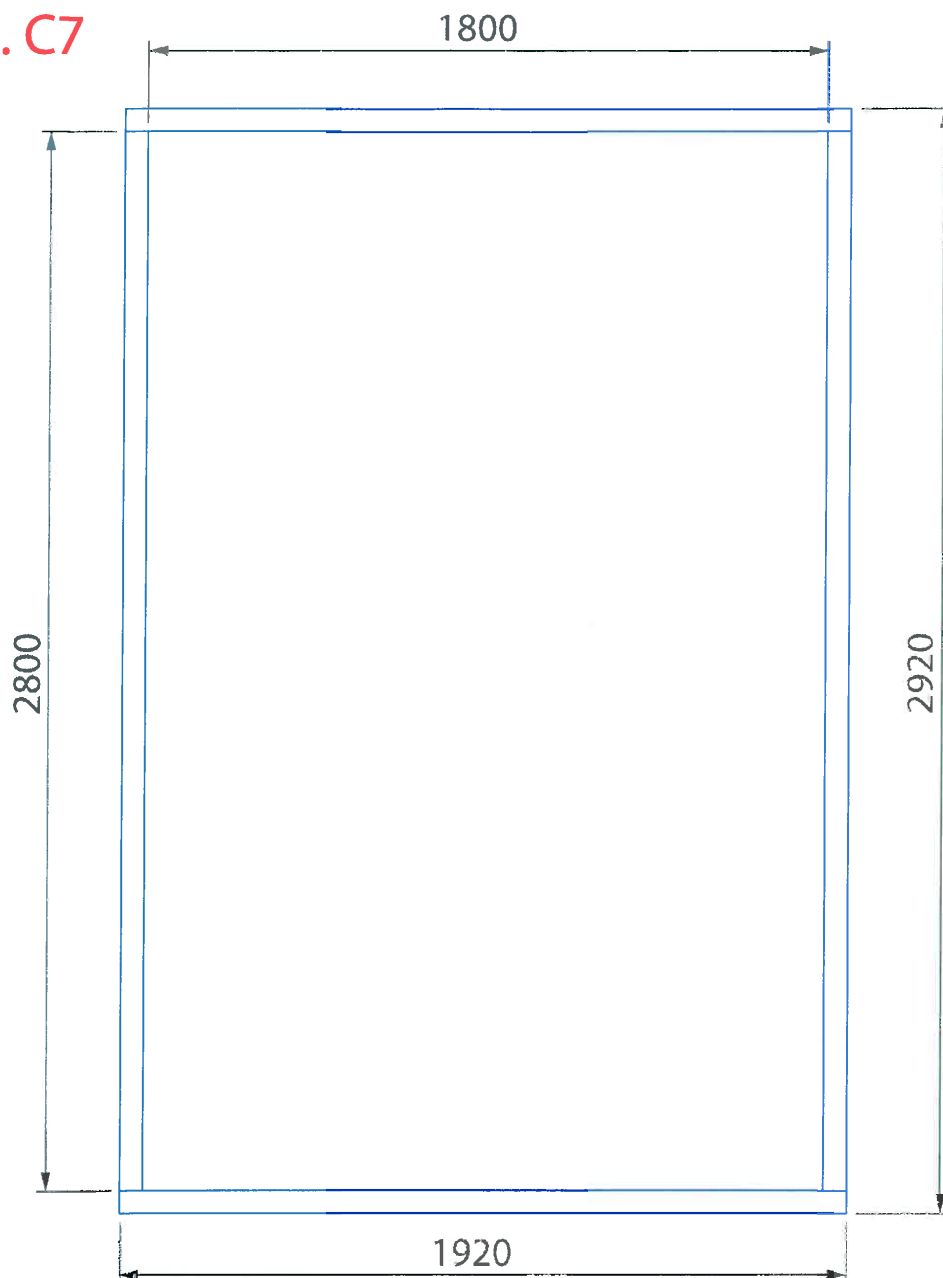

Sezione laterale e superiore

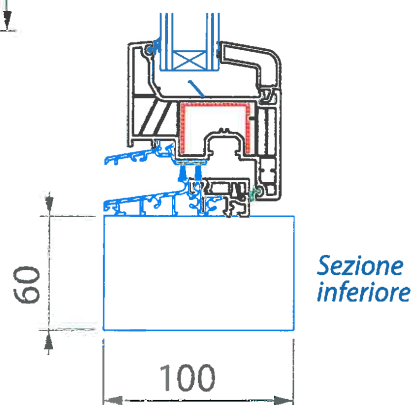

Sezione inferiore



2262-004

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1800x2800)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C7



deceuninck

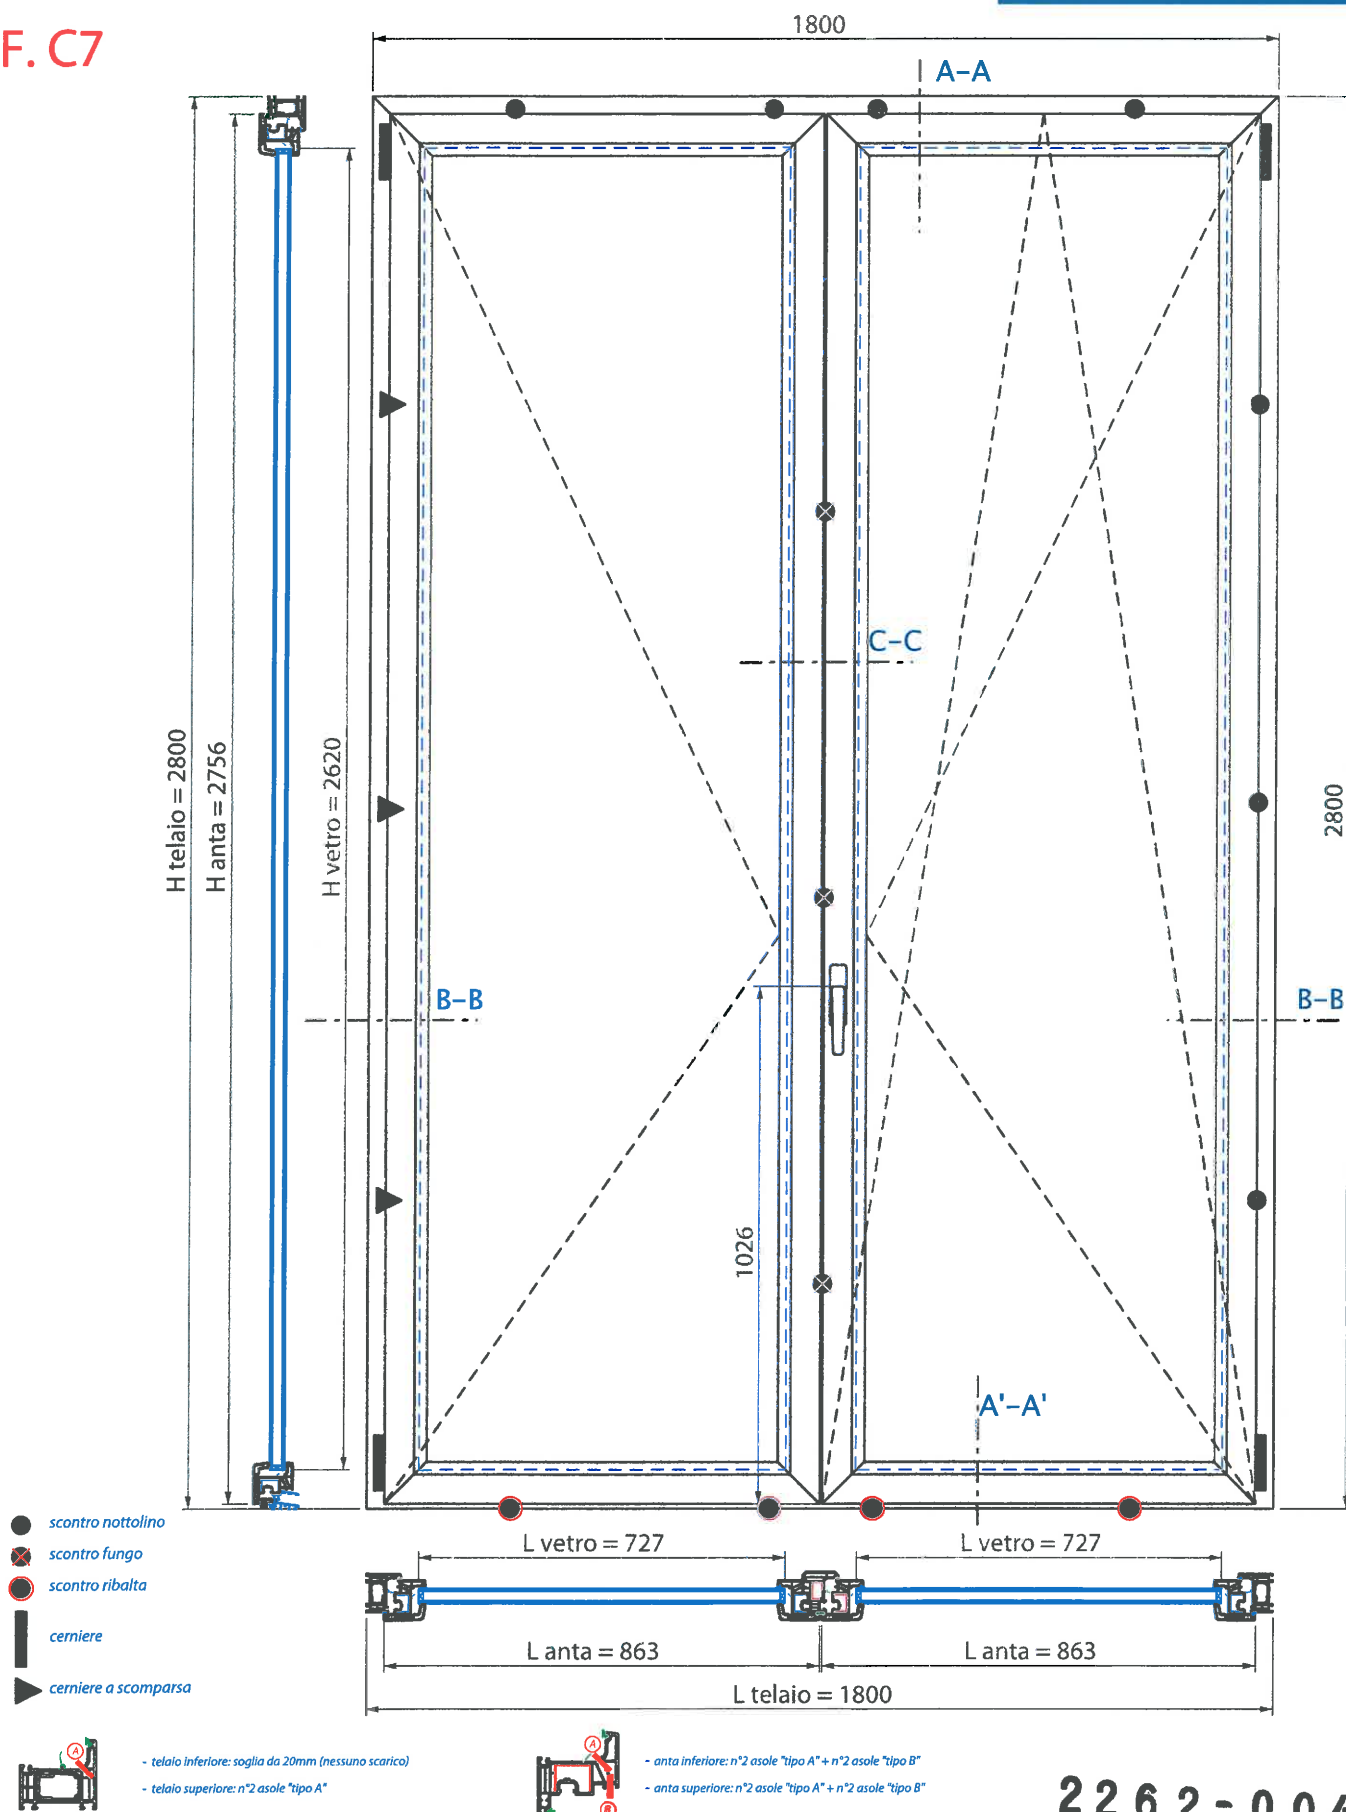

2262-004

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1800x2800)

SEZIONE VERTICALE


RIF. C7

deceuninck

SEZIONE A-A

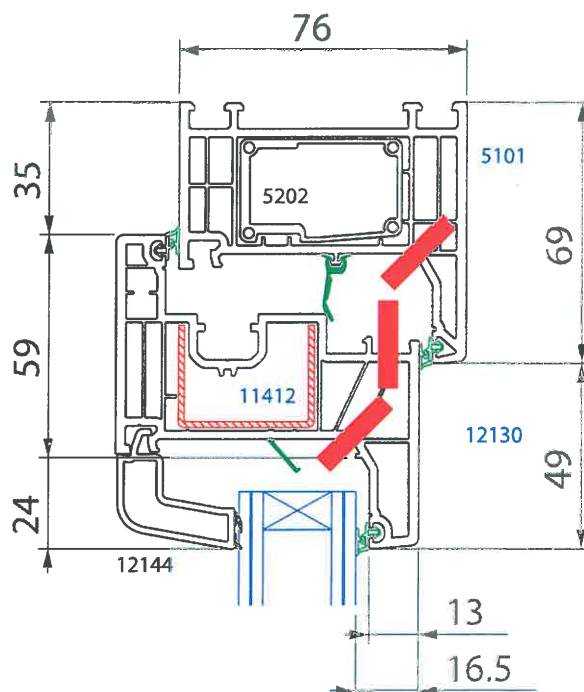

SEZIONE A'-A'

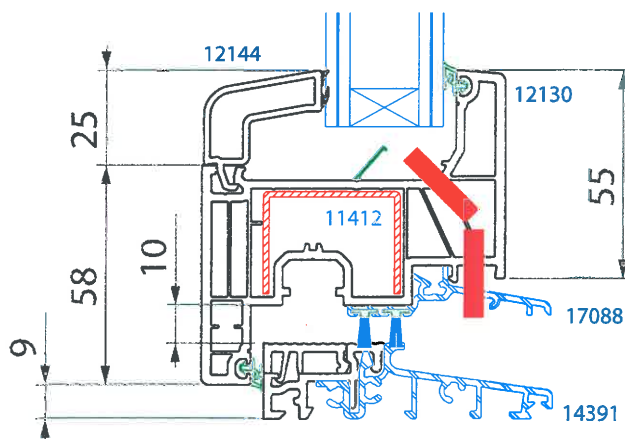

Scala 1:2

2262-004

ZENDOW 3.3:



Porta balcone 2 ante (1800x2800)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C7

deceuninck

SEZIONE B-B

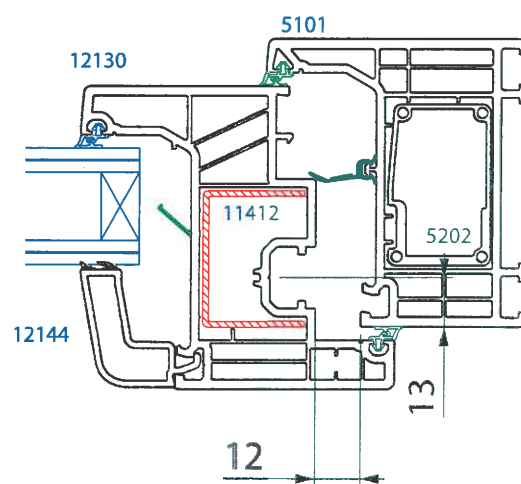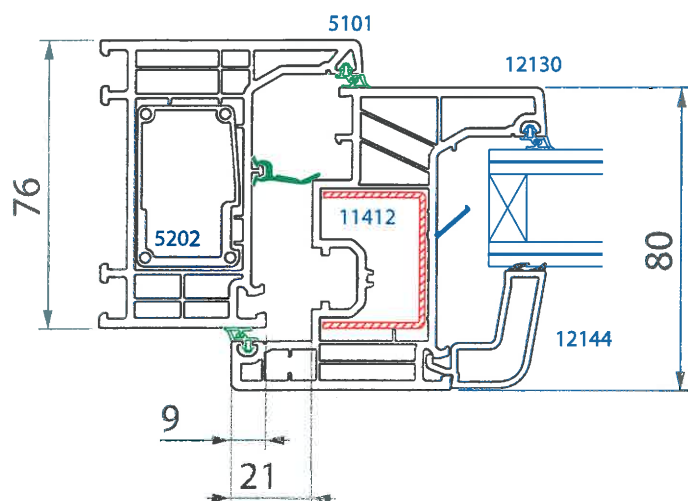


SEZIONE C-C

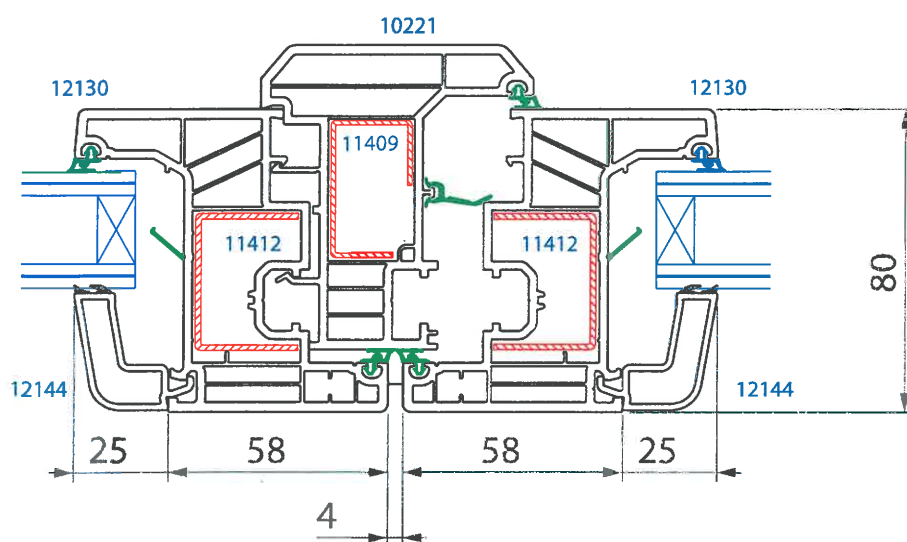




2262-004

Produttore ferramenta: SIEGENIA

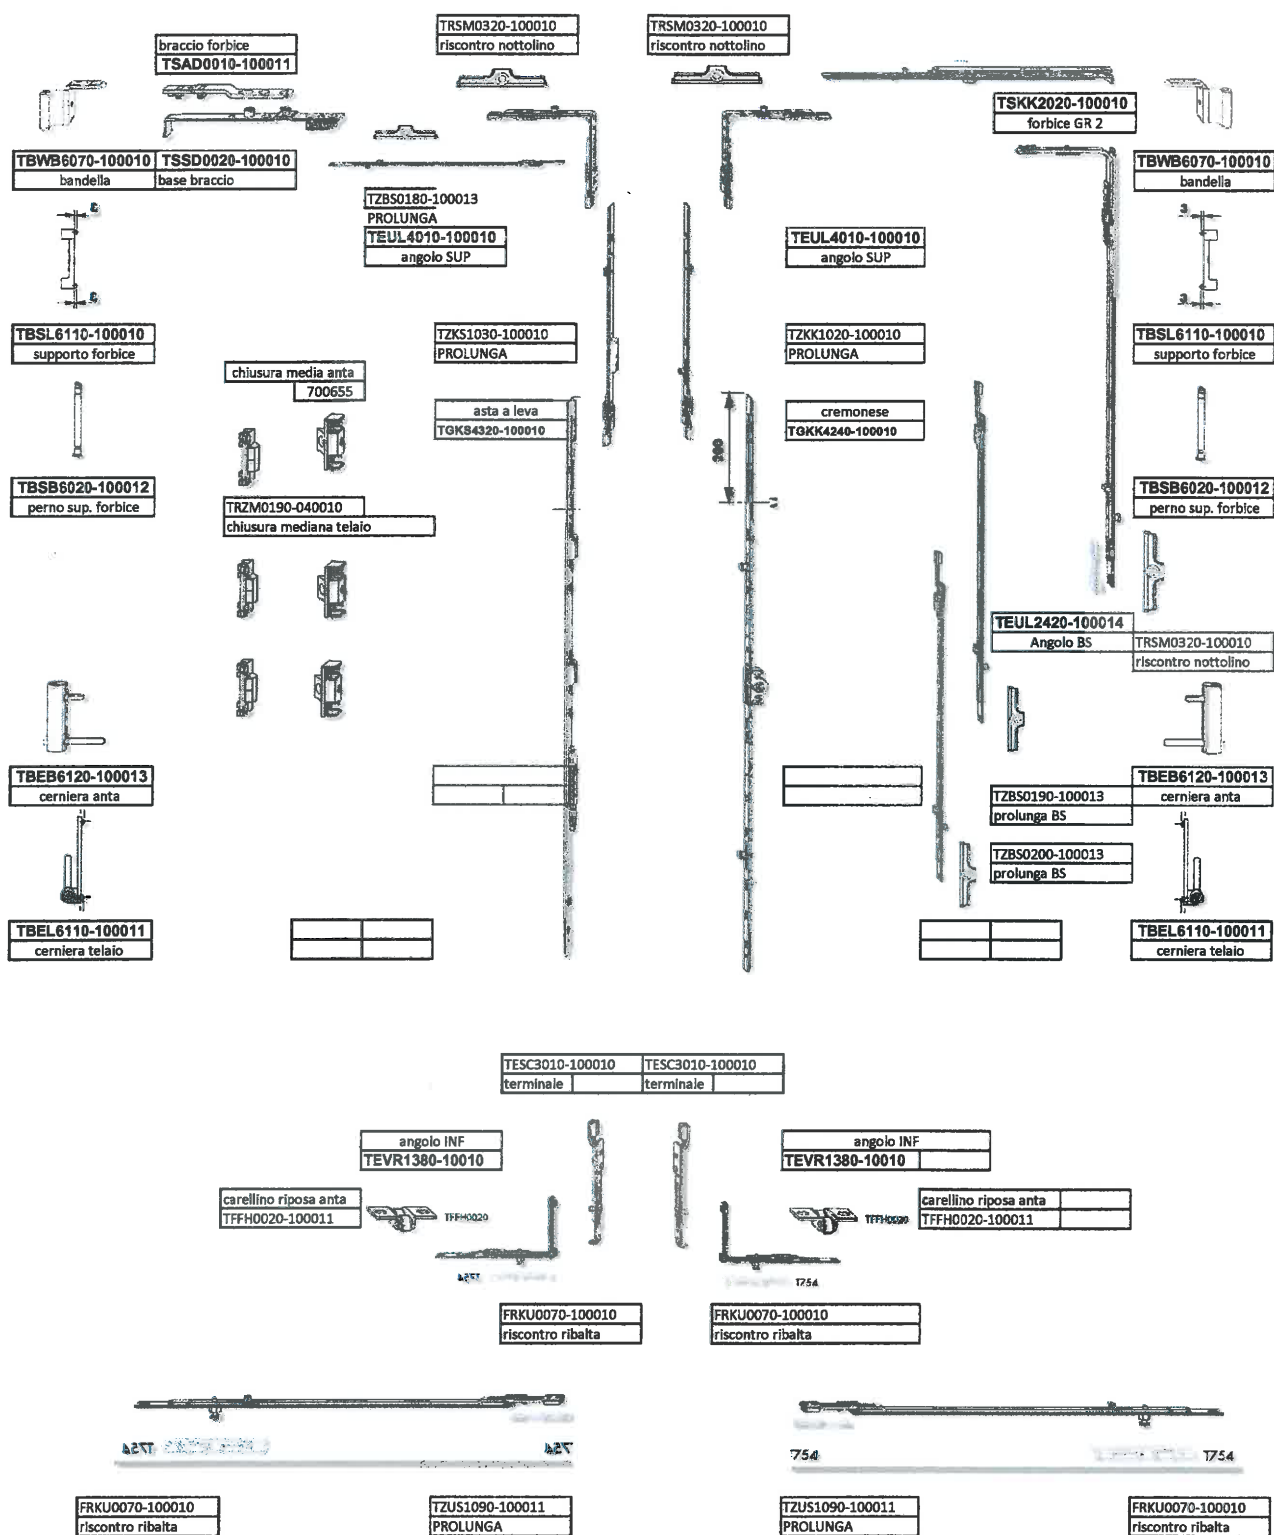

2262-004

	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

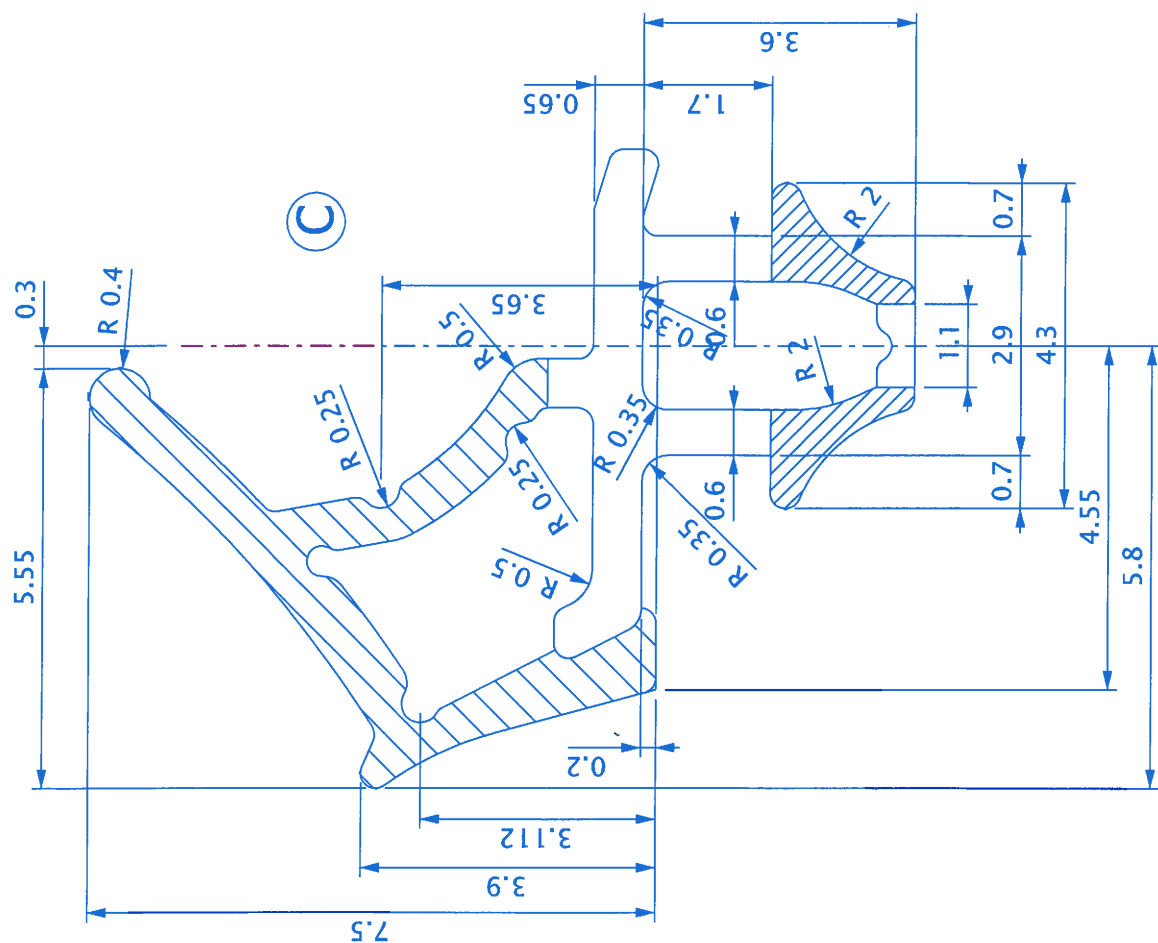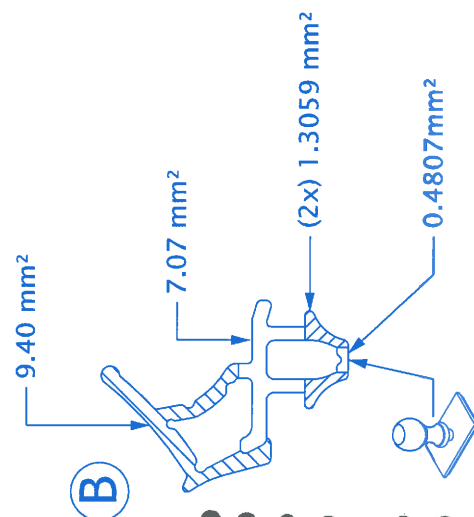



Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	





Actual size

PP 36 Sh D




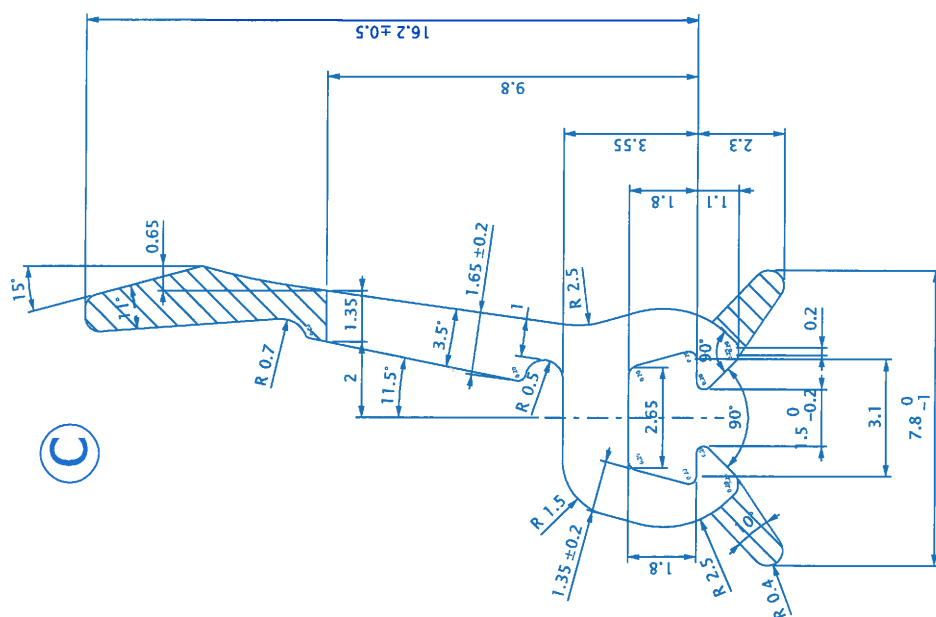
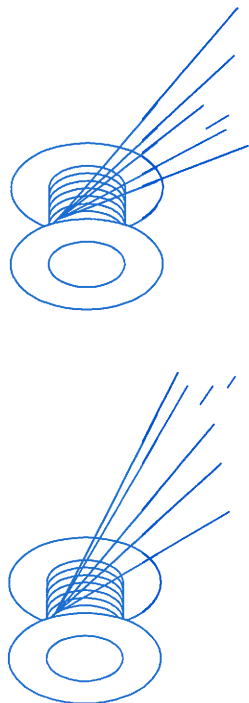


Radius

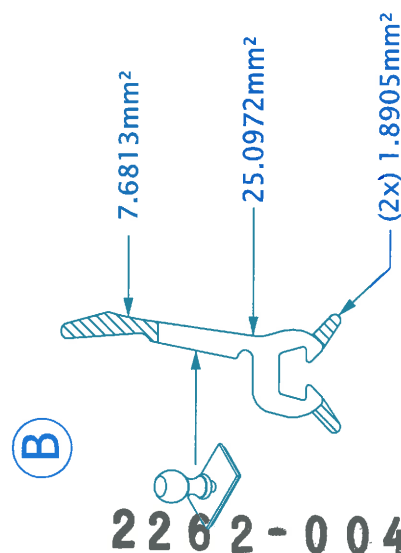

2262-004

11649-R

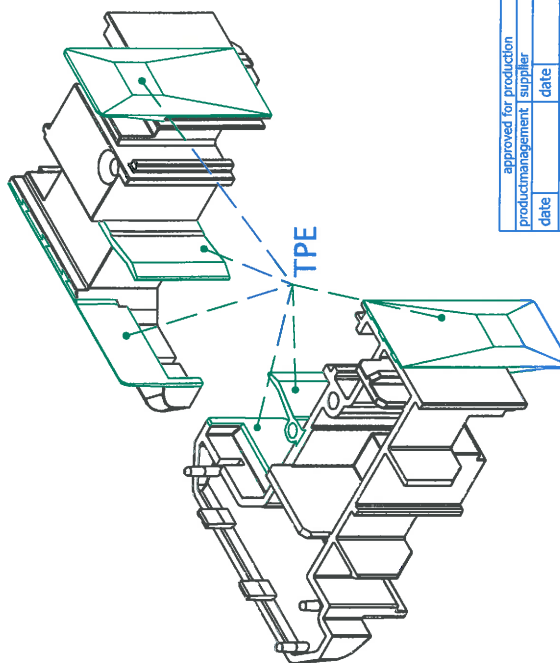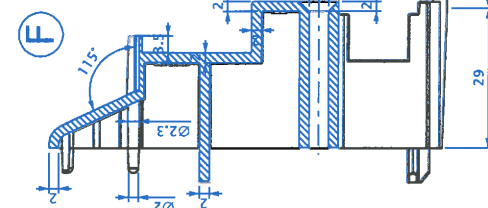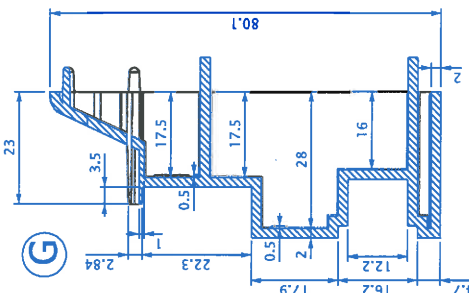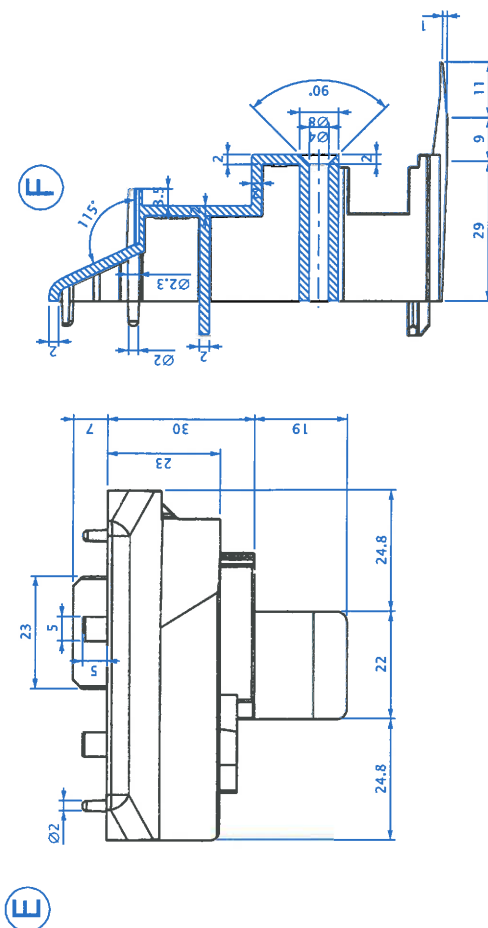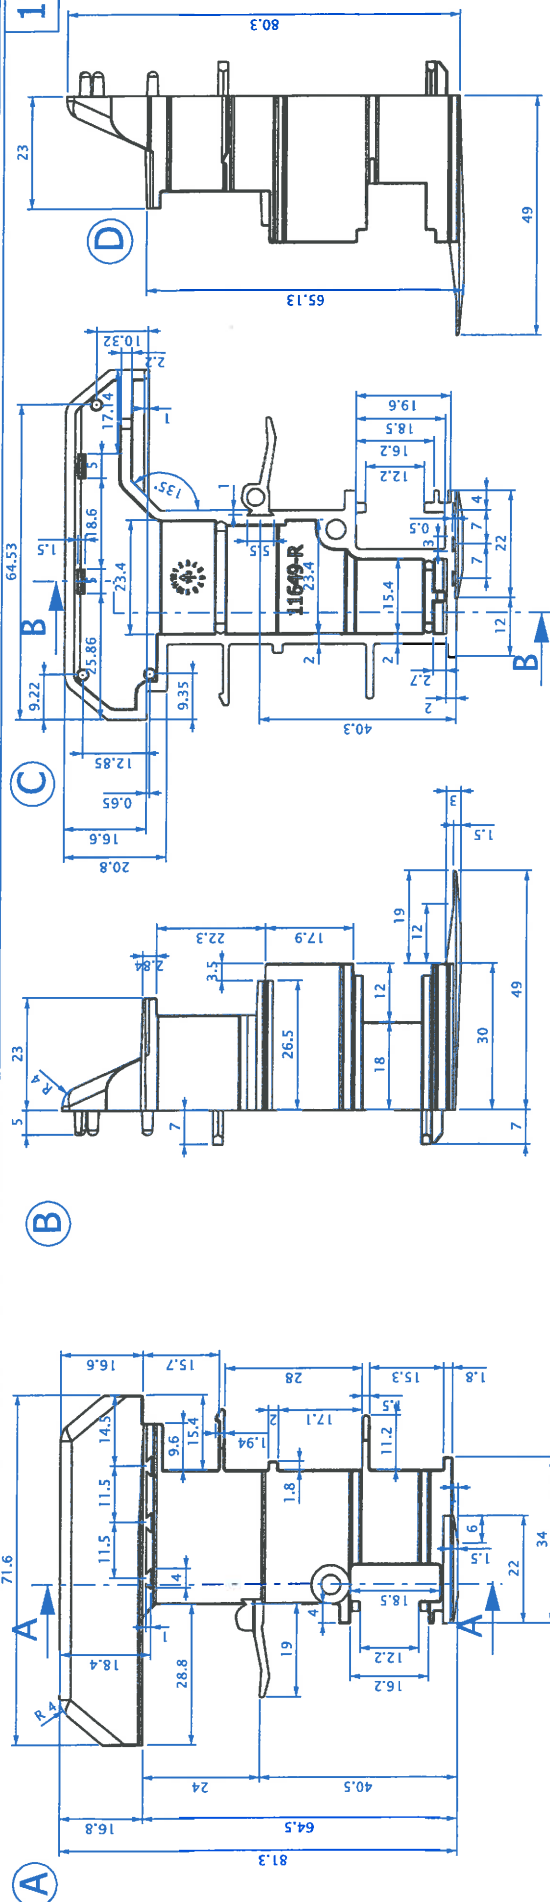


approved for production	
product	management
supplier	
date	date

rev. no.	date	modification
----------	------	--------------

product name : END CAP of 11649									
scale	A	1/1	D	1/1	G	1/1	pr.no 11649-R	Off draw	
	B	1/1	E	1/1	H	1/1			
	C	1/1	F	1/1	I	.			
signature							date		
drawn							26.04.2014	area/volume.	material PVC+TPE
control							26.04.2014	rev. 0	per.(mm) .
approval							26.04.2014	draw.no WA-0759	1x/1y (cm) .

Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	

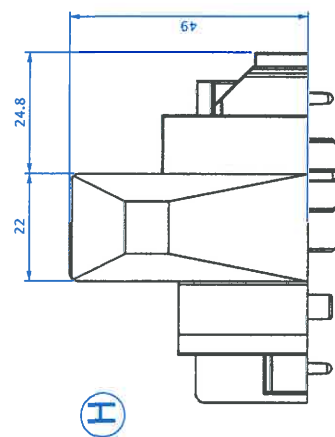

2262-004

1

2

3

4


5

6

A

Y-TS57622-ALU:

B

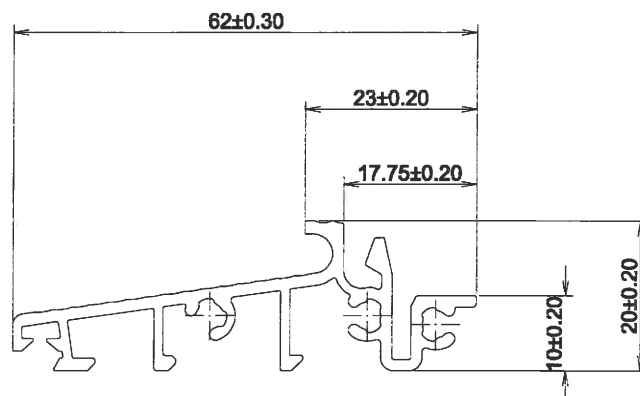

C

Fläche: 235,24 mm²

Abwicklung: 304,91 mm


D

Gewicht: 635,15 g / m (2.7g / cm³)

E

**Türschwelle
HB176:**

F

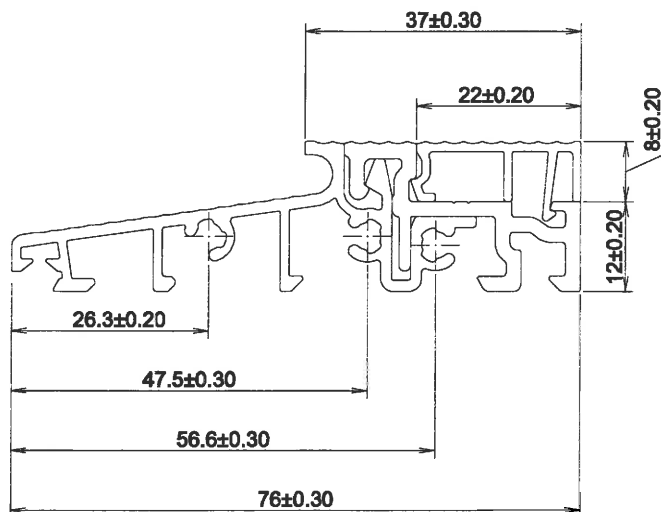

G



H

2262-004

**Allgemeintoleranzen
nach DIN ISO 2768-1m**

Konstruktionslösungen auf den Punkt gebracht!



Grundmeier KG

Fensterbau-Zubehör

Bartholomäusweg 1, D-33334 Gütersloh
Tel.: 05241/9448-0 Fax.: 05241/9448-48

Benennung

Türschwelle HB176

Y-TS57622-ALU

Inoutic Prestige 76 mm

Änderung

Datum

Name

Schutzvermerke nach DIN 34 beachten!
Weitergabe und Vervielfältigung dieser
Zeichnung nicht gestattet. Alle Rechte
vorbehalten.

Drücker

COMBINouticElite Prest74Anfr Alu

Datel

Übersicht Alu Teile.dwg

Zeichn.-Teile.-Nr:

Gez.: 14.05.12 Schattschneider

Maßstab:



1:1

Länge/Höhe

Breite:

Stärke/Tiefe

Werkstoff

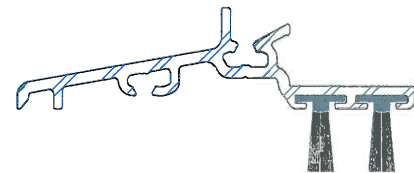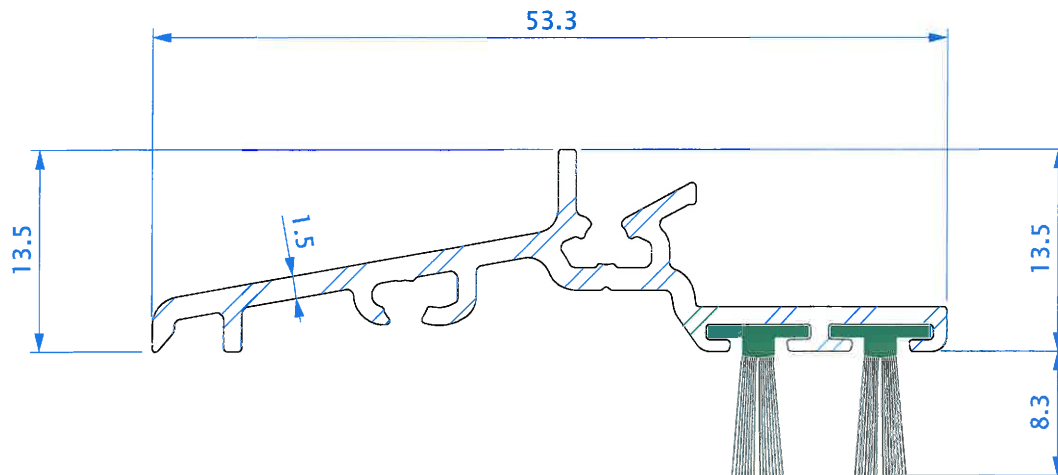

Actual size



- UNSPECIFIED TOLERANCES : EN 12020-2

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production









Date	/ /	Date	/ /	Date	/ /
Product management		Supplier / DTT		Quality / Operations	

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	1/1	Drawing N°	171265
UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS			
Papersize	A4	Units	mm

OFFICIAL DRAWING	14/10/2015
Project Premium CS & Revotech	Product N° 17088
Component drip cover HW284	Version 01

2262-004

deceuninck

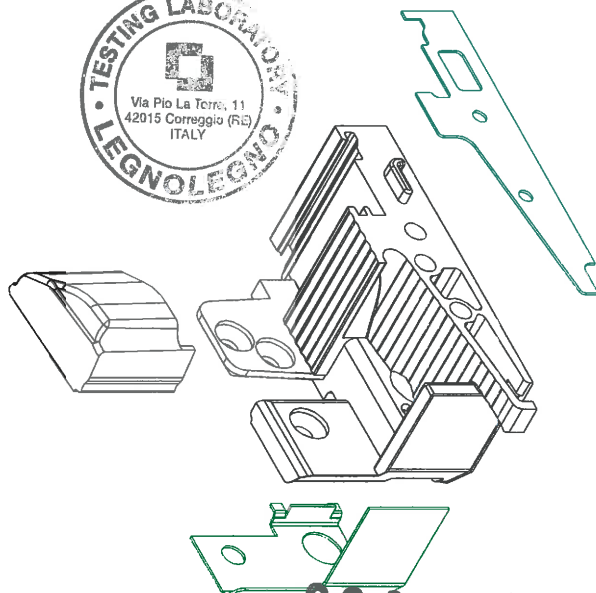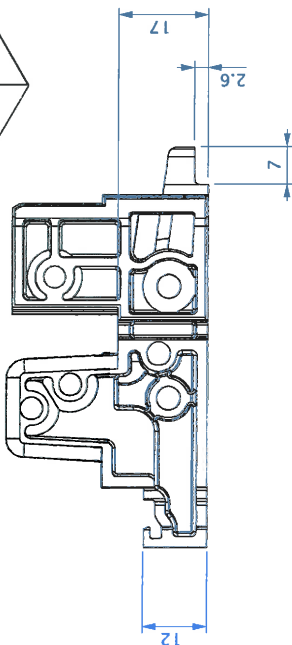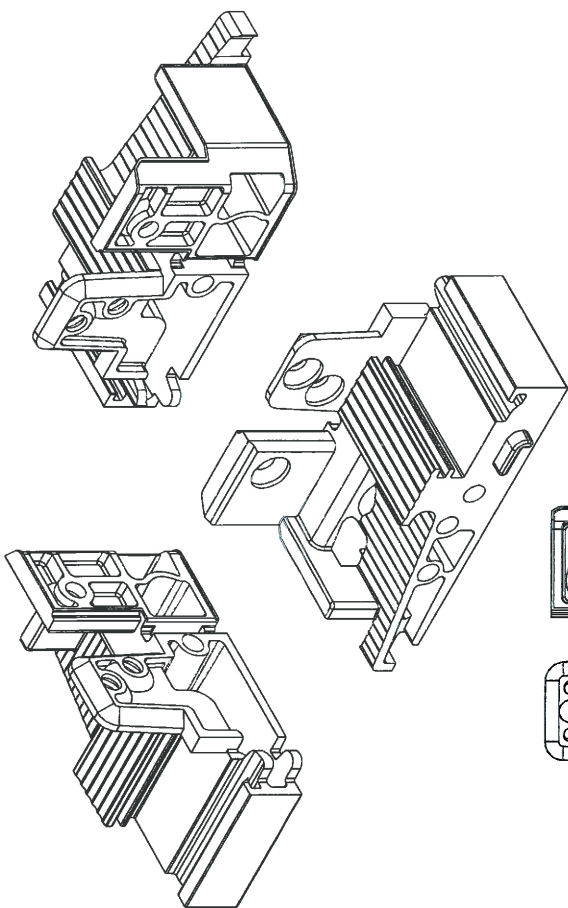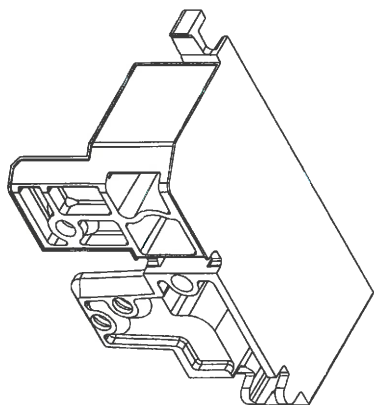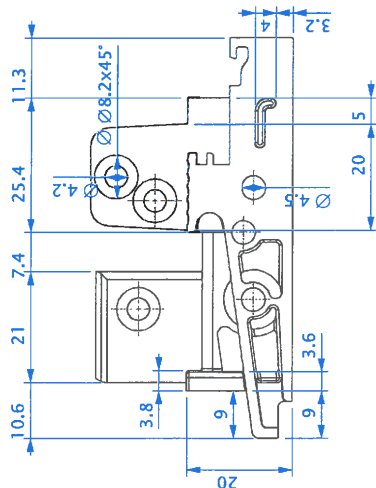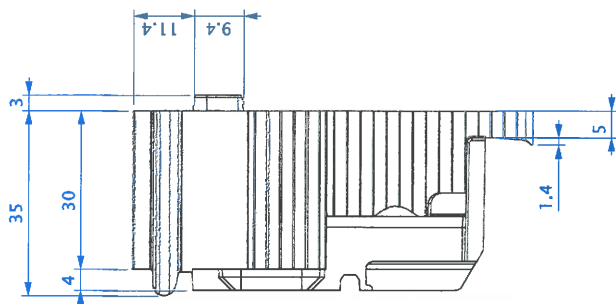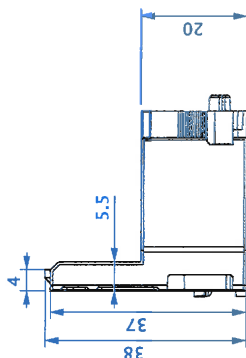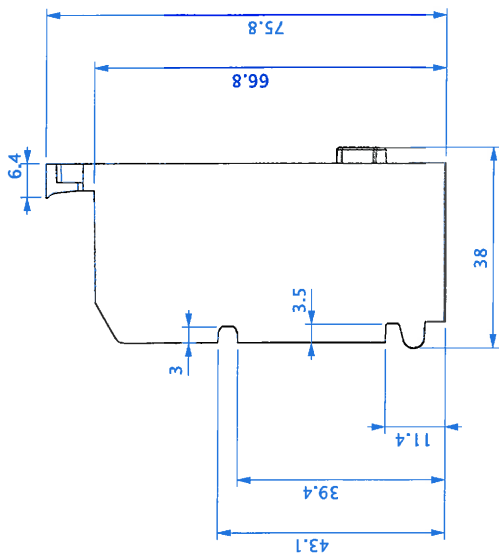

2262-004

Wall thickness	Radius
free	0.3
0.5	0.5
0.8	0.8
1.0	1.0
conc.	conc.

Date	Date	Date	Date
Product Management	Supplier	Quality / Operations	

14/10/2015	14/10/2015
Product N°	Product N°
11664	11664
Version	Version
01	01



Project	Project
Premium CS	Premium CS
Component	Component
threshold adapter	threshold adapter

14/10/15	DHR	Original	Version	01
Date	ID	Version	Area/Volume	
Material	Perimeter (mm)	Area/Volume		
1x / ly (cm4)				

Scale	1/1	Perimeter (mm)	Area/Volume	01
Drawing N°	171259	Perimeter (mm)	Area/Volume	
Units	mm	Perimeter (mm)	Area/Volume	

UNREPRODUCIBLE IN ANY FORM OR BY ANY MEANS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DECEUNINCK. (EXCEPT FOR REPRODUCTION OF THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS).



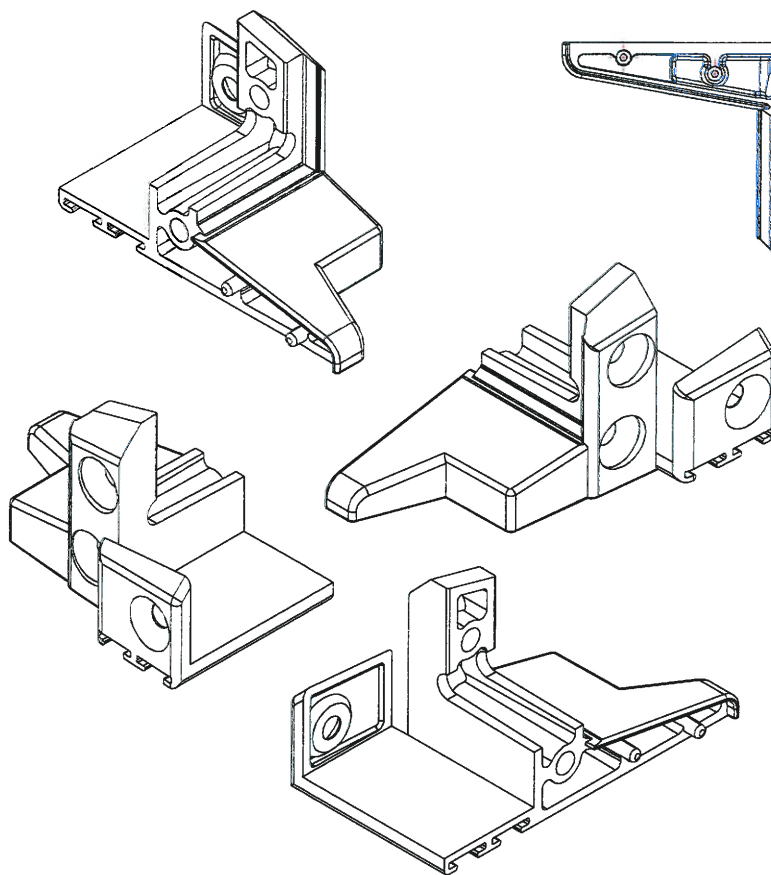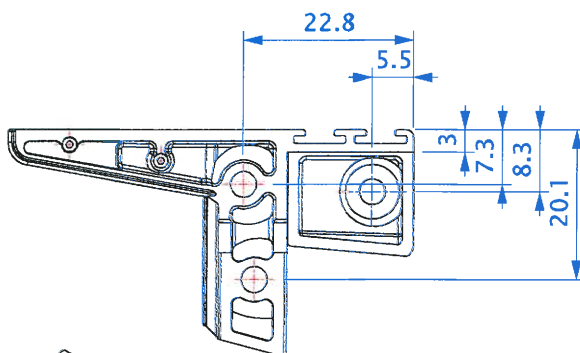

Wall thickness	Radius	
 free	 0.3	 1.5
	 0.5	 2.0
	 0.8	 2.5
	 1.0	 conc.

Approved for Production					
Date	/ /	Date	/ /	Date	/ /
Product management		Supplier / DTT		Quality / Operations	

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS		 
1/1			
Drawing N°			Papersize: A4
171270			Units: mm

OFFICIAL DRAWING


14/10/2015

Project
Premium CS & Revotech
Component
end cap for drip cover HKF284

Product N°	17089
Version	01

2262-004

deceuninck

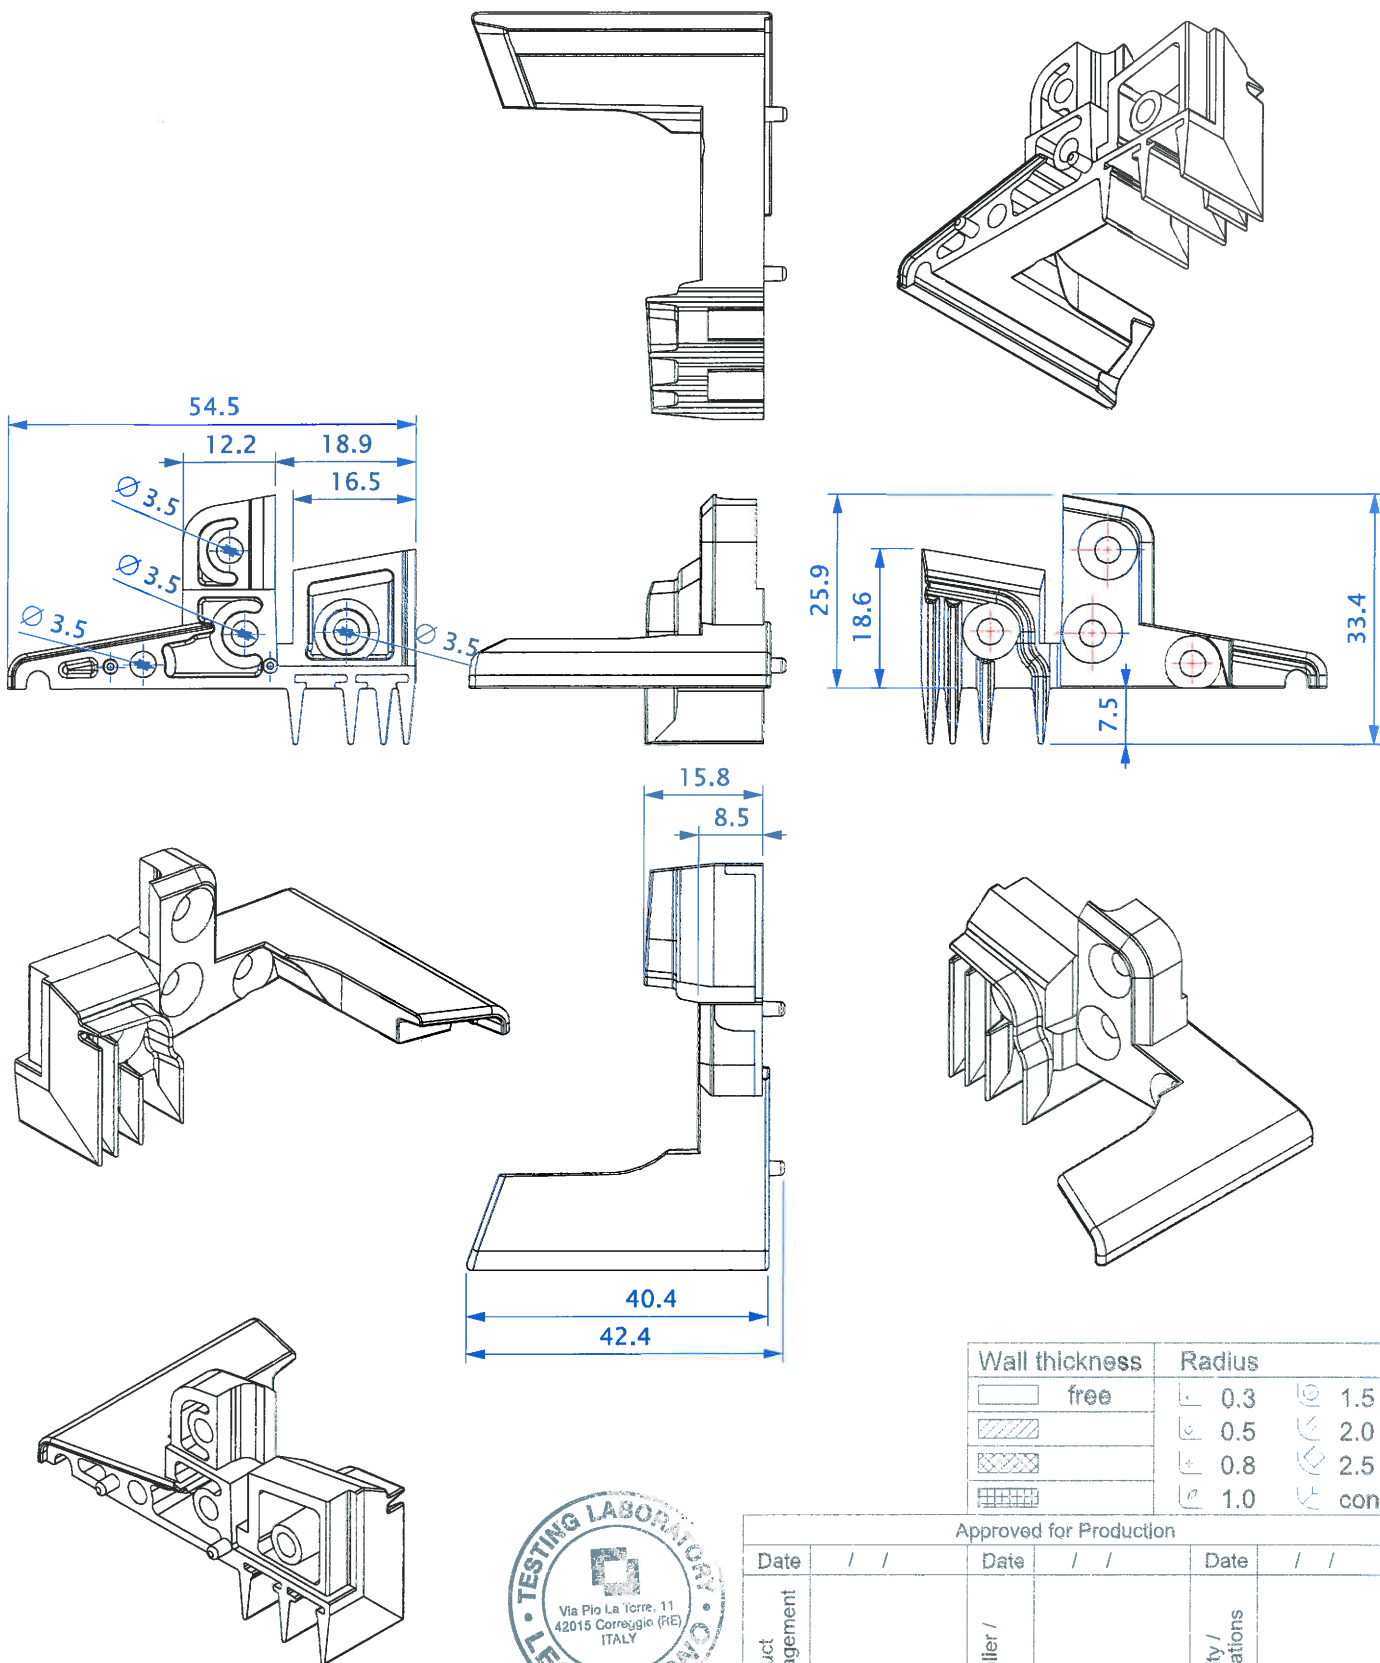

Wall thickness	Radius	
	0.3	1.5
	0.5	2.0
	0.8	2.5
	1.0	conc.

Approved for Production

Date	/	/	Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT			Quality / Operations		

OFFICIAL DRAWING

14/10/2015

Project
Revotech
Component
endcap for weather side profile fitting to mullion

Product N°
11667
Version
01

2262-004

deceuninck



14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.		
1/1			
Drawing N°			
171285			
	Papersize	A4	
	Units	mm	

20-10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via. Cerbara s.n.
61030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

PIVA IT 01396700419
Capitale Sociale € 99.000 I.V.
Registro Imprese PU - 193785/77
R.E.A. 131373

www.vetrieriadelmonte.it
info@vetrieriadelmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At MU*
Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *At MU*
Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.
La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.
La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-004