



LABORATORIO TECNOLOGICO  
**LEGNOLEGNO**

**LegnoLegno s.c.**  
Via Pio La Torre, 11  
42015 Correggio (RE) Italy  
Tel. +039 0522 733011  
Fax +039 0522732836

**Testing Laboratory**  
Notified Body number 1709  
n. albo artigiani 900037  
n. albo coop.ve A106083  
REA 170723  
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

# RAPPORTO DI PROVA

## TEST REPORT

**Luogo, data:** Correggio, 10/11/2016  
*Place, date*

**Rapporto di prova n°** 0045/16  
*Test report No.*

**Committente:** DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE  
*Client* VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

**Per conto della Ditta:** c.s.  
*On behalf of the Company*

**Campione fornito il:** 03/10/2016  
*Date sample received*



Codice Cliente: 2262  
Rapporto n° 0045/16  
Pagina 1 di 8

M003-PO06 Rev. 37  
Data: 20/05/2016  
Emesso: DT  
Approvato: DGE



**PROVE ESEGUITE:**

Permeabilità all'aria (Metodo di prova UNI EN 1026:2016 - Classificazione UNI EN 12207:2000);  
Tenuta all'acqua (Metodo di prova UNI EN 1027:2016 - Classificazione UNI EN 12208:2000);  
Resistenza al carico del vento (Metodo di prova UNI EN 12211:2016 - Classificazione UNI EN 12210:2016).

**DATA EFFETTUAZIONE PROVE:** 09/11/2016

**DATI AMBIENTALI:**

Pressione atmosferica: 100,24 kPa  
Temperatura ambiente: 23,6 °C  
Umidità relativa ambiente: 39,4 %

**DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:**

FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

**DIMENSIONI CAMPIONE:**

Perimetro apribile: 6,75 m  
Superficie totale: 1,95 m<sup>2</sup>

Il fascicolo tecnico, comprensivo di descrizione dettagliata dell'infisso, disegni costruttivi e schede tecniche, riferito al campione testato identificato con Cod. Camp. 2262-006 fornito dal committente, è allegato al presente rapporto di prova e si compone di n° 10 pagine.

**DISPOSITIVO DI PROVA**

Il dispositivo di prova consiste in un cassone a tenuta, un dispositivo in grado di creare una differenza di pressione controllata tra le due facce dell'infisso, uno strumento di misurazione del flusso d'aria che entra o esce della camera di tenuta e in uno strumento di misura della differenza di pressione tra le due facce dell'infisso; è inoltre impiantato, per la prova di tenuta all'acqua, un dispositivo che consente di irrorare la superficie totale del campione in prova con un velo d'acqua di 2 litri/min x ugello, alle pressioni e per le durate previste dalla norma. Il dispositivo di spruzzaggio è normalizzato dalla UNI EN 1027 metodo A. Sono inoltre presenti nell'attrezzatura di prova comparatori per la misura delle deformazioni nel corso della prova di resistenza al carico del vento.

**SISTEMA DI FISSAGGIO**

Si fissa il campione alla camera di tenuta curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova.

**VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA**

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

**MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO**

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 4 ore prima dell'esecuzione delle prove.



Codice Cliente: 2262  
Rapporto n° 0045/16  
Pagina 2 di 8

M003-PO06 Rev. 37  
Data: 20/05/2016  
Emesso: DT  
Approvato: DGE



## PERMEABILITA' ALL'ARIA – METODO DI PROVA UNI EN 1026:2016

### DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

### RISULTATI DI PROVA

| PRESSIONE | PERDITE           |                                    |                      |                   |                                    |                      |
|-----------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
|           | GLOBALI INIZIALI  |                                    |                      | GLOBALI DOPO 3    |                                    |                      |
| (Pascal)  | m <sup>3</sup> /h | m <sup>3</sup> /(hm <sup>2</sup> ) | m <sup>3</sup> /(hm) | m <sup>3</sup> /h | m <sup>3</sup> /(hm <sup>2</sup> ) | m <sup>3</sup> /(hm) |
| 50        | 0,49              | 0,25                               | 0,07                 | 0,49              | 0,25                               | 0,07                 |
| 100       | 1,47              | 0,75                               | 0,22                 | 1,47              | 0,75                               | 0,22                 |
| 150       | 2,15              | 1,10                               | 0,32                 | 2,10              | 1,08                               | 0,31                 |
| 200       | 2,64              | 1,35                               | 0,39                 | 2,10              | 1,08                               | 0,31                 |
| 250       | 2,88              | 1,48                               | 0,43                 | 2,93              | 1,50                               | 0,43                 |
| 300       | 3,18              | 1,63                               | 0,47                 | 3,03              | 1,55                               | 0,45                 |
| 450       | 5,08              | 2,61                               | 0,75                 | 5,13              | 2,63                               | 0,76                 |
| 600       | 6,60              | 3,38                               | 0,98                 | 6,74              | 3,46                               | 1,00                 |







## CLASSI DI PERMEABILITA' ALL'ARIA

### DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

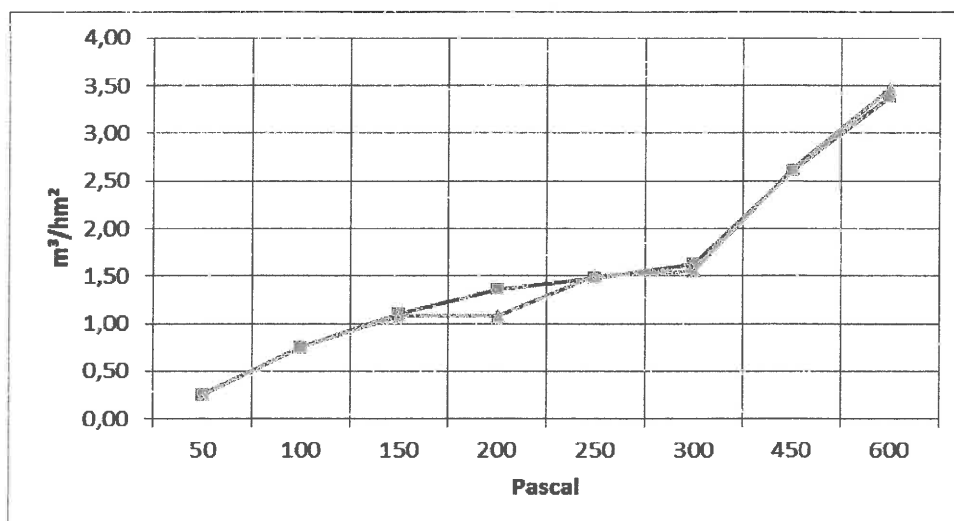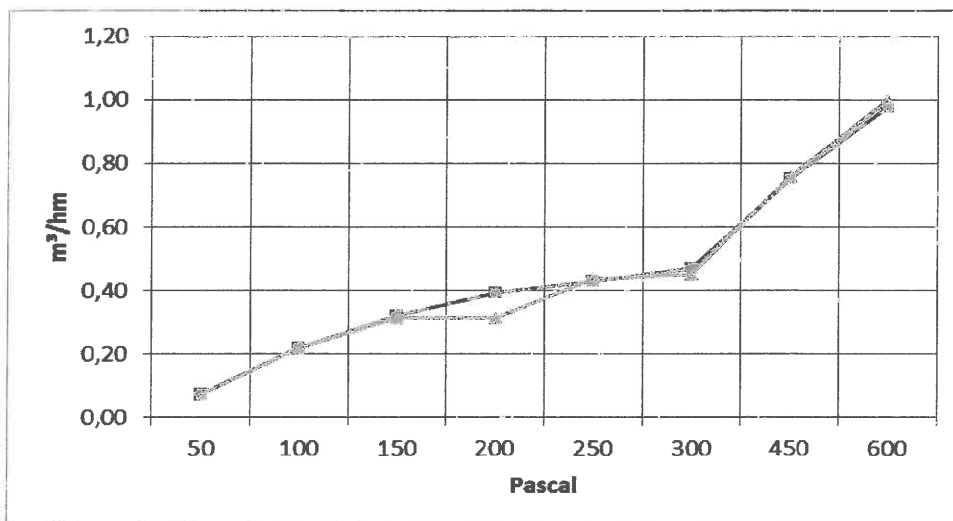

Nel caso in cui non compaiono curve, il serramento è da ritenersi in classe 4, in quanto le perdite risultano inferiori ai minimi previsti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12207:2000: 4





## TENUTA ALL'ACQUA – METODO DI PROVA UNI EN 1027:2016

### DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

### RISULTATI DI PROVA

| Pressione<br>in<br>Pascal | Durata<br>in<br>minuti | OSSERVAZIONI          |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 0                         | 15                     | Nessuna infiltrazione |
| 50                        | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 100                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 150                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 200                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 250                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 300                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 450                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 600                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |
| 750                       | 5                      | Nessuna infiltrazione |

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12208:2000: E750



Codice Cliente: 2262  
Rapporto n° 0045/16  
Pagina 5 di 8

M003-PO06 Rev. 37  
Data: 20/05/2016  
Emesso: DT  
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO  
**LEGNOLEGNO**

**LegnoLegno s.c.**  
Via Pio La Torre, 11  
42015 Correggio (RE) Italy  
Tel. +039 0522 733011  
Fax +039 0522732836  
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

**Testing Laboratory**  
Notified Body number 1709  
n. albo artigiani 900037  
n. albo coop.ve A106083  
REA 170723

## RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO – METODO DI PROVA UNI EN 12211:2016

### DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

P1: 1200 Pa

P2: 600 Pa

P3: 1800 Pa

### RISULTATI DI PROVA

#### **Prova di Deformazione**

Degradati funzionali riscontrati: Nessuno

Freccia relativa frontale massima rilevata: 1,63 mm

#### **Prova alle pressioni ripetute**

Degradati funzionali riscontrati: Nessuno

#### **Verifica della permeabilità all'aria dopo P2**

Verifica tolleranza permeabilità all'aria

I valori rientrano nella tolleranza prevista da UNI EN 12210

#### **Prova alla pressione di sicurezza P3**

Rotture o menomazioni funzionali riscontrate: Nessuna

CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 12210:2016: C3



Codice Cliente: 2262  
Rapporto n° 0045/16  
Pagina 6 di 8

M003-PO06 Rev. 37  
Data: 20/05/2016  
Emesso: DT  
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO  
**LEGNOLEGNO**

**LegnoLegno s.c.**  
Via Pio La Torre, 11  
42015 Correggio (RE) Italy  
Tel. +039 0522 733011  
Fax +039 0522732836  
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

**Testing Laboratory**  
Notified Body number 1709  
n. albo artigiani 900037  
n. albo coop.ve A106083  
REA 170723

#### ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

| APPARECCHIATURA              | COD. APPARECCHIATURA | ULTIMA TARATURA |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Sonda misuraz. portata acqua | AP22                 | 16/12/2015      |
| Sonda misuraz. portata aria  | AP23                 | 16/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP24                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP25                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP26                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP27                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP28                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP29                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP30                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP31                 | 17/12/2015      |
| Comparatore centesimale      | AP32                 | 17/12/2015      |
| Personal Computer            | AP20                 | non applicabile |
| Personal Computer            | AP84                 | non applicabile |
| Manometro digitale           | AP33                 | 16/12/2015      |
| Termoigrometro digitale      | AP49                 | 13/01/2016      |



Codice Cliente: 2262  
Rapporto n° 0045/16  
Pagina 7 di 8

M003-PO06 Rev. 37  
Data: 20/05/2016  
Emesso: DT  
Approvato: DGE



LABORATORIO TECNOLOGICO  
**LEGNOLEGNO**

LegnoLegno s.c.  
Via Pio La Torre, 11  
42015 Correggio (RE) Italy  
Tel. +039 0522 733011  
Fax +039 0522732836  
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory  
Notified Body number 1709  
n. albo artigiani 900037  
n. albo coop.ve A106083  
REA 170723

**SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0045/16**  
**SUMMARY OF THE TEST REPORT No.**

**Luogo, data:** Correggio, 10/11/2016  
*Place, date*

**Committente:** DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE  
*Client* VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

**Per conto della Ditta:** c.s.  
*On behalf of the Company*

**Denominazione commerciale del modello / Product trade name:**  
FINESTRA A 2 ANTE ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

**Dimensioni campione / Sample dimensions:**  
**Perimetro apribile / Length of opening joints:** 6,75 m  
**Superficie totale / Overall area:** 1,95 m<sup>2</sup>

**PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI**  
**PERFORMED TESTS AND RESULTS**

**Permeabilità all'aria / Air permeability**  
**Metodo di prova / Test method** UNI EN 1026:2016  
**Classificazione / Classification** UNI EN 12207:2000: 4

**Tenuta all'acqua / Watertightness**  
**Metodo di prova / Test method** UNI EN 1027:2016  
**Classificazione / Classification** UNI EN 12208:2000: E750

**Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load**  
**Metodo di prova / Test method** UNI EN 12211:2016  
**Classificazione / Classification** UNI EN 12210:2016: C3

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0045/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.  
*All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0045/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.*

Il Responsabile Prove / *Test Technician*  
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / *Technical Manager*  
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262  
Rapporto n° 0045/16  
Pagina 8 di 8

M003-PO06 Rev. 37  
Data: 20/05/2016  
Emesso: DT  
Approvato: DGE

# LABORATORIO LEGNOLEGNO



CODICE PROVA

0045/16

DATA

05/11/16


## CLASSIFICAZIONE PERMEABILITA' ALL'ARIA

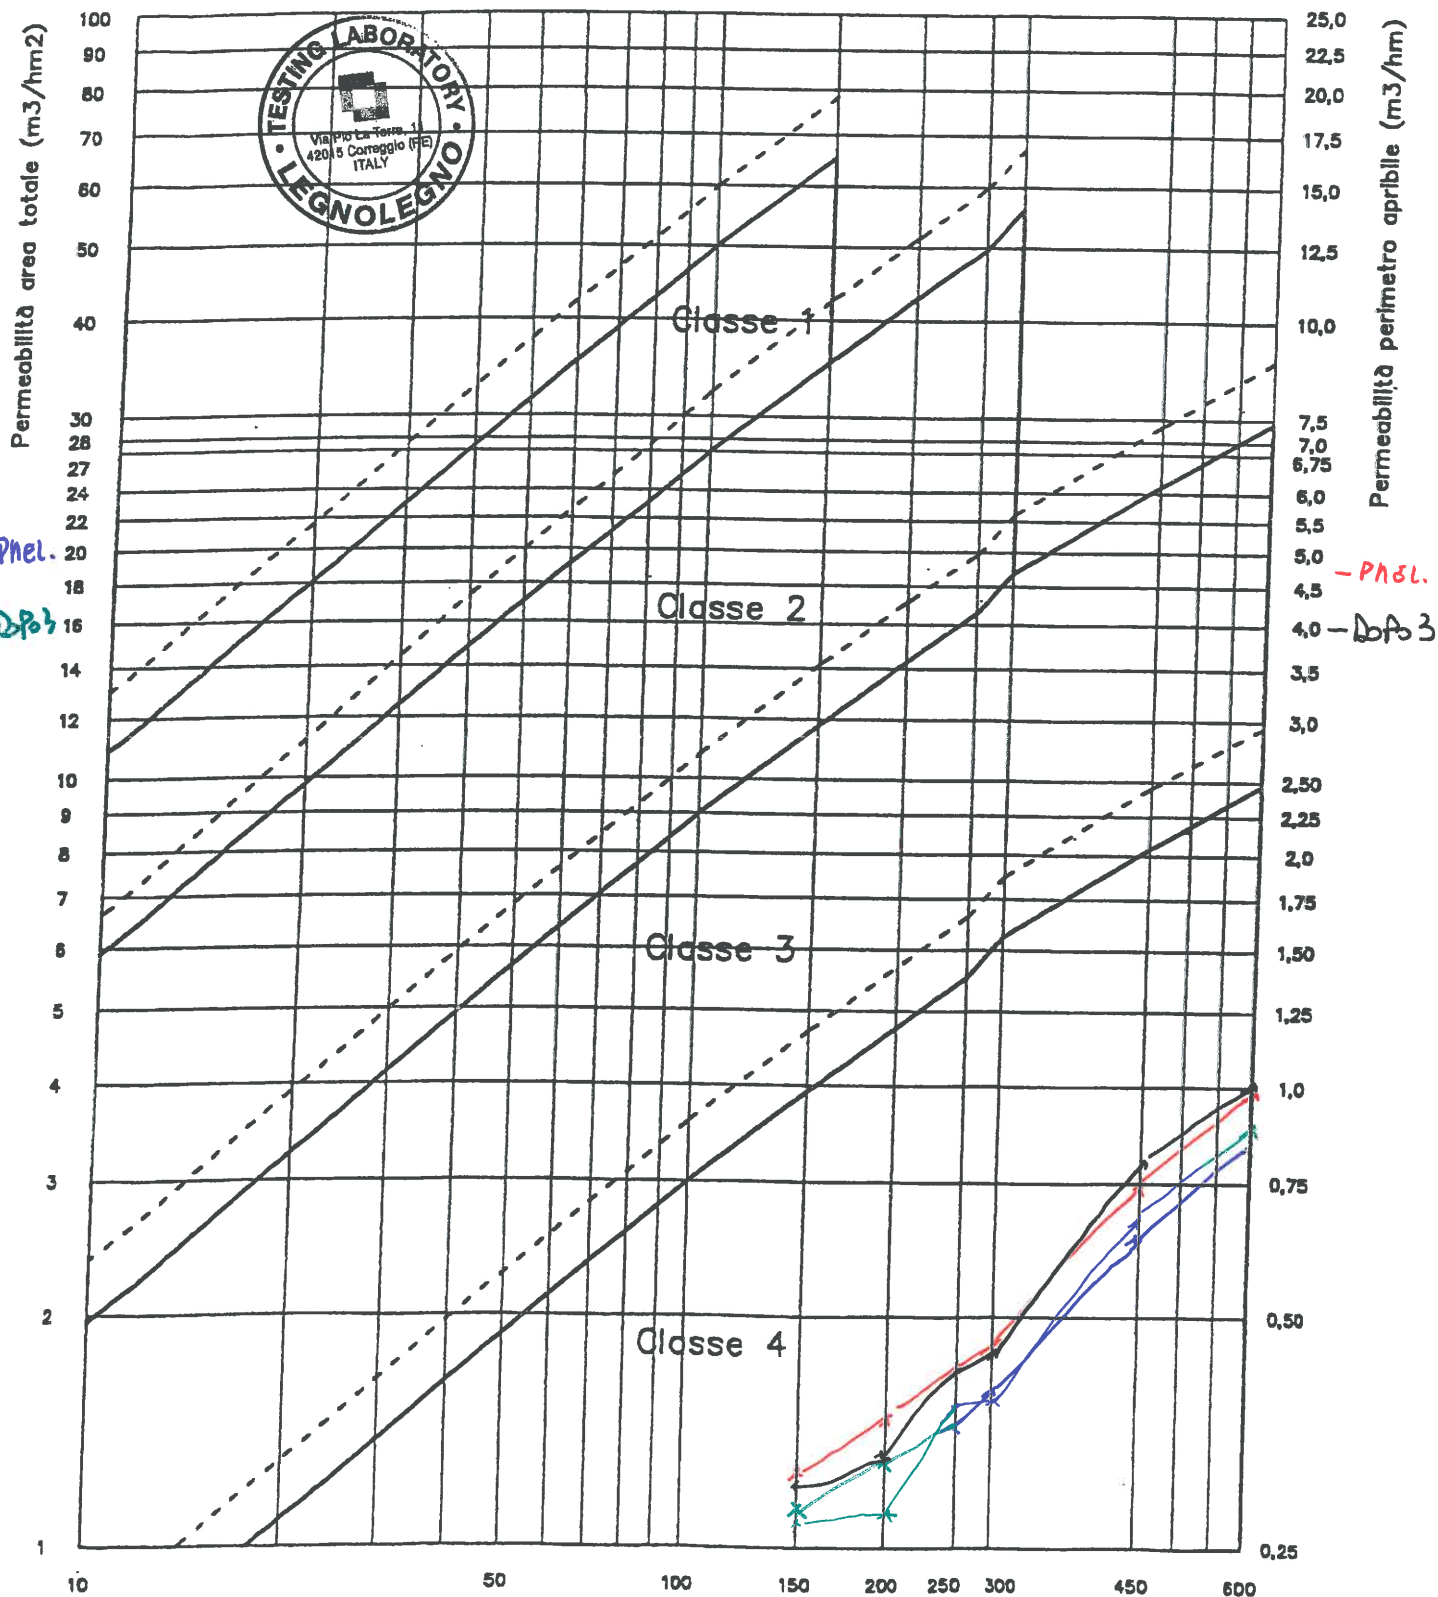

# LABORATORIO LEGNOLEGGNO

CODICE PROVA 0045/16

DATA 03/11/16






## RILEVAZIONI EFFETTUATE SUL CAMPIONE DI PROVA

Permeabilità all'aria

Tenuta all'acqua

Resistenza al vento

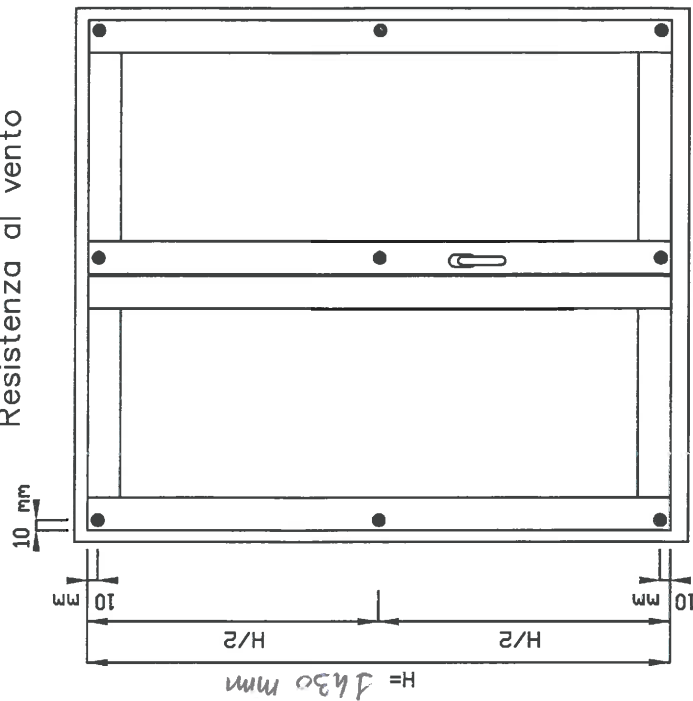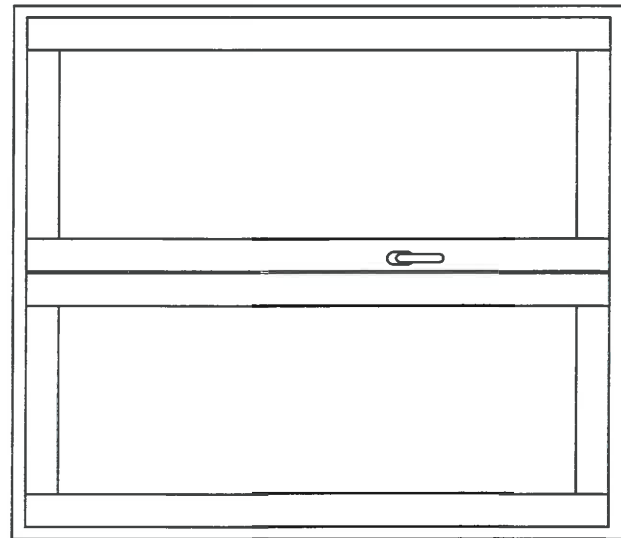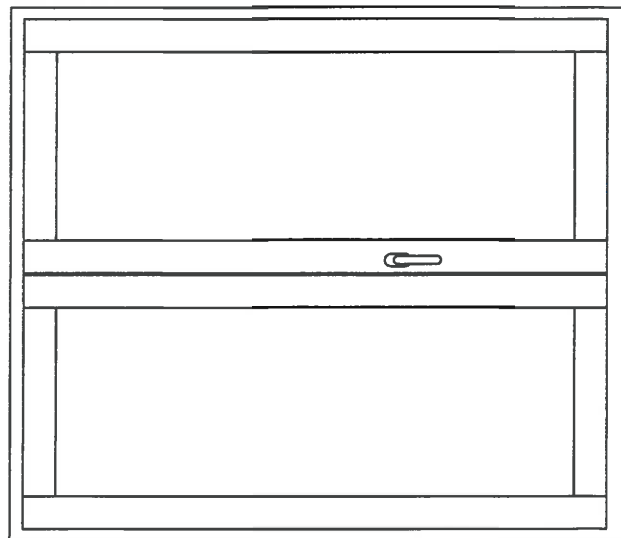

§ Infiltrazioni d'aria

≡ Infiltrazioni d'acqua

● Punti di misura


→ Ubicazione degradi e difetti di funzionamento

NESSUNA INFILTRAZIONE  
FINO A 750 Pa

**Procedura PO 04 - Modulo 02**  
**file di calcolo della freccia relativa frontale**

*Compilare solo le celle in grigio*

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Distanza verticale tra i due comparatori estremi (mm) | 1410,00 |
|-------------------------------------------------------|---------|



*Rilevazione deformazioni (mm)*

| Localizzazione    | sup. | centr. | inf. |
|-------------------|------|--------|------|
| Montante sinistro | 2,60 | 2,94   | 1,34 |
| Montate centrale  | 5,19 | 5,41   | 2,37 |
| Montante destro   | 1,04 | 1,96   | 0,86 |

*Freccia relativa frontale*

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Montante sinistro | 0,97 mm |
| Montate centrale  | 1,63 mm |
| Montante destro   | 1,01 mm |

*Limiti di freccia (UNI EN 12210)*

| Classe | Limite | Valore (<) |
|--------|--------|------------|
| A      | 1/150  | 9,40 mm    |
| B      | 1/200  | 7,05 mm    |
| C      | 1/300  | 4,70 mm    |

Cod. Prova **0045/16**

Per la corretta definizione delle parti di prodotto prese in considerazione per la prova di deformazione ai carichi del vento, verranno utilizzati gli opportuni riferimenti terminologici (traversi, montanti, ecc) all'interno del presente modulo.

*Laboratorio prove* **LEGNOLEGNO**

**Data** 09/11/16

**Codice:** 0045/16

**Oggetto:** Osservazioni tecniche sul campione oggetto d'esame

**Nota tecnica**

- 1) Sigillatura dei terminali posti in corrispondenza della testa superiore e della testa inferiore del riporto applicato al montante centrale tra terminali e riporto e tra terminali e montante destro dell'anta che riceve.

**Ufficio Tecnico**  
Antonella Zattarin

*Antonella Zattarin*



## **DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO:**

### ***Denominazione sociale della ditta Committente:***

DECEUNINCK ITALIA srl  
Via Padre Eugenio Barsanti, 1  
56025 – Pontedera (PI)

### ***Denominazione sociale della ditta Produttrice:***

ORLANDI PASQUALE S.a.s.  
Via Cesena, 1280  
47020 - Montiano (FC)

### ***Denominazione commerciale del modello:***

*Finestra a 2 ante Zendow 3.3 (anta da 80mm art. 12130)*

### ***Tipo di apertura:***

Finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale

### ***Condizioni di chiusura:***

Bloccato

### ***Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):***

1300 x 1500 (misure in mm)

### ***Dimensioni dei profili (Sp x L):***

anta: 80 x 83 (anta 12130) (misure in mm)  
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)

### ***Sistema di giunzione angolare dei profili:***

anta: profili tagliati a 45° e saldati  
telaio: profili tagliati a 45° e saldati

### ***Caratteristiche del materiale:***

Profili telaio (5101), anta (12130), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).

Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).

Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).

Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

### ***Ferramenta:***

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • [www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)

2262-006



# ZENDOW 3.3:

Finestra 2 ante (1300x1500)


CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C2

deceuninck

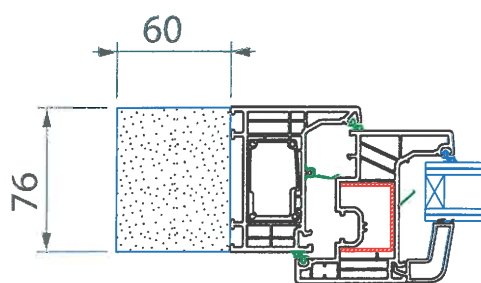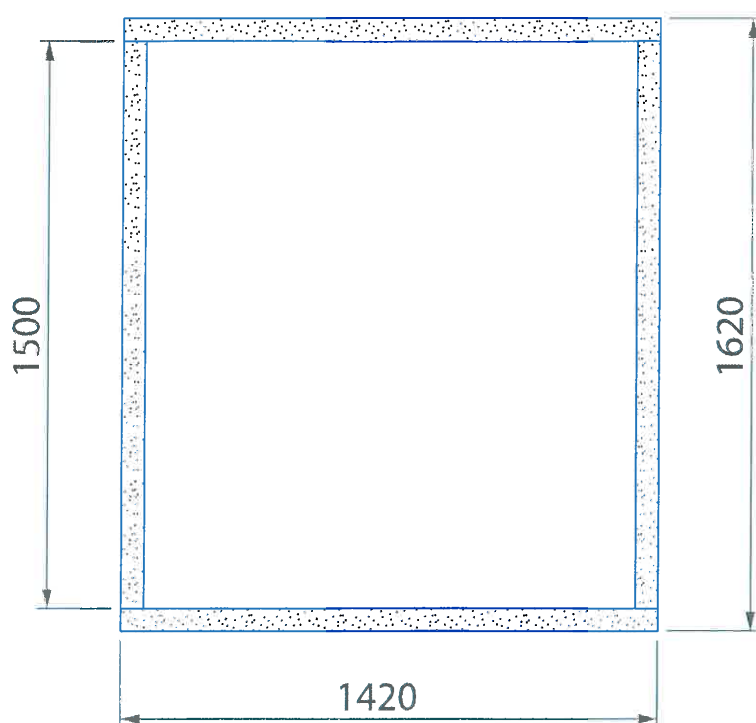

Sezione laterale e superiore

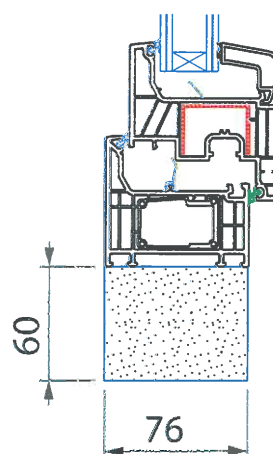

Sezione inferiore



2262-006

# ZENDOW 3.3:



Finestra 2 ante (1300x1500)

PROSPETTO E MISURE


RIF. C2



deceuninck

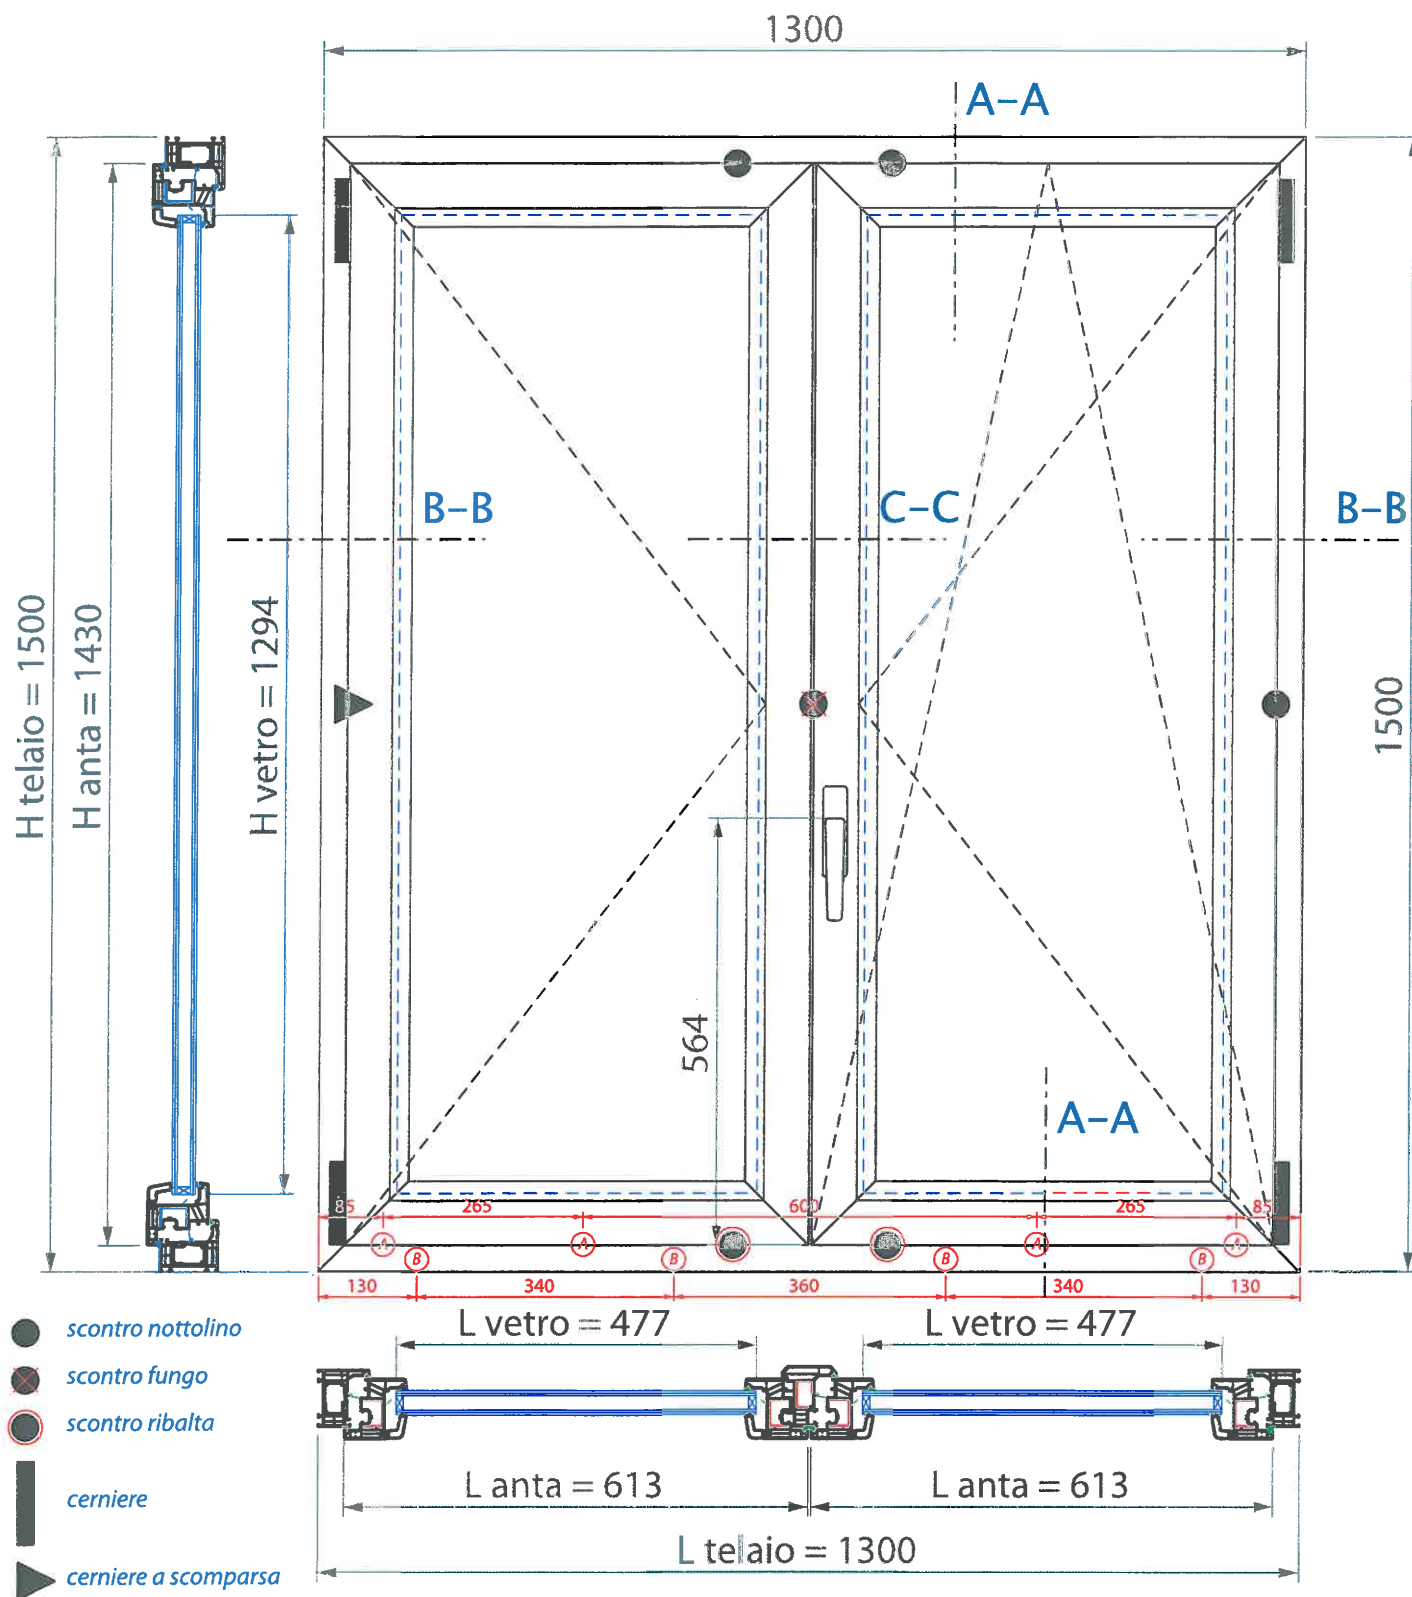

- telaio inferiore: n°4 asole 5x27mm "tipo A"  
n°4 asole 5x27mm "tipo B"
- telaio superiore: n°2 asole 5x27mm "tipo A" poste ad interasse 1130mm



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"

2262-006

# ZENDOW 3.3:



Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE VERTICALE

RIF. C2

deceuninck

SEZIONE A-A

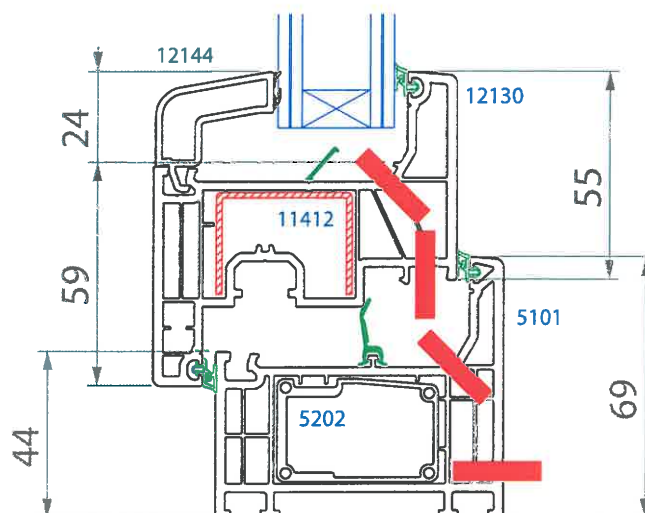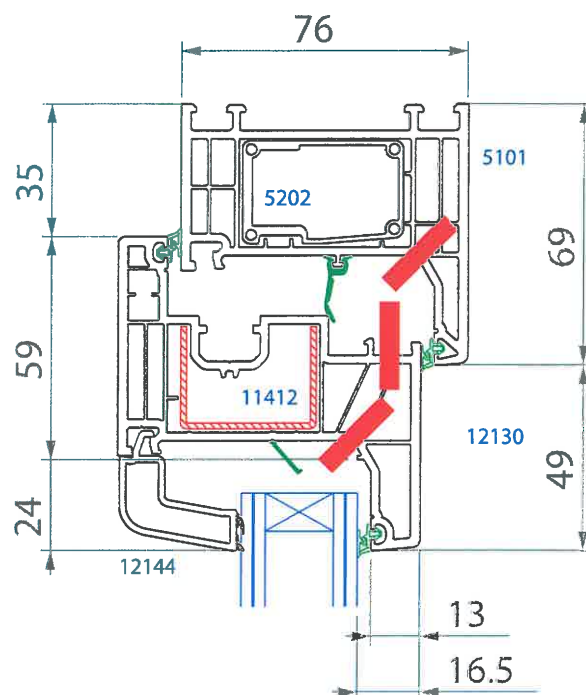

Scala 1:2

2262-006

# ZENDOW 3.3:



Finestra 2 anta (1300x1500)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C2

deceuninck


## SEZIONE B-B

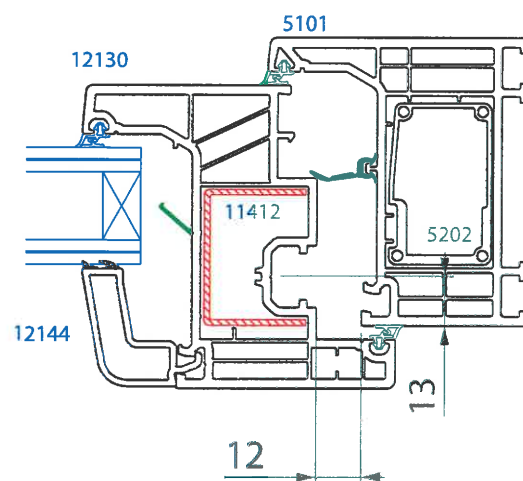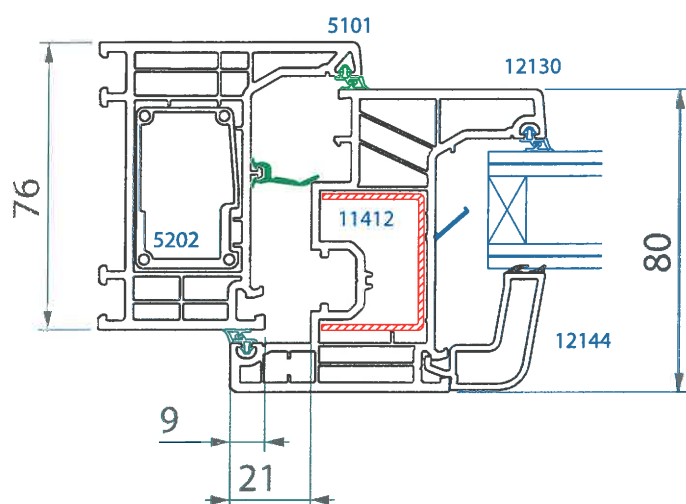


## SEZIONE C-C

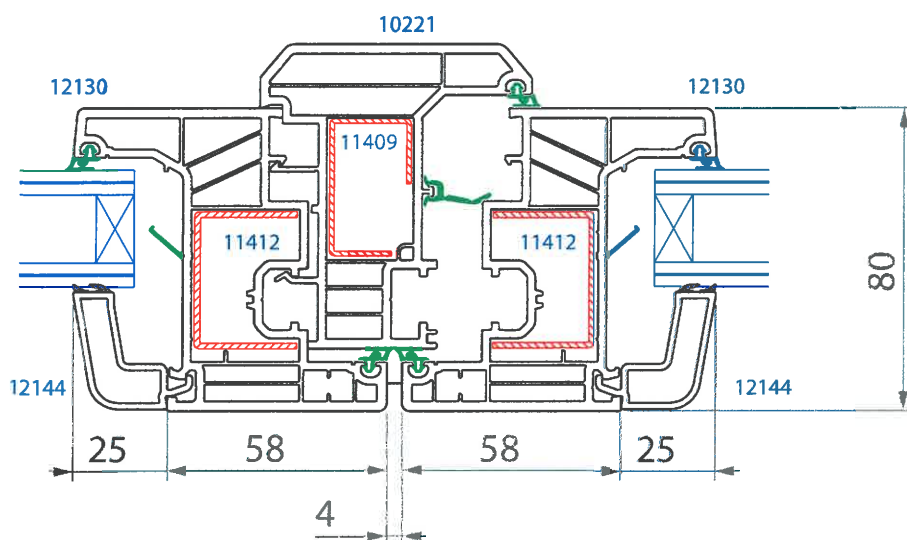

2262-006

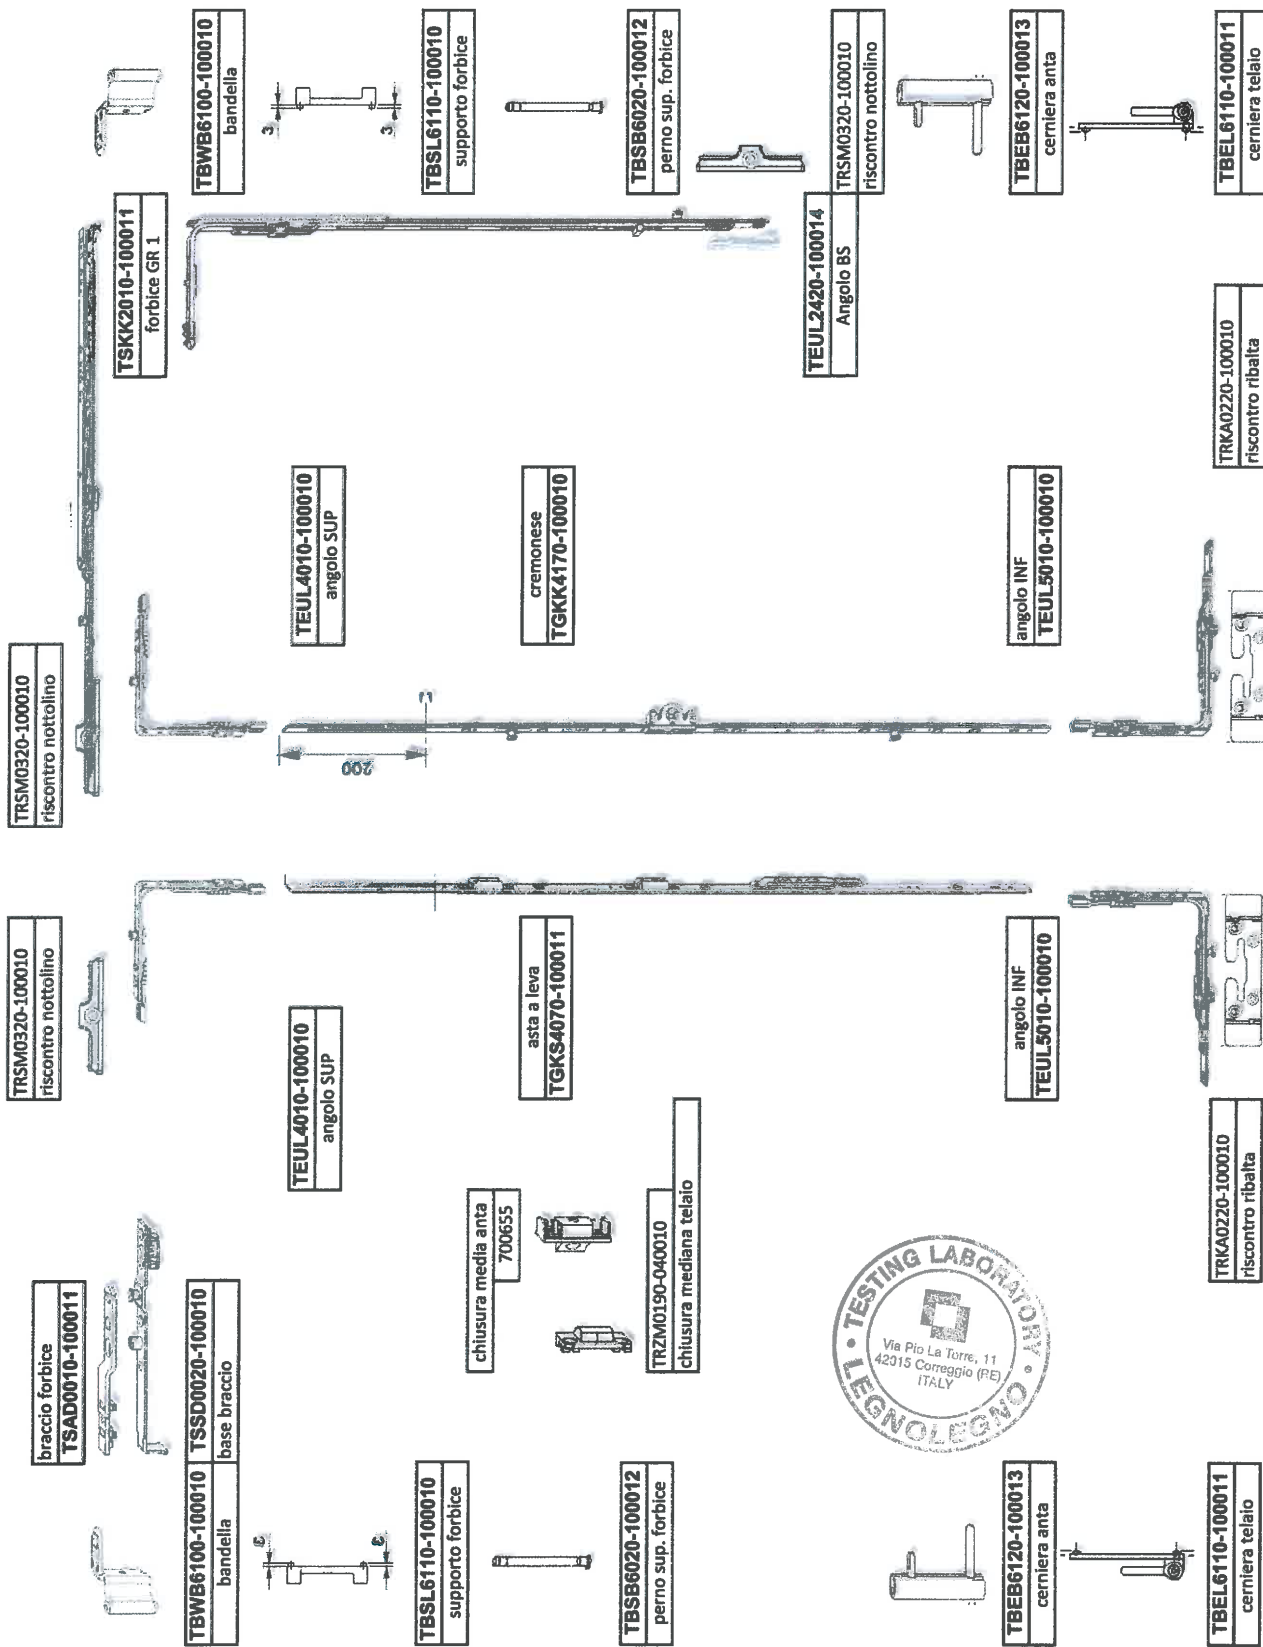



|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | TPE 65 Sh A |
|  | PP 36 Sh D  |
|  | PP 65 Sh D  |

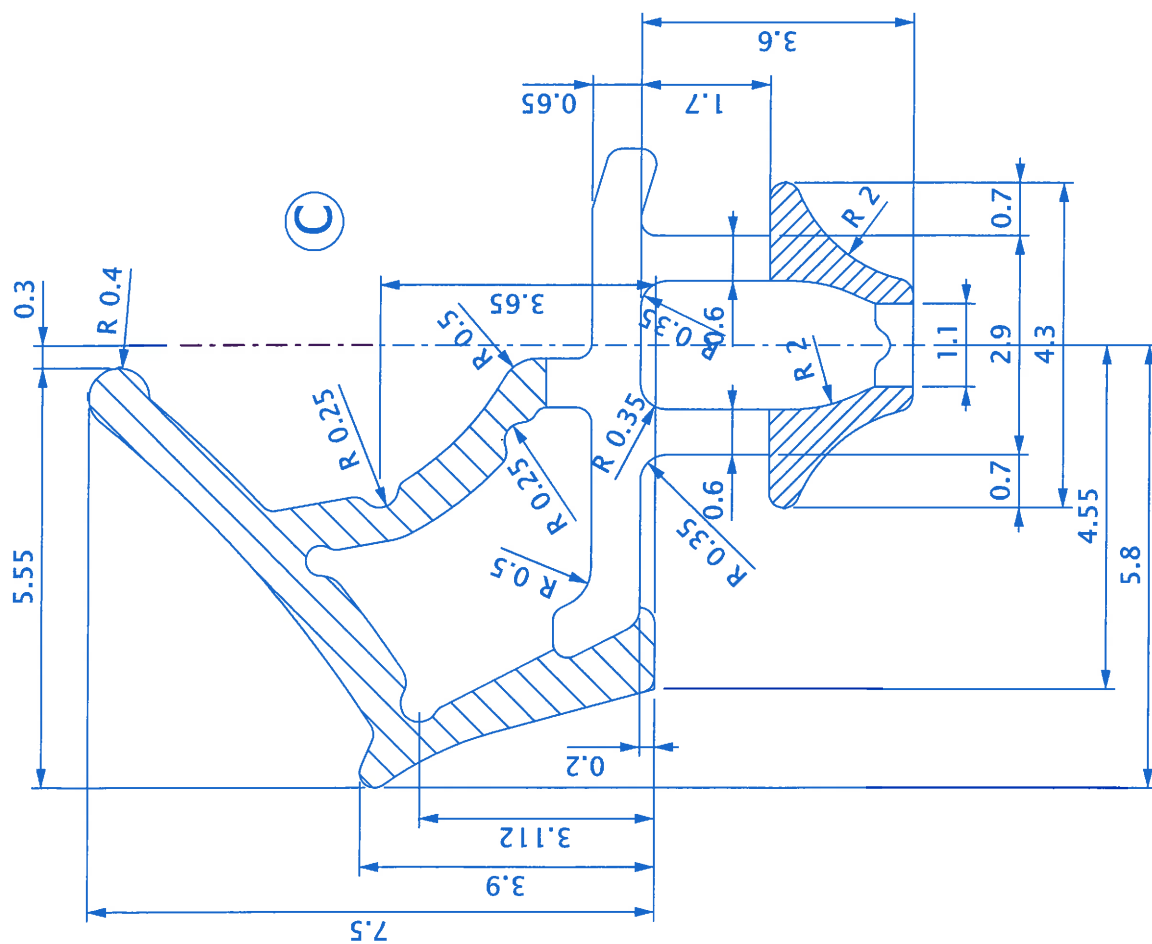

| Radius |  |
|--------|--|
| 2.5    |  |
| 2.0    |  |
| 1.5    |  |
| 1.0    |  |
| 0.8    |  |
| 0.5    |  |
| 0.3    |  |
| conc.  |  |







## Actual size

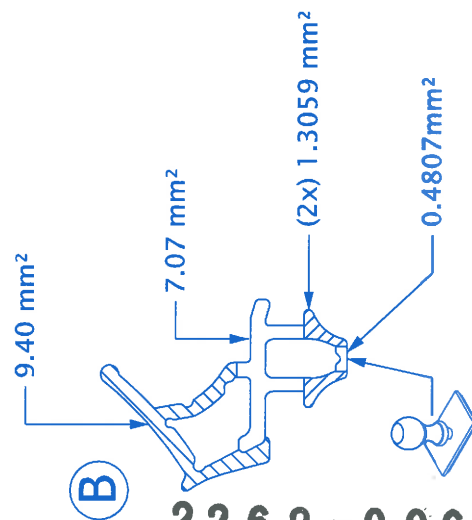










2262-006

PP 36 Sh D

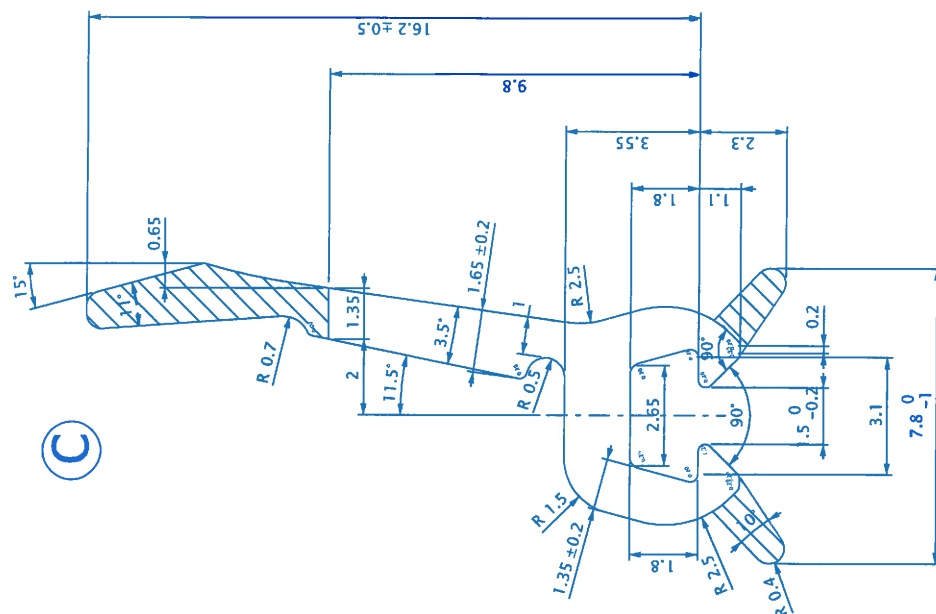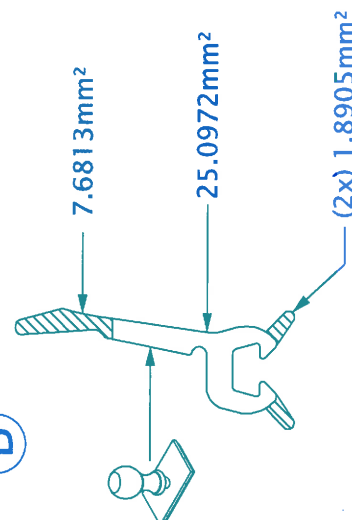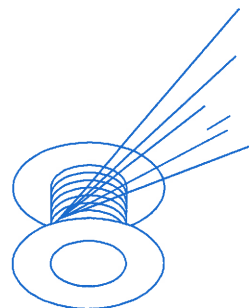

| Radius |  |
|--------|--|
| 2.5    |  |
| 2.0    |  |
| 1.5    |  |
| 1.0    |  |
| 0.8    |  |
| 0.5    |  |
| 0.3    |  |
| conc.  |  |

11649-R

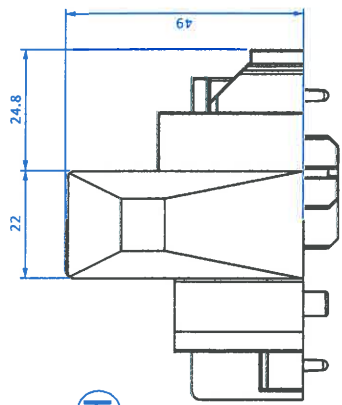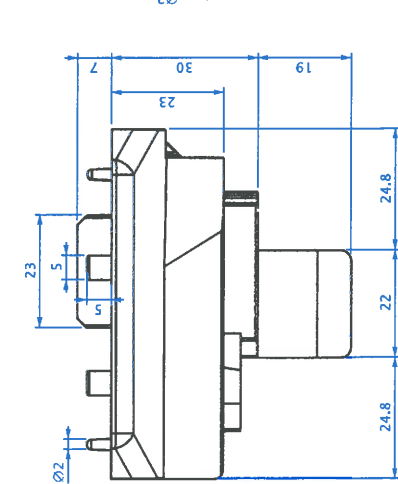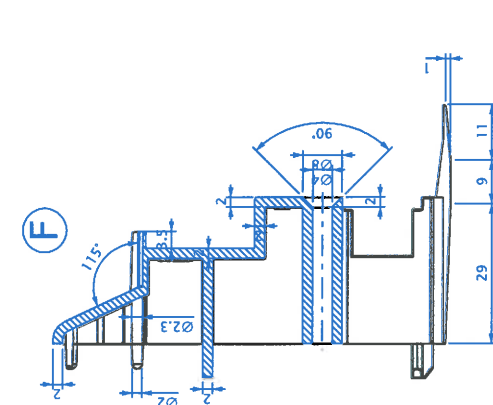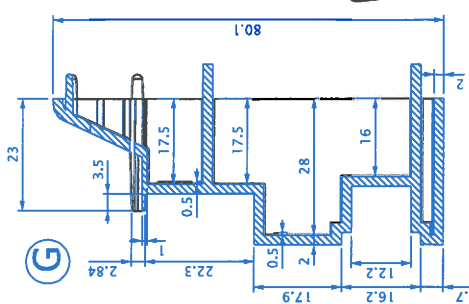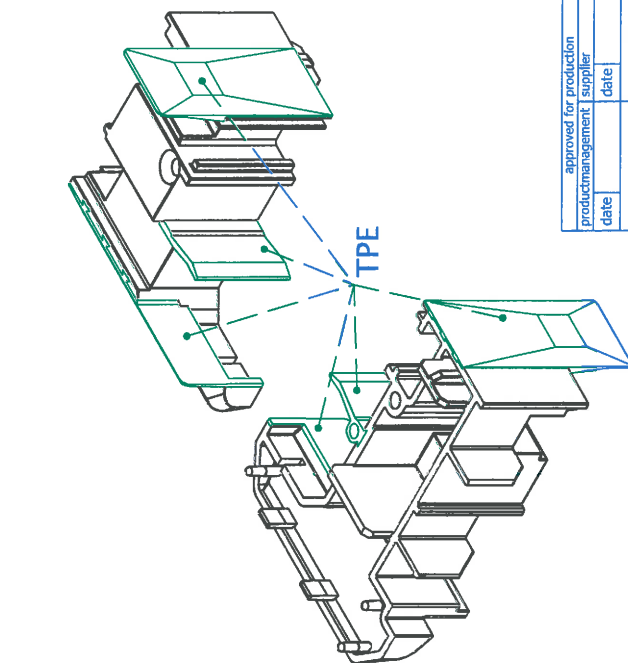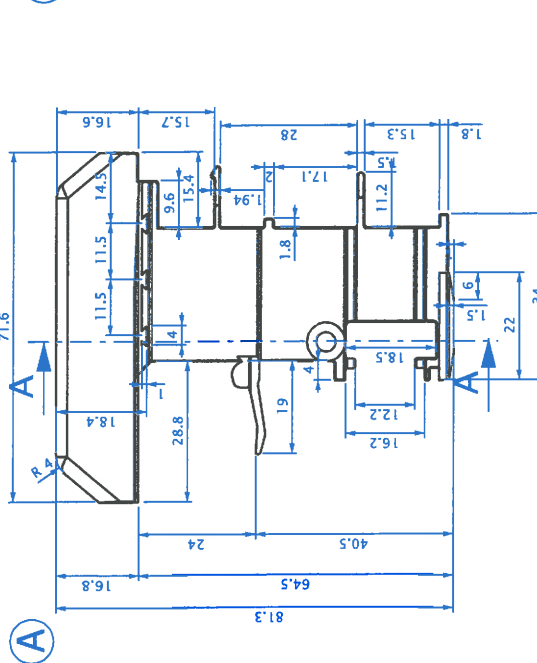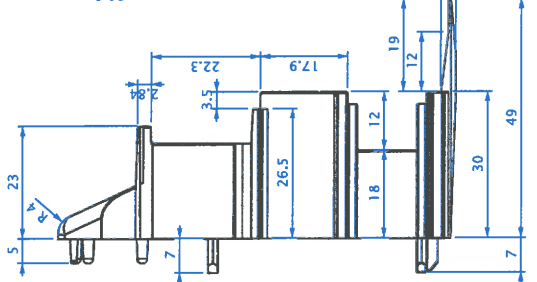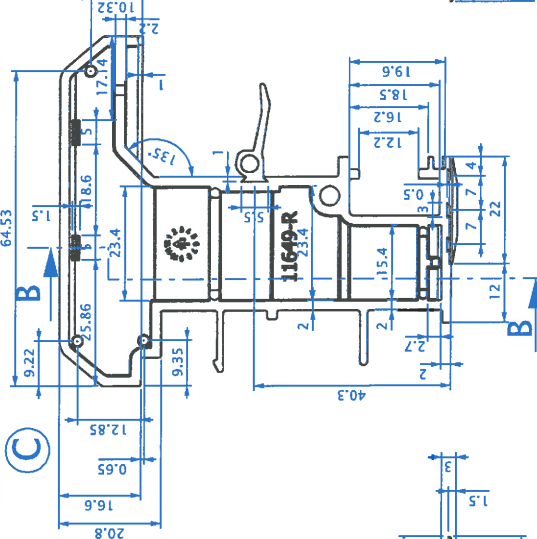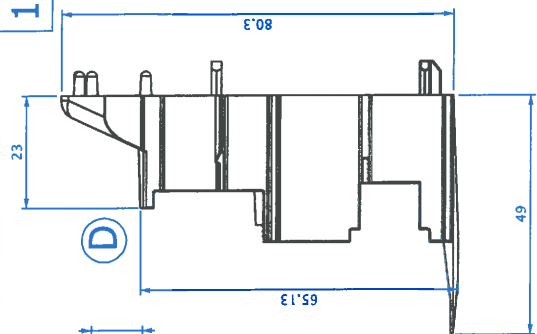

2262-006

| Radius |  |
|--------|--|
| 2.5    |  |
| 2.0    |  |
| 1.5    |  |
| 1.0    |  |
| 0.8    |  |
| 0.5    |  |
| 0.3    |  |
| conc.  |  |



| approved for production | productmanagement | supplier |
|-------------------------|-------------------|----------|
| date                    | date              | date     |

|         |      |              |
|---------|------|--------------|
|         |      |              |
| rev.no. | date | modification |

|                                                                                     |  |  |   |  |  |     |  |  |   |                                    |  |     |  |  |   |  |  |     |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|-----|--|--|---|------------------------------------|--|-----|--|--|---|--|--|-----|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| scale                                                                               |  |  |   |  |  |     |  |  |   | product name :<br>END CAP of 11649 |  |     |  |  |   |  |  |     |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  | 1/1 |  |  | D |                                    |  | 1/1 |  |  | G |  |  | 1/1 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 1/1 |  |  | E |                                    |  | 1/1 |  |  | H |  |  | 1/1 |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C |  |  | 1/1 |  |  | F |                                    |  | 1/1 |  |  | I |  |  | .   |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| signature                                                                           |  |  |   |  |  |     |  |  |   | date                               |  |     |  |  |   |  |  |     |  | pr.no 11649-R   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Off draw         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |   |  |  |     |  |  |   | 26.04.2014                         |  |     |  |  |   |  |  |     |  | area/volume .   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | material PVC+TPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |   |  |  |     |  |  |   | 26.04.2014                         |  |     |  |  |   |  |  |     |  | rev. 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | per.(mm)         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |  |  |   |  |  |     |  |  |   | 26.04.2014                         |  |     |  |  |   |  |  |     |  | draw.no WA-0759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lx/ly (cm)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| drawn                                                                               |  |  |   |  |  |     |  |  |   |                                    |  |     |  |  |   |  |  |     |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| control                                                                             |  |  |   |  |  |     |  |  |   |                                    |  |     |  |  |   |  |  |     |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| approval                                                                            |  |  |   |  |  |     |  |  |   |                                    |  |     |  |  |   |  |  |     |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20/10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via Cerbara s.n.  
61030 PIAGGE (PU) Italy  
Tel. 0721 890009 - 891930  
Fax 0721 891960

P.IVA IT 01396700419  
Capitale Sociale € 99.000 I.V.  
Registrazione Imprese PU - 193785/97  
R.E.A. 131373

www.vetrieradelmonte.it  
info@vetrieradelmonte.it

Spett.le  
ORLANDI PASQUALE Sas  
Via Cesena, 1280  
647020 MONTIANO  
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • **Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3** composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ *NON INERENTE IL TEST* *AMU*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- **Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico** composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ *NON INERENTE IL TEST* *AMU*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-006