



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

Testing Laboratory

Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:

Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°

Test report No.

0040R/16

Committente:

Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE

VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:

On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:

Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262

Rapporto n° 0040R/16

Pagina 1 di 10

Rev. 13

Data: 15/01/2016



PROVE ESEGUITE:

Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio e conseguente valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio (UNI EN ISO 10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2013).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 07/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Temperatura ambiente camera ricevente: 22,6 °C
Umidità relativa ambiente camera ricevente: 42,6 %
Temperatura ambiente camera emittente: 22,5 °C
Umidità relativa ambiente camera emittente: 42,6 %
Pressione atmosferica: 99,93 kPa

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 9,23 m
Superficie totale: 2,99 m²

La descrizione dettagliata dell'infisso, i disegni costruttivi, le schede tecniche e le specifiche relative alle caratteristiche prestazionali degli accessori/componenti utilizzati sono forniti dal committente sotto propria responsabilità, e sono allegati nella loro completezza al presente rapporto di prova.

DISPOSITIVO DI PROVA

Il laboratorio risponde ai requisiti imposti dalla norma UNI EN ISO 10140-5 relativamente alle strutture ed attrezzature di laboratorio per misurazioni di isolamento acustico per via aerea in condizioni di campo sonoro diffuso e soppressione della trasmissione laterale.

Il laboratorio è dotato di apposito software integrato nell'analizzatore di spettro sonoro AP51 in grado di rielaborare i segnali acustici acquisiti nel corso del test ai fini della determinazione del potere fonoisolante del campione. Tale analizzatore di spettro, come tutte le altre apparecchiature utilizzate per il test ed elencate a pagina 7 di 8 del presente rapporto di prova, è soggetto a periodica taratura.


L'impianto per la misura del potere fonoisolante è inoltre costituito da due camere riverberanti adiacenti munite di una apertura di prova entro la quale viene inserito il campione da sottoporre a prova. Il volume della camera 1 (trasmittente) è pari a 85 m³; il volume della camera 2 (ricevente) è pari a 75 m³.

Il tempo di riverberazione delle camere è regolato in modo tale che $1 \text{ s} < T < 2,5 \text{ s}$ alle basse frequenze. Il massimo potere fonoisolante R'_{max} (appendice A della norma) è riportato nella tabella che segue:

Frequenza Hz	100	125	160	200	250	315	400	500
R'_{max} dB	37,7	40,1	47,7	47,0	48,5	53,9	58,0	61,7
Frequenza Hz	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
R'_{max} dB	66,0	70,1	71,9	73,5	77,4	76,4	75,2	79,3

L' indice di valutazione secondo UNI EN ISO 717-1 relativo al massimo potere fonoisolante risulta pari a $R'_{\text{max}} = 62 \text{ dB}$





SISTEMA DI FISSAGGIO

Il campione viene fissato alla parete divisoria tramite appositi morsetti regolabili, curando di non introdurre sollecitazioni anomale, verificando quindi eventuali perdite del sistema estranee all'infisso oggetto di prova e provvedendo eventualmente alla loro eliminazione.

Il fissaggio e la sigillatura del telaio sono stati preventivamente testati sperimentalmente ed avvengono in modo da rendere trascurabili le infiltrazioni laterali non direttamente legate alla costruzione ed all'assemblaggio del campione sottoposto a prova.

L'apertura di prova per il serramento è disposta su una parete di 11,5 m² ed è sfalsata rispetto ai bordi della parete di riempimento.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne. I campioni sono condizionati a temperatura e umidità relativa dell'aria all'interno dei locali per almeno 24 ore prima dell'esecuzione delle prove e, come da norma, vengono aperti e chiusi 5 volte prima dell'esecuzione della prova.





MISURAZIONE IN LABORATORIO DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO PER VIA AEREA DI ELEMENTI DI EDIFICIO

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

MODALITÀ DI PROVA

Nella camera trasmittente si genera un rumore bianco mediante una sorgente sonora omnidirezionale.

I livelli medi di pressione sonora L_1 nella camera trasmittente ed L_2 nella camera ricevente sono rilevati contemporaneamente da due microfoni montati sulle aste rotanti e connessi ai rispettivi canali dell'analizzatore di spettro.

Il tempo di riverberazione T (s) della camera ricevente viene rilevato con la tecnica del rumore interrotto. Si determina, in questo modo, l'area di assorbimento equivalente A , espressa in m^2 , mediante la relazione:

$$A = 0,163 \frac{V}{T}$$

Il potere fonoisolante R , espresso in dB, è dato dalla relazione:

$$R = L_1 - L_2 + 10 \cdot \log \frac{S}{A}$$

dove

S = area del campione di prova, espressa in m^2

V = volume della camera ricevente, espresso in m^3

L'indice di valutazione del potere fonoisolante R_w è stato determinato con il metodo descritto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2013, unitamente ai termini correttivi C e C_{tr} relativi al rumore rosa ed al rumore da traffico ponderato A , che andranno sommati all'indice di valutazione R_w a seconda del tipo di spettro sonoro di rumore considerato.

La determinazione dei livelli L_1 ed L_2 è eseguita secondo apposite procedure interne che prevedono almeno due posizioni degli altoparlanti, tre traiettorie diverse dei microfoni ed una determinazione dello spettro del rumore di fondo nella camera ricevente.

Per la determinazione del tempo di riverberazione T (s) la procedura interna prevede l'impiego del rumore rosa interrotto con almeno due posizioni dell'altoparlante, sei posizioni fisse dei microfoni sulle tre traiettorie utilizzate per il rilievo del livello equivalente medio nella camera ricevente (L_2). Per ciascuna posizione reciproca Sorgente – Microfono si rilevano almeno 4 decadimenti del livello nel tempo.






ESITO DELLA PROVA

I risultati della prova sono riportati in forma grafica e tabellare.

Nella figura si sovrappone alla curva del valore del potere fonoisolante in funzione della frequenza la curva di valutazione UNI EN ISO 717-1:2013 traslata come specificato dalla norma stessa.

Con $R'_{\max}$ si indica la curva del potere fonoisolante limite delle camere di misura.

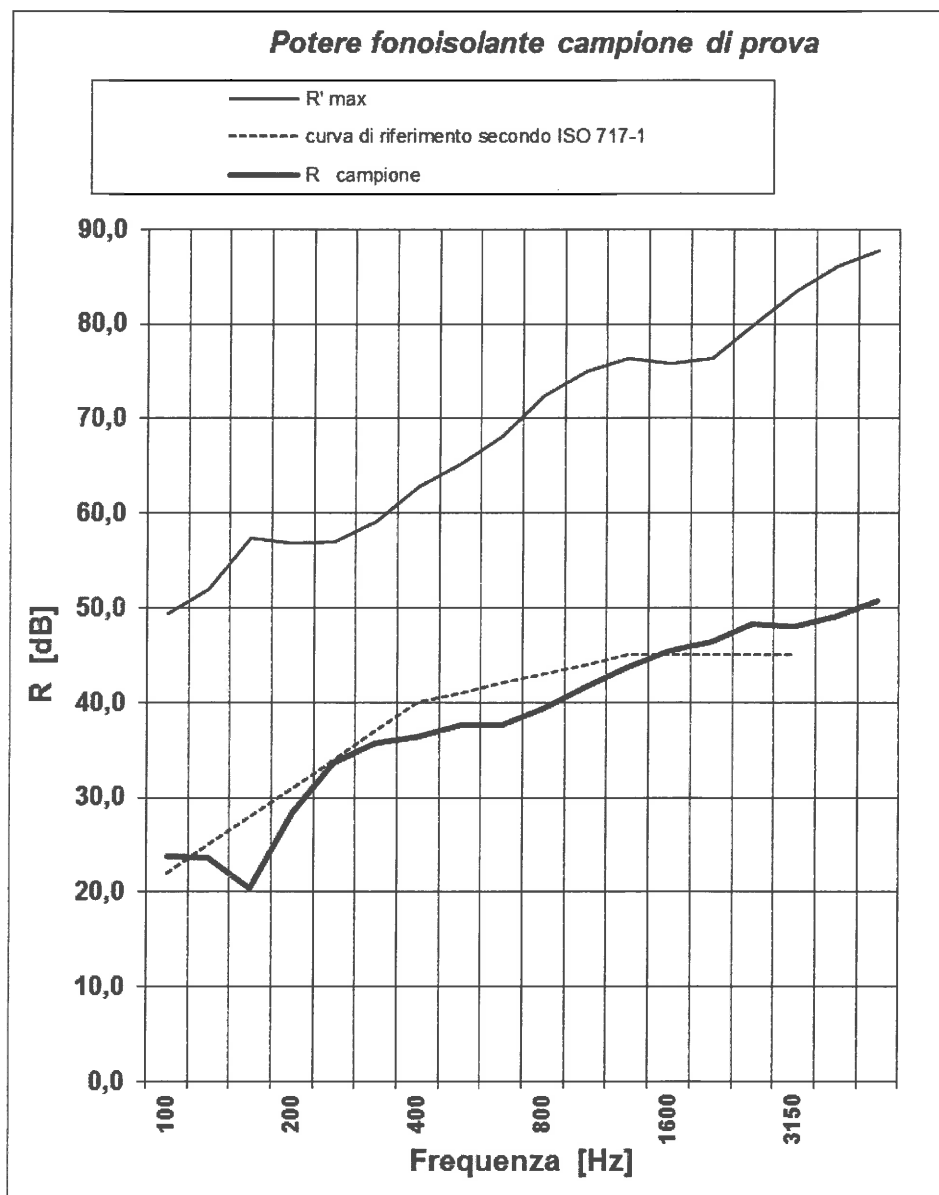



Frequenza (Hz)	R (dB)
100	23,8
125	23,7
160	20,4
200	28,4
250	33,6
315	35,7
400	36,4
500	37,6
630	37,6
800	39,3
1000	41,7
1250	43,7
1600	45,4
2000	46,4
2500	48,3
3150	48,0
4000	49,1
5000	50,7

Indice di valutazione del potere fonoisolante: $R_w = 41$ dB (secondo UNI EN ISO 717-1:2013)
Termini di correzione: $C = -3$ dB; $C_{tr} = -7$ dB (secondo UNI EN ISO 717-1:2013)

Scarto minimo tra il potere fonoisolante apparente R'_{max} delle camere comprensivo del muro di riempimento e quello del serramento in prova R è pari a:

$R'_{max} - R = 23,4$ dB alla frequenza di 315 Hz

per cui non si è resa necessaria, per la banda di frequenza indicata, la correzione per l'influenza della trasmissione laterale di cui all'appendice A della UNI EN ISO 10140-2:2010.

Scarto minimo tra il livello sonoro nella camera ricevente ed il rumore di fondo $L_2 - L_1$ risulta per tutte le bande di frequenza maggiore di 15 dB, per cui non è necessaria la correzione per il rumore di fondo prevista dal punto 4.3 della UNI EN ISO 10140-4:2010

RISULTATO DI PROVA (SECONDO UNI EN ISO 717-1:2013):

$R_w (C; C_{tr}) = 41 (-3; -7)$ dB



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0040R/16
Pagina 6 di 10

Rev. 13
Data: 15/01/2016



INCERTEZZA DI MISURA

Il valore vero del potere fonoisolante è contenuto nell'intervallo definito dal valore misurato $\bar{R}$ più o meno l'incertezza estesa $U(R) = k u_c(R)$.

Il fattore di copertura k è dato dal valore della distribuzione $tp(\nu_{eff})$ di Student relativa al livello di probabilità p del 95% per ν_{eff} gradi effettivi di libertà.

$u_c(R)$ è l'incertezza composta associata al potere fonoisolante funzione delle grandezze di ingresso L_1 , L_2 e T . Il valore dell'incertezza $u_c(R)$ viene desunto dalle incertezze associate ai valori di tutte le grandezze misurate tenendo conto che trattasi di incertezza combinata dalle misure delle grandezze che concorrono alla determinazione di R .

Risultati della prova

Numerosità dei campioni N $N_{L1} = 6$ $N_{L2} = 6$ $N_T = 6$

Frequenza	L_1	u_{L1}	L_2	u_{L2}	T	u_T	R	$u_c(R)$	ν_{eff}	k	$U(R)$
[Hz]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[s]	[s]	[dB]	[dB]	[-]	[-]	[dB]
100	82,5	0,61	52,5	0,45	1,1	0,03	24,3	0,8	9	2,3	1,7
125	86,1	0,60	57,8	0,74	1,3	0,02	23,5	1,0	9	2,3	2,2
160	90,0	0,61	64,8	0,38	1,5	0,06	21,0	0,7	9	2,3	1,7
200	91,6	0,47	58,4	0,25	1,4	0,08	28,5	0,6	10	2,2	1,3
250	92,3	0,28	54,2	0,44	1,4	0,06	33,5	0,6	10	2,2	1,2
315	92,9	0,16	52,4	0,41	1,3	0,03	35,8	0,5	7	2,4	1,1
400	92,5	0,13	51,1	0,32	1,3	0,02	36,5	0,4	7	2,4	0,8
500	92,0	0,16	49,7	0,14	1,4	0,02	37,6	0,2	11	2,2	0,5
630	91,5	0,03	49,1	0,07	1,3	0,01	37,6	0,1	10	2,2	0,2
800	91,7	0,06	47,2	0,09	1,2	0,03	39,3	0,1	13	2,2	0,3
1000	91,3	0,07	44,6	0,06	1,3	0,01	41,7	0,1	13	2,2	0,2
1250	92,3	0,10	43,7	0,10	1,3	0,01	43,7	0,1	11	2,2	0,3
1600	93,8	0,05	43,5	0,09	1,3	0,02	45,4	0,1	11	2,2	0,3
2000	98,0	0,05	47,1	0,10	1,4	0,03	46,4	0,1	12	2,2	0,3
2500	96,1	0,08	42,9	0,11	1,3	0,02	48,3	0,1	11	2,2	0,3
3150	95,4	0,06	42,7	0,07	1,4	0,03	48,0	0,1	12	2,2	0,3
4000	98,2	0,06	44,3	0,09	1,3	0,02	49,1	0,1	11	2,2	0,3
5000	95,0	0,06	39,1	0,12	1,2	0,02	50,7	0,2	10	2,2	0,3

LEGENDA:

L_1	Livello di pressione sonora medio nella camera trasmittente, espresso in dB
u_{L1}	Incetezza del livello equivalente in camera trasmittente, espresso in dB
L_2	Livello di pressione sonora medio nella camera ricevente, espresso in dB
u_{L2}	Incetezza del livello equivalente in camera ricevente, espresso in dB
T	Tempo di riverberazione medio rilevato nella camera ricevente, espresso in s
u_T	Incetezza del tempo di riverberazione in camera ricevente, espresso in s
R	Potere fonoisolante del campione in prova, espresso in dB
$u_c(R)$	Incetezza composta del potere fonoisolante R , espresso in dB
ν_{eff}	Gradi di libertà effettivi
k	fattore di copertura per un livello fiduciario $p = 95 \%$
U	Incetezza estesa del potere fonoisolante, espresso in dB



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0040R/16
Pagina 7 di 10

Rev. 13
Data: 15/01/2016




RIEPILOGO RISULTATI CON ESPRESSIONE DELL'INCERTEZZA DI MISURA

I risultati espressi con incrementi della curva di riferimento a passi di 0,1 dB sono sotto riportati.
L'espressione di tali risultati è riportata in conformità a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 717-1:2013

Tabella dei valori misurati

Frequenza [Hz]	R [dB]	Incertezza estesa U(R) [dB]
100	24,3	1,7
125	23,5	2,2
160	21,0	1,7
200	28,5	1,3
250	33,5	1,2
315	35,8	1,1
400	36,5	0,8
500	37,6	0,5
630	37,6	0,2
800	39,3	0,3
1000	41,7	0,2
1250	43,7	0,3
1600	45,4	0,3
2000	46,4	0,3
2500	48,3	0,3
3150	48,0	0,3
4000	49,1	0,3
5000	50,7	0,3

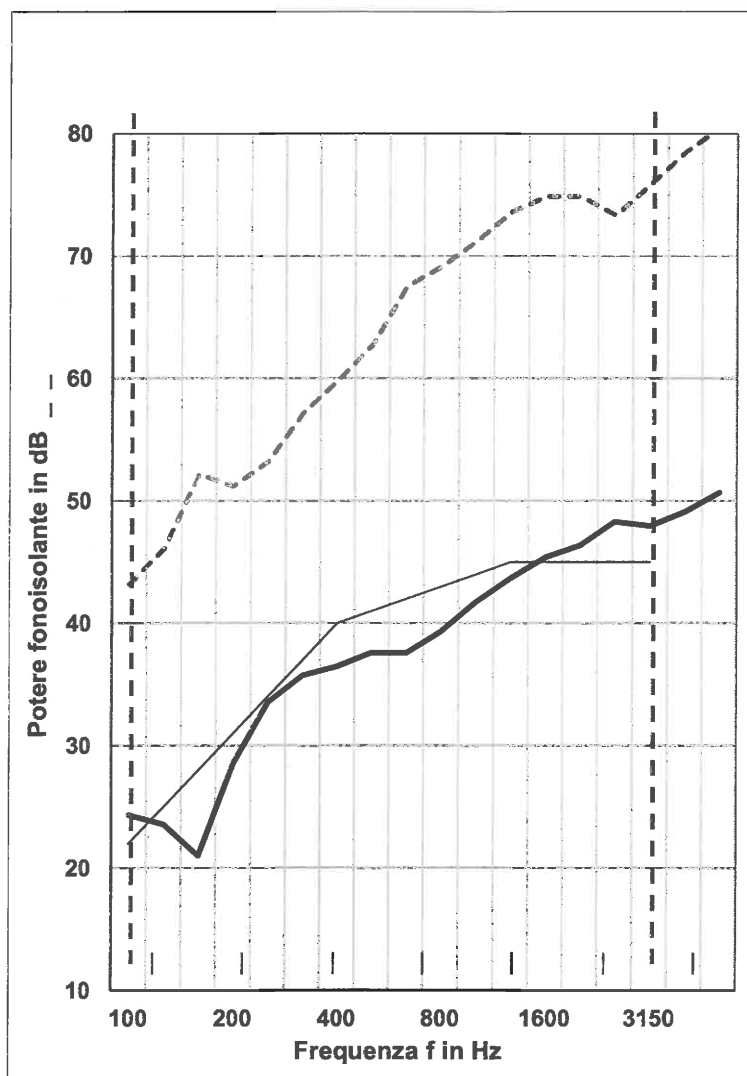

Indice di valutazione del potere fonisolante con incrementi di 0,1 dB ed espressione dell'incertezza di misura (secondo UNI EN ISO 717-1:2013)

$$R_w = 41,0 \pm 0,5 \text{ dB}$$





LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Analizzatore bicanale Soundbook	AP51	15/12/2014
Preamplificatore microfonico MA211	AP52	15/12/2014
Preamplificatore microfonico MA211	AP53	15/12/2014
Microfono GRAS 40AQ	AP54	15/12/2014
Microfono GRAS 40AQ	AP55	15/12/2014
Calibratore microfoni	AP56	12/12/2015
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0040R/16
Pagina 9 di 10

Rev. 13
Data: 15/01/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0040R/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 80MM ART. 12130)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 9,23 m
Superficie totale / Overall area: 2,99 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Indice di valutazione del potere fonoisolante: $R_w (C; C_{tr}) = 41 (-3; -7)$ dB
(UNI EN ISO 10140-2:2010 - UNI EN ISO 717-1:2013)
Weighted sound reduction index

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0040R/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0040R/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Geom. Davide Barbato

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0040R/16
Pagina 10 di 10

Rev. 13
Data: 15/01/2016

Laboratorio prove **LEGNOLEGNO**

Data 07/11/16

Codice: 0040R/16

Oggetto: Osservazioni tecniche sul campione oggetto d'esame

Nota tecnica

- 1) Sigillatura dei terminali posti in corrispondenza della testa superiore e della testa inferiore del riporto applicato al montante centrale tra terminali e riporto e tra terminali e montante destro dell'anta che riceve.

Ufficio Tecnico
Antonella Zattarin

Antonella Zattarin



DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Porta finestra a 2 ante con soglia Zendow 3.3 (anta da 80mm art. 12130)

Tipo di apertura:

Porta finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale. Telaio su tre lati e soglia bassa da 20mm.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 2300 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 80 x 83 (anta 12130) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)
soglia: 76 x 20 (telaio 14391) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati nella parte alta; tagliati a 90° nella parte bassa ed assemblati con la soglia tramite giunzione meccanica (art. 11664)

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (12130), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).
Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).
Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).
Soglia in alluminio + pvc (14391), gocciolatoio in alluminio (17088) e relativi tappi (produttore GKG).
Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).
Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com

2262-007



ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)

CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C3


deceuninck

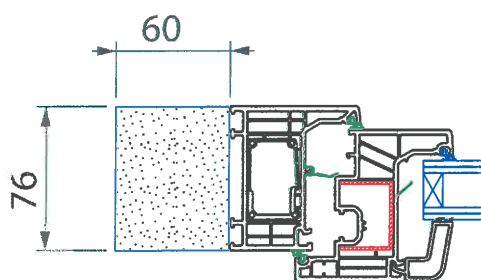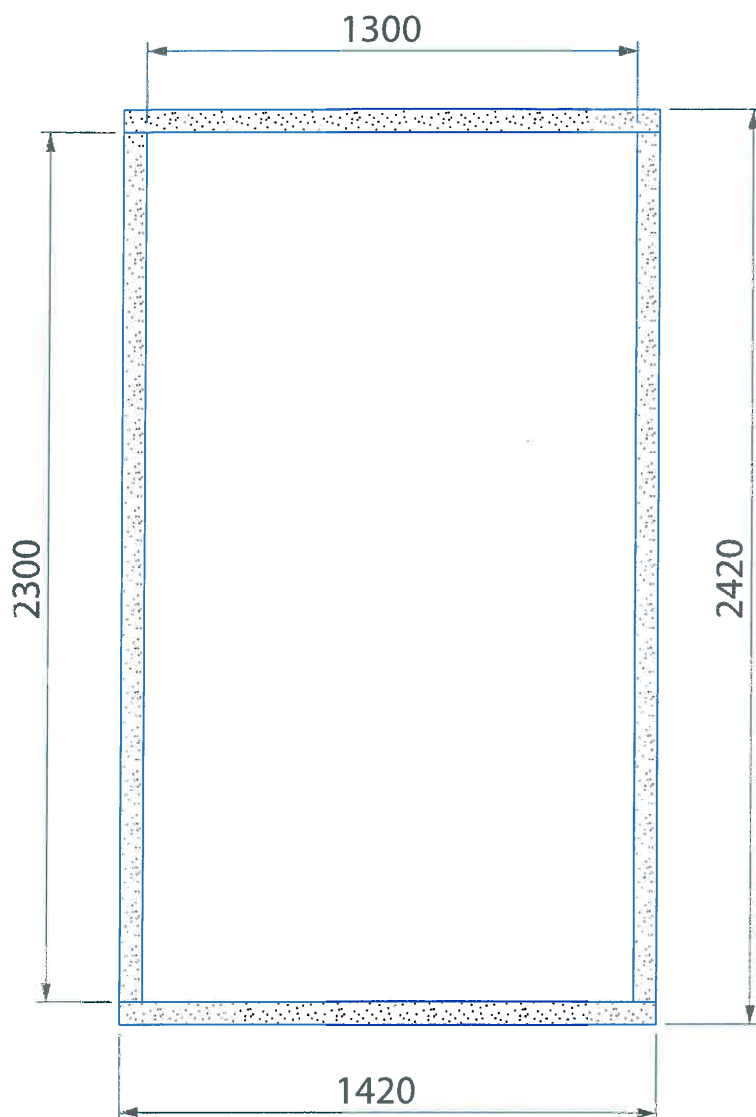

Sezione laterale e superiore



Traversa inferiore
aggiuntiva da fornire
staccata dal campione
(per prove acustiche)

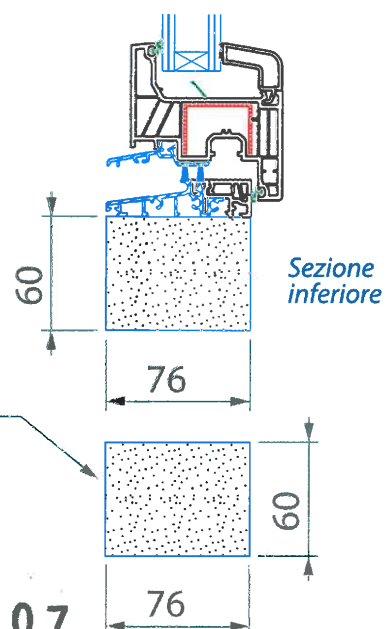

Sezione
inferiore

2262-007


ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C3

deceuninck

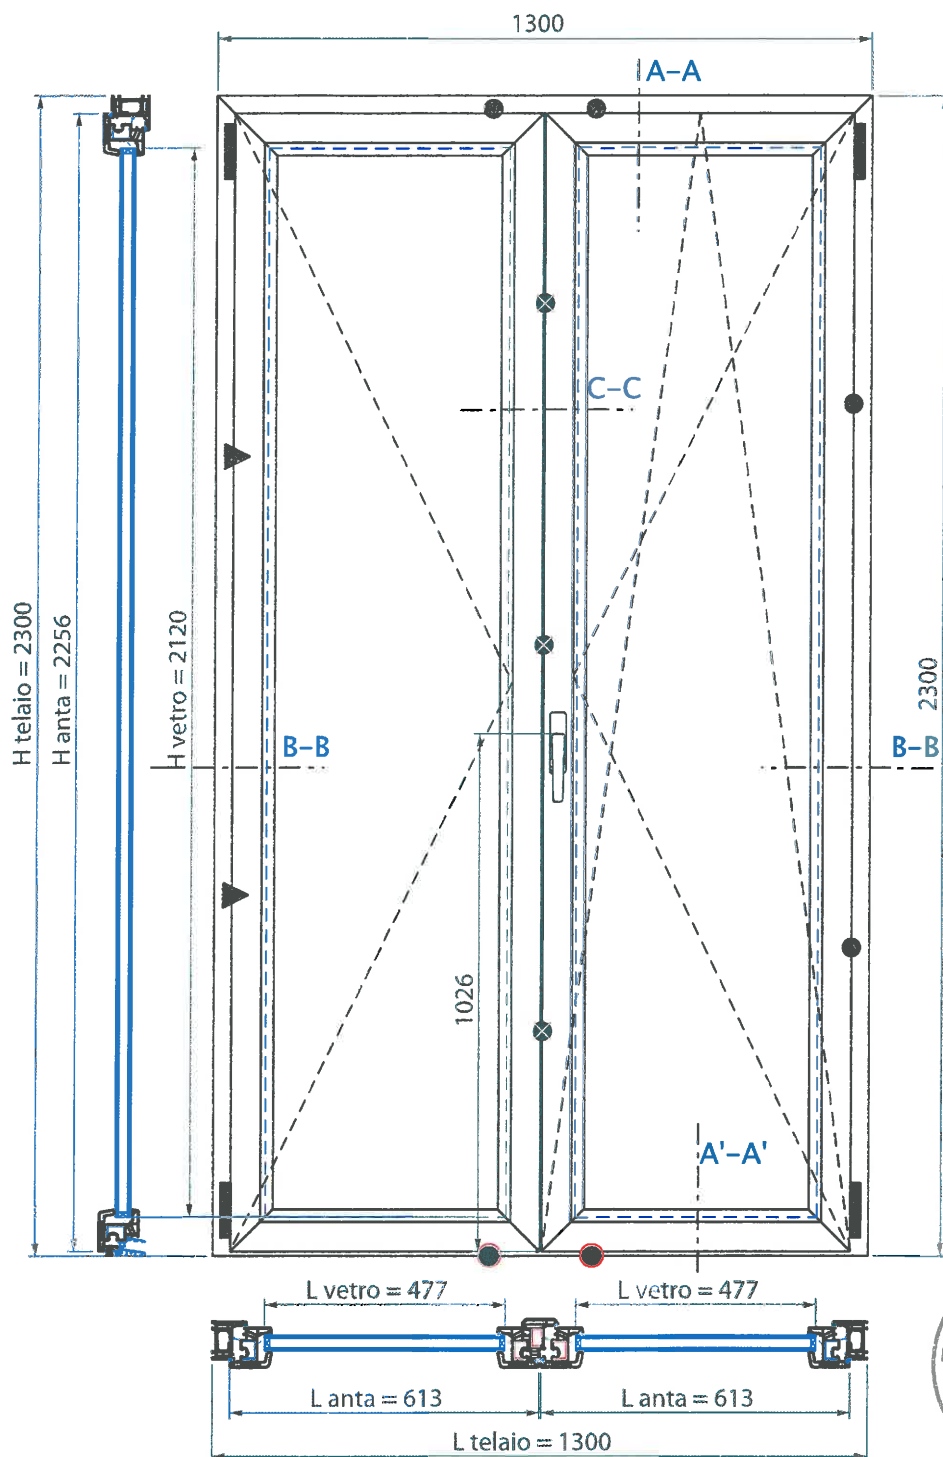

- scontro nottolino
- ⊗ scontro fungo
- scontro ribalta
- cerniere
- ▶ cerniere a scomparsa



- telaio inferiore: soglia da 20mm (nessuno scarico)
- telaio superiore: n°2 asole "tipo A"



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"



2262-007

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE VERTICALE


RIF. C3

deceuninck

SEZIONE A-A

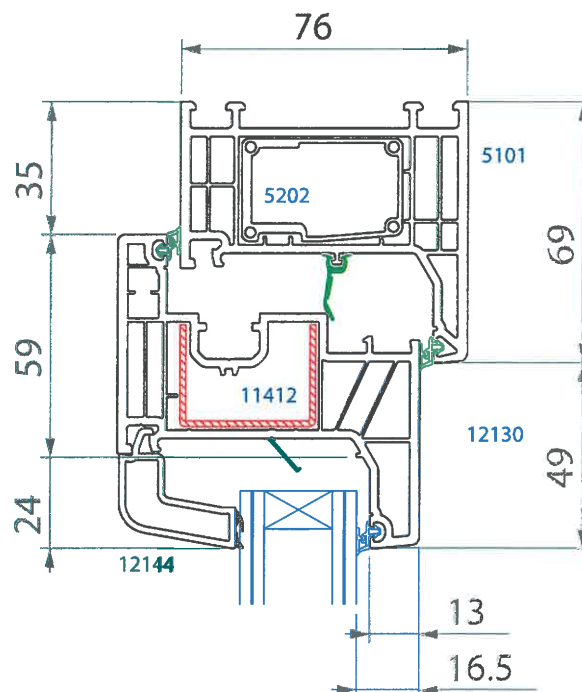

SEZIONE A'-A'

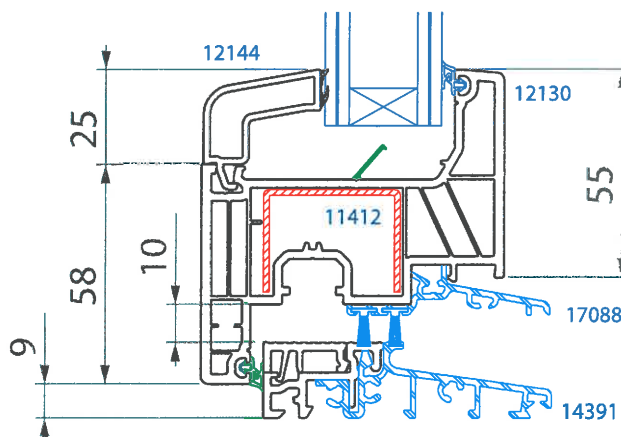

Scala 1:2



2262-007

ZENDOW 3.3:



Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C3

deceuninck

SEZIONE B-B

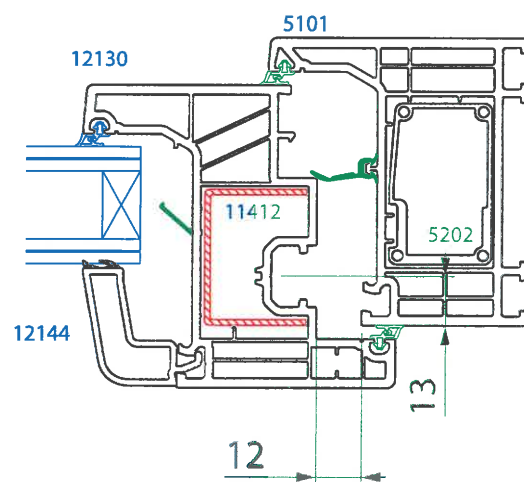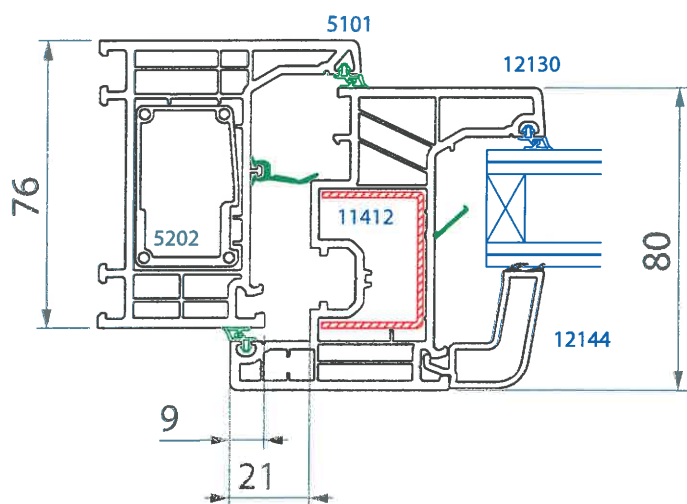

SEZIONE C-C

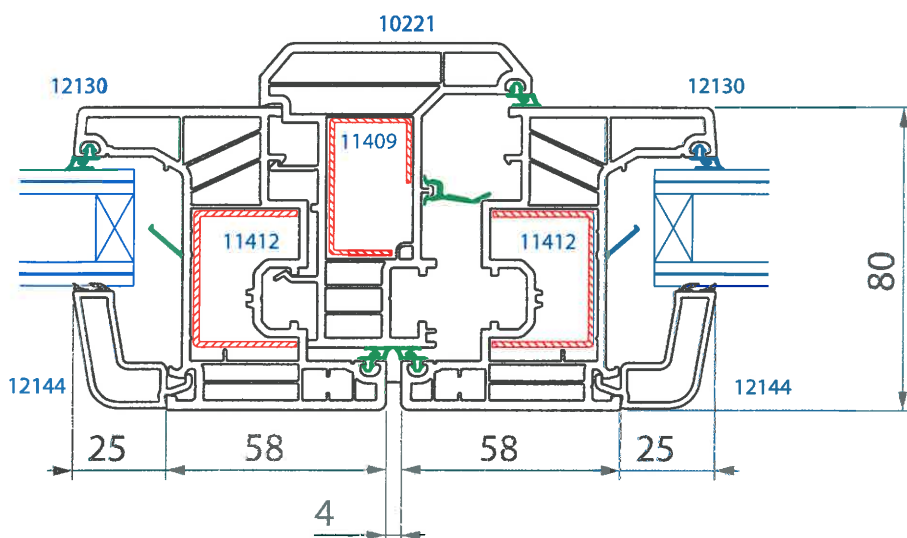


2262-007




A technical diagram showing a bolt and nut assembly. A torque wrench is shown applying a force to the nut, which is being tightened onto the bolt. The diagram illustrates the mechanical action of tightening the fastener.

	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

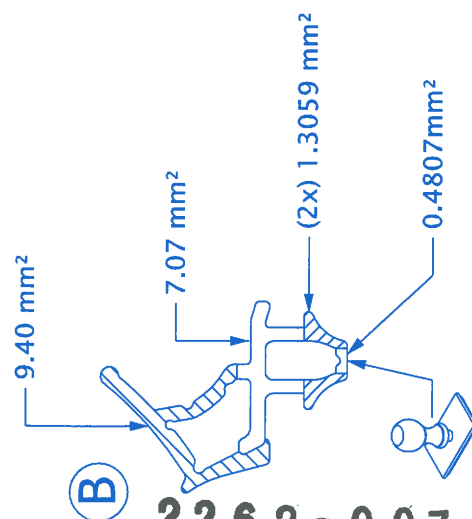

2262-007

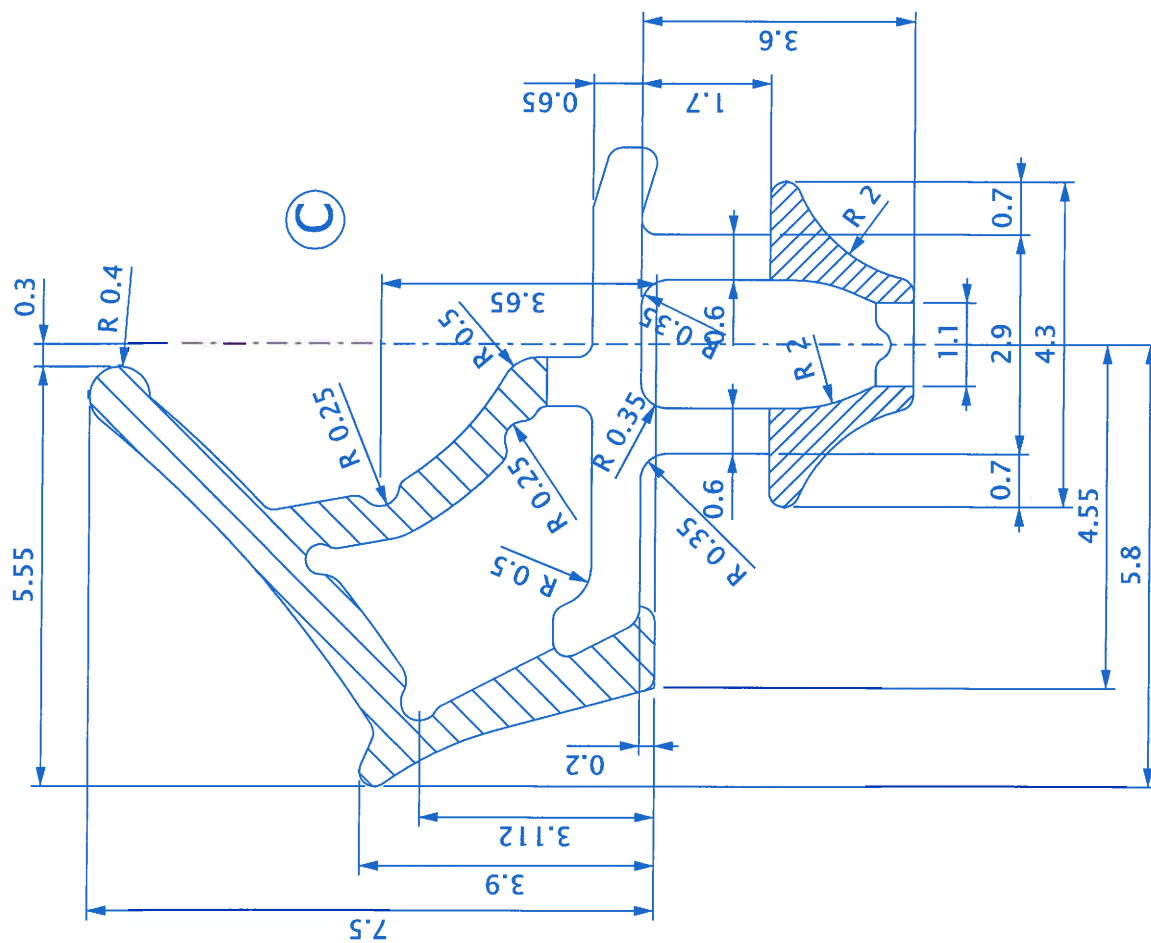



Radius	
2.5	
2.0	
1.5	
1.0	
0.8	
0.5	
0.3	
conc.	



Actual size

Direction of winding: Left

Direction of winding: Right

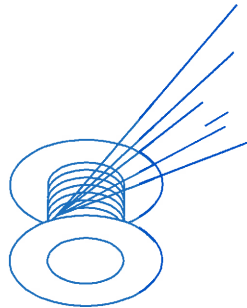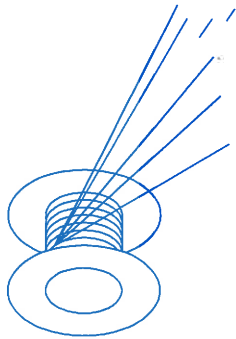


P10576


TPE 65 Sh A




PP 36 Sh D

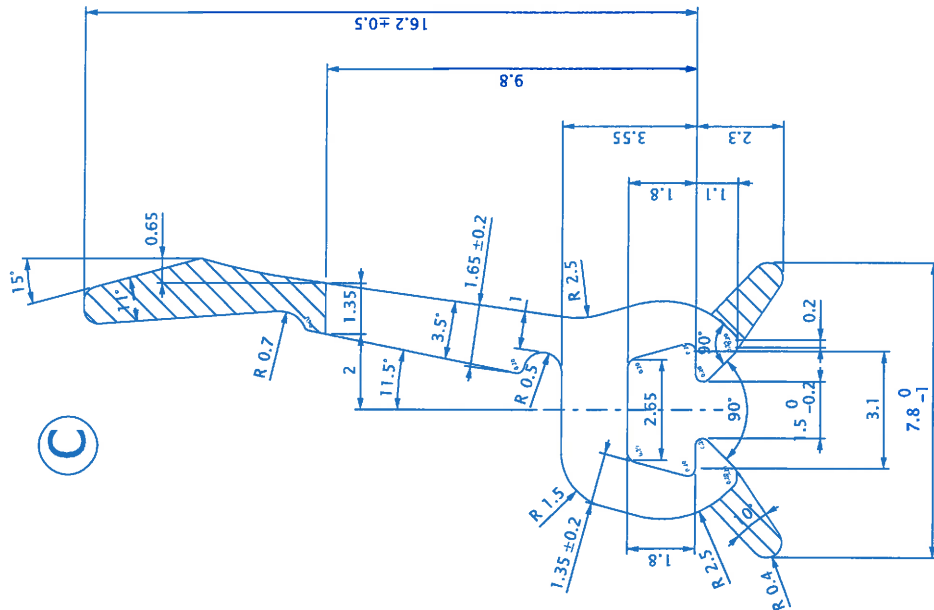

Radius	
2.5	2.5
2.0	2.0
1.5	1.5
1.0	1.0
0.8	0.8
0.5	0.5
0.3	0.3
conc.	conc.












B

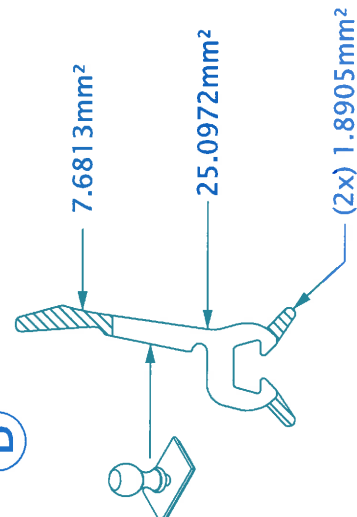

Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE)
ITALY

2262-007

11649-R

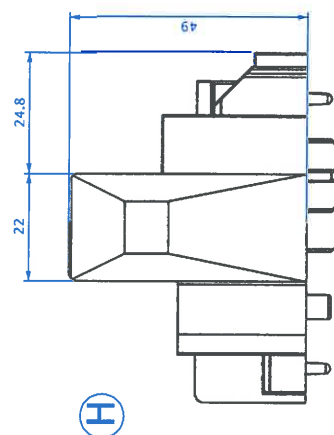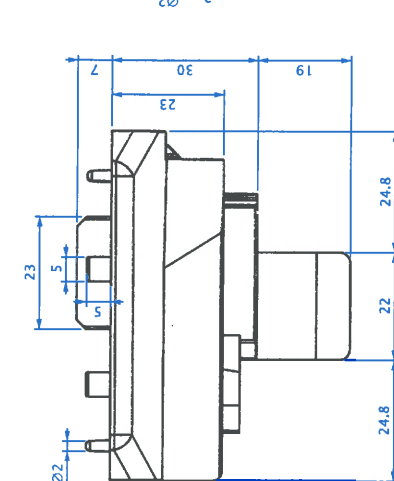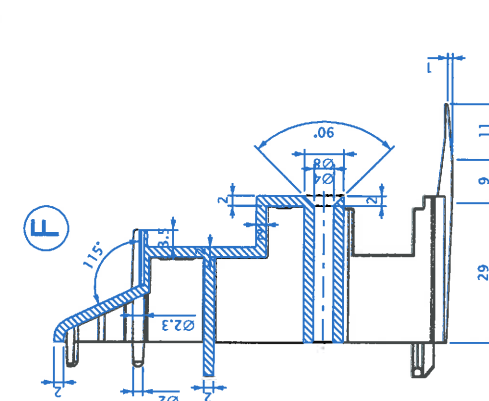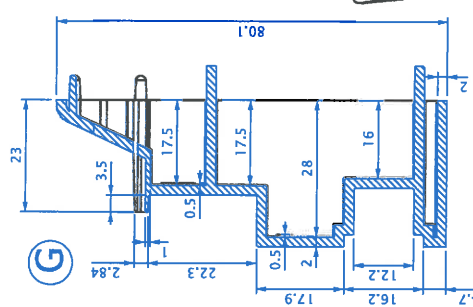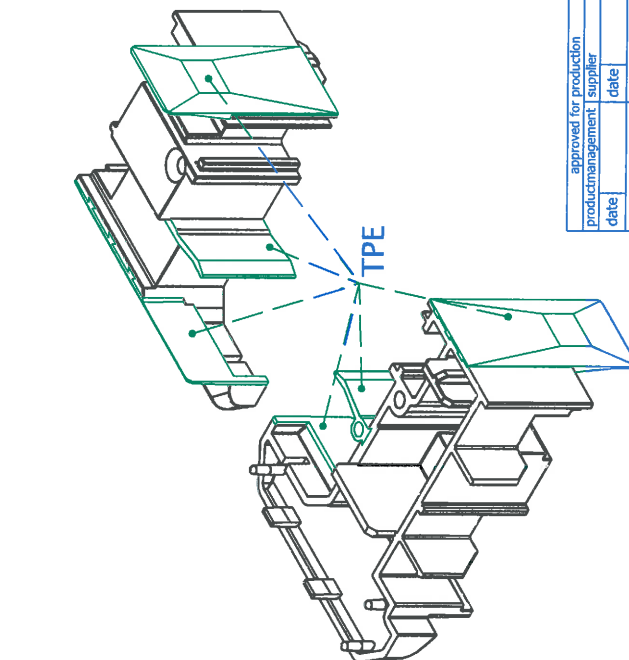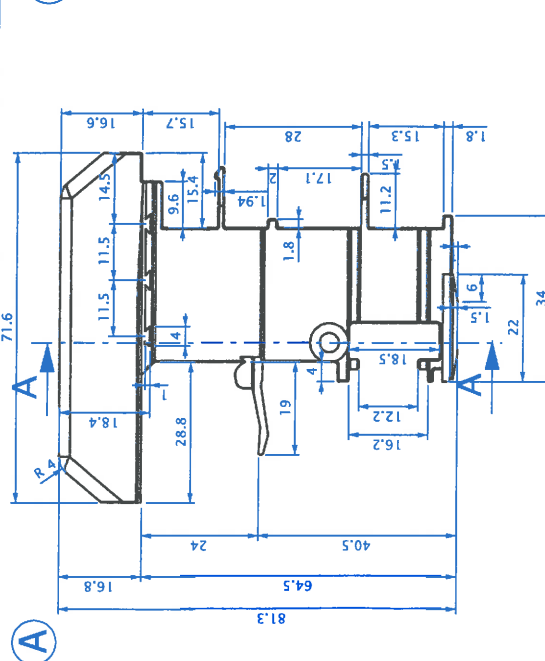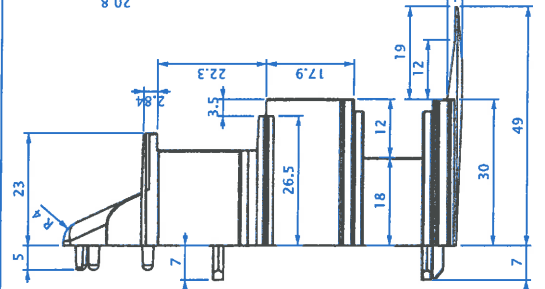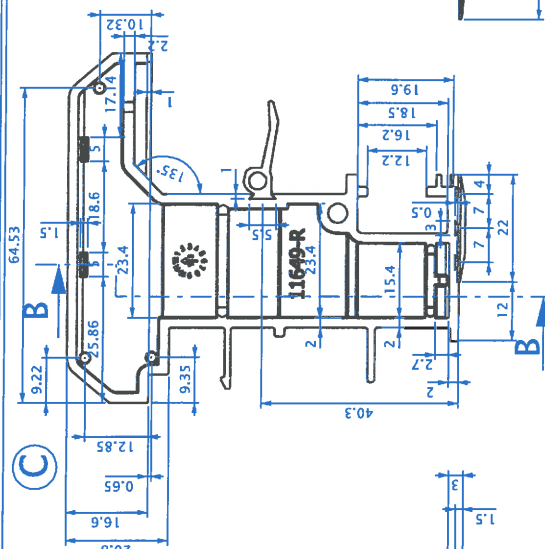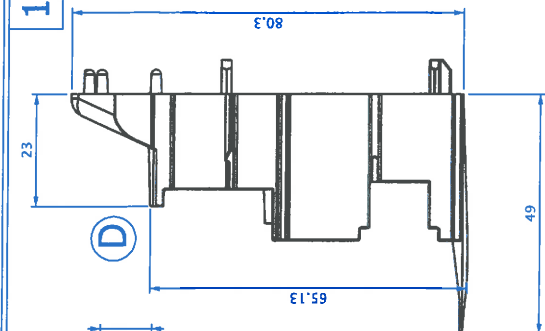

2262-007

Radius





approved for production		
product management	date	
supplier	date	

rev.no.	date	modification
---------	------	--------------

scale:										product name : END CAP of 11649																																																	
			A	1/1	D	1/1	G	1/1																																																			
			B	1/1	E	1/1	H	1/1																																																			
			C	1/1	F	1/1	I	.																																																			
signature										date										pr.no										11649-R										Off draw																			
drawn										26.04.2014										area/volume										material										PVC+TPE																			
control										26.04.2014										rev.										0										per.(mm)																			
approval										26.04.2014										draw.no										WA-0759										1x1y (cms)																			

H

Konstruktionszeichnungen auf den Punkt gebracht! Grundmeier KG Fensterbau-Zubehör Bartholomäusweg 1,D-33334 Gütersloh Tel.: 05241/9448-0 Fax.: 05241/9448-48			Benennung		Änderung		Datum	Name	Schutzvermerke nach DIN 34 beachten! Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten.
			Türschwelle HB176						
			Y-TS57622-ALU						
			Inoutic Prestige 76 mm						
		Ordnern							
		COMBINouticElite Prest74\Anfr Al							
		Datek							
		Übersicht Alu Teile.dwg							
		Zeichn.-Teile-Nr:							
Gez.	Datum	Name	Maßstab:	Länge/Höhe	Breite:	Stärke/Tiefe	Werkstoff		
	14.05.12	Schattschneider	1:1						

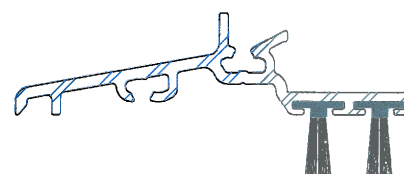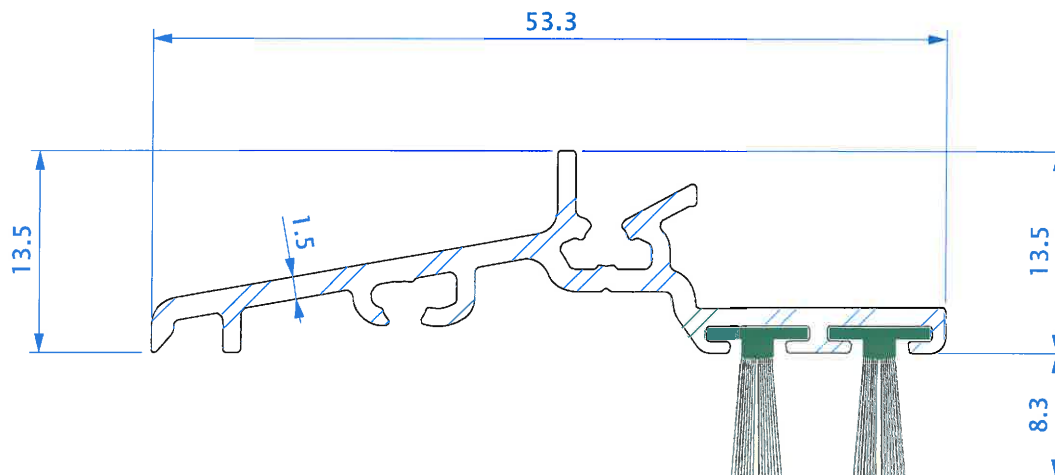

Actual size



- UNSPECIFIED TOLERANCES : EN 12020-2

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.







Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK / THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.		
1/1			
Drawing N°			
171265			
	Papersize	A4	
	Units	mm	

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Premium CS & Revotech	Product N°
Component	drip cover HW284	17088
		Version
		01

2262-007

deceuninck

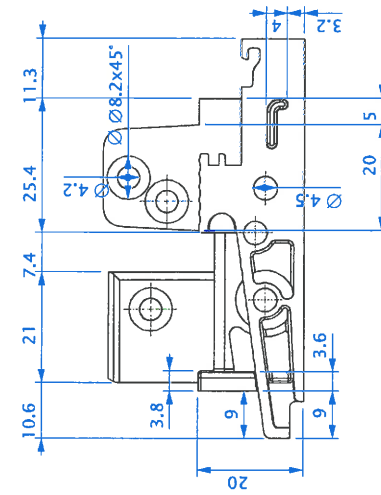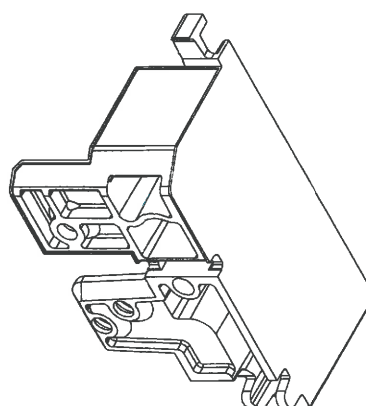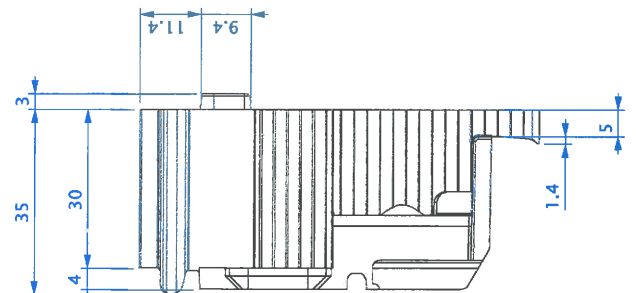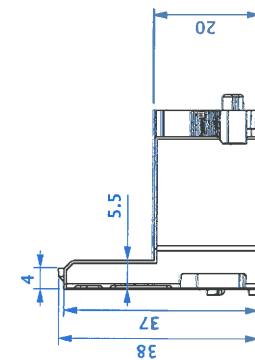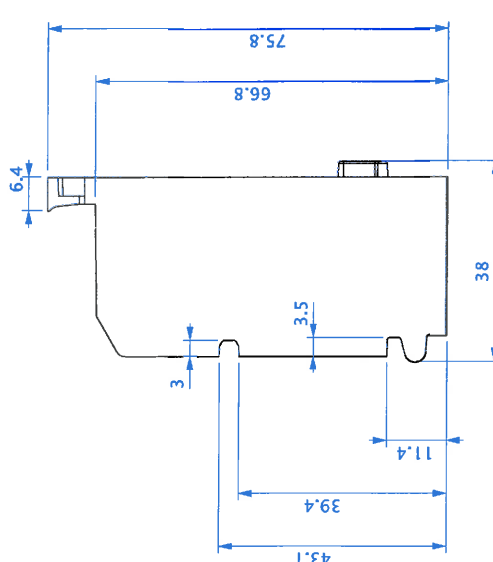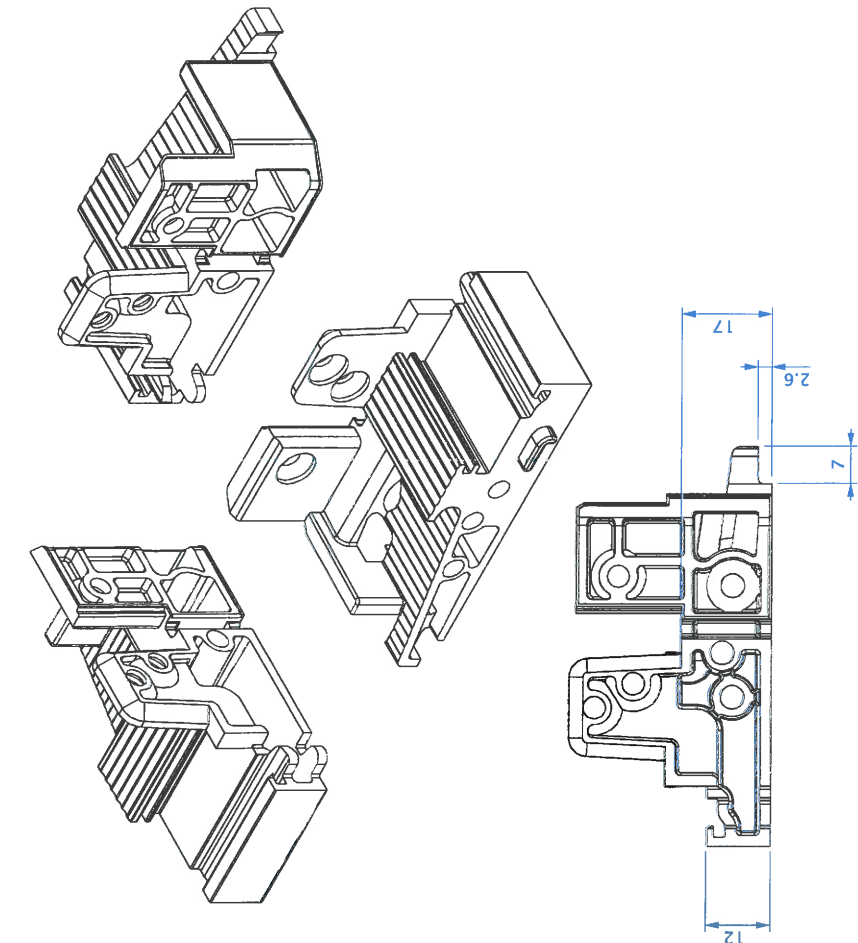

Wall thickness	Radius
free	0.3
0.3	0.5
0.5	0.8
0.8	1.0
1.0	conc.

Date	Product management	Supplier	DTT	Quality / Operations	Date
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /



OFFICIAL DRAWING	14/10/2015
Project	Product N°
Premium CS	11664
Component	Version
threshold adapter	01

Date	DHR	Original	ID	Version	Material	bx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volum	01
14/10/15									

Scale	Drawing N°	Paper size	Units
1/1	171258	A3	mm



2262-007

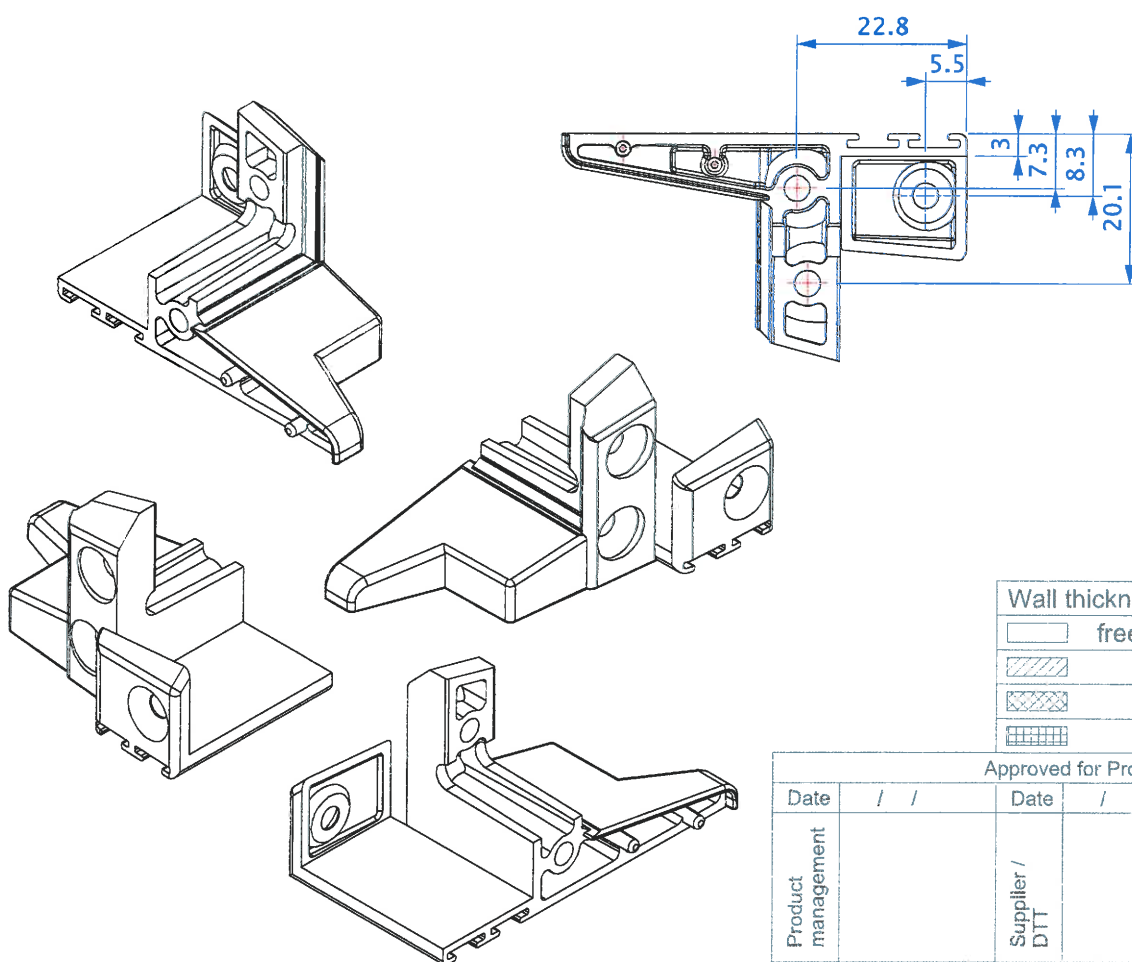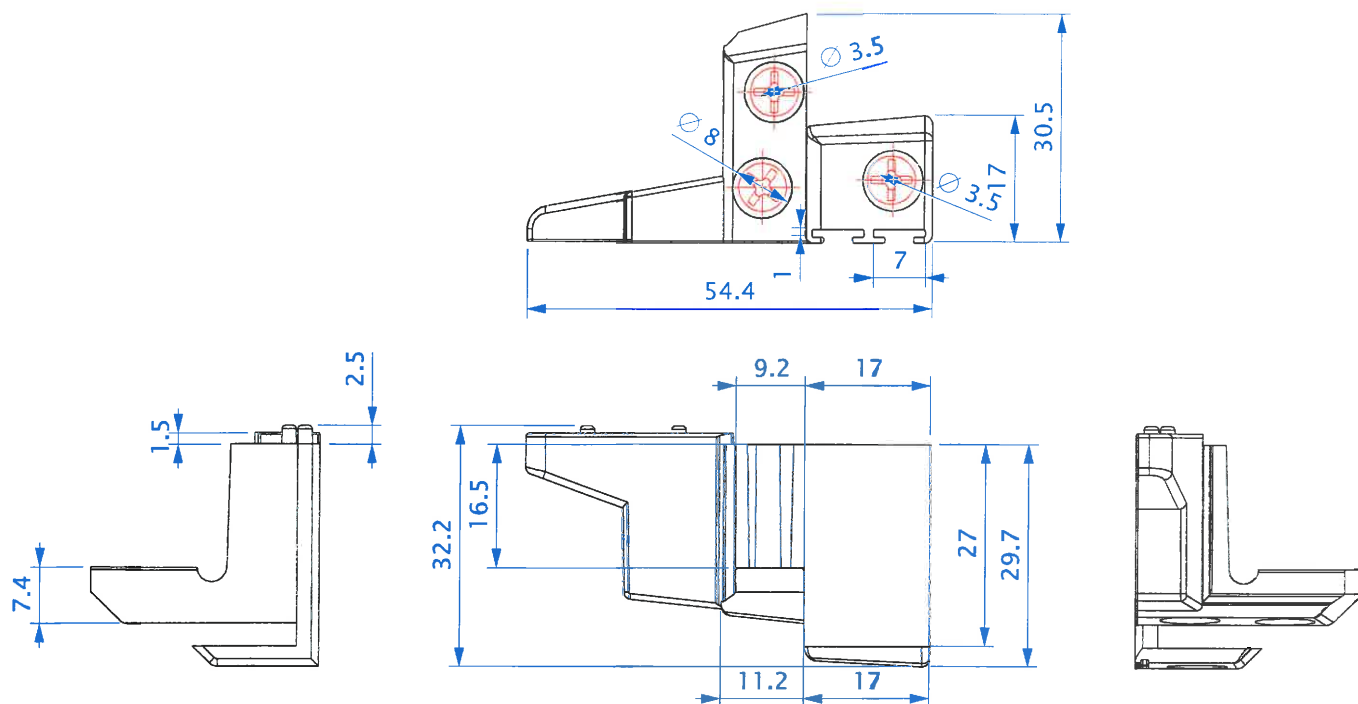


Wall thickness		Radius	
	free		0.3
			0.5
			0.8
			1.0
			1.5
			2.0
			2.5
			conc.

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	1/1	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.	
Drawing N°	171270	Papersize	A4
		Units	mm

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project		Product N°
Premium CS & Revotech		17089
Component		Version
end cap for drip cover HKF284		01

2262-007 **deceuninck**

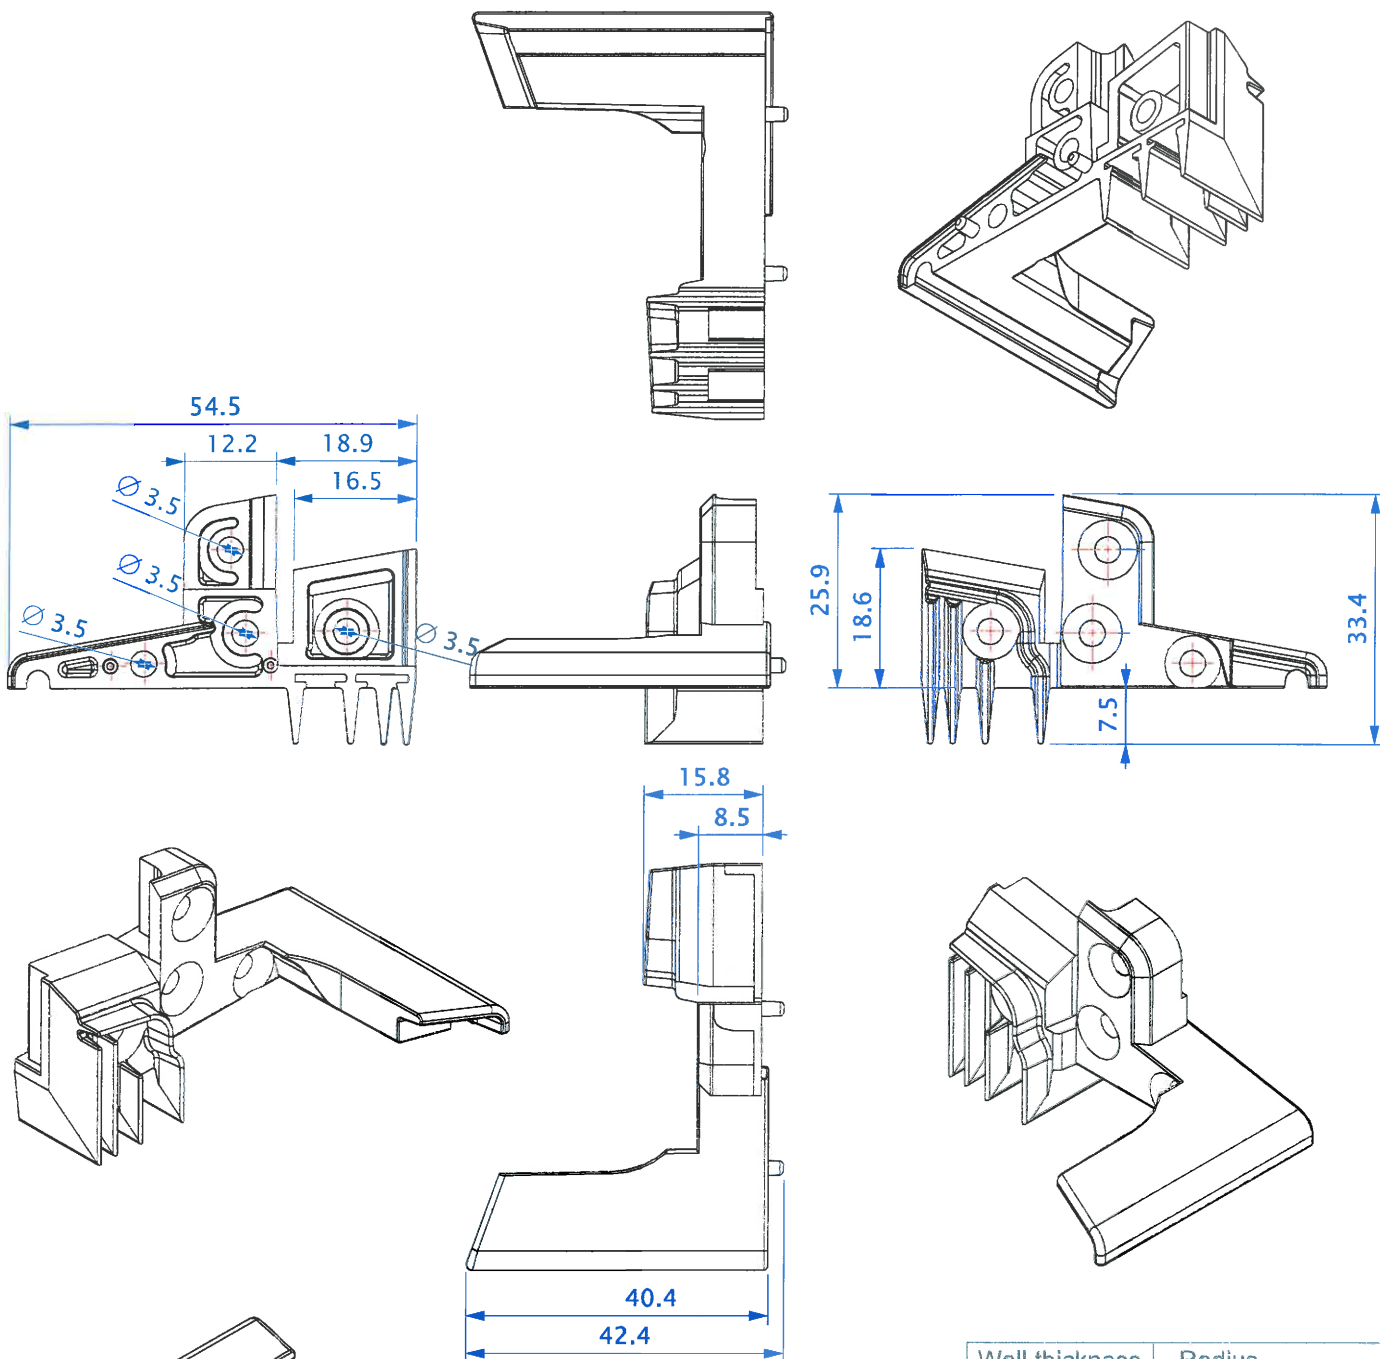

Wall thickness		Radius	
	free		0.3
			0.5
			0.8
			1.0
			1.5
			2.0
			2.5
			conc.

Approved for Production

Date	/ /	Date	/ /	Date	/ /
Product management		Supplier / DTT		Quality / Operations	

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	Ix / Iy (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale	1/1	UNPUBLISHED WORK © 2011 - DECEUNINCK / THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK PRESERVES THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.	
Drawing N°	171285		
Papersize	A4	Units	mm

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project Revotech		Product N° 11667
Component endcap for weather side profile fitting to mullion		Version 01

2262-007 **deceuninck**

20-10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003

DEL MONTE

vetri di qualità

CE EN 1279-5(06)

VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via Cerbara s.n.

61030 PIAGGE (PU) Italy

Tel. 0721 890009 - 891930

Fax 0721 891960

P.IVA IT 01394700419

Capitale Sociale € 99.000 I.v.

Registro Imprese PU - 193785/97

R.E.A. 139373

www.vetrieradeldelmonte.it

info@vetrieradeldelmonte.it

Spett.le

ORLANDI PASQUALE Sas

Via Cesena, 1280

647020 MONTIANO

Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- **Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3** composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *Atm*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.

La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.

La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- • **Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico** composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *Atm*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673.

La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898.

La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetrieria DEL MONTE S.r.l.

2262-007