



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836

C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723

RAPPORTO DI PROVA

TEST REPORT

Luogo, data:
Place, date

Correggio, 10/11/2016

Rapporto di prova n°
Test report No.

0023T/16

Committente:
Client

DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta:
On behalf of the Company

c.s.

Campione fornito il:
Date sample received

24/10/2016



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0023T/16
Pagina 1 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

PROVE ESEGUITE:

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 - UNI EN 14609:2004).

DATA EFFETTUAZIONE PROVE: 07/11/2016

DATI AMBIENTALI:

Temperatura ambiente: 22,6 °C

Umidità relativa ambiente: 42,6 %

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

DIMENSIONI CAMPIONE:

Perimetro apribile: 9,23 m

Superficie totale: 2,99 m²

Larghezza dell'anta su cui è installato il dispositivo di sicurezza e/o bloccaggio: 0,61 m

DISPOSITIVO DI PROVA

Il dispositivo di prova consiste in un telaio di contrasto per il sostegno dei campioni oggetto di prove, una cella di carico, un modulo indicatore digitale, un dispositivo a vite per il comando manuale dell'applicazione dei carichi, staffe di supporto e bloccaggio delle ante.

SISTEMA DI FISSAGGIO

Il campione di prova, munito di telaio di irrigidimento predisposto dal costruttore, deve essere fissato in piano, a piombo e in assenza di torsioni nel telaio di contrasto. L'installazione, il sistema di fissaggio e la scelta dei materiali utilizzati sono a cura del costruttore.

CONTROLLO E VERIFICA DEI CAMPIONI DI PROVA

La descrizione dettagliata del campione di prova, comprensiva delle schede tecniche dei materiali e dei componenti, dei disegni costruttivi quotati e dettagliati e di tutto quanto serva per l'individuazione delle caratteristiche dell'infisso, vengono riportati nella documentazione tecnica allegata al rapporto di prova.

VALIDITA' DEI RISULTATI DI PROVA

I risultati riportati non sono validi se non nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata. I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione di prova. Il campionamento dei prodotti da verificare viene eseguito dal committente sotto propria responsabilità; in tal senso il laboratorio prove LegnoLegno non effettua operazioni di campionamento. Il presente rapporto deve essere riprodotto obbligatoriamente per intero; le eventuali riproduzioni parziali debbono essere autorizzate per iscritto dal laboratorio prove.

MODALITA' DI IMMAGAZZINAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tutti i campioni vengono immagazzinati in modo anonimo all'interno dei locali del Laboratorio in apposite rastrelliere, secondo quanto previsto da Procedure Operative interne.



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0023T/16
Pagina 2 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

ELENCO APPARECCHIATURE DI MISURA UTILIZZATE

APPARECCHIATURA	COD. APPARECCHIATURA	ULTIMA TARATURA
Cella di carico	AP78	15/12/2015
Personal Computer	AP84	non applicabile
Termoigrometro digitale	AP49	13/01/2016


CAPACITA' PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

DISPOSITIVI DI PROVA

Vedi descrizione a pagina 2 del presente rapporto di prova.

DESCRIZIONE SINTETICA

La prova della capacità portante dei dispositivi di sicurezza viene eseguita secondo le specifiche riportate al punto 4.8 della norma armonizzata di prodotto UNI EN 14351-1 all'interno della quale vengono chiaramente identificati carichi e tempistiche per l'effettuazione del test. Le modalità di applicazione degli sforzi avvengono secondo le indicazioni della norma tecnica di prova UNI EN 14609.

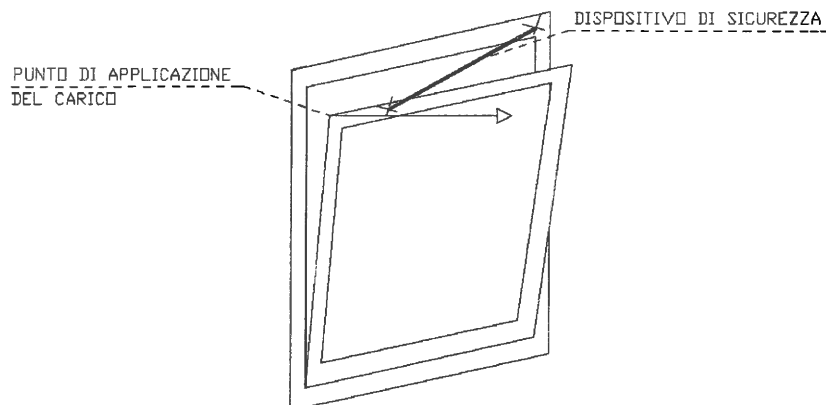

- Applicazione del carico di prova previsto
- Mantenimento del carico per 60 secondi
- Rimozione del carico
- Rilevazione delle eventuali rotture e/o degradi funzionali riscontrati a seguito dell'applicazione del carico di prova

CARICO DI PROVA APPLICATO: 350 N

Rotture e/o degradi rilevati a seguito dell'applicazione del carico: Nessuno

RISULTATO DI PROVA: CONFORME (SECONDO UNI EN 14351-1:2006+A2:2016)



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0023T/16
Pagina 3 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016



LABORATORIO TECNOLOGICO
LEGNOLEGNO

LegnoLegno s.c.
Via Pio La Torre, 11
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. +039 0522 733011
Fax +039 0522732836
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

Testing Laboratory
Notified Body number 1709
n. albo artigiani 900037
n. albo coop.ve A106083
REA 170723
C.F. P.IVA e N.ISCRIZ. REG.IMPRESSE REGGIO E. 01244480354

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0023T/16
SUMMARY OF THE TEST REPORT No.

Luogo, data: Correggio, 10/11/2016
Place, date

Committente: DECEUNINCK ITALIA SRL UNIPERSONALE
Client VIA PADRE EUGENIO BARSANTI, 1 - PONTEDERA (PI)

Per conto della Ditta: c.s.
On behalf of the Company

Denominazione commerciale del modello / Product trade name:
PORTA FINESTRA A 2 ANTE CON SOGLIA ZENDOW 3.3 (ANTA DA 94MM ART. 10211)

Dimensioni campione / Sample dimensions:
Perimetro apribile / Length of opening joints: 9,23 m
Superficie totale / Overall area: 2,99 m²

PROVE ESEGUITE E RISULTATI CONSEGUITI
PERFORMED TESTS AND RESULTS

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: CONFORME
(UNI EN 14351-1:2006+A2:2016 - UNI EN 14609:2004)
Load-bearing capacity of safety devices - Threshold value: passed

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n° 0023T/16 del 10/11/2016 emesso da questo Laboratorio.
All test results, with experimentally measured values, listed in this test report summary are included in the test report No. 0023T/16 dated 10/11/2016 issued by this Laboratory.

Il Responsabile Prove / Test Technician
Giovanni Ciampa

Il Direttore Tecnico / Technical Manager
Ing. Antonio D'Albo



Codice Cliente: 2262
Rapporto n° 0023T/16
Pagina 4 di 4

Rev. 13
Data: 02/11/2016

DESCRIZIONE TECNICA DEL SERRAMENTO

deceuninck

Denominazione sociale della ditta Committente:

DECEUNINCK ITALIA srl
Via Padre Eugenio Barsanti, 1
56025 – Pontedera (PI)

Denominazione sociale della ditta Produttrice:

ORLANDI PASQUALE S.a.s.
Via Cesena, 1280
47020 - Montiano (FC)

Denominazione commerciale del modello:

Porta finestra a 2 ante con soglia Zendow 3.3 (anta da 94mm art. 10211)

Tipo di apertura:

Porta finestra a due ante con apertura verso l'interno per l'anta secondaria; apertura oscillobattente per l'anta principale. Telaio su tre lati e soglia bassa da 20mm.

Condizioni di chiusura:

Bloccato

Dimensioni esterno telaio fisso (L x H):

1300 x 2300 (misure in mm)

Dimensioni dei profili (Sp x L):

anta: 94 x 84 (anta 10211) (misure in mm)
telaio: 76 x 69 (telaio 5101) (misure in mm)
soglia: 76 x 20 (telaio 14391) (misure in mm)

Sistema di giunzione angolare dei profili:

anta: profili tagliati a 45° e saldati
telaio: profili tagliati a 45° e saldati nella parte alta; tagliati a 90° nella parte bassa ed assemblati con la soglia tramite giunzione meccanica (art. 11664)

Caratteristiche del materiale:

Profili telaio (5101), anta (10211), riporto (10221) e fermavetro (12144) in U-PVC (produttore Deceuninck).

Rinforzo anta (11412) e rinforzo riporto (11409): profili in acciaio (produttore Huttenbrauch).

Rinforzo telaio (5202): "rinforzo termico" realizzato mediante tecnologia linktrusion, ovvero co-estrusione di diversi materiali: U-PVC, cavi d'acciaio e PVC espanso (produttore Deceuninck).

Soglia in alluminio + pvc (14391), gocciolatoio in alluminio (17088) e relativi tappi (produttore GKG).

Guarnizione di battuta e appoggio vetro (10575) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Guarnizione centrale (10576) in TPE-elastomero termoplastico (produttore Deceuninck).

Ferramenta:

Produttore: SIEGENIA

(per tipologia e numero punti di chiusura vedere scheda allegata)



Building a sustainable home

Deceuninck Italia s.r.l. – srl unipersonale

Via Padre Eugenio Barsanti, 1 - 56025 Pontedera (PI) ITALY

P.IVA: 01884790500

T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432

italia@deceuninck.com • www.deceuninck.com



2262-003



ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)


CONTROTELAIO (IN LEGNO)

RIF. C6

deceuninck

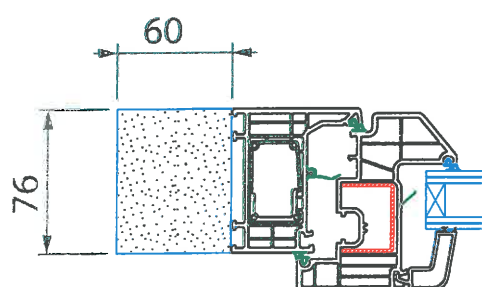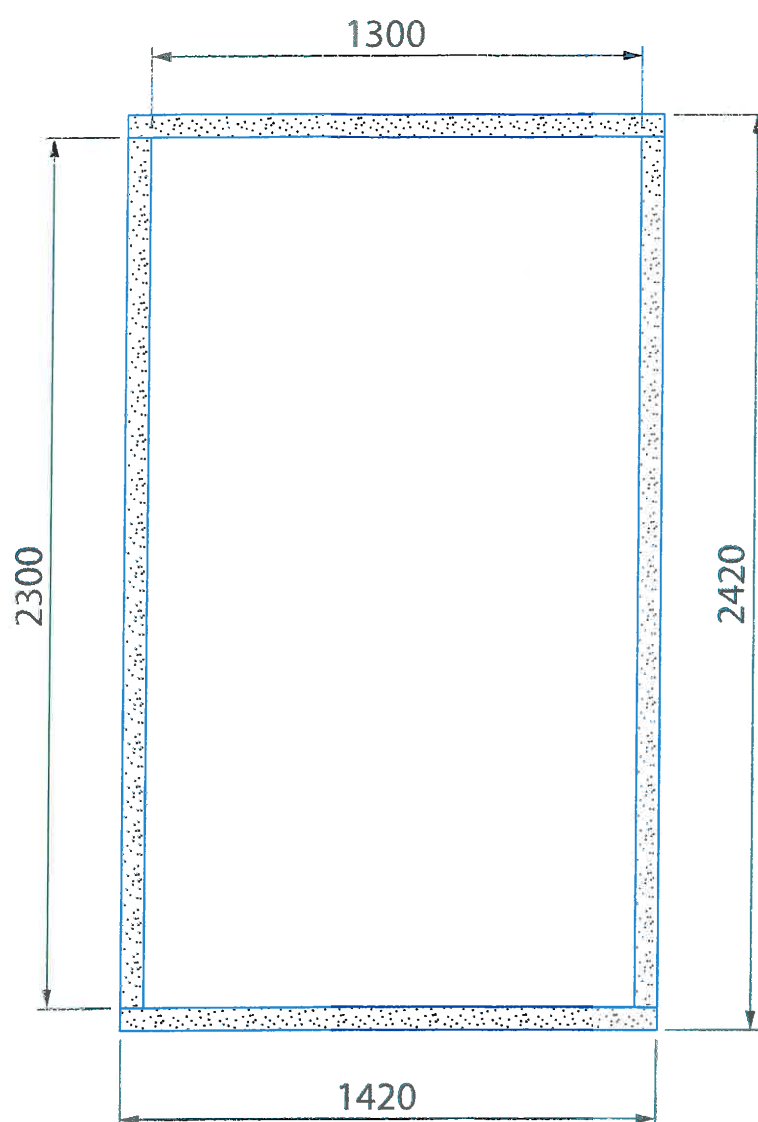

Sezione laterale e superiore

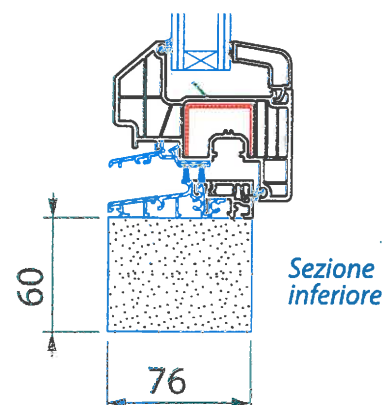

Sezione inferiore



2262-003


ZENDOW 3.3:

Porta balcone 2 ante (1300x2300)

PROSPETTO E MISURE

RIF. C6

deceuninck

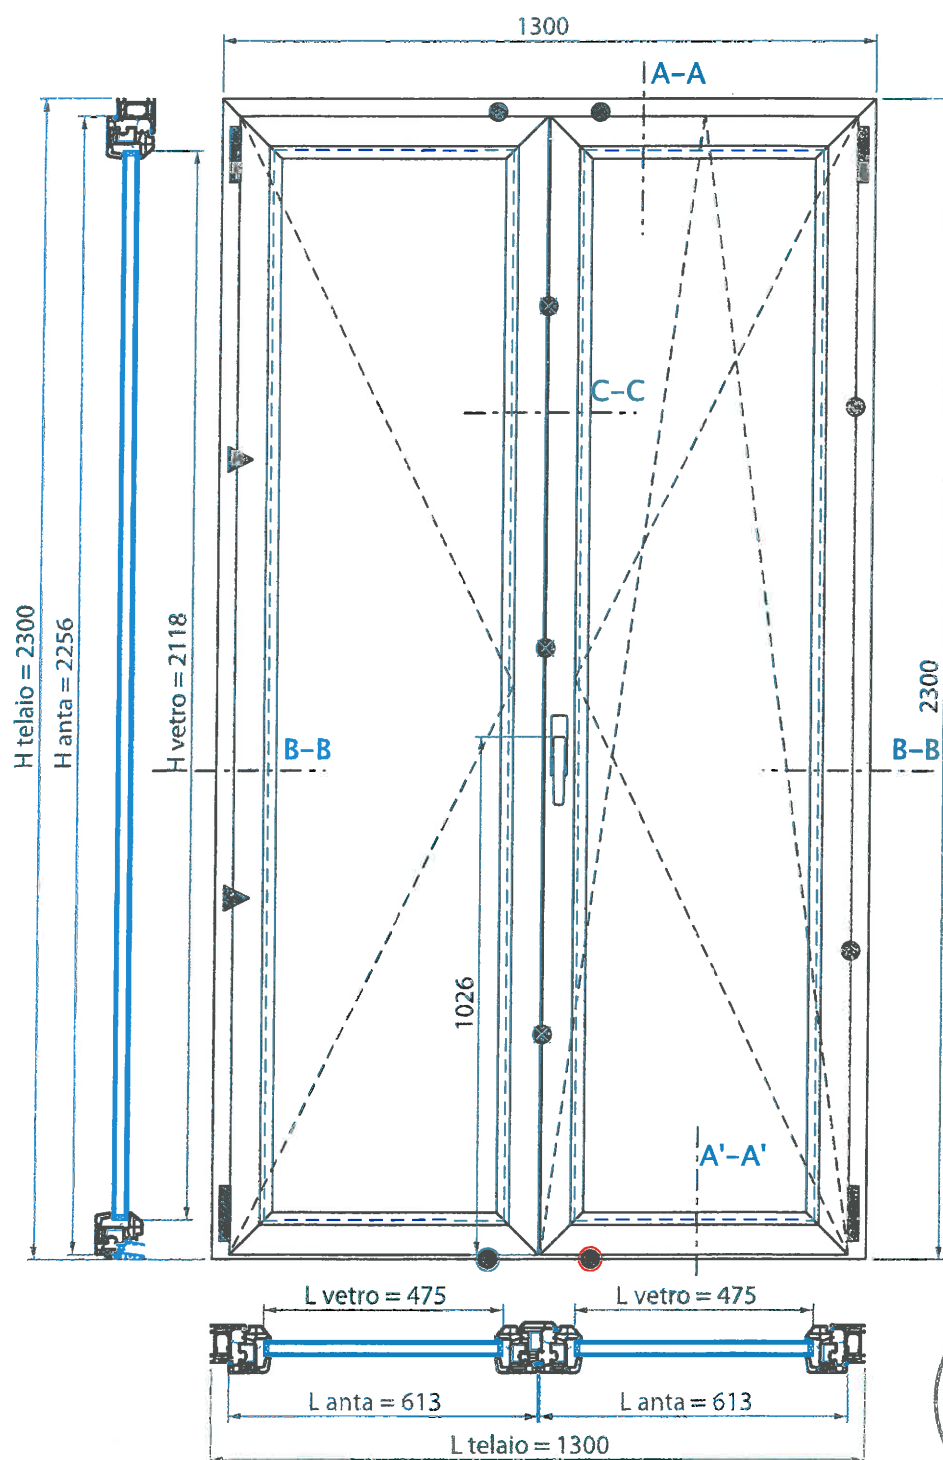

- telaio inferiore: soglia da 20mm (nessuno scarico)
- telaio superiore: n°2 asole "tipo A"



- anta inferiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"
- anta superiore: n°2 asole "tipo A" + n°2 asole "tipo B"



2262-003

ZENDOW 3.3:


Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE VERTICALE


RIF. C6

deceuninck

SEZIONE A-A

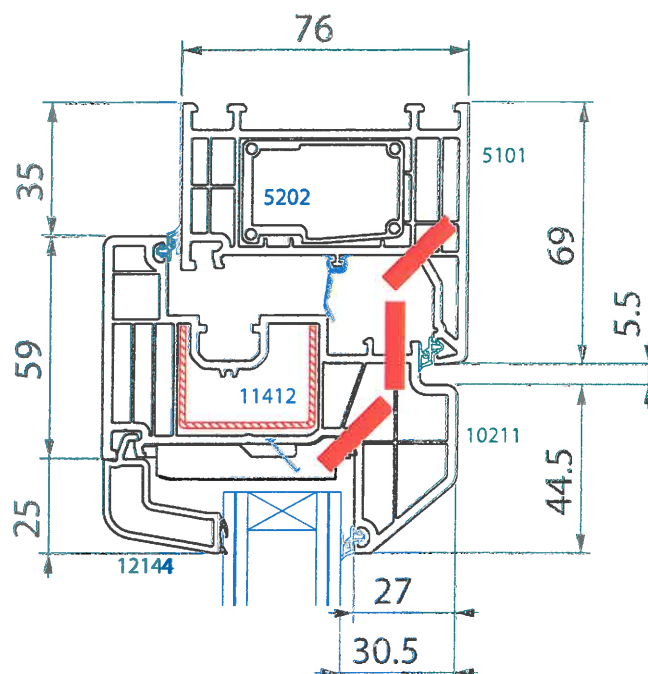

SEZIONE A'-A'

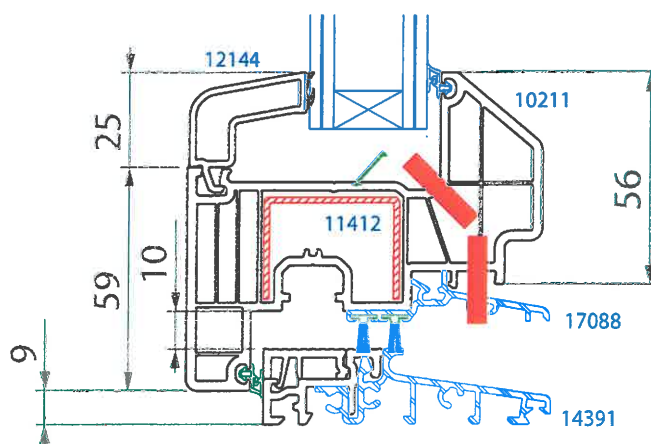

Scala 1:2



2262-003

ZENDOW 3.3:



Porta balcone 2 ante (1300x2300)

SEZIONE ORIZZONTALE


RIF. C6

deceuninck


SEZIONE B-B

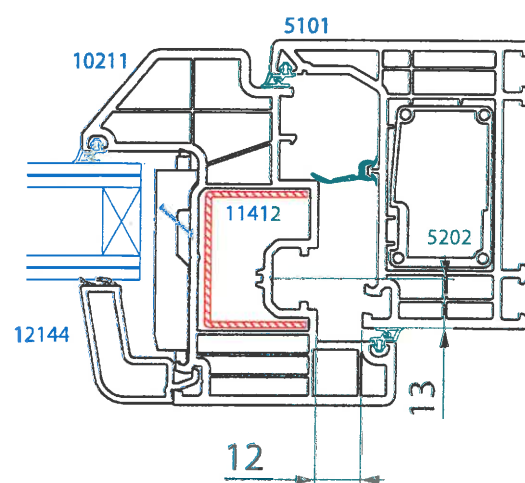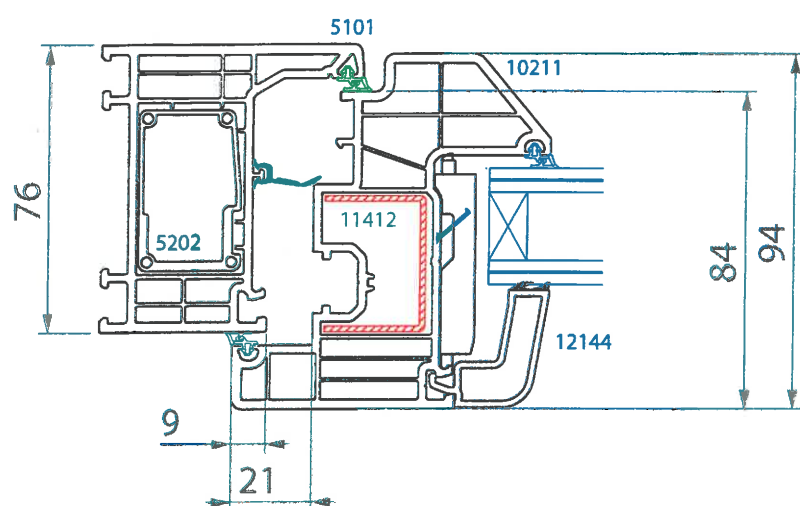

SEZIONE C-C

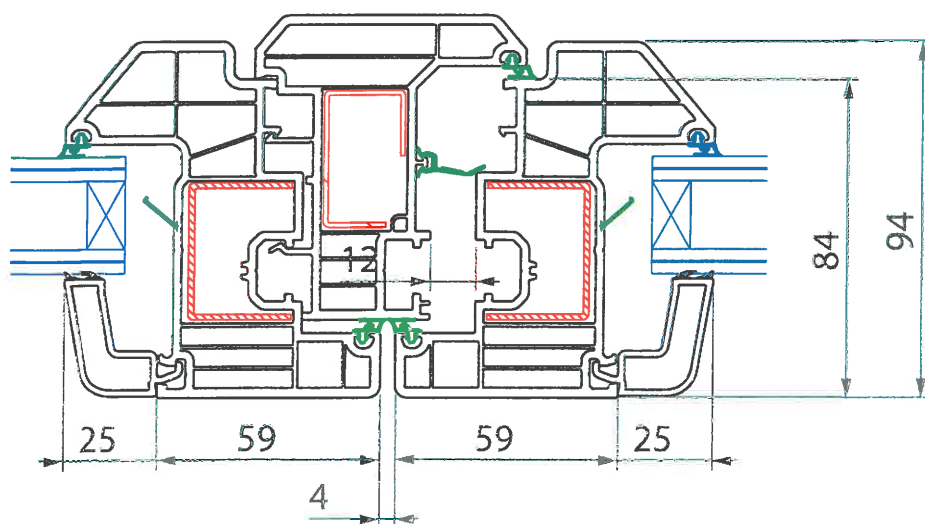


2262-003

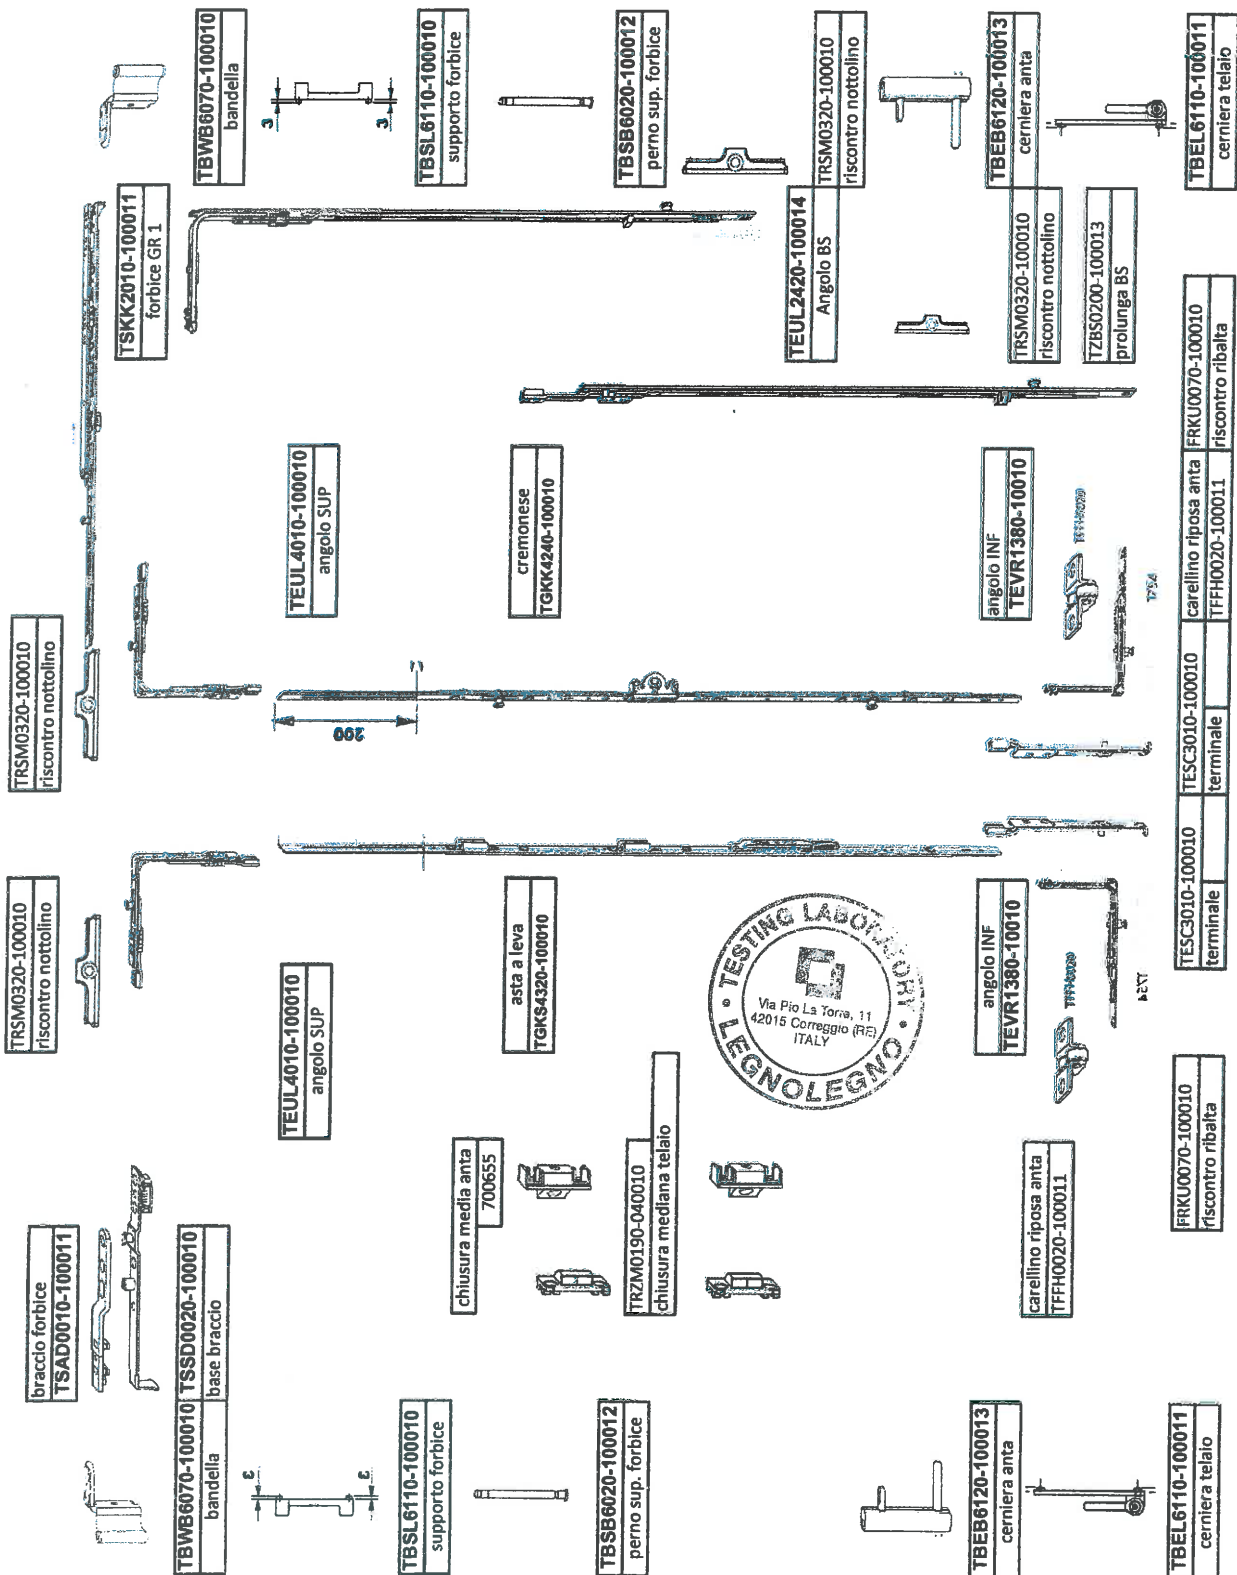

A diagram illustrating the use of forceps to pull a suture thread through a tissue layer. The forceps are shown at the top, with their jaws gripping the suture thread. The thread is being pulled through a circular cross-section of tissue, which is shown in two layers. The suture thread is visible as a line passing through the tissue layers.


	TPE 65 Sh A
	PP 36 Sh D
	PP 65 Sh D

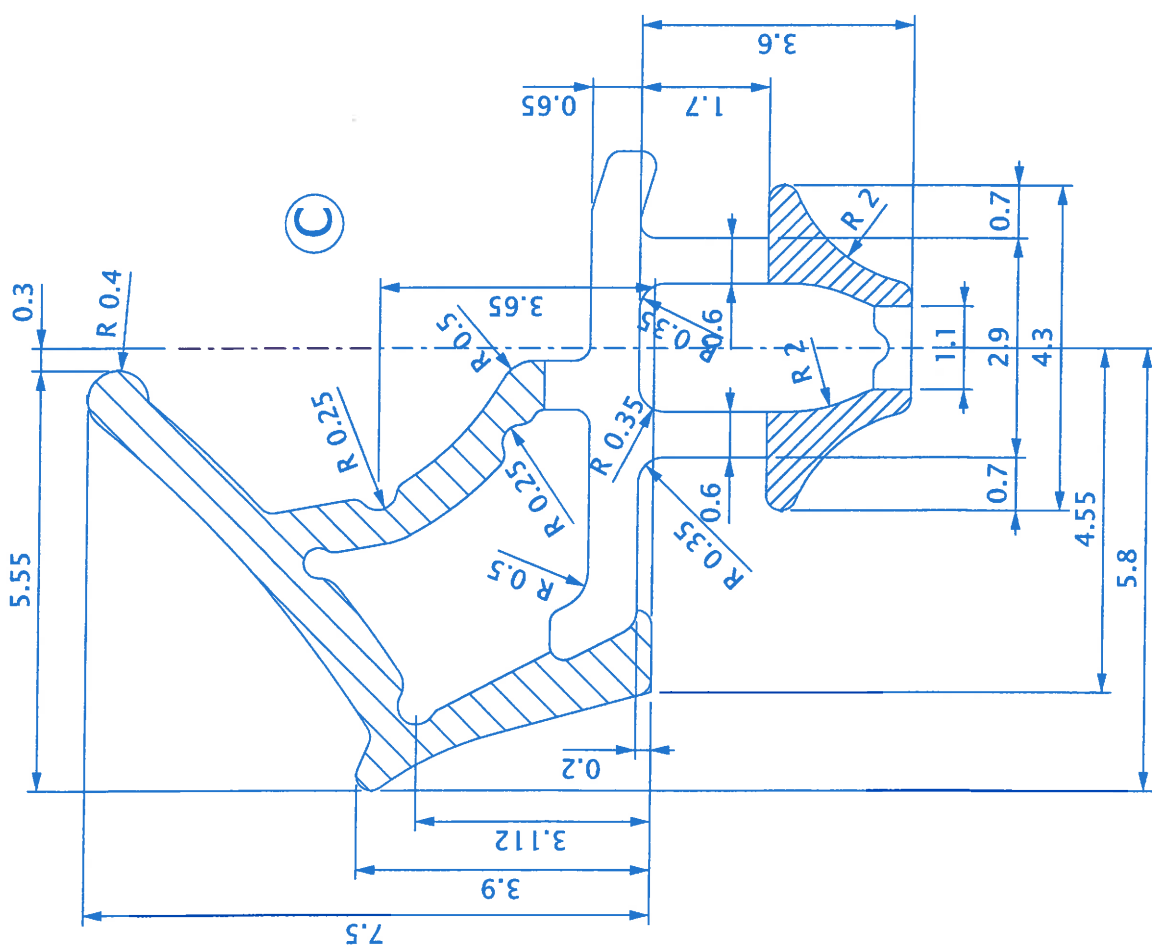

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------





Actual size

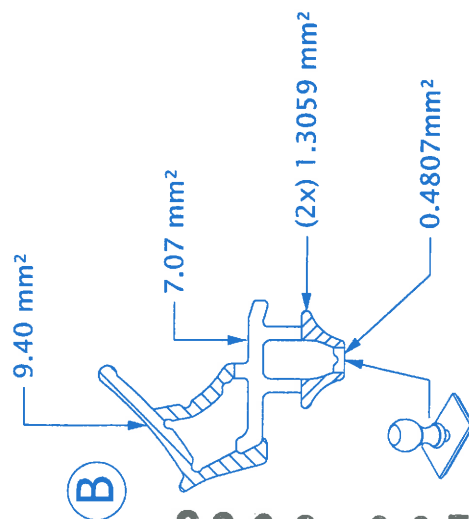

2262-003



 TPE 65 Sh A
 PP 36 Sh D

Direction of winding: Left Direction of winding: Right




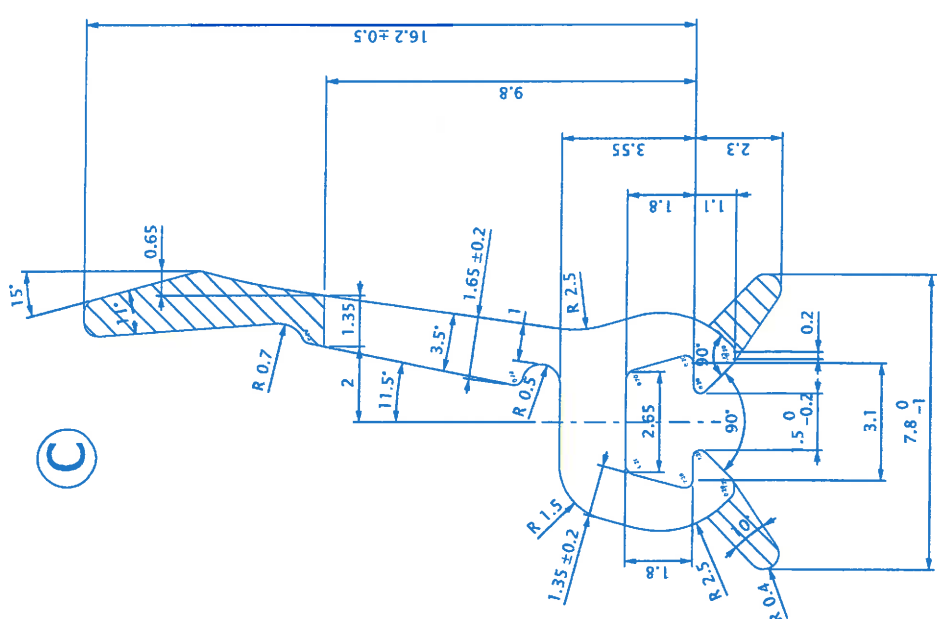
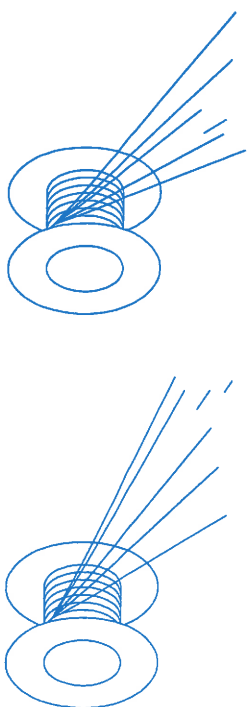


Radius

	2.5
	2.0
	1.5
	1.0
	0.8
	0.5
	0.3
	conc.

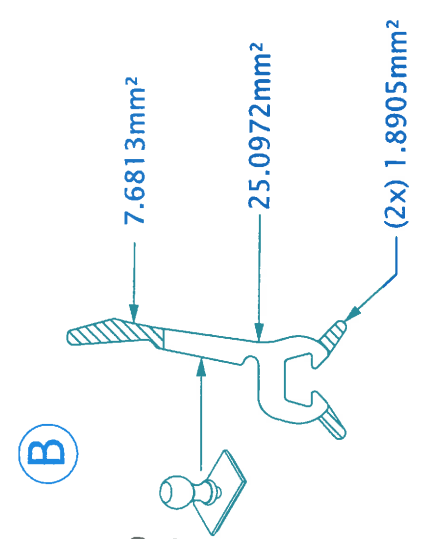

A

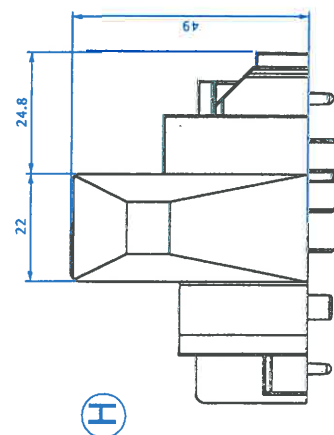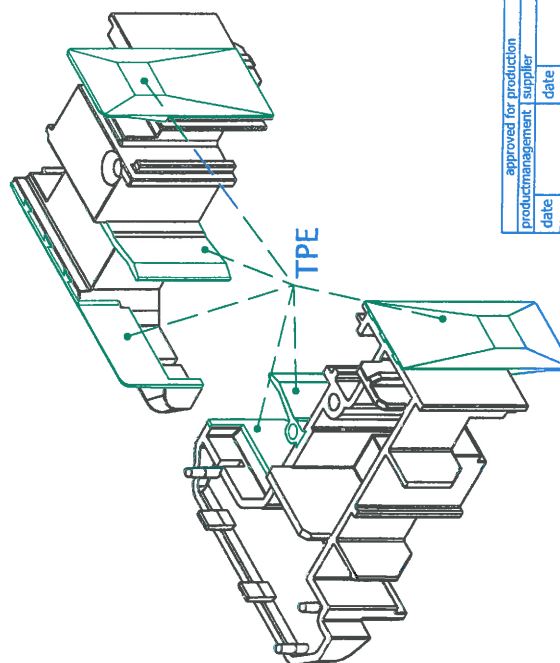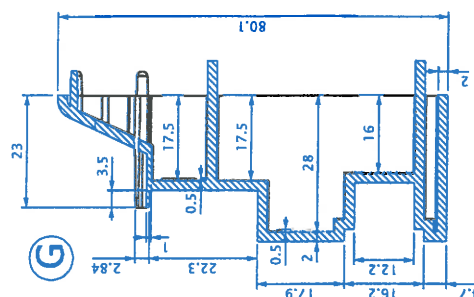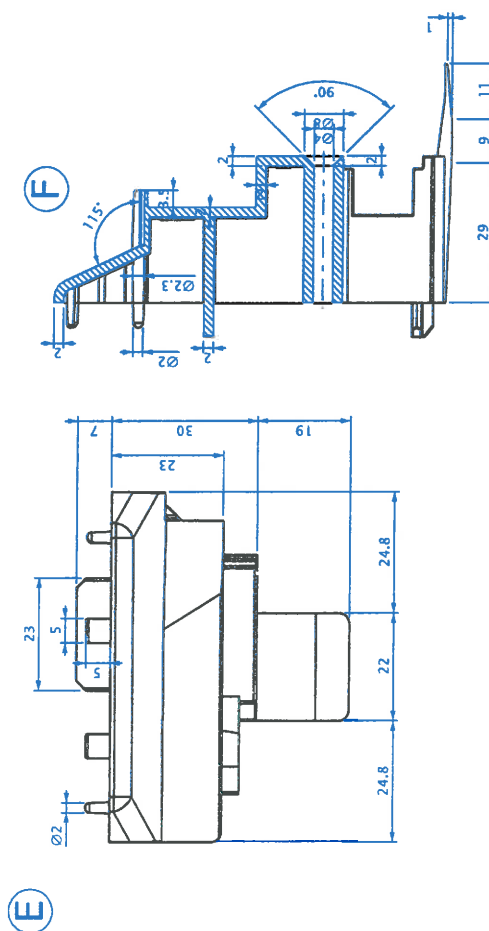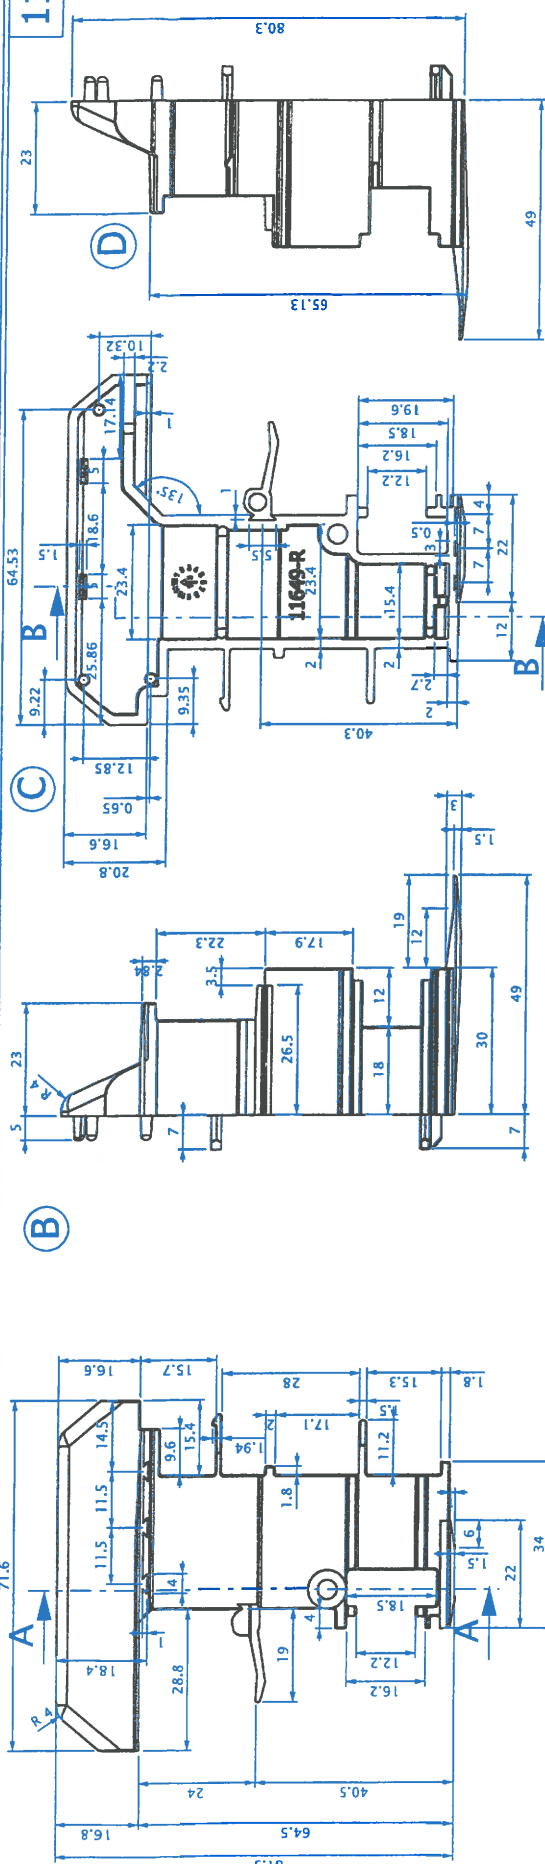

Radius	2.5	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5	0.3	conc.
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



approved for production	
product/management	supplier
date	date

rev.no.	date	modification


scale										product name : END CAP of 11649																																							
A 1/1 D 1/1 G 1/1			B 1/1 E 1/1 H 1/1			C 1/1 F 1/1 I 1/1			signature										pr.no 111649-R										Off draw																				
26.04.2014			26.04.2014			26.04.2014													date										ares/volume										material										PVC+TPE
drawn										26.04.2014										rev. 0										per.(mm)										.									
control										26.04.2014										draw.no WA-0759										1x/1x.cma																			
approval																																																	

2262-003

1 2 3 4 5 6

A

Y-TS57622-ALU:

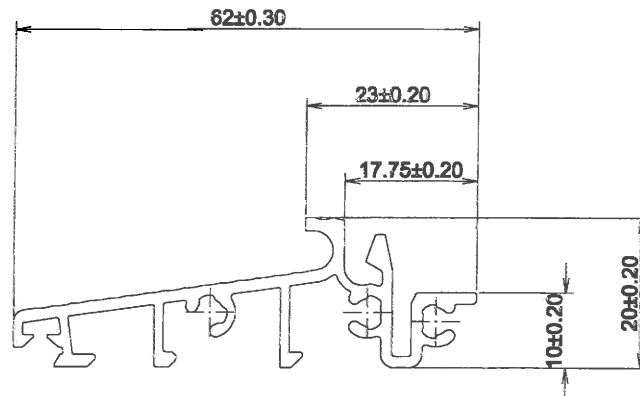

B


C

Fläche: 235,24 mm²
 Abwicklung: 304,91 mm
 Gewicht: 635,15 g / m (2.7g / cm³)

D

E

Türschwelle HB176:

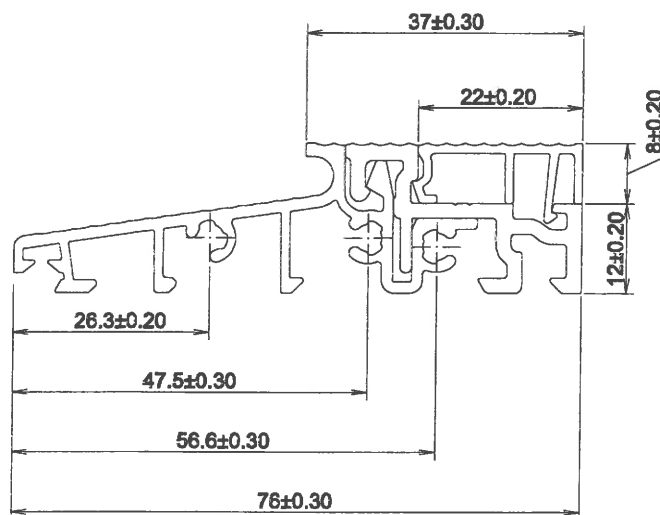

2262-003

Allgemeintoleranzen
nach DIN ISO 2768-1m

Konstruktionszeichnungen auf dem Punkt gebracht
Grundmeier KG
 Fensterbau-Zubehör
 Bartholomäusweg 1, D-33334 Gütersloh
 Tel.: 05241/9448-0 Fax.: 05241/9448-48



Benennung
Türschwelle HB176
 Y-TS57622-ALU
 Inoutic Prestige 76 mm

Änderung	Datum	Name	Schutzvermerke nach DIN 34 beachten! Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung nicht gestattet. Alle Rechte vorbehalten.
			Ordner
			COMBIInouticElite Prest74Anfr Alu
			Datei
			Übersicht Alu Teile.dwg
			Zeichn.-Teile.-Nr.

Datum: 14.05.12
 Name: Schattschneider



Maßstab: 1:1

Länge/Höhe

Breite

Stärke/Tiefe

Werkstoff

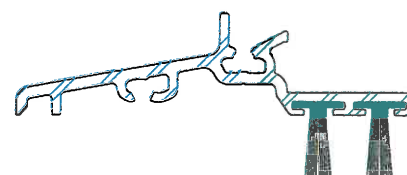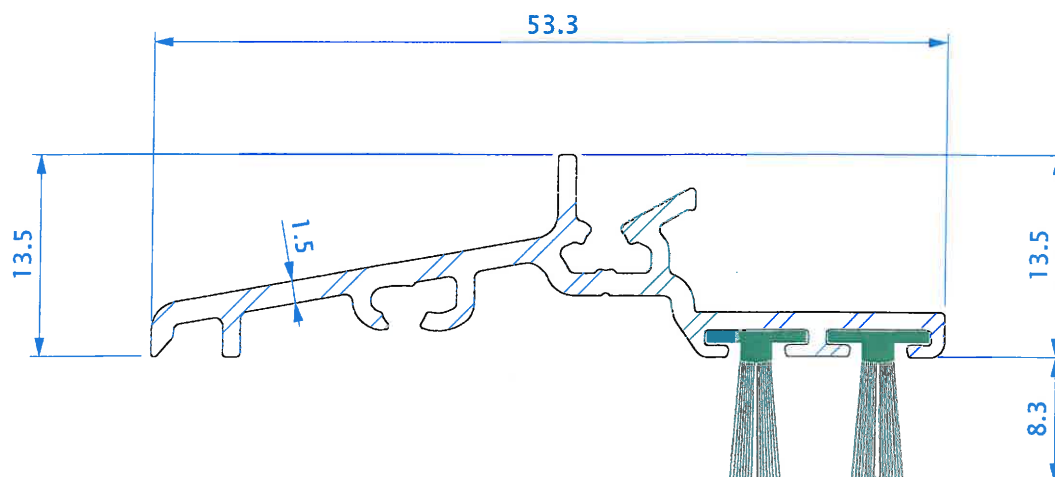

Actual size



- UNSPECIFIED TOLERANCES : EN 12020-2

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production					
Date	/ /	Date	/ /	Date	/ /
Product management		Supplier / DTT		Quality / Operations	
OFFICIAL DRAWING				14/10/2015	
Project Premium CS & Revotech				Product N° 17088	
Component drip cover HW284				Version 01	

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume

Scale

1/1

Drawing N°

171265

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DECEUNINCK. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY OTHER PARTY WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE DRAWING WITHOUT NOTICE.

Papersize



A4

Units

mm

2262-003

deceuninck

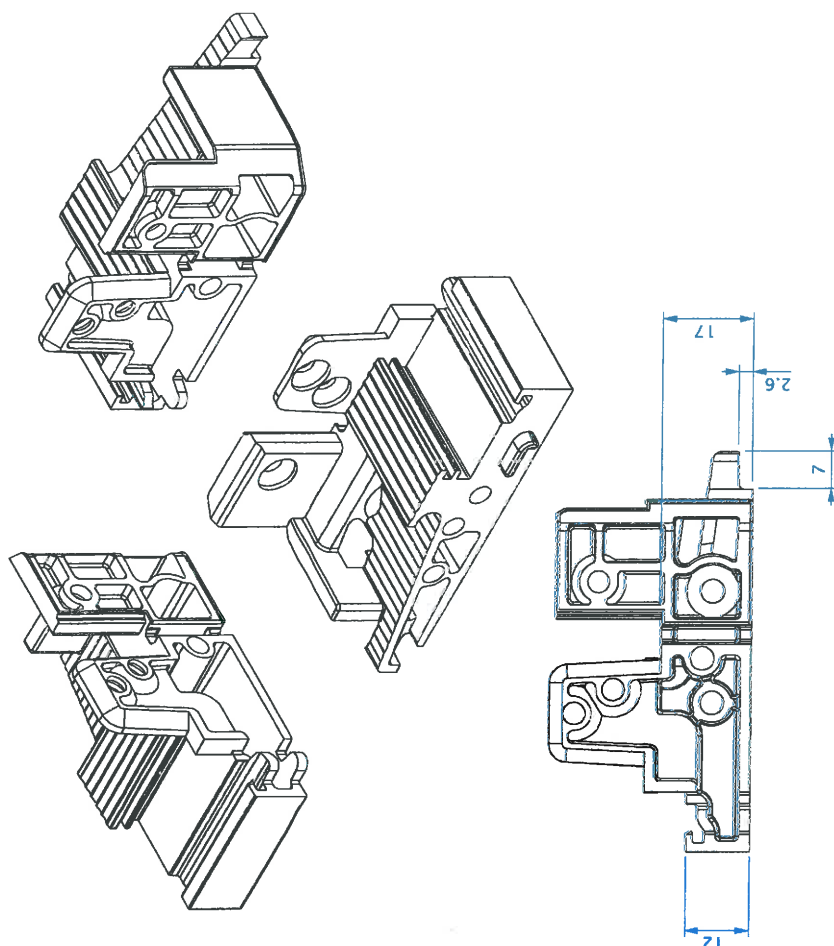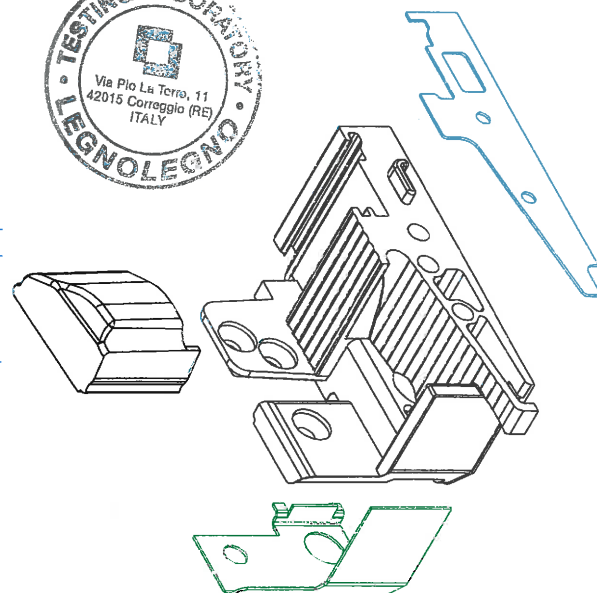

Wall thickness	Radius
free	1. 0.3 1.5
	1. 0.5 2.0
	1. 0.8 2.5
	1. 1.0 conc.

Approved for Production			
Product management	Supplier / DTI	Quality / Operations	Date

OFFICIAL DRAWING

14/10/2015

Product N


11664

10

deceuninck

14/10/15	DHR	Original	01
Date:	ID	Version	
Material	ix / y (cm ²)	Perimeter (mm)	Area/Volume
Scale			
1/1	THIS DOCUMENT CONTAINS NO ORIGINAL INFORMATION. THIS INFORMATION MAY BE USED FOR ANY PURPOSE. IT IS NOT TO BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT PERMISSION IN WRITING FROM THE ISSUING AUTHORITY.		
Drawing N°	171259		
	Unlabeled		

2262-003

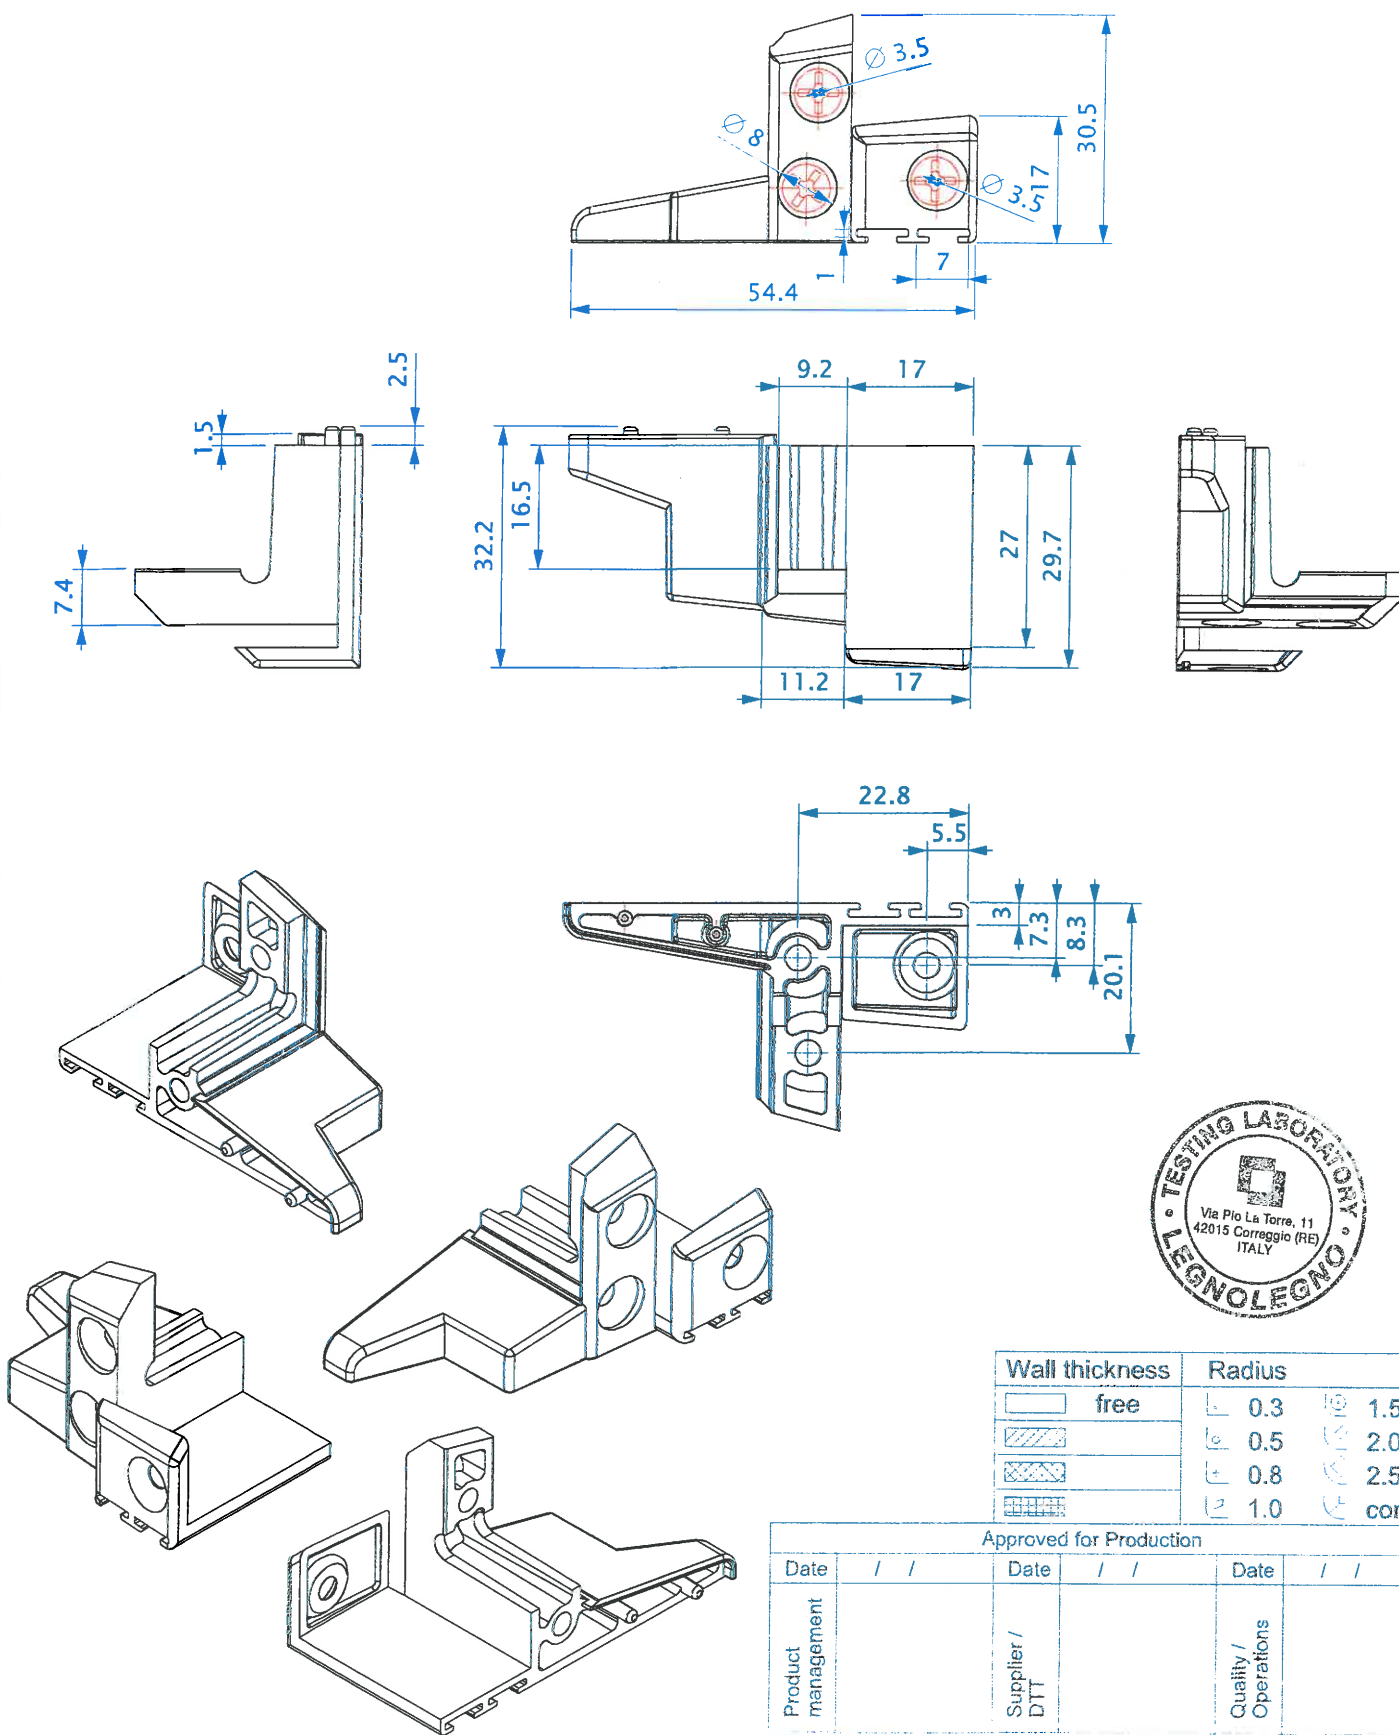

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume

OFFICIAL DRAWING	14/10/2015
Project	Product N°
Premium CS & Revotech	17089
Component	Version
end cap for drip cover HKF284	01









Scale
1/1

Drawing N°
171270

© 2011 DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING WITHOUT
ANY ASSOCIATED DOCUMENTS.

Papersize A4
Units mm

2262-003 deceuninck

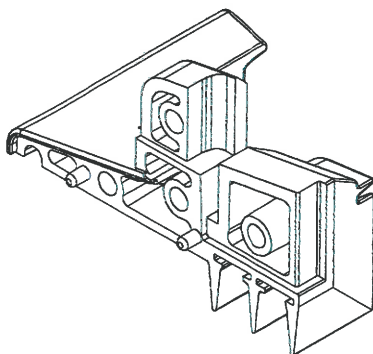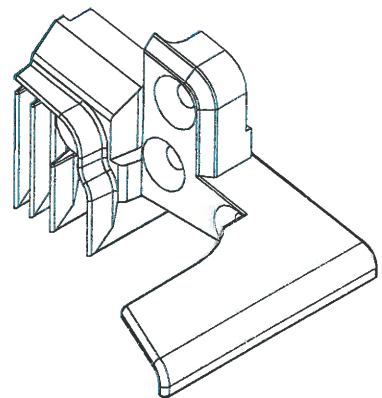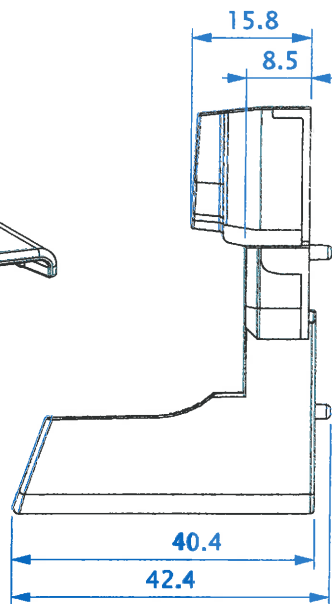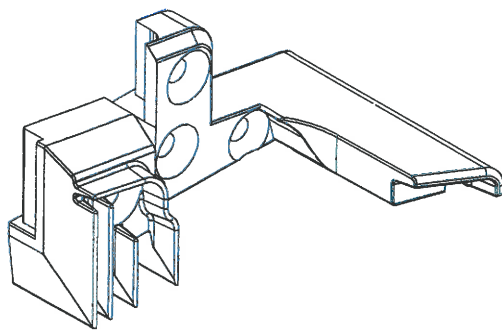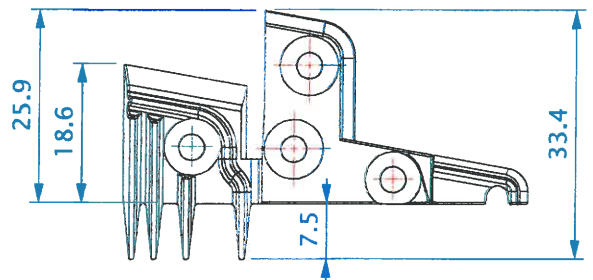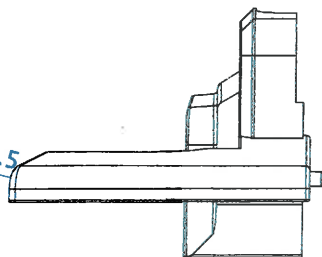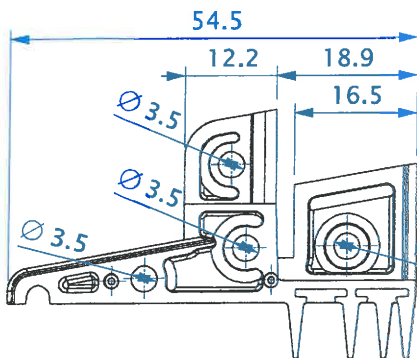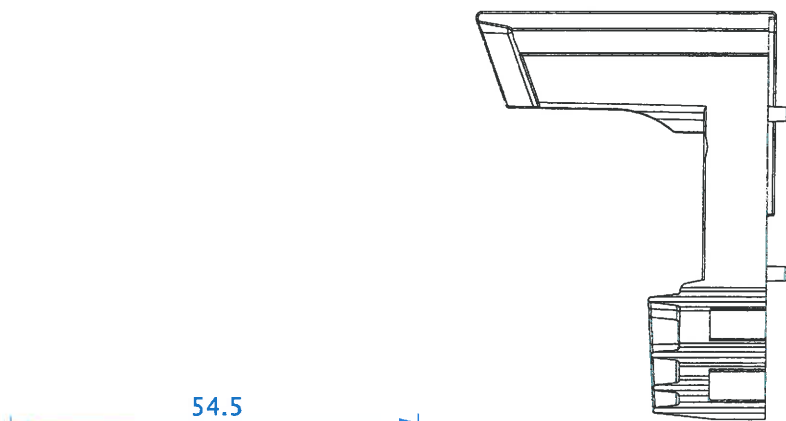

Wall thickness	Radius
free	0.3 1.5
	0.5 2.0
	0.8 2.5
	1.0 conc.

Approved for Production					
Date	/	/	Date	/	/
Product management			Supplier / DTT		
			Quality / Operations		

14/10/15	DHR	Original	01
Date	ID	Version	
Material	lx / ly (cm4)	Perimeter (mm)	Area/Volume

OFFICIAL DRAWING		14/10/2015
Project	Revotech	Product N°
Component	endcap for weather side profile fitting to mullion	11667
		Version
		01

Scale
1/1

Drawing N°
171285

Published under the name of DECEUNINCK
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND
CONFIDENTIAL INFORMATION. DO NOT COPY OR DISCLOSE
THIS INFORMATION WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN
CONSENT OF DECEUNINCK. DECEUNINCK RESERVES
THE RIGHT TO CHANGE THIS DRAWING AND
NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS.

Paper size A4
Units mm

2262-003 deceuninck

20:10 2016 4:15 PM FAX 0721891960

VETRERIA DEL MONTE

0001/0003



VETRERIA DEL MONTE S.r.l.

Zona Art. Via Cerbara s.n.
61030 PIAGGE (PU) Italy
Tel. 0721 890009 - 891930
Fax 0721 891960

RIVA IT 01356700419
Capitale Sociale € 99.000 i.v.
Registro Imprese PU - 193781/97
R.E.A. 131373

www.vetrieradelmonte.it
info@vetrieradelmonte.it

Spett.le
ORLANDI PASQUALE Sas
Via Cesena, 1280
647020 MONTIANO
Fax 0547378463



Piagge, li 20 Ottobre 2016

Con la presente siamo ad informarVi le caratteristiche dei seguenti tipi di vetro:

- • Vetro Thermosan Strat.3/3+18+3/3 composto da un vetro Stratumglass 3/3 038. (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 038 (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale da 0.38),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *Atm*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 36 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

- Vetro Thermosan Strat.3/3 acustico+18+3/3 acustico composto da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica), profilo in alluminio dello spessore di 18 mm e da un vetro Stratumglass 3/3 acustico (formato da due vetri Float 3 mm. uniti tra loro da una pellicola di Polviinilbutirrale acustica),

~~Valore Ug: 2.7 W/mq°K~~ NON INERENTE IL TEST *Atm*

Il coefficiente U (in precedenza detto valore K) è calcolato in base alla norma en 673. La misura dell'emissività è conforme alla norme EN 673 (allegato A) e EN 12898. La tolleranza rispetto al coefficiente U è di +/- 0,1 W/mq°K.

Potere fonoisolante RW: 42 dB

Tolleranza: (-1,-5). Vetrata installata in particolari condizioni presso uno specifico laboratorio. Le prestazioni acustiche reali in opera possono variare a seconda delle diverse dimensioni della vetrata, del tipo e dell'intensità delle fonti di rumore, eccetera. Il valore fornito è stimato, cioè non deriva da un certificato ufficiale rilasciato da un laboratorio notificato.

Vetreria DEL MONTE S.r.l.

2262-003